

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»

А.Г. Плехов



2019 г.

## **МАКЕТ МАРКИРОВКИ КРЕАТИНКИНАЗА-ВИТАЛ**

**Набор реагентов для определения общей активности креатинкиназы  
в сыворотке крови оптимизированным энзиматическим кинетическим  
методом.**

Набор реагентов для определения общей активности  
креатинкиназы в сыворотке крови  
оптимизированным энзиматическим кинетическим методом.

LOT

Серия: xxxx



Дата выпуска: гггг.мм



Годен до: гггг.мм

Реагент №1: 1х50 мл

ТУ 9398-008-52145831-2004

Реагент №2: 5 флаконов

ФСР 2011/10912 от 01.11.2016



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,  
194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А



+2-8°C



4 606453 849072




Только для in vitro диагностики



5010232954236



EMERGO EUROPE  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



## КРЕАТИНКИНАЗА-ВИТАЛ

REF B 28.03

REF B 28.13

50 мл

буфер

РЕАГЕНТ 1



+2-8°C

LOT

xxxx



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



## КРЕАТИНКИНАЗА-ВИТАЛ

REF B 28.03

REF B 28.13

Лиофилизат

растворить в 10мл.реагента №1

РЕАГЕНТ 2



+2-8°C

LOT

xxxx



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



Набор реагентов для определения общей активности  
креатинкиназы в сыворотке крови  
оптимизированным энзиматическим кинетическим методом.

LOT Серия: xxxx



Дата выпуска: гггг.мм



Годен до: гггг.мм

Реагент №1: 2x50 мл

ТУ 9398-008-52145831-2004

Реагент №2: 10 флаконов

ФСР 2011/10912 от 01.11.2016



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,  
194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А



+2-8°C



4 606453 849072



Только для in vitro диагностики



5010232954236



EMERGO EUROPE

Prinsessegracht 20

2514 AP The Hague

The Netherlands

EC

REP

РЕАГЕНТ 1

КРЕАТИНКИНАЗА-ВИТАЛ

REF B 28.03

REF B 28.13

50 мл

буфер



+2-8°C

LOT xxxx



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



РЕАГЕНТ 1

КРЕАТИНКИНАЗА-ВИТАЛ

REF B 28.03

REF B 28.13

50 мл

буфер



+2-8°C

LOT xxxx



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



РЕАГЕНТ 2

КРЕАТИНКИНАЗА-ВИТАЛ

REF B 28.03

REF B 28.13

Лиофилизат

растворить в 10мл.реагента №1



+2-8°C

LOT xxxx



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



Набор реагентов для определения общей активности  
креатинкиназы в сыворотке крови  
оптимизированным энзиматическим кинетическим методом.

LOT Серия: xxxx



Дата выпуска: гтгг.мм



Годен до: гтгг.мм

Реагент №1: 1x40 мл

ТУ 9398-008-52145831-2004

Реагент №2: 1x10 мл

ФСР 2011/10912 от 01.11.2016



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,  
194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А

+2-8°C



4 606453 849072



Только для in vitro диагностики



EMERGO EUROPE

Prinsessegracht 20

2514 AP The Hague

The Netherlands

EC

REP

## КРЕАТИНКИНАЗА-ВИТАЛ

REF B 28.04

REF B 28.14

40 мл

РЕАГЕНТ 1

+2-8°C

LOT xxxx



годен до: гтгг.мм



Только для in vitro диагностики



## КРЕАТИНКИНАЗА-ВИТАЛ

REF B 28.04

REF B 28.14

10 мл

РЕАГЕНТ 2

+2-8°C

LOT xxxx



годен до: гтгг.мм



Только для in vitro диагностики



Набор реагентов для определения общей активности  
креатинкиназы в сыворотке крови  
оптимизированным энзиматическим кинетическим методом.

LOT Серия: xxxx



Дата выпуска: гггг.мм



Годен до: гггг.мм

Реагент №1: 2x40 мл

ТУ 9398-008-52145831-2004

Реагент №2: 2x10 мл

ФСР 2011/10912 от 01.11.2016



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,  
194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А

+2-8°C



4 606453 849072



Только для in vitro диагностики



EMERGO EUROPE

Prinsessegracht 20

2514 AP The Hague

The Netherlands

EC

REP

## КРЕАТИНКИНАЗА-ВИТАЛ

REF В 28.04

REF В 28.14

40 мл

РЕАГЕНТ I

+2-8°C

LOT xxxx



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



## КРЕАТИНКИНАЗА-ВИТАЛ

REF В 28.04

REF В 28.14

40 мл

РЕАГЕНТ I

+2-8°C

LOT xxxx



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



РЕАГЕНТ 1

КРЕАТИНКИНАЗА-ВИТАЛ

REF В 28.04

REF В 28.14

10 мл

+2-8°C

LOT xxxx

годен до: гggг.мм

CE Только для in vitro диагностики



РЕАГЕНТ 2

КРЕАТИНКИНАЗА-ВИТАЛ

REF В 28.04

REF В 28.14

10 мл

+2-8°C

LOT xxxx

годен до: гggг.мм

CE Только для in vitro диагностики



Прошито, пронумеровано,  
и скреплено печатью



Всего

6

листа(ов)

Ген. директор

Плехов А.Г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ  
УПАКОВКИ МЕДИЦИНСКОГО  
ИЗДЕЛИЯ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
КЛЕЙКОЙ ЛЕНТЫ.**




КРЕАТИНКИНАЗА-ВИТАЛ

REF

B 28.03

Набор реагентов для определения общей активности  
креатинкиназы в сыворотке крови  
оптимизированным энзиматическим кинетическим методом



Реагент №1: 1 x 50 мл  
Реагент №2: 5 флаконов

ТУ 9398-008-52145831-2004  
ФСР 2011/10912 от 01.11.2016

LOT

Серия:  
xxxx



Дата выпуска:  
гггг.мм



Годен до:  
гггг.мм

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия  
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку  
дом 55, литера А

EC REP

Витал Девелопмент Корпорейшн  
P.O. Box 1000, 20100, The Netherlands



4 207 115 818 21



38032010000189

КРЕАТИНКИНАЗА-ВИТАЛ REF B 28.13

Набор реагентов для определения общей активности  
креатинкиназы в сыворотке крови  
оптимизированным энзиматическим кинетическим методом



Реагент №1. 2 x 50 мл  
Реагент №2. 10 флаконов

ТУ 9398-008-52145531-2004  
ФСР 2011/10912 от 01.11.2016

LOT

Серия:  
XXXX



Дата выпуска:  
ГГГГ.ММ



Годен до:  
ГГГГ.ММ

только для in vitro диагностики



АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия  
191356 Санкт-Петербург, Дорога в Каленку  
дом 59, корпус А

EC REP

С 1999 г. мы  
получили сертификат  
на соответствие




КРЕАТИНКИНАЗА-ВИТАЛ

REF

B 28.04

Набор реагентов для определения общей активности  
креатинкиназы в сыворотке крови  
оптимизированным энзиматическим кинетическим методом



Реагент №1: 1 x 40 мл  
Реагент №2: 1 x 10 мл

ТУ 9398-008-62145831-2004  
ФСР 2011/10912 от 01.11.2016

LOT

Серия:  
xxxx



Дата выпуска:  
гггг.мм



Годен до:  
гггг.мм

только для in vitro диагностики


АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия  
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку  
дом 58, литера А

ECIREF

Микро-бюрок  
Платформа для анализа  
методом Телетекст





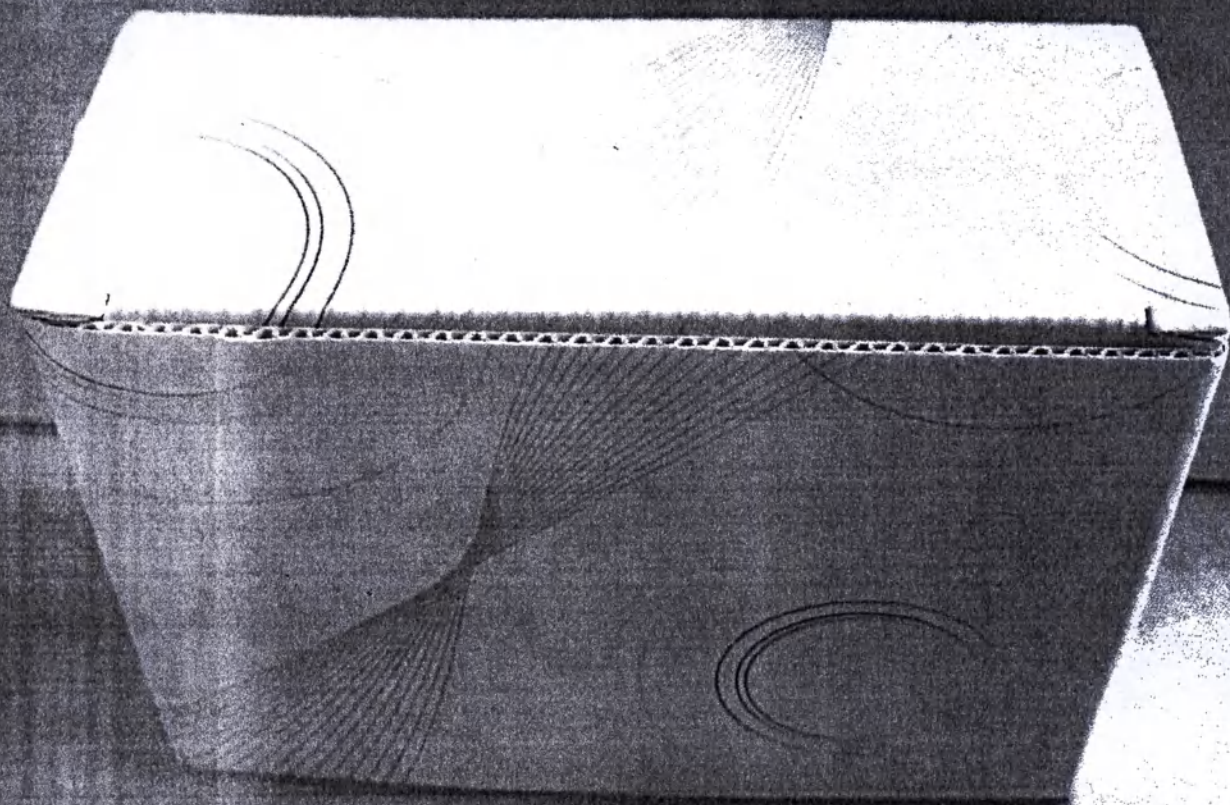

Прошито, пронумеровано,  
и скреплено печатью



Всего

6

листа(ов)

Ген. директор

Плехов А.Г.