


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ УПАКОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛЕЙКОЙ ЛЕНТЫ.



АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.06

Набор реагентов для определения активности
аспартатаминотрансферазы в сыворотке (плазме) крови
оптимизированным кинетическим энзиматическим методом



Реагент №1: 1 x 50 мл
Реагент №2: 1 флакон

ТУ 9398-011-52145831-2004
ФСР 2011/10596 от 15.03.2017

LOT

Серия:
xxxx



Дата выпуска:
гггг.мм



Годен до:
гггг.мм

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 85, литера А

EC REP

EMERGO-BEUNGE
Folienherstellung GmbH & Co. KG
The Hague, The Netherlands



АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.16

Набор реагентов для определения активности аспаратаминотрансферазы в сыворотке (плазме) крови оптимизированным кинетическим энзиматическим методом



Реагент №1: 2 x 50 мл
Реагент №2: 2 флакона

TU 9398-011-52145831-2004
ФСР 2011/10596 от 15.03.2017

LOT

Серия:
XXXX



Дата выпуска:
ГГГГ.ММ



Годен до:
ГГГГ.ММ

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Коломну,
дом 58, литера А

EC/REP


Витал Девелопмент Корпорэйшн
In Vitro Diagnostics
The reagent. The laboratory.



АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.05

Набор реагентов для определения активности
аспартатаминотрансферазы в сыворотке (плазме) крови
оптимизированным кинетическим энзиматическим методом



Реагент №1: 1 x 40 мл
Реагент №2: 1 x 10 мл

ТУ 9398-011-62145831-2004
ФСР 2011/10596 от 15.03.2017

LOT

Серия:
XXXX



Дата выпуска:
ГГГГ.ММ



Годен до:
ГГГГ.ММ

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

EC REP


ENERSCO EUROPE
Pilsen, Czech Republic
The leader in the field



АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.15

Набор реагентов для определения активности
аспартатаминотрансферазы в сыворотке (плазме) крови
оптимизированным кинетическим энзиматическим методом



Реагент №1: 1 x 80 мл
Реагент №2: 1 x 20 мл

TU 9398-011-52145831-2004
ФСР 2011/10596 от 15.03.2017

LOT

Серия:
XXXX



Дата выпуска:
ГГГГ.ММ



Годен до:
ГГГГ.ММ

только для in vitro диагностики



АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

EC REP

EMERCO EUROPE
Pohlmannstr. 25, 2514 25
Tiefenbach, Germany



АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.35

Набор реагентов для определения активности аспаратаминотрансферазы в сыворотке (плазме) крови оптимизированным кинетическим энзиматическим методом



Реагент №1: 2 x 200 мл
Реагент №2: 1 x 100 мл

ТУ 9398-011-52145831-2004
ФСР 2011/10596 от 15.03.2017

LOT Серия:
XXXX



Дата выпуска:
ГГГГ.ММ

Годен до:
ГГГГ.ММ

только для in vitro диагностики




АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

EC REP

ВНИМАНИЕ! При использовании реагентов в соответствии с инструкцией по применению.



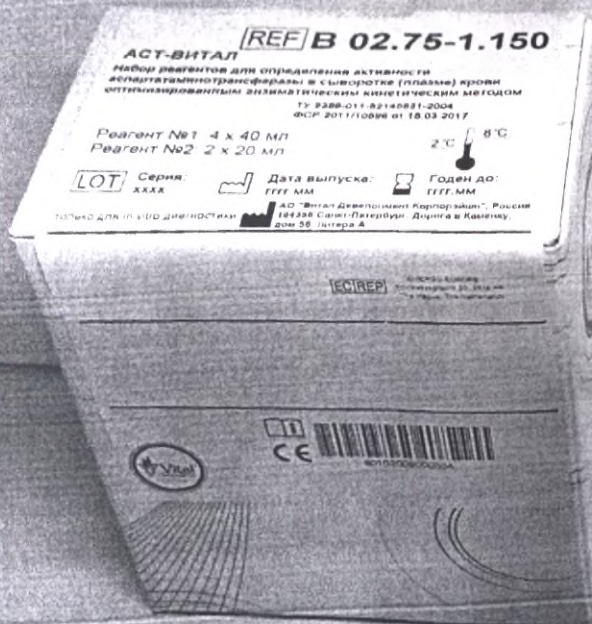

АСТ-ВИТАЛ REF B 02.75-1.300

Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке (плазме) крови оптимизированным энзиматическим кинетическим методом

ТУ 9398-011-52145831-2004

ФСР 2011/10526 от 15.03.2017

Реагент №1 6 x 48 мл

Реагент №2 3 x 24 мл

LOT

Серия

xxxx



Дата выпуска

гггг.мм

Годен до

гггг.мм

АО "Витал Девелопмент Корпорейшн" Россия
194136 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

REF B 02.715-1.300

АСТ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке (плазме) крови оптимизированным энзиматическим кинетическим методом

ТУ 9398-011-52145831-2004

ФСР 2011/10526 от 15.03.2017

Реагент №1 6 x 48 мл

Реагент №2 3 x 24 мл

2°C 8°C

LOT

Серия:

xxxx



Дата выпуска:

гггг.мм




Годен до:

гггг.мм


только для in vitro диагностики


АО "Витал Девелопмент Корпорейшн" Россия
194136 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку,
дом 56, литера А

CE



CE



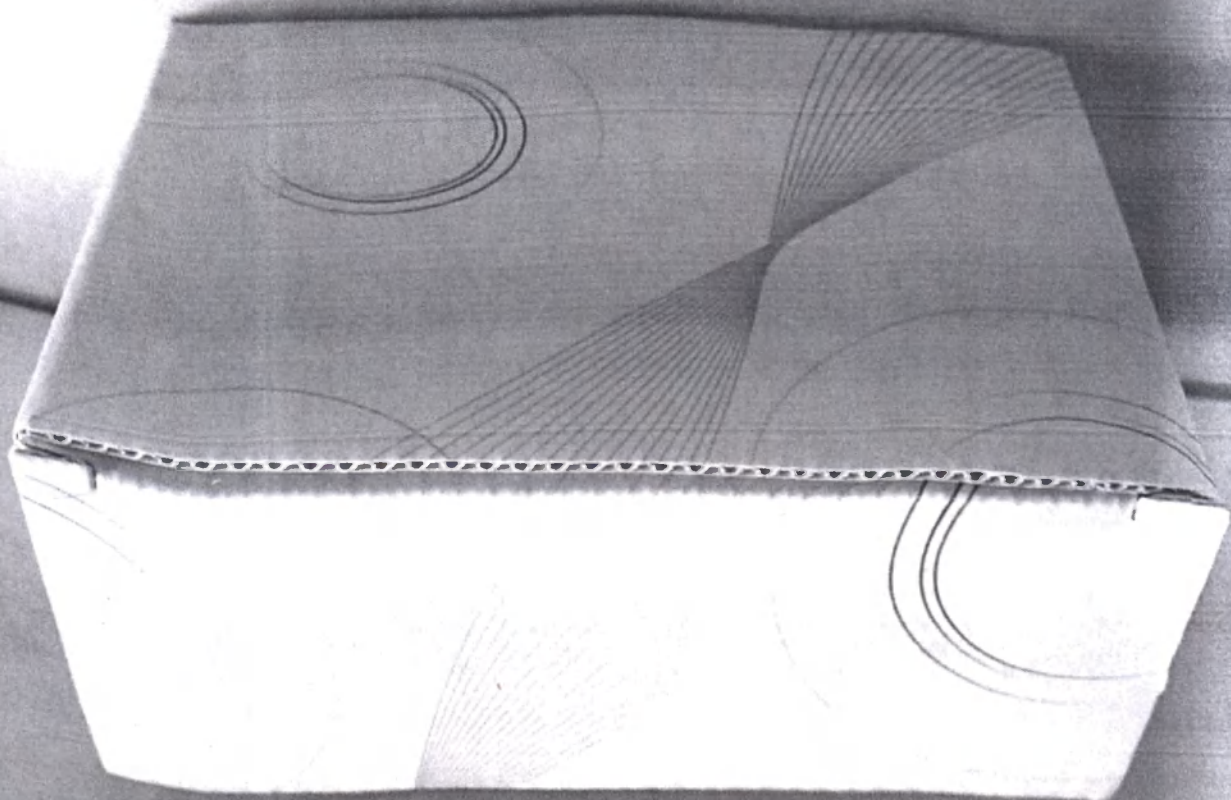

**Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью**

Всего 10 листа(ов)

Ген. директор Плехов А.Г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»

А.Г. Плехов

«24» 01 2020 г.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ

АСТ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке (плазме) крови оптимизированным кинетическим энзиматическим методом.

Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке (плазме) крови оптимизированным кинетическим энзиматическим методом.

LOT Серия: xxxx

Дата выпуска: гггг.мм

Годен до: гггг.мм

Реагент №1: 1 x 50 мл

ТУ 9398-011-52145831-2004

Реагент №2: 1 флакон

ФСР 2011/10596 от 15.03.2017

АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,
194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А

+2-8°C



5010232954236



Только для in vitro диагностики



4 606453 849072



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

EC REP

АСТ-ВИТАЛ

REF В 02.06

REF В 02.16

50 мл

Буфер

LOT xxxx

+2-8°C

годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики

АСТ-ВИТАЛ

REF В 02.06

REF В 02.16

Лиофилизат

Растворить в 50 мл реагента №1

LOT xxxx

+2-8°C

годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики

Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке (плазме) крови оптимизированным кинетическим энзиматическим методом.

LOT Серия: xxxx

Дата выпуска: гггг.мм

Годен до: гггг.мм

Реагент №1: 2 x 50 мл

ТУ 9398-011-52145831-2004

Реагент №2: 2 флакона

ФСР 2011/10596 от 15.03.2017

АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,
194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А

+2-8°C



5010232954236



Только для in vitro диагностики



4 606453 849072



EMERGO EUROPE

Prinsessegracht 20

2514 AP The Hague

The Netherlands

EC REP

АСТ-ВИТАЛ

REF В 02.06

REF В 02.16

50 мл

Буфер

LOT xxxx

+2-8°C

годен до: гггг.мм

CE



Только для in vitro диагностики

АСТ-ВИТАЛ

REF В 02.06

REF В 02.16

50 мл

Буфер

LOT xxxx

+2-8°C

годен до: гггг.мм

CE



Только для in vitro диагностики

РЕАГЕНТ 1

РЕАГЕНТ 1

РЕАГЕНТ 2

АСТ-ВИТАЛ

REF В 02.06

REF В 02.16

Лиофилизат

Растворить в 50 мл реагента №1

LOT xxxx

+2-8°C



годен до: гggг.мм

CE



Только для in vitro диагностики

РЕАГЕНТ 2

АСТ-ВИТАЛ

REF В 02.06

REF В 02.16

Лиофилизат

Растворить в 50 мл реагента №1

LOT xxxx

+2-8°C



годен до: гggг.мм

CE



Только для in vitro диагностики

АСТ-ВИТАЛ

REF В 02.05

Набор реагентов для определения активности аспаргатаминотрансферазы в сыворотке (плазме) крови оптимизированным кинетическим энзиматическим методом.

LOT Серия: xxxx



Дата выпуска: гггг.мм



Годен до: гггг.мм

Реагент №1: 1 x 40 мл

ТУ 9398-011-52145831-2004

Реагент №2: 1 x 10 мл

ФСР 2011/10596 от 15.03.2017



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,

194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А



+2-8°C



5010232954236



Только для in vitro диагностики



4606453849072




EMERGO EUROPE

Prinsessegracht 20

2514 AP The Hague

The Netherlands



АСТ-ВИТАЛ

REF В 02.05

40 мл

LOT xxxx



+2-8°C



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики

АСТ-ВИТАЛ

REF В 02.05

10 мл

LOT xxxx



+2-8°C



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики

АСТ-ВИТАЛ

REF В 02.15

Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке (плазме) крови оптимизированным кинетическим энзиматическим методом.

LOT Серия: xxxx

Дата выпуска: гггг.мм

Годен до: гггг.мм

Реагент №1: 1 x 80 мл

ТУ 9398-011-52145831-2004

Реагент №2: 1 x 20 мл

ФСР 2011/10596 от 15.03.2017

АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,
194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А

+2-8°C



5010232954236



Только для in vitro диагностики



4 606453 849072



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

EC REP

АСТ-ВИТАЛ

REF В 02.15

80 мл

LOT xxxx

+2-8°C

Годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики

АСТ-ВИТАЛ

REF В 02.15

20 мл

LOT xxxx

+2-8°C

Годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики

Реагенты для определения активности аспартатаминотрансферазы в
сыворотке (плазме) крови оптимизированным кинетическим энзиматическим
методом.

LOT Серия: xxxx



Дата выпуска: гггг.мм



Годен до: гггг.мм

Реагент №1: 2 x 200 мл

ТУ 9398-011-52145831-2004

Реагент №2: 1 x 100 мл

ФСР 2011/10596 от 15.03.2017



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,
194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А



+2-8°C



5010232954236



Только для in vitro диагностики



4 606453 849072




EMERGO EUROPE

Prinsessegracht 20

2514 AP The Hague

The Netherlands



РЕАГЕНТ 1

АСТ-ВИТАЛ

REF В 02.35

200 мл



xxxx



+2-8°C



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики

РЕАГЕНТ 1

АСТ-ВИТАЛ

REF В 02.35

200 мл



xxxx



+2-8°C



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики

РЕАГЕНТ 2

АСТ-ВИТАЛ

REF В 02.35

100 мл



xxxx



+2-8°C



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики

АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.75-2.200

Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке (плазме) крови оптимизированным кинетическим энзиматическим методом.

LOT Серия: xxxx



Дата выпуска: гггг.мм



Годен до: гггг.мм

Реагент №1: 4 x 40 мл

ТУ 9398-011-52145831-2004

Реагент №2: 2 x 20 мл

ФСР 2011/10596 от 15.03.2017



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,
194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А



+2-8°C




Только для in vitro диагностики



4 606453 849072



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



АСТ-ВИТАЛ

REF B 02.75-2.200

40 мл

LOT xxxx



+2-8°C



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн», Россия

АЛТ-ВИТАЛ

REF B 02.75-2.200

20 мл

LOT xxxx



+2-8°C



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн», Россия

АСТ-ВИТАЛ

REF В 02.75-1.420

Набор реагентов для определения активности аспаратаминотрансферазы в сыворотке (плазме) крови оптимизированным кинетическим-энзиматическим методом.

LOT Серия: xxxx

Дата выпуска: гггг.мм

Годен до: гггг.мм

Реагент №1: 4 x 72 мл

ТУ 9398-011-52145831-2004

Реагент №2: 4 x 18 мл

ФСР 2011/10596 от 15.03.2017

АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,
194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А

+2-8°C



Только для in vitro диагностики



4 606453 849072



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

EC REP

АСТ-ВИТАЛ

REF В 02.75-1.420

72 мл

LOT xxxx

+2-8°C

Годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики

АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн», Россия

АСТ-ВИТАЛ

REF В 02.75-1.420

18 мл

LOT xxxx

+2-8°C

Годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики

АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн», Россия

АСТ-ВИТАЛ

REF В 02.75-1.150

реактивов для определения активности аспартатаминотрансферазы в
воротке (плазме) крови оптимизированным кинетическим энзиматическим
методом.

LOT Серия: xxxx

Дата выпуска: гггг.мм

Годен до: гггг.мм

Реагент №1: 4 x 40 мл

ТУ 9398-011-52145831-2004

Реагент №2: 2 x 20 мл

ФСР 2011/10596 от 15.03.2017

АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,
194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А

+2-8°C



Только для in vitro диагностики



4 606453 849072



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

EC REP

АСТ-ВИТАЛ

REF В 02.75-1.150

40 мл

LOT xxxx

+2-8°C

годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики

АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн», Россия

АСТ-ВИТАЛ

REF В 02.75-1.150

20 мл

LOT xxxx

+2-8°C

годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики

АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн», Россия

РЕАГЕНТ 1

РЕАГЕНТ 2

АСТ-ВИТАЛ

REF В 02.715-1.300

Реагенты для определения активности аспартатаминотрансферазы в
сыворотке (плазме) крови оптимизированным кинетическим энзиматическим
методом.

LOT Серия: xxxx



Дата выпуска: гтгг.мм



Годен до: гтгг.мм

Реагент №1: 6 x 48 мл

ТУ 9398-011-52145831-2004

Реагент №2: 3 x 24 мл

ФСР 2011/10596 от 15.03.2017



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,
194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А



+2-8°C



Только для in vitro диагностики




4 606453 849072



EMERGO EUROPE

Prinsessegracht 20

2514 AP The Hague
The Netherlands



АСТ-ВИТАЛ

REF В 02.715-1.300

48 мл

РЕАГЕНТ 1



xxxx



+2-8°C



годен до: гтгг.мм



Только для in vitro диагностики



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн», Россия

АСТ-ВИТАЛ

REF В 02.715-1.300

24 мл

РЕАГЕНТ 2



xxxx



+2-8°C



годен до: гтгг.мм



Только для in vitro диагностики



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн», Россия

Реагенты для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке (плазме) крови оптимизированным кинетическим энзиматическим методом.

LOT Серия: xxxx

Дата выпуска: гггг.мм

Годен до: гггг.мм

Реагент №1: 6 x 48 мл

ТУ 9398-011-52145831-2004

Реагент №2: 4 x 18 мл

ФСР 2011/10596 от 15.03.2017

АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,
194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А

+2-8°C



Только для in vitro диагностики



4 606453 849072



EC REP

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

АСТ-ВИТАЛ

REF В 02.75-1.300

48 мл

LOT xxxx

+2-8°C

Годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики

АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн», Россия

АСТ-ВИТАЛ

REF В 02.75-1.300

18 мл

LOT xxxx

+2-8°C

Годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики

АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн», Россия

РЕАГЕНТ 1

РЕАГЕНТ 2

АСТ-ВИТАЛ

REF В 02.75-2.300

Набор реагентов для определения активности аспаратаминотрансферазы в
сыворотке (плазме) крови оптимизированным кинетическим энзиматическим
методом.

LOT Серия: xxxx

Дата выпуска: гггг.мм

Годен до: гггг.мм

Реагент №1: 6 x 40 мл

ТУ 9398-011-52145831-2004

Реагент №2: 2 x 32 мл

ФСР 2011/10596 от 15.03.2017

АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,
194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А

+2-8°C



Только для in vitro диагностики



4 606453 849072



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

EC REP

АСТ-ВИТАЛ

REF В 02.75-2.300

40 мл

LOT xxxx

+2-8°C

годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики

АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн», Россия

АСТ-ВИТАЛ

REF В 02.75-2.300

32 мл

LOT xxxx

+2-8°C

годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики

АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн», Россия

Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью

Всего 13 листа(ов)

Ген. директор Писков А.Г.

