



Шкафы холодильные фармацевтические «Бирюса» по ТУ 32.50.50-017-07550181-2017
Модель: «Бирюса 150»



Шкафы холодильные фармацевтические «Бирюса» по ТУ 32.50.50-017-07550181-2017
Модель: «Бирюса 150К»




Шкафы холодильные фармацевтические «Бирюса» по ТУ 32.50.50-017-07550181-2017
Модель: «Бирюса 250/5»



Шкафы холодильные фармацевтические «Бирюса» по ТУ 32.50.50-017-07550181-2017
Модель: «Бирюса 250К/5»



Шкафы холодильные фармацевтические «Бирюса» по ТУ 32.50.50-017-07550181-2017
Модель: «Бирюса 250/6»

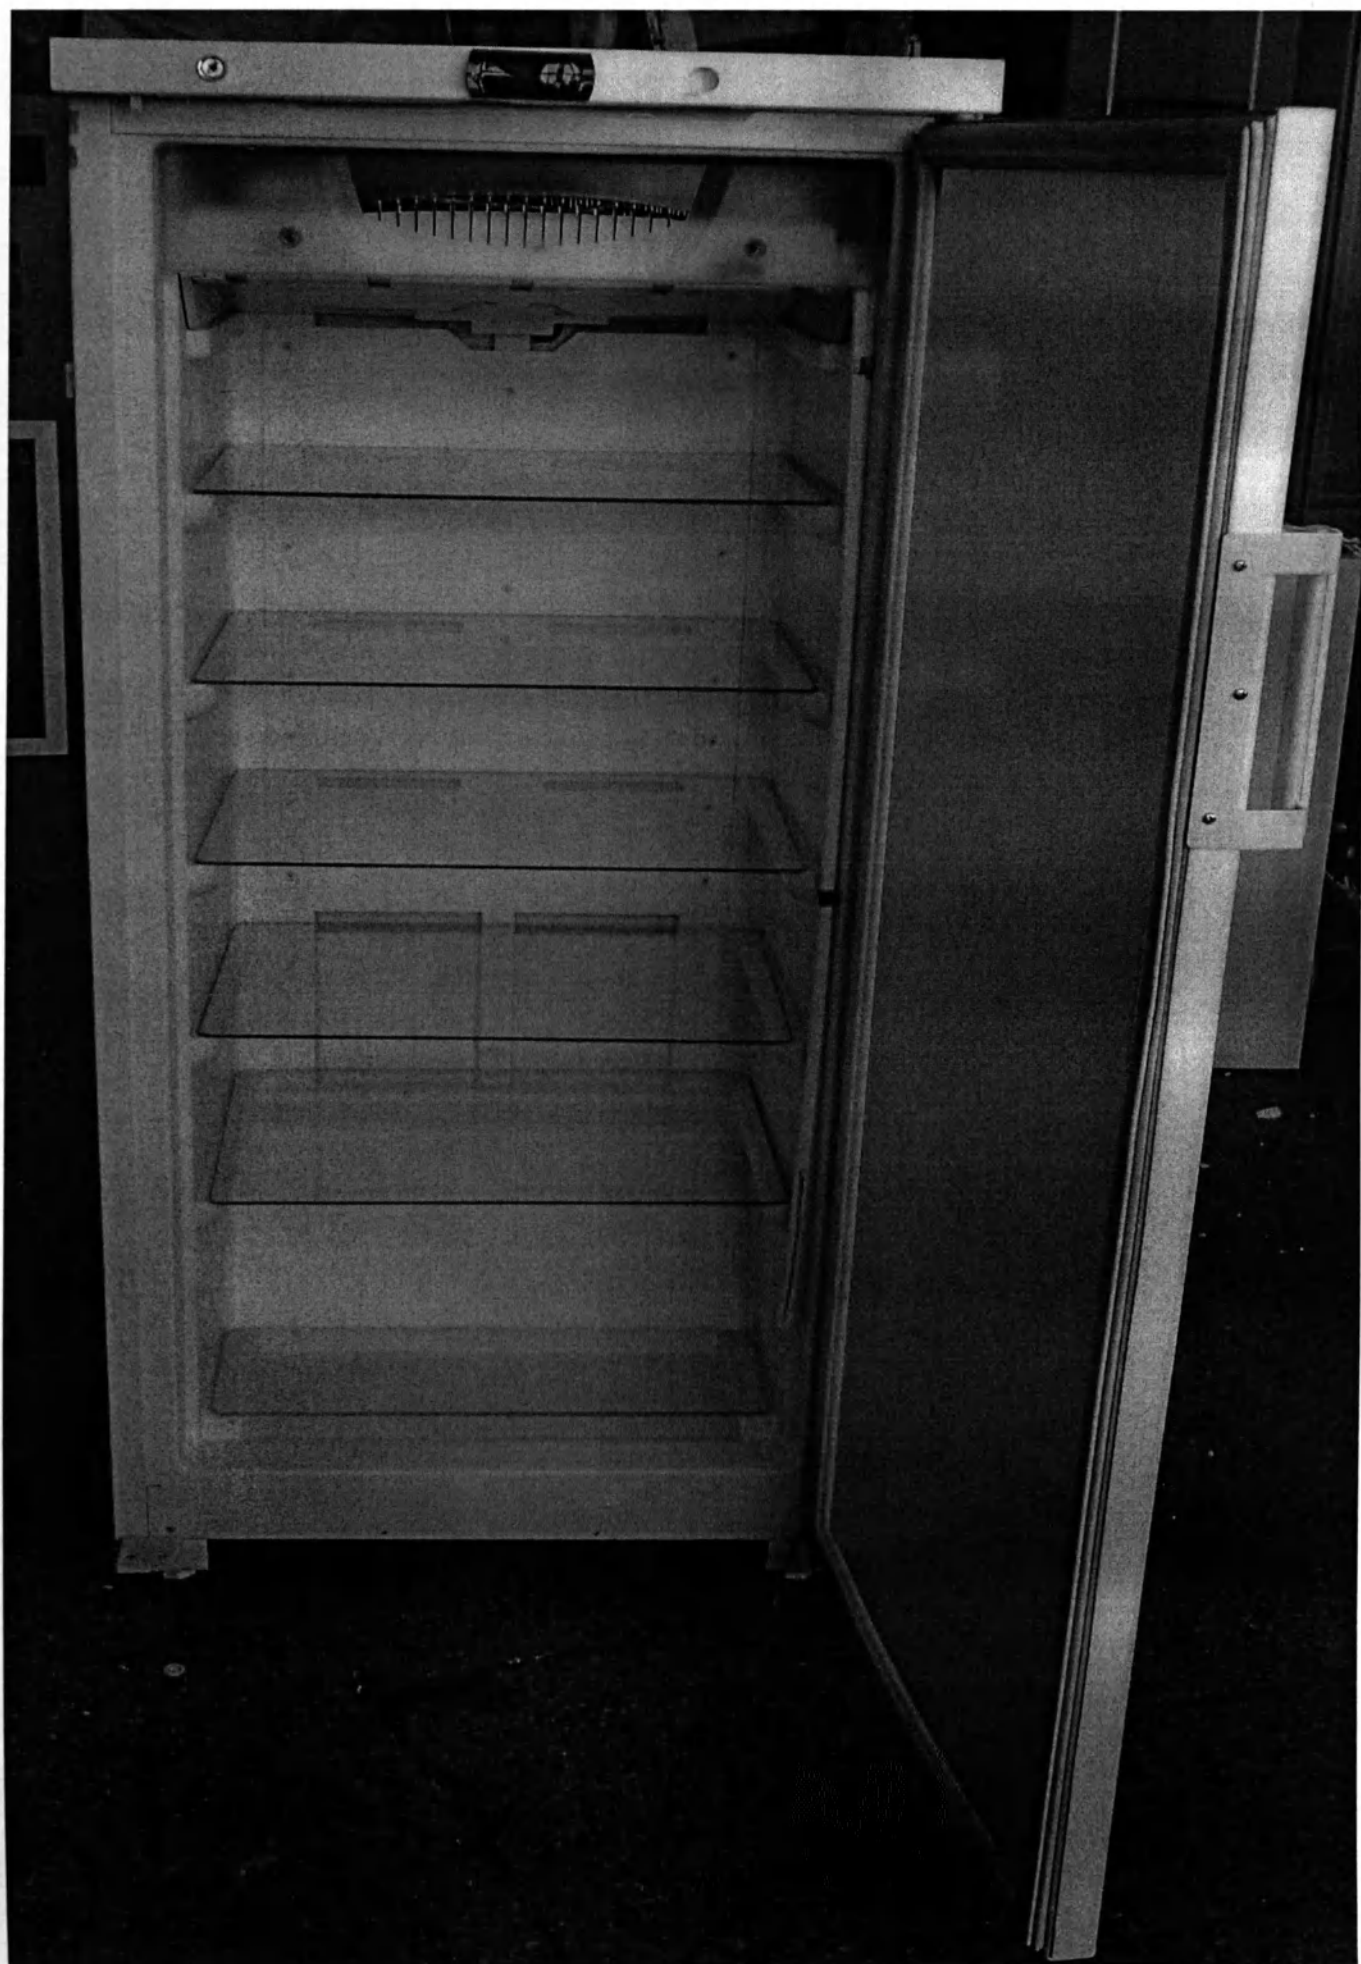

Шкафы холодильные фармацевтические «Бирюса» по ТУ 32.50.50-017-07550181-2017
Модель: «Бирюса 250К/6»



Шкафы холодильные фармацевтические «Бирюса» по ТУ 32.50.50-017-07550181-2017
Модель: «Бирюса 350»



Шкафы холодильные фармацевтические «Бирюса» по ТУ 32.50.50-017-07550181-2017
Модель: «Бирюса 350К»



Шкафы холодильные фармацевтические «Бирюса» по ТУ 32.50.50-017-07550181-2017
Модель: «Бирюса 550»



Шкафы холодильные фармацевтические «Бирюса» по ТУ 32.50.50-017-07550181-2017

Модель: «Бирюса 550К»

ООО ЦРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 10 лист(ов)

Руководитель организации

