

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор

ООО «Тривес»

В.Т. Ольшангер

« 02 » 08 2016 г.



## **ЭТИКЕТКА**

**Приспособление корригирующее по ТУ 9396-002-33094849-2015 в  
исполнениях**



Лицевая сторона

# ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ДЛЯ СТОПЫ

подавляющее большинство обуви лишено таких важных устройств, как ортопедические стельки. Поэтому с целью профилактики перегрузок при длительной ходьбе, стоянии и выполнении физических нагрузок необходимо заботиться о здоровье ног. Широкий ассортимент ортопедических приспособлений для стопы позволяет решать самые различные проблемы здоровья. Благодаря современным технологиям и качественным материалам их использование дарит ногам не только здоровье, а также комфорт и красоту. Наши приспособления для стопы предупредят перегрузку стопы и возможность развития различных заболеваний, а также повысят комфортность обуви.

## Приспособления ортопедические для стопы (в зависимости от модели):

- оптимально подходят для всех типов обуви
- обеспечивают необходимую поддержку и разгрузку разных отделов стопы
- снижают ударные нагрузки на стопы, суставы ног и позвоночник
- снижают утомляемость ног, уменьшают болезненные ощущения
- защищают стопы от излишнего давления, трения и образования потертостей

## Особенности приспособлений для стопы (в зависимости от модели):

- обладают высокой амортизацией
- отличаются простотой и гигиеничностью в уходе
- высокая эластичность изделий позволяет им подстраиваться к индивидуальной форме стопы
- абсолютно безопасны для кожи и не вызывают аллергических реакций

**Более подробное описание всех моделей Вы найдете в буклете внутри упаковки.**

### Транспортирование

Транспортирование любым видом закрытого транспорта. Должны быть обеспечены сохранность приспособлений от загрязнений, механических повреждений и атмосферных осадков (Относительная влажность воздуха в от 15 до 80 %, температура хранения не ниже плюс 14 и не выше плюс 25 °С)

### Хранение

- Хранение приспособлений проводить в сухих крытых складских помещениях, защищенных от атмосферных осадков и почвенной влаги на стеллажах или деревянных настилах штабелями высотой не более 1 метра

Хранение приспособлений проводить в сухих крытых складских помещениях, защищенных от атмосферных осадков и почвенной влаги на стеллажах или деревянных настилах штабелями высотой не более 1 метра

При хранении не допускается прямого попадания на них солнечных лучей, а также размещение приспособлений вблизи отопительных и нагревательных приборов. Расстояние от них до хранящихся приспособлений должно быть более 1 метра. Хранить медицинское изделие необходимо в местах, недоступных для детей.

Порядок осуществления утилизации и уничтожения

Утилизация приспособлений, в т.ч. неиспользованных и/или с истекшим сроком годности – должна проводиться как для отходов класса А, согласно СанПиН 2.1.7.2790-10. Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами и совместно с твердыми бытовыми отходами.

**Приспособление корректирующее** в исполнениях

**Приспособление разгружающее** в исполнениях

ТУ 9396-002-33094849-2015

ПУ №ФСР 2008/03854 от

ПУ №ФСР 2008/03857 от

**Гарантийные обязательства:**

Гарантийный срок – 30 дней со дня продажи.

Срок годности – 2 года

**Дату изготовления см. на стикере**

**Производитель: ООО «Тривес»**

Россия, 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 65, пом. 7-Н

тел./факс: (812) 329-72-97

[www.trives-spb.ru](http://www.trives-spb.ru) [info@trives-spb.ru](mailto:info@trives-spb.ru)



Оборотная сторона


## Проект стикера потребительской упаковки

Наименование:

Дата выпуска (месяц, год):

Штрих код

и скреплено печатью  
4 (четыре) листов

Директор  
ООО «Тривес»  Ольшангер В.Т.

«02» 4 20 16 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Тривес»

В.Г. Ольшангер

« 02 » 11 2016 г.



## ФОТОГРАФИИ

Приспособление корригирующее по ТУ 9396-002-33094849-2015 в  
исполнениях



Фото 1. Перегородки межпальцевые



Фото 2. Вкладыши межпальцевые

Фото 3.Валики метатарзальные



Фото 4.Подушечки под пальцы

Фото 5. Протектор для пятого пальца стопы



Фото 6 .Подпяточники с пяточными бортиками

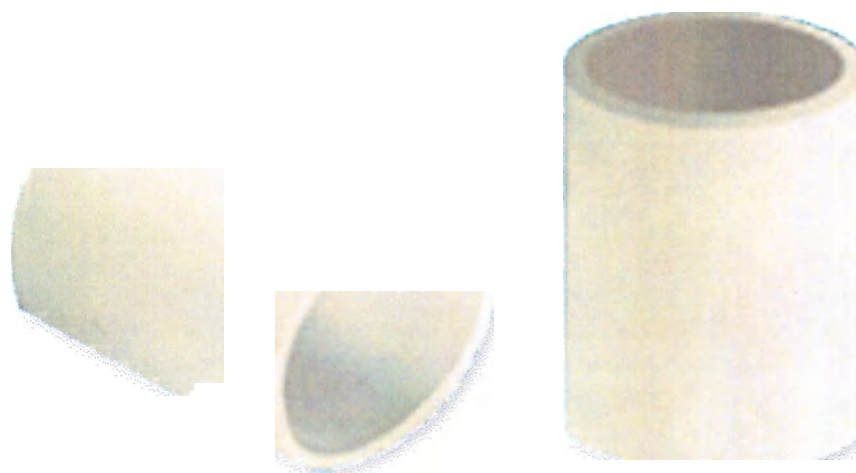


Фото 7.Кольца для пальцев стопы

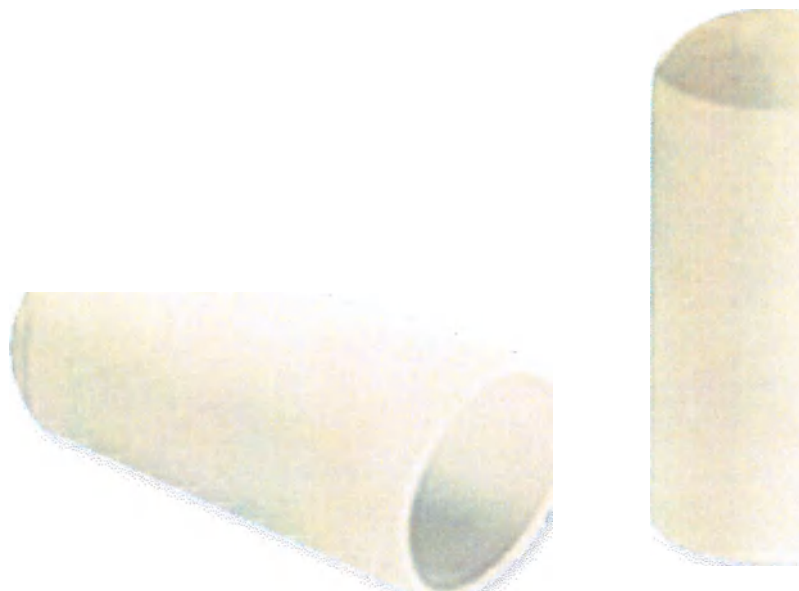


Фото 8.Колпачки для пальцев стопы



Фото 9 Пперегородки увеличенного размера

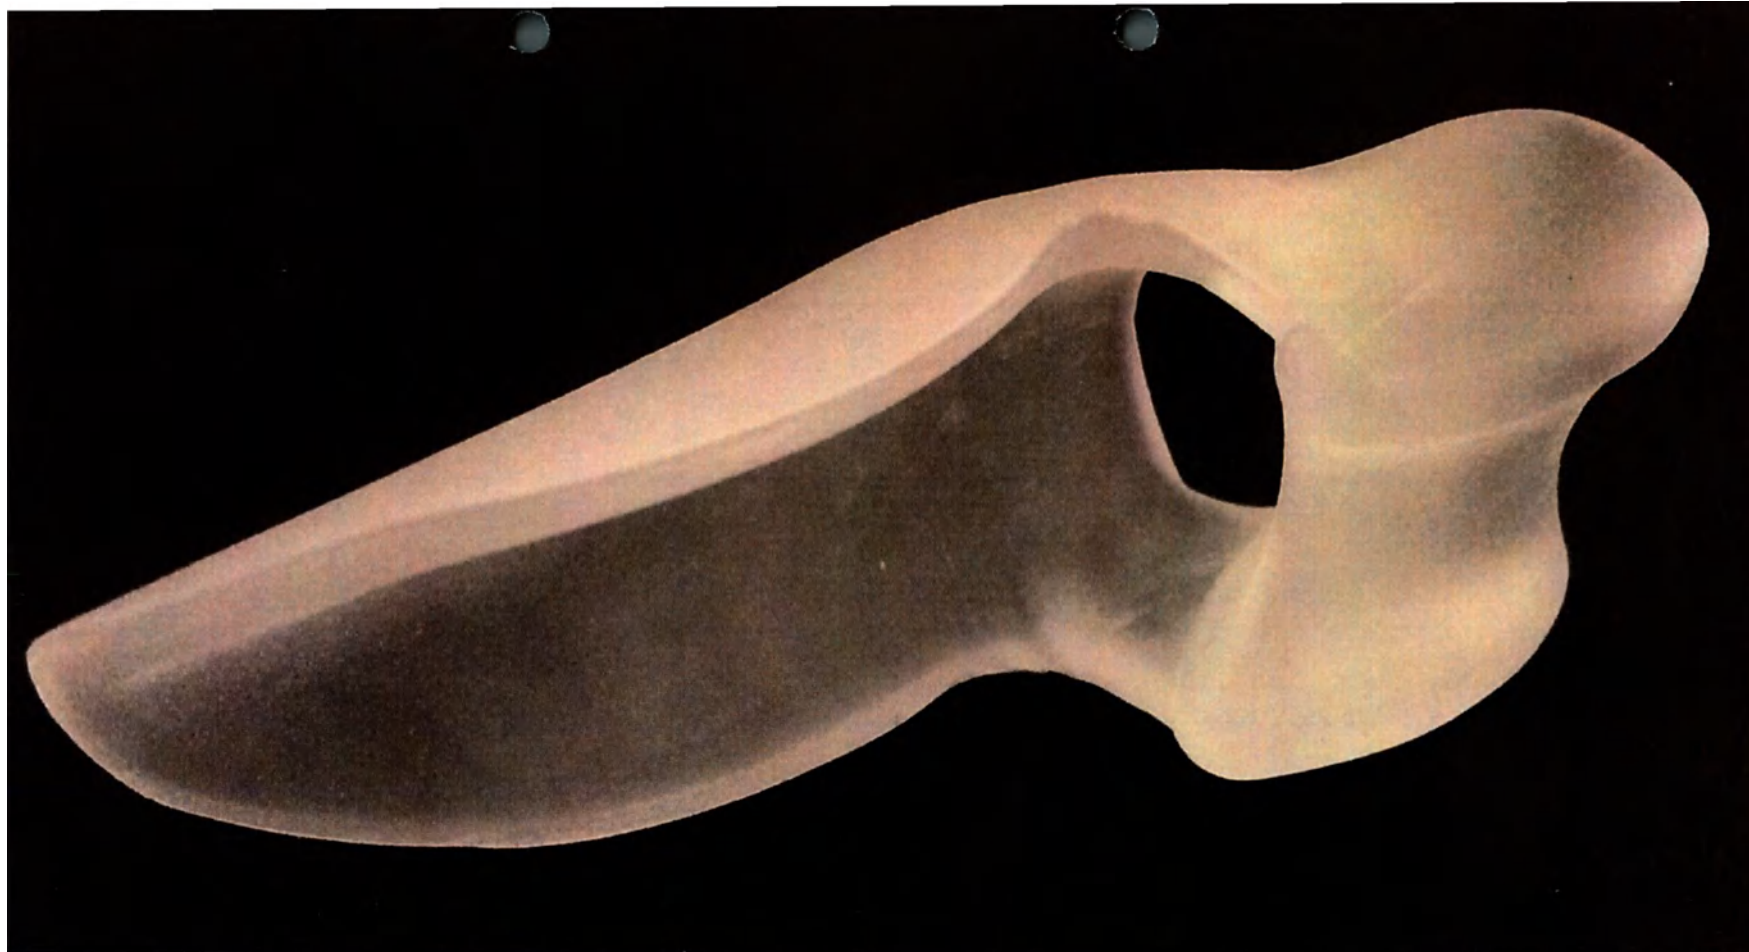


Фото 10. Перегородка межпальцевая с протектором

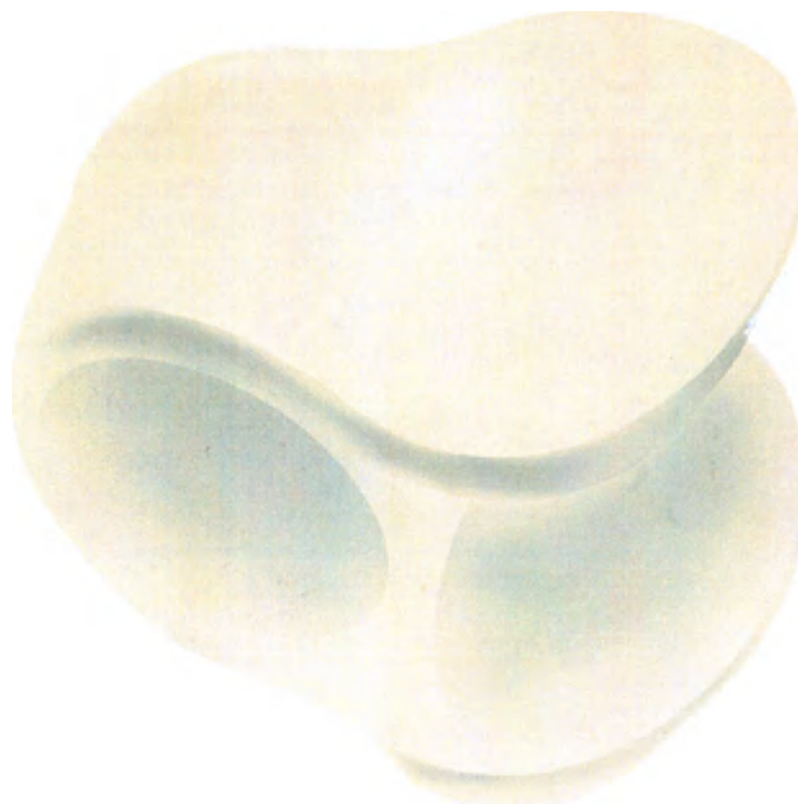


Фото 11. Перегородка межпальцевая с петлей на второй палец стопы



Фото 12. Перегородка межпальцевая с петлей на первый палец стопы

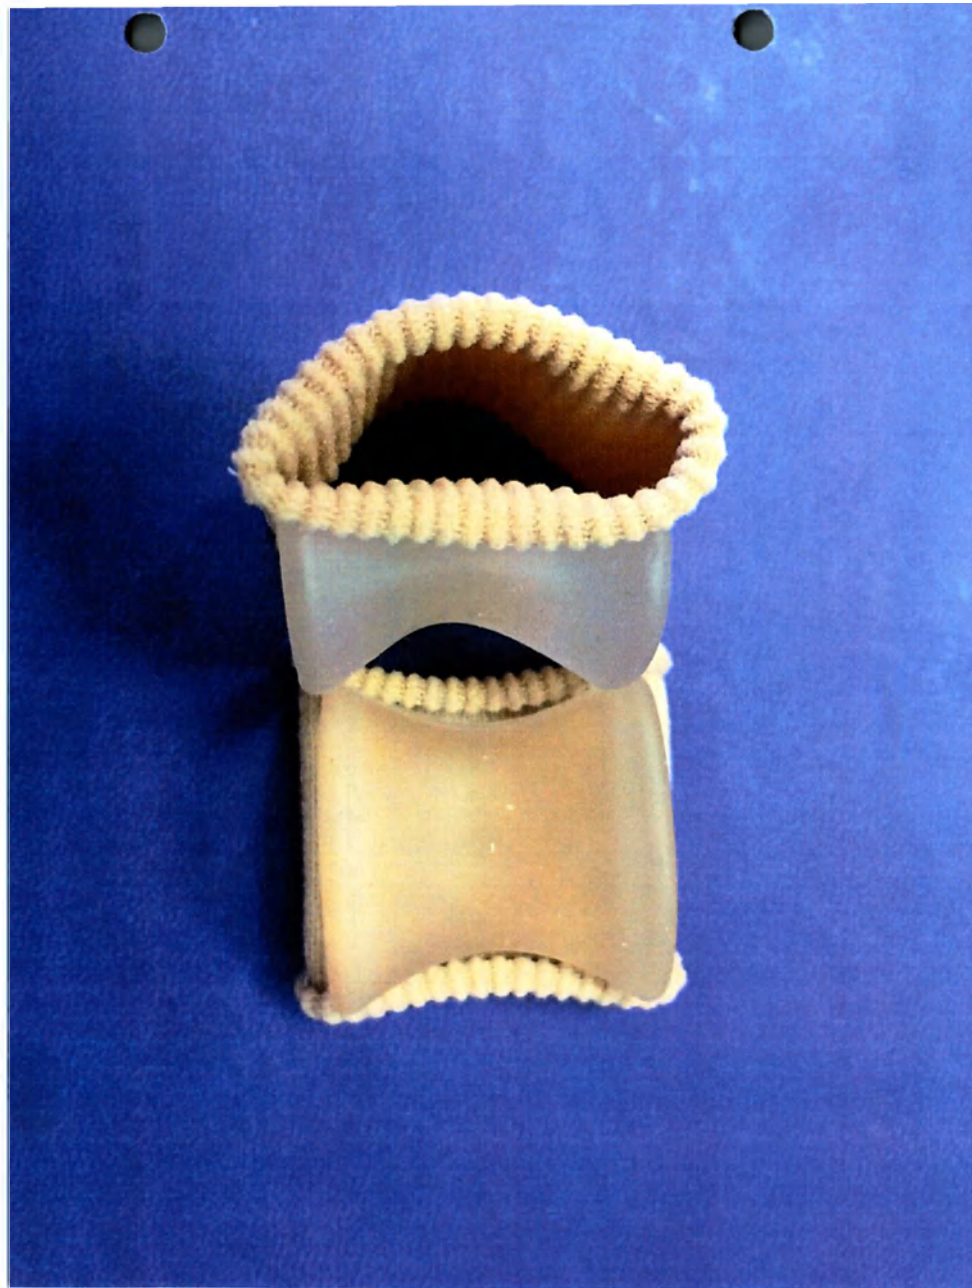


Фото 13. Перегородка межпальцевая на тканевой основе



Фото 14. Перегородка межпальцевая с петлей на первый и второй палец стопы



Фото 15 .Подпяточники с супинатором

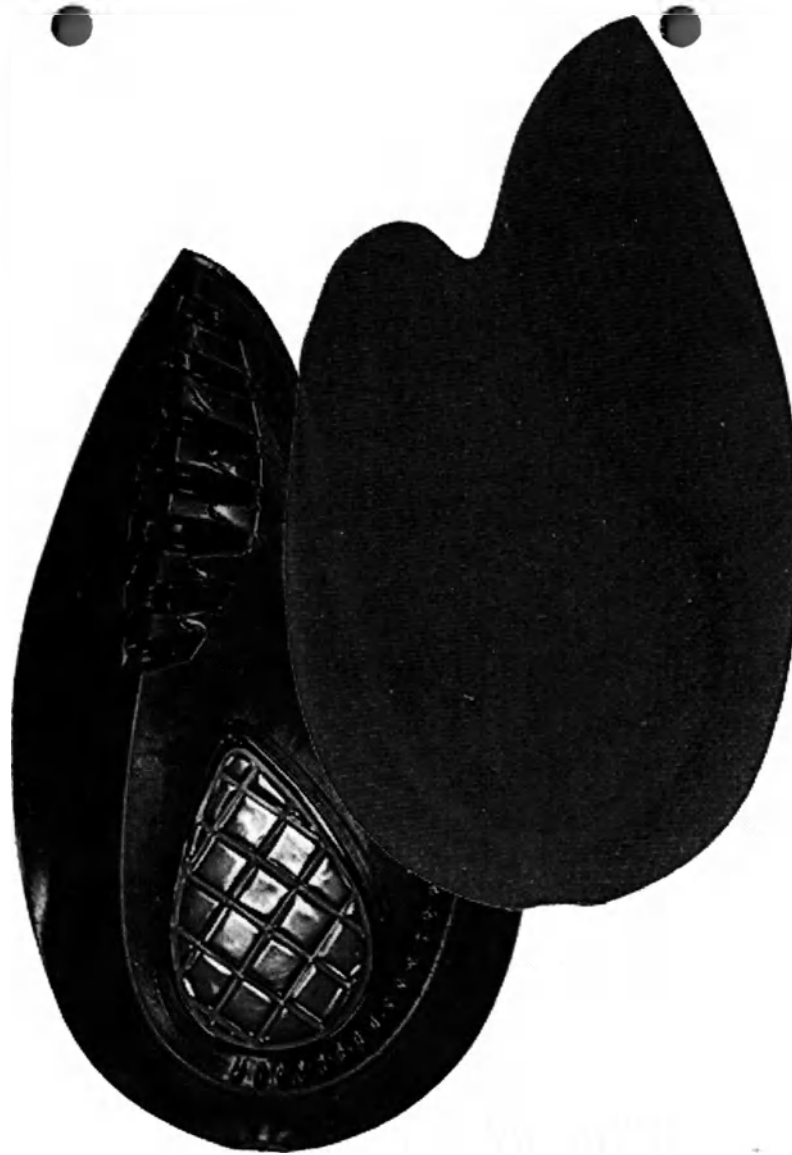


Фото 16.Подпяточники с супинатором и амортизатором

Фото 17. Протектор пальцев

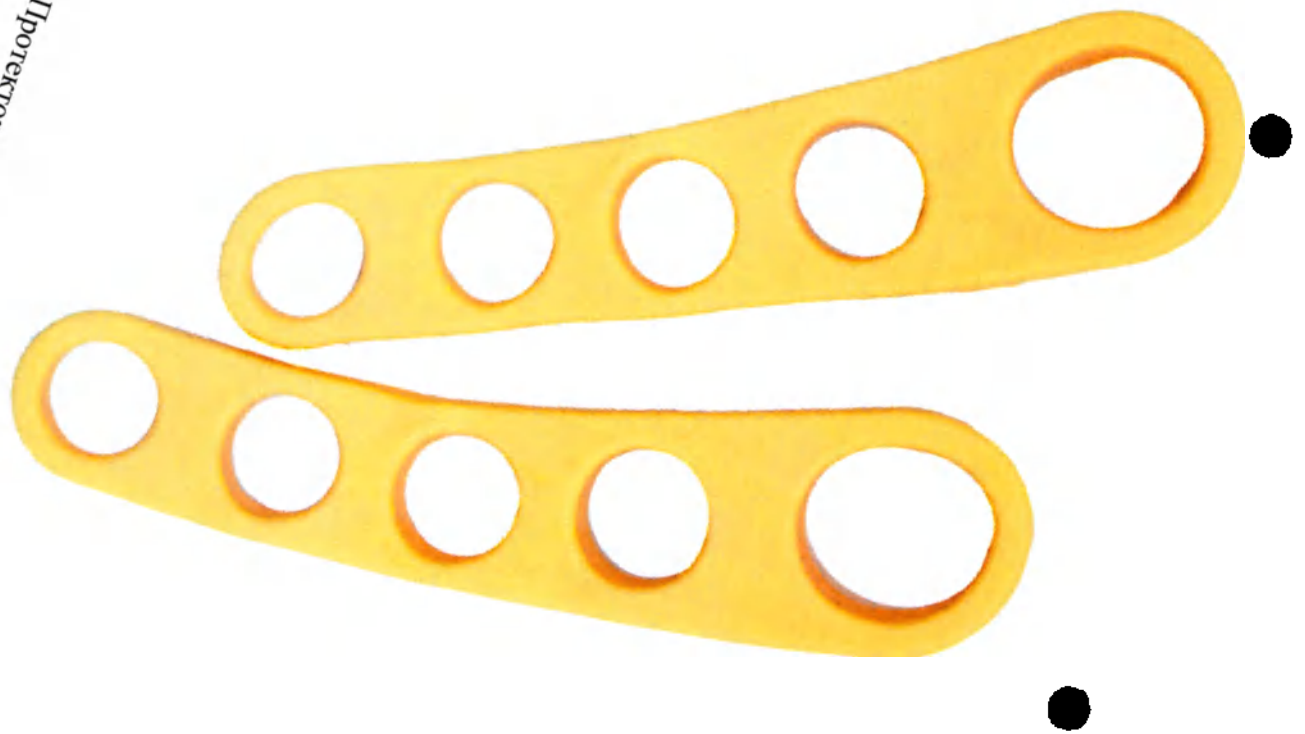


Фото 18.Протектор для первого пальца стопы

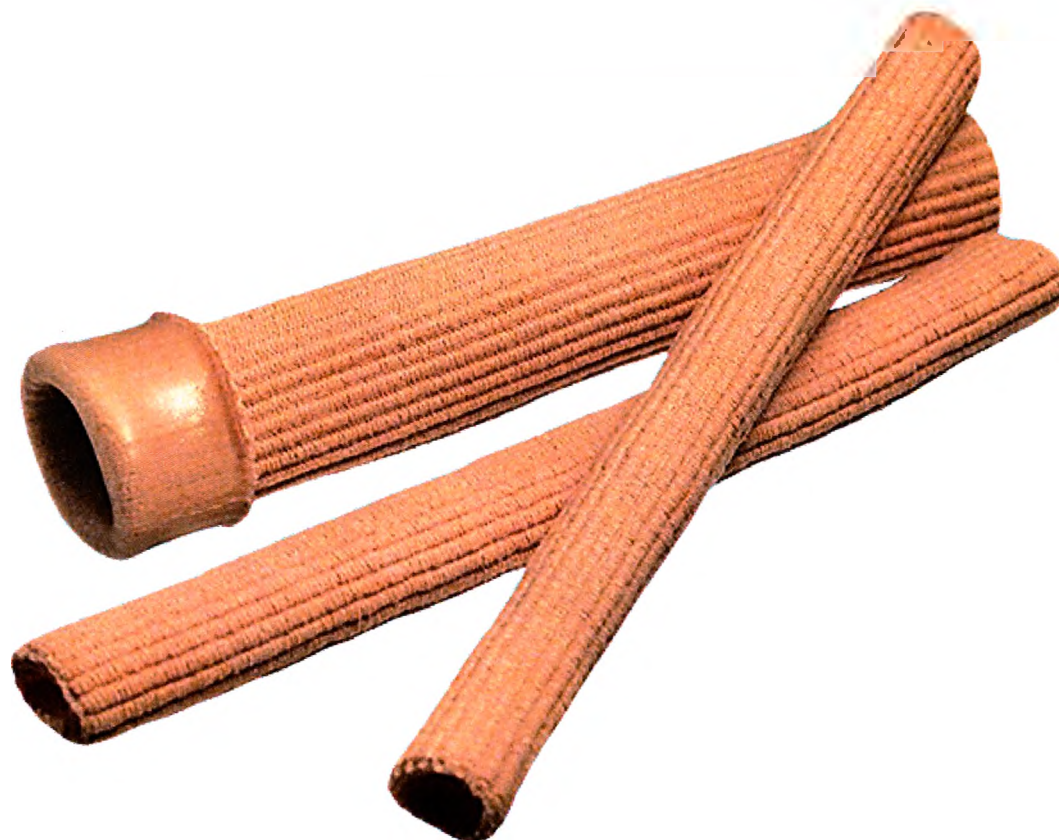


Фото 19. Протекторы для пальцев стопы

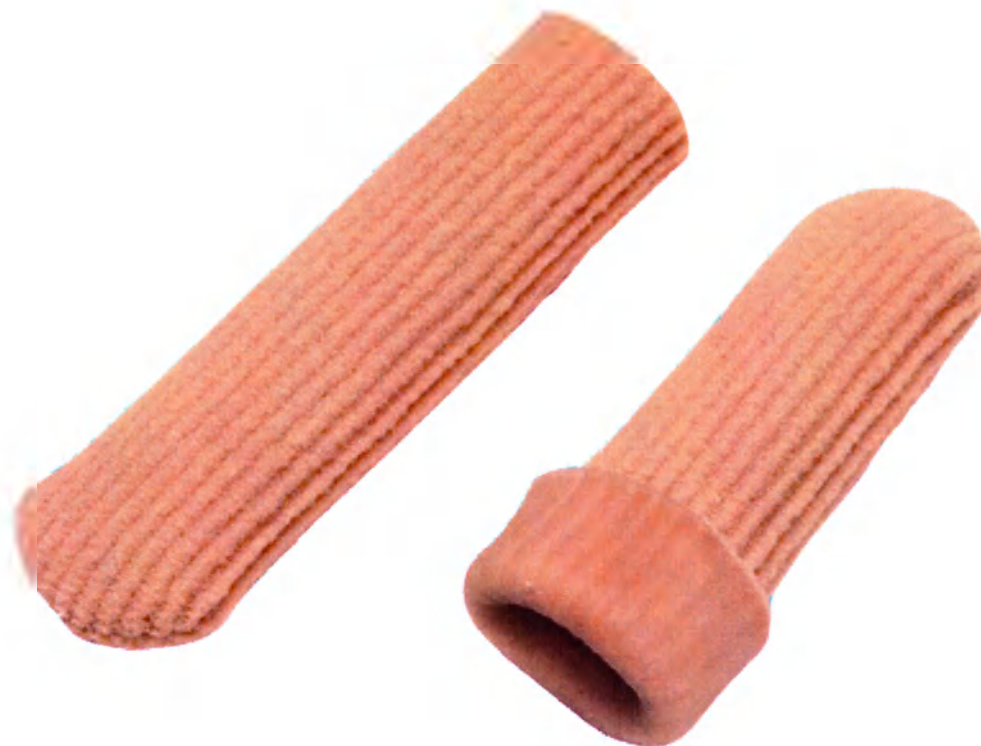


Фото 20. Колпачок защитный для пальцев стопы с тканевым покрытием

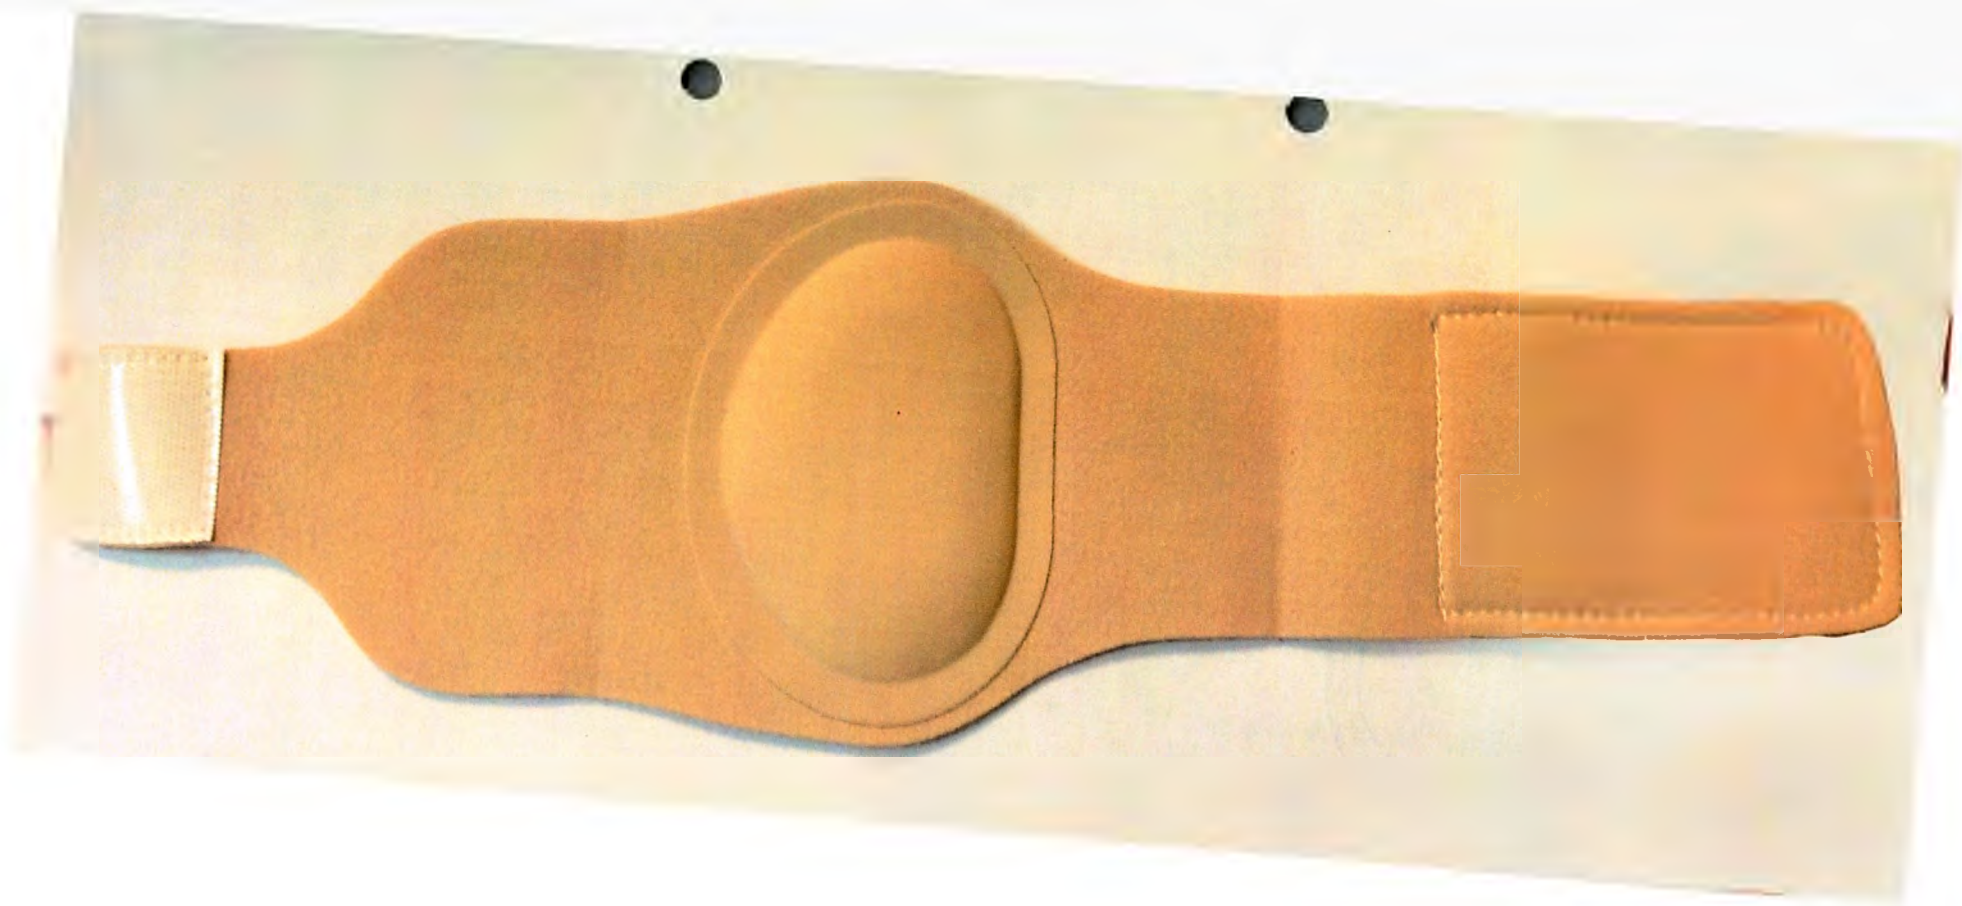


Фото 21.Пелоты продольного свода стопы на тканевой основе



Фото 22.Вкладыши под передний отдел стопы



Фото 23. Супинаторы для продольного свода стопы



Фото 24. Валики каплевидные



Фото 25. Валики Т-образные



Фото 26.Протектор на тканевой основе

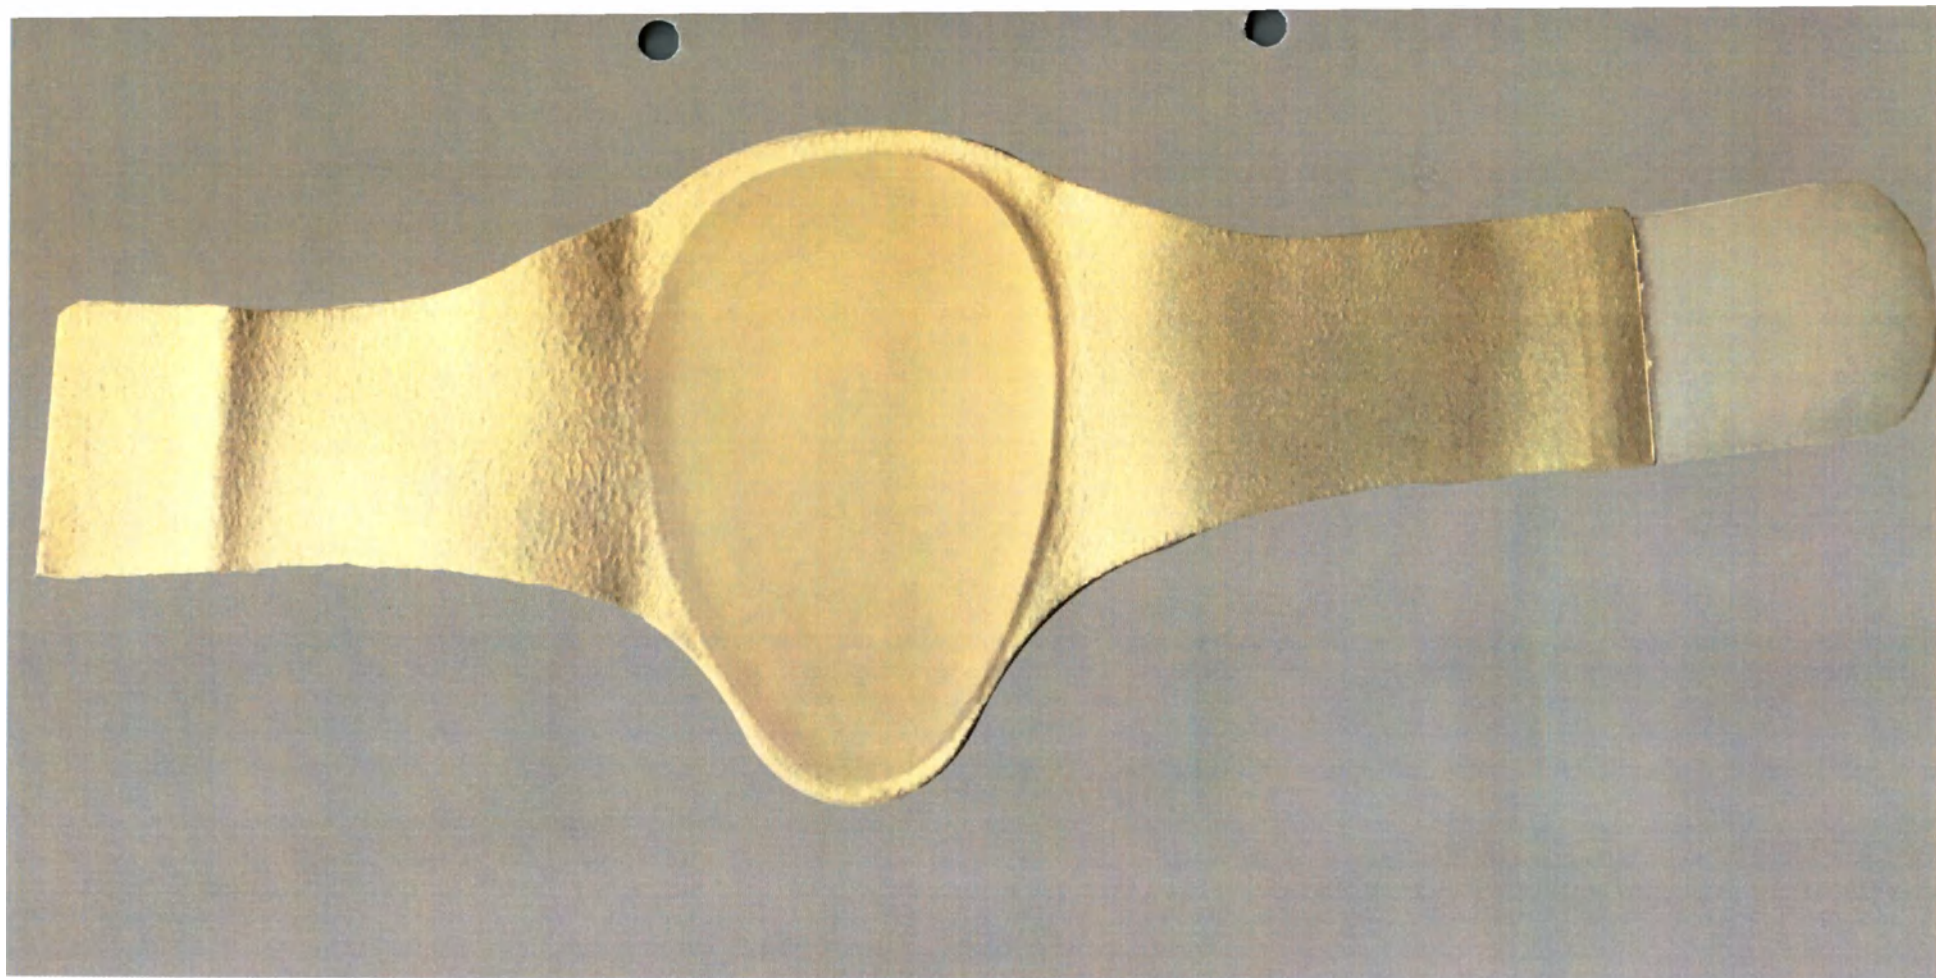


Фото 27. Бандаж-стяжка для переднего отдела стопы



Фото 28. Корректоры вальгусные для большого пальца стопы



Фото 29. Подпяточники U-образные



Фото 30. Подпяточники клиновидные



Фото 31. Подпяточники корректирующие при различной длине ног



Фото 32. Прокладки межпальцевые



Фото 33. Бандаж отводящий для большого пальца стопы (тип 1)



Фото 34. Корректоры для пальцев стопы.

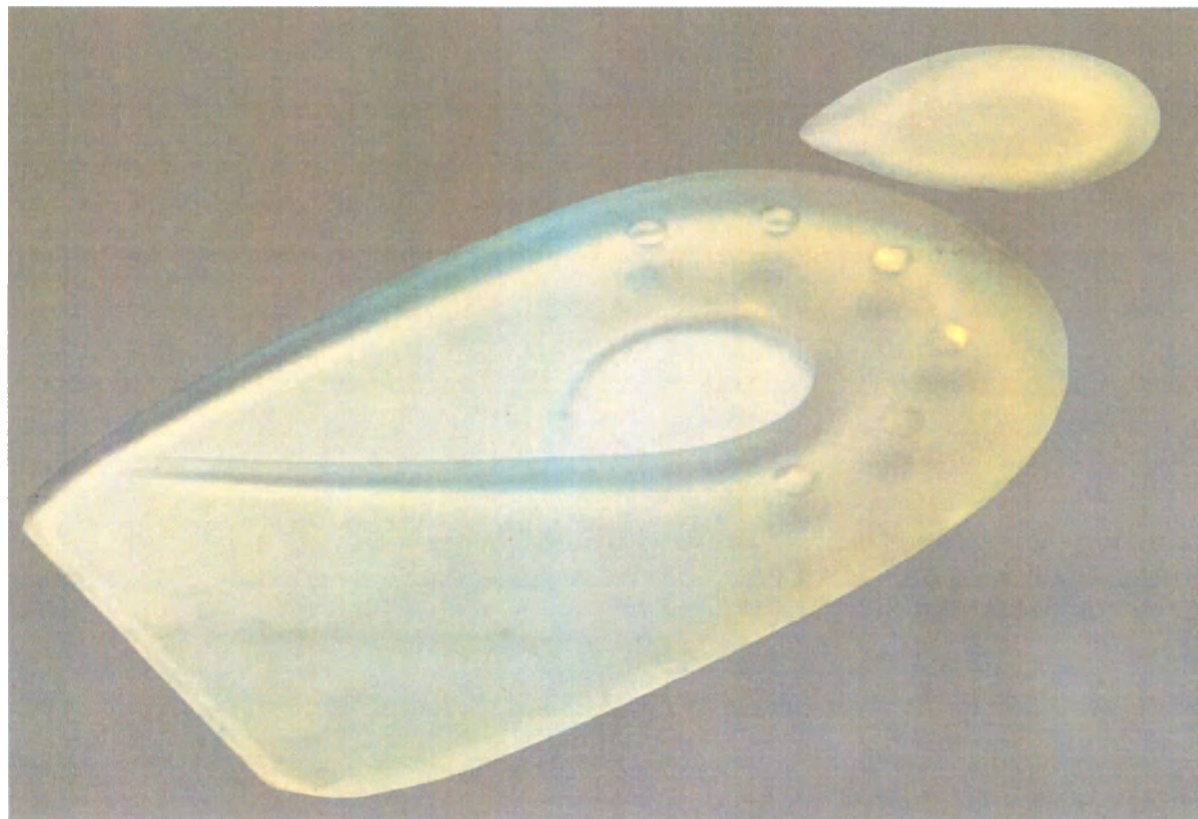


Фото 35. Подпяточники со съёмным амортизатором

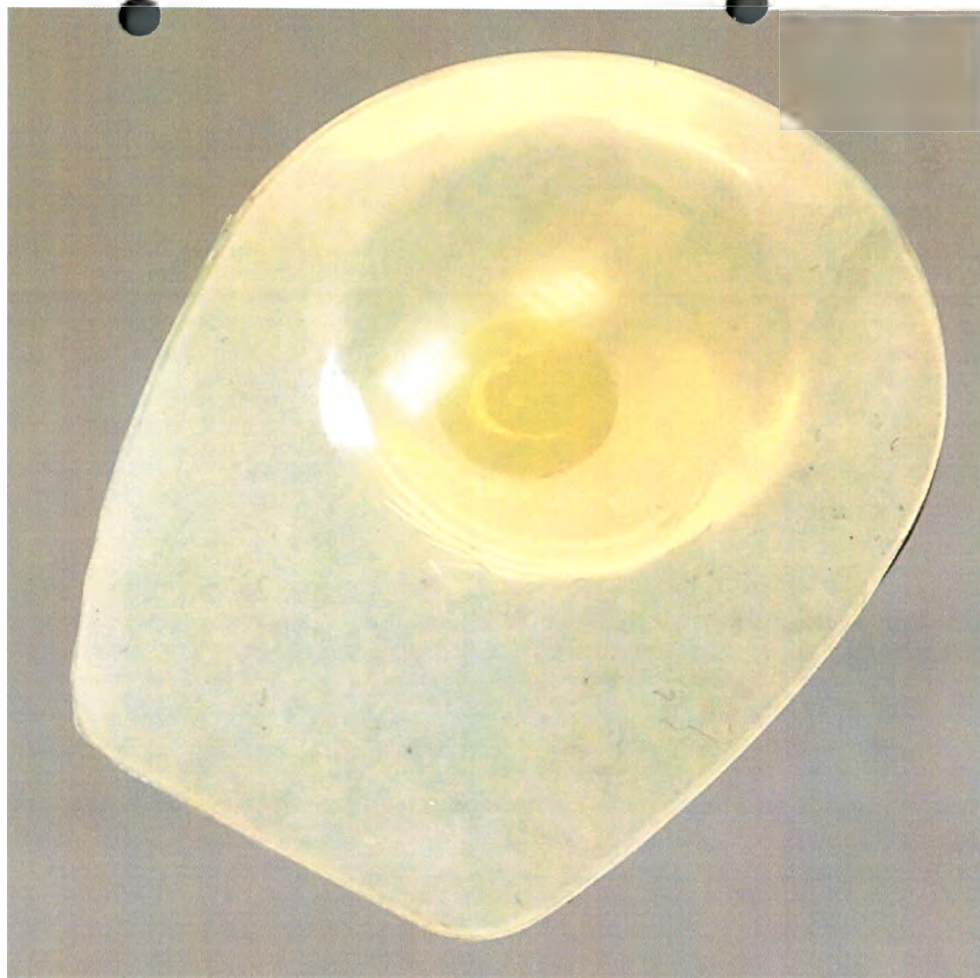


Фото 36. Подушечки метатарзальные

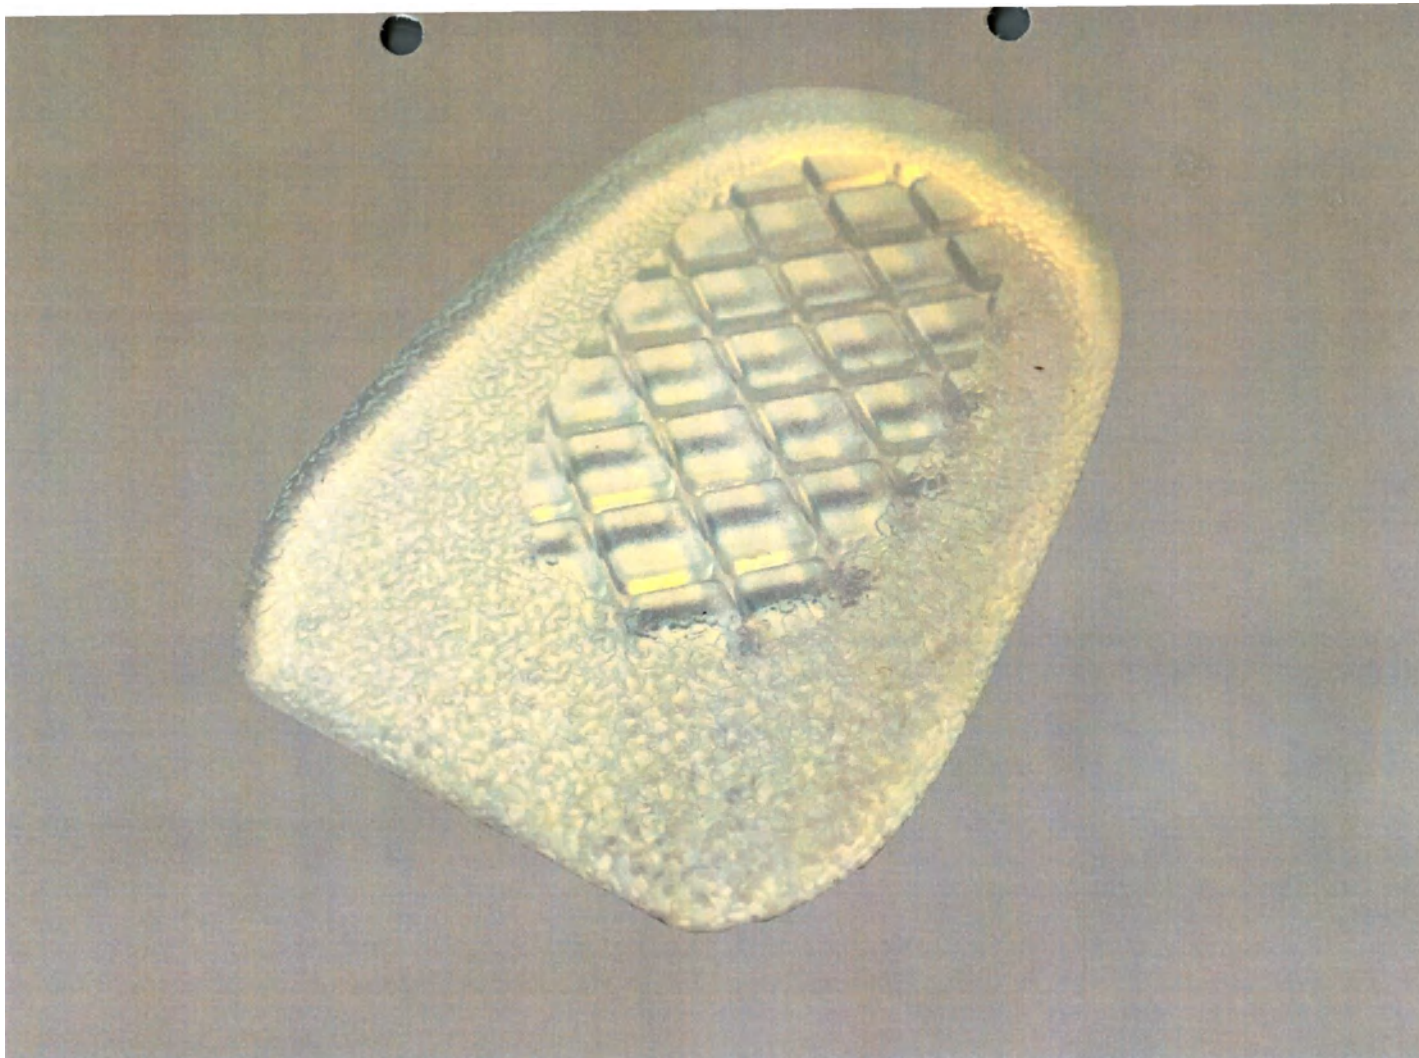


Фото 37..Подпяточники для модельной обуви







Фото 40. Вкладыши под плюсну



Фото 41. Пелоты поперечного свода стопы



Фото 42. Протектор для первого пальца стопы увеличенного размера



Фото 43. Валик под передний отдел стопы



Фото 44. Валики Зейца



Фото 45. Пелоты продольного свода стопы



Фото 46. Бандаж отводящий для большого пальца стопы (тип 2)



Фото 47. Бандаж отводящий для большого пальца стопы (тип 3)



Фото 48. Валики Зейца, силиконовые

Прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью

49 (сорок девять) листов

Директор  
ООО «Тривес»



Ольшангер В.Т.

« 02 » 11 2016 г.

