


Набора реагентов «Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный Би антигенный, жидкий» (Тест Би РПГА)

Комплект №1 рассчитан на 10 определений: серийный номер 010215 годен до 10.2016 г.


Вид с лицевой стороны упаковки

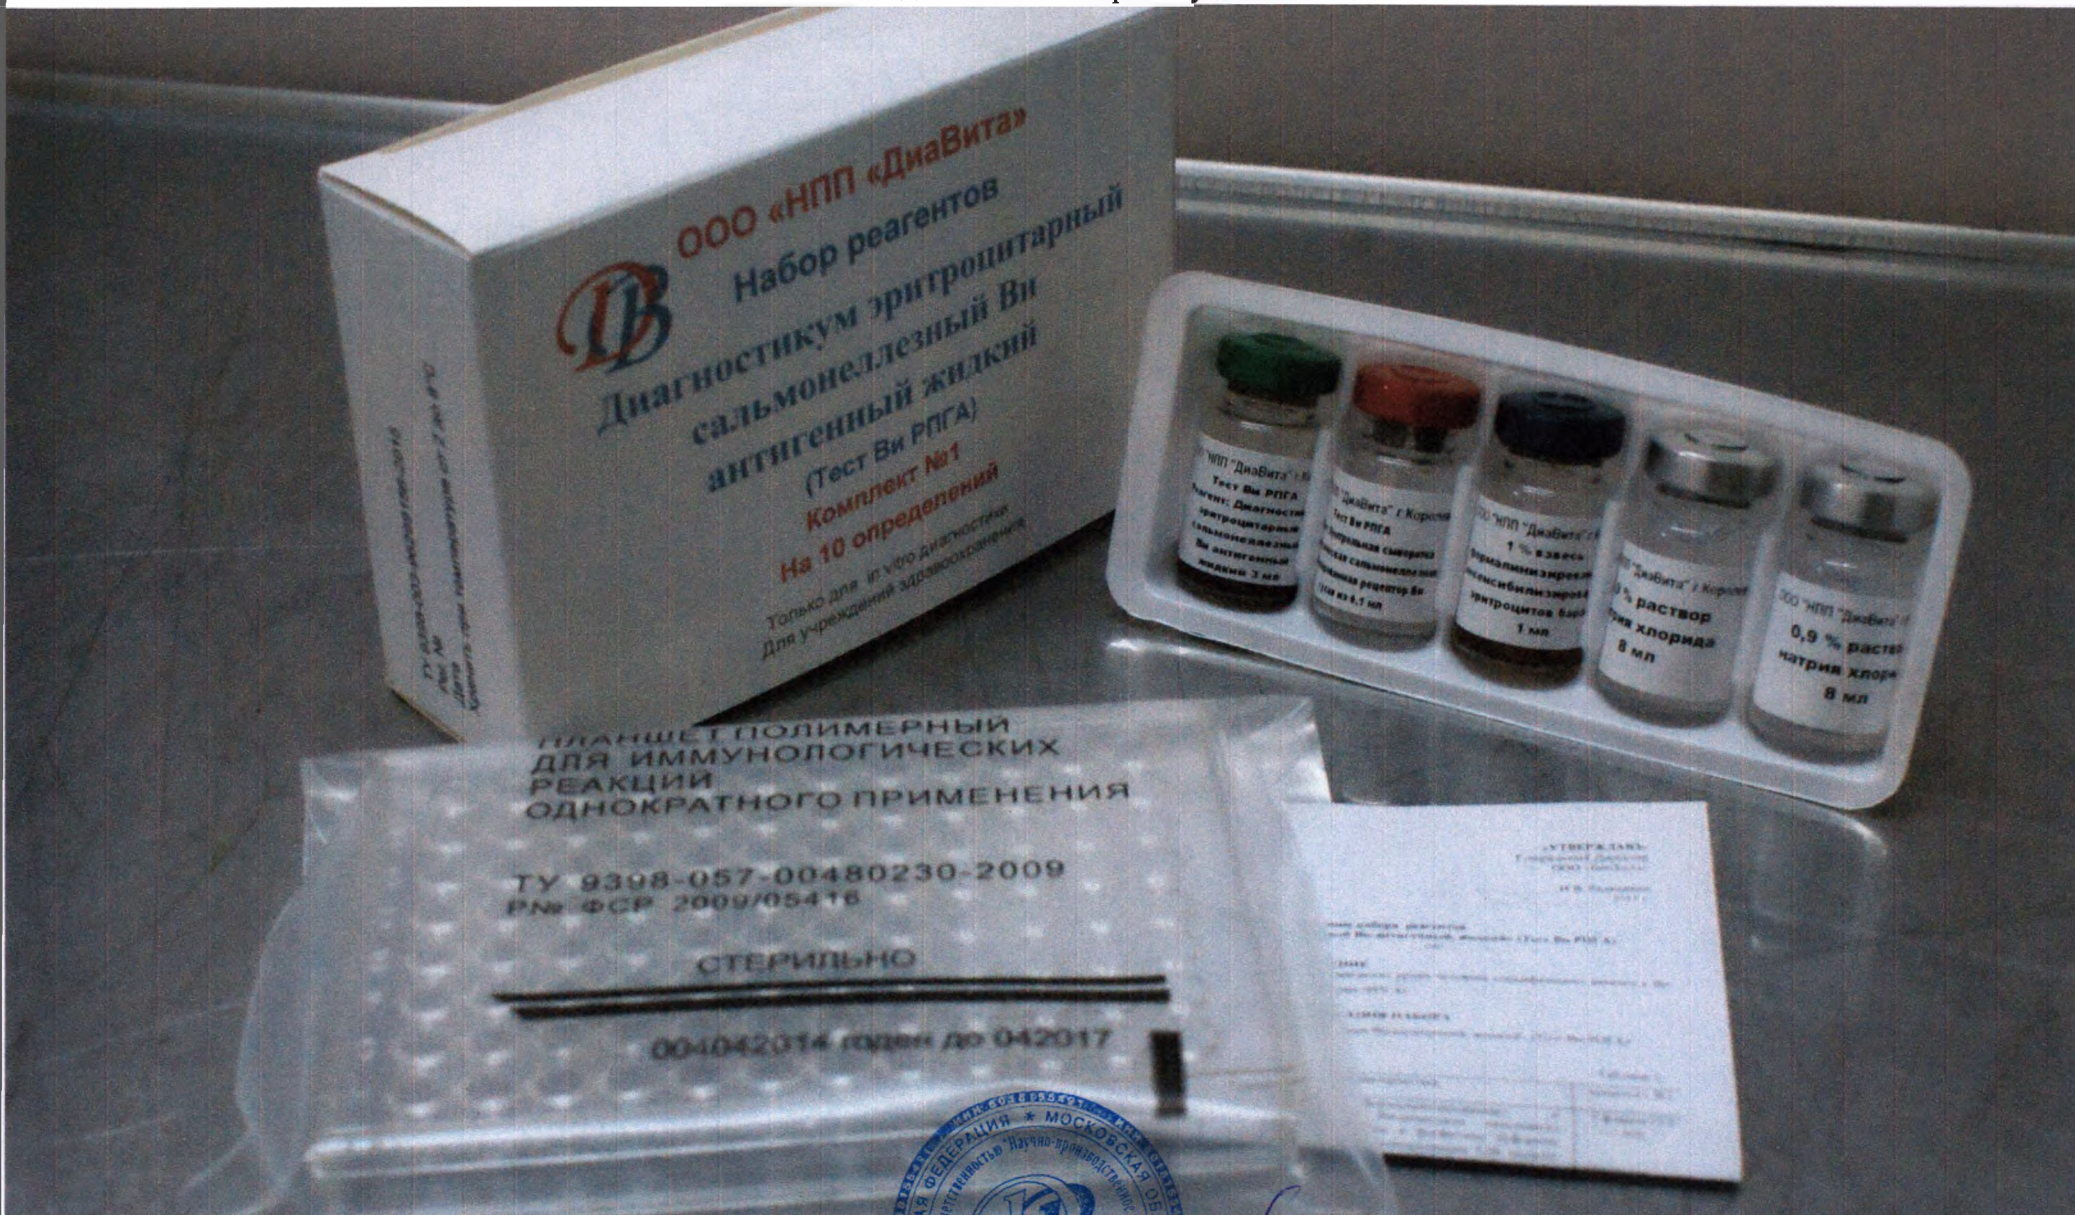

Генеральный директор ООО "НПП "ДиаВита"

А.О.Глубоковских


Набора реагентов «Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный Ви антигенный, жидкий» (Тест Ви РПГА)
 Комплект №1 рассчитан на 10 определений: серийный номер 010215 годен до 10.2016 г.
 Вид с обратной стороны упаковки

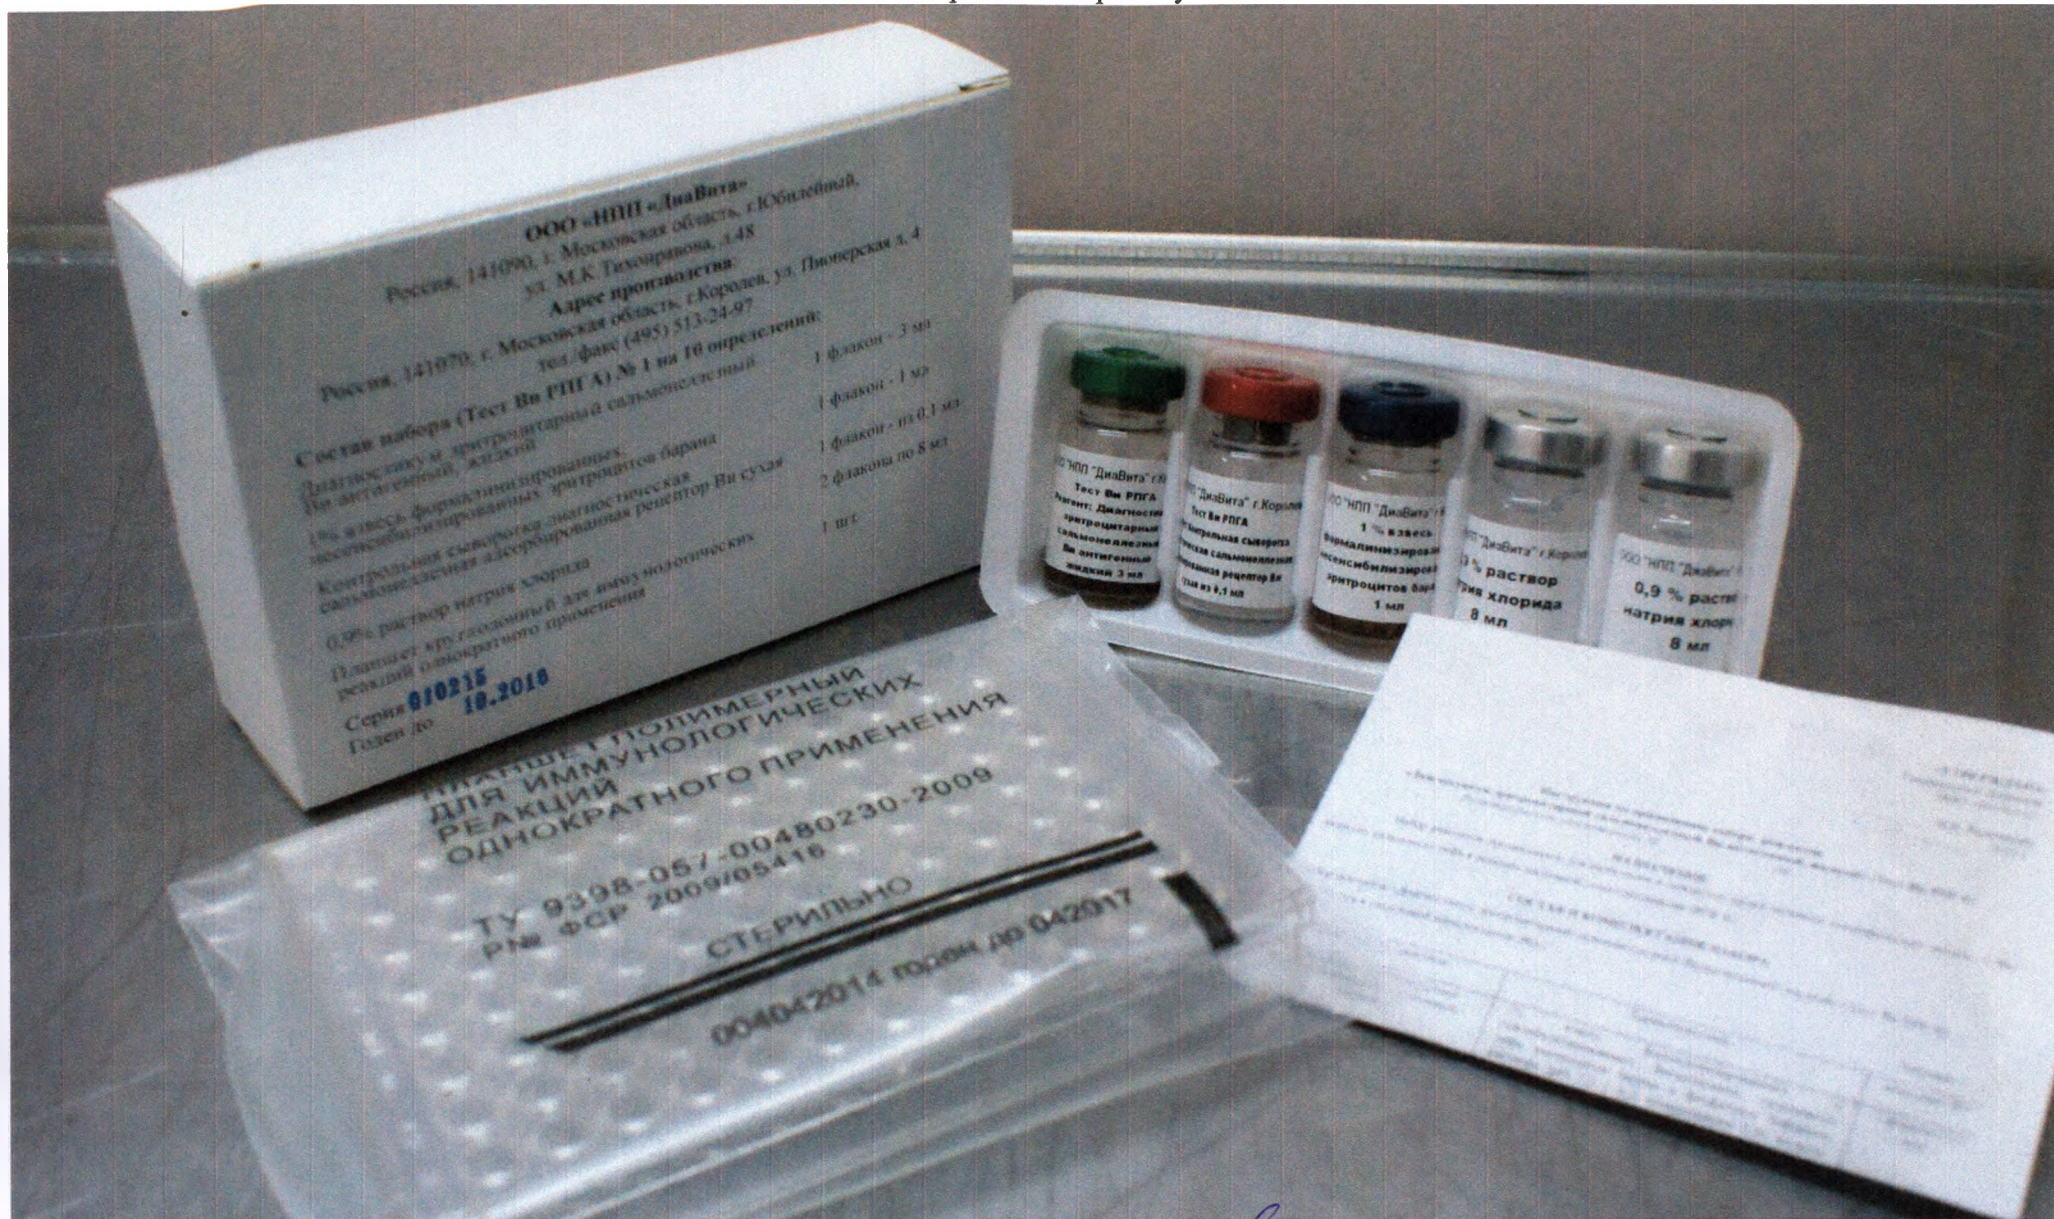

Генеральный директор ООО "НПП "ДиаВита"

А.О.Глубоковских


набора реагентов «диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный Ви антигенный, жидкий» (Тест Ви РПГА)
 Комплект №1 рассчитан на 10 определений: серийный номер 020215 годен до 10.2016 г.
 Вид с лицевой стороны упаковки

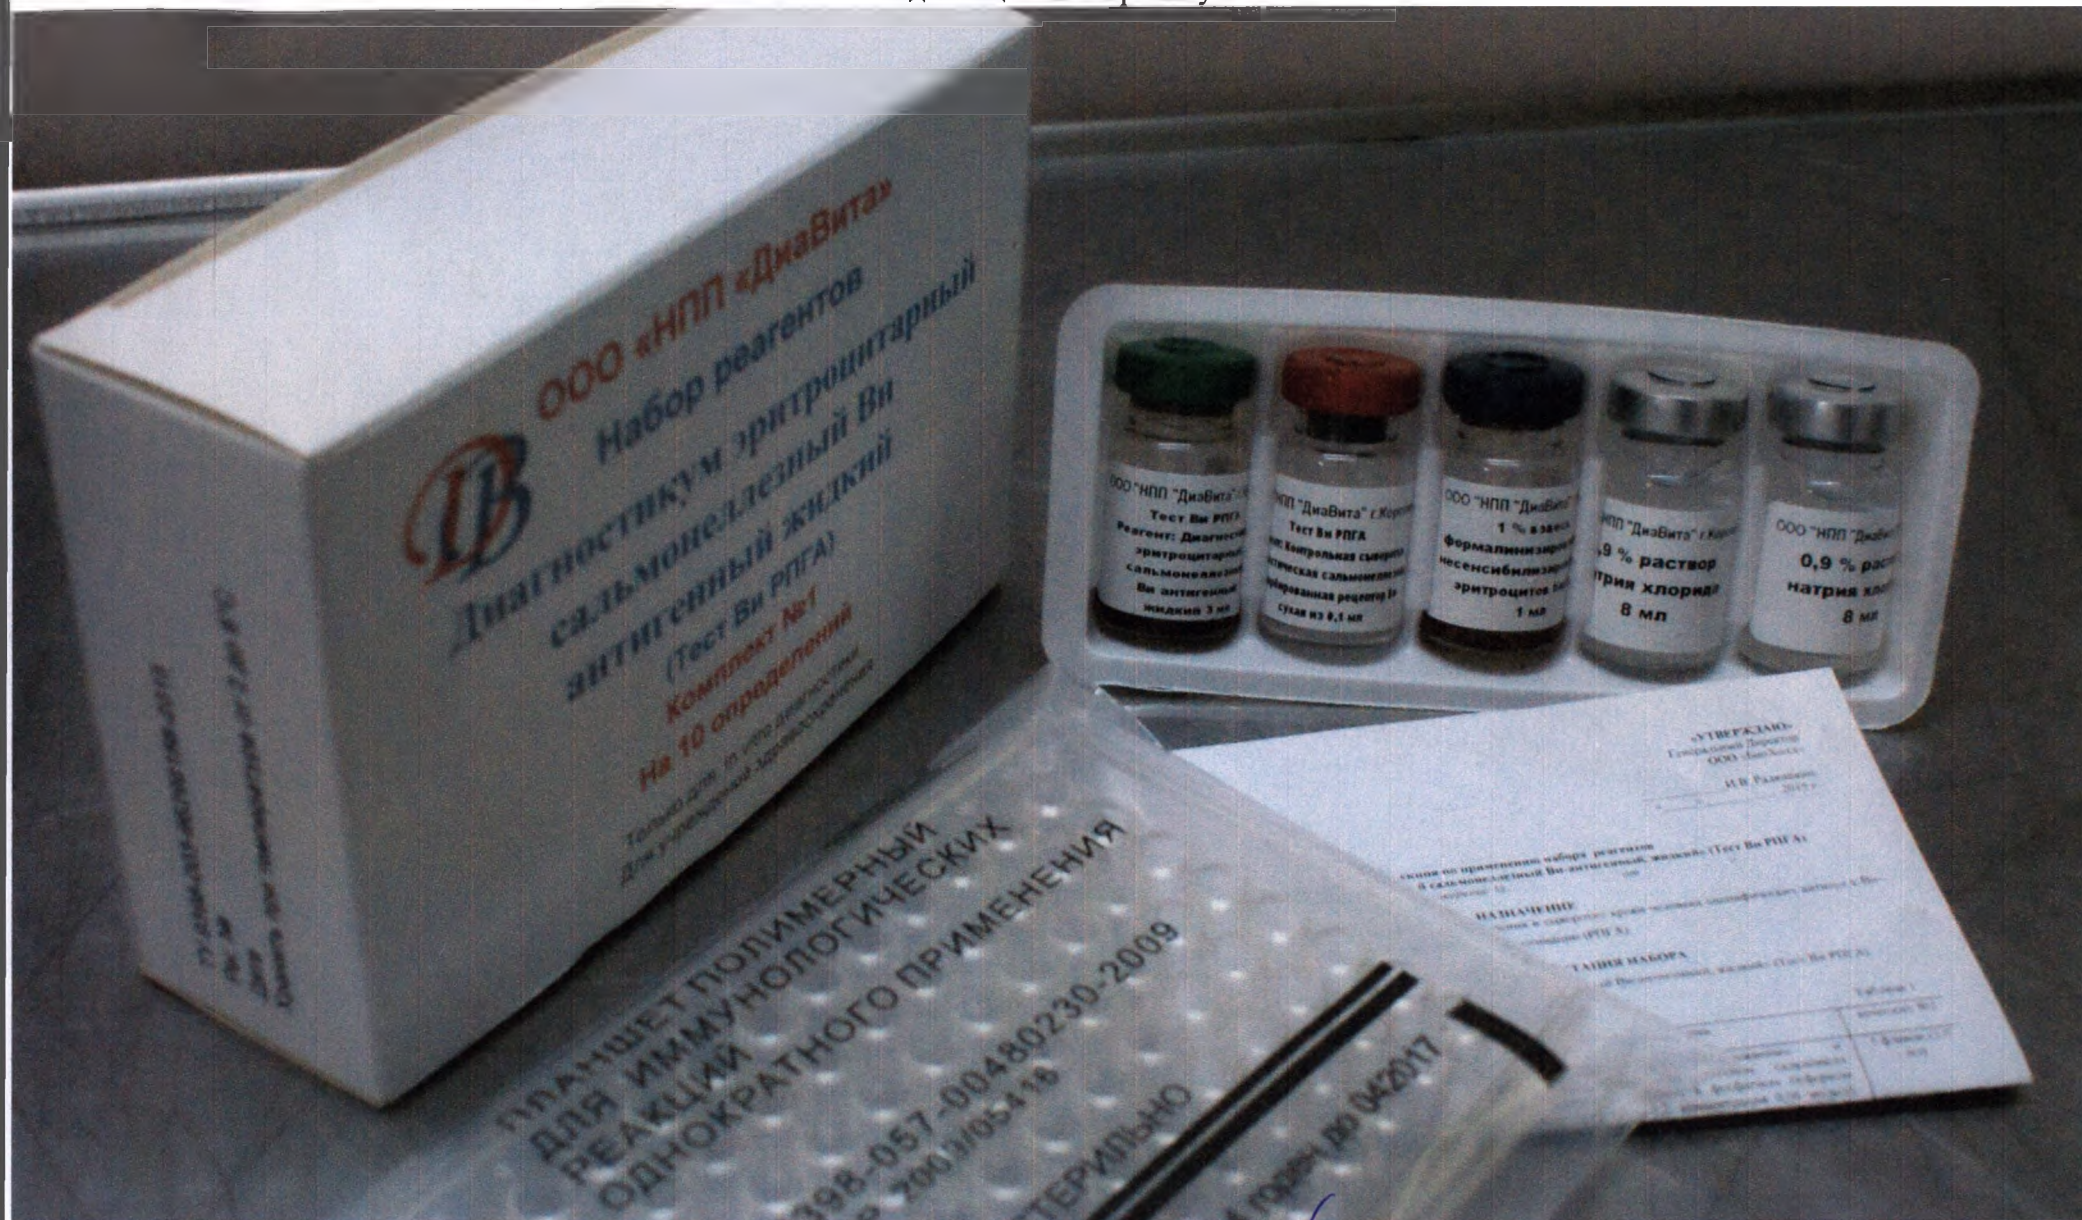

Генеральный директор ООО "НПП "ДиаВита"

А.О.Глубоковских


Комплект №1 рассчитан на 10 определений: серийный номер 020215 годен до 10.2016 г.
Вид с обратной стороны упаковки

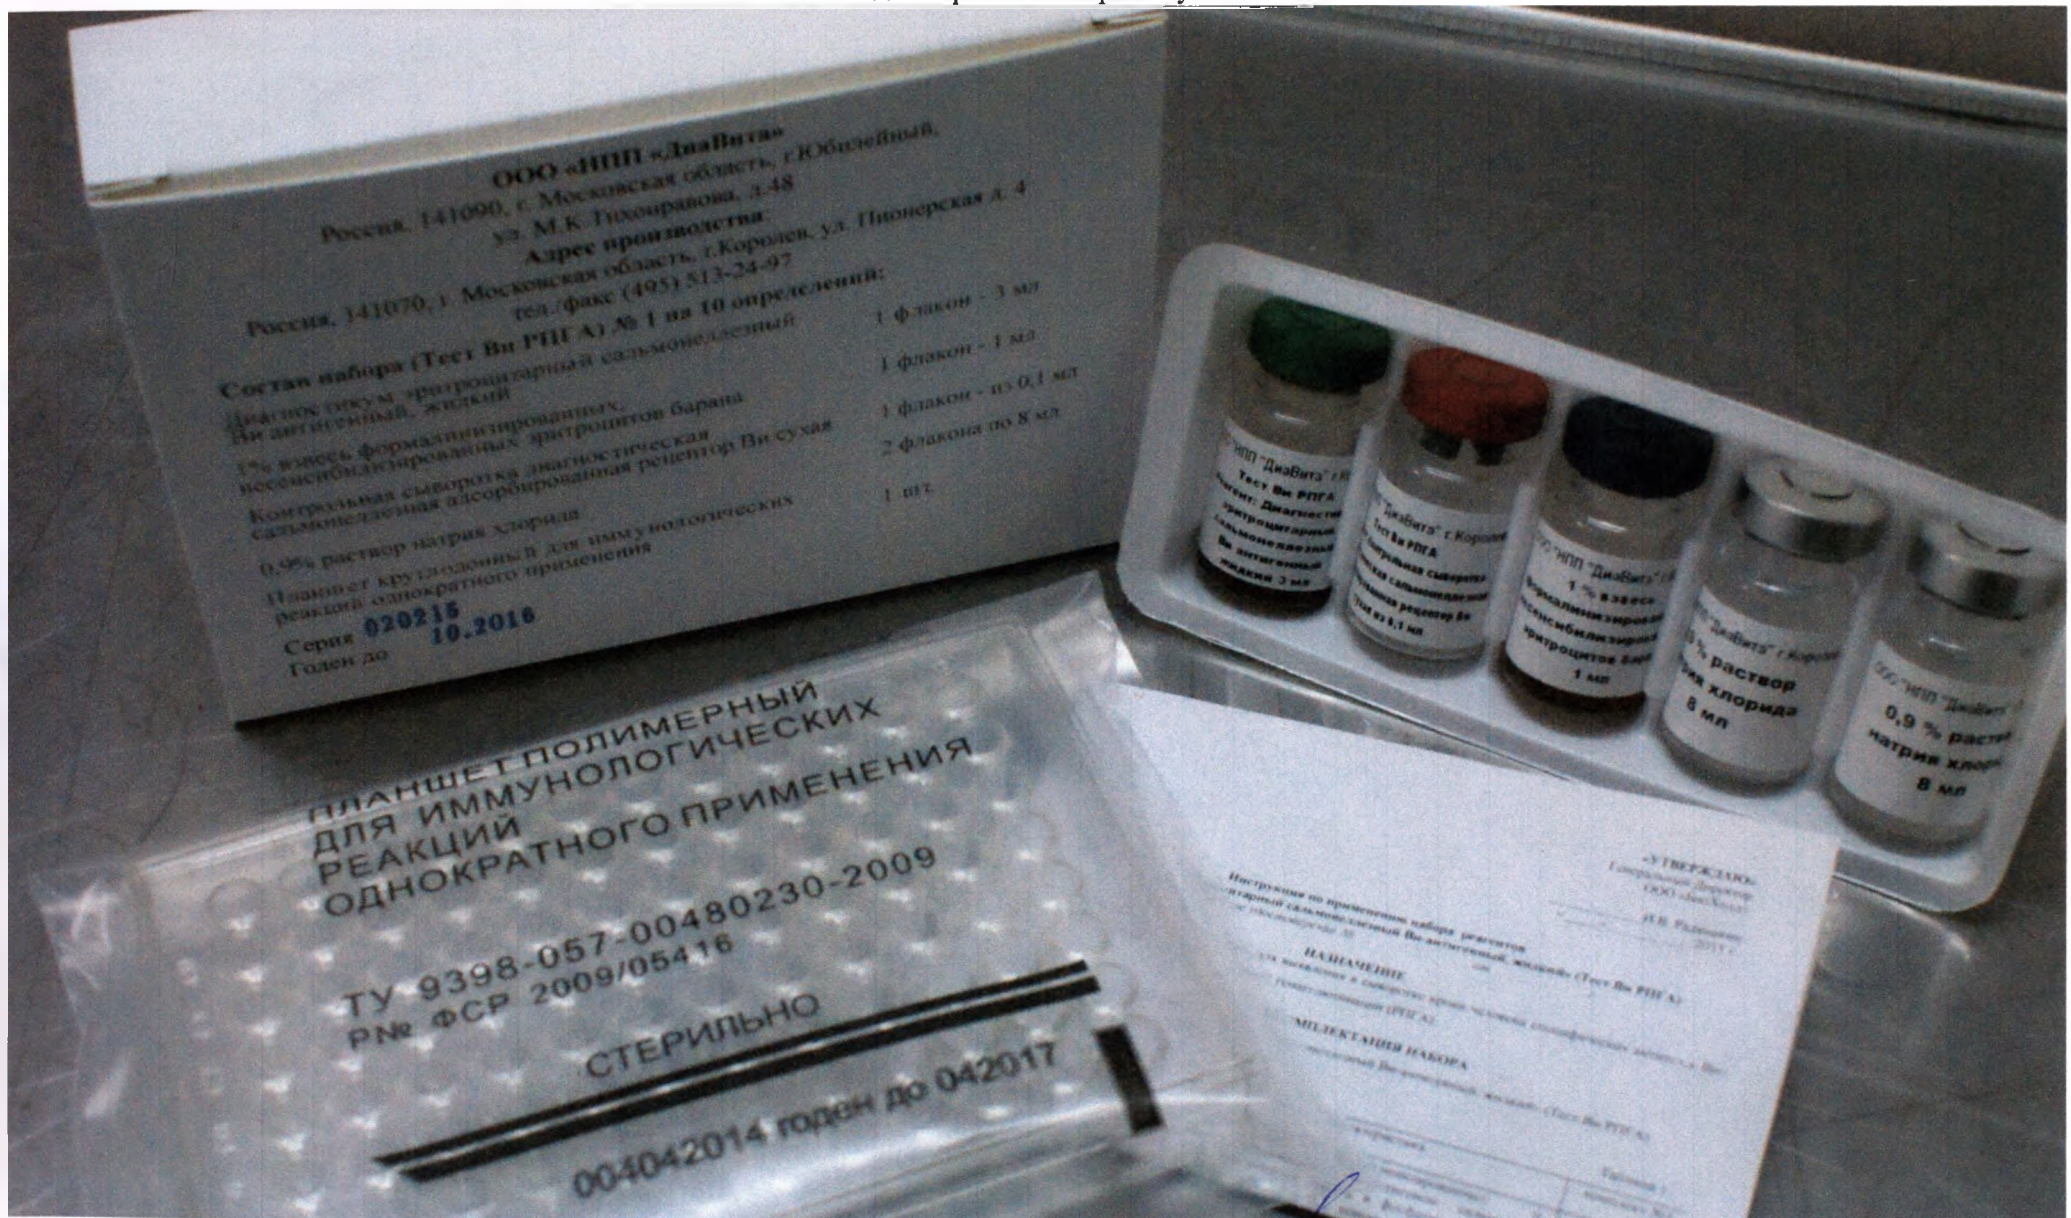

Генеральный директор ООО "НПП "ДиаВита"

А.О.Глубоковских

Набор реагентов «ДиаВита» для эритроцитарной сальмонеллезной Ви-антигенной, жидкий» (Тест Ви РПГА)
Комплект №2 рассчитан на 20 определений: серийный номер 010215 годен до 10.2016 г.
Вид с лицевой стороны упаковки

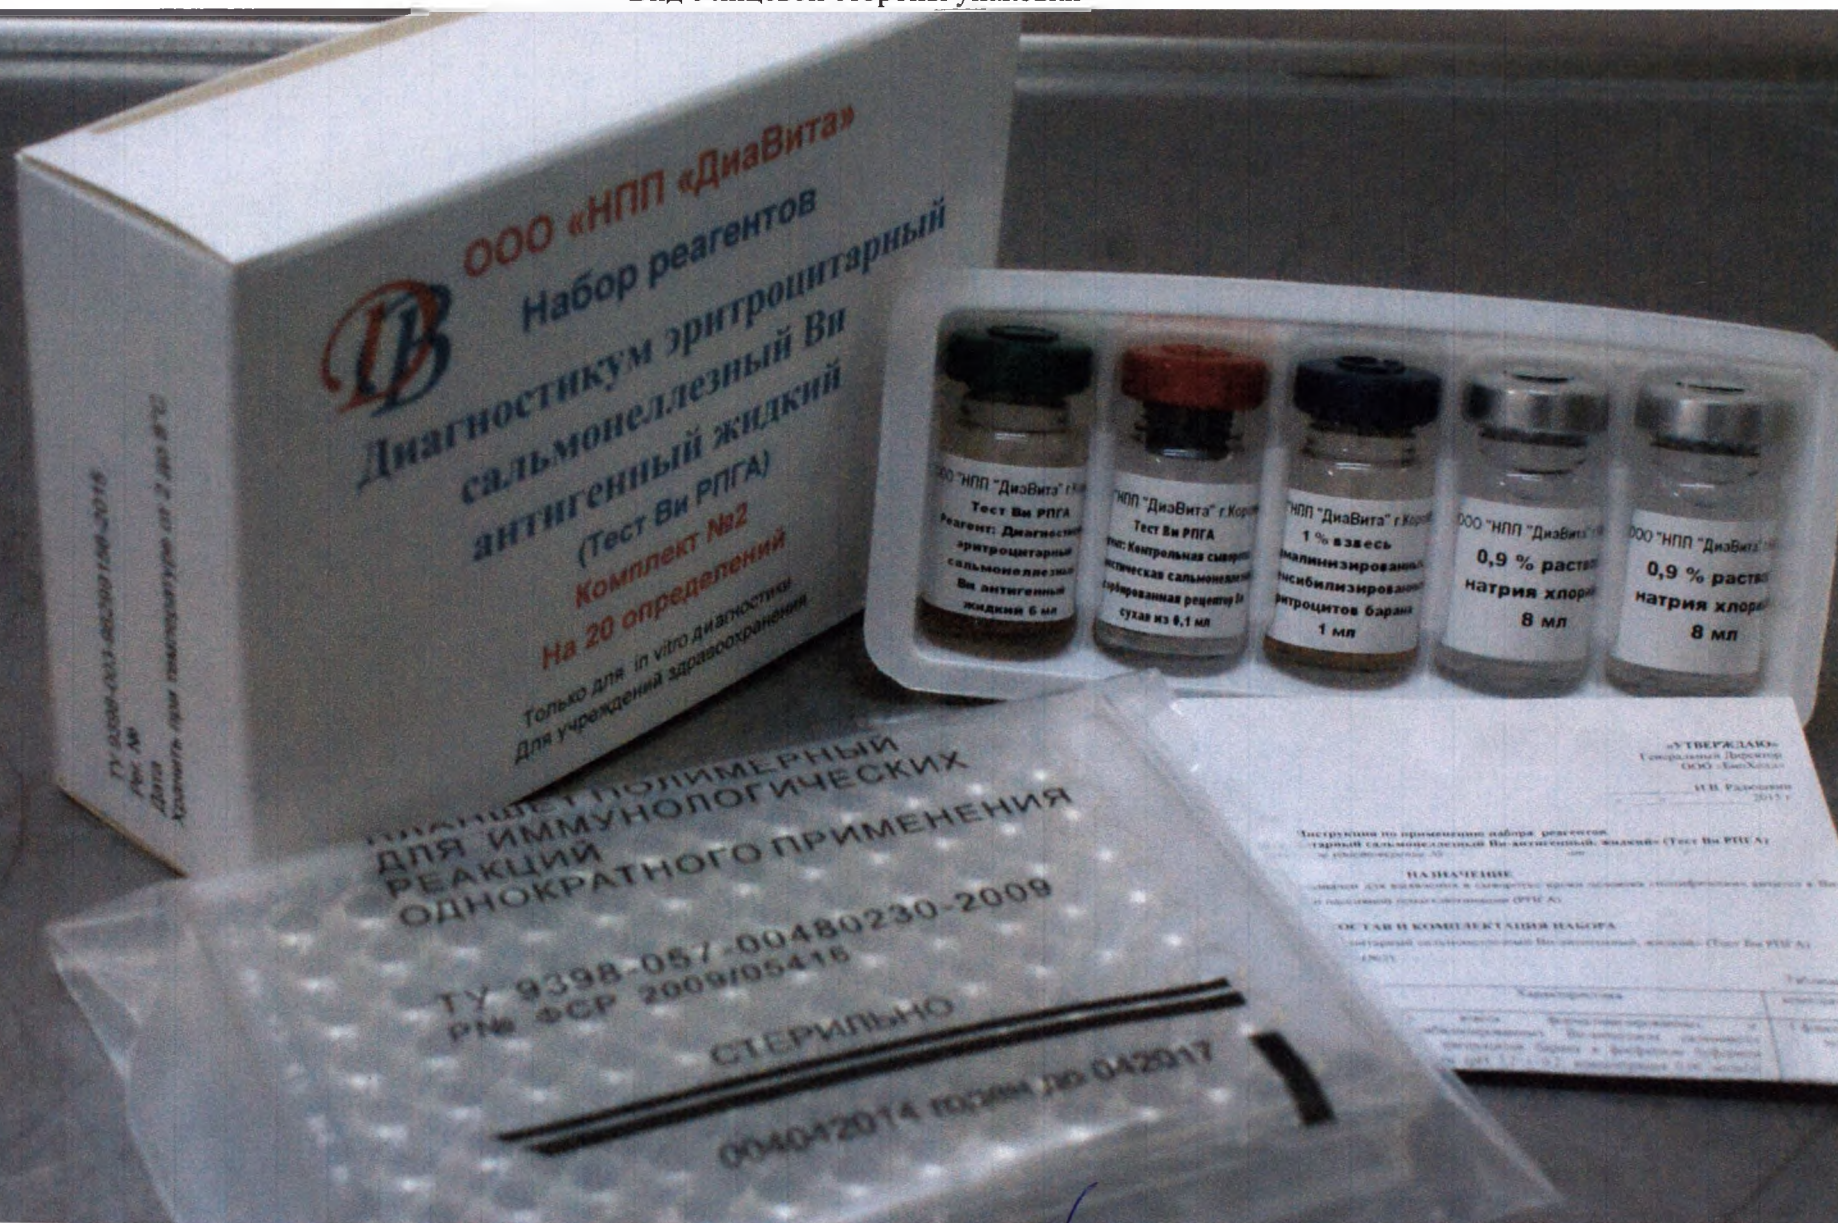


Генеральный директор ООО "НПП "ДиаВита"

А.О.Глубоковских

Набора реагентов «Диагностика» (Иммунополимерный Ви антигенный, жидкий) (Тест Ви РПГА)

Комплект №2 рассчитан на 20 определений: серийный номер 010215 годен до 10.2016 г.

Вид с обратной стороны упаковки

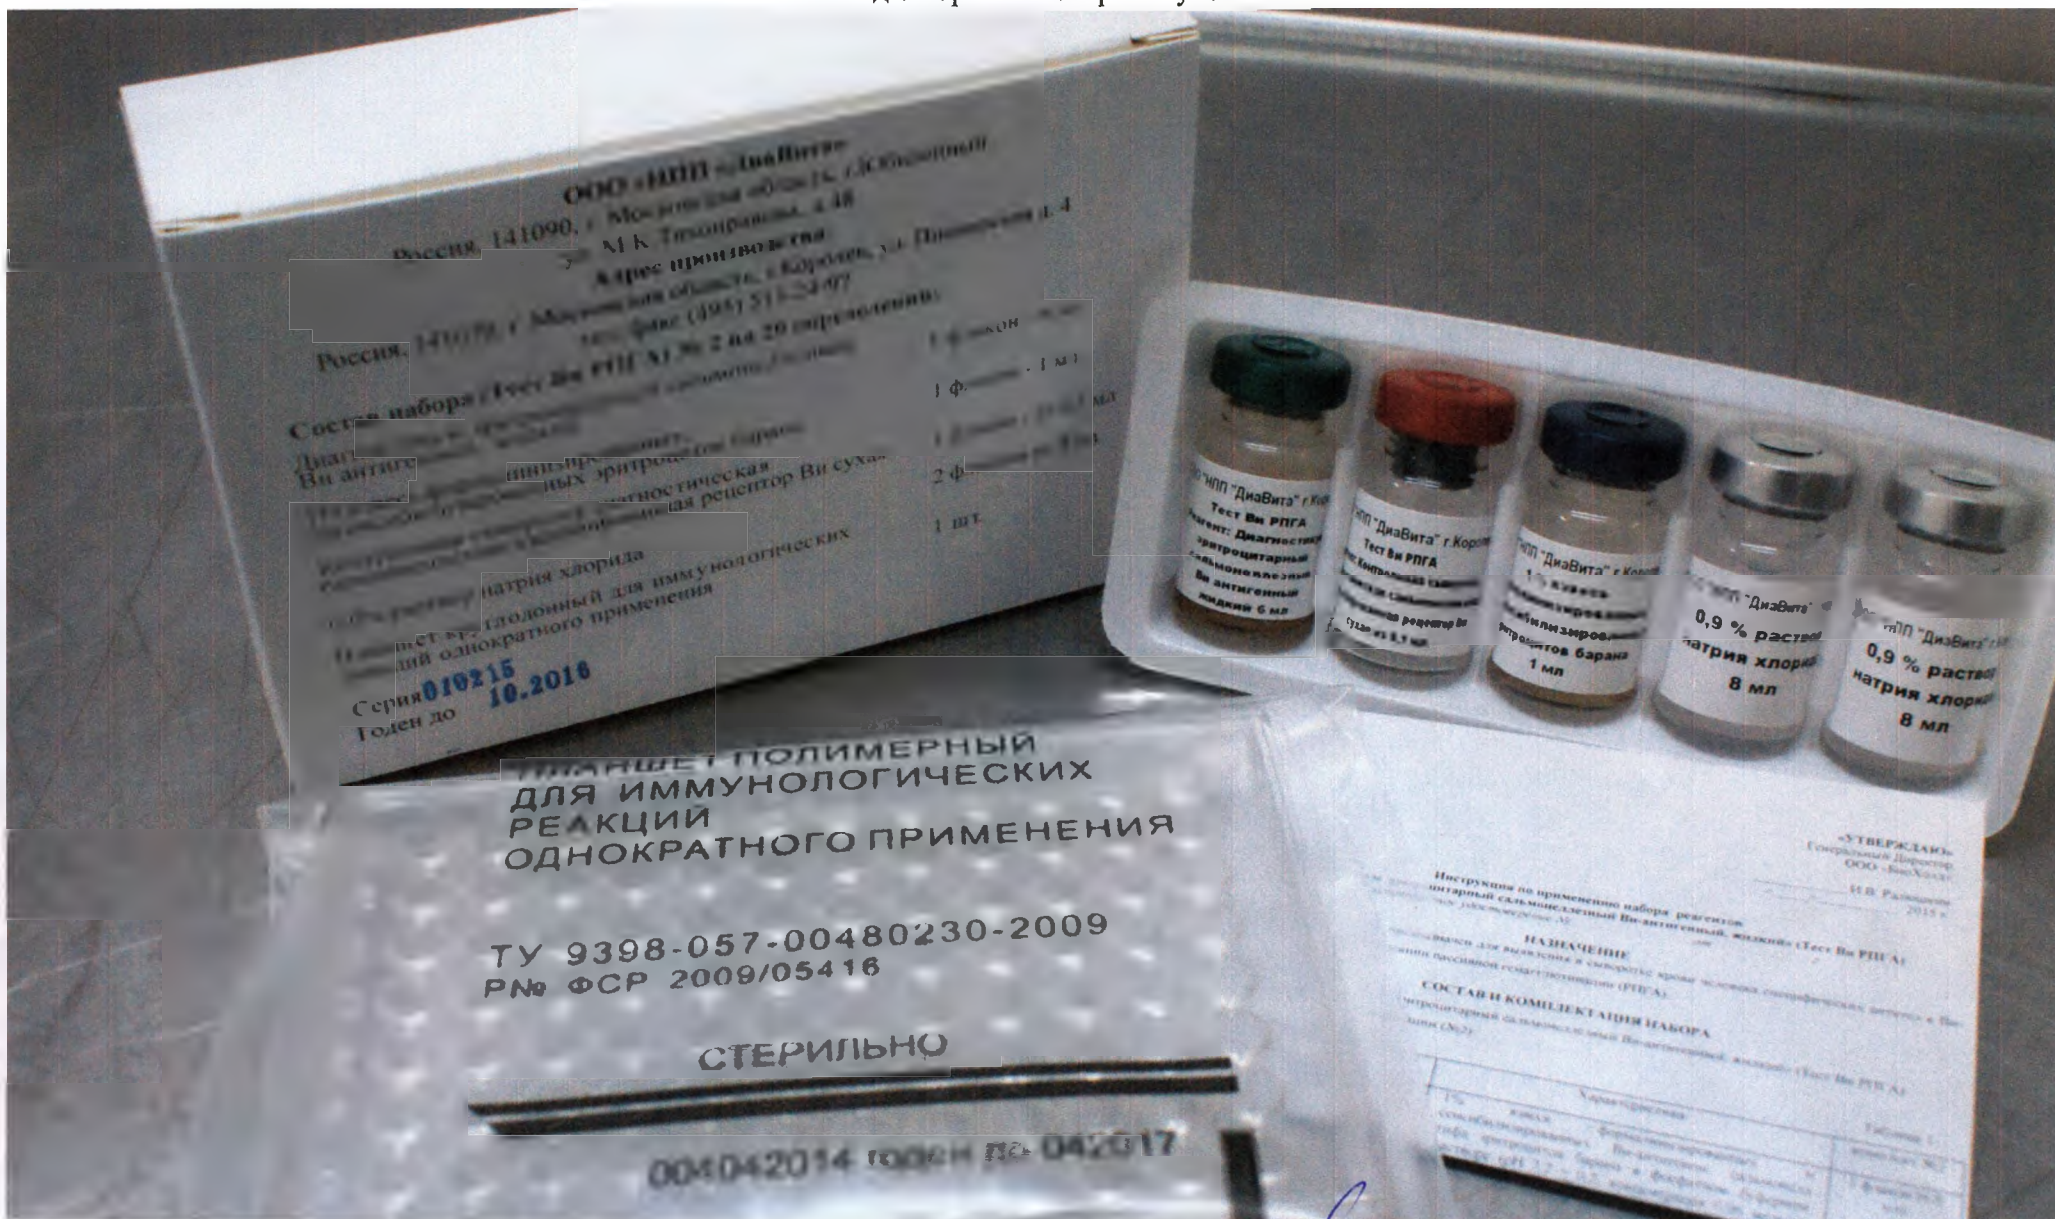

Генеральный директор ООО "НПП "ДиаВита"

А.О.Глубоковских

Комплект №2 рассчитан на 20 определений: серийный номер 020215 годен до 10.2016 г.
Вид с лицевой стороны упаковки




Генеральный директор ООО "НПП "ДиаВита"

А.О.Глубоковских

Комплект №2 рассчитан на 20 определений: серийный номер 020215 годен до 10.2016 г.

Вид с обратной стороны упаковки

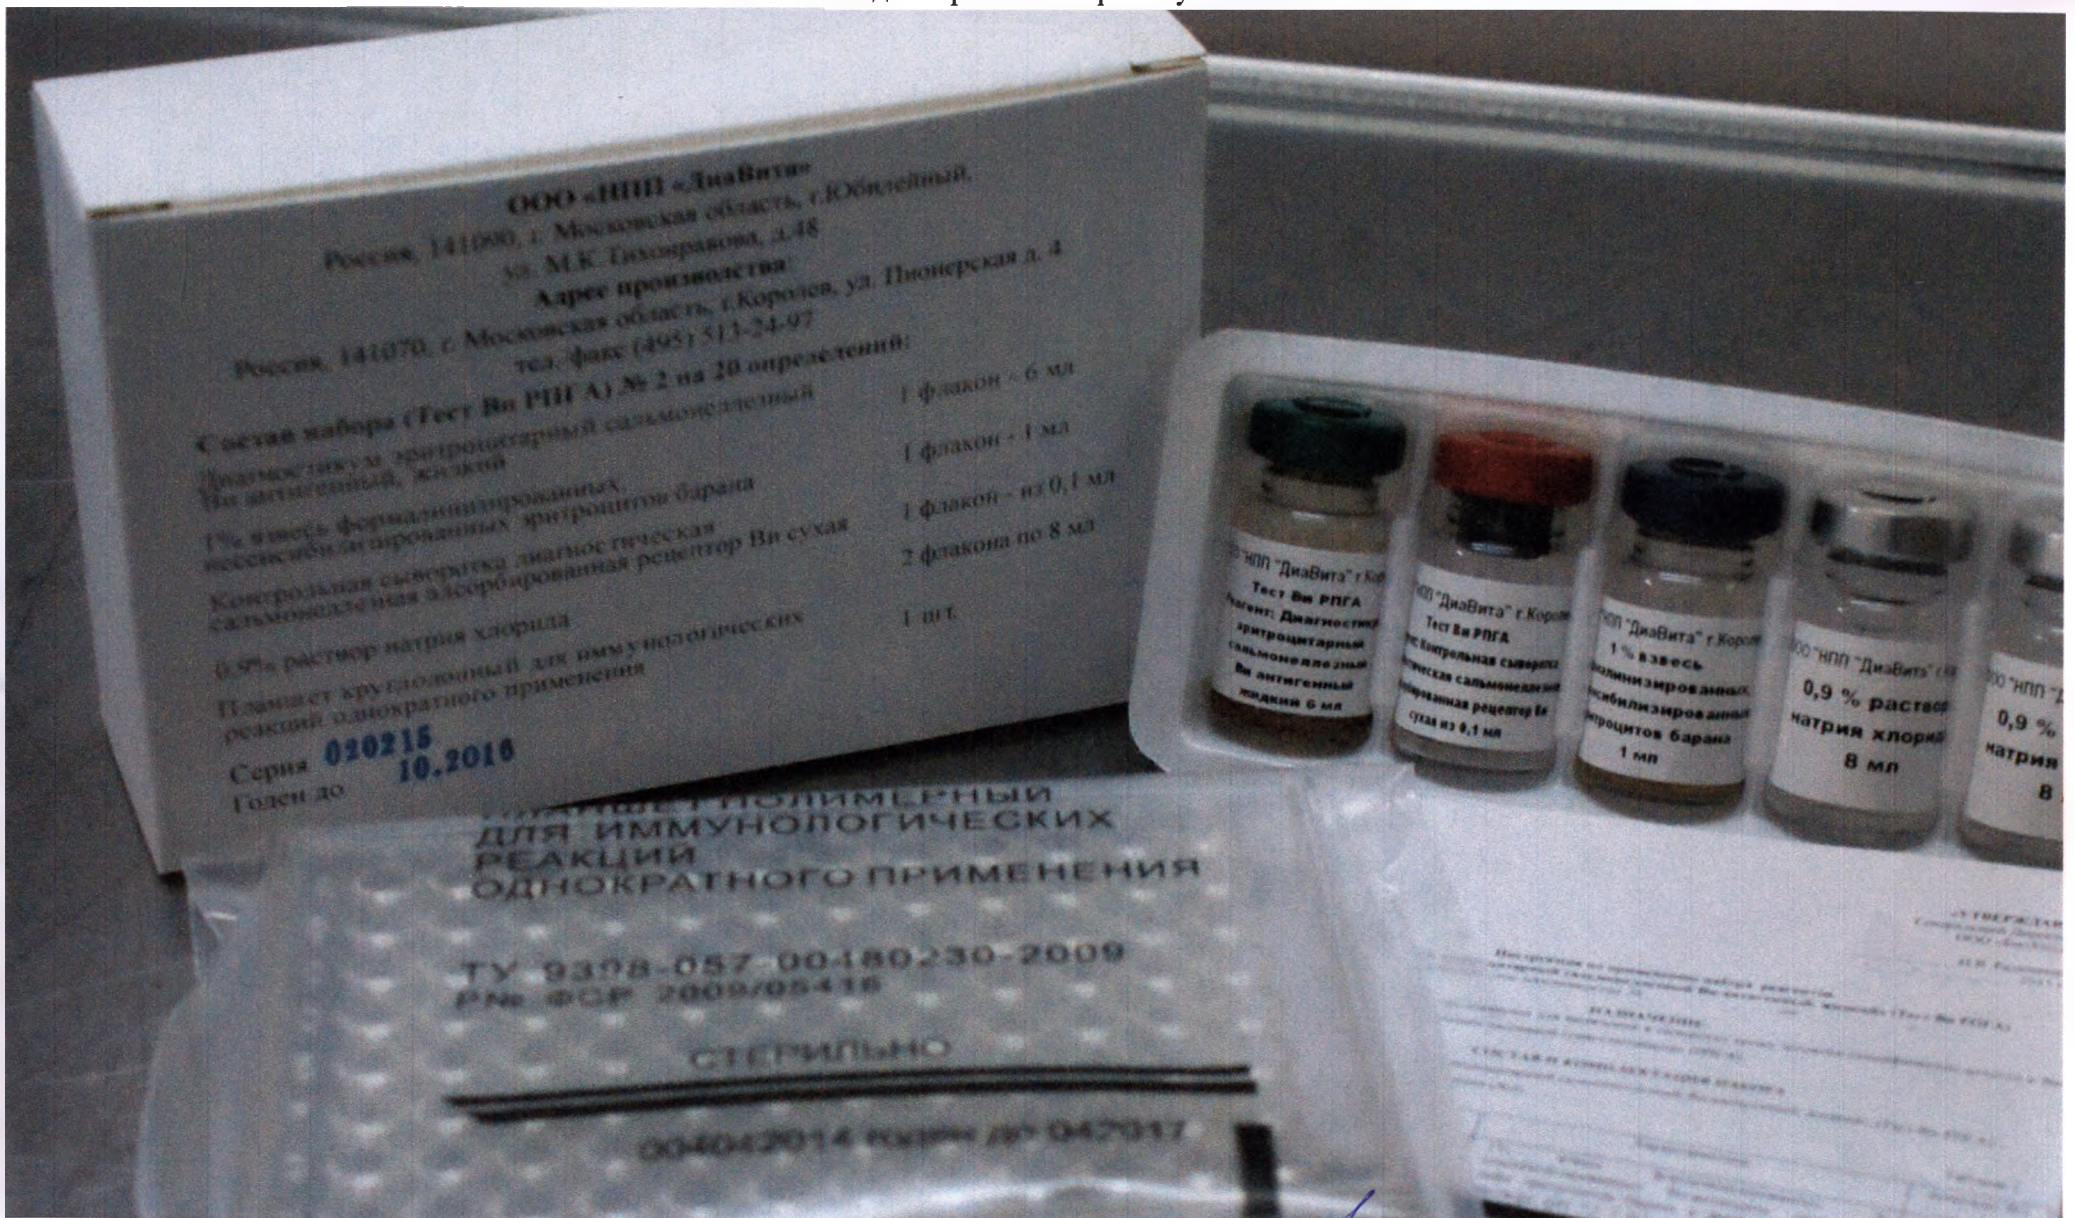

Генеральный директор ООО "НПП "ДиаВита"

А.О.Глубоковских

Комплект №3 рассчитан на 26 определений: серийный номер 010215 годен до 10.2016 г.
Вид с лицевой стороны упаковки



Генеральный директор ООО "НПП "ДиаВита"

А.О.Глубоковских

Вид с обратной стороны упаковки



Комплект №3 рассчитан на 26 определений: серийный номер 020215 годен до 10.2016 г.

Вид с лицевой стороны упаковки




Генеральный директор ООО "НПП "ДиаВита"

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

А.О.Глубоковских

КОМПЛЕКТ №3 рассчитан на 26 определений: серийный номер 020215 годен до 10.2016 г.
Вид с обратной стороны упаковки

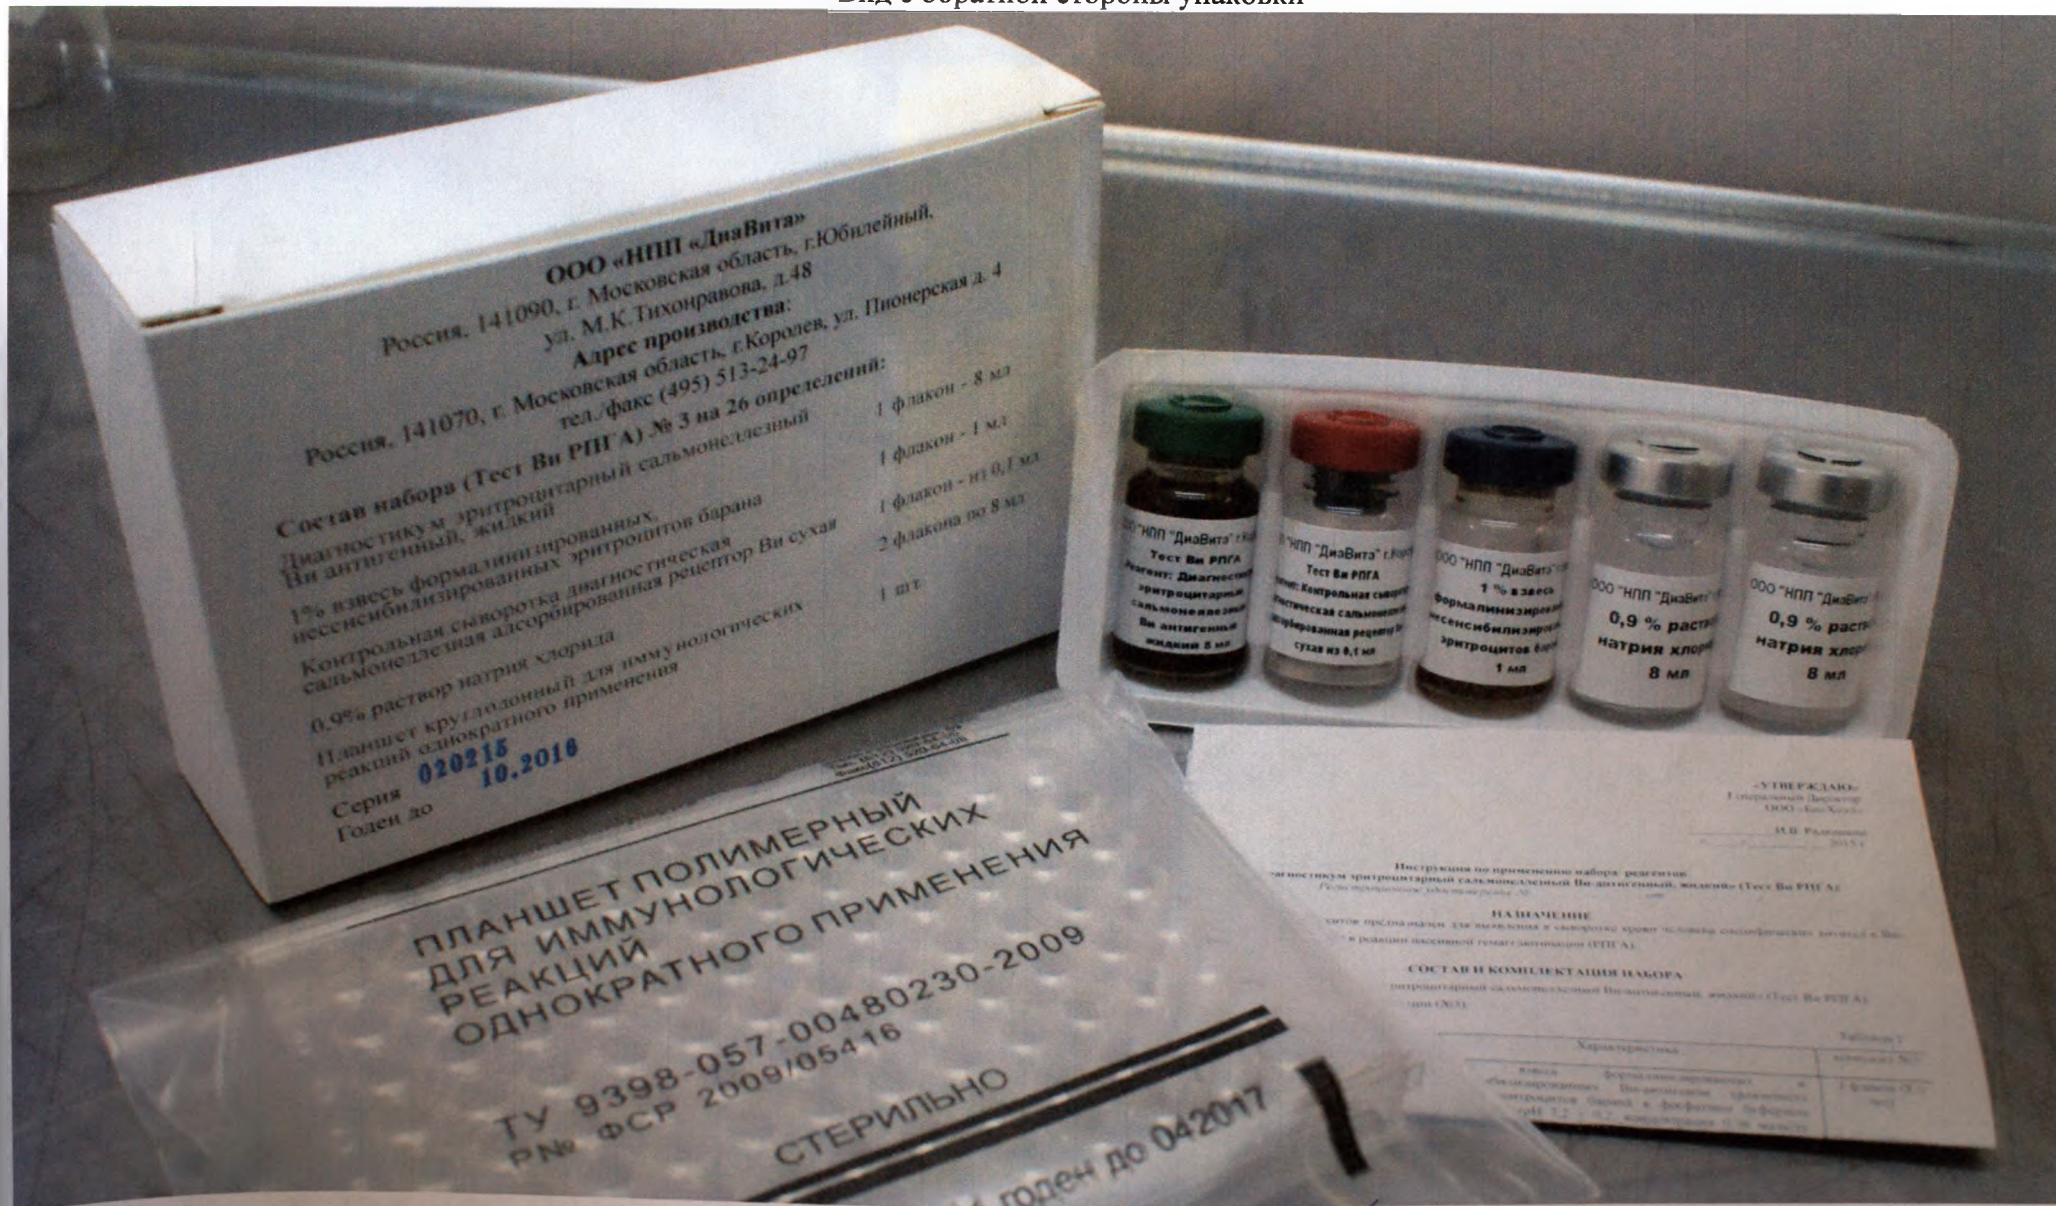

Генеральный директор ООО "НПП "ДиаВита"

А.О.Глубоковских

—
Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

12 лист 06

—
Генеральный директор ООО
« НПП «ДиаВита»

Губоковских А.О.
3 " сентября 2021 г.

