

Фотографические изображения медицинского изделия
«Отрезы марлевые нестерильные по ТУ 21.20.24-001-13961882-2016»,
производства ООО «ЭкоПром», Россия, 656037, Алтайский край, г. Барнаул,
проспект Калинина, д.116/95

Отрез марлевый нестерильный, плотность марли 36±2 г/м2, размер 100 см х 90 см




Отрез марлевый нестерильный, плотность марли 36±2 г/м2, размер 200 см x 90 см

ООО «ЭкоПром»
г. Москва, ул. Липовый луг, д. 116/115
т/факс (495) 3 54 10 00
ОТРЕЗ
марлевый нестерильный
по ТУ 21.50-24-001-13961882-2016
плотность марли 36±2 г/м²
200см x 90см
количество 1 шт
Дата изготовления: 2016
Срок годности 5 лет
ТУ 21.50


2м

attaché


Отрез марлевый нестерильный, плотность марли 36±2 г/м2, размер 300 см х 90 см

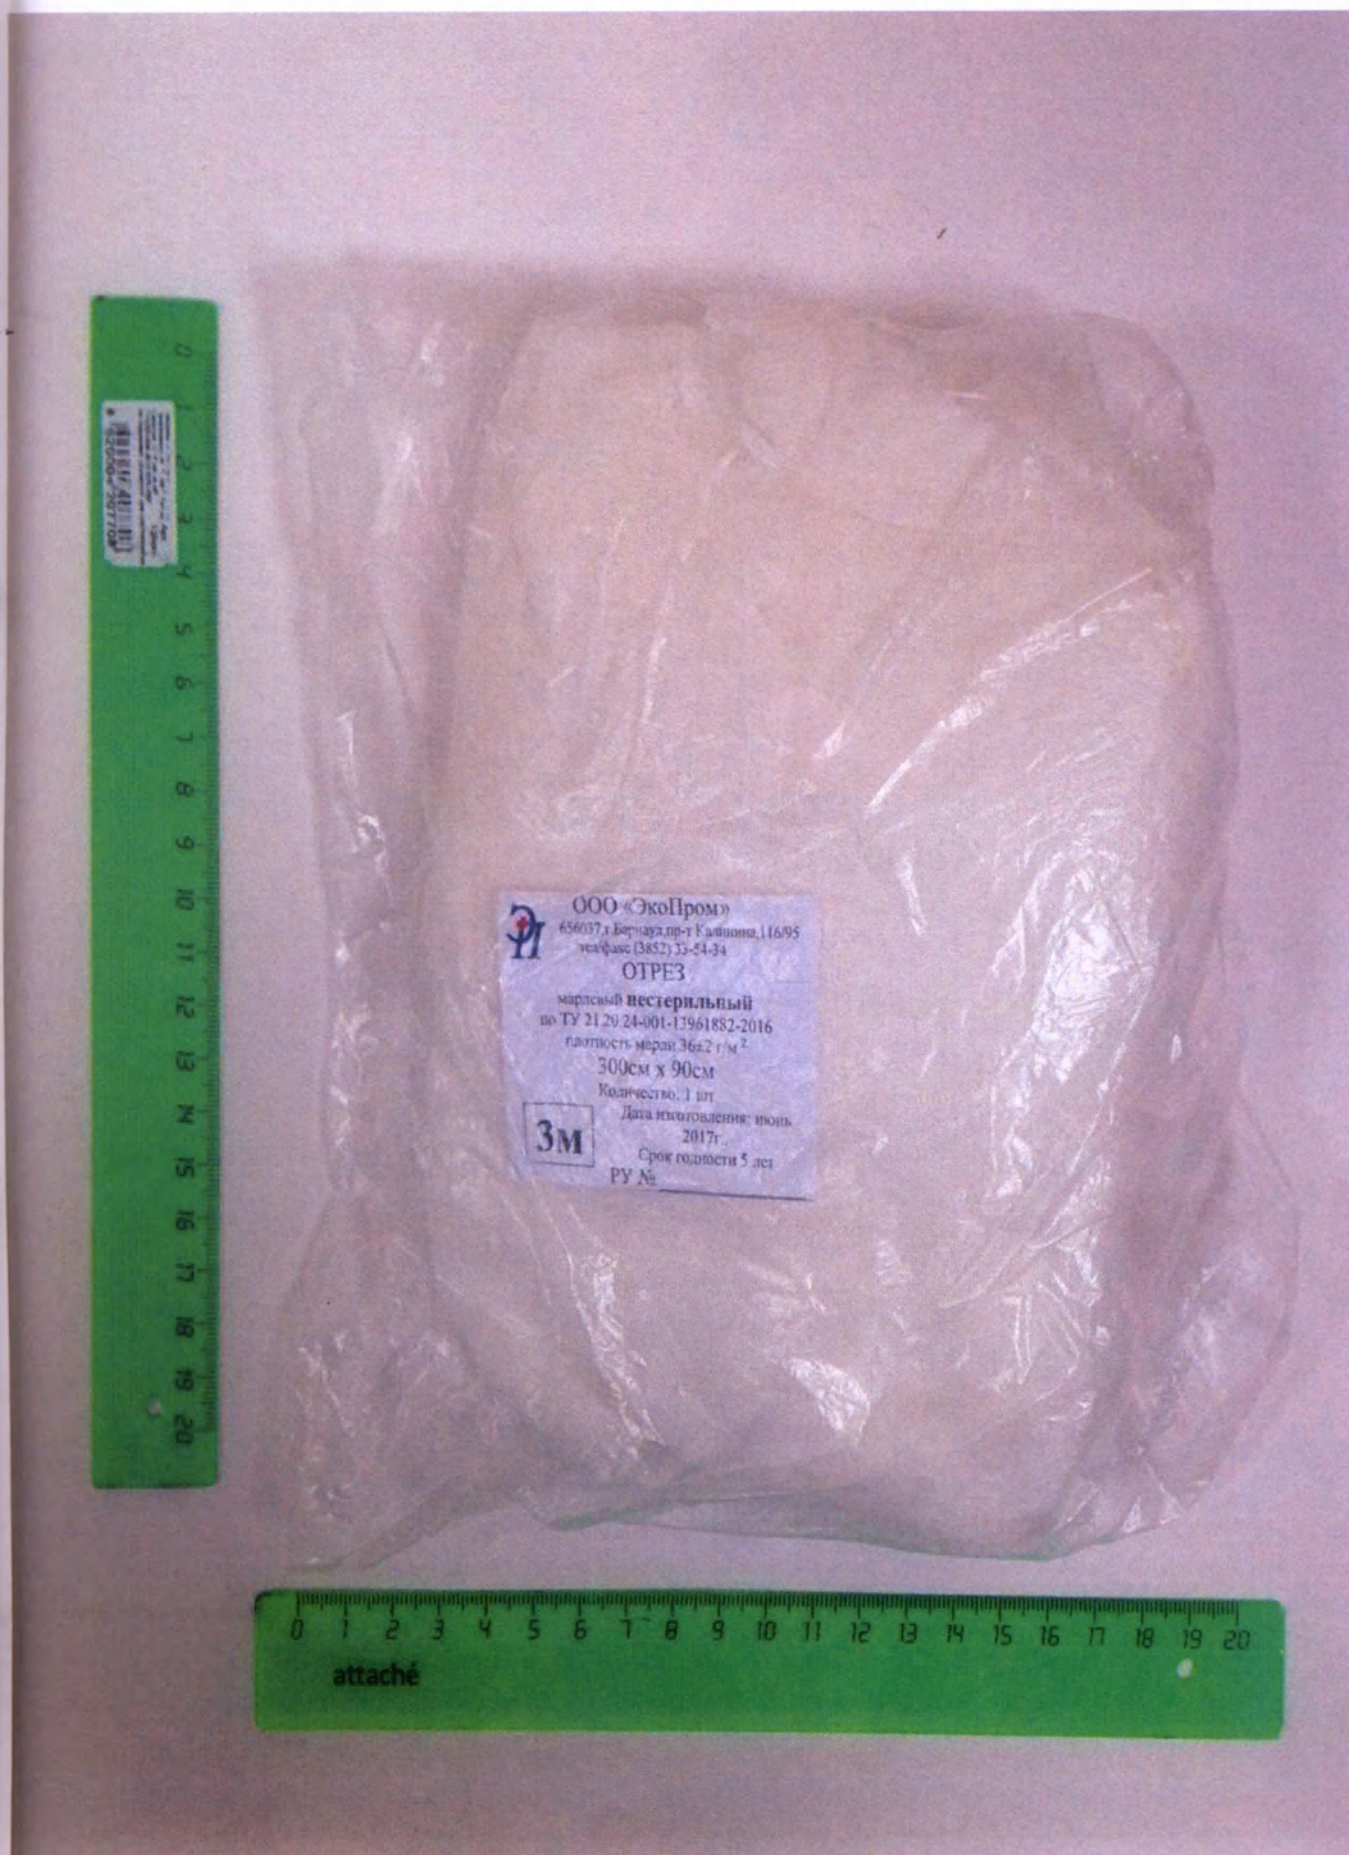

Отрез марлевый нестерильный, плотность марли 36±2 г/м2, размер 500 см x 90 см

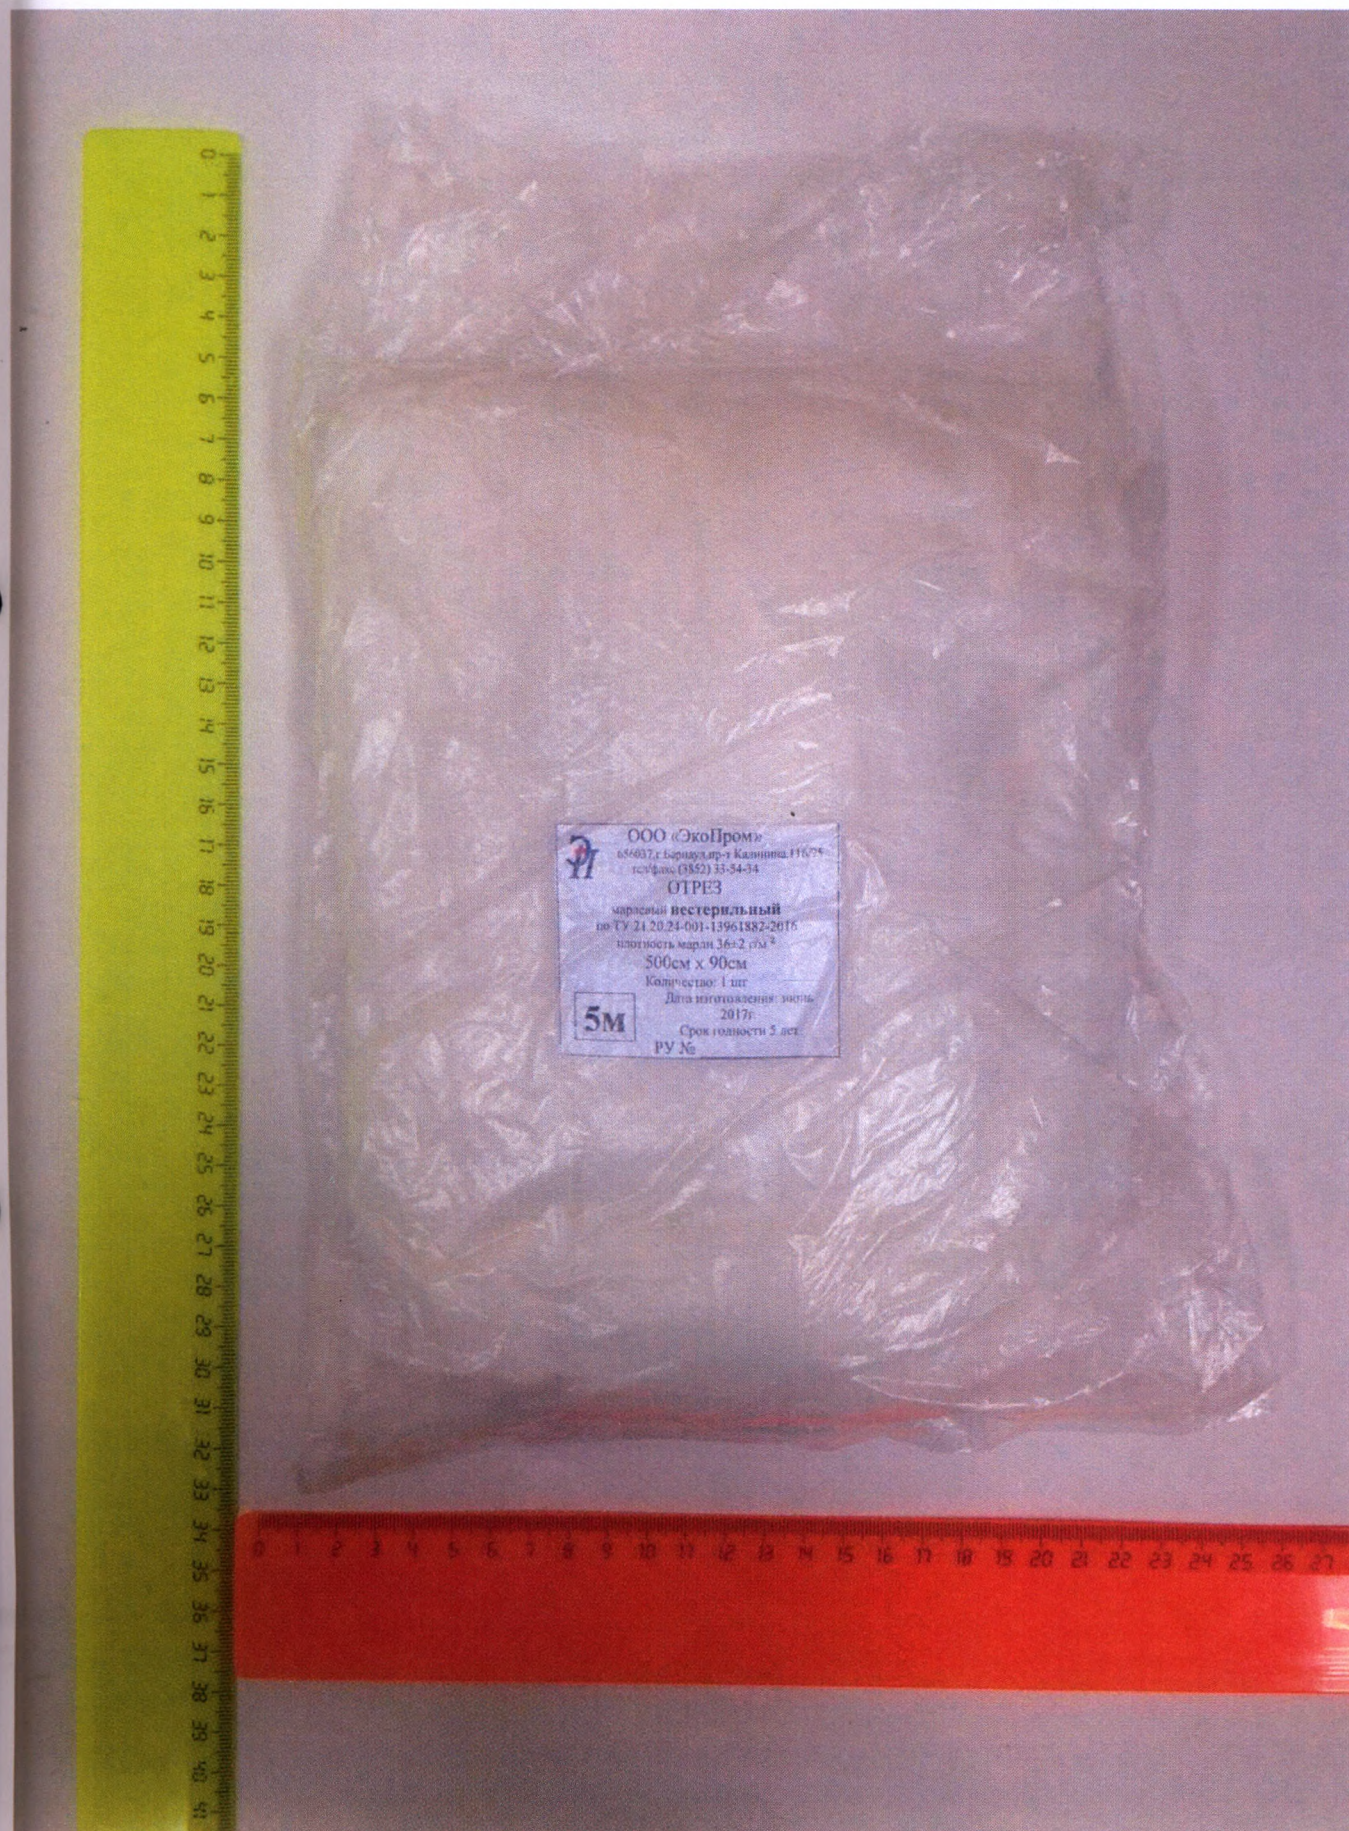


Отрез марлевый нестерильный, плотность марли 36±2 г/м2, размер 1000 см x 90 см

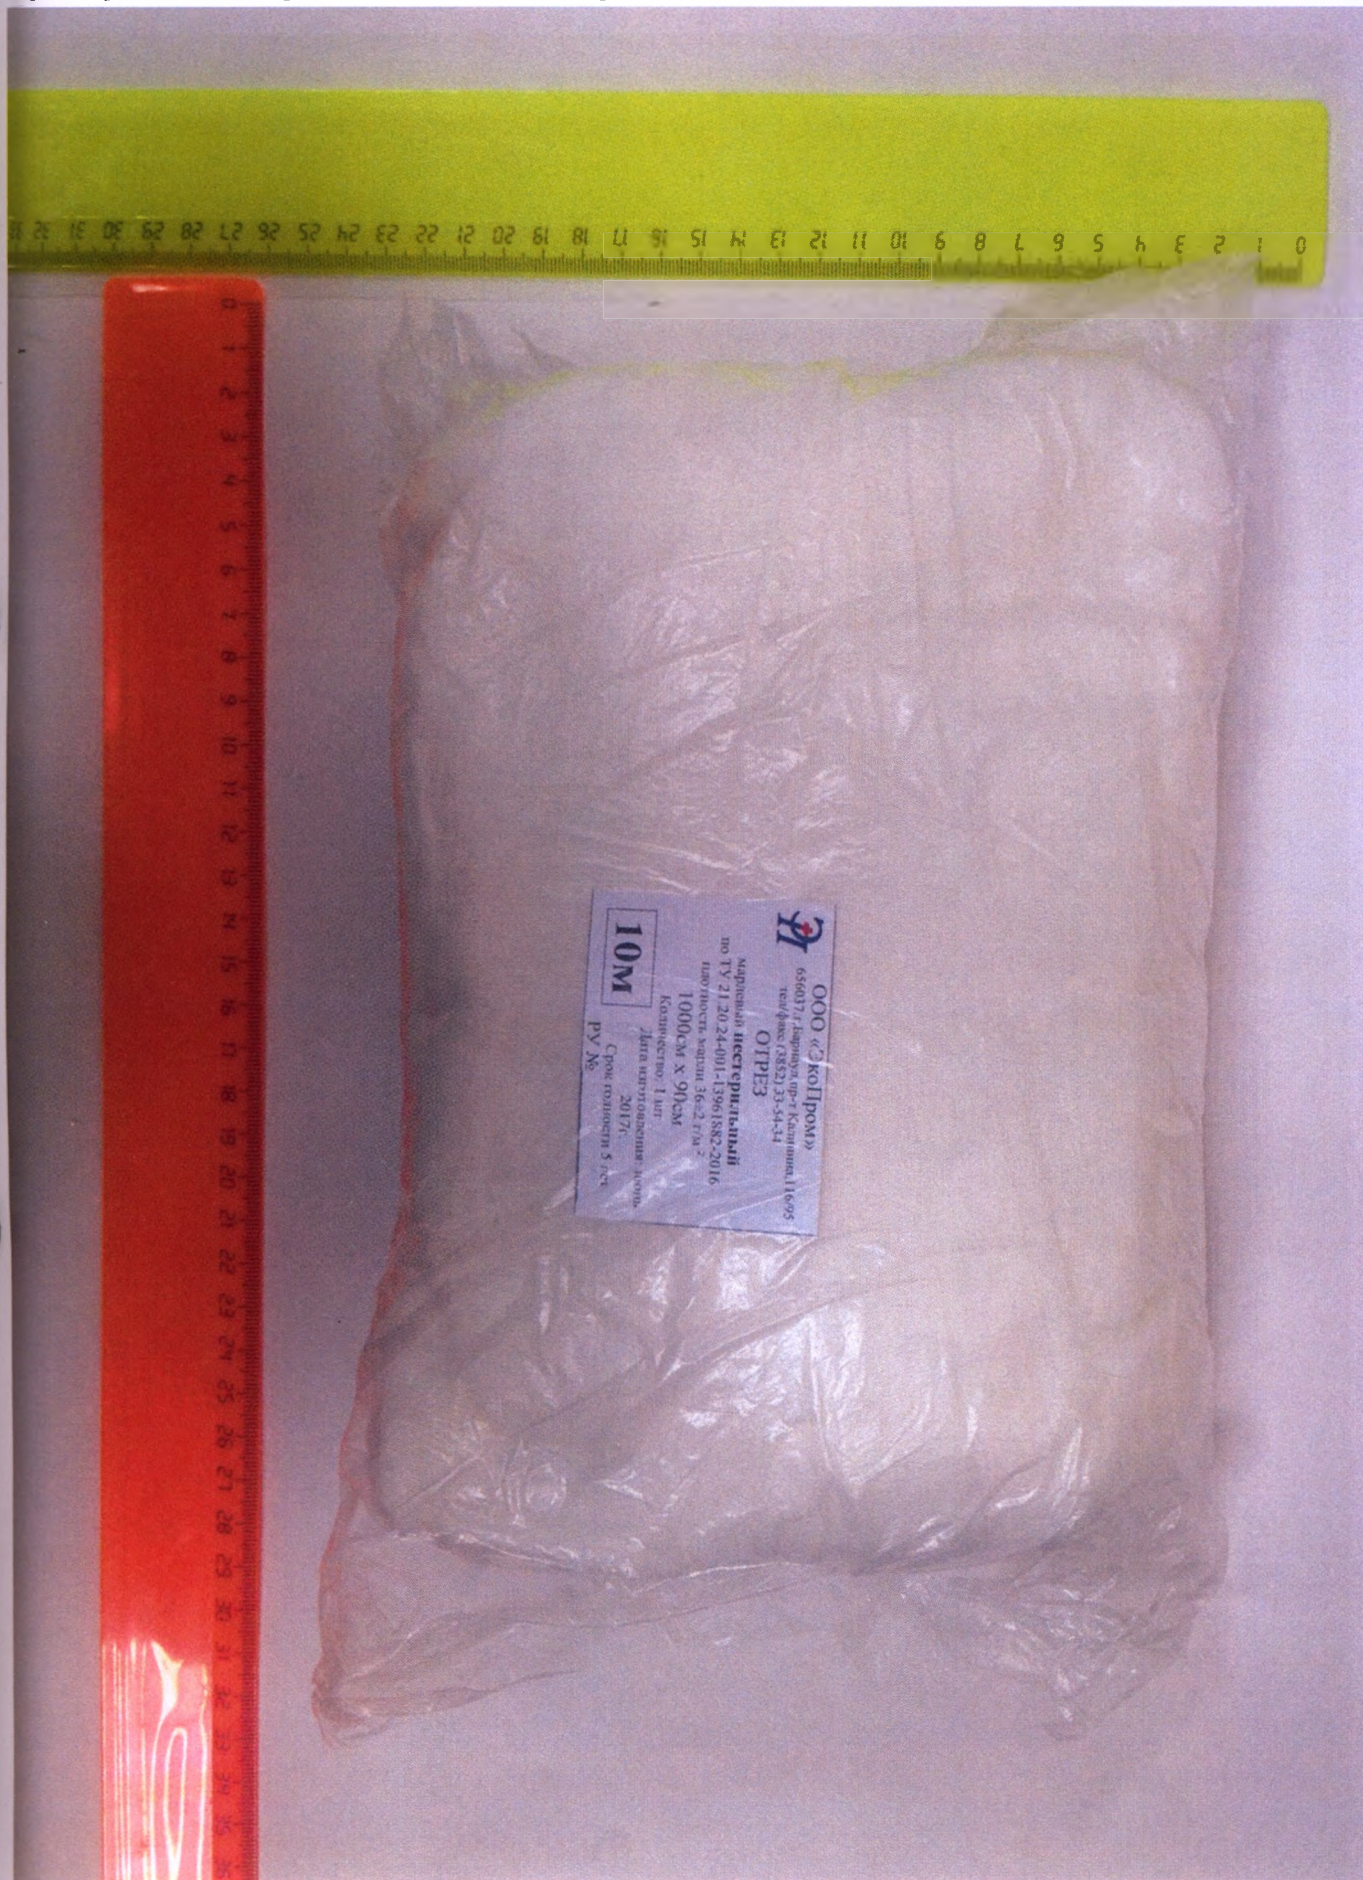


Отрез марлевый нестерильный, плотность марли 36±2 г/м2, размер 2000 см x 90 см



Отрез марлевый нестерильный, плотность марли 28±5 г/м², размер 100 см x 90 см

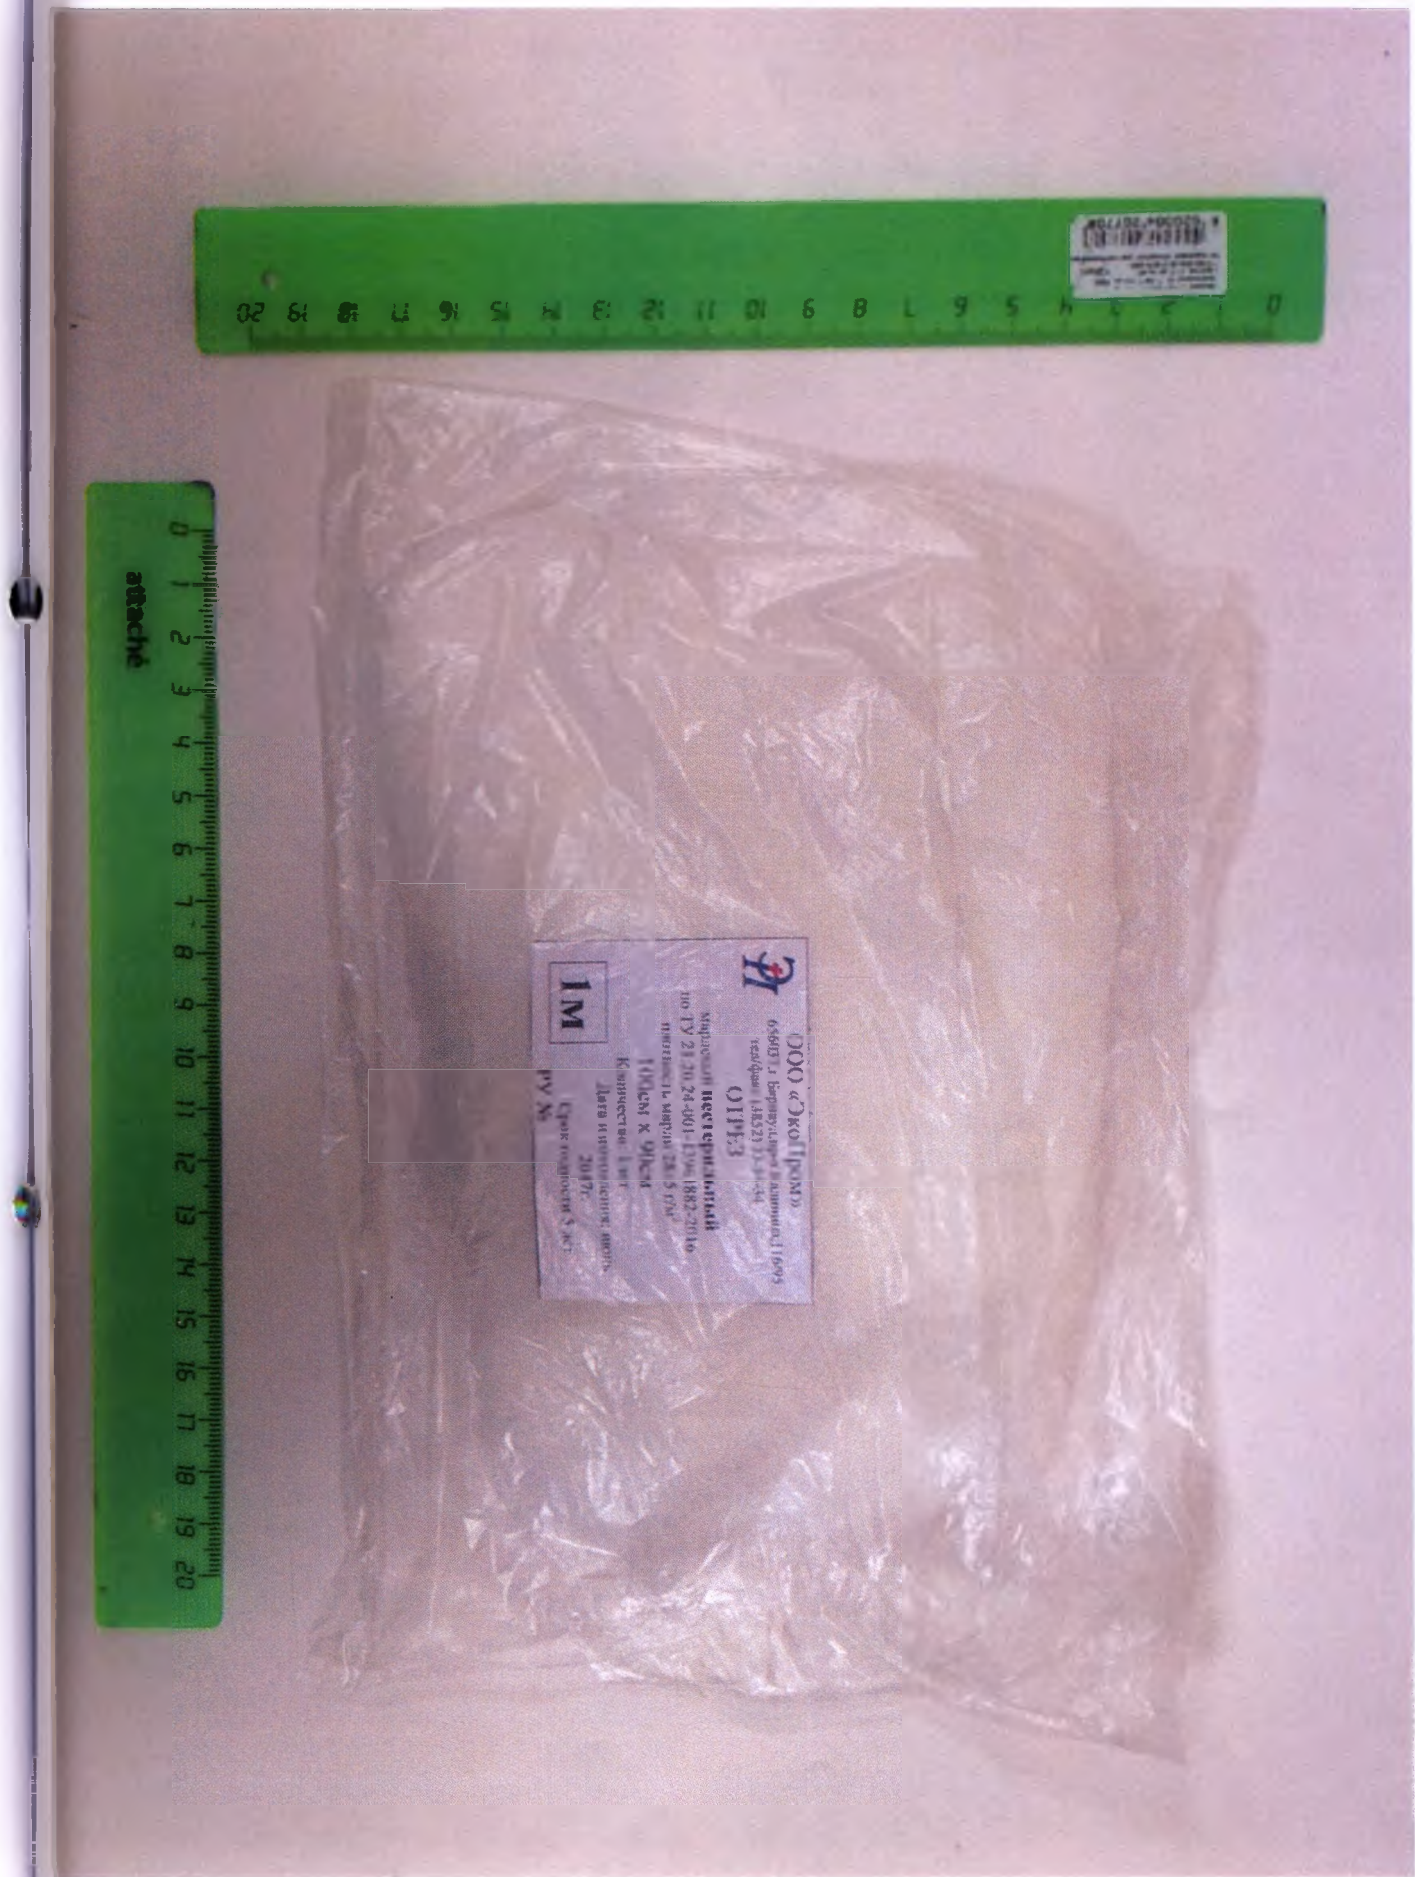


Отрез марлевый нестерильный, плотность марли 28±5 г/м², размер 200 см x 90 см

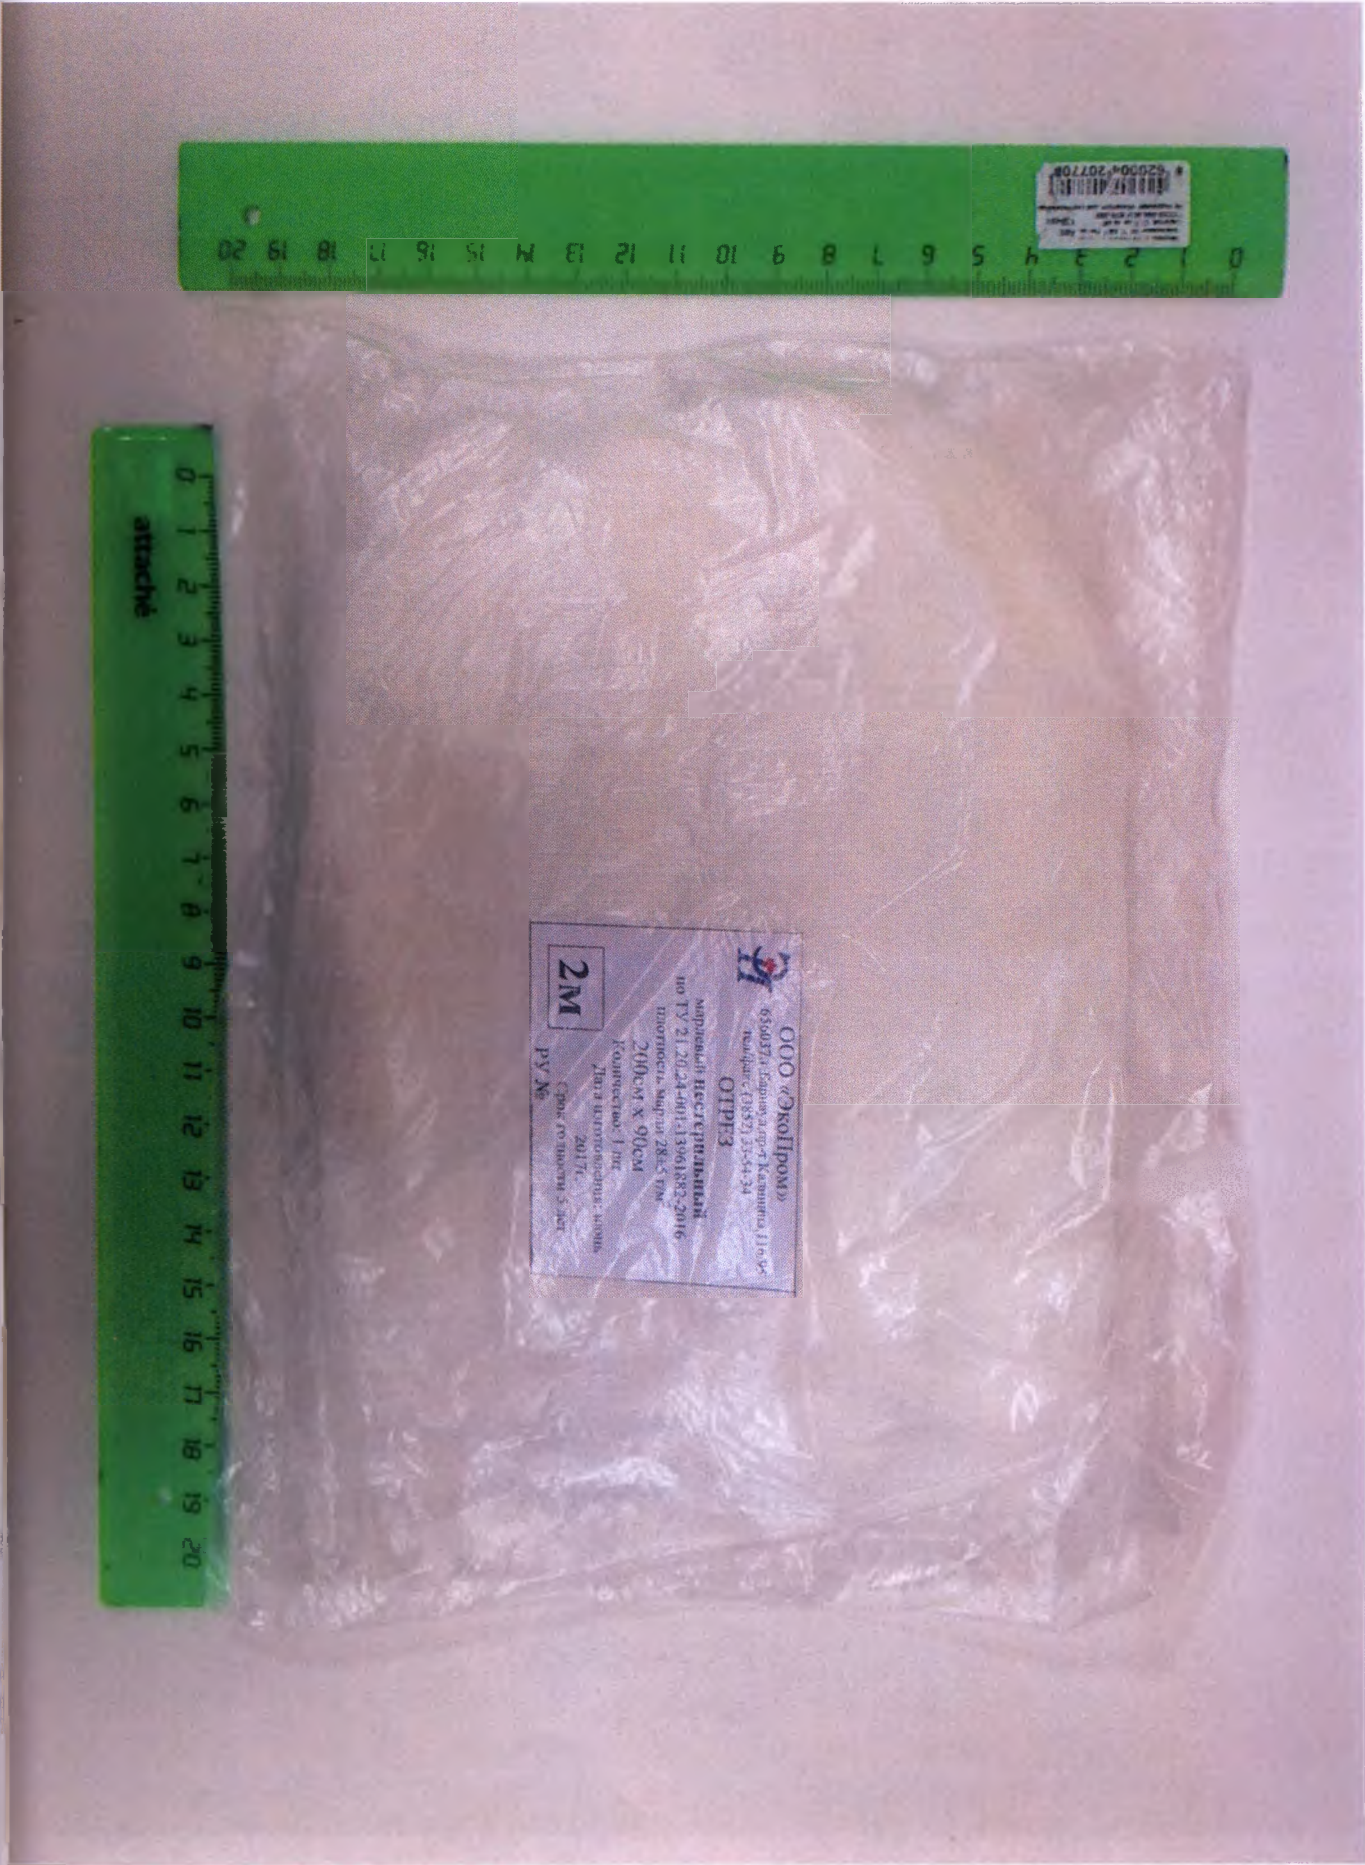


Отрез марлевый нестерильный, плотность марли 28±5 г/м², размер 300 см x 90 см



Отрез марлевый нестерильный, плотность марли 28±5 г/м², размер 500 см x 90 см

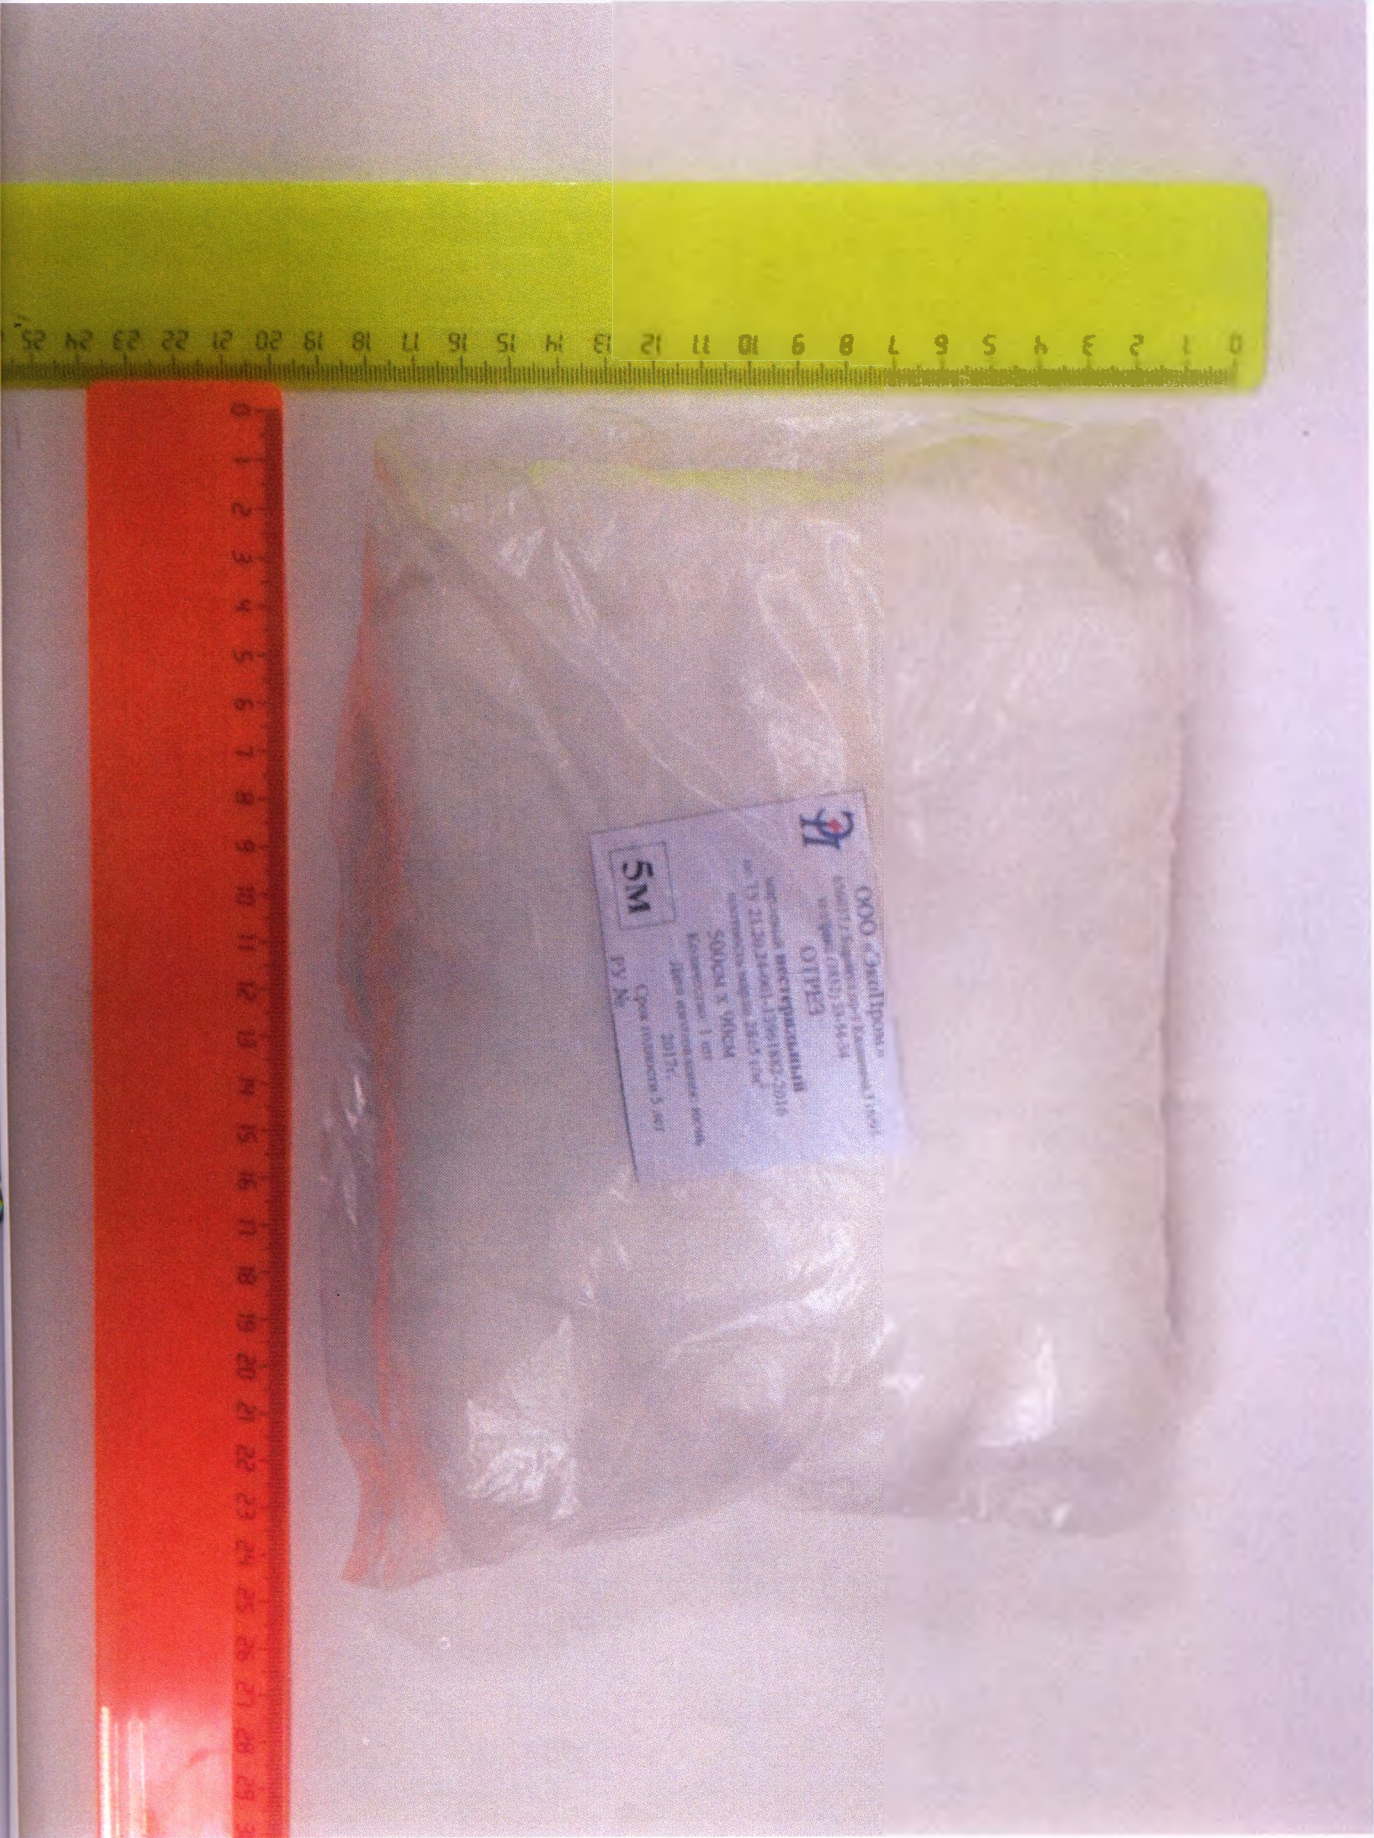


Отрез марлевый нестерильный, плотность марли 28±5 г/м², размер 1000 см х 90 см

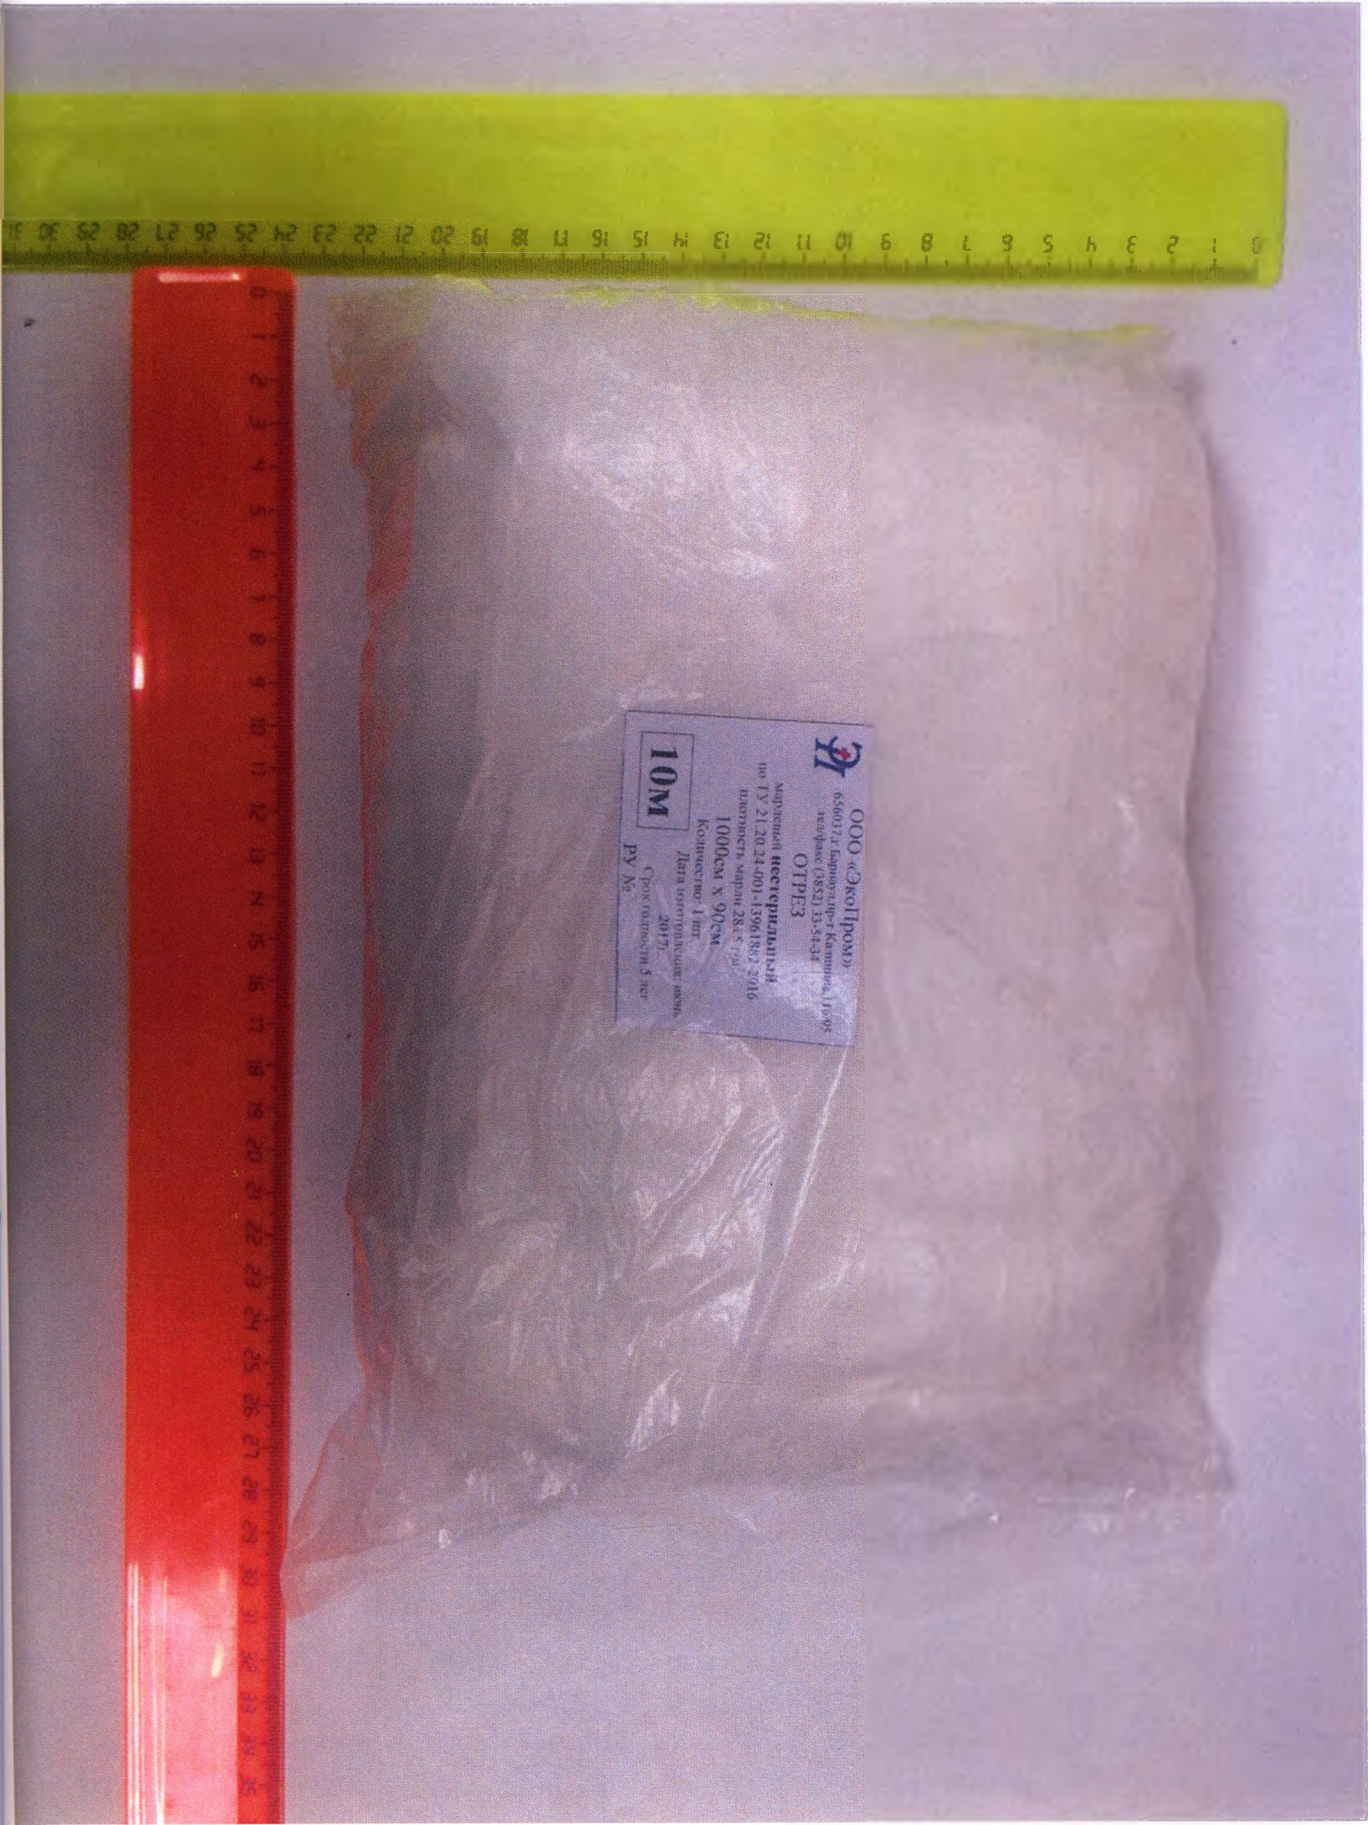

ООО «ЭкоПром»
656017 г. Барнаульский Коммунальный
завод № 3 (3852) 33-54-34
Материал нестерильный
по ТУ 21.30.24-001-1396188.2 2016
Плотность марли 28±5 г/м²
1000см х 90см
Количество 1 шт.
Дата изготовления: январь
2017г.
Срок годности 5 лет
10М
РУ №

Отрез марлевый нестерильный, плотность марли 28±5 г/м², размер 2000 см x 90 см

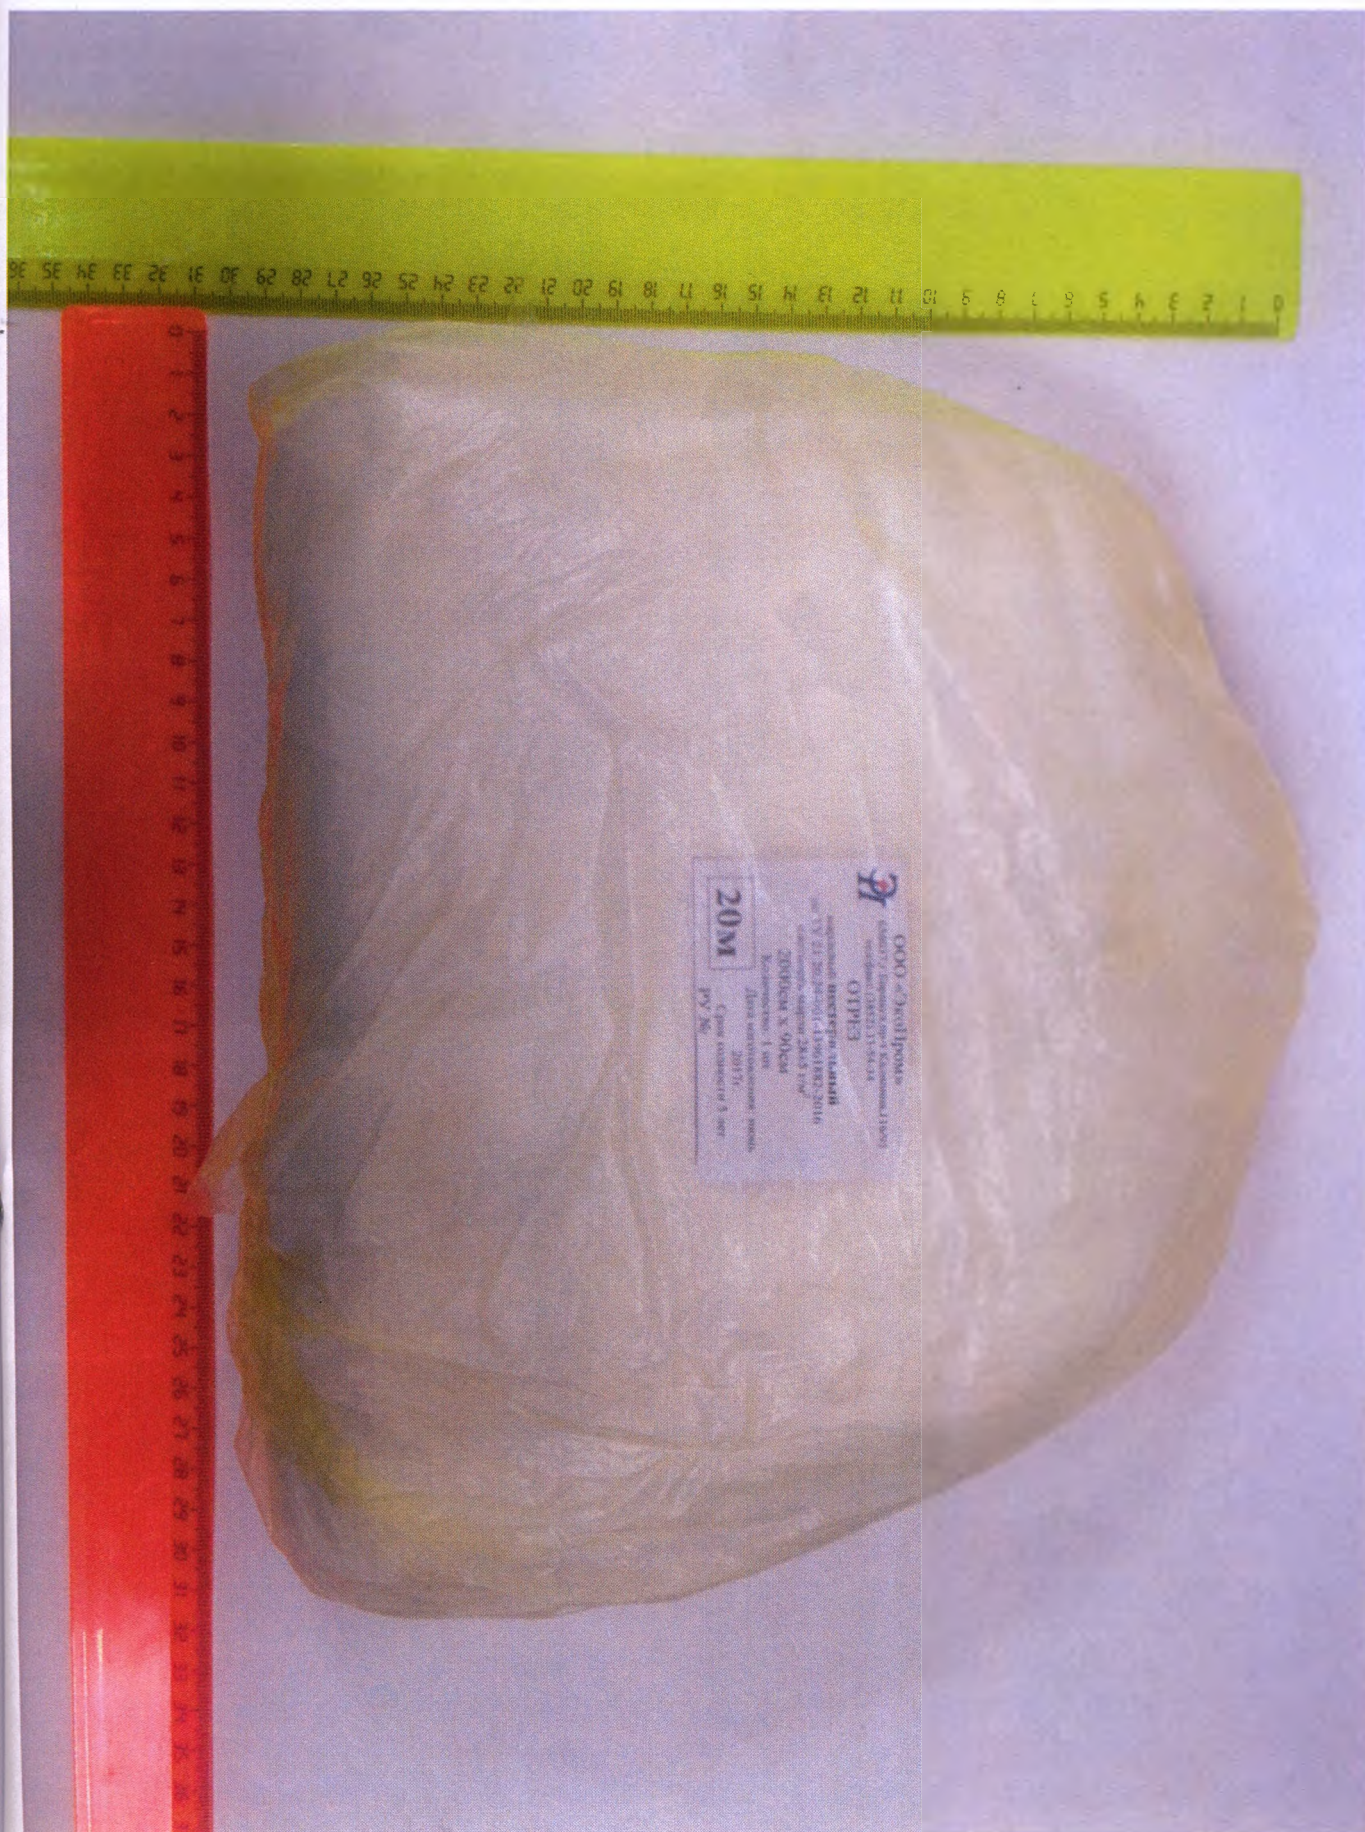

Директор
ООО «ЭКОПРОМ»



Авдеев А.Н.

Прошито и пронумеровано двадцать листов