




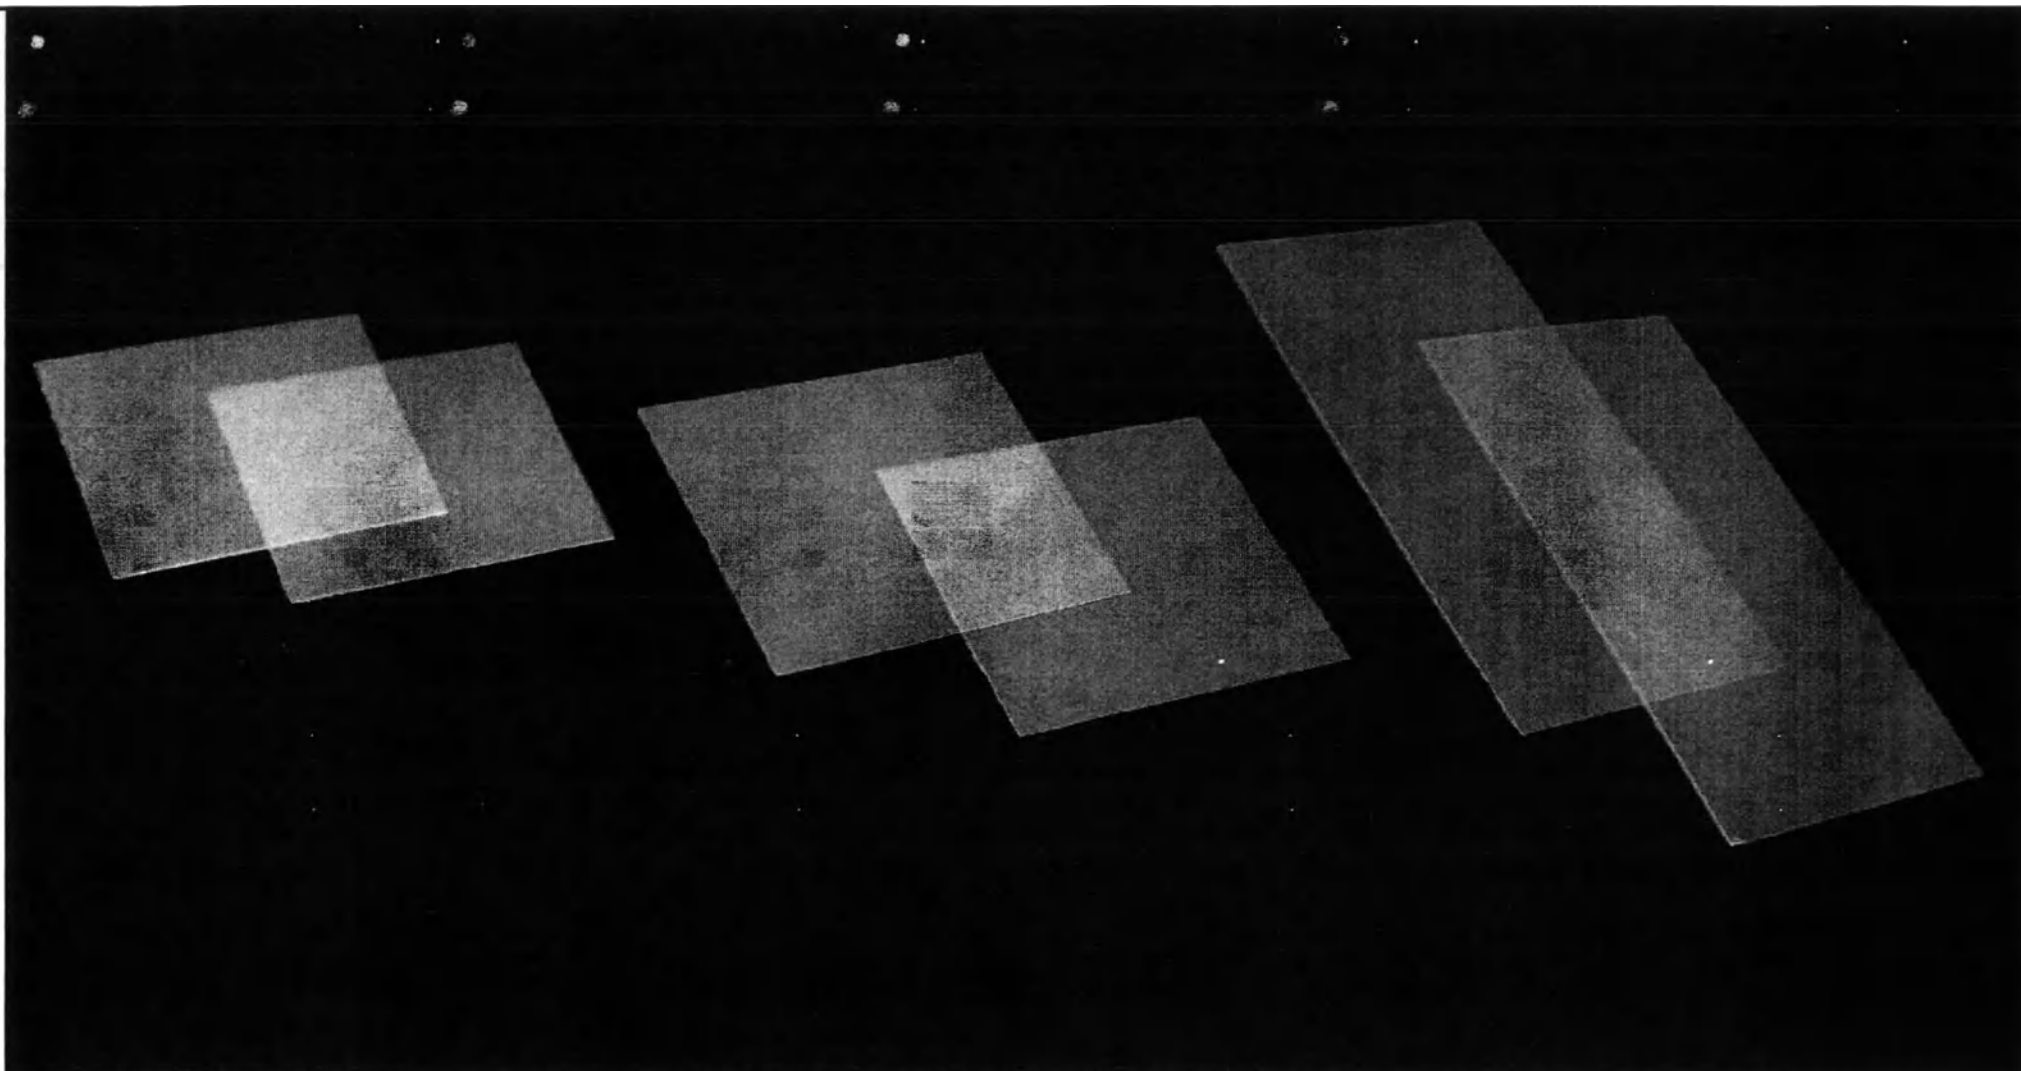


1-Общий вид медицинского изделия «Стекло для микропрепаратов «EximLab» по ТУ 23.19.23-003-61554801-2017: стекло покровное




2-Общий вид медицинского изделия «Стекло для микропрепаратов «EximLab» по ТУ 23.19.23-003-61554801-2017: стекло предметное оптическое бесцветное: СПОБ-7101, со шлифованными краями; СПОБ-7102, без обработки; СПОБ-7105, со шлифованными краями и полосой для записи

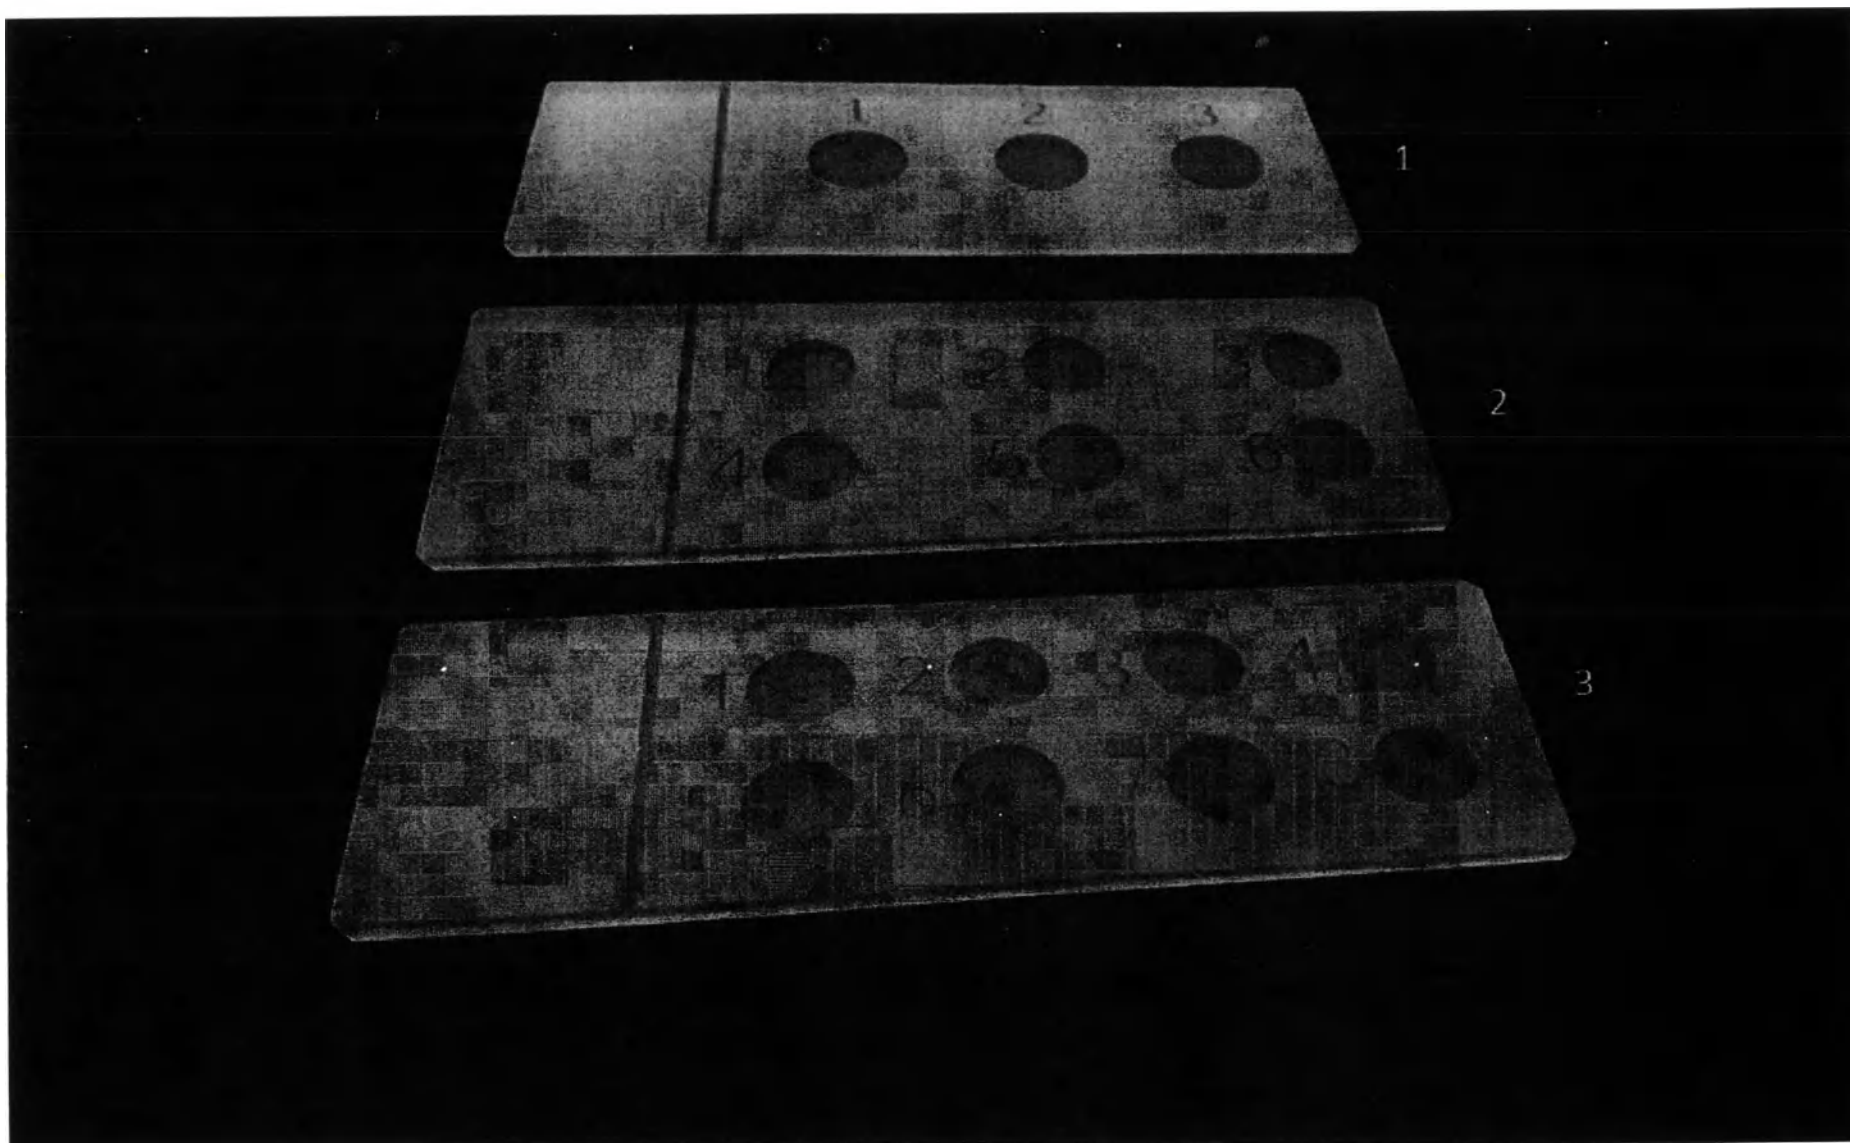


3-Общий вид медицинского изделия «Стекло для микропрепаратов «ЕхітLab» по ТУ 23.19.23-003-61554801-2017: стекло предметное, СПО с окошками: СПО-3 (1); СПО-6 (2); СПО-8 (3)

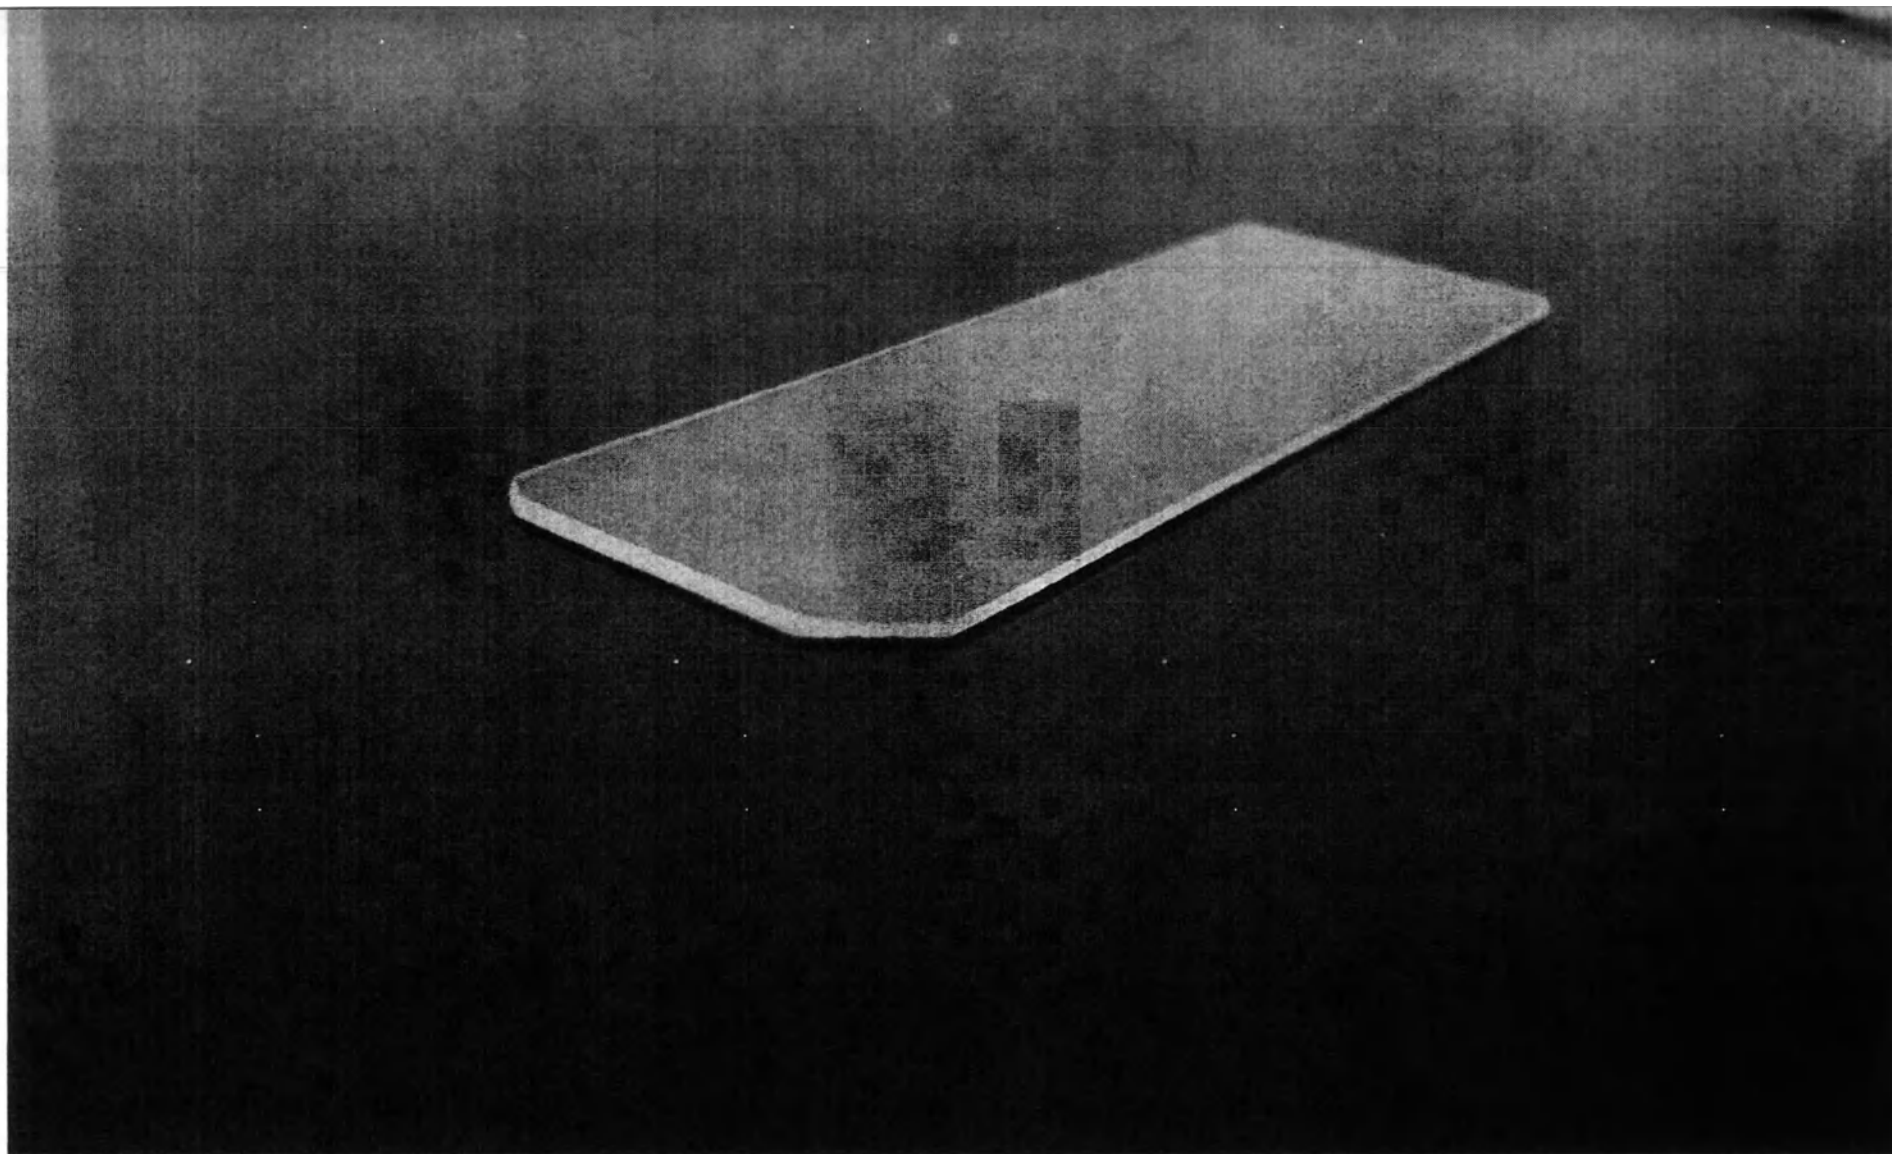


4-Общий вид медицинского изделия «Стекло для микропрепаратов «EximLab» по ТУ 23.19.23-003-61554801-2017: стекло предметное, СО: СО-2, со шлифованными краями и фаской для растяжки мазков

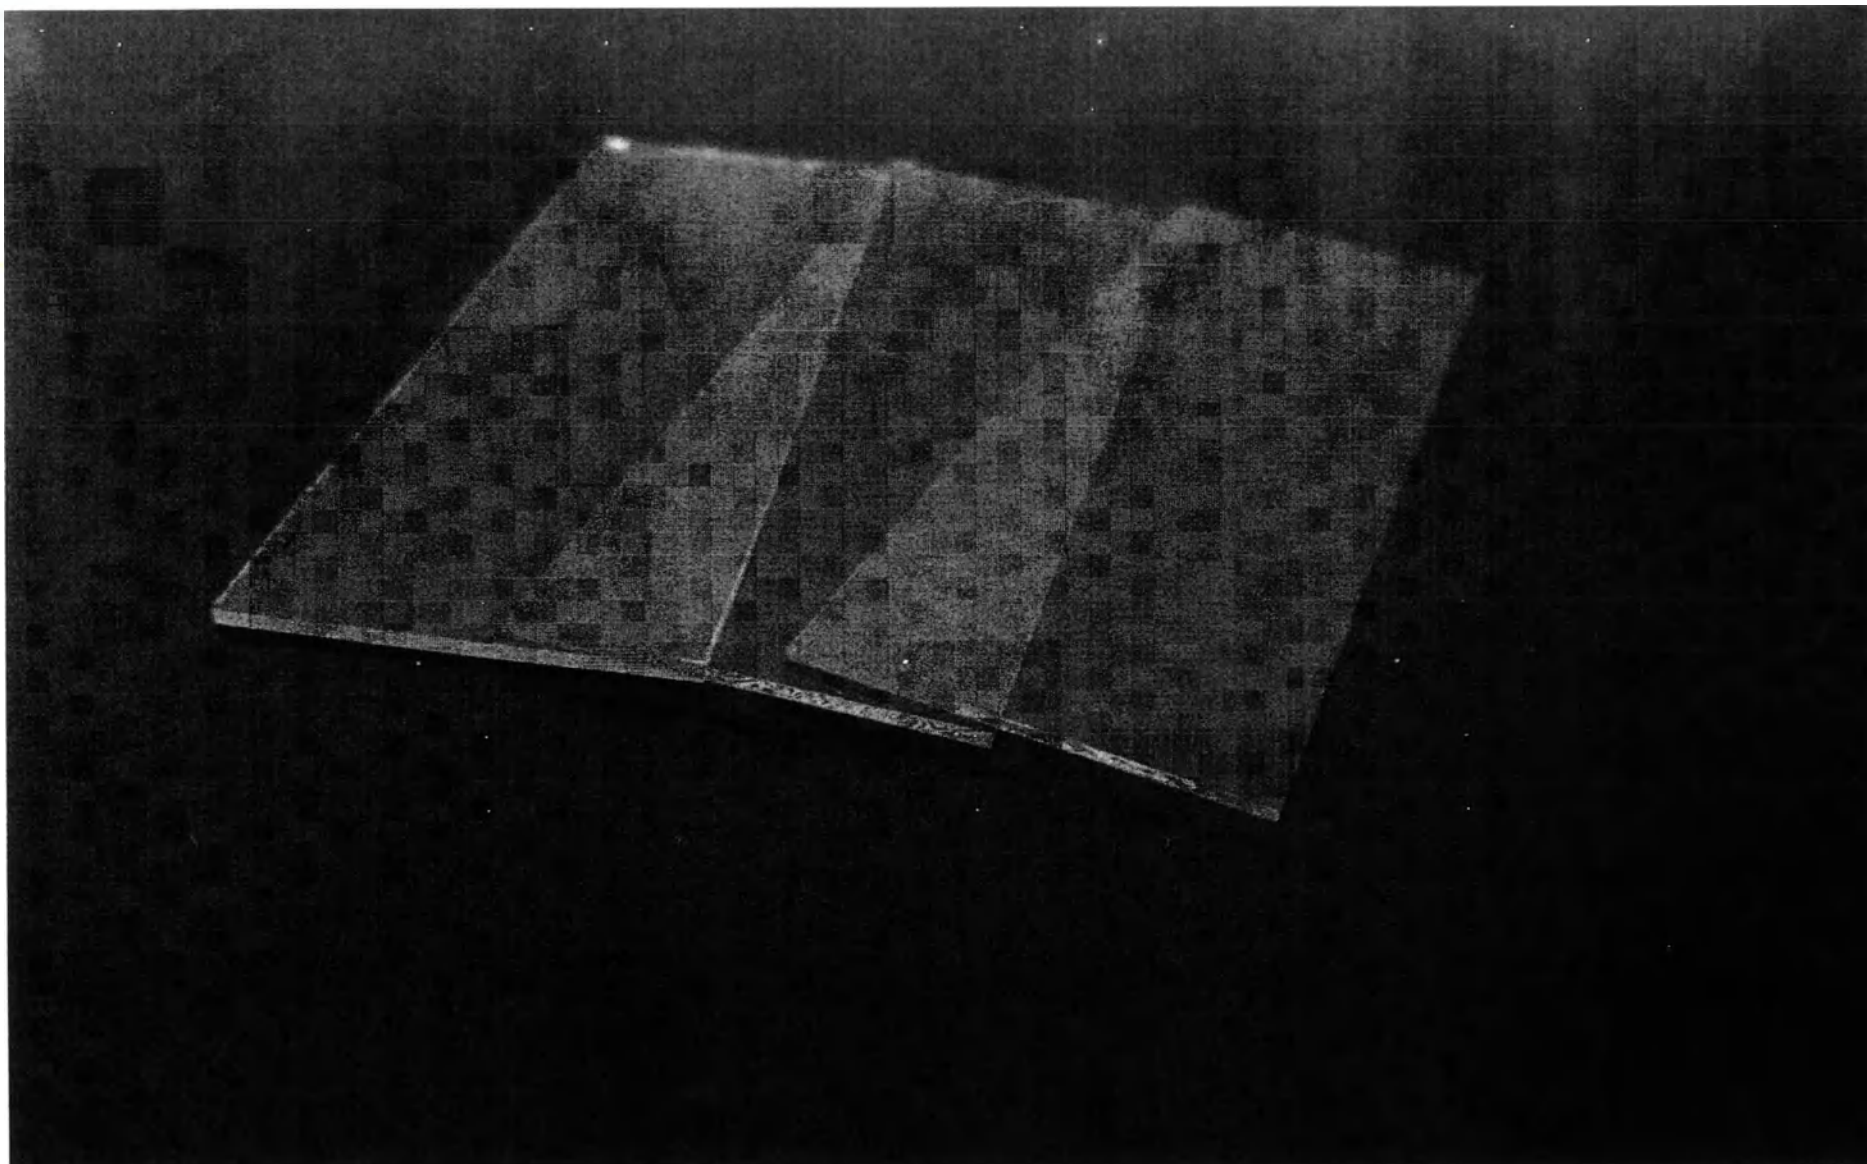


5- Общий вид медицинского изделия «Стекло для микропрепаратов «EximLab» по ТУ 23.19.23-003-61554801-2017: стекло предметное, СО: СО-3, со шлифованными краями

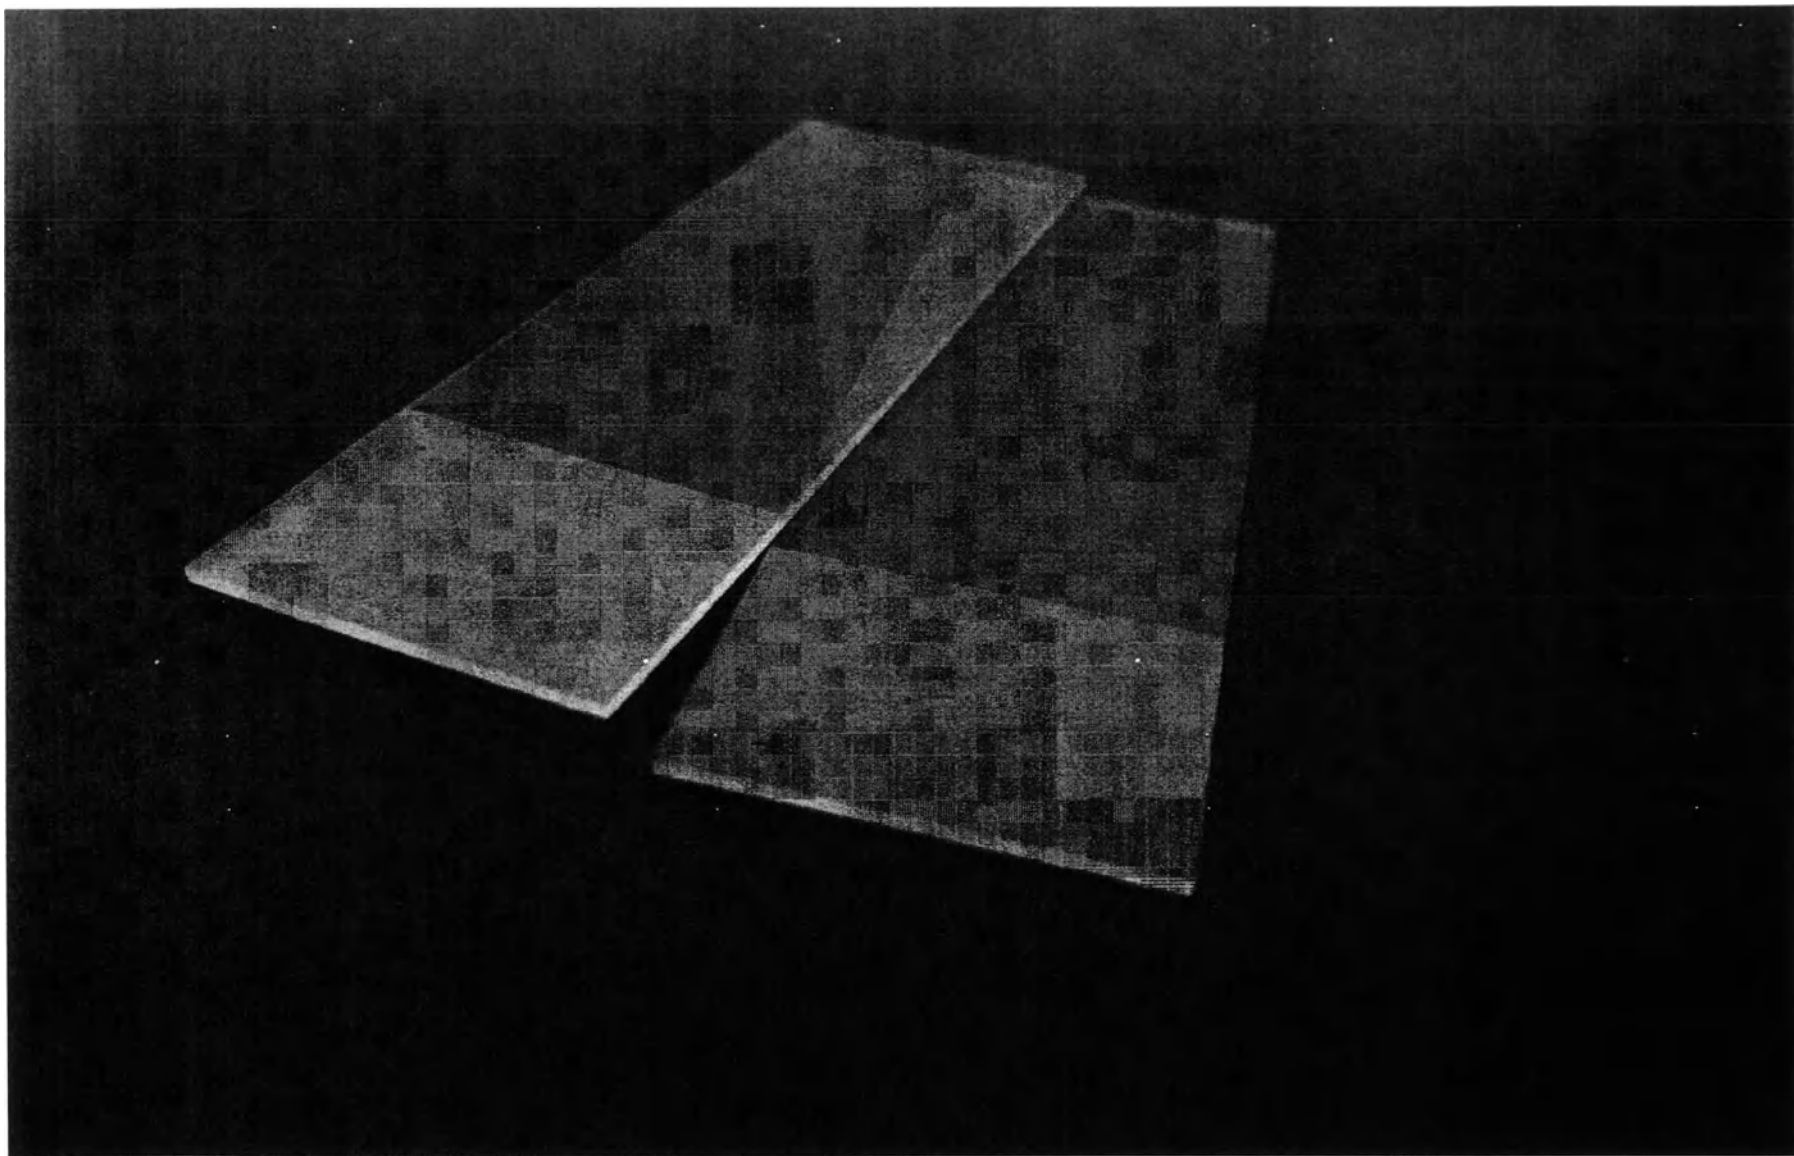


6- Общий вид медицинского изделия «Стекло для микропрепаратов «EximLab» по ТУ 23.19.23-003-61554801-2017: стекло предметное, СО: СО-4, с полоской для записи и шлифованными краями

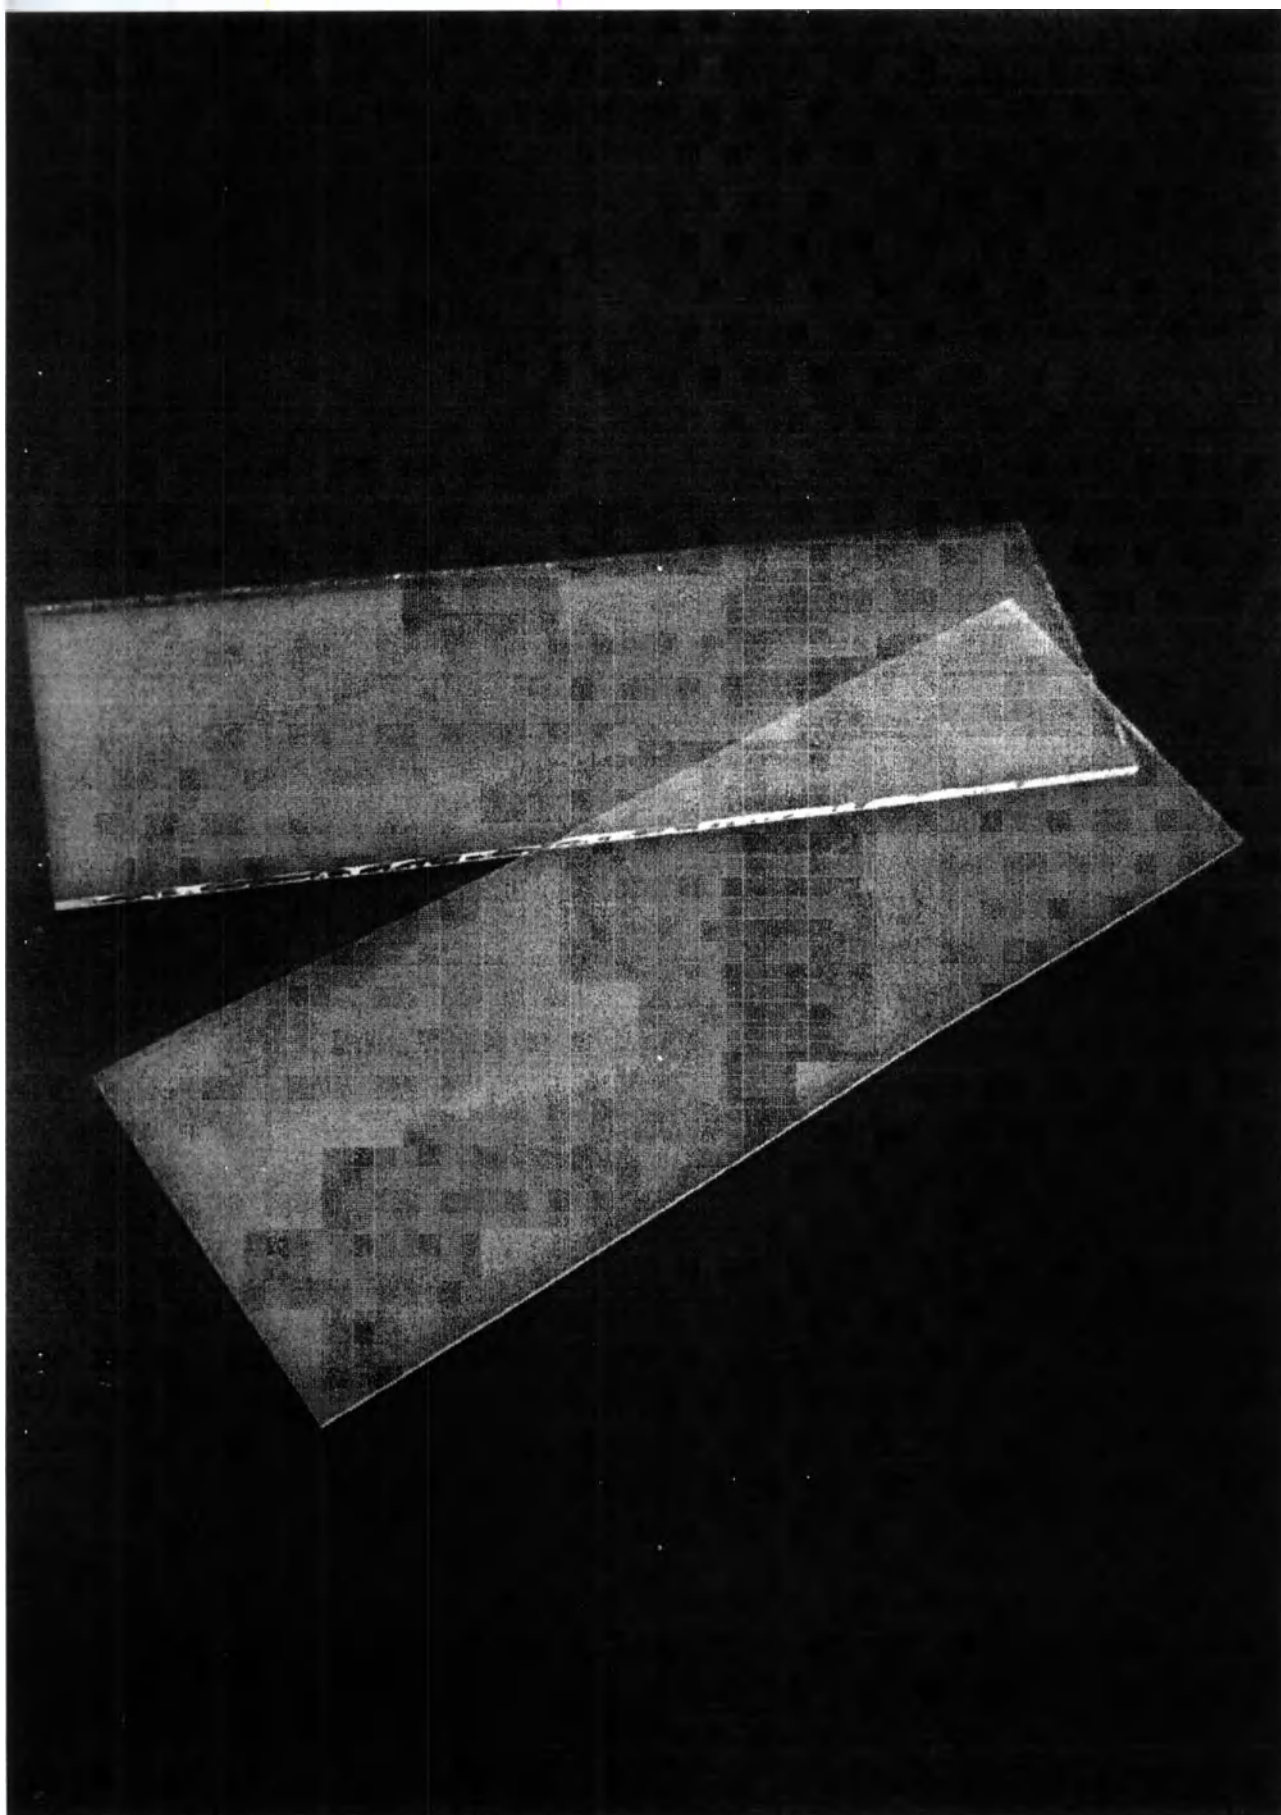


Общий вид медицинского изделия «Стекло для микропрепаратов «EximLab» по ТУ 23.19.23-003-54801-2017: стекло предметное, СО: СО-5, с односторонним матированием




8- Общий вид медицинского изделия «Стекло для микропрепаратов «EximLab» по ТУ 23.19.23-003-61554801-2017: стекло предметное, СП: СП-2 Люкс, с заточенными краями

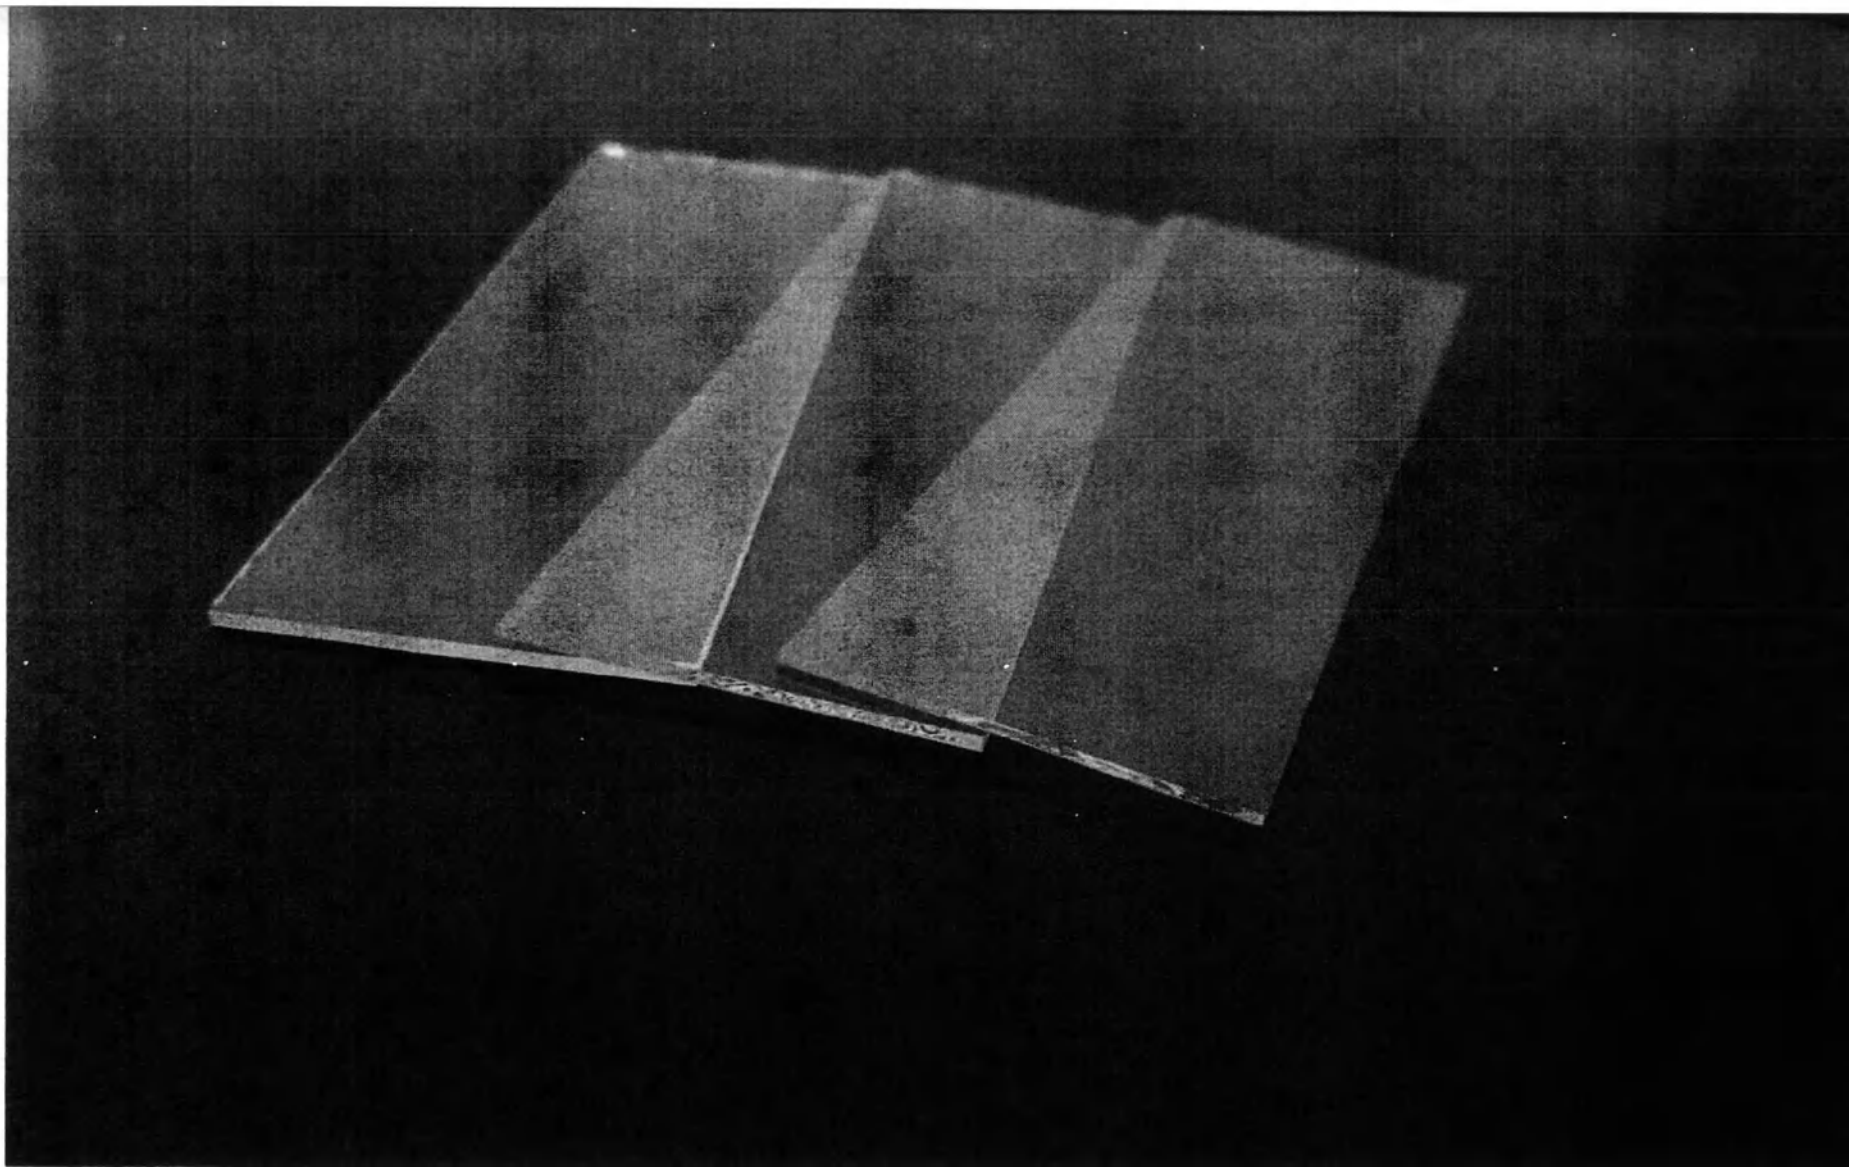


9- Общий вид медицинского изделия «Стекло для микропрепаратов «EximLab» по ТУ 23.19.23-003-61554801-2017: стекло предметное, СП: СП-7101 шлифованные края

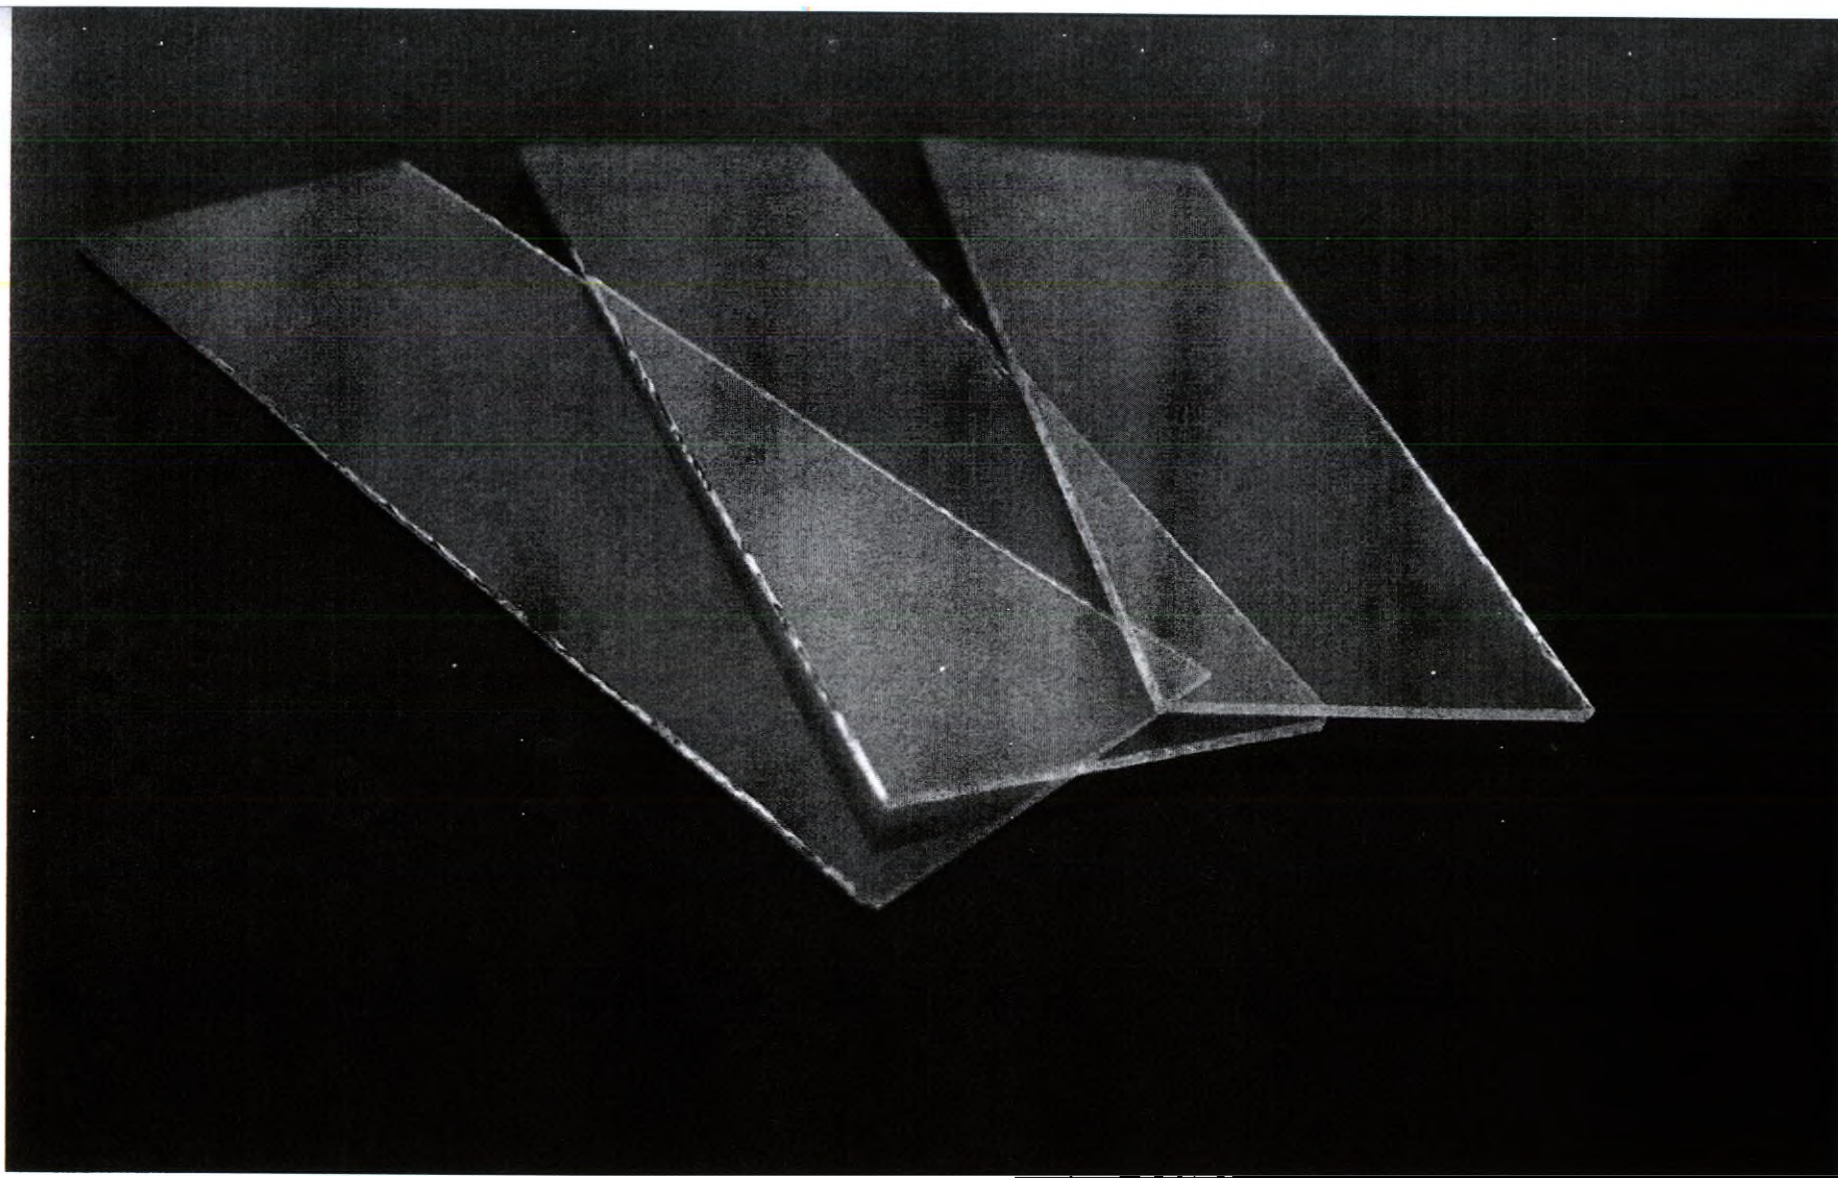


10- Общий вид медицинского изделия «Стекло для микропрепаратов «EximLab» по ТУ 23.19.23-003-61554801-2017: стекло предметное, СП: СП-7102, нешлифованные края; СП с необработанными краями

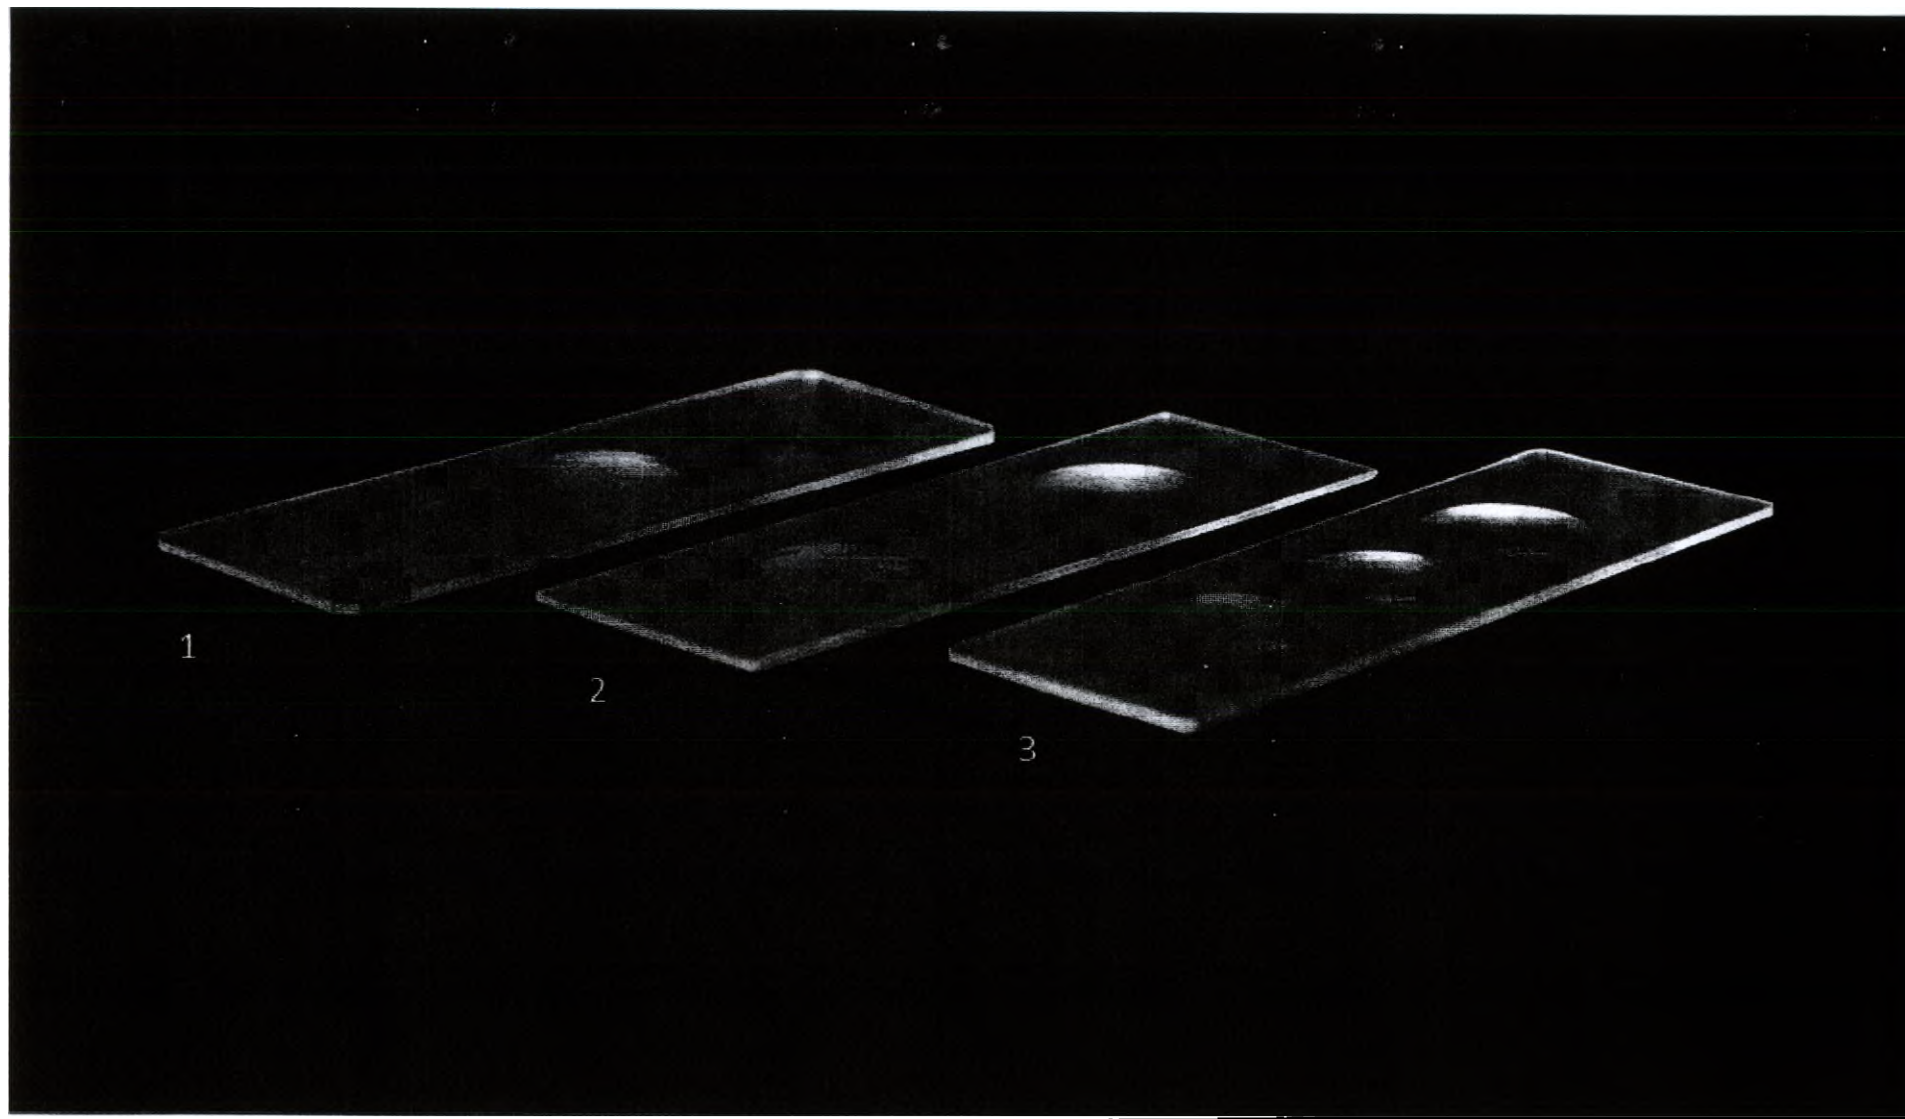


11- Общий вид медицинского изделия «Стекло для микропрепаратов «EximLab» по ТУ 23.19.23-003-61554801-2017: стекло предметное, СП: СП-7103, с 1-й лункой и шлифованными краями (1); СП7104, с 2-мя лунками и шлифованными краями (2); СП-7103А, с 3-мя лунками и шлифованными краями (3)

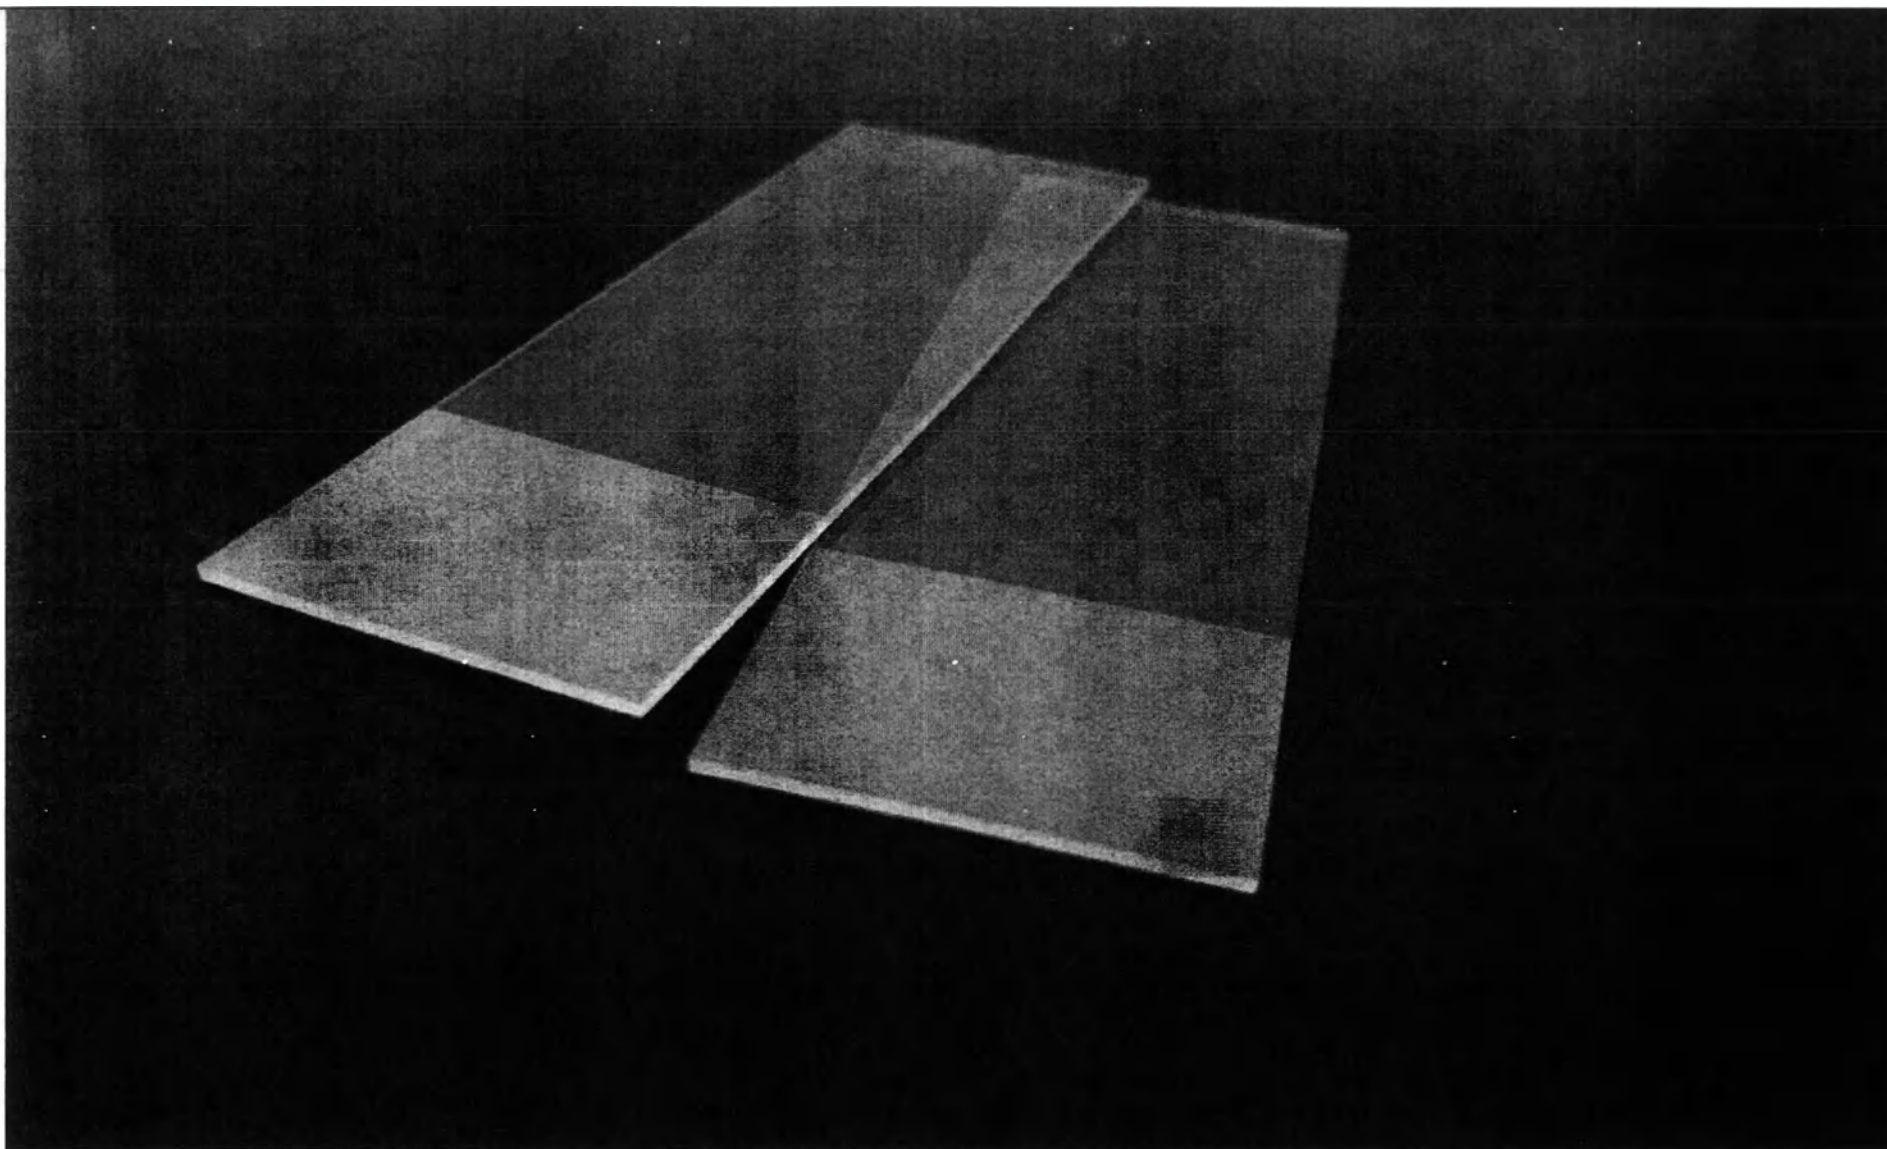

12- Общий вид медицинского изделия «Стекло для микропрепаратов «EximLab» по ТУ 23.19.23-003-61554801-2017: стекло предметное, СП: СП-7105, со шлифованными краями и полосой для записи; СП с адгезивным покрытием, со шлифованными краями и полосой для записи

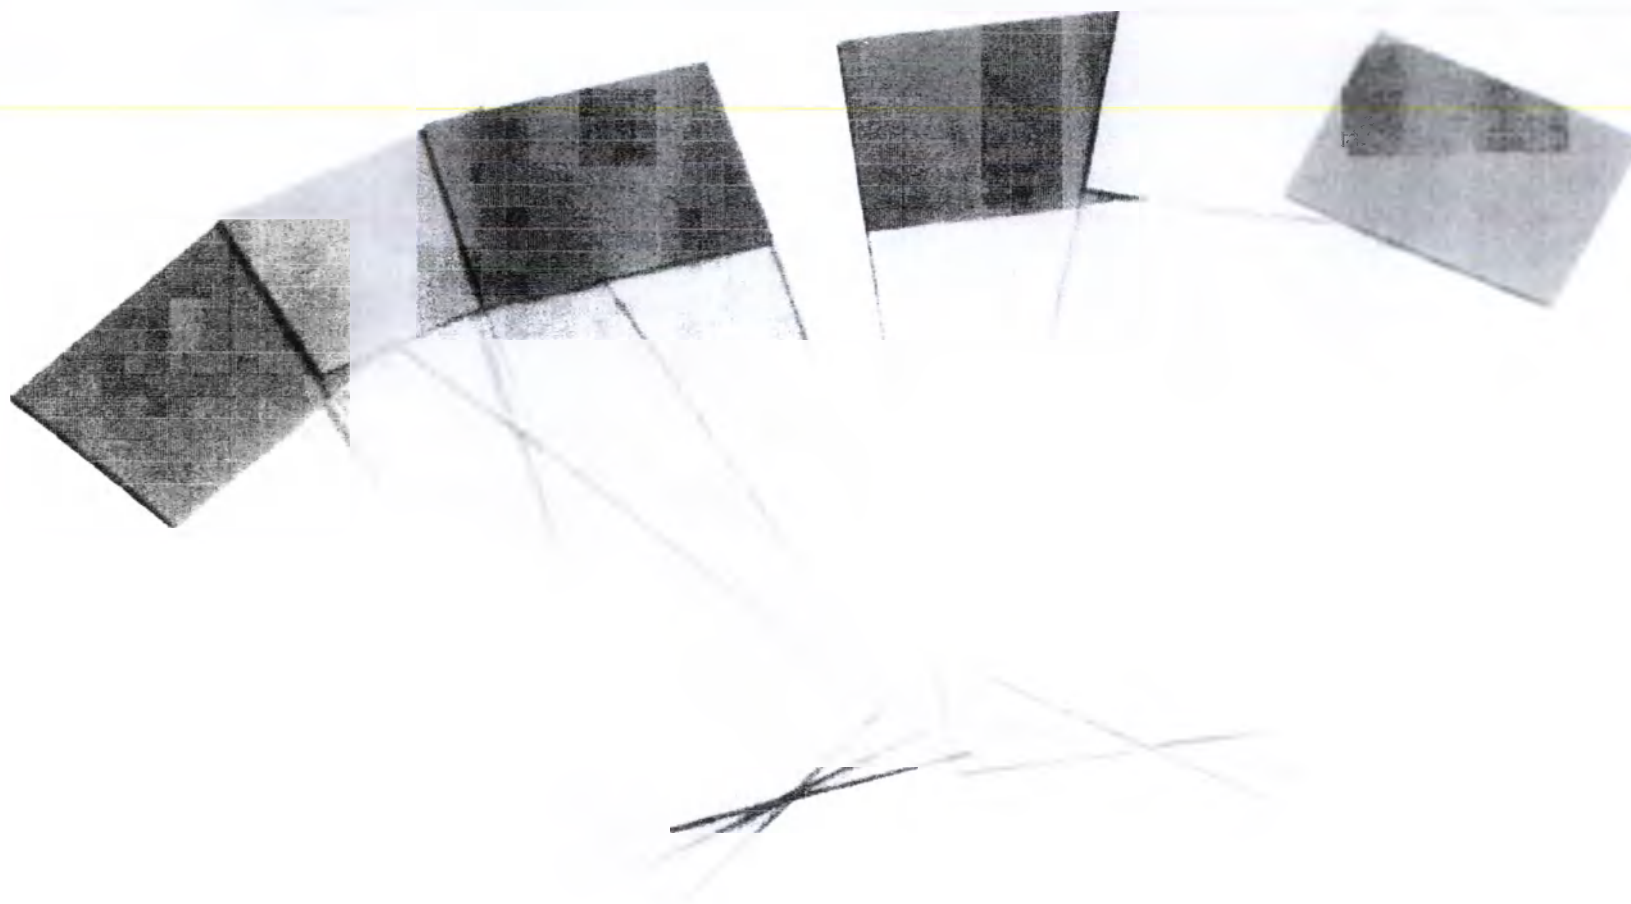


13- Общий вид медицинского изделия «Стекло для микропрепаратов «EximLab» по ТУ 23.19.23-003-61554801-2017: стекло предметное, СП: СП-7109, с полированными краями и цветной полосой для записи

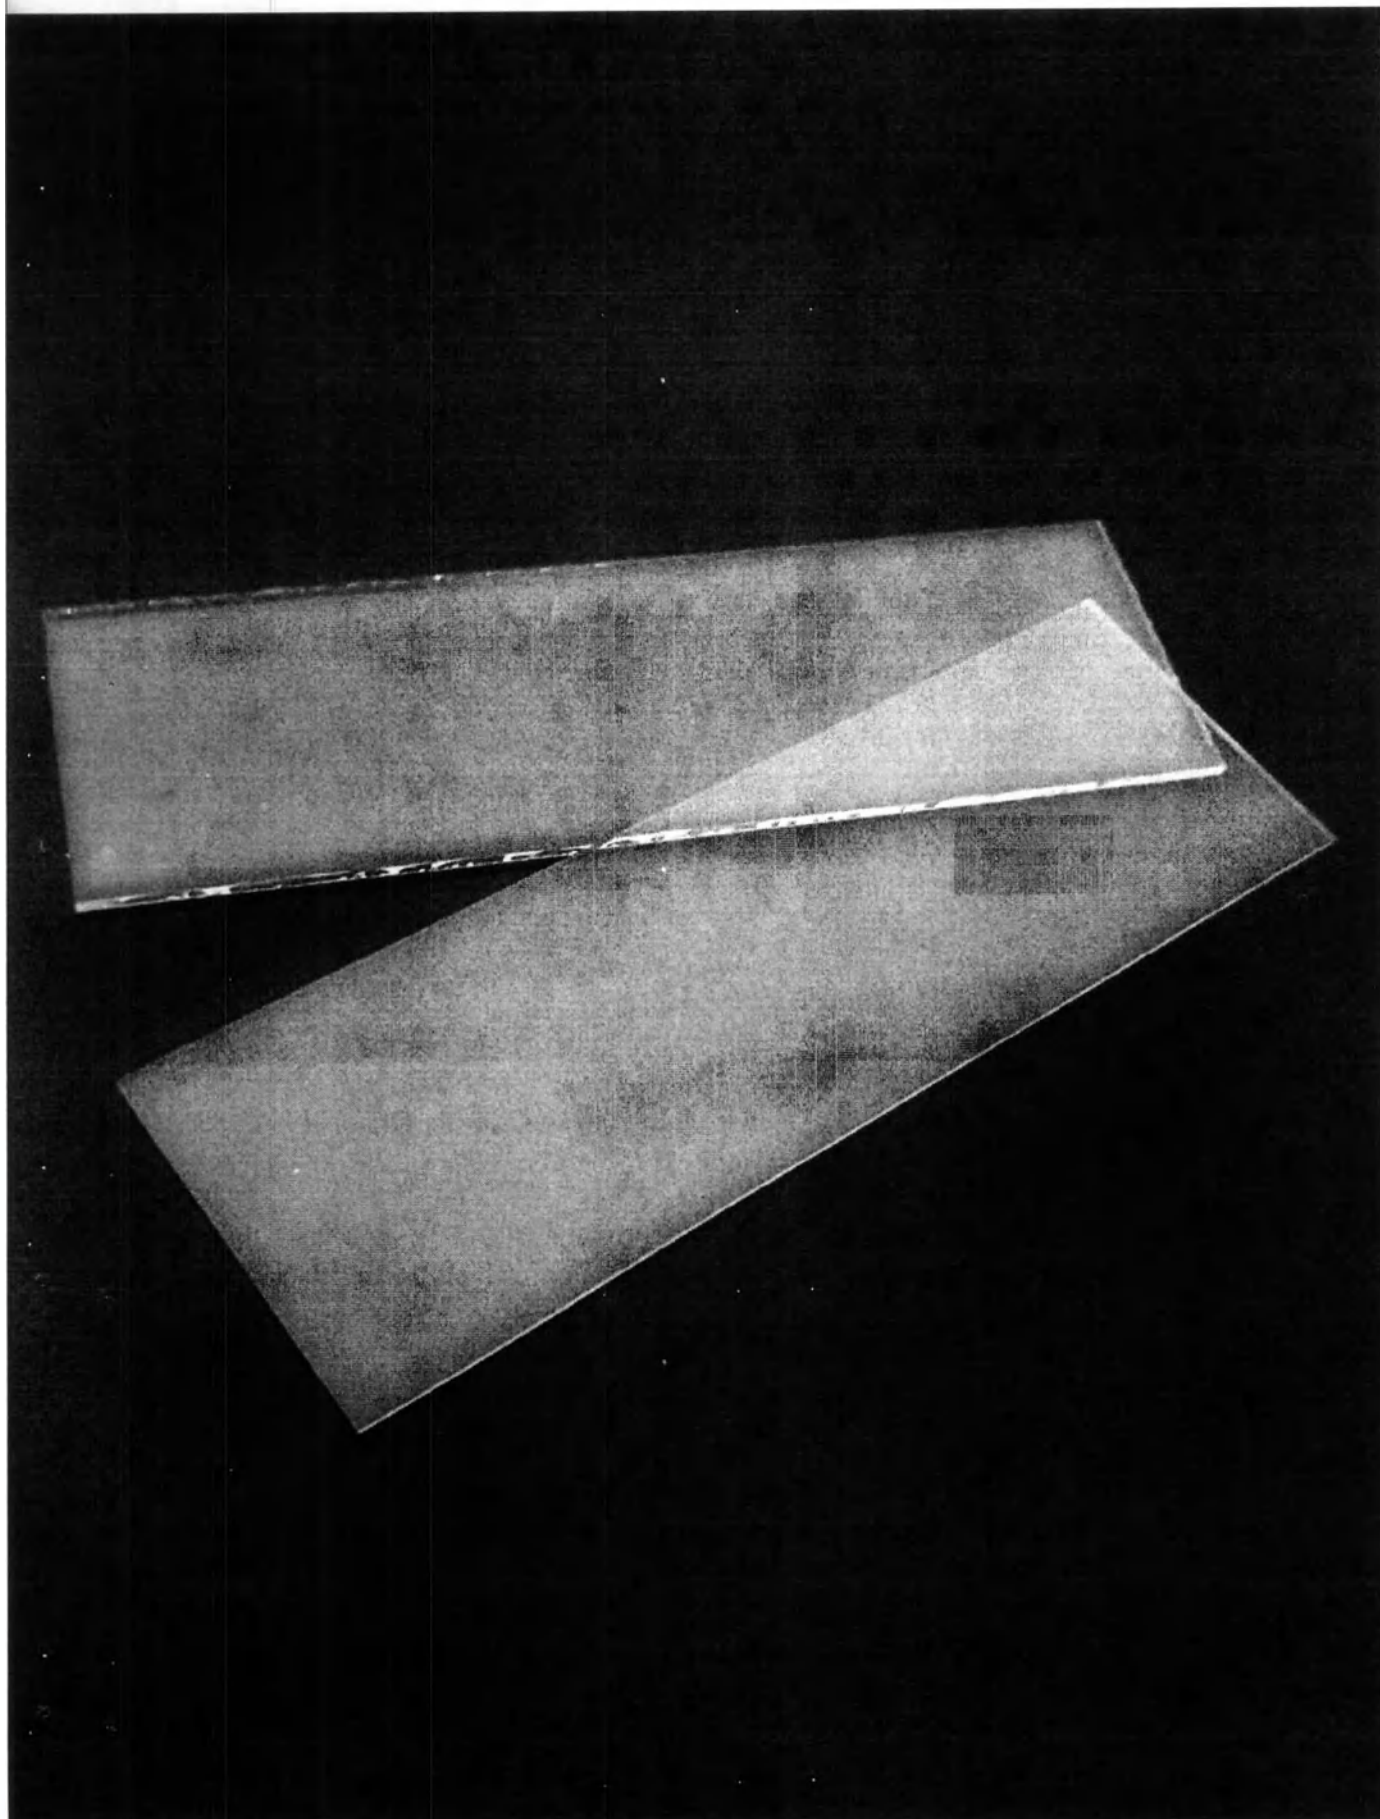


Общий вид медицинского изделия «Стекло для микропрепаратов «EximLab» по ТУ 23.19.23-3-61554801-2017: стекло предметное, СП: СП-5 с односторонним матированием




15- Общий вид медицинского изделия «Стекло для микропрепаратов «EximLab» по ТУ 23.19.23-003-61554801-2017: стекло матовое для замешивания без лунки

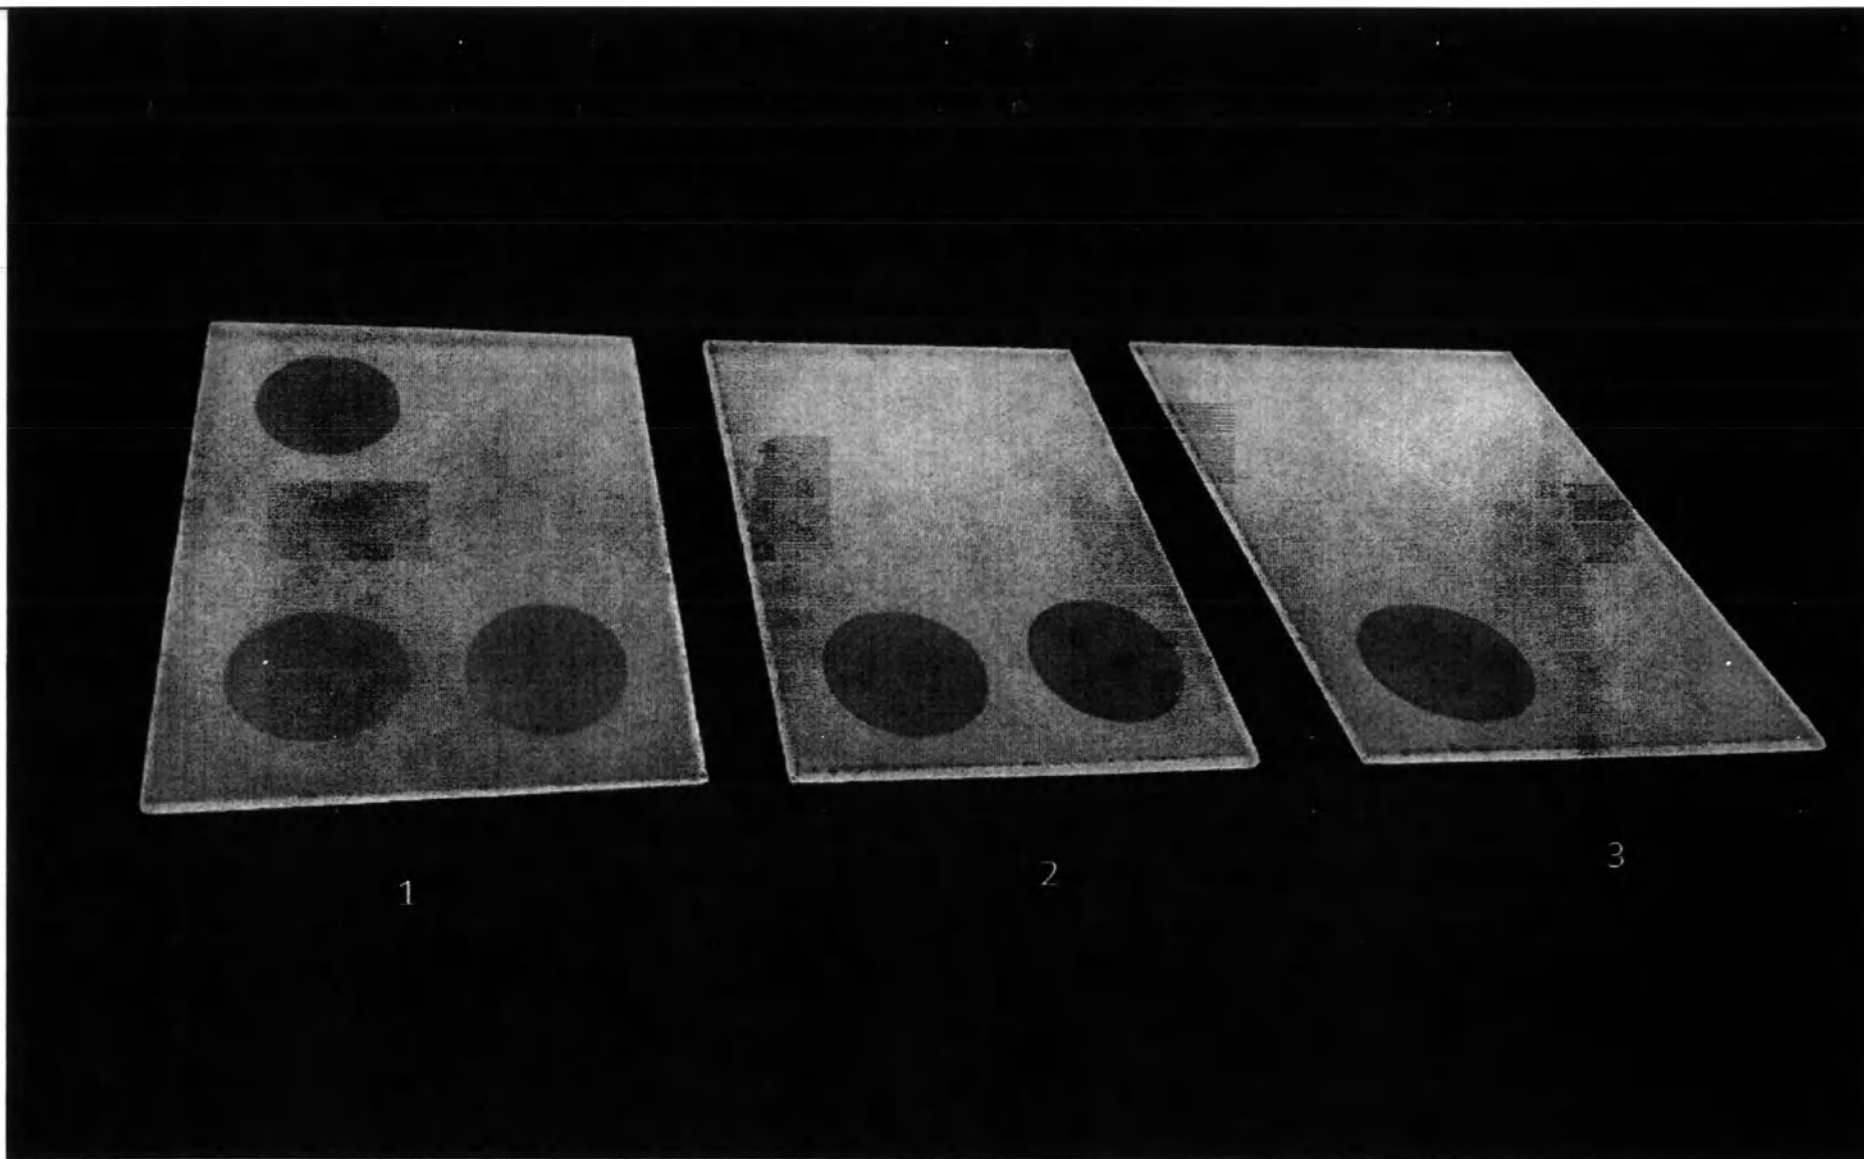


16- Общий вид медицинского изделия «Стекло для микропрепаратов «EximLab» по ТУ 23.19.23-003-61554801-2017: стекло матовое для замешивания с 3 лунками (1); с 2 лунками (2); с 1 лункой (3)

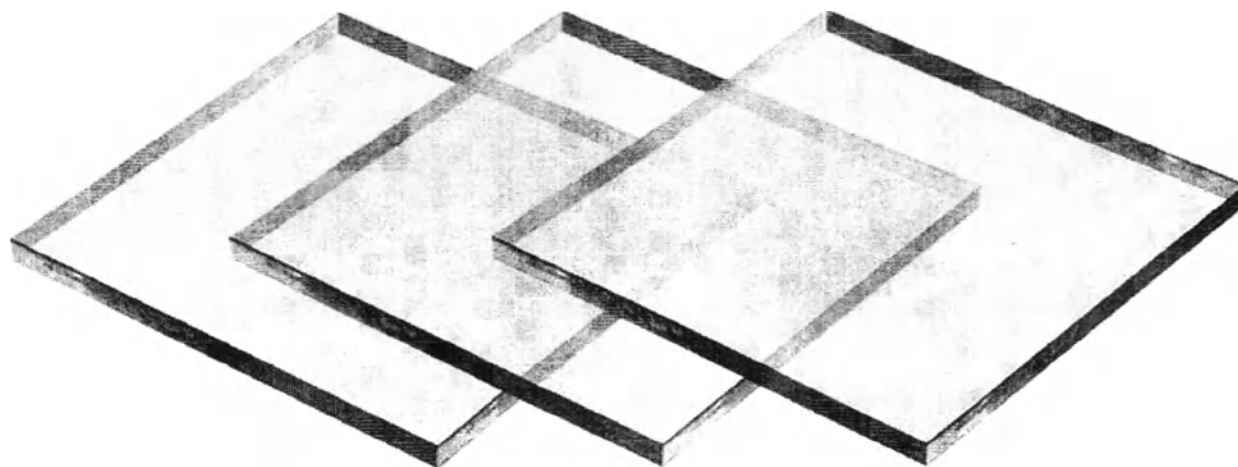


17- Общий вид медицинского изделия «Стекло для микропрепаратов «EximLab» по ТУ 23.19.23-003-61554801-2017: стекло для копрограмм

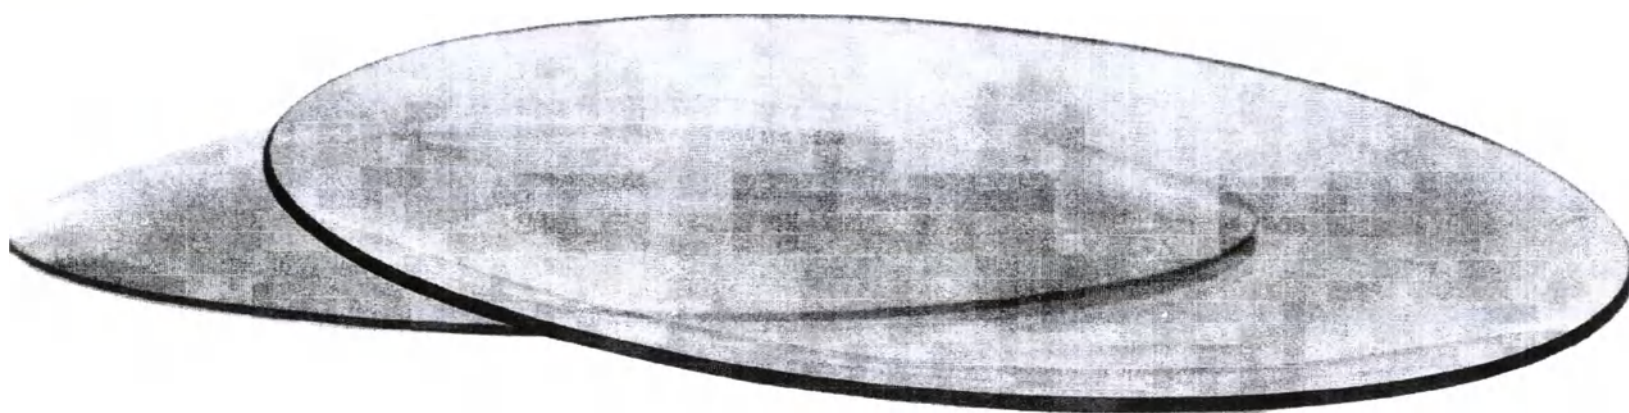

18- Общий вид медицинского изделия «Стекло для микропрепаратов «EximLab» по ТУ 23.19.23-003-61554801-2017: стекло часовое

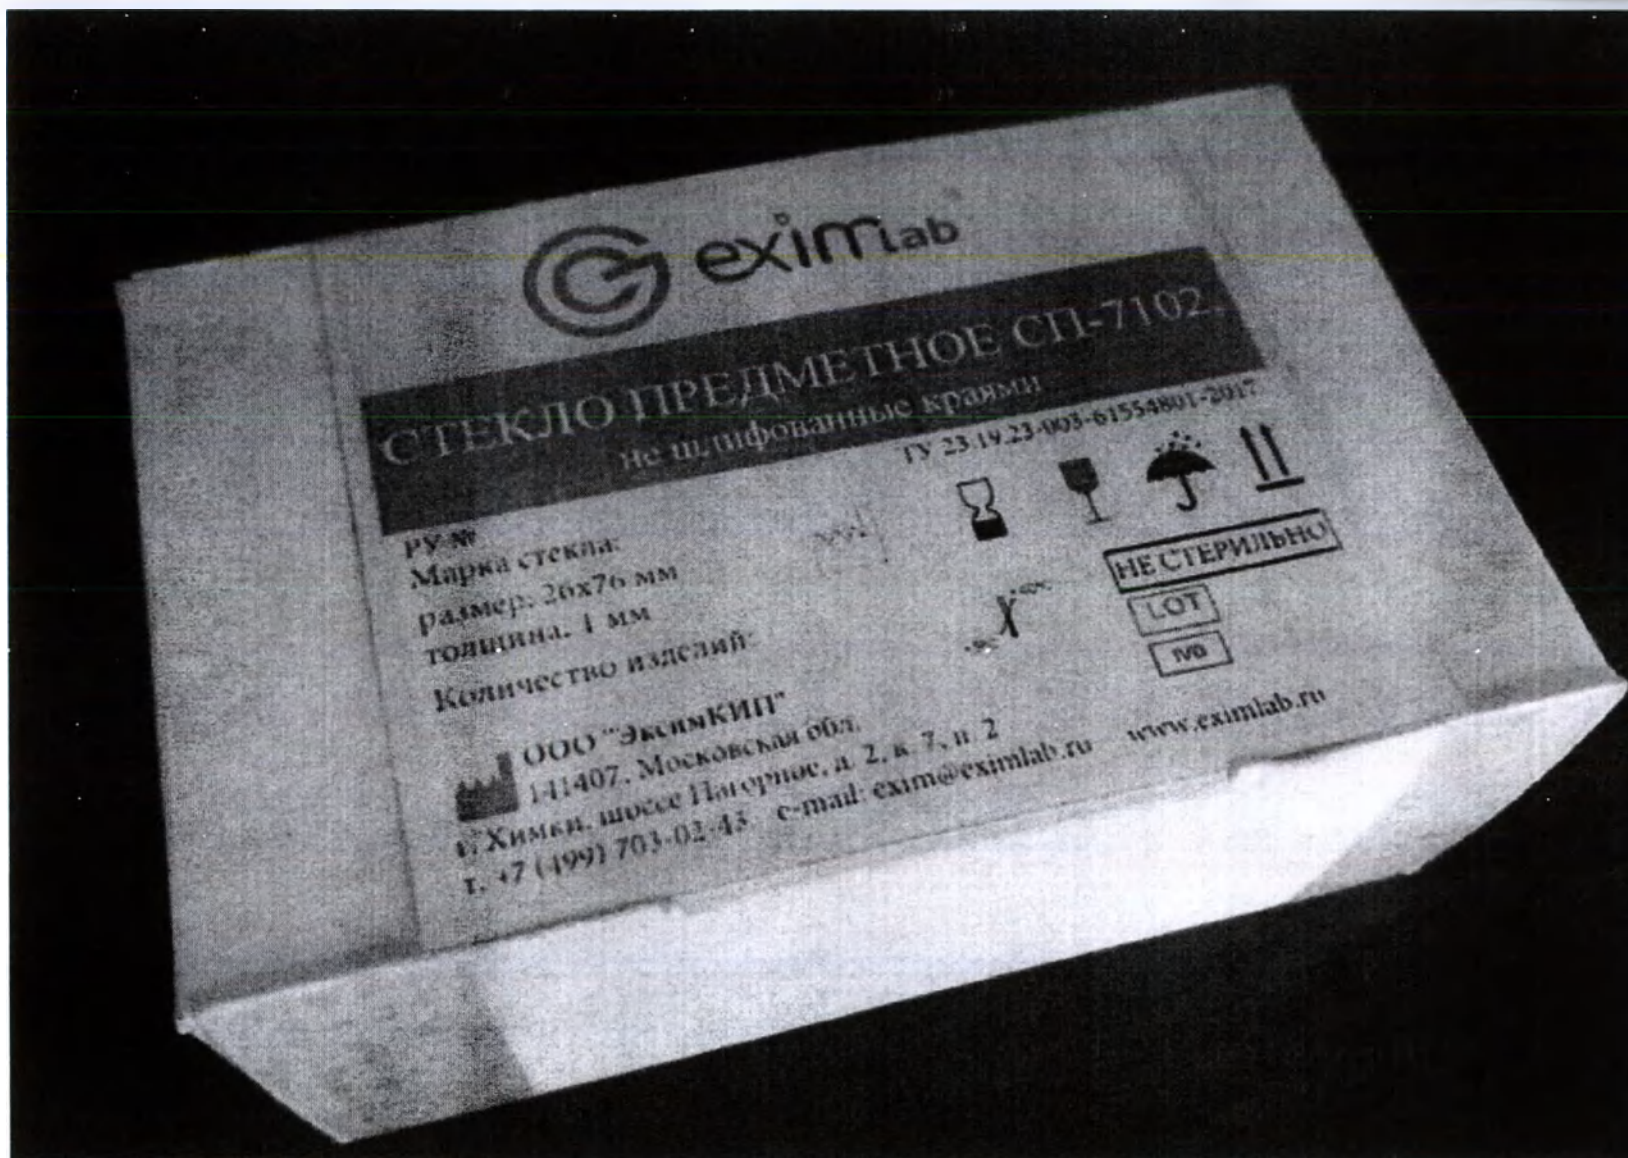

19- Общий вид изделия в групповой упаковке на примере стекла предметного.

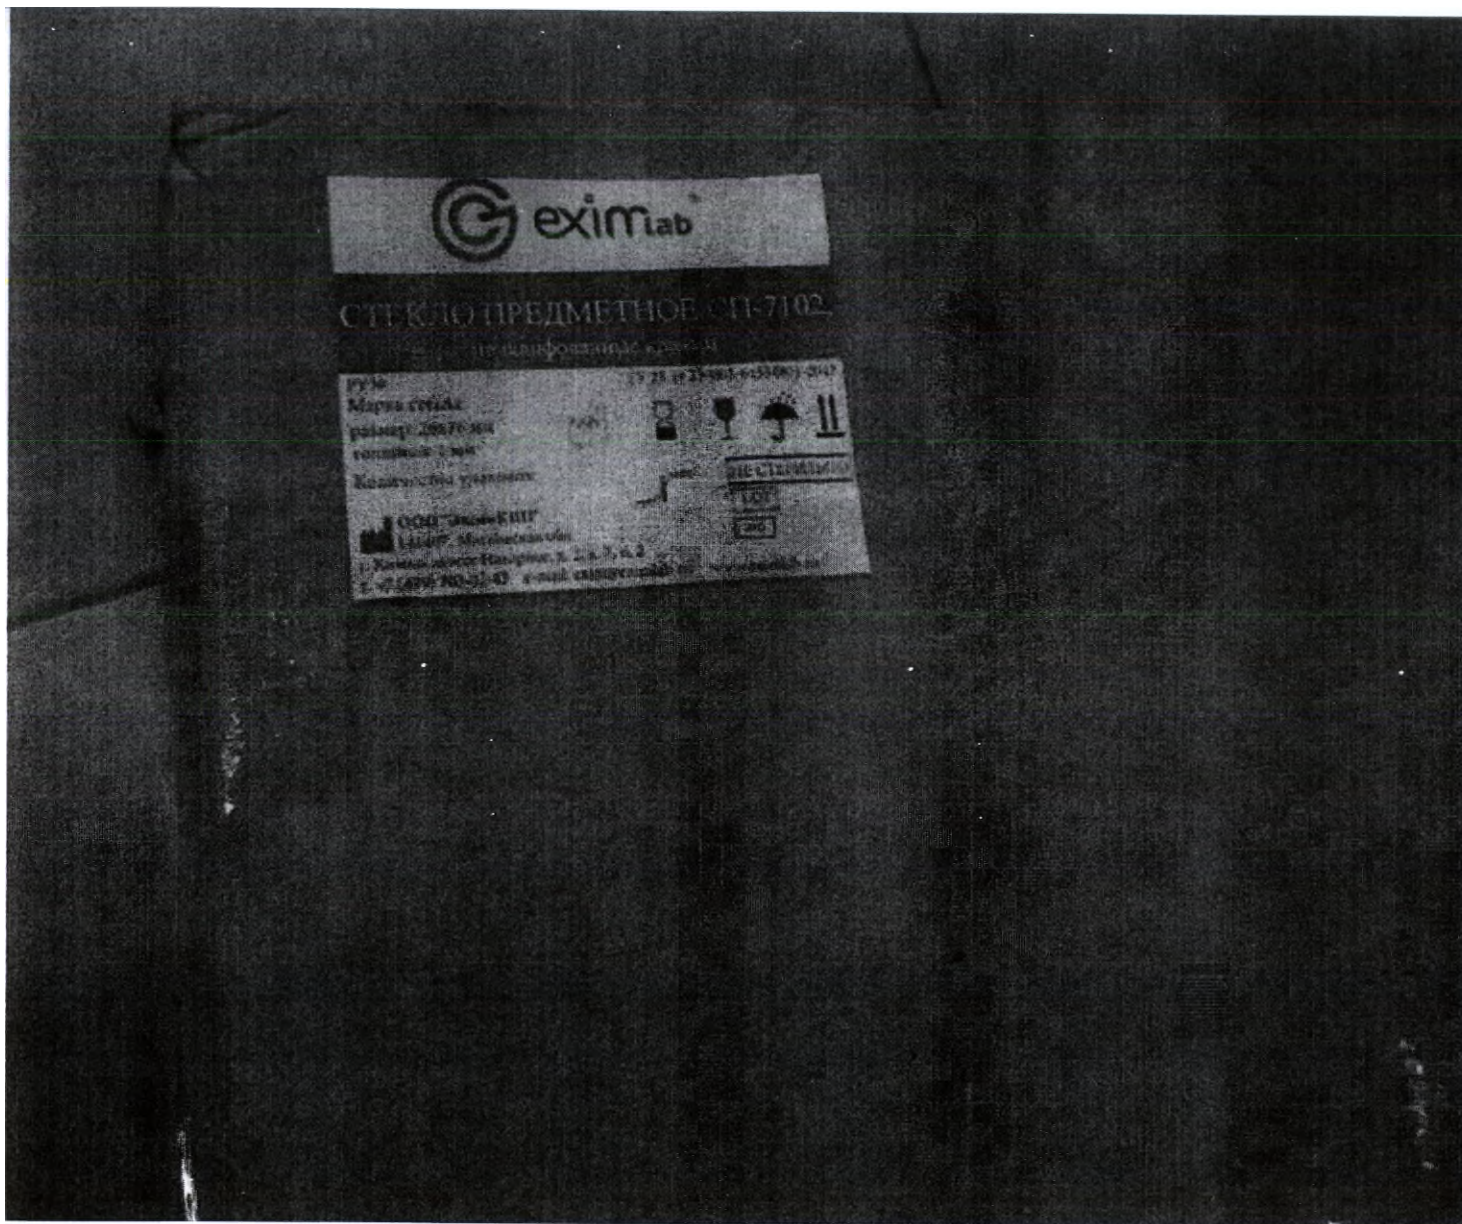

20- Общий вид изделия в транспортной упаковке на примере стекла предметного.

Всего проинито и
проинформировано
21 (двадцать одна) шт.



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «ЭксимКИП»

Федосеев П.С.

«25» января 2018 г.



ШАБЛОНЫ МАРКИРОВОК МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Стекло для микропрепаратов «EximLab»
по ТУ 23.19.23-003-61554801-2017

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «ЭксимКИП»
(ООО «ЭксимКИП»), Россия, 141407, Московская обл., г. Химки, Нагорное
ш., д.2, корпус 7, помещение 2

1. Общий вид маркировки групповой упаковки медицинского изделия
«Стекло для микропрепаратов «EximLab» по ТУ 23.19.23-003-61554801-2017:
Стекло покровное



СТЕКЛО ПОКРОВНОЕ

РУ №

ТУ 23.19.23-003-61554801-2017

Марка стекла:

размер: 18x18 мм

толщина: 0,17 мм



Количество изделий:



НЕ СТЕРИЛЬНО

LOT

IVD

ООО "ЭксимКИГ"

141407, Московская обл,

г. Химки, шоссе Нагорное, д. 2, к. 7, п. 2

т. +7 (499) 703-02-43. e-mail: exim@eximlab.ru www.eximlab.ru

2.Общий вид маркировки групповой упаковки медицинского изделия
«Стекло для микропрепаратов «EximLab» по ТУ 23.19.23-003-61554801-2017
на примере: Стекло предметное оптическое бесцветное СПОБ: СПОБ-7101,
со шлифованными краями



СТЕКЛО ПРЕДМЕТНОЕ СПОБ-7101 со шлифованными краями

РУ №

ТУ 23.19.23-003-61554801-2017

Марка стекла:

размер: 26x76 мм

толщина: 1 мм

Количество изделий:



ООО "ЭксимКИП"

141407, Московская обл,

г. Химки, шоссе Нагорное, д. 2, к. 7, п. 2

т. +7 (499) 703-02-43. e-mail: exim@eximlab.ru www.eximlab.ru



НЕ СТЕРИЛЬНО

LOT

IVD

3.Общий вид маркировки групповой упаковки медицинского изделия
«Стекло для микропрепаратов «EximLab» по ТУ 23.19.23-003-61554801-2017
на примере: Стекло предметное оптическое бесцветное СПОБ: СПОБ-7102,
без обработки



СТЕКЛО ПРЕДМЕТНОЕ СПОБ-7102 без обработки

РУ №

ТУ 23.19.23-003-61554801-2017

Марка стекла:

размер: 26x76 мм

толщина: 1 мм

Количество изделий:



ООО "ЭксимКИП"

141407, Московская обл,

г. Химки, шоссе Нагорное, д. 2, к. 7, п. 2

т. +7 (499) 703-02-43. e-mail: exim@eximlab.ru www.eximlab.ru



НЕ СТЕРИЛЬНО

LOT

IVD

4.Общий вид маркировки групповой упаковки медицинского изделия
«Стекло для микропрепаратов «EximLab» по ТУ 23.19.23-003-61554801-
2017 на примере: Стекло предметное оптическое бесцветное СПОБ:
СПОБ-7105, со шлифованными краями и полосой для записи



СТЕКЛО ПРЕДМЕТНОЕ СПОБ-7105

со шлифованными краями и полосой для записи

РУ №

ТУ 23.19.23-003-61554801-2017


Марка стекла:

размер: 26x76 мм

толщина: 1 мм



Количество изделий:



НЕ СТЕРИЛЬНО

LOT

IVD



ООО "ЭксимКИП"

141407, Московская обл,

г. Химки, шоссе Нагорное, д. 2, к. 7, п. 2

т. +7 (499) 703-02-43. e-mail: exim@eximlab.ru www.eximlab.ru

5.Общий вид маркировки групповой упаковки медицинского изделия
«Стекло для микропрепаратов «EximLab» по ТУ 23.19.23-003-61554801-2017
на примере: Стекло предметное, СПО с окошками: СПО-3



СТЕКЛО ПРЕДМЕТНОЕ СПО-3. с окошками

РУ №

ТУ 23.19.23-003-61554801-2017

Марка стекла:

размер: 26x76 мм

толщина: 2 мм



Количество изделий:



НЕ СТЕРИЛЬНО

LOT

IVD

ООО "ЭксимКИП"
141407, Московская обл,
г. Химки, шоссе Нагорное, д. 2, к. 7, п. 2
т. +7 (499) 703-02-43. e-mail: exim@eximlab.ru www.eximlab.ru

6.Общий вид маркировки групповой упаковки медицинского изделия
«Стекло для микропрепаратов «EximLab» по ТУ 23.19.23-003-61554801-2017
на примере: Стекло предметное, СО: СО-3, со шлифованными краями



СТЕКЛО ПРЕДМЕТНОЕ СО-3 со шлифованными краями

РУ №

ТУ 23.19.23-003-61554801-2017

Марка стекла:

размер: 26x76 мм

толщина: 2 мм



Количество изделий:



НЕ СТЕРИЛЬНО

LOT

IVD

ООО "ЭксимКИП"
141407, Московская обл,
г. Химки, шоссе Нагорное, д. 2, к. 7, п. 2
т. +7 (499) 703-02-43. e-mail: exim@eximlab.ru www.eximlab.ru

7.Общий вид маркировки групповой упаковки медицинского изделия
«Стекло для микропрепаратов «EximLab» по ТУ 23.19.23-003-61554801-2017
на примере: Стекло предметное, СО: СО-4, с полосой для записи и
шлифованными краями



СТЕКЛО ПРЕДМЕТНОЕ СО-4 с полосой для записи и шлифованными краями

РУ №

ТУ 23.19.23-003-61554801-2017

Марка стекла:

размер: 26x76 мм

толщина: 2 мм



Количество изделий:



НЕ СТЕРИЛЬНО

LOT

IVD



ООО "ЭксимКИП"

141407, Московская обл,

г. Химки, шоссе Нагорное, д. 2, к. 7, п. 2

т. +7 (499) 703-02-43. e-mail: exim@eximlab.ru www.eximlab.ru

8.Общий вид маркировки групповой упаковки медицинского изделия
«Стекло для микропрепаратов «EximLab» по ТУ 23.19.23-003-61554801-2017
на примере: Стекло предметное, СО: СО-5, с односторонним матированием



СТЕКЛО ПРЕДМЕТНОЕ СО-5 с односторонним матированием

РУ №

ТУ 23.19.23-003-61554801-2017

Марка стекла:

размер: 26x76 мм

толщина: 2 мм



Количество изделий:



НЕ СТЕРИЛЬНО

LOT

IVD

■ ООО "ЭксимКИП"
141407, Московская обл,

г. Химки, шоссе Нагорное, д. 2, к. 7, п. 2

т. +7 (499) 703-02-43. e-mail: exim@eximlab.ru www.eximlab.ru

9.Общий вид маркировки групповой упаковки медицинского изделия
«Стекло для микропрепаратов «EximLab» по ТУ 23.19.23-003-61554801-2017
на примере: Стекло предметное, СП: СП-7102, нешлифованные края



СТЕКЛО ПРЕДМЕТНОЕ СП-7102, не шлифованные края

РУ №

ТУ 23.19.23-003-61554801-2017


Марка стекла:

размер: 26x76 мм

толщина: 1 мм



Количество изделий:



НЕ СТЕРИЛЬНО

LOT

IVD

ООО "ЭксимКИП"

141407, Московская обл,
г. Химки, шоссе Нагорное, д. 2, к. 7, п. 2

т. +7 (499) 703-02-43. e-mail exim@eximlab.ru www.eximlab.ru

10.Общий вид маркировки групповой упаковки медицинского изделия
«Стекло для микропрепаратов «EximLab» по ТУ 23.19.23-003-61554801-2017
на примере: Стекло предметное, СП: СП-7103А, с 3-мя лунками и
шлифованными краями



СТЕКЛО ПРЕДМЕТНОЕ СП-7103 А с 3-мя лунками и шлифованными краями

РУ №

ТУ 23.19.23-003-61554801-2017

Марка стекла:

размер: 26х76 мм

толщина: 1 мм

Количество изделий:




ООО "ЭксимКИП"

141407, Московская обл,

г. Химки, шоссе Нагорное, д. 2, к. 7, п. 2

т. +7 (499) 703-02-43. e-mail: exim@eximlab.ru www.eximlab.ru



НЕ СТЕРИЛЬНО

LOT

IVD

11.Общий вид маркировки групповой упаковки медицинского изделия
«Стекло для микропрепаратов «EximLab» по ТУ 23.19.23-003-61554801-2017
на примере: Стекло предметное, СП: СП-7104, с 2-мя лунками и
шлифованными краями



СТЕКЛО ПРЕДМЕТНОЕ СП-7104 с 2-мя лунками и шлифованными краями

РУ №

ТУ 23.19.23-003-61554801-2017

Марка стекла:

размер: 26x76 мм

толщина: 1 мм


Количество изделий:

■ ООО "ЭксимКИП"

141407, Московская обл,

г. Химки, шоссе Нагорное, д. 2, к. 7, п. 2

т. +7 (499) 703-02-43. e-mail: exim@eximlab.ru www.eximlab.ru



НЕ СТЕРИЛЬНО

LOT

IVD

12.Общий вид маркировки групповой упаковки медицинского изделия
«Стекло для микропрепаратов «EximLab» по ТУ 23.19.23-003-61554801-2017
на примере: Стекло предметное, СП: СП-7105, со шлифованными краями и
полосой для записи



СТЕКЛО ПРЕДМЕТНОЕ СП-7105, со шлифованными краями и полосой для записи

РУ №

ТУ 23.19.23-003-61554801-2017

Марка стекла:

размер: 26x76 мм

толщина: 1 мм

Количество изделий:




ООО "ЭксимКИП"

141407, Московская обл,

г. Химки, шоссе Нагорное, д. 2, к. 7, п. 2

т. +7 (499) 703-02-43. e-mail: exim@eximlab.ru www.eximlab.ru



НЕ СТЕРИЛЬНО

LOT

IVD

13.Общий вид маркировки групповой упаковки медицинского изделия
«Стекло для микропрепаратов «EximLab» по ТУ 23.19.23-003-61554801-2017
на примере: Стекло предметное, СП: СП-7109, с полированными краями и
цветной полосой для записи



СТЕКЛО ПРЕДМЕТНОЕ СП-7109

с полированными краями и цветной
полосой для записи

РУ №

ТУ 23.19.23-003-61554801-2017


Марка стекла:

размер: 26x76 мм

толщина: 1 мм



Количество изделий:



НЕ СТЕРИЛЬНО

LOT

IVD



ООО "ЭксимКИП"

141407, Московская обл,

г. Химки, шоссе Нагорное, д. 2, к. 7, п. 2

т. +7 (499) 703-02-43. e-mail: exim@eximlab.ru www.eximlab.ru

14.Общий вид маркировки групповой упаковки медицинского изделия
«Стекло для микропрепаратов «EximLab» по ТУ 23.19.23-003-61554801-2017:
Стекло матовое для замешивания: без лунки



СТЕКЛО МАТОВОЕ ДЛЯ ЗАМЕШИВАНИЯ без лунки

РУ №

ТУ 23.19.23-003-61554801-2017

Марка стекла:

размер: 70х95 мм

толщина: 4 мм



Количество изделий:



НЕ СТЕРИЛЬНО

LOT

IVD

ООО "ЭксимКИП"

141407, Московская обл,

г. Химки, шоссе Нагорное, д. 2, к. 7, п. 2

т. +7 (499) 703-02-43. e-mail: exim@eximlab.ru www.eximlab.ru

15.Общий вид маркировки групповой упаковки медицинского изделия
«Стекло для микропрепаратов «EximLab» по ТУ 23.19.23-003-61554801-2017:
Стекло матовое для замешивания: с 1 лункой



СТЕКЛО МАТОВОЕ ДЛЯ ЗАМЕШИВАНИЯ с 1-ой лункой

РУ №

ТУ 23.19.23-003-61554801-2017


Марка стекла:

размер: 70x95 мм

толщина: 4 мм



Количество изделий:



НЕ СТЕРИЛЬНО

LOT

IVD

ООО "ЭксимКИП"

141407, Московская обл,

г. Химки, шоссе Нагорное, д. 2, к. 7, п. 2

т. +7 (499) 703-02-43. e-mail: exim@eximlab.ru www.eximlab.ru

16.Общий вид маркировки групповой упаковки медицинского изделия
«Стекло для микропрепаратов «EximLab» по ТУ 23.19.23-003-61554801-2017:
Стекло матовое для замешивания: с 2 лунками



СТЕКЛО МАТОВОЕ ДЛЯ ЗАМЕШИВАНИЯ с 2-мя лунками

РУ №

ТУ 23.19.23-003-61554801-2017

Марка стекла:

размер: 70х95 мм

толщина: 4 мм



Количество изделий:



НЕ СТЕРИЛЬНО

LOT

IVD



ООО "ЭксимКИП"

141407, Московская обл,

г. Химки, шоссе Нагорное, д. 2, к. 7, п. 2

т. +7 (499) 703-02-43. e-mail: exim@eximlab.ru www.eximlab.ru

17.Общий вид маркировки групповой упаковки медицинского изделия
«Стекло для микропрепаратов «EximLab» по ТУ 23.19.23-003-61554801-2017:
Стекло матовое для замешивания: с 3 лунками



СТЕКЛО МАТОВОЕ ДЛЯ ЗАМЕШИВАНИЯ с 3-мя лунками

РУ №

ТУ 23.19.23-003-61554801-2017

Марка стекла:

размер: 70х95 мм

толщина: 4 мм



Количество изделий:



НЕ СТЕРИЛЬНО

LOT

IVD



ООО "ЭксимКИП"

141407, Московская обл,

г. Химки, шоссе Нагорное, д. 2, к. 7, п. 2

т. +7 (499) 703-02-43. e-mail: exim@eximlab.ru www.eximlab.ru

18.Общий вид маркировки групповой упаковки медицинского изделия
«Стекло для микропрепаратов «EximLab» по ТУ 23.19.23-003-61554801-2017:
Стекло для копрограмм



СТЕКЛО ДЛЯ КОПРОГРАММ

РУ №

ТУ 23.19.23-003-61554801-2017

Марка стекла:

размер: 100x100 мм

толщина: 2 мм



Количество изделий:



НЕ СТЕРИЛЬНО

LOT

IVD

ООО "ЭксимКИП"

141407, Московская обл,

г. Химки, шоссе Нагорное, д. 2, к. 7, п. 2

т. +7 (499) 703-02-43. e-mail: exim@eximlab.ru www.eximlab.ru

19.Общий вид маркировки групповой упаковки медицинского изделия
«Стекло для микропрепаратов «EximLab» по ТУ 23.19.23-003-61554801-2017:
Стекло часовое



СТЕКЛО ЧАСОВОЕ

РУ №

ТУ 23.19.23-003-61554801-2017

Марка стекла:

диаметр: 45 мм

толщина: 2 мм

Количество изделий:



ООО "ЭксимКИП"

141407, Московская обл,

г. Химки, шоссе Нагорное, д. 2, к. 7, п. 2

т. +7 (499) 703-02-43. e-mail: exim@eximlab.ru www.eximlab.ru



НЕ СТЕРИЛЬНО

LOT

IVD

20.Общий вид транспортной маркировки медицинского изделия «Стекло для микропрепаратов «EximLab» по ТУ 23.19.23-003-61554801-2017 на примере: Стекло предметное, СП: СП-7102, нешлифованные края



СТЕКЛО ПРЕДМЕТНОЕ СП-7102, не шлифованные края

РУ №

ТУ 23.19.23-003-61554801-2017

Марка стекла:

размер: 26x76 мм

толщина: 1 мм



Количество упаковок:



НЕ СТЕРИЛЬНО

LOT

IVD

ООО "ЭксимКИП"
141407, Московская обл,

г. Химки, шоссе Нагорное, д. 2, к. 7, п. 2

т. +7 (499) 703-02-43. e-mail exim@eximlab.ru www.eximlab.ru