


Набора реагентов для определения общей активности α -амилазы кинетическим методом в сыворотке, плазме крови и моче
(α -АМИЛАЗА ДДС)

Вариант 1, Комплектация 1

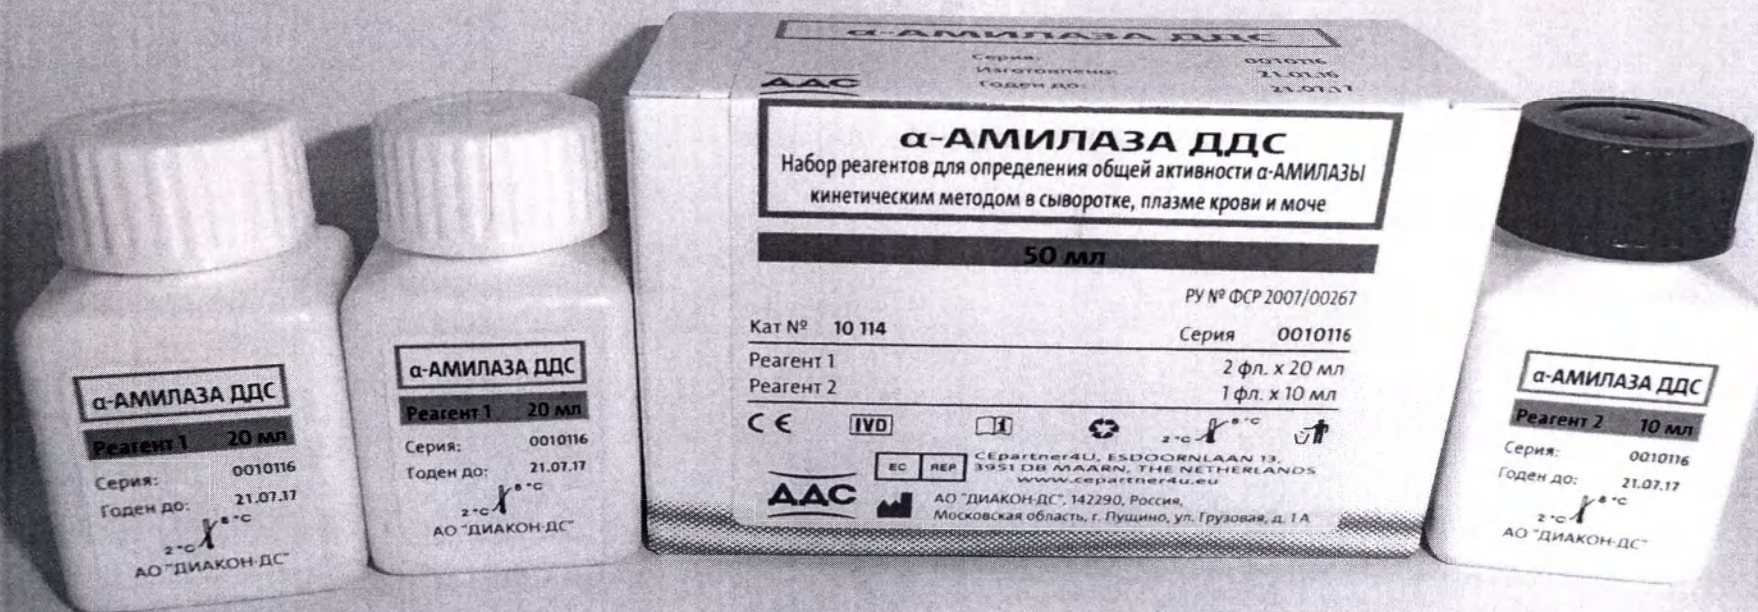

Внешний вид (в соответствии с регистрационным досье № РД-15436/85245 от 30.01.2017)
Набора реагентов для определения общей активности α -амилазы кинетическим методом в сыворотке, плазме крови и моче
(α -АМИЛАЗА ДДС)

Вариант 1, Комплектация 2



Набора реагентов для определения общей активности α -амилазы кинетическим методом в сыворотке, плазме крови и моче (α -АМИЛАЗА ДДС)

α-АМИЛАЗА ДДС
Реагент 1 68 мл
Серия: 0010116
Годен до: 21.07.17
2 °C — 8 °C
АО "ДИАКОН-ДС"

α-АМИЛАЗА ДДС
Реагент 1 68 мл
Серия: 0010116
Годен до: 21.07.17
2 °C — 8 °C
АО "ДИАКОН-ДС"


α-АМИЛАЗА ДДС
Набор реагентов для определения общей активности α-АМИЛАЗЫ
кинетическим методом в сыворотке, плазме крови и моче
170 мл
Кат № ...
Серия 0010116
Реагент 1 2 фл. х 68 мл
Реагент 2 2 фл. х 17 мл
CE IVD 2 °C — 8 °C
EC REP СЕpartner4U, ESDOORNLAAN 13,
3951 DB MAAK, THE NETHERLANDS
www.separtner4u.eu
АО "ДИАКОН-ДС", 142290, Россия,
Московская область, с. Пудинг, ул. Грушовая, д. 1А

α-АМИЛАЗА Д
Реагент 2
Серия: 0010116
Годен до: 21.07.17
2 °C — 8 °C
АО "ДИАКОН-ДС"

α-АМИЛАЗА Д
Реагент 2
Серия: 0010116
Годен до: 21.07.17
2 °C — 8 °C
АО "ДИАКОН-ДС"


Внешний вид (в соответствии с регистрационным досье № РД-15436/85245 от 30.01.2017)
Набора реагентов для определения общей активности α -амилазы кинетическим методом в сыворотке, плазме крови и моче
(α -АМИЛАЗА ДДС)

Вариант 1, Комплектация 4

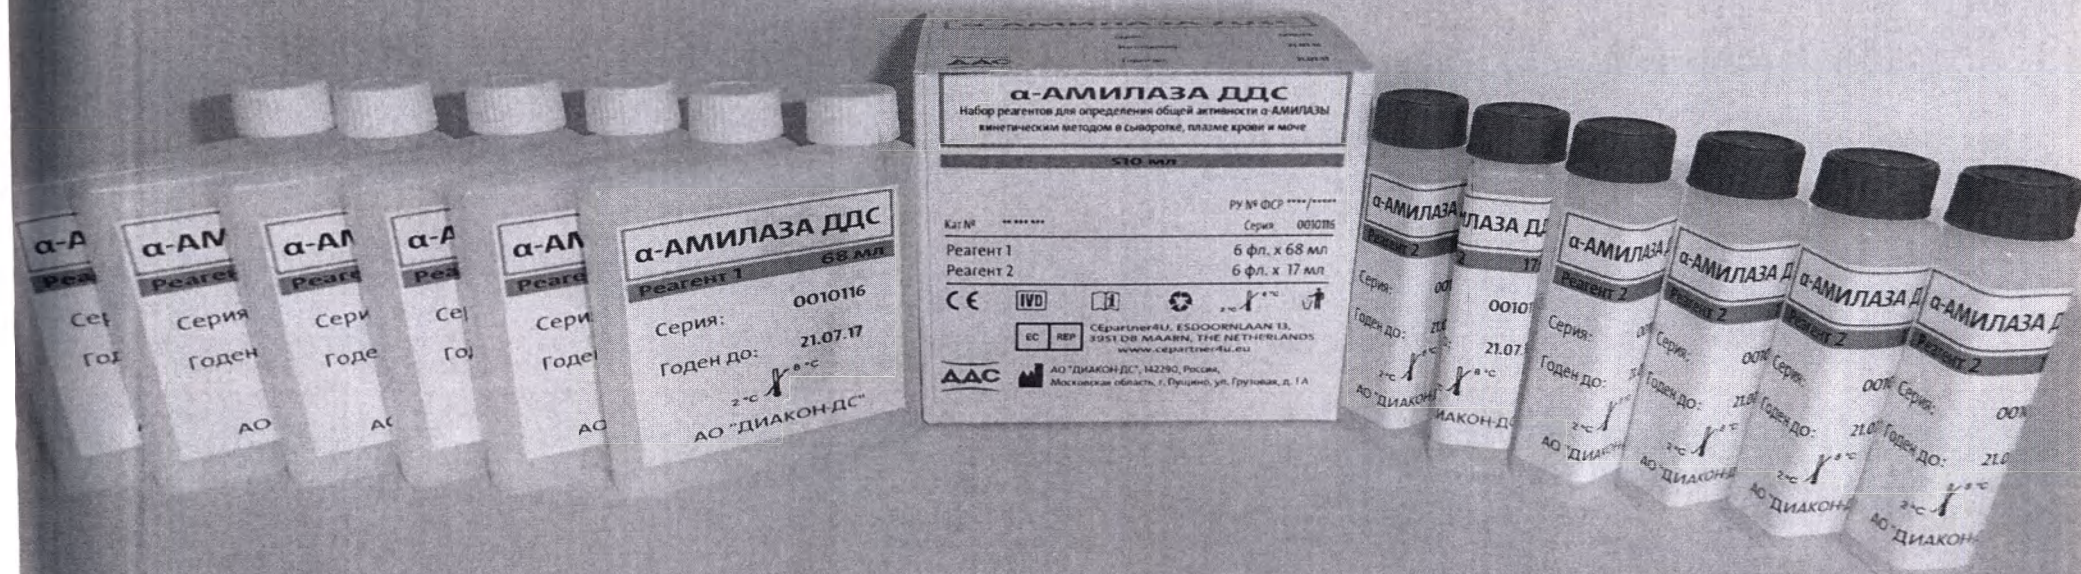

Внешний вид (в соответствии с регистрационным досье № РД-15436/85245 от 30.01.2017)
Набора реагентов для определения общей активности α -амилазы кинетическим методом в сыворотке, плазме крови и моче
(α -АМИЛАЗА ДДС)

Вариант 1, Комплектация 5

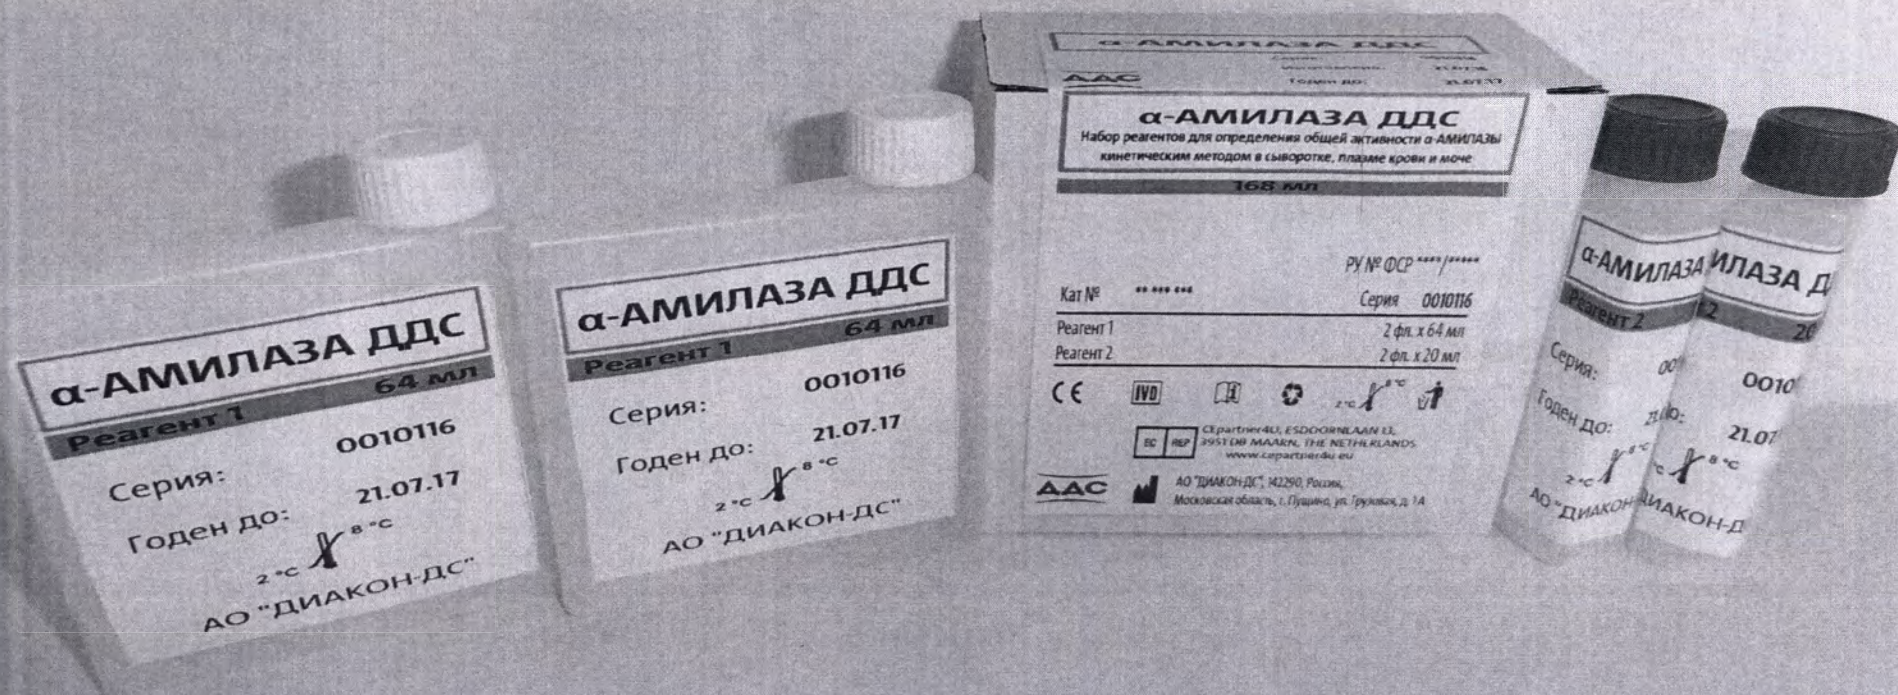

Внешний вид (в соответствии с регистрационным досье № РД-15436/85245 от 30.01.2017)
Набора реагентов для определения общей активности α -амилазы кинетическим методом в сыворотке, плазме крови и моче
(α -АМИЛАЗА ДДС)

Вариант 1, Комплектация 6



Внешний вид (в соответствии с регистрационным досье № РД-15436/85245 от 30.01.2017)

Набора реагентов для определения общей активности α -амилазы кинетическим методом в сыворотке, плазме крови и моче
(α -АМИЛАЗА ДДС)

Вариант 1, Комплектация 7



Внешний вид (в соответствии с регистрационным досье № РД-15436/85245 от 30.01.2017)
Набора реагентов для определения общей активности α -амилазы кинетическим методом в сыворотке, плазме крови и моче
(α -АМИЛАЗА ДДС)


Вариант 1, Комплектация 8



Внешний вид (в соответствии с регистрационным досье № РД-15436/85245 от 30.01.2017)

Набора реагентов для определения общей активности α -амилазы кинетическим методом в сыворотке, плазме крови и моче
(α -АМИЛАЗА ДДС)

Вариант 1, Комплектация 9

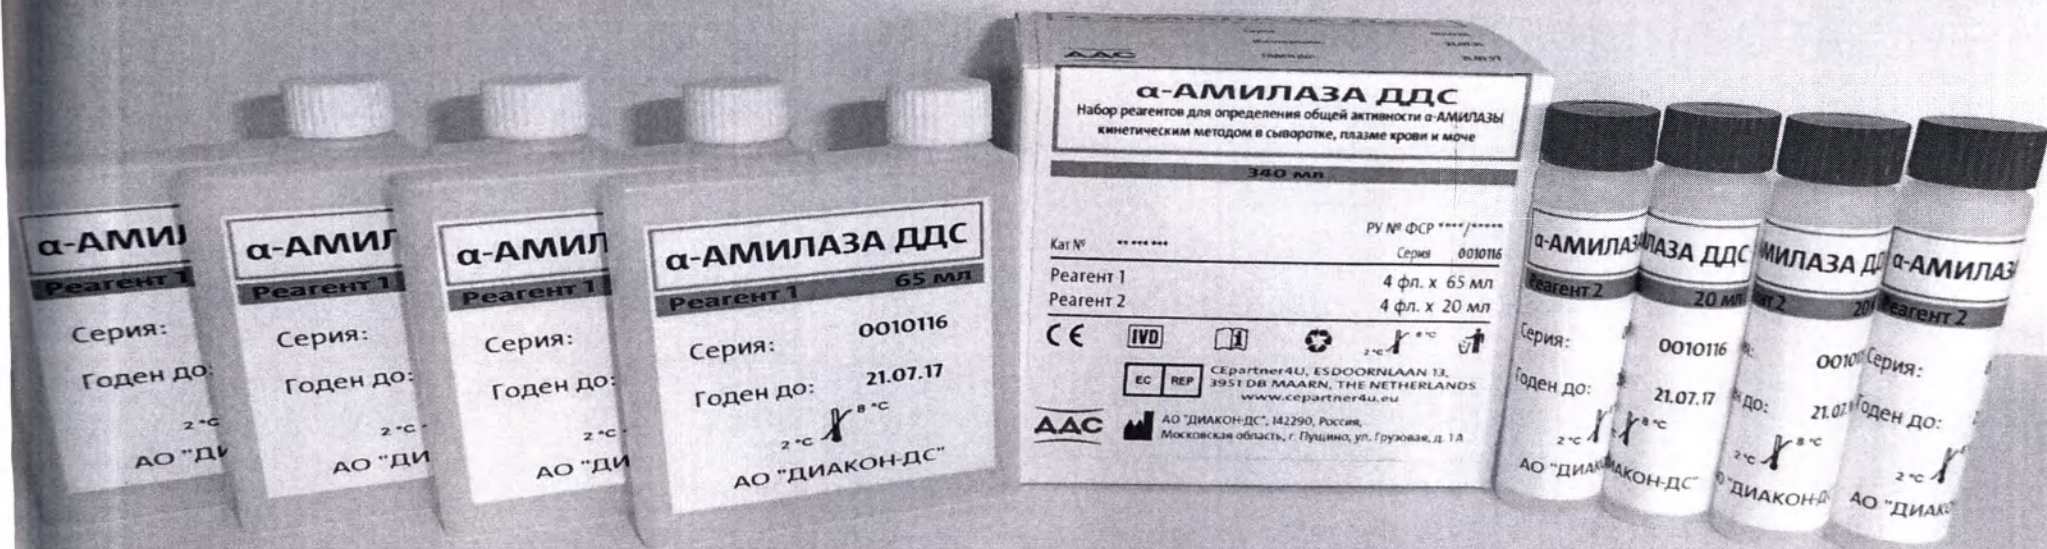

Набора реагентов для определения общей активности α -амилазы кинетическим методом в сыворотке, плазме крови и моче (α -АМИЛАЗА ДДС)

Вариант 1, комплектация 10

α-AMI
Реагент
Серия:
Годен до

α-AMI
Реагент
Серия:
Годен до

α-AMI
Реагент 1
Серия:
Годен до

α-АМИЛАЗА ДДС
Реагент 1 38 мл
Серия: 0010116
Годен до: 21.07.17
2-8 °C
АО "ДИАКОН-ДС"

α-АМИЛАЗА ДДС
Набор реагентов для определения общей активности α-АМИЛАЗЫ
кинетическим методом в сыворотке, плазме крови и моче
196 мл
Кат. № 21.07.17
Серия 0010116
Реагент 1 4 фл. x 38 мл
Реагент 2 2 фл. x 22 мл
CE IVD
Сертификат ЕС
EC REP
Сертификат ЕС
3951 DE MAAR, 1116 NETHERLANDS
www.diacon-bi.ru
АО "ДИАКОН-ДС", 142290, Россия,
Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д. 1А

α-АМИЛАЗА ДДС
Реагент 1 38 мл
Серия: 0010116
Годен до: 21.07.17
2-8 °C
АО "ДИАКОН-ДС"


α-АМИЛАЗА ДДС
Реагент 2 22 мл
Серия: 0010116
Годен до: 21.07.17
2-8 °C
АО "ДИАКОН-ДС"

000 ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Внешний вид (в соответствии с регистрационным досье № РД-15436/85245 от 30.01.2017)


Набора реагентов для определения общей активности α -амилазы кинетическим методом в сыворотке, плазме крови и моче
(α -АМИЛАЗА ДДС)

Вариант 1, Комплектация 11

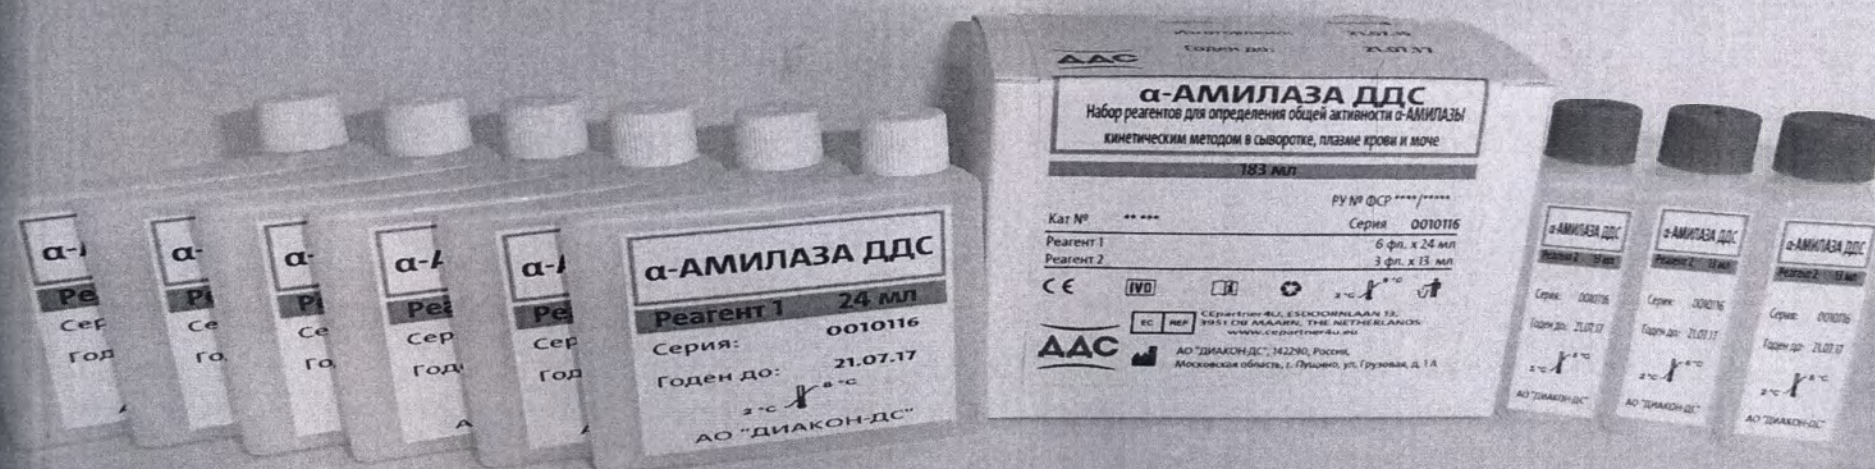


Внешний вид (в соответствии с регистрационным досье № РД-15436/85245 от 30.01.2017)
Набора реагентов для определения общей активности α -амилазы кинетическим методом в сыворотке, плазме крови и моче
(α -АМИЛАЗА ДДС)

Вариант 1, Комплектация 12

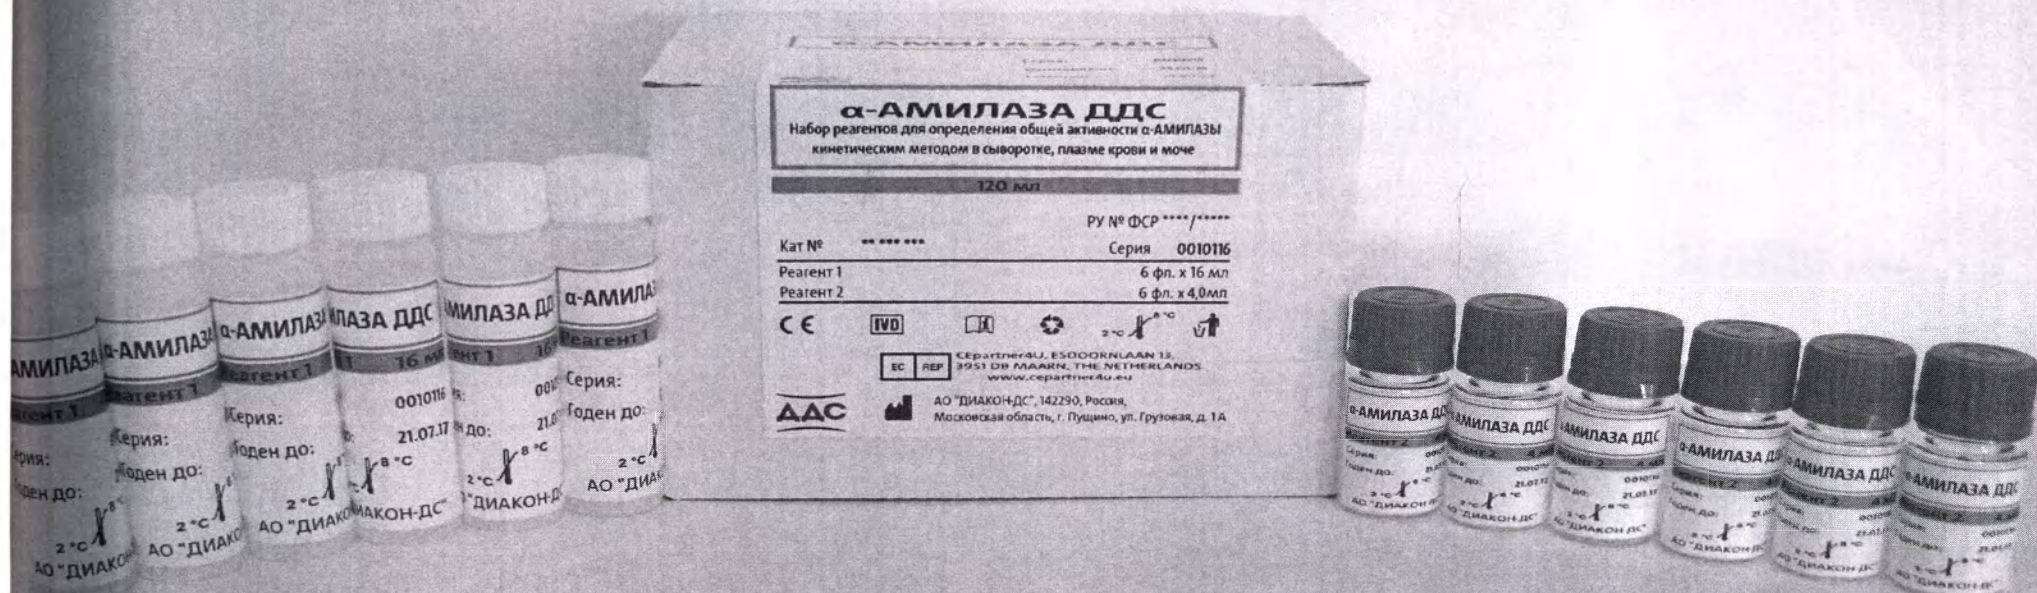


Внешний вид (в соответствии с регистрационным досье № РД-15436/85245 от 30.01.2017)
Набора реагентов для определения общей активности α -амилазы кинетическим методом в сыворотке, плазме крови и моче
(α -АМИЛАЗА ДДС)

Вариант 1, Комплектация 13

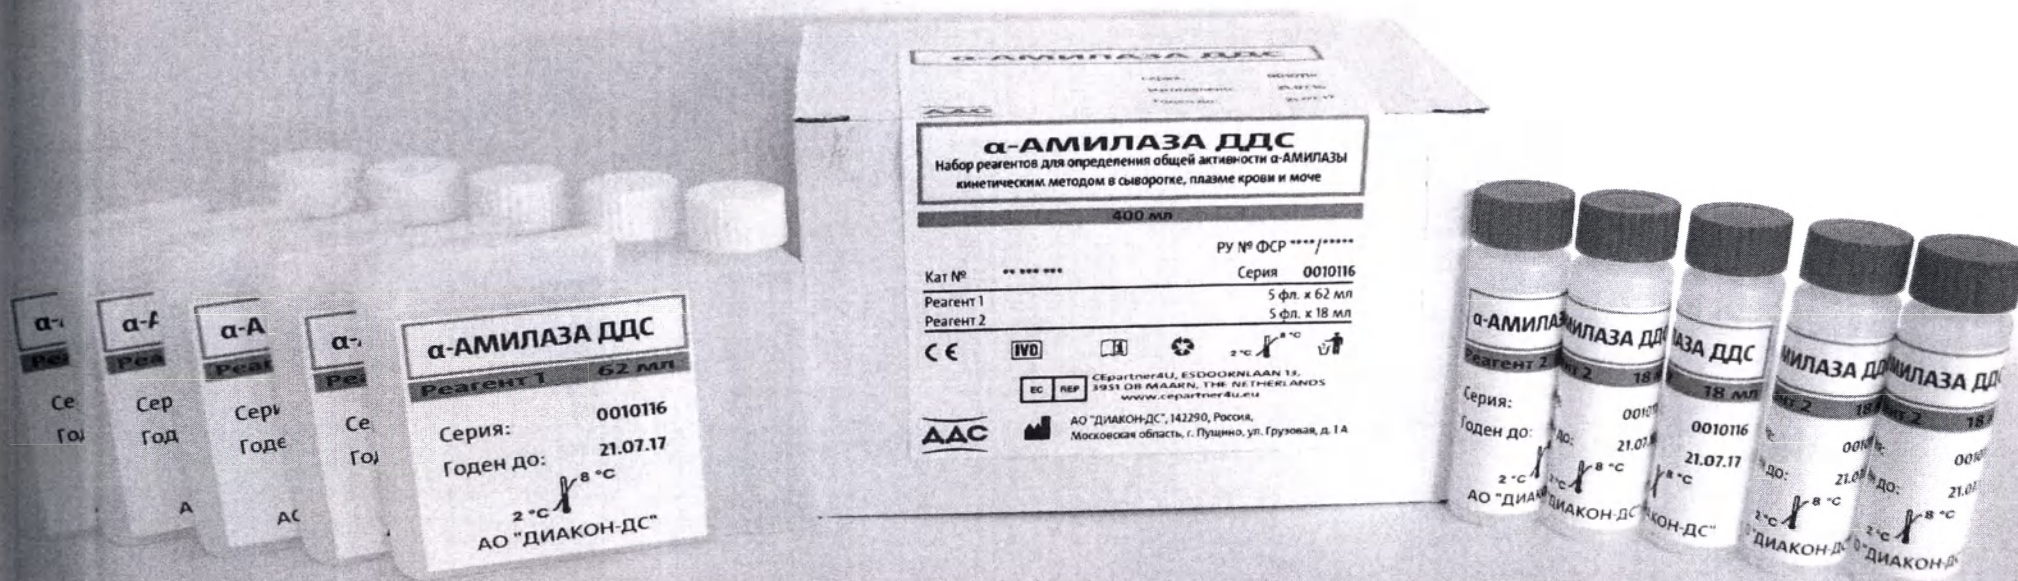

Внешний вид (в соответствии с регистрационным досье № РД-15436/85245 от 30.01.2017)
Набора реагентов для определения общей активности α -амилазы кинетическим методом в сыворотке, плазме крови и моче
(α -АМИЛАЗА ДДС)

Вариант 1, Комплектация 14

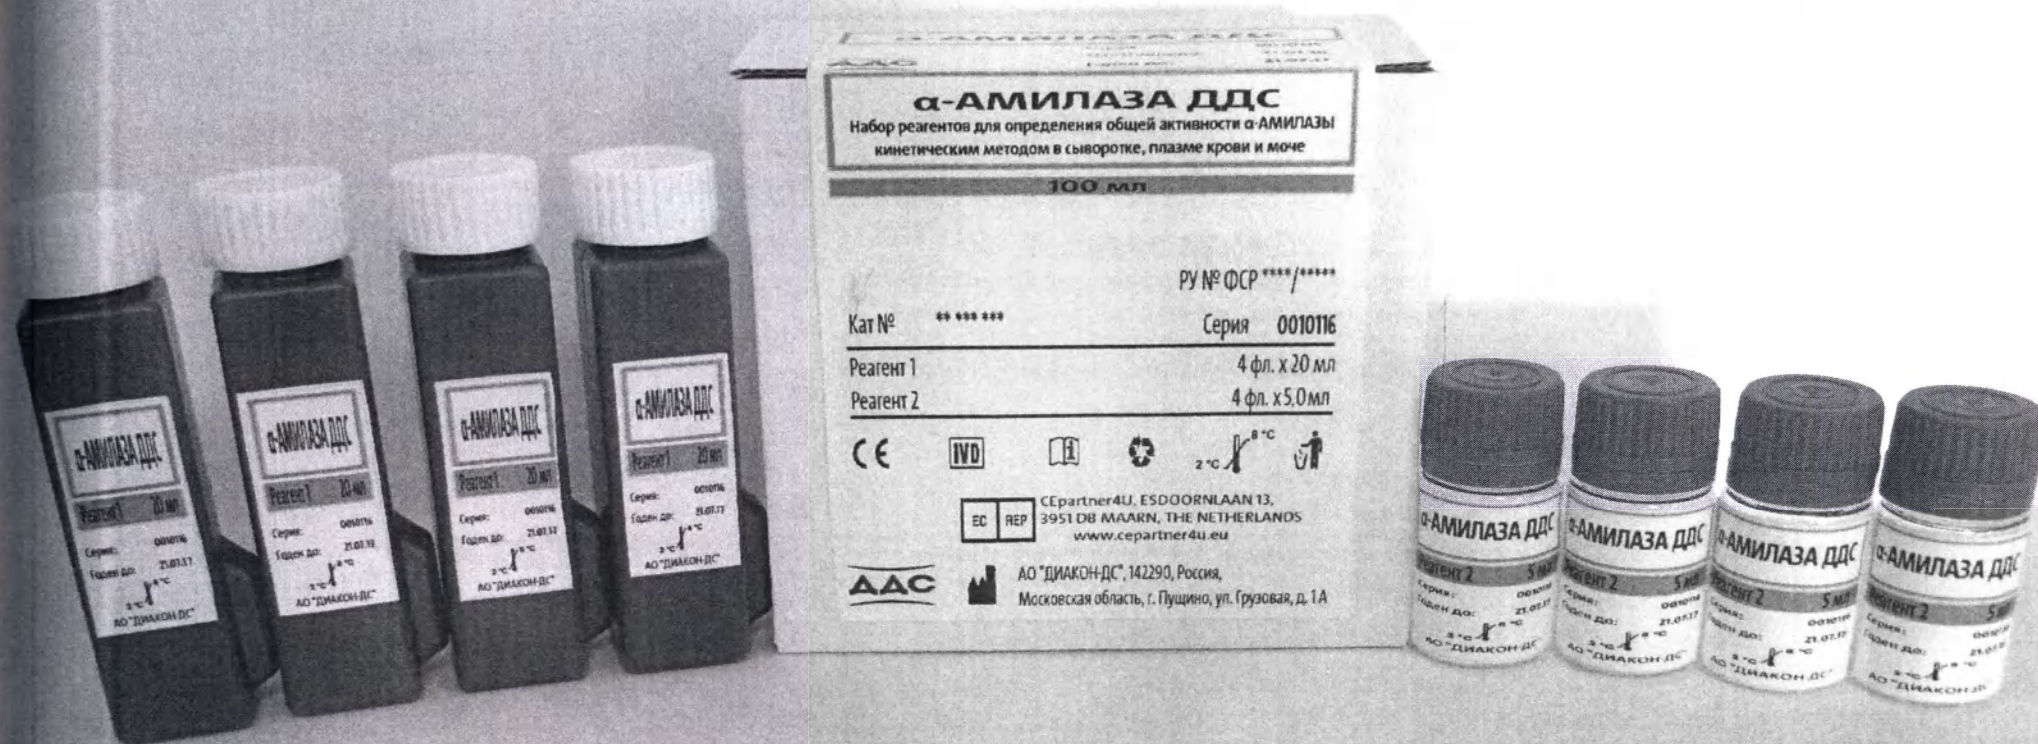

Внешний вид (в соответствии с регистрационным досье № РД-15436/85245 от 30.01.2017)
Набора реагентов для определения общей активности α -амилазы кинетическим методом в сыворотке, плазме крови и моче
(α -АМИЛАЗА ДДС)


Вариант 1, Комплектация 15



Внешний вид (в соответствии с регистрационным досье № РД-15436/85245 от 30.01.2017)


Набора реагентов для определения общей активности α -амилазы кинетическим методом в сыворотке, плазме крови и моче
(α -АМИЛАЗА ДДС)

Вариант 1, Комплектация 16

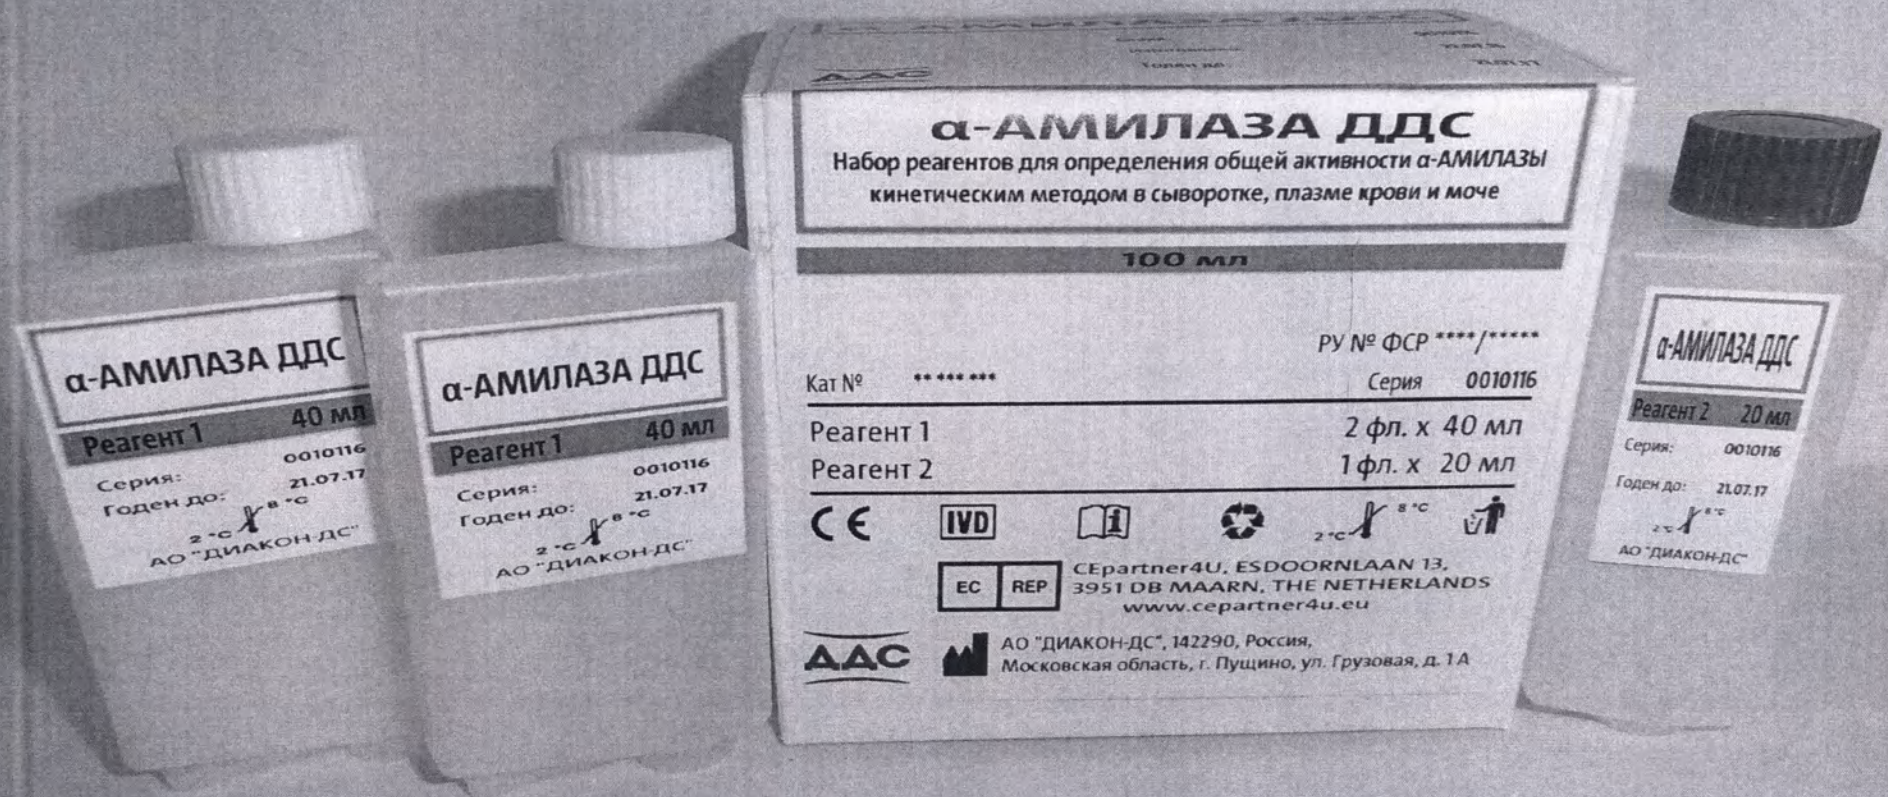

Внешний вид (в соответствии с регистрационным досье № РД-15436/85245 от 30.01.2017)
Набора реагентов для определения общей активности α -амилазы кинетическим методом в сыворотке, плазме крови и моче
(α -АМИЛАЗА ДДС)


Вариант 1, Комплектация 17

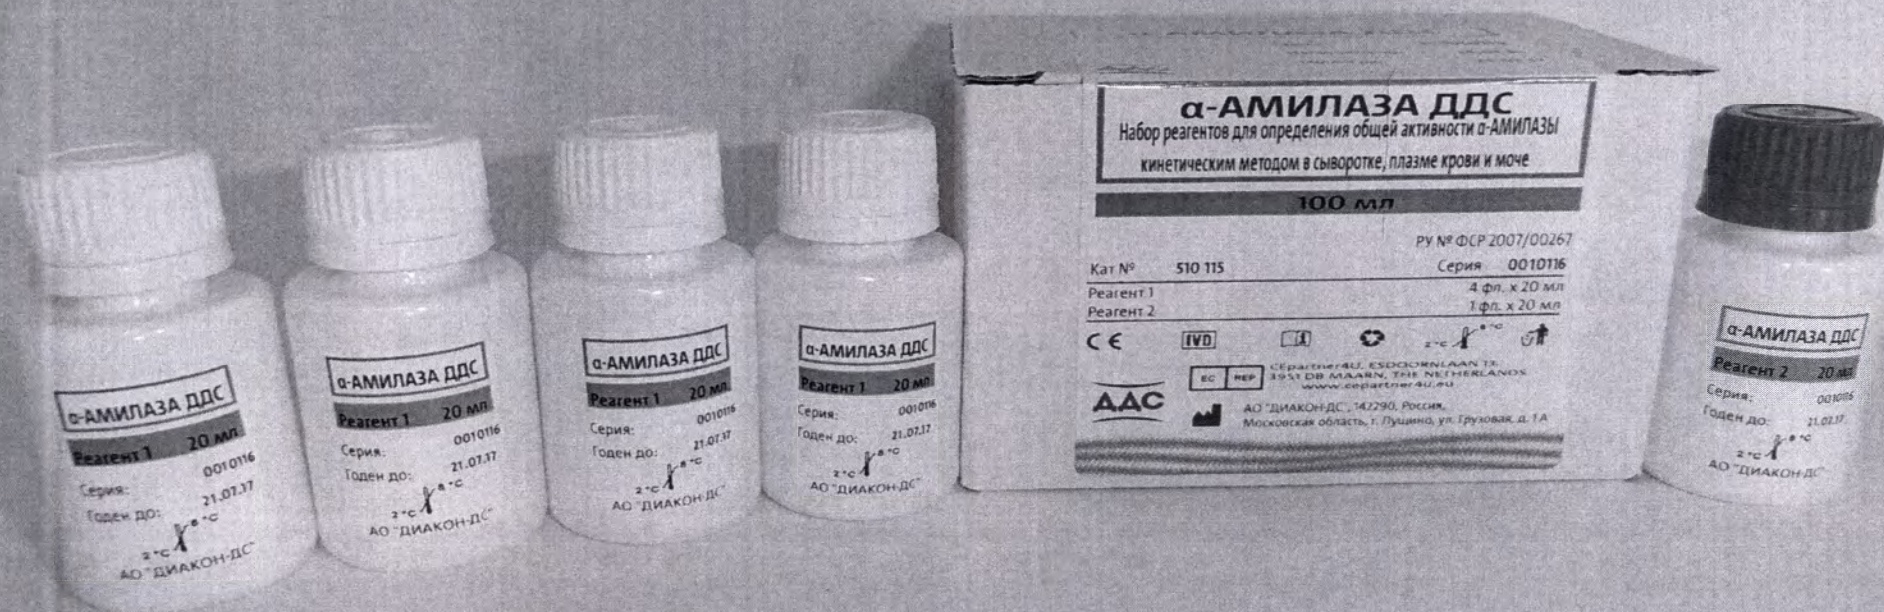

Внешний вид (в соответствии с регистрационным досье № РД-15436/85245 от 30.01.2017)


Набора реагентов для определения общей активности α -амилазы кинетическим методом в сыворотке, плазме крови и моче
(α -АМИЛАЗА ДДС)

Вариант 1, Комплектация 18

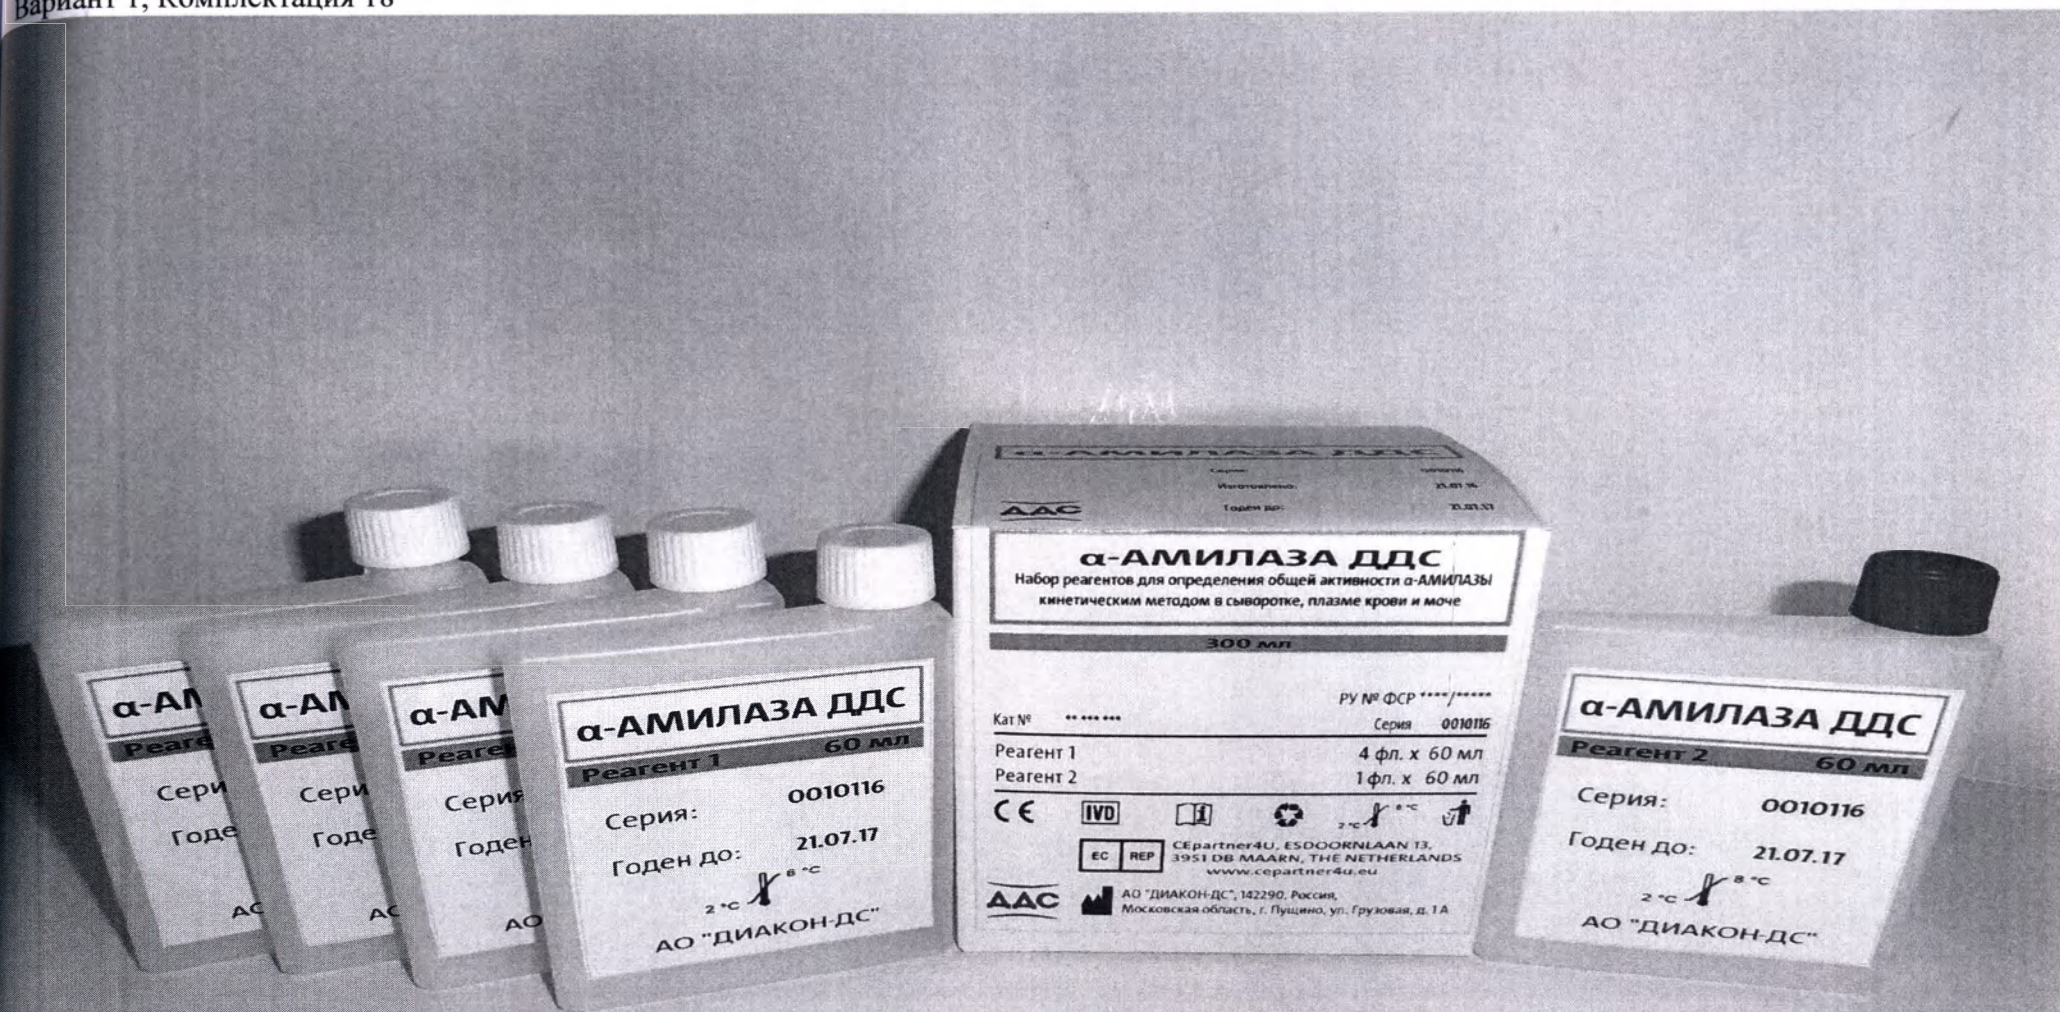


Внешний вид (в соответствии с регистрационным досье № РД-15436/85245 от 30.01.2017)
Набора реагентов для определения общей активности α -амилазы кинетическим методом в сыворотке, плазме крови и моче
(α -АМИЛАЗА ДДС)

Вариант 1, Комплектация 19

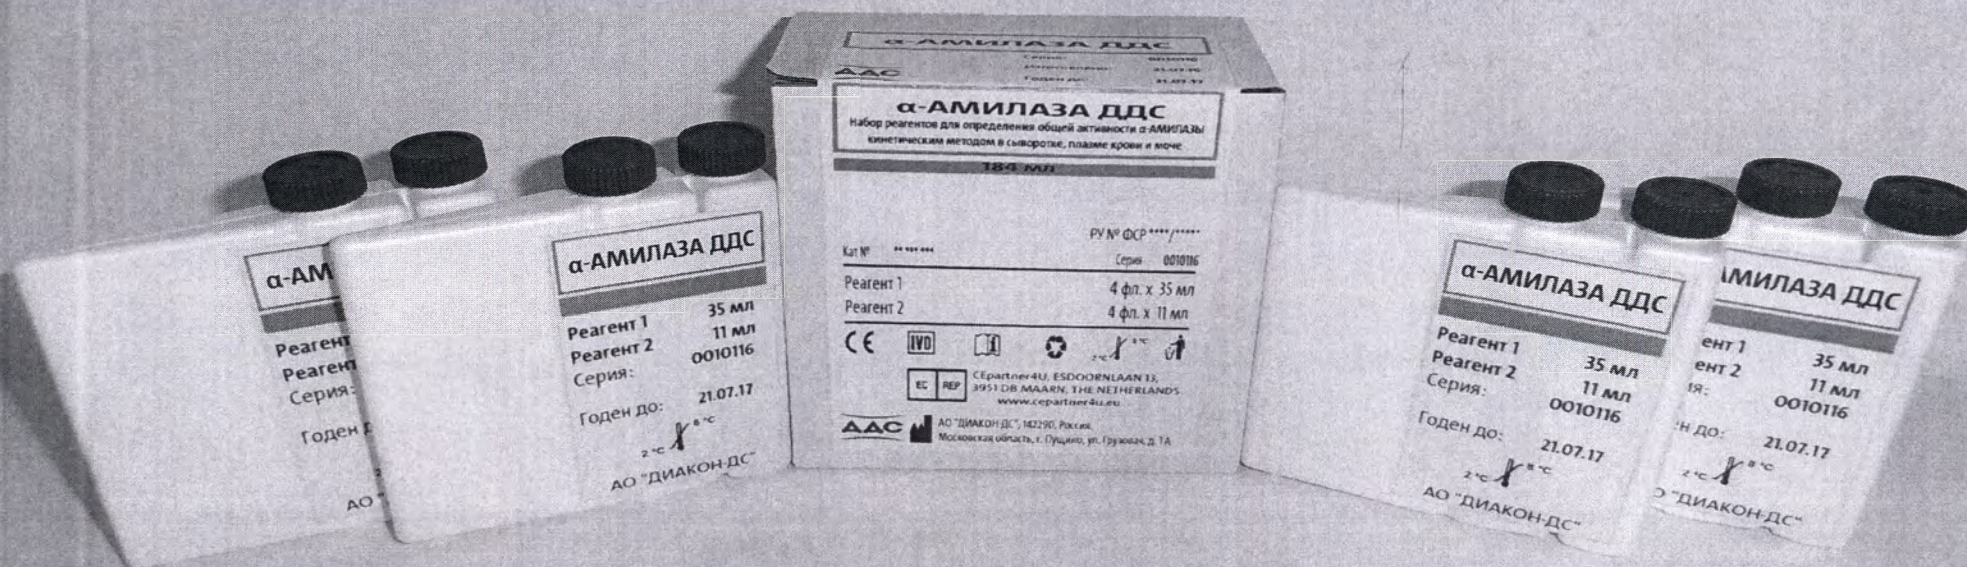


Внешний вид (в соответствии с регистрационным досье № РД-15436/85245 от 30.01.2017)
Набора реагентов для определения общей активности α -амилазы кинетическим методом в сыворотке, плазме крови и моче
(α -АМИЛАЗА ДДС)

Вариант 1, Комплектация 20

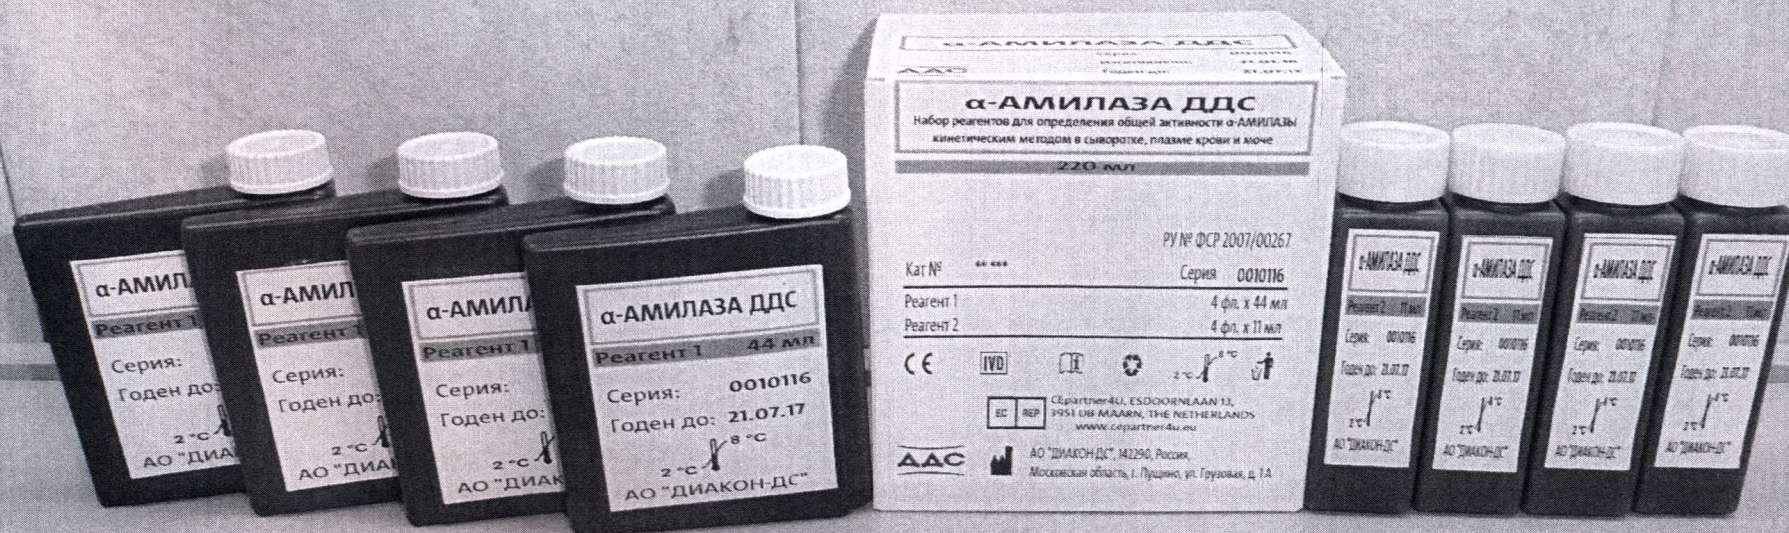

Внешний вид (в соответствии с регистрационным досье № РД-15436/85245 от 30.01.2017)
Набора реагентов для определения общей активности α -амилазы кинетическим методом в сыворотке, плазме крови и моче
(α -АМИЛАЗА ДДС)

Вариант 1, Комплектация 21

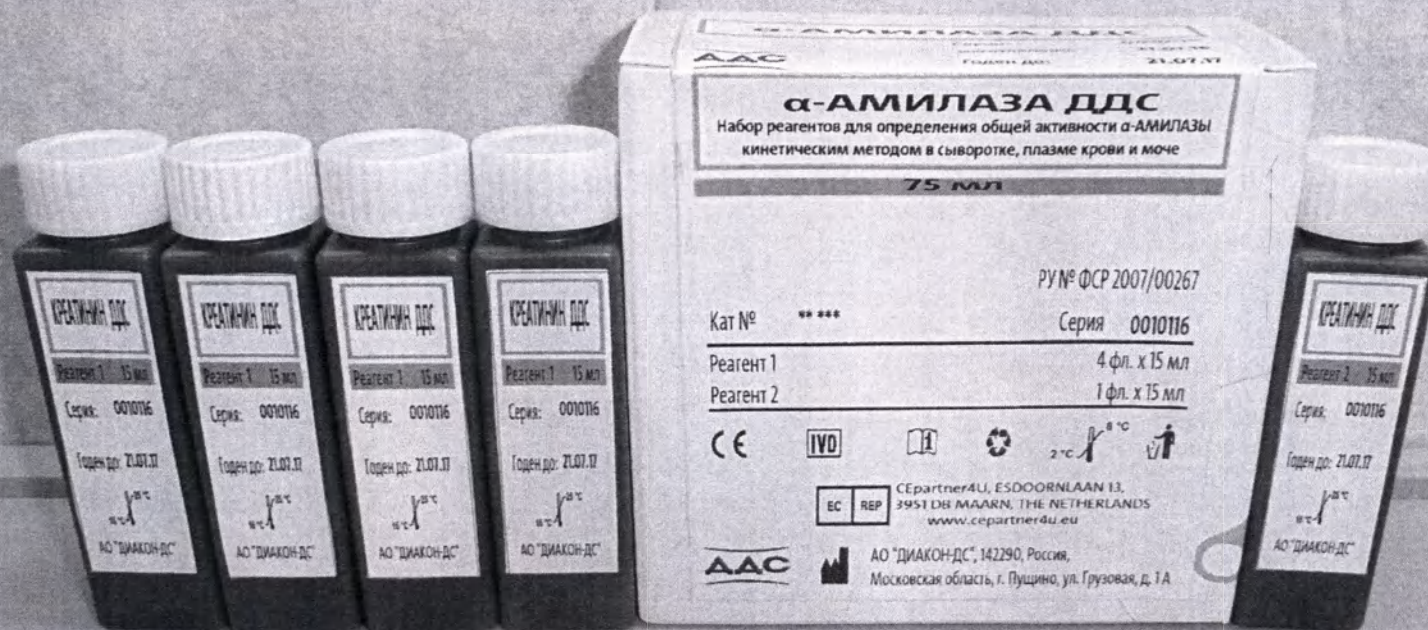

Внешний вид (в соответствии с регистрационным досье № РД-15436/85245 от 30.01.2017)
Набора реагентов для определения общей активности α -амилазы кинетическим методом в сыворотке, плазме крови и моче
(α -АМИЛАЗА ДДС)

Вариант 1, Комплектация 22



Вариант 1, Комплектація 23



Прошито, пронумеровано и

скреплено печатью 23

Генеральный директор
АО «ДИАКОН-ДС»



В.В. Николаев

Внешний вид

Набора реагентов для определения общей активности α -амилазы кинетическим методом в сыворотке, плазме крови и моче
(α -АМИЛАЗА ДДС)


Вариант 1, Комплектация 24



Внешний вид

Набора реагентов для определения общей активности α -амилазы кинетическим методом в сыворотке, плазме крови и моче (α -АМИЛАЗА ДДС)


Вариант 1, Комплектация 25

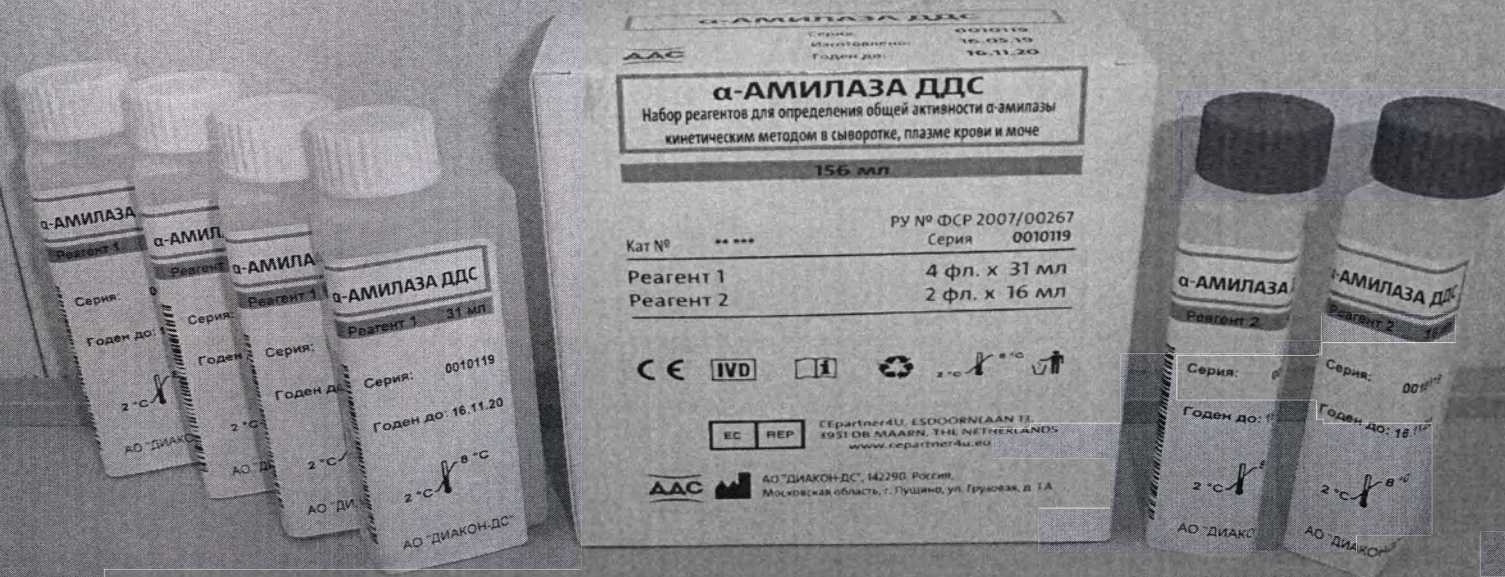

Внешний вид

Набора реагентов для определения общей активности α -амилазы кинетическим методом в сыворотке, плазме крови и моче (α -АМИЛАЗА ДДС)


Вариант 2, Комплектация 1

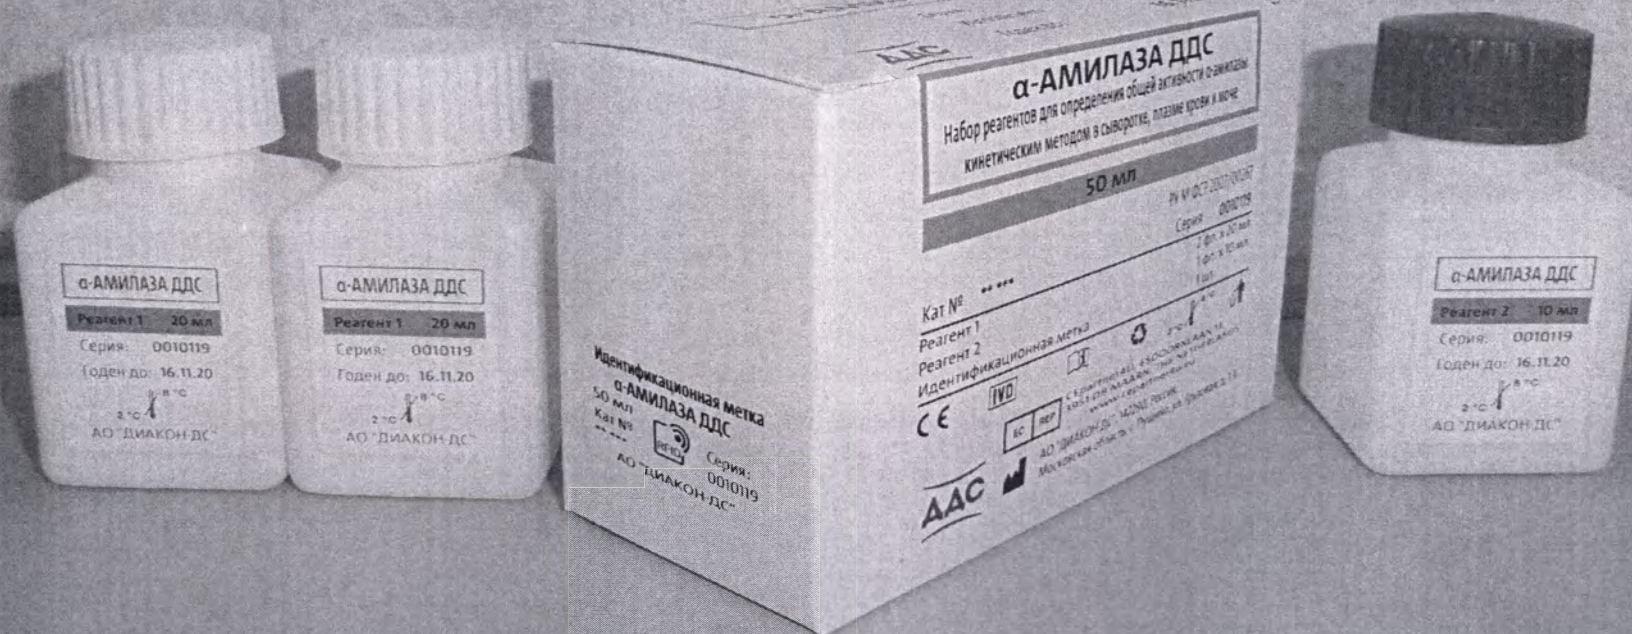

Внешний вид

Набора реагентов для определения общей активности α -амилазы кинетическим методом в сыворотке, плазме крови и моче (α -АМИЛАЗА ДДС)

Вариант 2, Комплектация 2

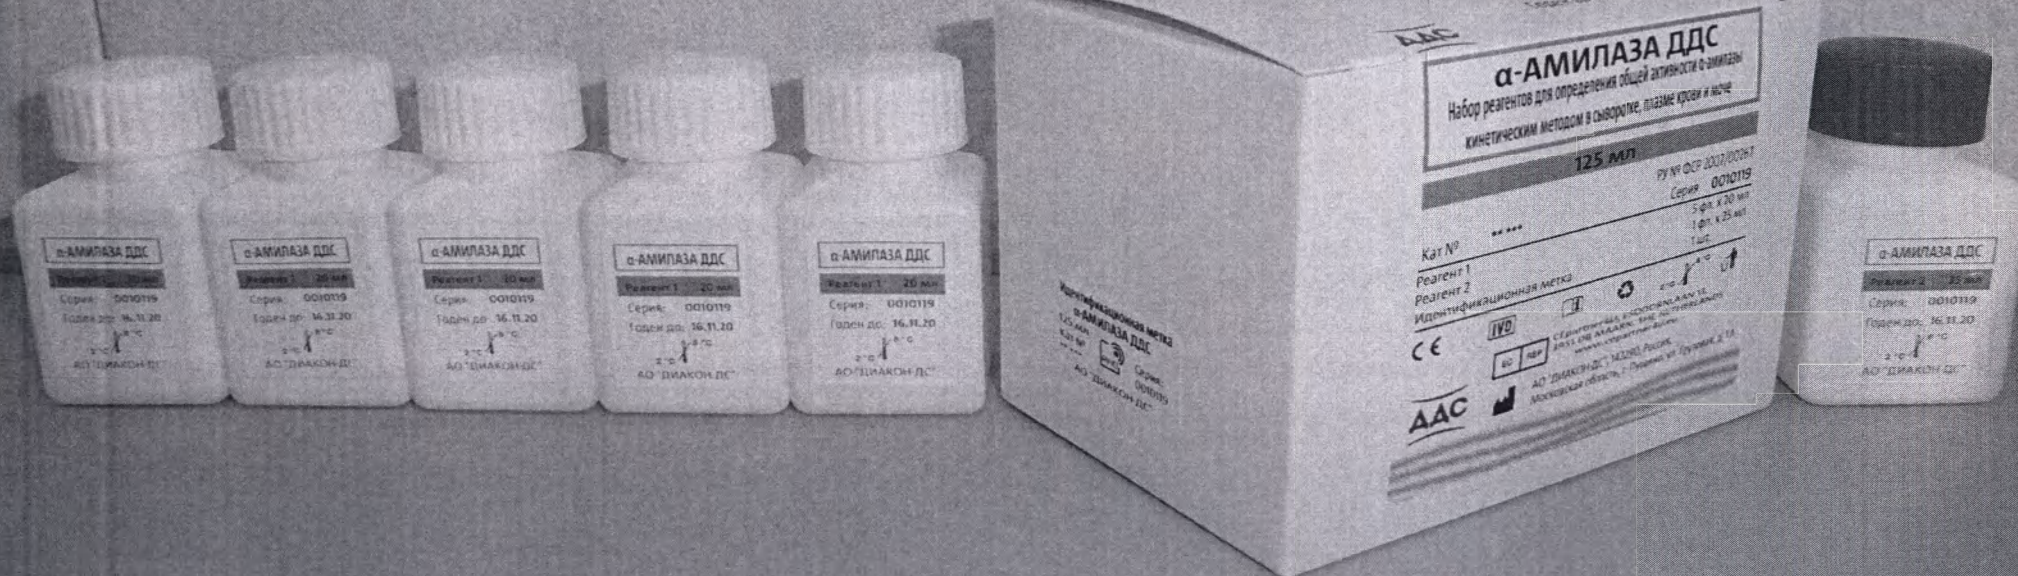

Прочито, пронумеровано и
скреплено печатью 4
Генеральный директор
АО «ДИАКОН-ДС»



В.В. Николаев