


Макет маркировки вторичной упаковки (коробки) МИ ИВД
"Реагент для рекальцификации цитратной плазмы и цитратной крови
(«Кальций хлористый») по ТУ 9398-039-05595541-2011", 0,025М раствор,
5,0 мл во флаконе, вариант исполнения 1



Высота - 63 мм
Ширина - 88 мм
Толщина - 50 мм

Макет маркировки вторичной упаковки (коробки) МИ ИВД
 "Реагент для рекальцификации цитратной плазмы и цитратной крови
 («Кальций хлористый») по ТУ 9398-039-05595541-2011", 0,025М раствор,
 5,0 мл во флаконе, вариант исполнения 2

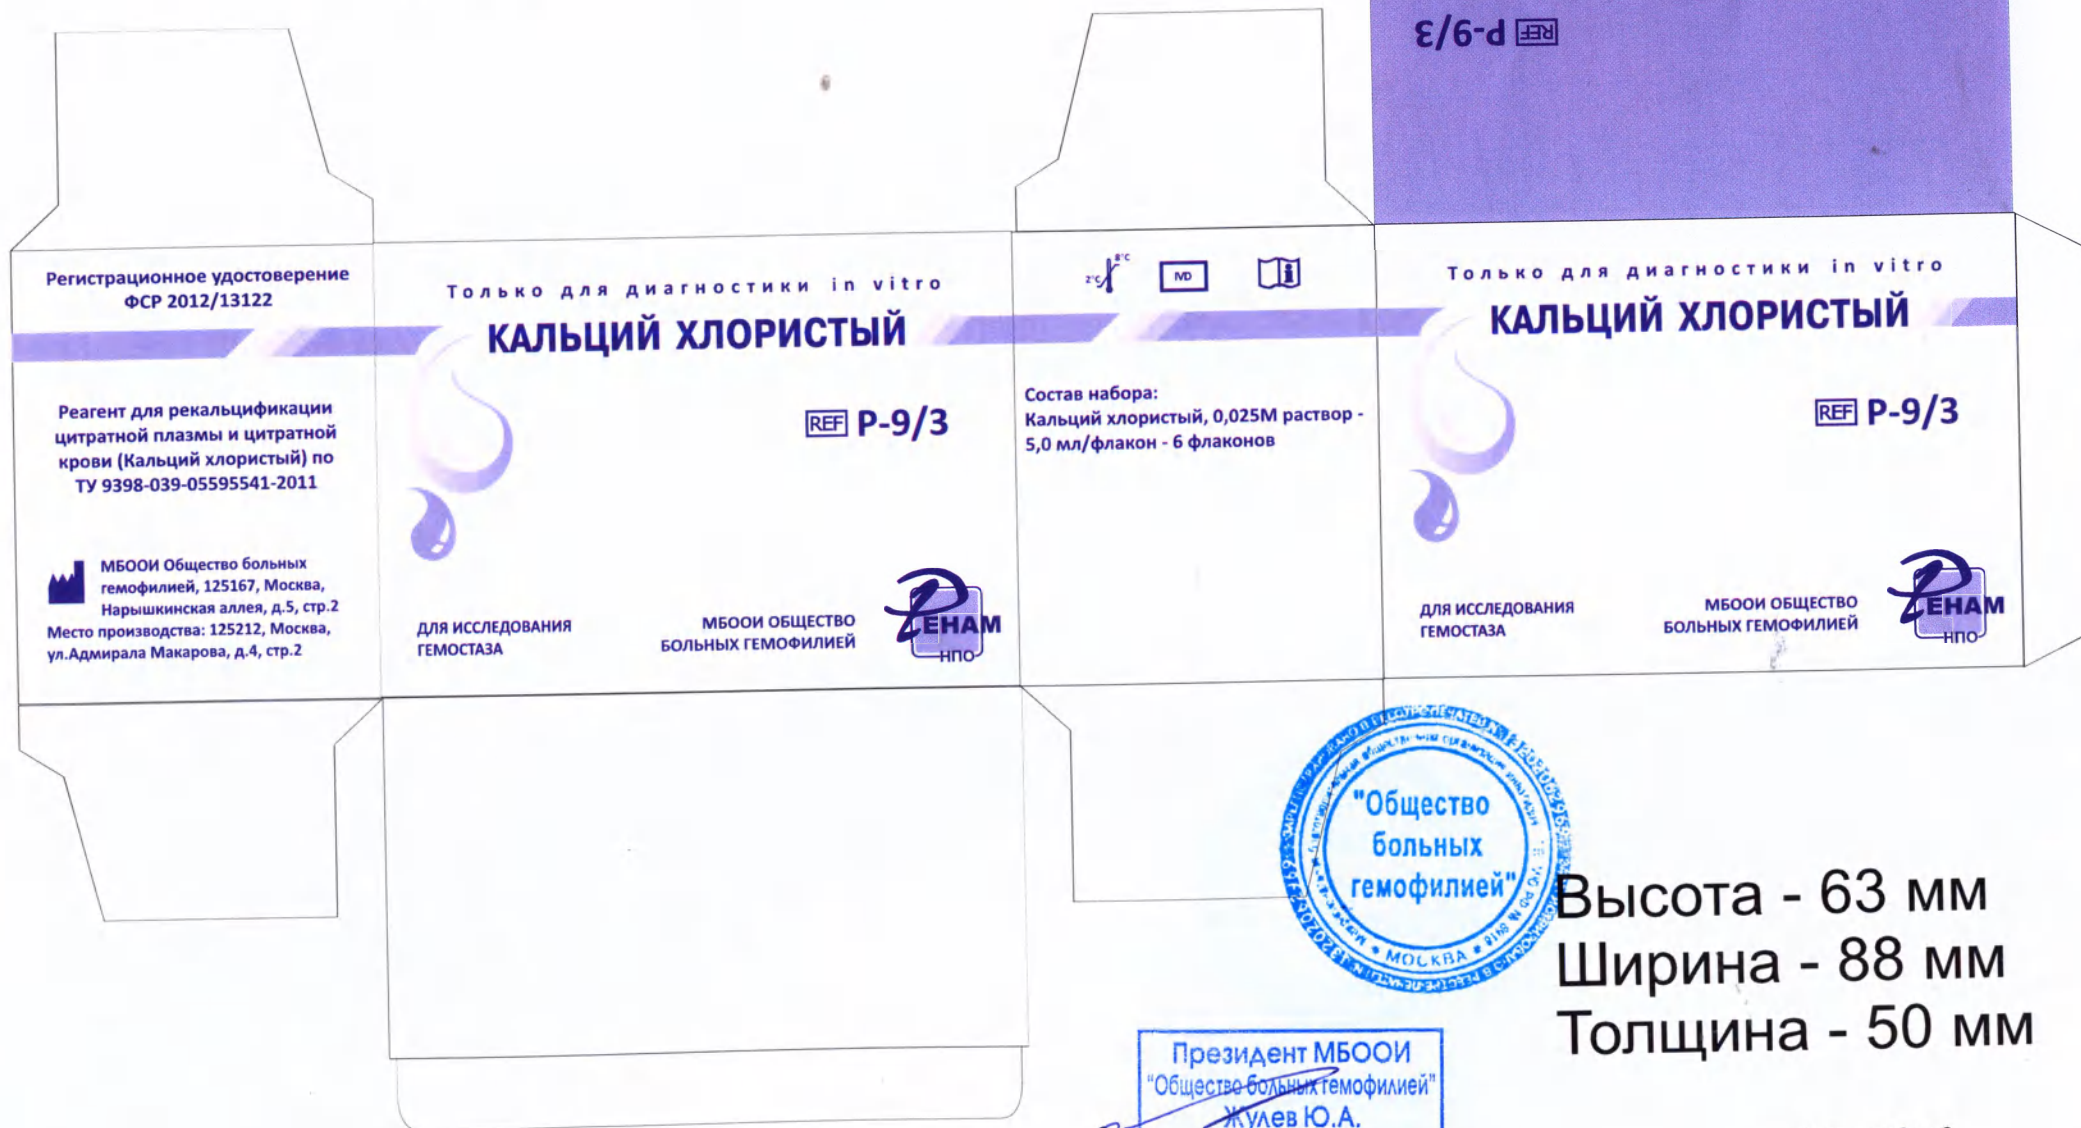


Высота - 63 мм
 Ширина - 88 мм
 Толщина - 50 мм

Макет маркировки вторичной упаковки (коробки) МИ ИВД
 "Реагент для рекальцификации цитратной плазмы и цитратной крови
 («Кальций хлористый») по ТУ 9398-039-05595541-2011", 0,025М раствор,
 10,0 мл во флаконе, вариант исполнения 1



Макет маркировки вторичной упаковки (коробки) МИ ИВД
 "Реагент для рекальцификации цитратной плазмы и цитратной крови
 («Кальций хлористый») по ТУ 9398-039-05595541-2011", 0,025М раствор,
 10,0 мл во флаконе, вариант исполнения 2

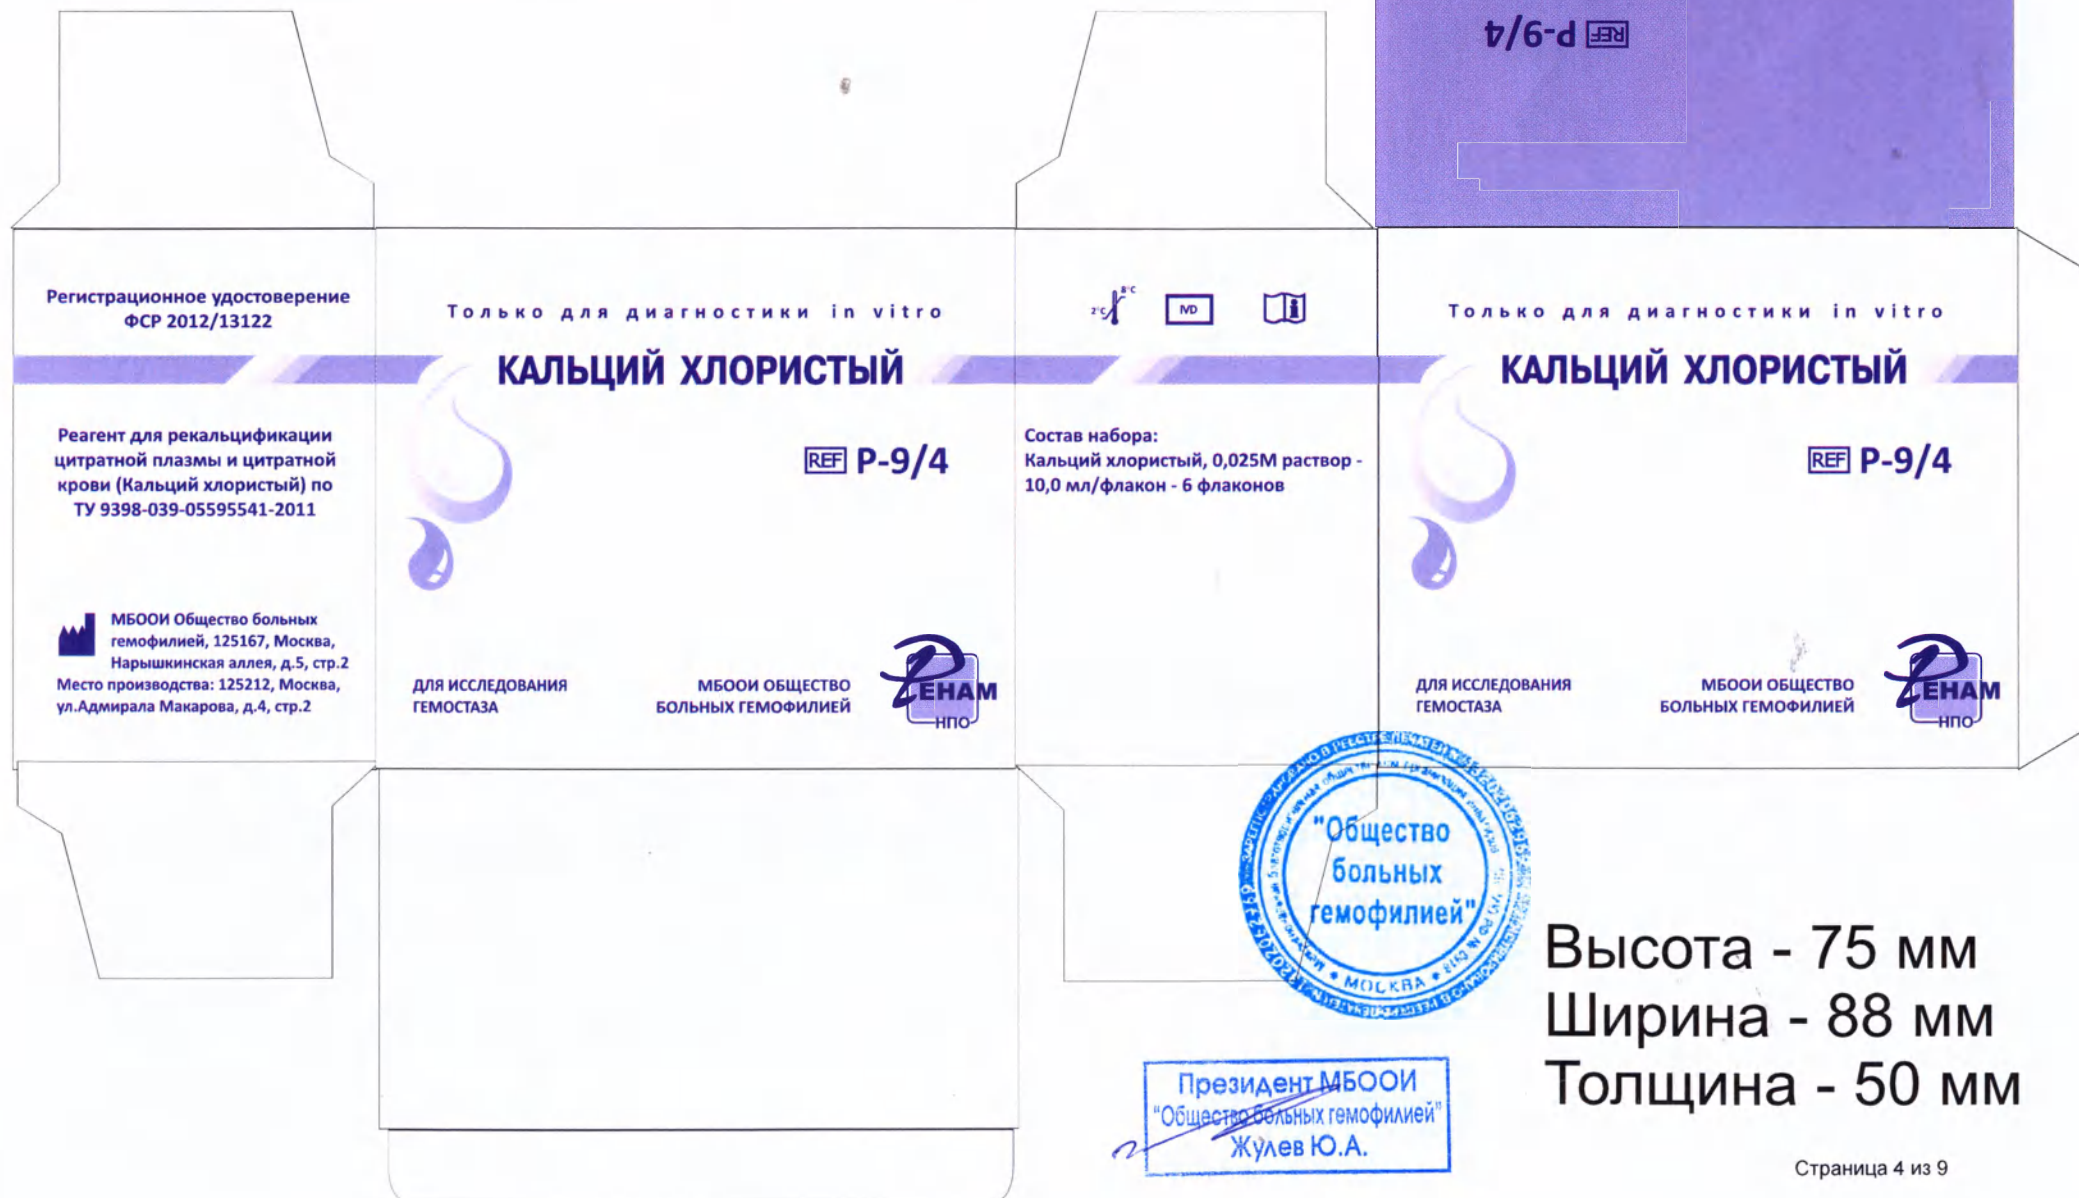


Макет маркировки вторичной упаковки (коробки) МИ ИВД
 "Реагент для рекальцификации цитратной плазмы и цитратной крови («Кальций хлористый») по ТУ 9398-039-05595541-2011", 0,2М раствор, 2,0 мл во флаконе
 вариант исполнения 1



Президент МБООИ
 "Общество больных гемофилией"
 Жулев Ю.А.

Высота - 63 мм
 Ширина - 88 мм
 Толщина - 50 мм

Макет маркировки вторичной упаковки (коробки) МИ ИВД
 "Реагент для рекальцификации цитратной плазмы и цитратной крови
 («Кальций хлористый») по ТУ 9398-039-05595541-2011", 0,2М раствор,
 2,0 мл во флаконе, вариант исполнения 2

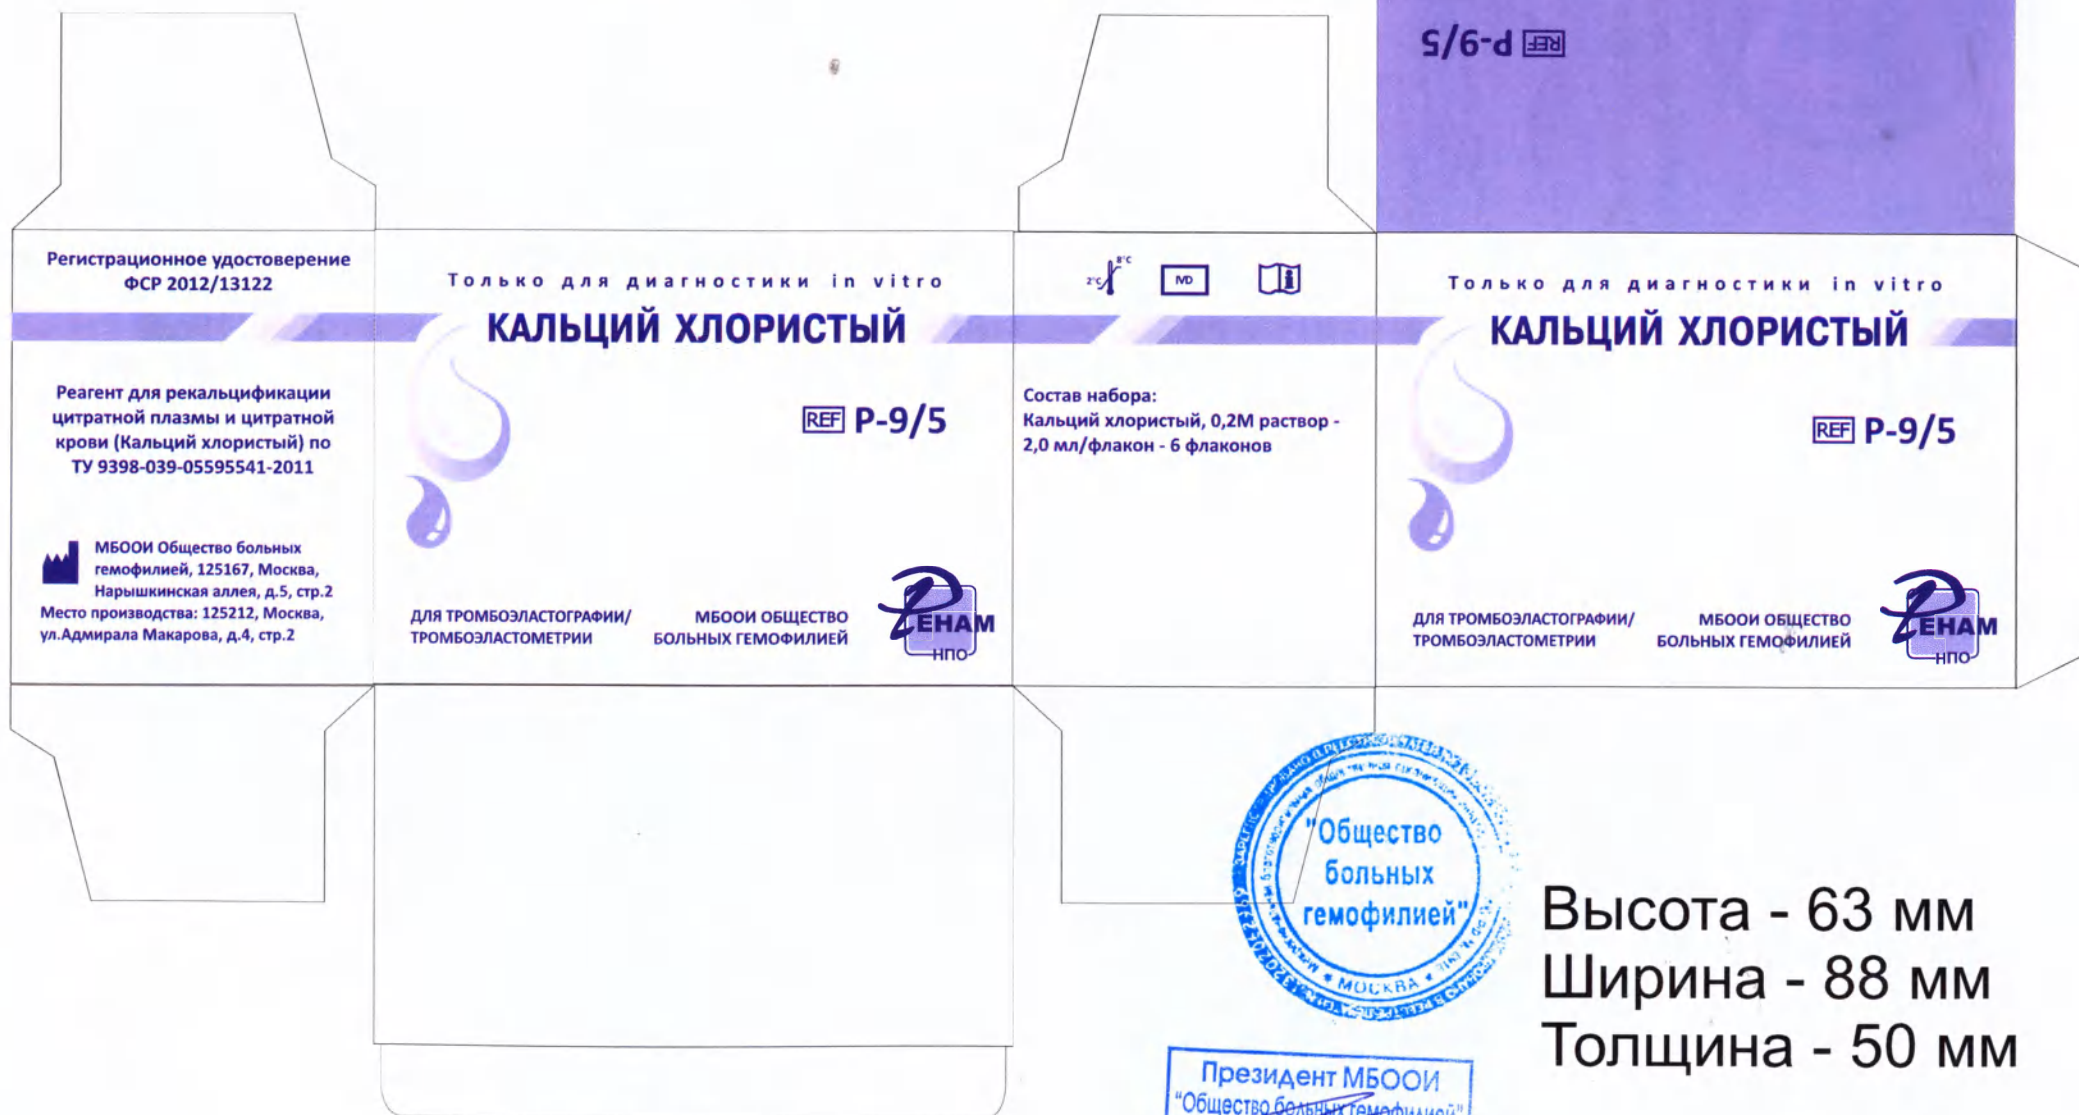

Высота - 63 мм
 Ширина - 88 мм
 Толщина - 50 мм

КАЛЬЦИЙ ХЛОРИСТЫЙ

Реагент для рекальцификации цитратной плазмы и цитратной крови (Кальций хлористый) по ТУ 9398-039-05595541-2011
Регистрационное удостоверение ФСР 2012/13122

REF P-9

Только для диагностики in vitro

Состав набора:

Кальций хлористый, 0,025M раствор - 5,0 мл/флакон

- 6 флаконов

2°C 8°C

Для исследования гемостаза

МБООИ Общество больных гемофилией
125167, Москва, Нарышкинская аллея, д.5, стр.2
Место производства:
125212, Москва, ул.Адмирала Макарова, д.4, стр.2

НПО **ЗЕНАМ**

Серия №
Годен до

КАЛЬЦИЙ ХЛОРИСТЫЙ

Реагент для рекальцификации цитратной плазмы и цитратной крови (Кальций хлористый) по ТУ 9398-039-05595541-2011
Регистрационное удостоверение ФСР 2012/13122

REF P-9/3

Только для диагностики in vitro

Состав набора:

Кальций хлористый, 0,025M раствор - 5,0 мл/флакон

- 6 флаконов

2°C 8°C

Для исследования гемостаза

МБООИ Общество больных гемофилией
125167, Москва, Нарышкинская аллея, д.5, стр.2
Место производства:
125212, Москва, ул.Адмирала Макарова, д.4, стр.2

НПО **ЗЕНАМ**

Серия №
Годен до

КАЛЬЦИЙ ХЛОРИСТЫЙ

Реагент для рекальцификации цитратной плазмы и цитратной крови (Кальций хлористый) по ТУ 9398-039-05595541-2011
Регистрационное удостоверение ФСР 2012/13122

REF P-9/1

Только для диагностики in vitro

Состав набора:

Кальций хлористый, 0,025M раствор - 10,0 мл/флакон

- 6 флаконов

2°C 8°C

Для исследования гемостаза

МБООИ Общество больных гемофилией
125167, Москва, Нарышкинская аллея, д.5, стр.2
Место производства:
125212, Москва, ул.Адмирала Макарова, д.4, стр.2

НПО **ЗЕНАМ**

Серия №
Годен до

КАЛЬЦИЙ ХЛОРИСТЫЙ

Реагент для рекальцификации цитратной плазмы и цитратной крови (Кальций хлористый) по ТУ 9398-039-05595541-2011
Регистрационное удостоверение ФСР 2012/13122

REF P-9/4

Только для диагностики in vitro

Состав набора:

Кальций хлористый, 0,025M раствор - 10,0 мл/флакон

- 6 флаконов

2°C 8°C

Для исследования гемостаза

МБООИ Общество больных гемофилией
125167, Москва, Нарышкинская аллея, д.5, стр.2
Место производства:
125212, Москва, ул.Адмирала Макарова, д.4, стр.2

НПО **ЗЕНАМ**

Серия №
Годен до

КАЛЬЦИЙ ХЛОРИСТЫЙ

Реагент для рекальцификации цитратной плазмы и цитратной крови (Кальций хлористый) по ТУ 9398-039-05595541-2011
Регистрационное удостоверение ФСР 2012/13122

REF P-9/2

Только для диагностики in vitro

Состав набора:

Кальций хлористый, 0,2M раствор - 2,0 мл/флакон

- 6 флаконов

2°C 8°C

Для тромбоэластографии/тромбоэластометрии

МБООИ Общество больных гемофилией
125167, Москва, Нарышкинская аллея, д.5, стр.2
Место производства:
125212, Москва, ул.Адмирала Макарова, д.4, стр.2

НПО **ЗЕНАМ**

Серия №
Годен до

КАЛЬЦИЙ ХЛОРИСТЫЙ

Реагент для рекальцификации цитратной плазмы и цитратной крови (Кальций хлористый) по ТУ 9398-039-05595541-2011
Регистрационное удостоверение ФСР 2012/13122

REF P-9/5

Только для диагностики in vitro

Состав набора:

Кальций хлористый, 0,2M раствор - 2,0 мл/флакон

- 6 флаконов

2°C 8°C

Для тромбоэластографии/тромбоэластометрии

МБООИ Общество больных гемофилией
125167, Москва, Нарышкинская аллея, д.5, стр.2
Место производства:
125212, Москва, ул.Адмирала Макарова, д.4, стр.2




НПО **ЗЕНАМ**

Серия №
Годен до

Макет этикетки вторичной упаковки (коробки) МИ ИВД« Реагент для рекальцификации цитратной плазмы и цитратной крови («Кальций хлористый») по ТУ 9398-039-05595541-2011»

Президент МБООИ
"Общество больных гемофилией"
Жуков Ю.А.



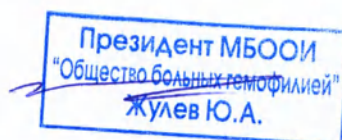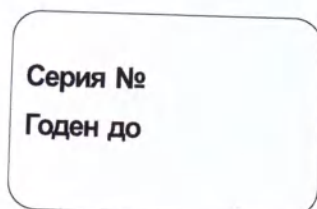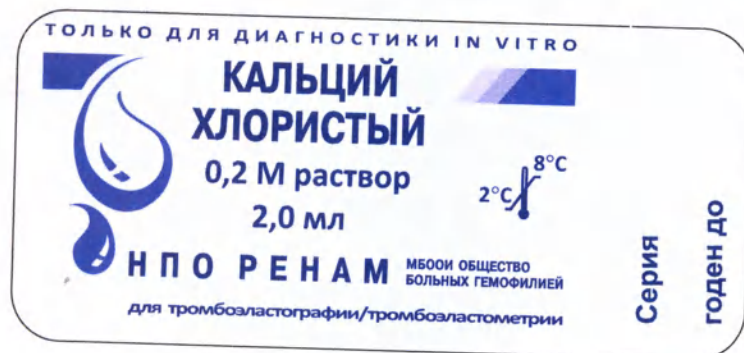


Макет маркировки первичной упаковки (флаконы) МИ ИВД
"Реагент для рекальцификации цитратной плазмы и
цитратной крови («Кальций хлористый») по ТУ
9398-039-05595541-2011"

Этикетка на ящики с наборами (групповая упаковка)

Изготовитель: МБООИ «Общество больных гемофилией»
125167, г. Москва, Нарышкинская аллея, д.5. стр.2
Место производства: 125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 4, стр. 2

Реагент для рекальцификации цитратной плазмы и цитратной крови («Кальций хлористый»)
по ТУ 9398-039-05595541-2011

Кальций хлористый



Дата изготовления:

Годен до:

Серия №:

Хранить при температуре от плюс 2 до плюс 8°C

Транспортировать при температуре до плюс 25°C не более 30 суток, не замораживать

Масса нетто ящика	
Масса брутто ящика	
Количество наборов в ящике	
Масса нетто потребительской упаковки	

Президент МБООИ
"Общество больных гемофилией"
Жулев Ю.А.





Пронумеровано
и прошнуровано 9 листов
Президент МБООИ «Общество
болевых гемофилией»
гемофилией»
Ю.А.Жулёв





Президент МБООИ
"Общество больных гемофилией"
Жулев Ю.А.



Президент МБООИ
"Общество больных гемофилией"
Жулев Ю.А.

Регистрационное удостоверение
№ ФСР 2012/13122

Реагент для рекальцификации
цитратной плазмы и цитратной
крови (Кальций хлористый) по
ТУ 9198-039-0595541-2011

МБООИ Общество больных
гемофилией, 125167, Москва,
Нарышкинская аллея, д.5, стр.2
Место производства: 125212, Москва,
ул. Адмирала Макарова, д.4, стр.2

Только для диагностики in vitro
КАЛЬЦИЙ ХЛОРИСТЫЙ



ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ГЕМОСТАЗА



Президент МБООИ
"Общество больных гемофилией"
Жулев Ю.А.



Президент МБОУ
"Общество больных гемофилией"
Жулев Ю.А.

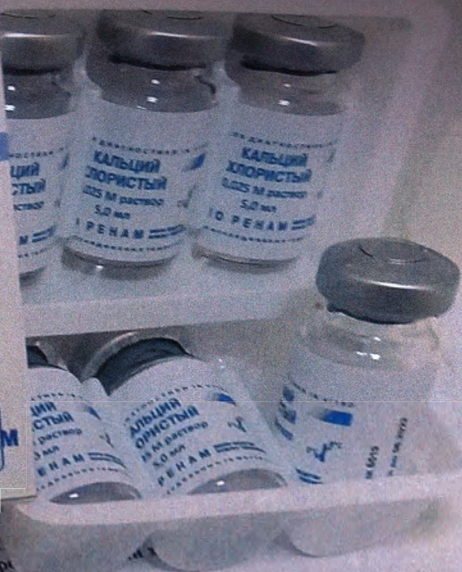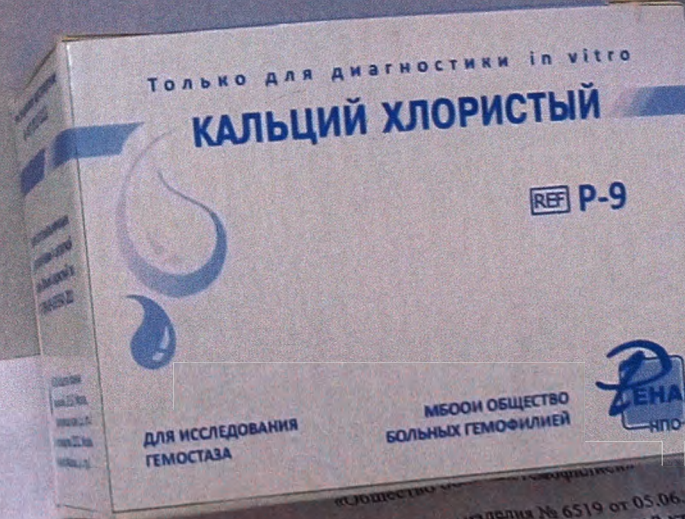

КАЛЬЦИЙ ХЛОРИСТЫЙ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению медицинского изделия для диагностики
in vitro «Реагент для рекальцификации цитратной
плазмы и цитратной крови («Кальций хлористый») по
ТУ 9398-039-05595541-2011»

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначенное применение
Медицинское изделие для диагностики in vitro «Реагент для рекальцификации
цитратной плазмы и цитратной крови («Кальций хлористый») по ТУ 9398-039-
05595541-2011» (сокращенное наименование) плазмы при исследовании
предназначено для рекальцификации цитратной плазмы при проведении
гемостаза и рекальцификации цитратной крови при проведении
тромбластиграфии/тромбластометрии [1, 2, 3].

Предназначенный пользователь

Тесты с использованием реагента Кальций хлористый может проводить врач-
лаборант или фельдшер-лаборант. Реагент предназначен только для
профессионального применения в клинической лабораторной диагностике.

Диагностическая роль
Кальций хлористый обеспечивает запуск реакции свертывания при проведении
коагулологических тестов протромбиновое время, активированное частичное
тромбластиновое время, время рекальцификации плазмы, плазминовое
время, время активированного времени рекальцификации (капиловое
время), при коагулологическом тестировании активности всех факторов
свертывания, анализе ингибиторов свертывания, ХПВ-зависимого фибринолиза.
Реагент позволяет проводить кальций-зависимые реакции при тромбластиграфии
и тромбластометрии [1, 3].

Область применения

Область применения - клиническая медицина, клиническая лабораторная
диагностика.

ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ

Состав
Комплект реагента для исследования параметров гемостаза, в составе:
кальций хлористый, 0,025 М раствор - 5,0 или 10,0 мл во флаконе - 6 флаконов,
кальций хлористый для исследования гемостаза поставляется в двух вариантах
упаковки: 1. Кальций хлористый, 0,025 М раствор упакован в
безыгольные пробки и обжаты

Паспорт медицинского изделия № 6519 от 05.06.
«Реагент для рекальцификации цитратной плазмы и цитратной кр
по ТУ 9398-039-05595541-2011»
Сокращенное наименование: «Кальций хлористый»
Номер по каталогу производителя: P-9

Только для диагностики in vitro
Состав набора: Кальций хлористый, 0,025 М раствор - 5,0 мл во флаконе - 6 флаконов.

Годен до: 06.2022 г.

Состав набора: Кальций хлористый, 0,025 М раствор - 5,0 мл во флаконе - 6 флаконов.		Результаты контроля (соответствие требованиям ТУ)	
№ п/п	Наименование показателя	Требования по ТУ 9398-039-05595541-2011	Соответствует
1	Комплектность	n.1.3	Соответствует
2	Состав	n.1.3	Соответствует
3	Упаковка	n.1.4	Соответствует
4	Маркировка	n.1.5	Соответствует
5	Внешний вид реагента	Прозрачная бесцветная жидкость	Соответствует
6	Концентрация ионов кальция, ммоль/л, в диапазоне	0,0245-0,0255	0,0252 Соответствует
7	Допустимое отклонение концентрации ионов кальция от аттестованного значения, %, не более	5	1,77 Соответствует
8	Коэффициент вариации результатов определения ионов кальция, %, не более	5	0
9	Межфлаконная вариация концентрации ионов кальция, %, не более	5	

Президент МООИ
"Общество больных гемофилией"
Жуков Ю.А.



Президент МБООИ
"Общество больных гемофилией"
Жулев Ю.А.

REF P-9/3

Только для диагностики *in vitro*

КАЛЬЦИЙ ХЛОРИСТЫЙ

REF P-9/3

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ГЕМОСТАЗА

МБООИ ОБЩЕСТВО
БОЛЬНЫХ ГЕМОФИЛИЕЙ



Президент МБООИ
"Общество больных гемофилией"
Жуков Ю.А.

Регистрационное удостоверение
№ ФСР 2012/13122

Реагент для рекальцификации
цитратной плазмы и цитратной
крови (Кальций хлористый) по
ТУ 9398-039-05595541-2011

 МБООИ Общество больных
гемофилией, 125167, Москва,
Нарышкинская аллея, д.5, стр.2
Место производства: 125212, Москва,
ул.Адмирала Макарова, д.4, стр.2


Только для анализа крови
КАЛЬЦИЙ ХЛОРИСТЫЙ

Место хранения
в защищенном контейнере




Для исследования
гемостаза



Президент МБООИ
"Общество больных гемофилией"
Жулев Ю.А.

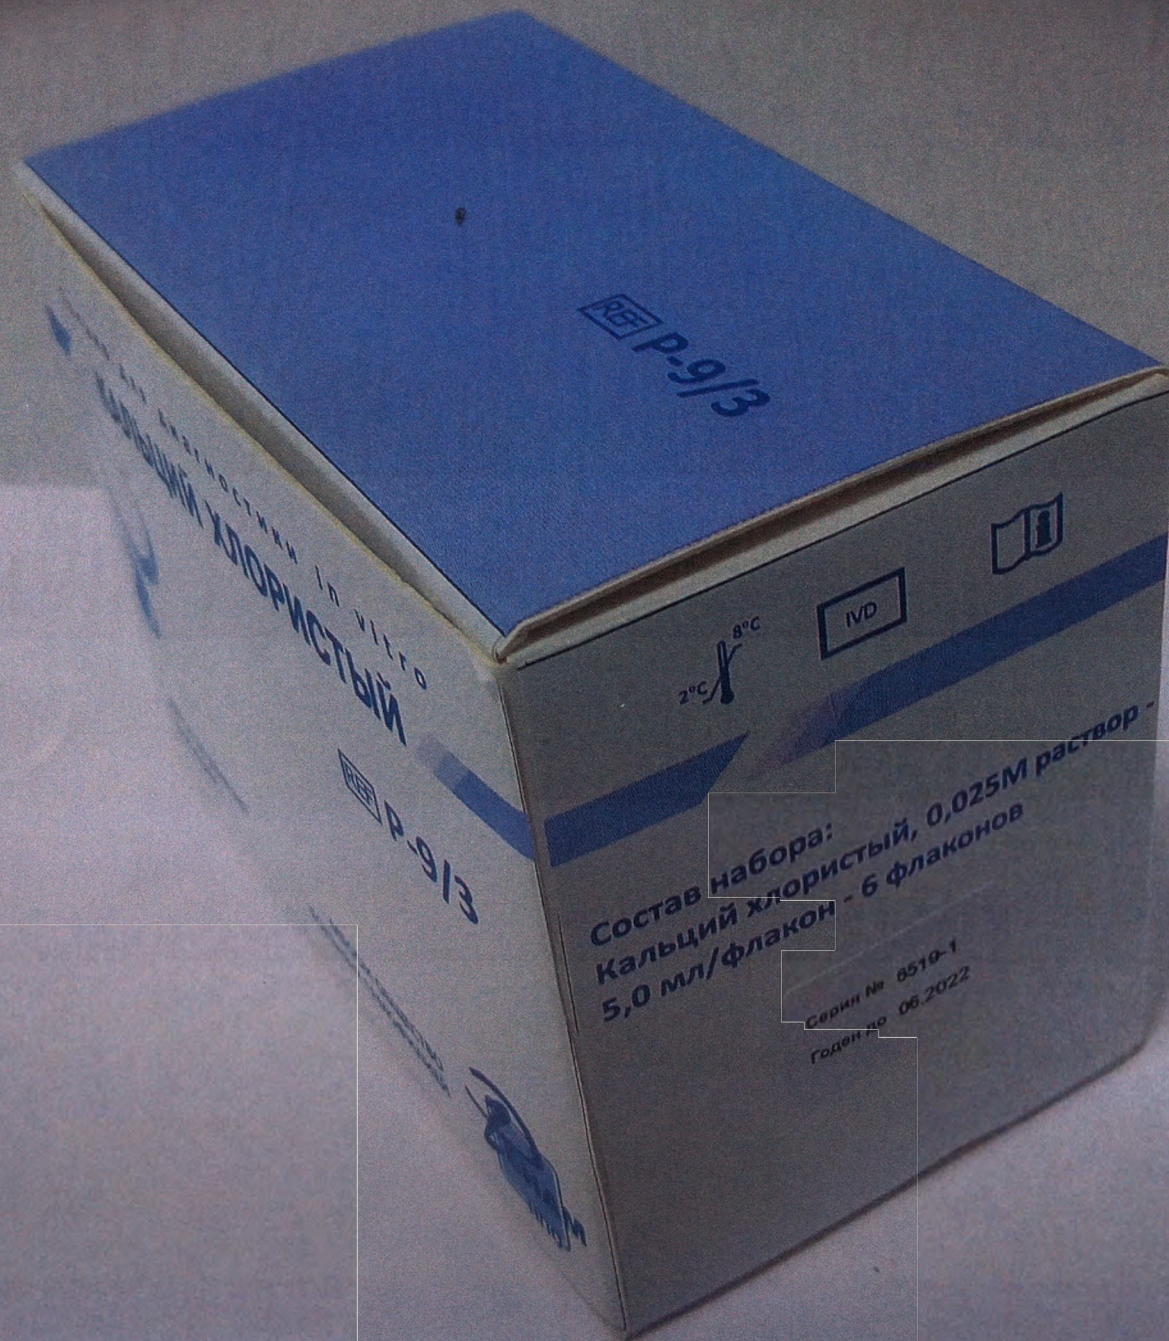

Президент МБОУИ
"Общество больных гемофилией"
Жулев Ю.А.

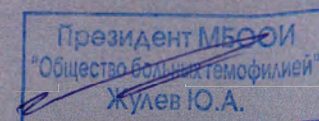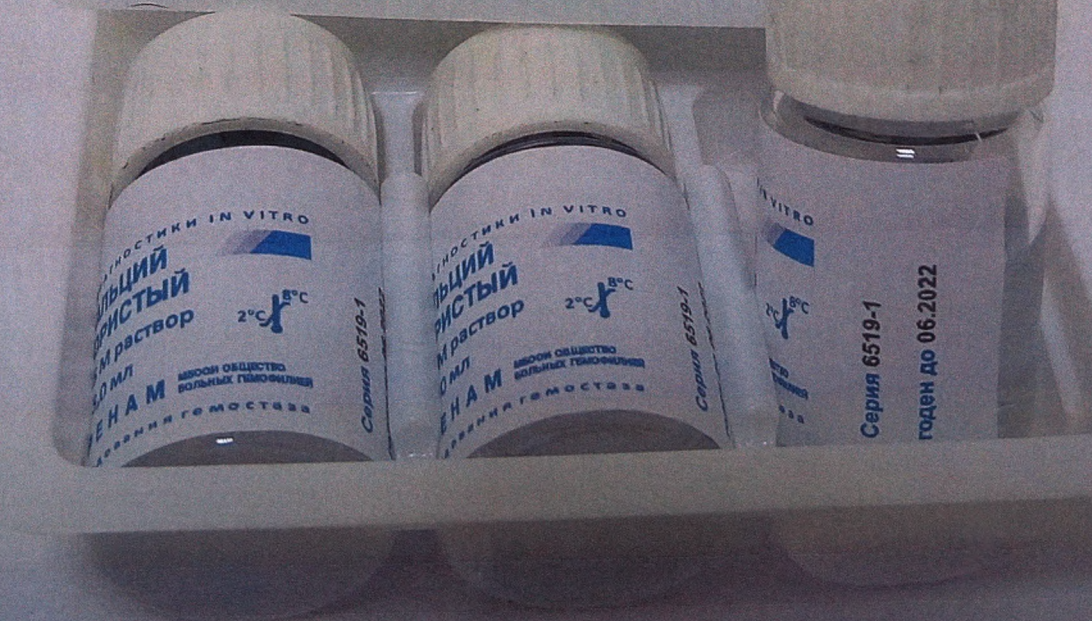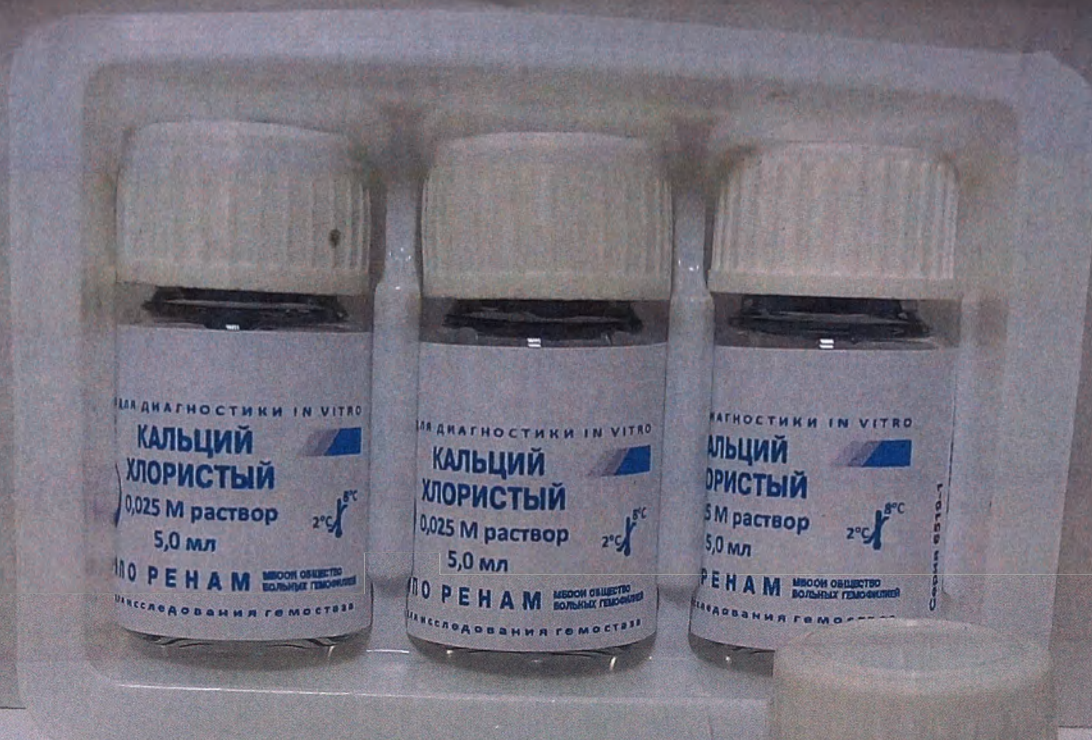

Только для диагностики in vitro

КАЛЬЦИЙ ХЛОРИСТЫЙ

REF P-9/1





для исследования
гемостаза

МБООИ Общества
больных гемофилией



Президент МБООИ
"Общество больных гемофилией"
Жуков Ю.А.

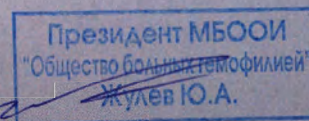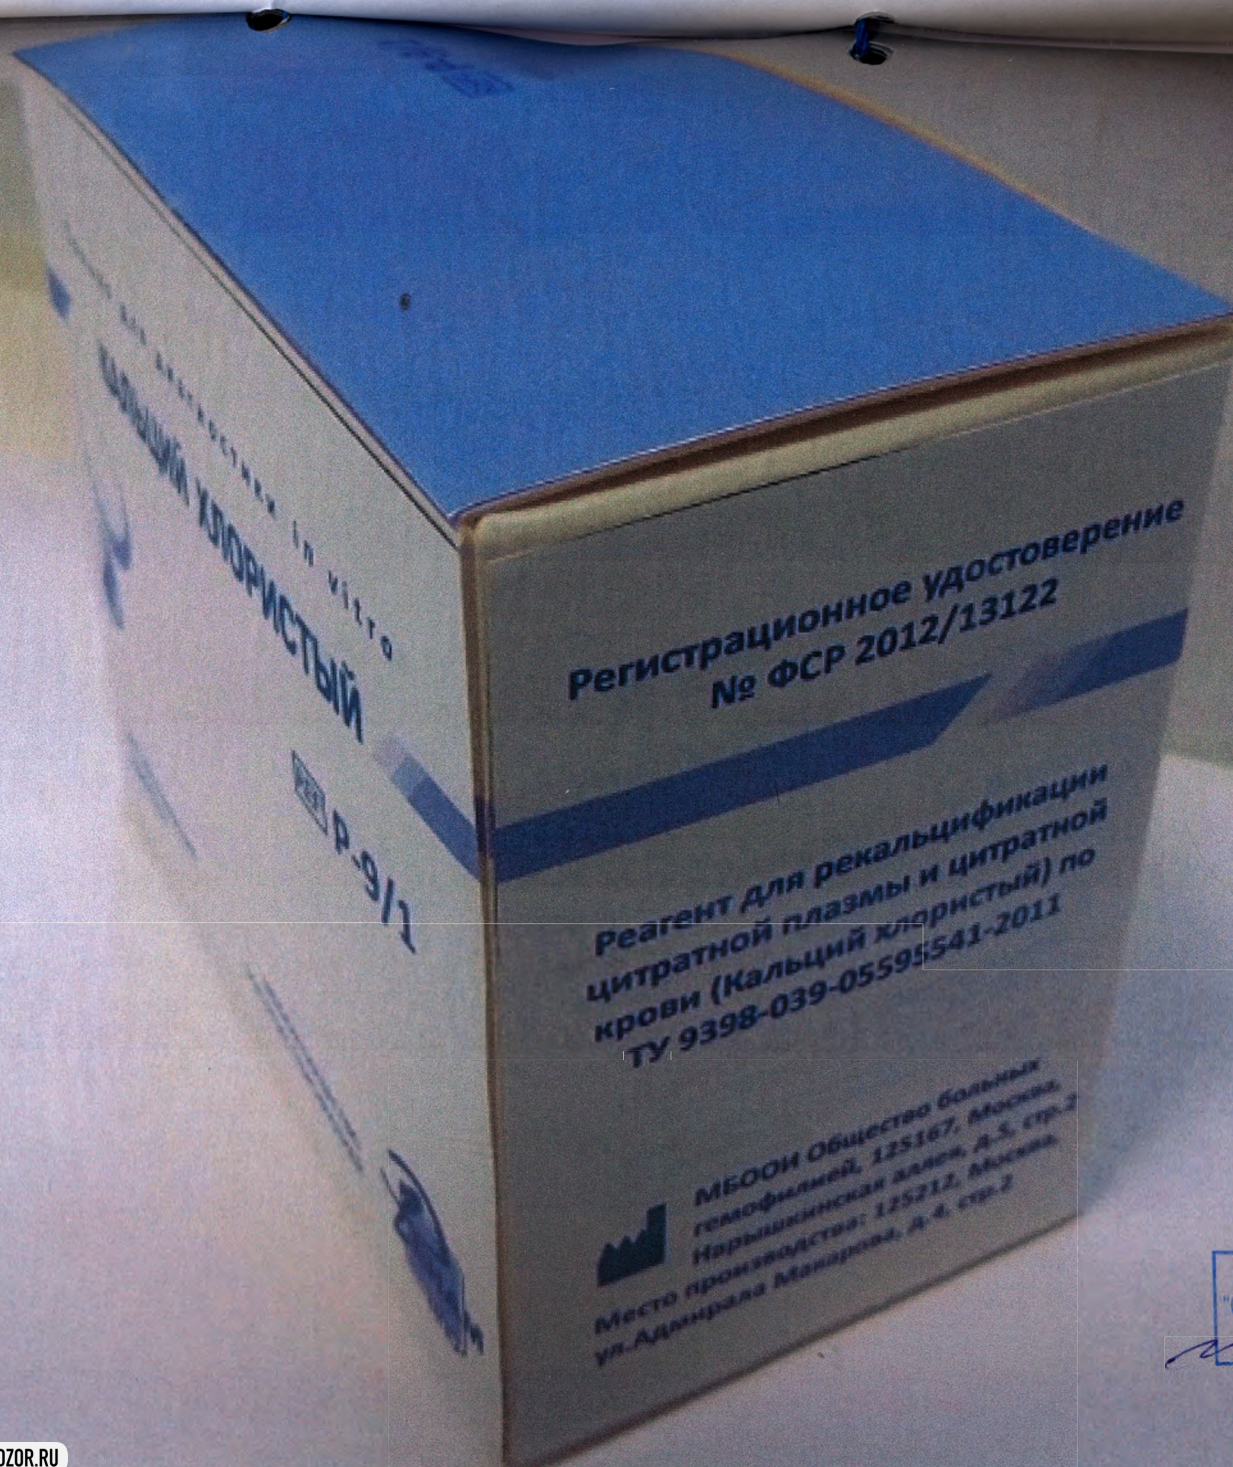

REF P-9/1

№

NO



Состав набора:
Кальций хлористый, 0,025M раствор -
10,0 мл/флакон - 6 флаконов

Серия № 0619
Год выпуска 06.2022



Президент МБОУ
"Общество больных гемофилией"
Жулев Ю.А.

КАЛЬЦИЙ ХЛОРИСТЫЙ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного
вещества «Регент для Рекальцифи-
кации и цитратной крови» (РКЦ)
ИД № 013-01595541-2021»

Лекарственное средство
назначают пациентам
с дефицитом кальция
в организме и/или
после операций на
кости, а также
пациентам с
гипокальциемией
при лечении
онкологических
заболеваний.
Препарат
«РКЦ» не
является
лекарственным
средством в
настоящее
время.

КАЛЬЦИЙ ХЛОРИСТЫЙ

ТОЛЬКО ДЛЯ АНАЛИЗОВ И В ВЕТ

Р-9/1

для исследования
тимоцитов

малои общество
больных гемофилией



Неприменяемые биологические препараты
«Общество больных гемофилией»

«Регент для Рекальцификации цитратной крови и цитрата
по ТУ 9398-09-8595541-201

Состав набора: Кальций хлористый, 0,025 М, раствор – 10,0 мл во флаконе - 6 флаконов.

Номер по каталогу производителя: Р-9/1

Состав набора: Кальций хлористый, 0,025 М, раствор – 10,0 мл во флаконе - 6 флаконов.

Наименование показателя

Требования по ТУ

Результаты контроля



Президент МБООИ
«Общество больных гемофилией»
Жуков Ю.А.



Президент МБОУ
"Общество Больных гемофилией"
Муренко А.

Только для диагностики in vitro

КАЛЬЦИЙ ХЛОРИСТЫЙ

REF P-9/4

для исследования
гемостаза

МБООИ ОБЩЕСТВО
БОЛЬНЫХ ГЕМОФИЛИЕЙ



Президент МБООИ
"Общество больных гемофилией"
Жуков Ю.А.

Только для диагностики in vitro

КАЛЬЦИЙ ХЛОРИСТЫЙ

REF P-9/4

Дополнительная информация

МБООИ Общества
больных ГЕМОФИЛИЕЙ



Регистрационное удостоверение
№ ФСР 2012/13122

Реагент для рекальцификации
цитратной плазмы и цитратной
крови (Кальций хлористый) по
ТУ 9398-039-05595541-2011

МБООИ Общества больных
гемофилией, 125167, Москва,
Нарышкинская аллея, д-5, стр.2
Место производства: 125212, Москва,
ул. Адмирала Макарова, д-4, стр.2



Президент МБООИ
"Общество больных гемофилией"
Жулев Ю.А.

REF P-9/4



Только для диагностики *in vitro*

КАЛЬЦИЙ ХЛОРИСТЫЙ

REF P-9/4

Состав набора:
Кальций хлористый, 0,025M раствор -
10,0 мл/флакон - 6 флаконов

Серия № 6619-1
Годен до 06-2022

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ГЕМОСТАЗА

АССОЦИАЦИЯ
БОЛЬНЫХ ГЕМОФИЛИЕЙ



Президент МБСОН
"Общество больных гемофилией"
Жулев Ю. А.



Медицинская биологическая
«Общество больных

Паспорт медицинского изделия
для регистрации
по ТУ 9398-039

Соответствие требованиям
Номер по каталогу: 1

Набор: Кальций хлористый, 0,025 М раствор – 10,0
г № 6619-1

Наименование показателя

93

Идентификатор


КАЛЬЦИЙ ХЛОРИСТЫЙ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению медицинского изделия для
in vitro-реактанта для регистрации
плазмы и цитратной крови (кальций хлористый) по
ТУ 9398-039-05593241-2011

НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначен для проведения
испытаний плазмы и цитратной крови (объемная активность
протромбиназа для регистрации плазмы и цитратной крови)
по ТУ 9398-039-05593241-2011

Тесты с использованием реактива Кальций хлористый имеют принцип
применения, аналогичный реактиву Кальций хлористый. Реактив применяется только для
кальций хлористый обеспечивает запуск реакции свертывания при применении
протромбинового теста протромбиновой крови, протромбиновой плазмы, протромбиновой
протромбиновой крови, протромбиновой плазмы, протромбиновой плазмы, протромбиновой
протромбиновой крови, протромбиновой плазмы, протромбиновой плазмы, протромбиновой



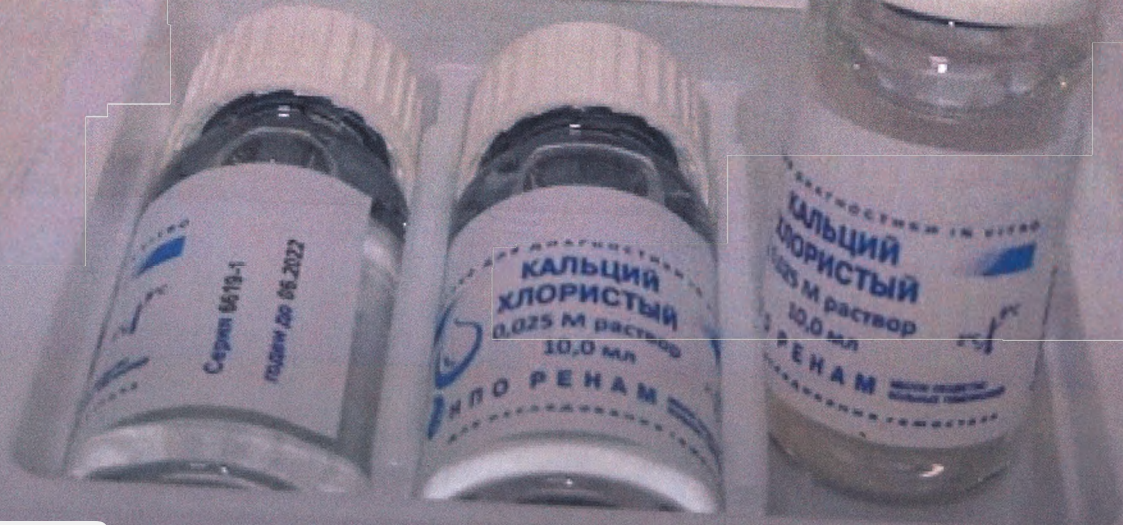

Президент МБООИ
"Общество больных гемофилией"
Жулев Ю.А.

Только для диагностики in vitro

КАЛЬЦИЙ ХЛОРИСТЫЙ


REF P-9/2

ДЛЯ ТРОМБОЭЛАСТОГРАФИИ/
ТРОМБОЭЛАСТОМЕТРИИ


МБООИ ОБЩЕСТВО
БОЛЬНЫХ ГЕМОФИЛИЕЙ



Президент МБООИ
"Общество больных гемофилией"
Жуков Ю.А.

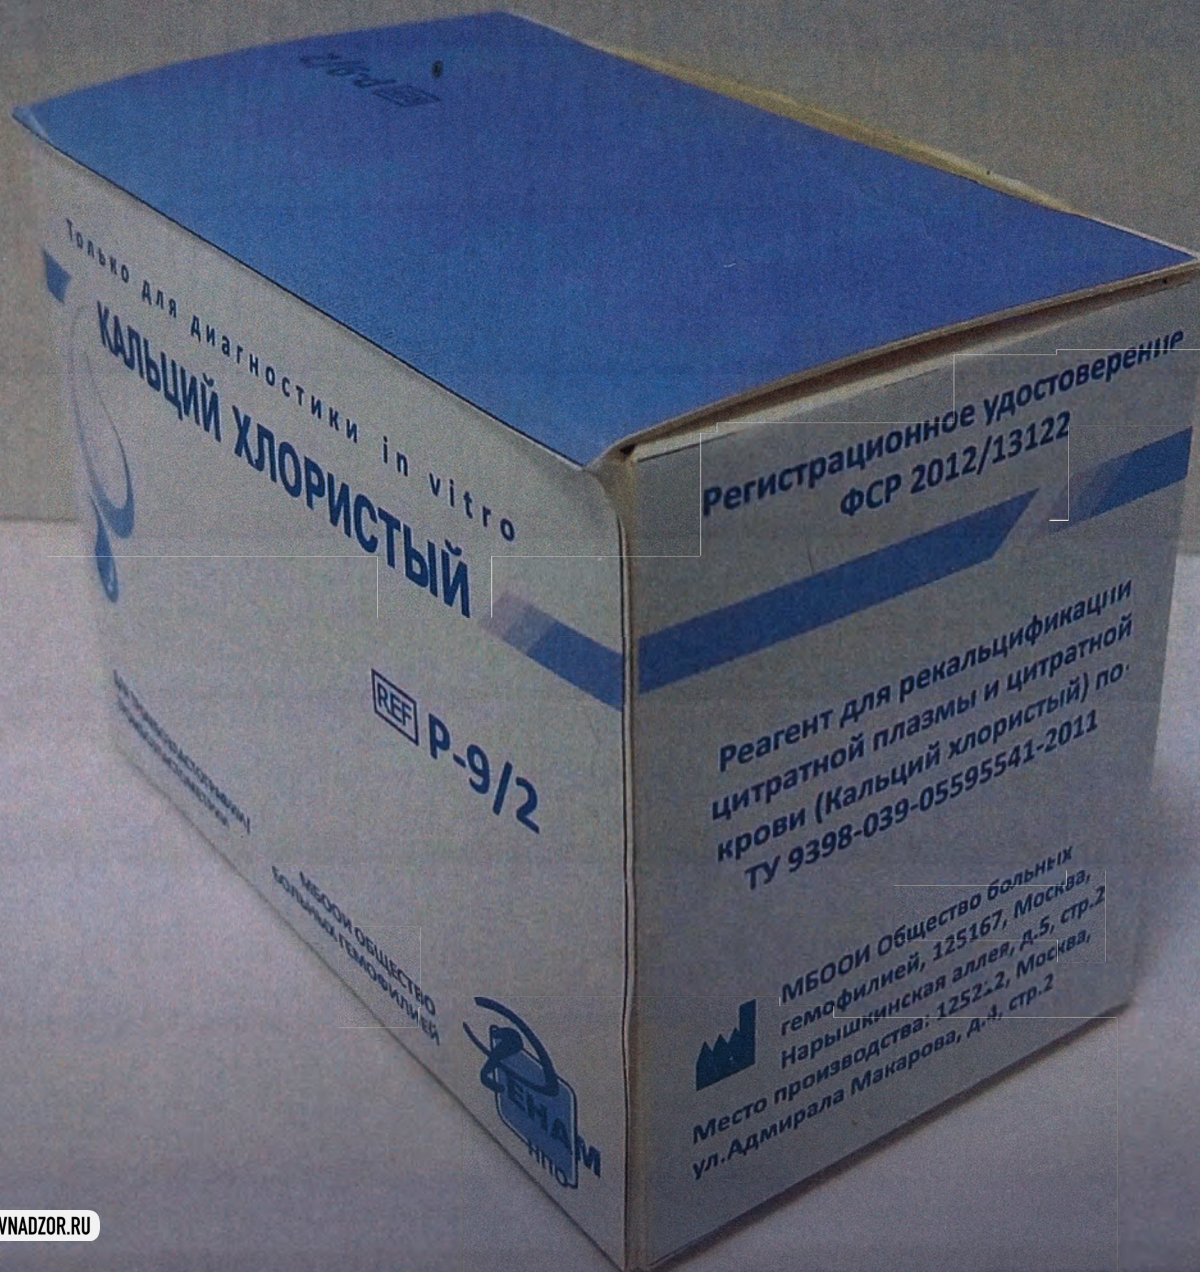

Президент МБООИ
"Общество больных гемофилией"
Жулев Ю.А.



ТОЛЬКО ДЛЯ ЖИВОТНЫХ *in vivo*
КАЛЬЦИЙ ХЛОРИСТЫЙ

REF P-9/2

А/Я ПРОМЫСЛОВАЯ/ПРОМ/		МЕДОН ОБЩЕСТВО
ПРОМЫСЛОВИТФИ		КОМУНАЛЬ ГЕНОВИНИ



Информация о деятельности организации дана в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 21.03.1992 № 3539-1 "О бухгалтерском учете" (далее - Закон).

Политическая партия «Объединение рабочих и крестьян Украины»
«Объединение рабочих Украины»

Приморст митинговского приказа № 6419 от 15.07.2019 г.
информация издательской группы («Культура спорта»)

Сопутствующее наименование: «Курский крошечный»
№ 17 2390-00-0393541.0119


Howe no military presence: P-9/2

Только для животных in vitro
раствор - 2,0 мл во флаконе - 6 флаконов.

Course no: 07.2013 T

[illegible]

Президент МЭОИ
"Общество больных гемофилией"
Жуков Ю.А.

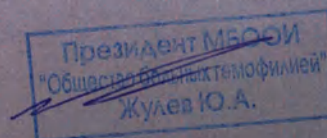

REF P-9/5

Только для диагностики *in vitro*

КАЛЬЦИЙ ХЛОРИСТЫЙ


REF P-9/5

ДЛЯ ТРОМБОЭЛАСТОГРАФИИ/
ТРОМБОЭЛАСТОМЕТРИИ

МБООИ ОБЩЕСТВО
БОЛЬНЫХ ГЕМОФИЛИЕЙ



Президент МБООИ
"Общество больных гемофилией"
Жулев Ю.А.

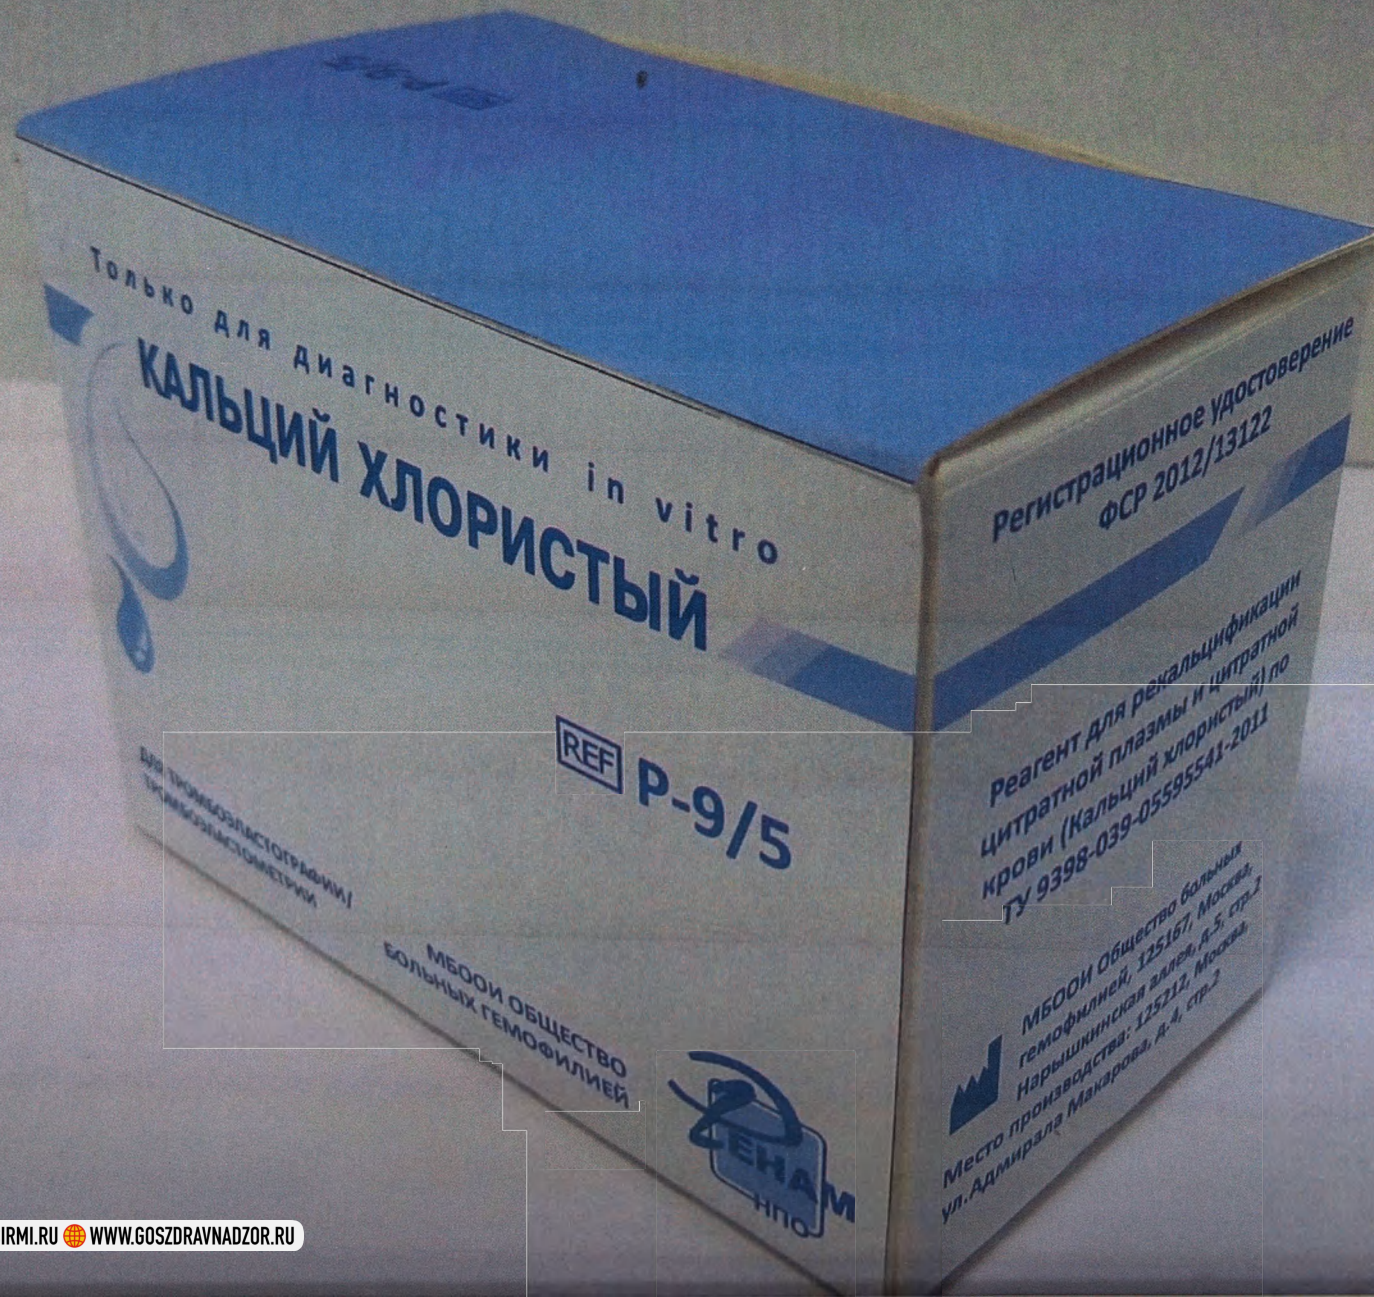

Только для диагностики in vitro
КАЛЬЦИЙ ХЛОРИСТЫЙ

REF P-9/5

ДИСТРИБЮТОРАМИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ

МБООИ Общества
больных гемофилией



Регистрационное удостоверение
ФСР 2012/13122


Реагент для рекальцификации
цитратной плазмы и цитратной
крови (Кальций хлористый) по
ТУ 9398-039-05595541-2011

МБООИ Общество больных
гемофилией, 125167, Москва,
Нарышкинская аллея, д. 5, стр. 1
Место производства: 125112, Москва,
ул. Адмирала Макарова, д. 4, стр. 2



Президент МБООИ
"Общество больных гемофилией"
Жулев Ю.А.

REF P-9/5



Только для диагностики *in vitro*
КАЛЬЦИЙ ХЛОРИСТЫЙ

REF P-9/5

Состав набора:
Кальций хлористый, 0,2М раствор -
2,0 мл/флакон - 6 флаконов

Серия №
Годен до
6819-1
07.2022

ДЛЯ ТРОМБОЭЛАСТОГРАФИИ/
ТРОМБОЭЛАСТОМЕТРИИ

МБООИ
БОЛЬНЫХ ГЕМОФИЛИЕЙ



Президент МБООИ
Жулев Ю.А.

КАЛЬЦИЙ ХЛОРИСТЫЙ

ПОКАЗАНИЯ

применяется для профилактики и лечения дефицита кальция в организме человека. Показан для профилактики и лечения дефицита кальция в организме человека. Показан для профилактики и лечения дефицита кальция в организме человека.

УСЛОВИЯ

Препарат применяется для профилактики и лечения дефицита кальция в организме человека. Показан для профилактики и лечения дефицита кальция в организме человека. Показан для профилактики и лечения дефицита кальция в организме человека.

КАЛЬЦИЙ ХЛОРИСТЫЙ

0,025 М раствор

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ in vitro

КАЛЬЦИЙ ХЛОРИСТЫЙ

REF P-9/5

для тромбоэластографии / БОЛЬШИЕ ТЕМОФИЛИИ



«Общество больших гемофилий»

сертификат соответствия № 6819-1 от 15.07.2019 г.

по ТУ 9398-039-05595541-2011

Номер по каталогу производителя: P-9/5


Только для диагностики in vitro


Годен до 07.2022 г.

Требования по ТУ

ПОВЕДЕНИЕ	9398-039-05595541-2011	Результаты контроля
п.1.3	п.1.3	Соответствует
п.1.4	п.1.4	Соответствует
п.1.5	п.1.5	Соответствует
прозрачная жидкость		Соответствует
бесцветная жидкость		Соответствует
0,19-0,21		Соответствует
0,19-0,21		Соответствует
0,19-0,21		Соответствует


Производитель МБСОН

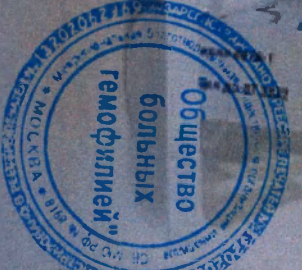

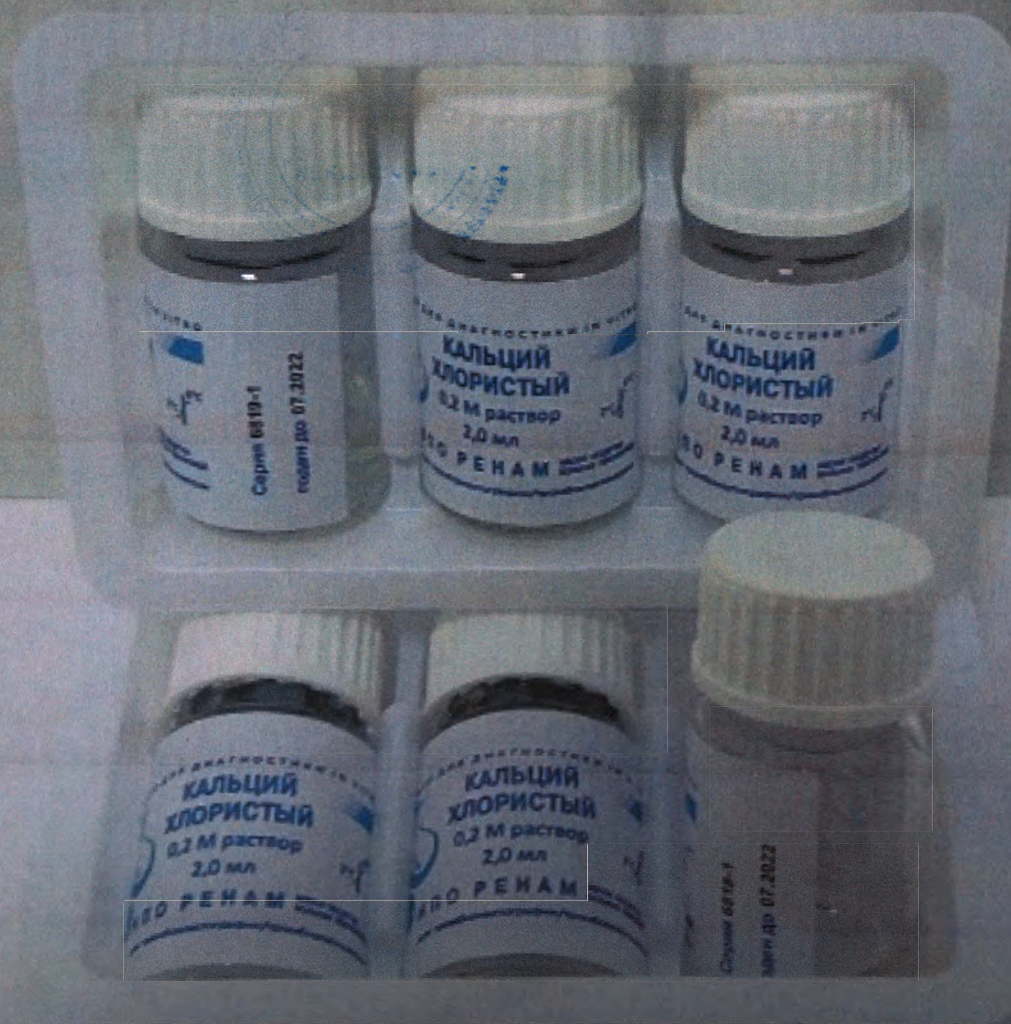

Президент МБОУ
"Общество больных гемофилией"
Жуков Ю. А.

Пронумеровано
и прошнуровано 31 листов
Президент МБОУ «Общество
больных гемофилией»


Ю.А.Жулёв

