

Руководитель группы регистрации
ООО «Сименс Здравоохранение»

Н.А. Горшкова
«18» 09 2021 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO**

**«Дилуэнт для раково-эмбрионального антигена на анализаторах иммунохимических серий
Atellica (Atellica IM Carcinoembryonic Diluent (Atellica IM CEA DIL))»**

производства «Сименс Хелскеа Диагностикс Инк.», Siemens Healthcare Diagnostics Inc., США

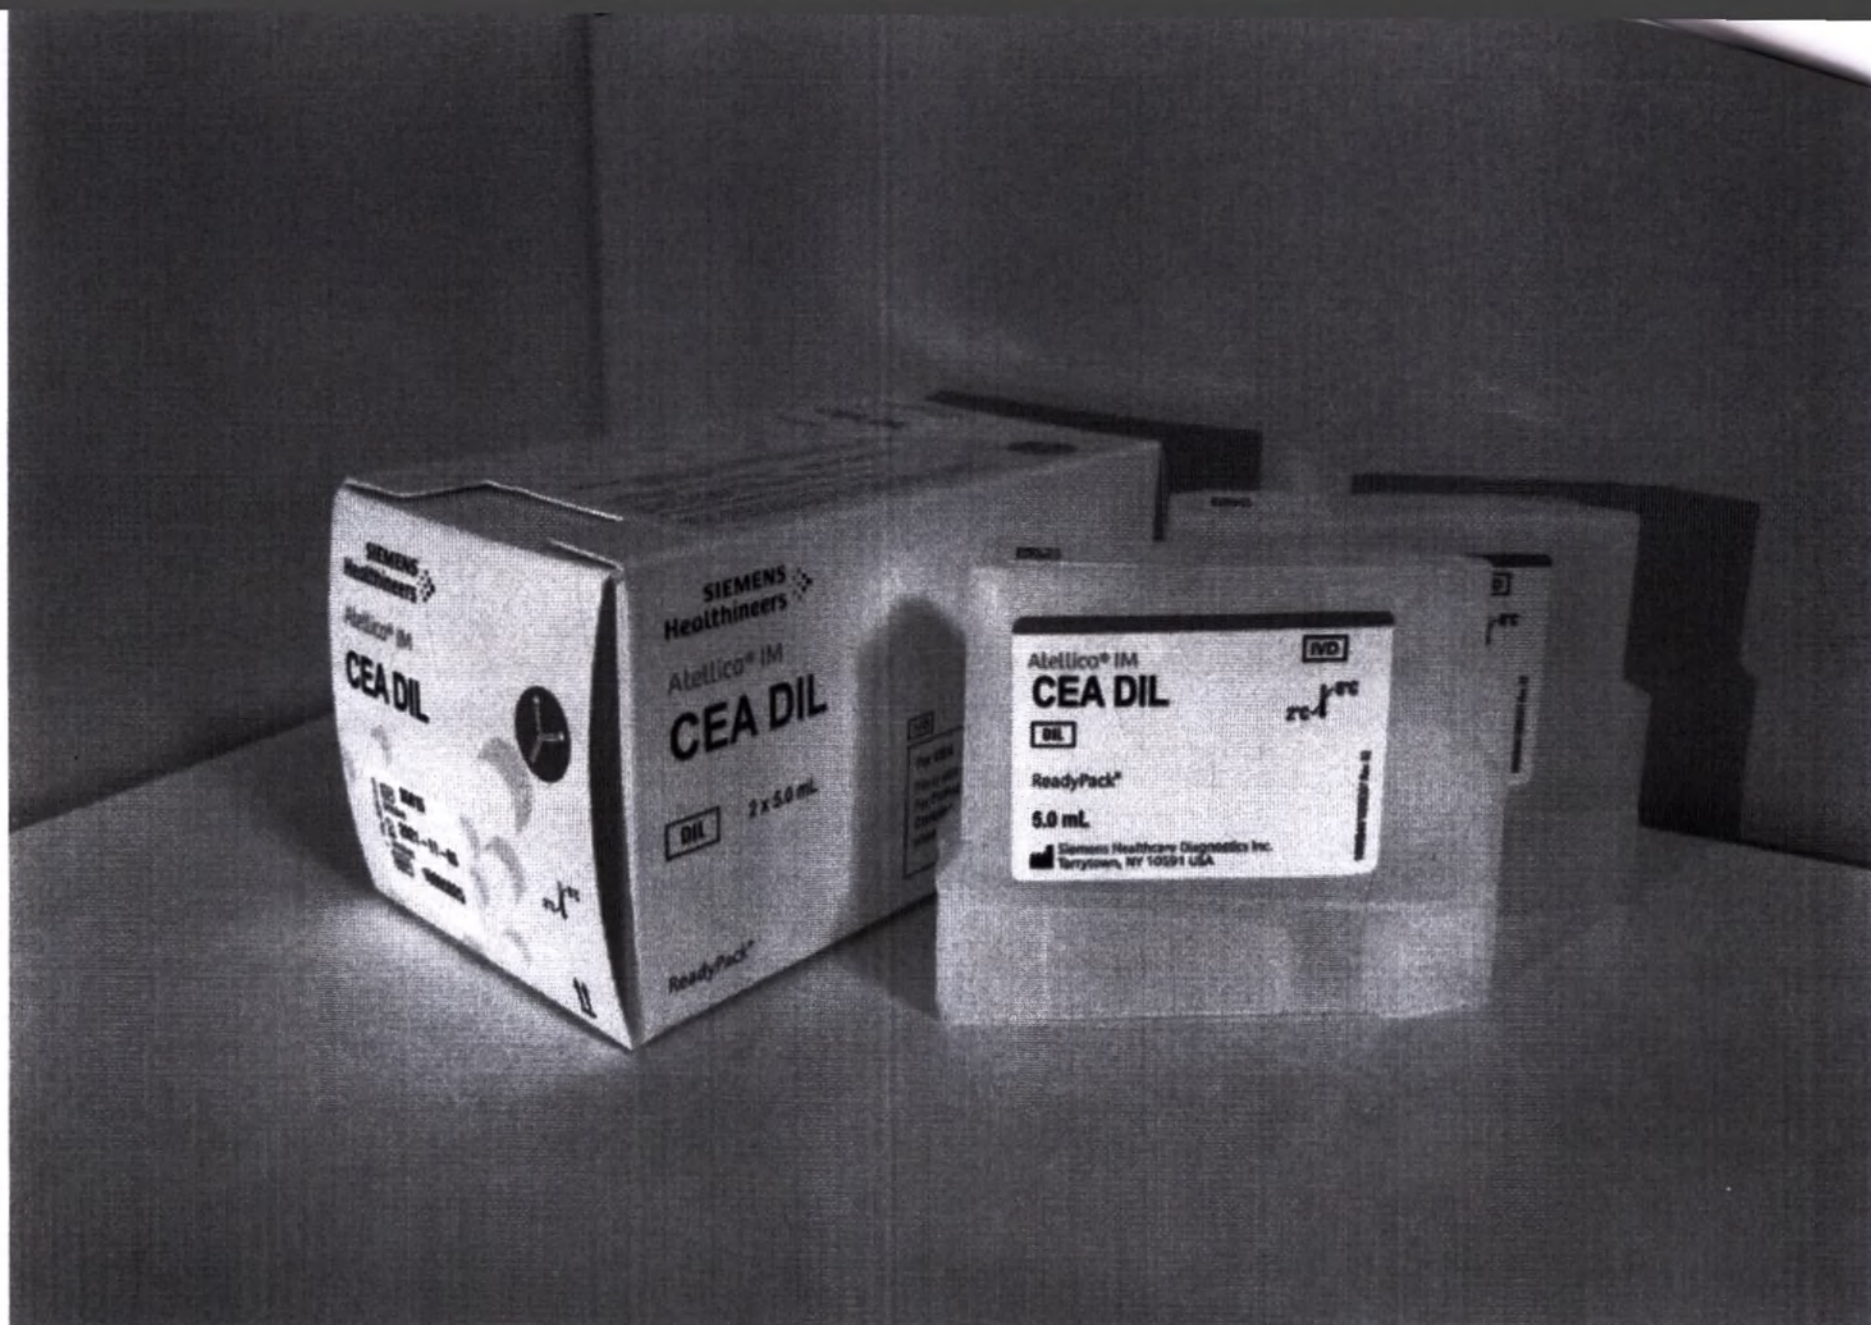


Рисунок 1. Дилуент для раково-эмбрионального антигена на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Carcinoembryonic Diluent (Atellica IM CEA DIL)):
1. Дилуент для раково-эмбрионального антигена (Atellica IM Carcinoembryonic Diluent (Atellica IM CEA DIL)) – 5,0 мл/упаковка – 2 шт.

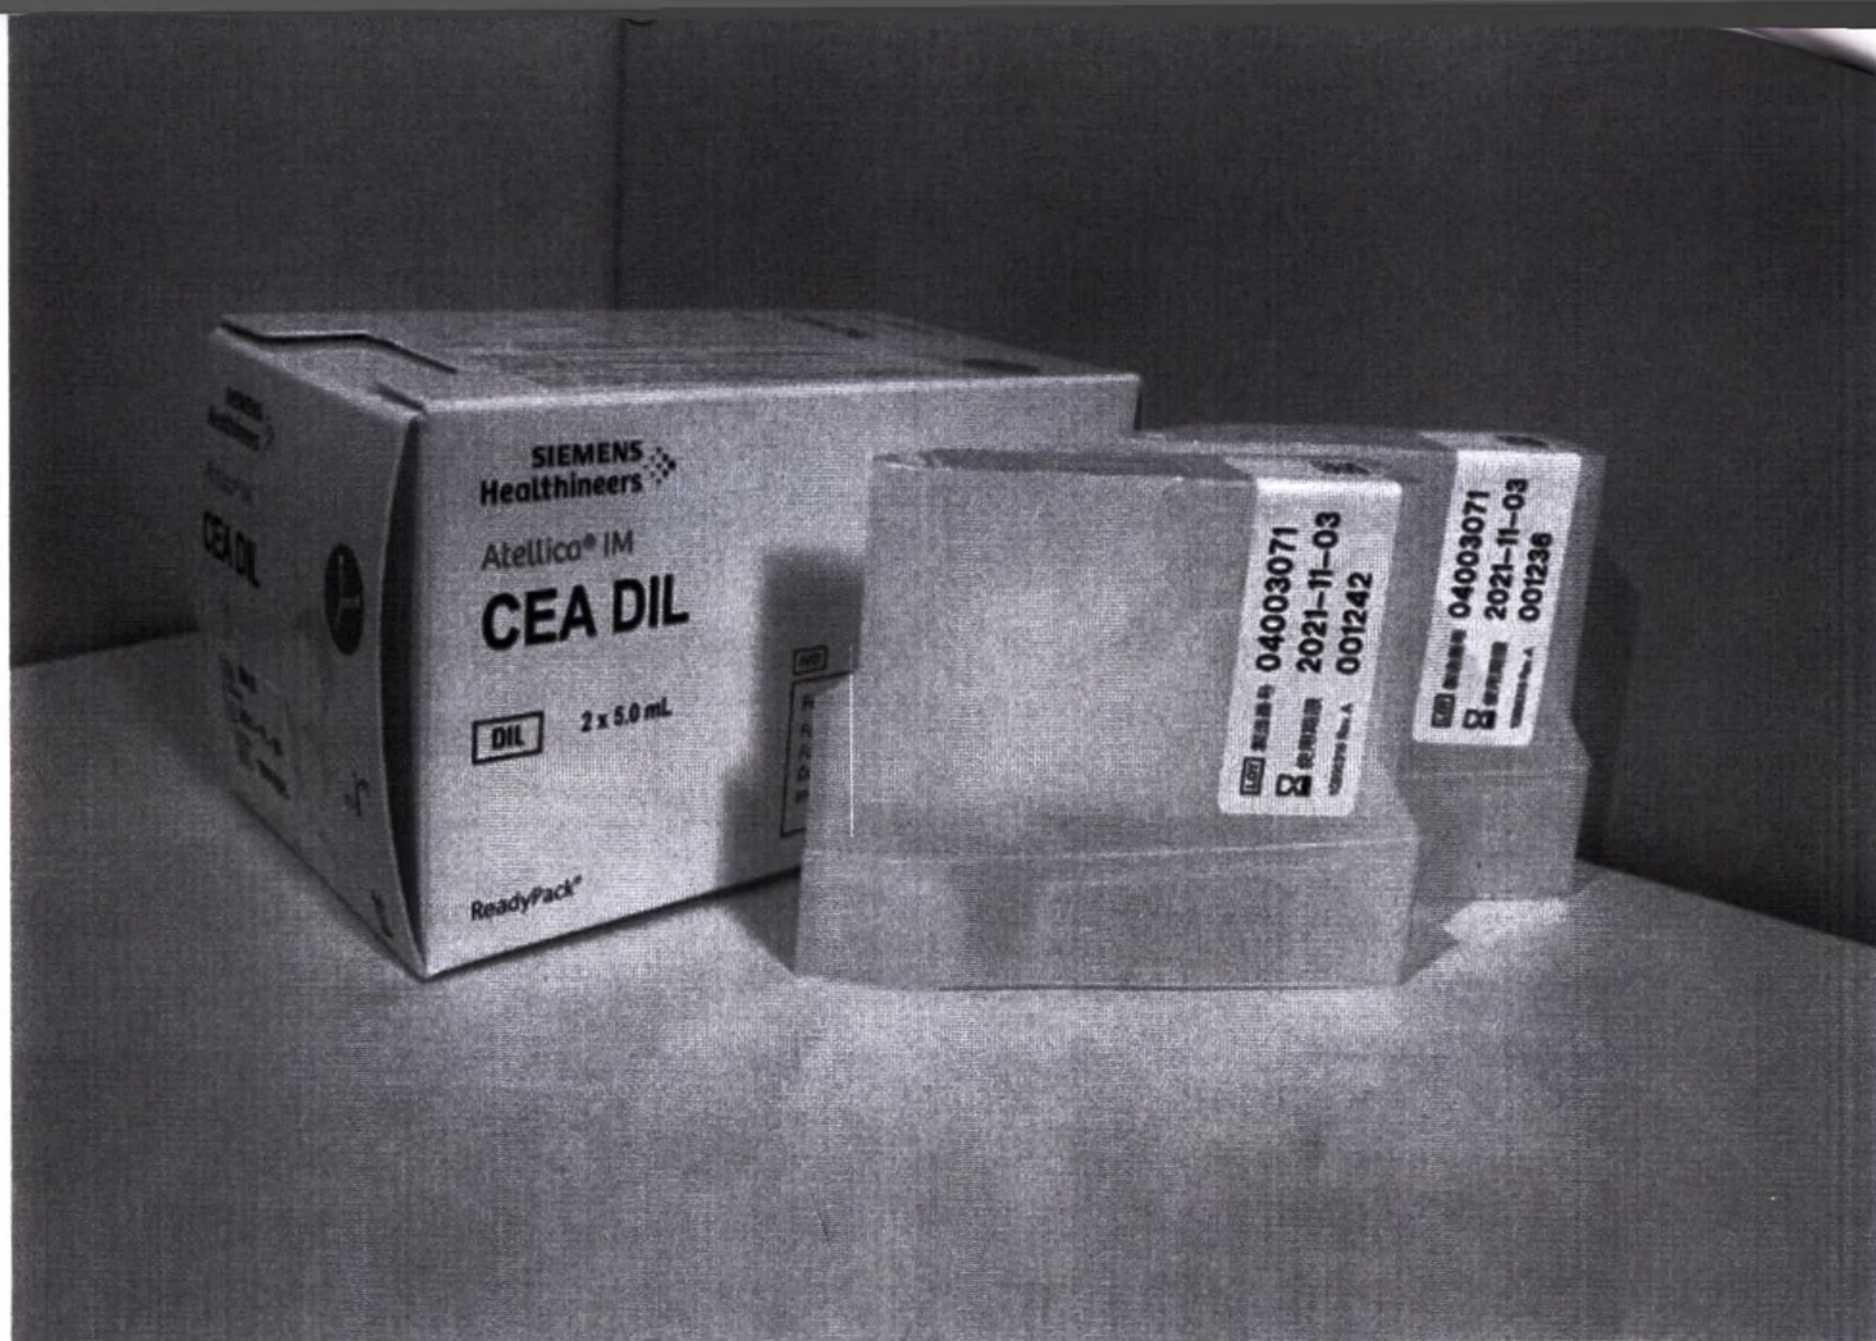


Рисунок 2. Дилуэнт для раково-эмбрионального антигена на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Carcinoembryonic Diluent (Atellica IM CEA DIL)):
1. Дилуэнт для раково-эмбрионального антигена (Atellica IM Carcinoembryonic Diluent (Atellica IM CEA DIL)) – 5,0 мл/упаковка – 2 шт.

10995525 Дилуэнт для раково-эмбрионального антигена на анализаторах
иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Carcinoembryonic Diluent
(Atellica IM CEA DIL))

Информация о производителе и стране происхождения
см. на упаковке

Регистрационное удостоверение
№ РЗН 2020/1405 от 28.07.2020

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Код партии, срок годности, условия хранения и др. символы указаны на
оригинальной упаковке

Инструкция по применению на русском языке Rev. 01

Состав: указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению
Авторизованный представитель производителя на территории Российской Федерации
ООО «Синтез Здоровья», 115093, Москва, ул. Дубининская, 96

Рисунок 3. Дилуэнт для раково-эмбрионального антигена на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Carcinoembryonic Diluent (Atellica IM CEA DIL)),
Русскоязычный стикер

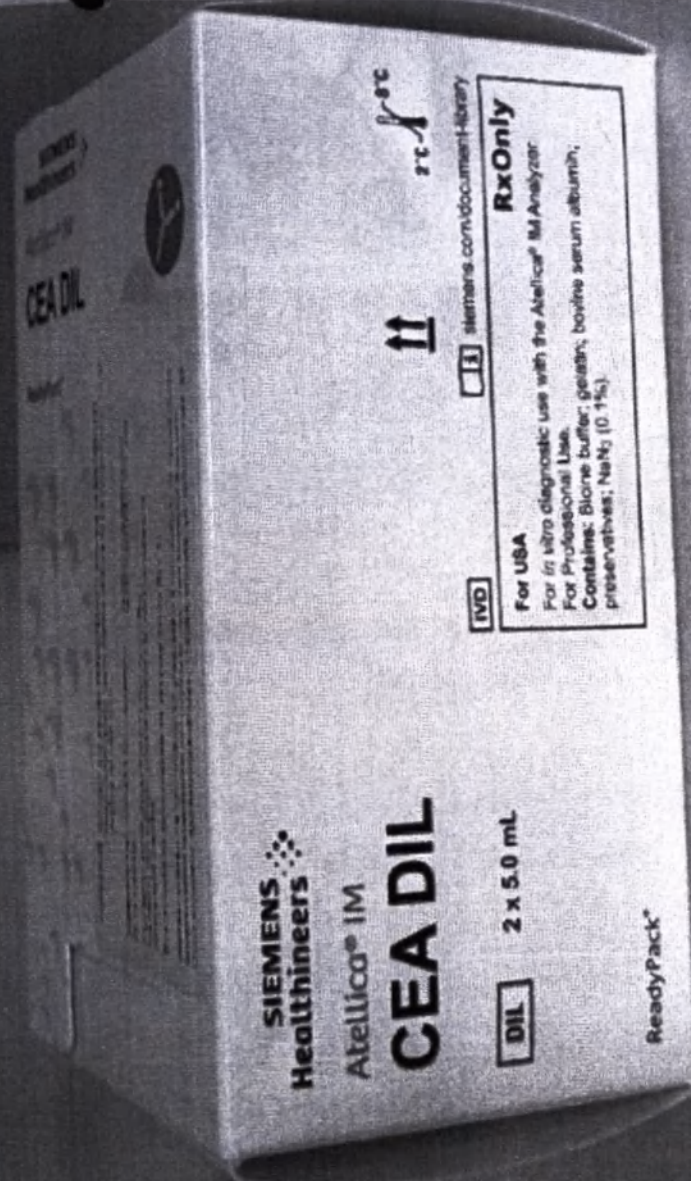


Рисунок 4. Дилуент для раково-эмбрионального антигена на анализаторах иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Carcinoembryonic Diluent (Atellica IM CEA DIL)), общий вид вторичной упаковки



Всего прошито и пронумеровано
6 листа (ов).

ООО «Сименс Здоровье»