


Внешний вид

Набора реагентов для количественного определения содержания мочевой кислоты ферментативным методом в сыворотке крови и моче (МОЧЕВАЯ КИСЛОТА ДДС)


Вариант 1, Комплектация 24

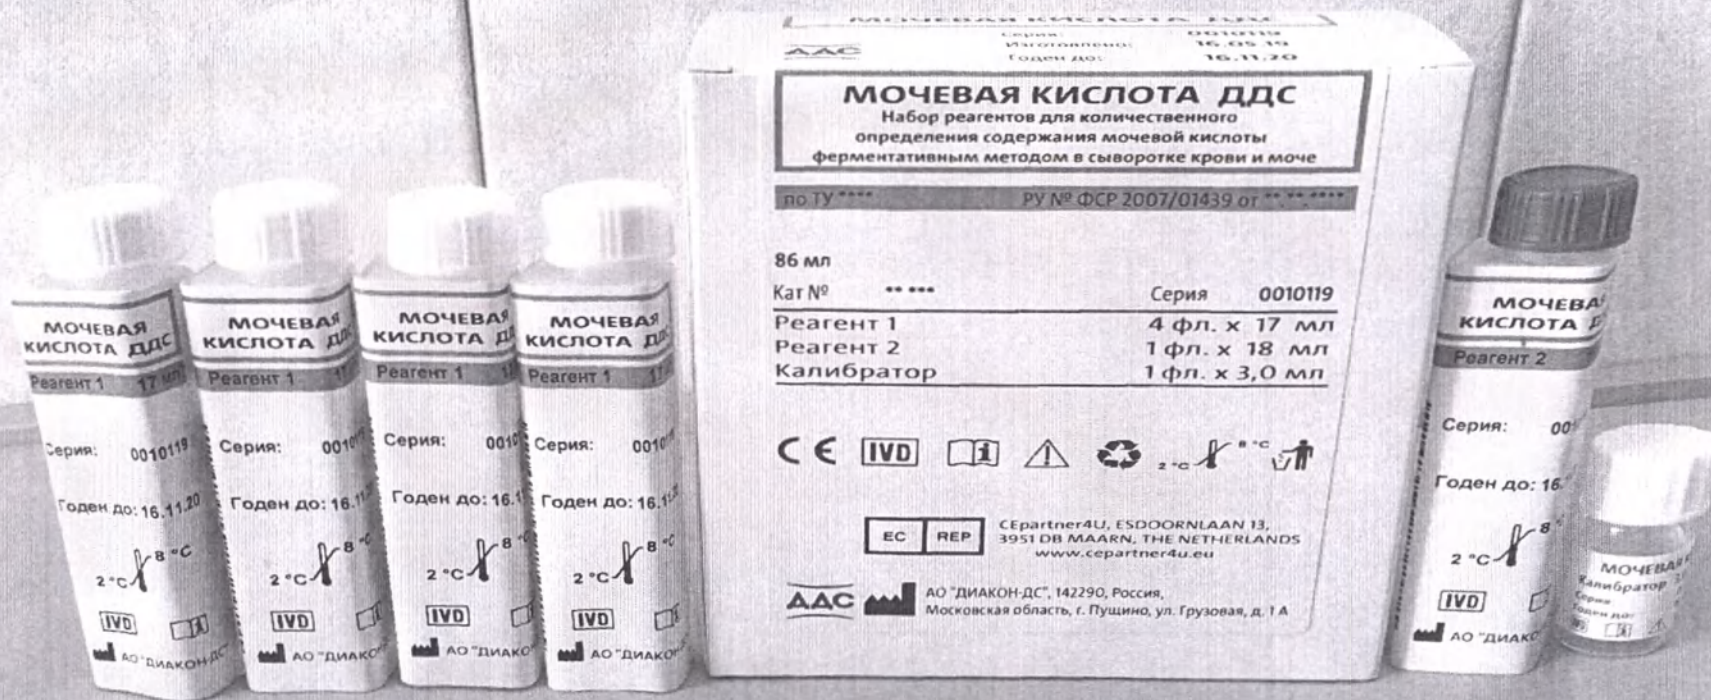

Внешний вид


Набора реагентов для количественного определения содержания мочевой кислоты ферментативным методом в сыворотке крови и моче
(МОЧЕВАЯ КИСЛОТА ДДС)

Вариант 1, Комплектация 25

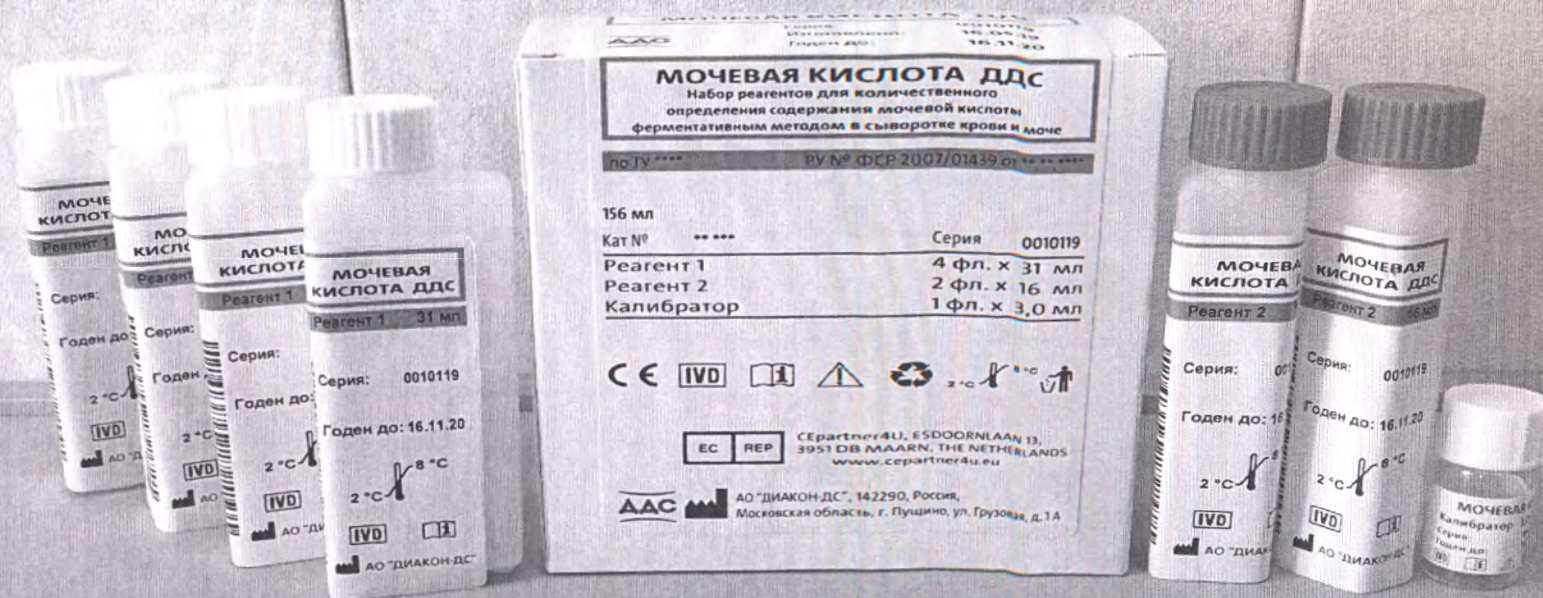

Набора реагентов для количественного определения содержания мочевой кислоты ферментативным методом в сыворотке крови и моче (МОЧЕВАЯ КИСЛОТА ДДС)

Вариант 2, Комплектация 1

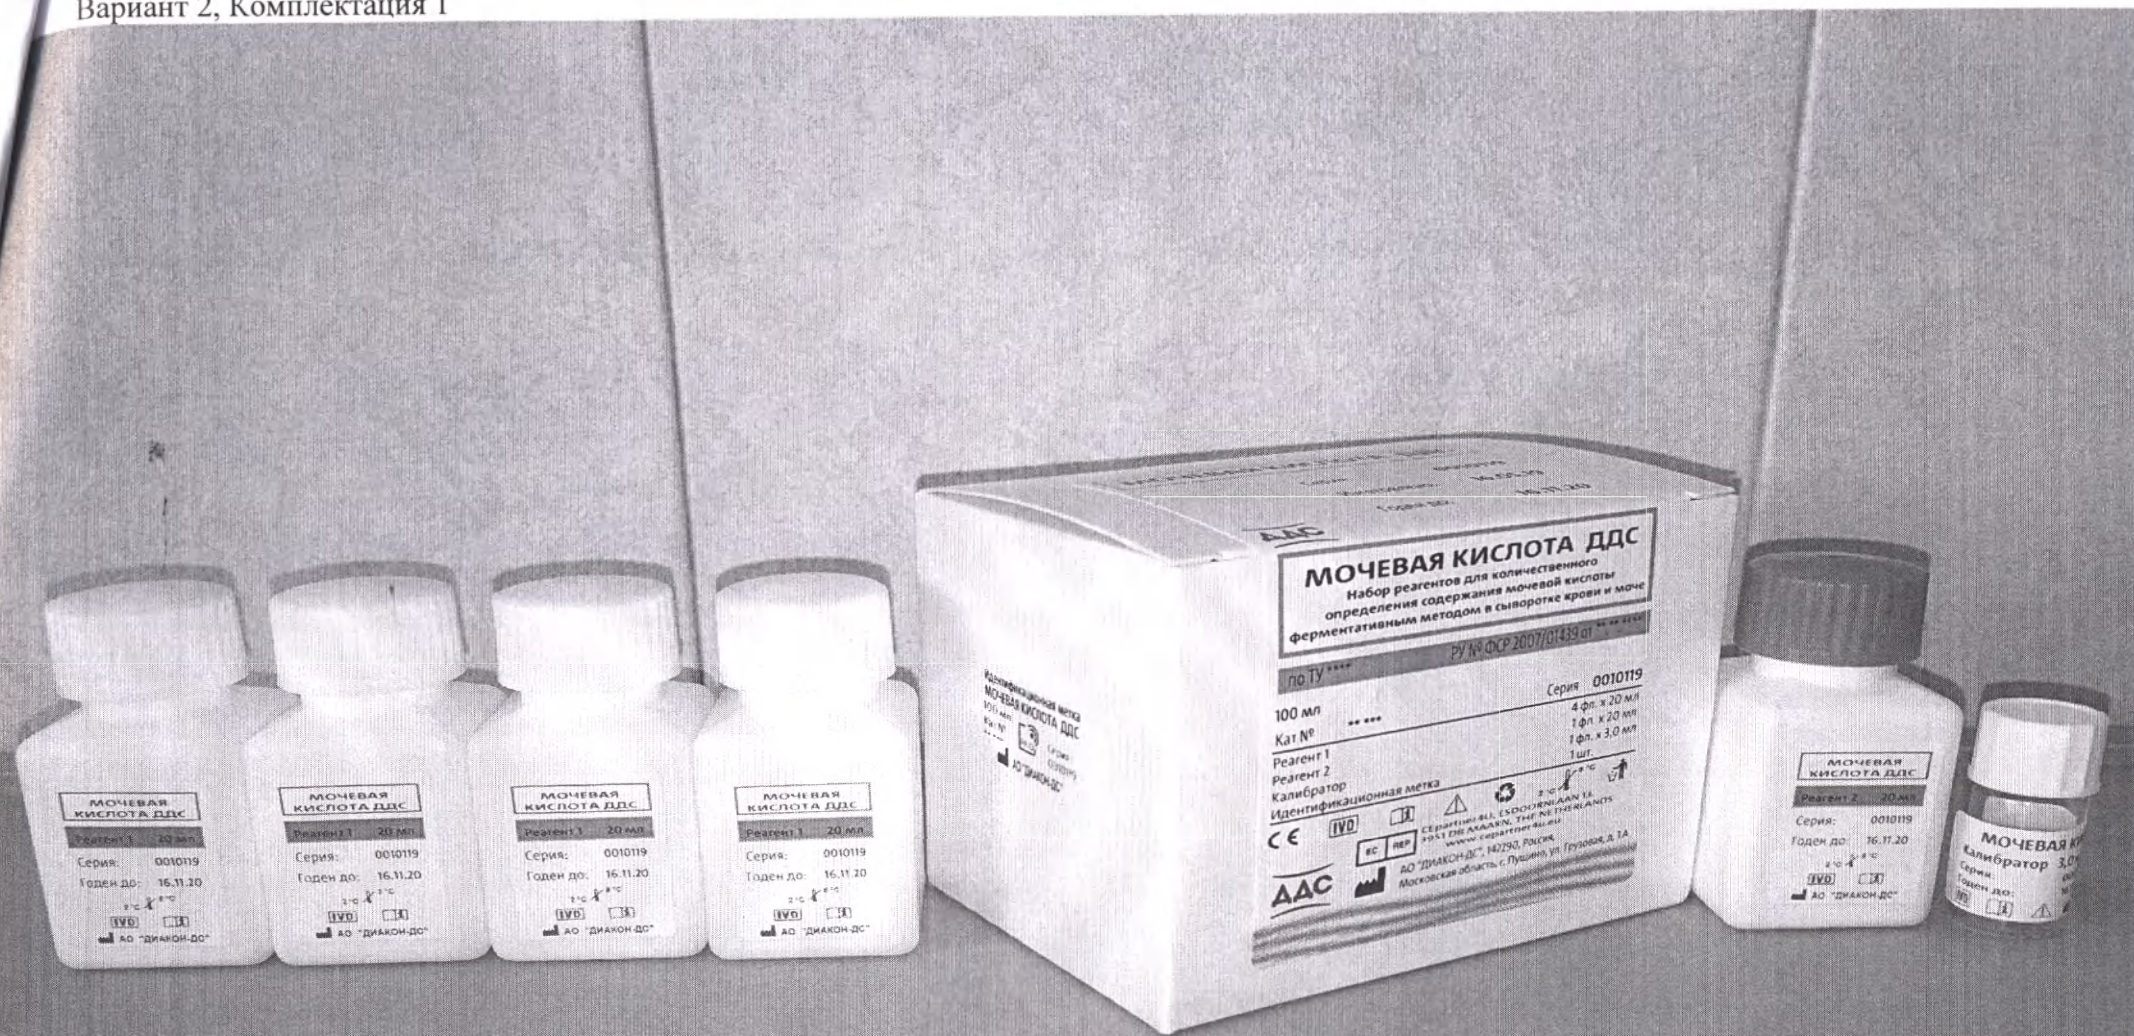


Внешний вид

Набора реагентов для количественного определения содержания мочевой кислоты ферментативным методом в сыворотке крови и моче (МОЧЕВАЯ КИСЛОТА ДДС)

Вариант 2, Комплектация 2

Вариант 2, Комплектация 2

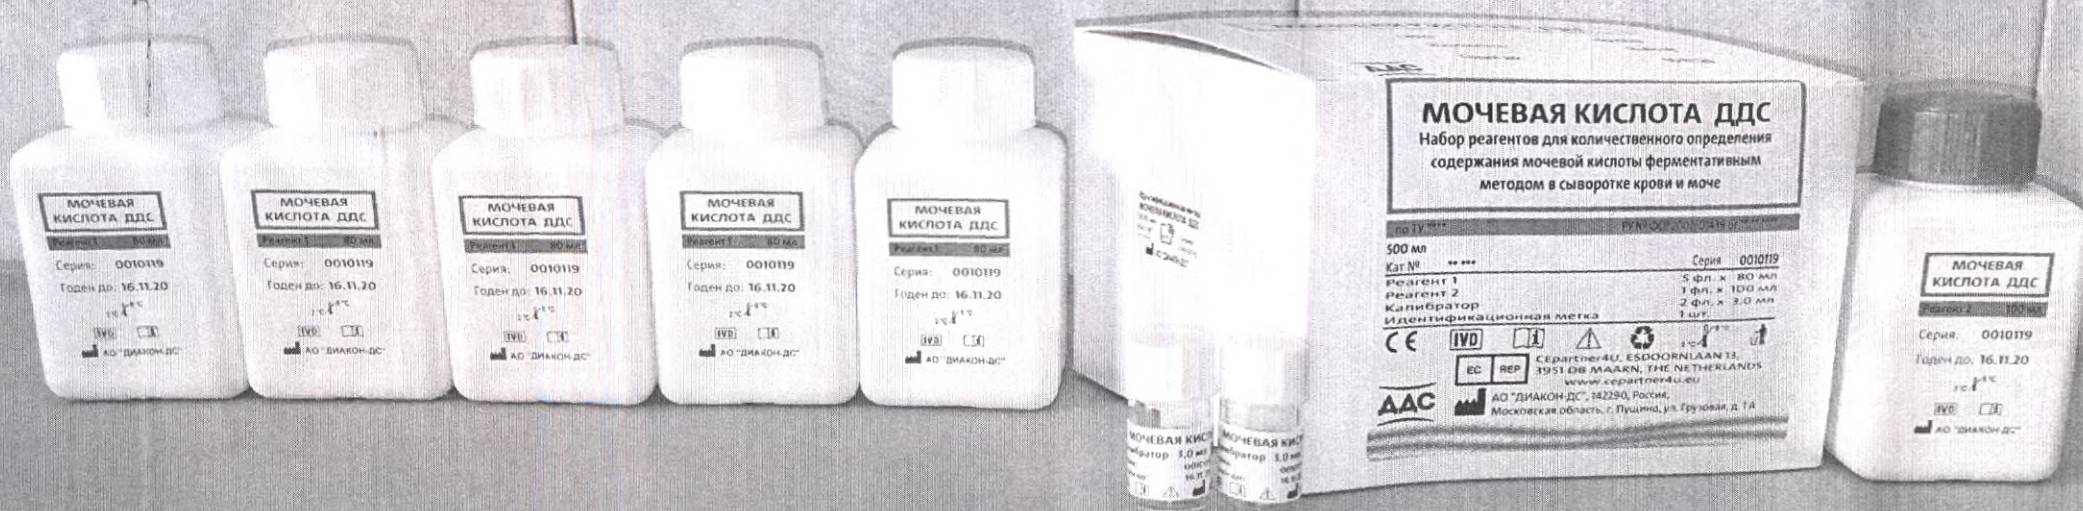



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 4
генеральный директор
АО «ДИАКОН-ДС»

Т.Ю. Корзун

**Набора реагентов для количественного определения содержания мочевой кислоты ферментативным методом в сыворотке крови и моче
(МОЧЕВАЯ КИСЛОТА ДДС)**


[illegible]

риант 1, Комплектация 2




Набор реагентов для количественного определения содержания мочевой кислоты ферментативным методом в сыворотке крови и моче
(МОЧЕВАЯ КИСЛОТА ДДС)

Вариант 1, Комплектация 3

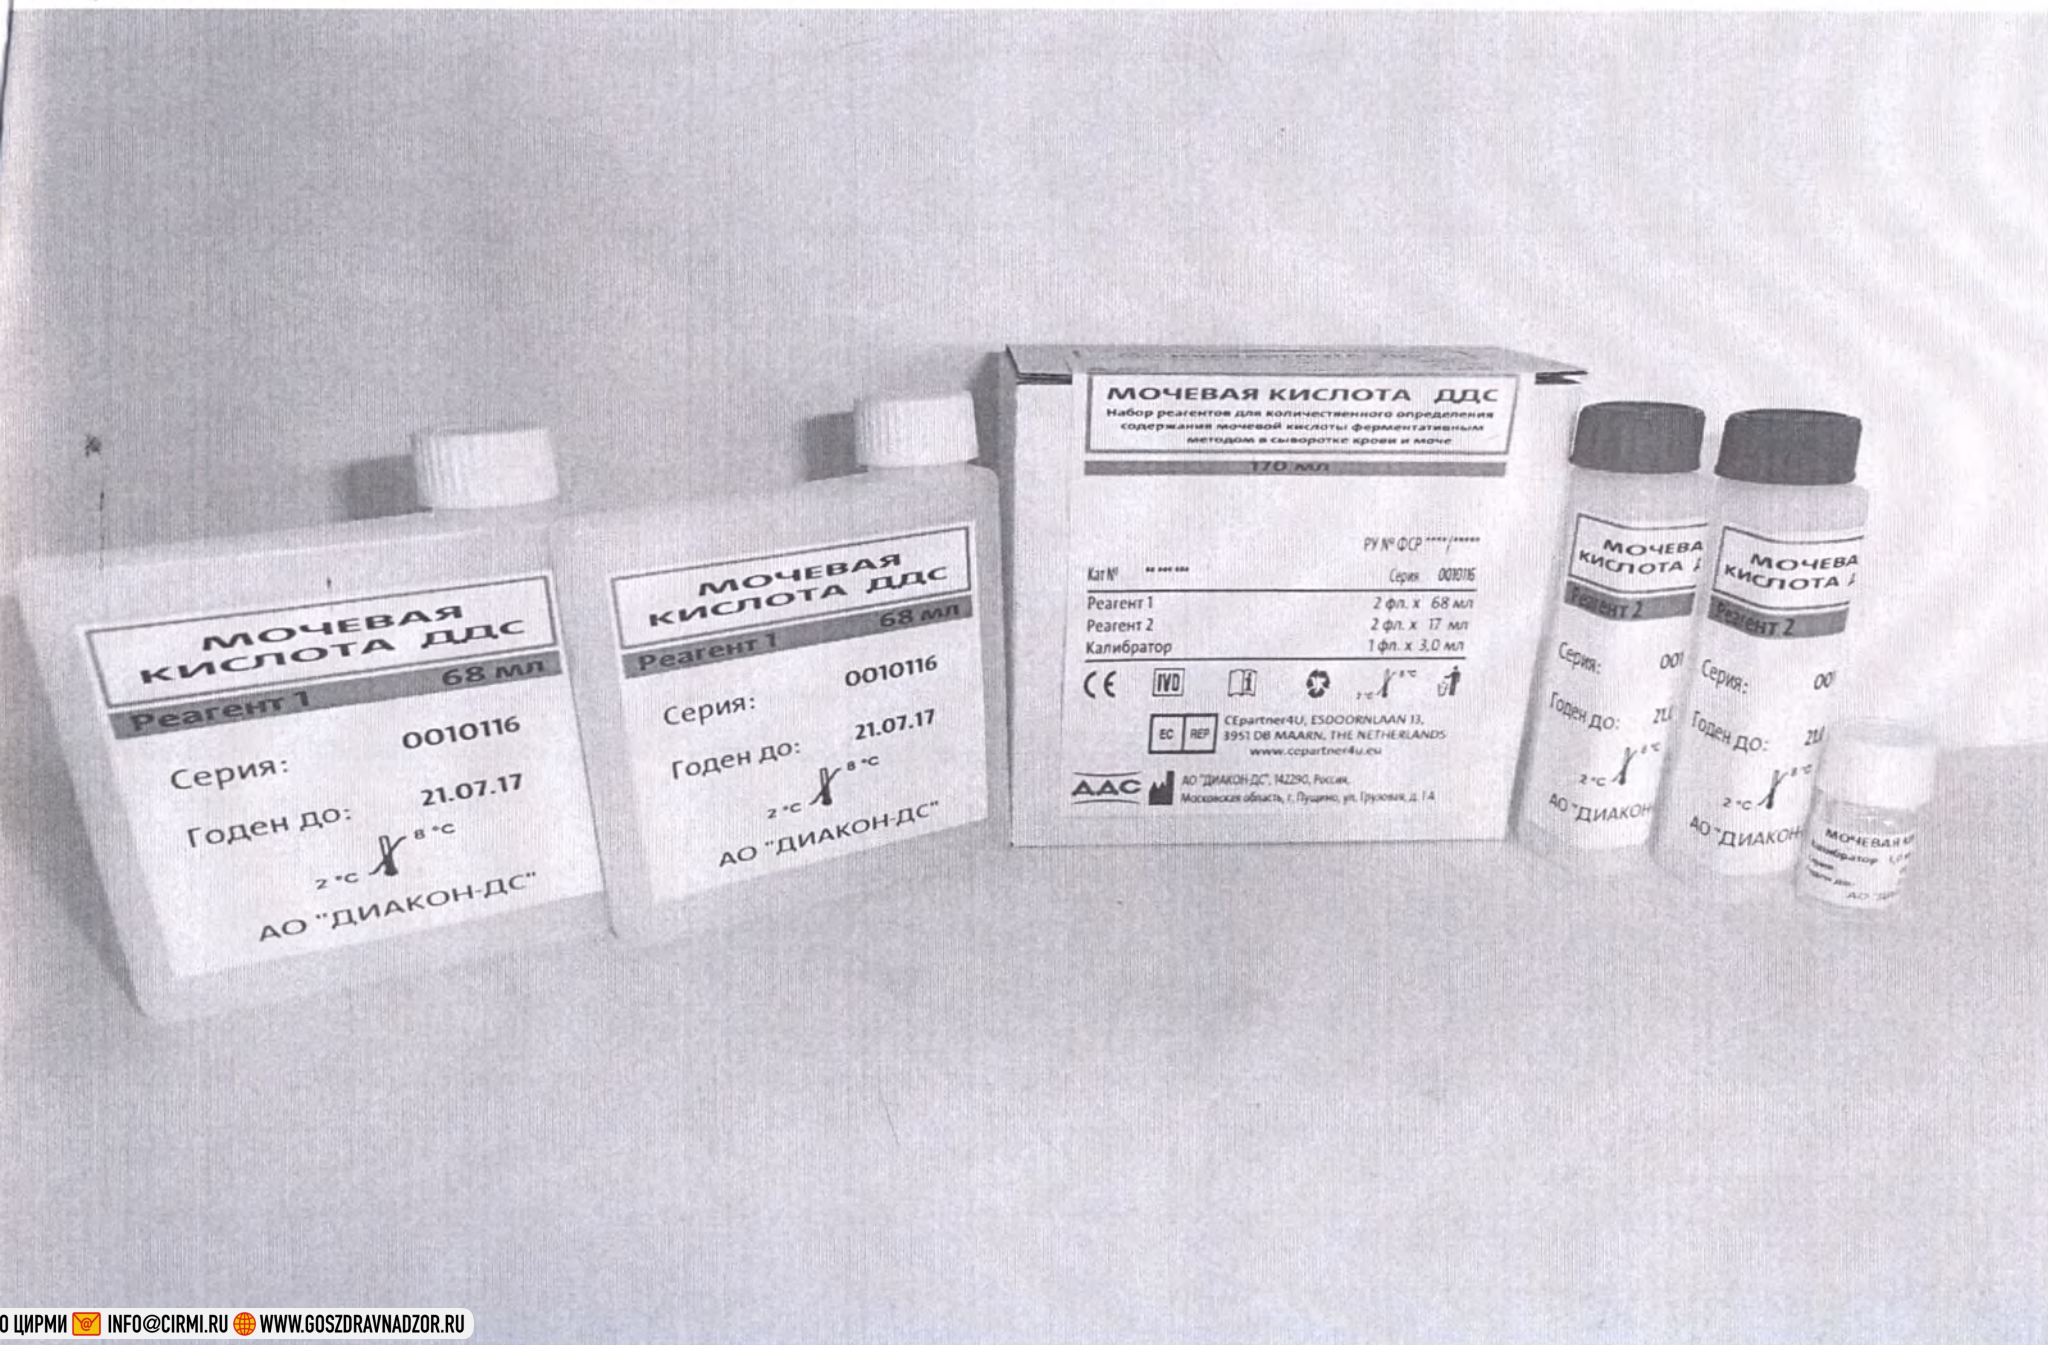


набора реагентов для количественного определения содержания мочевой кислоты ферментативным методом в сыворотке крови и моче
(МОЧЕВАЯ КИСЛОТА ДДС)

ант 1, Комплектация 4

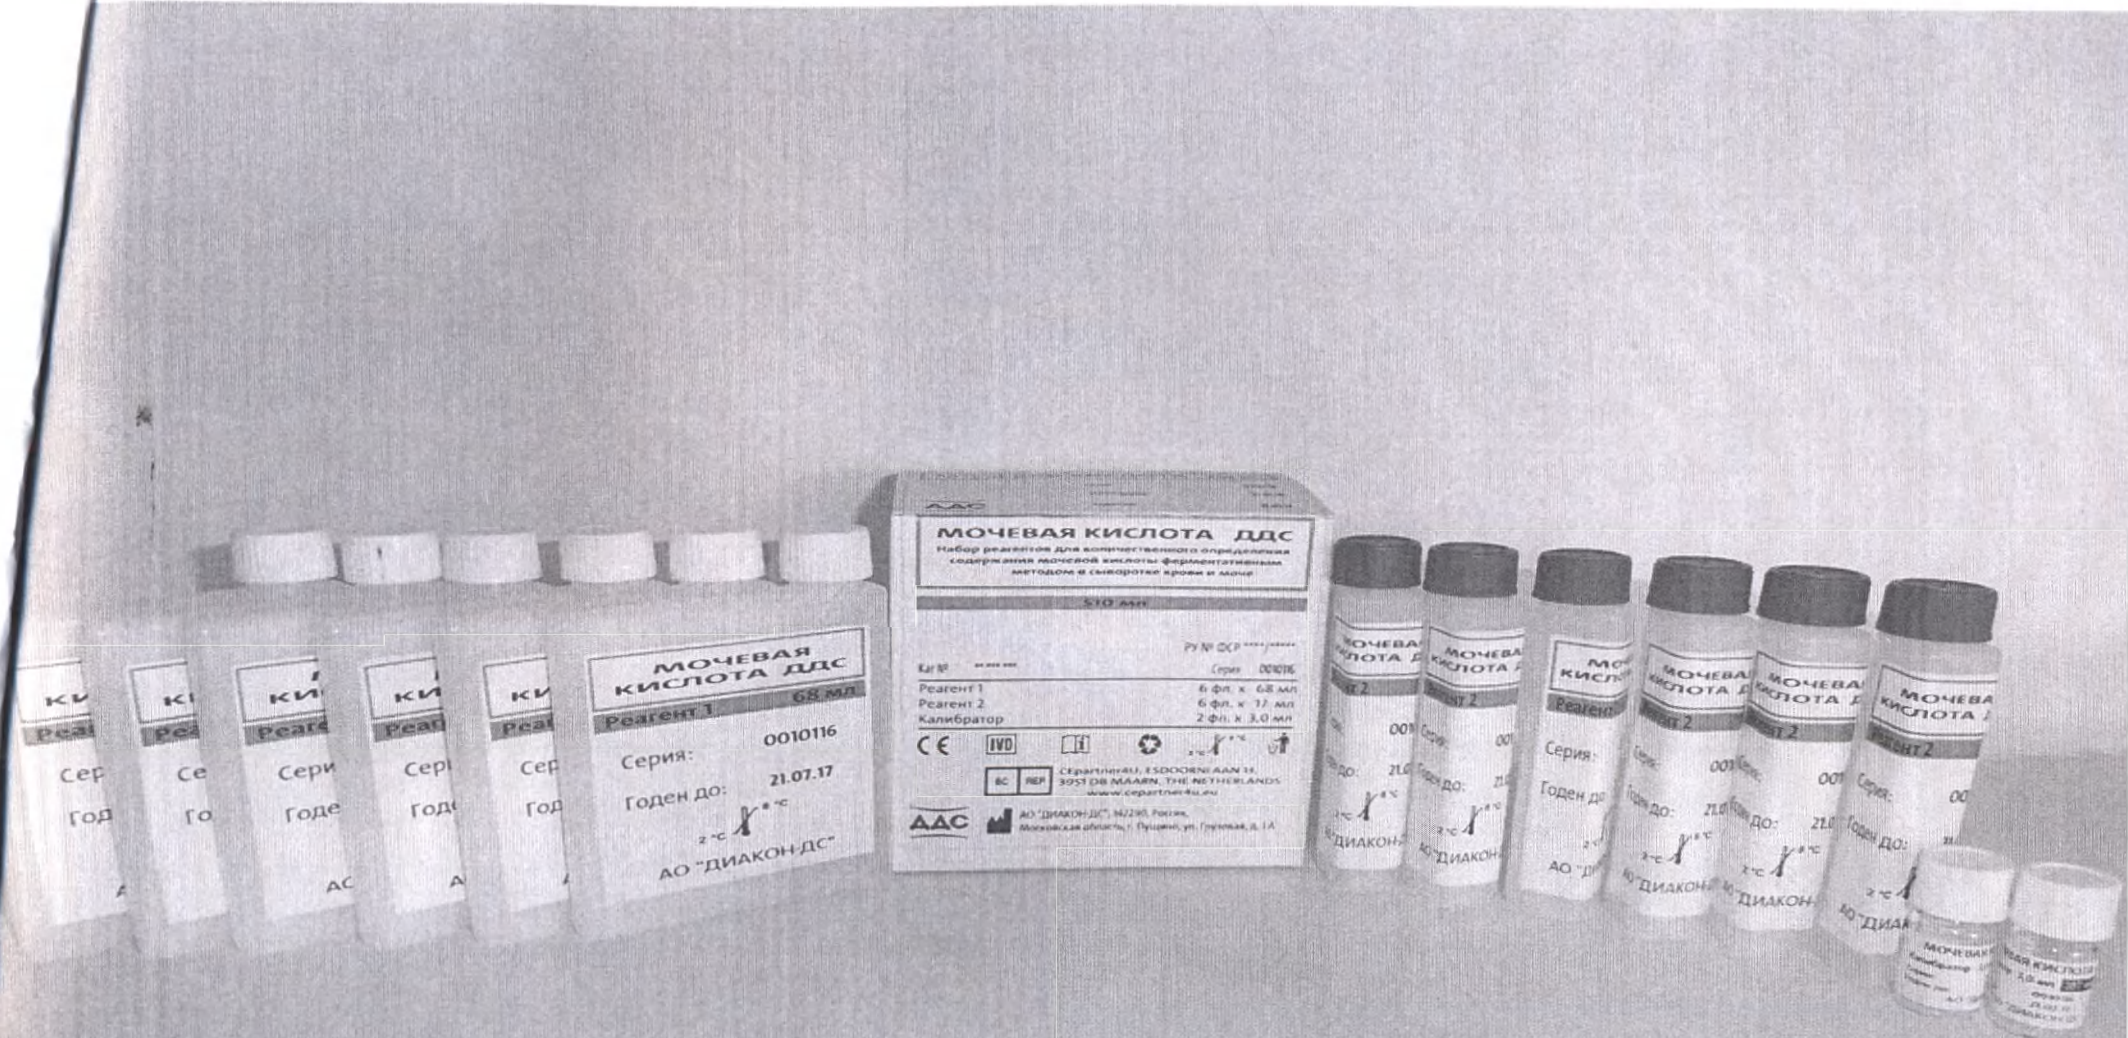

ра реагентов для количественного определения содержания мочевой кислоты ферментативным методом в сыворотке крови и моче
(МОЧЕВАЯ КИСЛОТА ДДС)

т 1, Комплектація 5

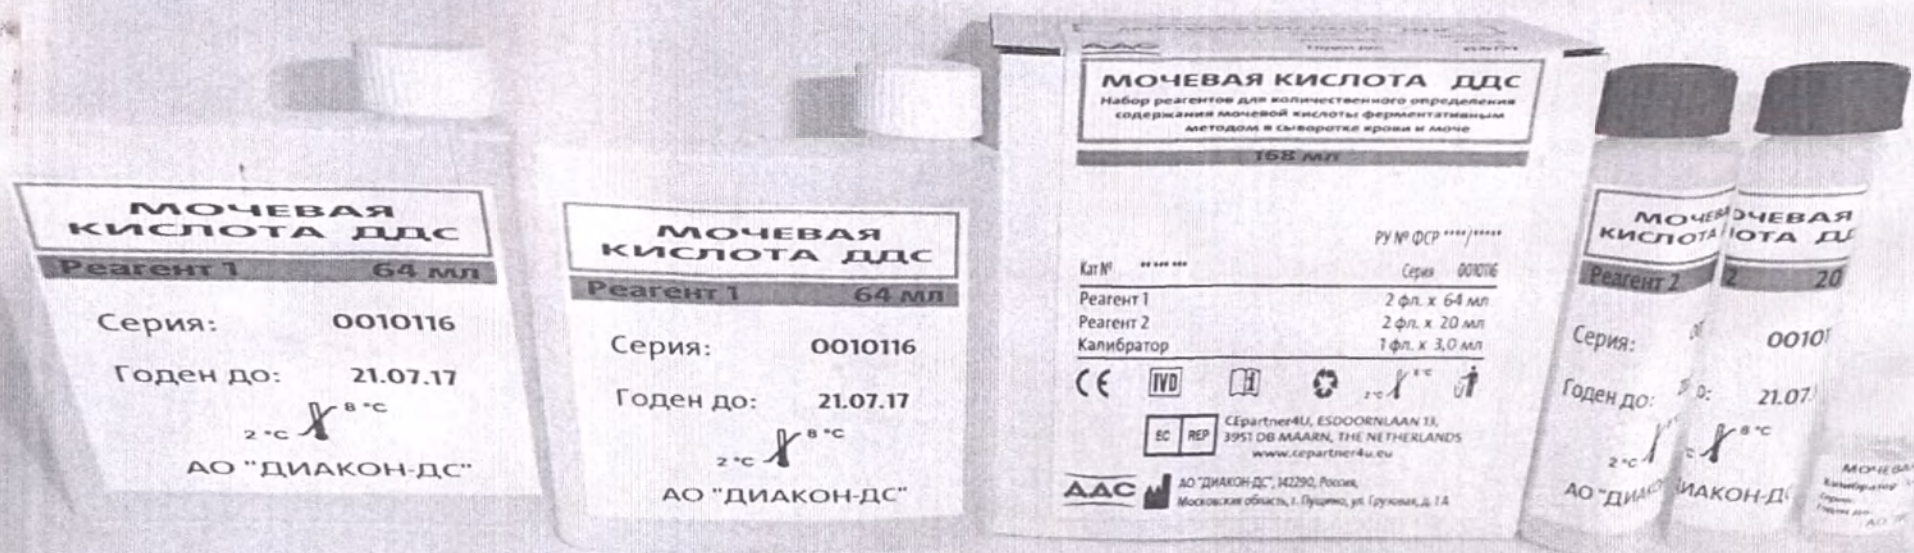

Внешний вид (в соответствии с регистрационным досье № РД-14995/79944 от 22.12.2016)

Набора реагентов для количественного определения содержания мочевой кислоты ферментативным методом в сыворотке крови и моче
(МОЧЕВАЯ КИСЛОТА ДДС)

риант 1, Комплектация 6



Внешний вид (в соответствии с регистрационным досье № РД-14995/79944 от 22.12.2016)
Набора реагентов для количественного определения содержания мочевой кислоты ферментативным методом в сыворотке крови и моче
(МОЧЕВАЯ КИСЛОТА ДДС)

риант 1, Комплектация 7

**МОЧЕВАЯ
КИСЛОТА ДДС**
Реагент 1 65 мл

Серия: 0010116
Годен до: 21.07.17

2 °C 8 °C

АО "ДИАКОН-ДС"

**МОЧЕВАЯ
КИСЛОТА ДДС**
Реагент 1 65 мл

Серия: 0010116
Годен до: 21.07.17

2 °C 8 °C

АО "ДИАКОН-ДС"

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА ДДС
Набор реагентов для количественного определения
содержания мочевой кислоты ферментативным
методом в сыворотке крови и моче

170 мл

Кат № 0010116 РУ № ФСР 00000000000000000000000000000000
Серия 0010116

Реагент 1 2 фл. х 65 мл
Реагент 2 2 фл. х 20 мл
Калибратор 1 фл. х 3,0 мл

CE IVD

EC REP

CEpartner4U, ESDOORNLAAN 13,
3951 DB MAAARN, THE NETHERLANDS
www.cepartner4u.eu

АО "ДИАКОН-ДС", 142290, Россия,
Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовик, д. 1А

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА ДДС
Реагент 2 20 мл


Серия: 0010116
Годен до: 21.07.17

2 °C 8 °C

АО "ДИАКОН-ДС"

Внешний вид (в соответствии с регистрационным досье № РД-14995/79944 от 22.12.2016)
Набора реагентов для количественного определения содержания мочевой кислоты ферментативным методом в сыворотке крови и моче
(МОЧЕВАЯ КИСЛОТА ДДС)

Вариант 1, Комплектация 8

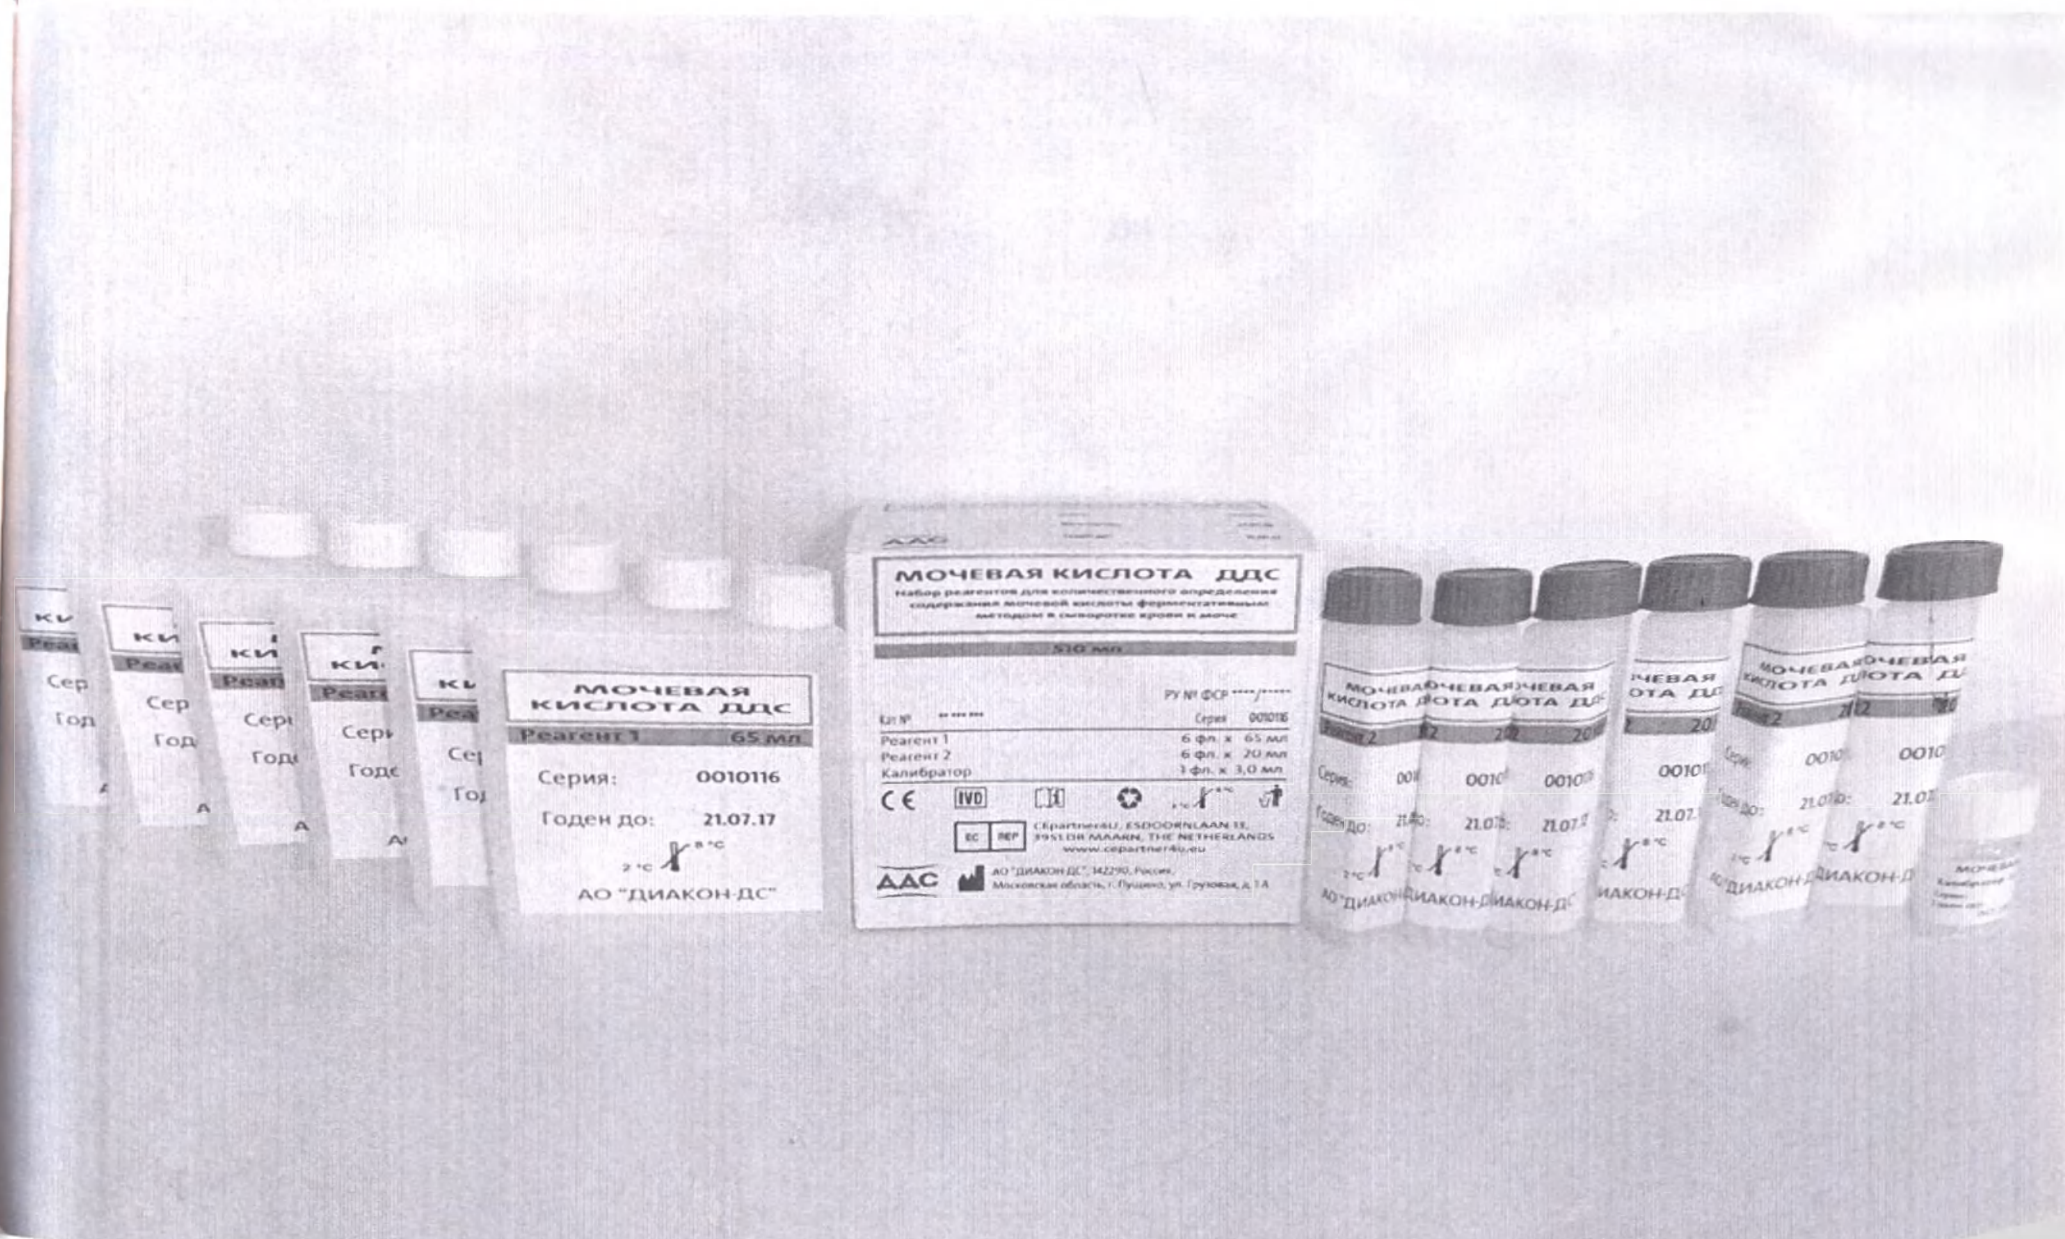


Внешний вид (в соответствии с регистрационным досье № РД-14995/79944 от 22.12.2016)
Набора реагентов для количественного определения содержания мочевой кислоты ферментативным методом в сыворотке крови и моче
(МОЧЕВАЯ КИСЛОТА ДДС)

Вариант 1, Комплектация 9



Внешний вид (в соответствии с регистрационным досье № РД-14995/79944 от 22.12.2016)
Набора реагентов для количественного определения содержания мочевой кислоты ферментативным методом в сыворотке крови и моче
(МОЧЕВАЯ КИСЛОТА ДДС)

риант 1, Комплектация 10

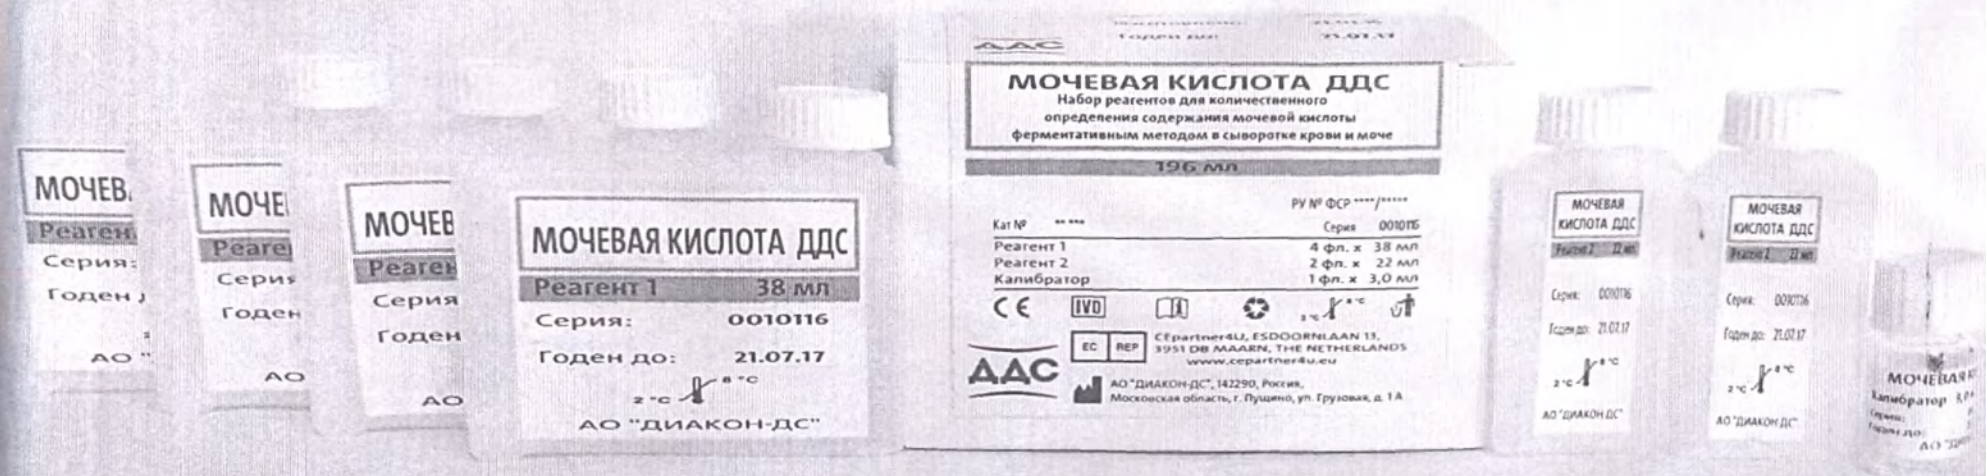

Внешний вид (в соответствии с регистрационным досье № РД-14995/79944 от 22.12.2016)
Набора реагентов для количественного определения содержания мочевой кислоты ферментативным методом в сыворотке крови и моче
(МОЧЕВАЯ КИСЛОТА ДДС)

Вариант 1, Комплектация 11



Набора реагентов для количественного определения содержания мочевой кислоты ферментативным методом в сыворотке крови и моче
(МОЧЕВАЯ КИСЛОТА ДДС)

Вариант 1, Комплектация 12

**МОЧЕВАЯ
КИСЛОТА ДДС**
Реагент 1 62 мл
Серия: 0010116
Годен до: 21.07.17
2 °C / 8 °C
АО "ДИАКОН-ДС"

**МОЧЕВАЯ
КИСЛОТА ДДС**
Реагент 1 62 мл
Серия: 0010116
Годен до: 21.07.17
2 °C / 8 °C
АО "ДИАКОН-ДС"


МОЧЕВАЯ КИСЛОТА ДДС
Набор реагентов для количественного определения
содержания мочевой кислоты ферментативным
методом в сыворотке крови и моче
160 мл
РУ № ОСР ****/*****
Кат № **** Серия 0010116
Реагент 1 2 фл. х 62 мл
Реагент 2 2 фл. х 18 мл
Калибратор 1 фл. х 3,0 мл
CE IVD IFU 2 °C / 8 °C
EC REP CEpartner4U, ESDOORNLAAN 13,
3951 DB MAARN, THE NETHERLANDS
www.cepartner4u.eu
ААС АО "ДИАКОН-ДС", 142290, Россия,
Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д. 1А

**МОЧЕВАЯ
КИСЛОТА ДДС**
Реагент 2 18 мл
Серия: 0010116
Годен до: 21.07.17
2 °C / 8 °C
АО "ДИАКОН-ДС"

**МОЧЕВАЯ
КИСЛОТА ДДС**
Калибратор 3,0 мл
Серия: 0010116
Годен до: 21.07.17
2 °C / 8 °C
АО "ДИАКОН-ДС"


Внешний вид (в соответствии с регистрационным досье № РД-14995/79944 от 22.12.2016)
Набора реагентов для количественного определения содержания мочевой кислоты ферментативным методом в сыворотке крови и моче
(МОЧЕВАЯ КИСЛОТА ДДС)

Вариант 1, Комплектация 13

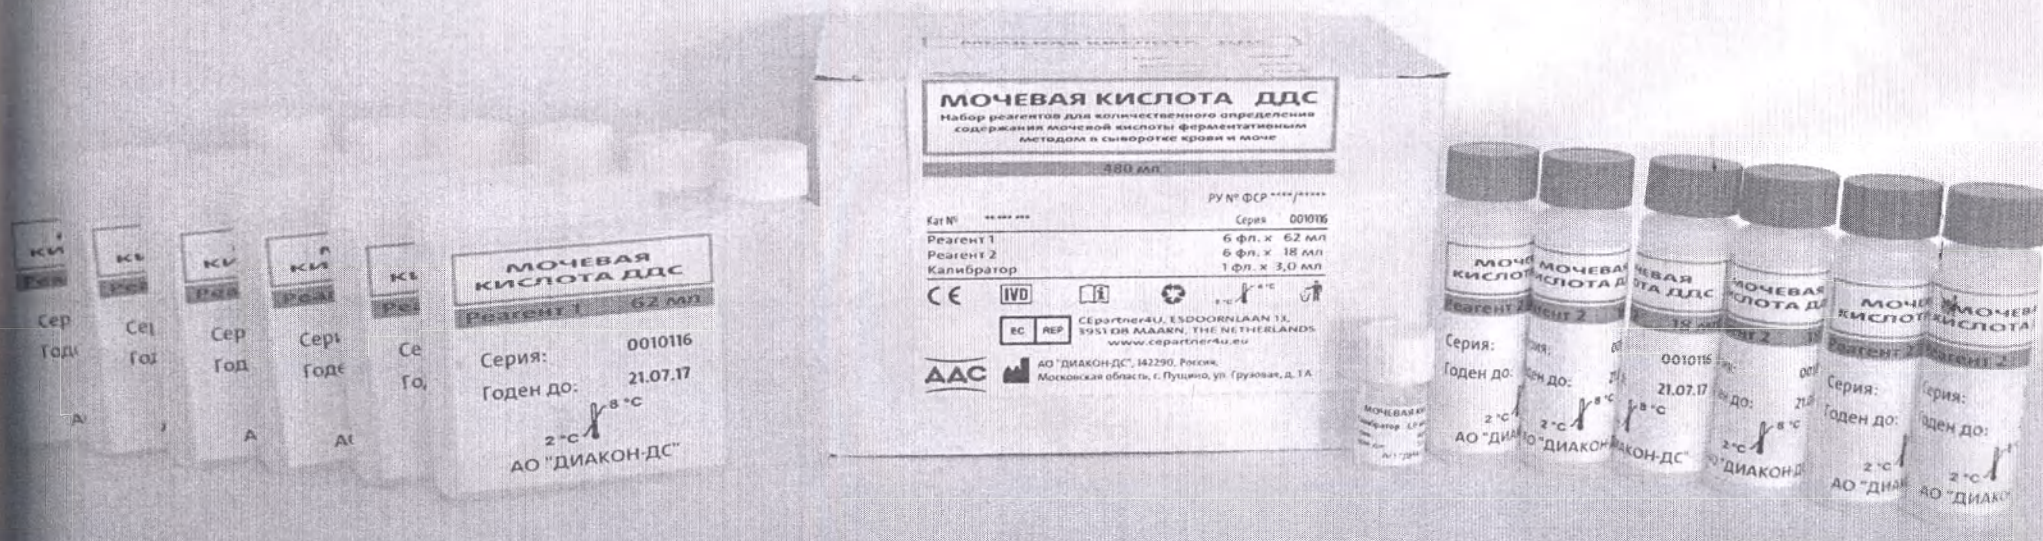


Внешний вид (в соответствии с регистрационным досье № РД-14995/79944 от 22.12.2016)
Набора реагентов для количественного определения содержания мочевой кислоты ферментативным методом в сыворотке крови и моче
(МОЧЕВАЯ КИСЛОТА ДДС)

Вариант 1, Комплектация 14

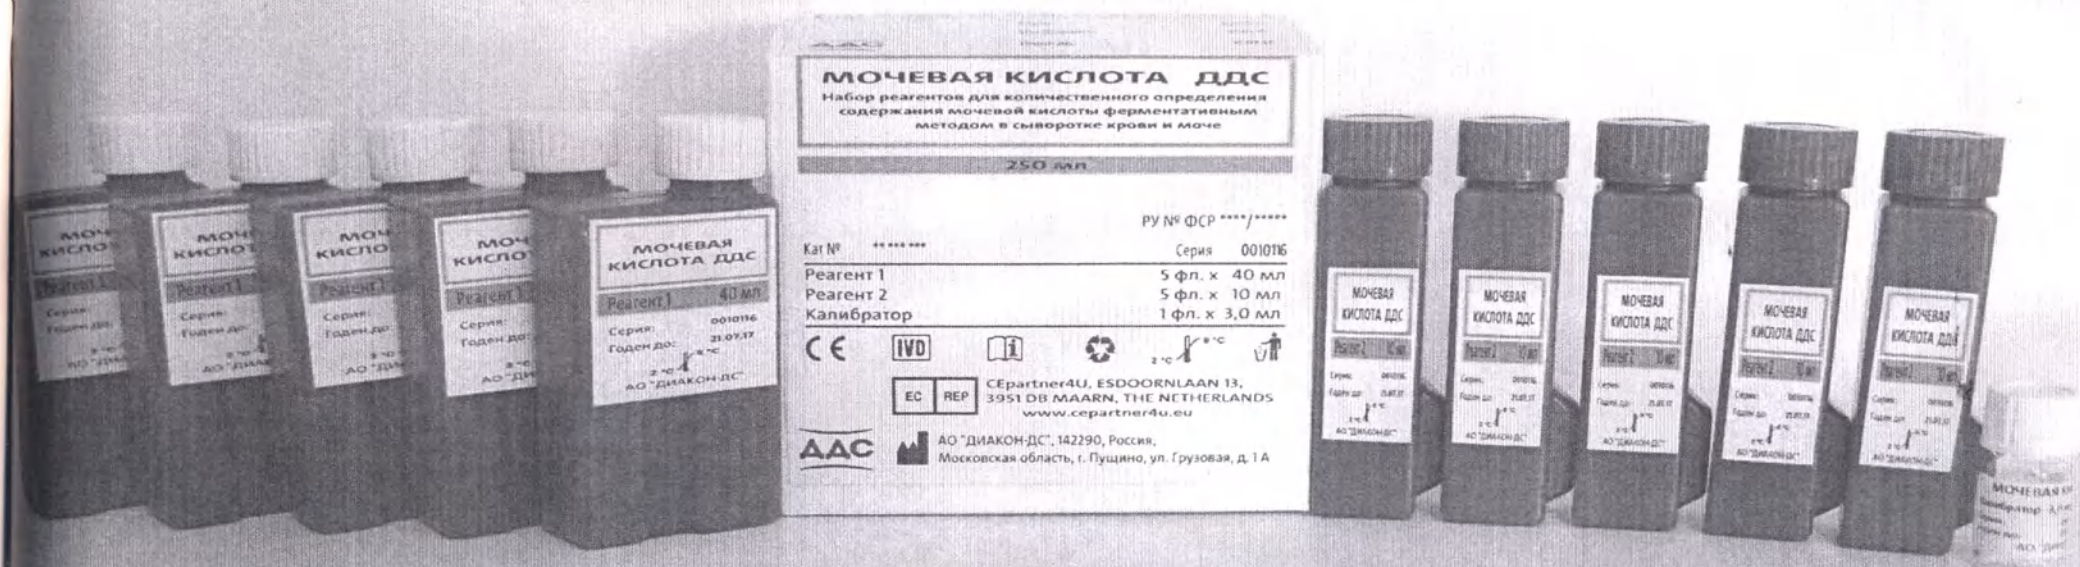


Внешний вид (в соответствии с регистрационным досье № РД-14995/79944 от 22.12.2016)
Набора реагентов для количественного определения содержания мочевой кислоты ферментативным методом в сыворотке крови и моче
(МОЧЕВАЯ КИСЛОТА ДДС)

риант 1, Комплектация 15

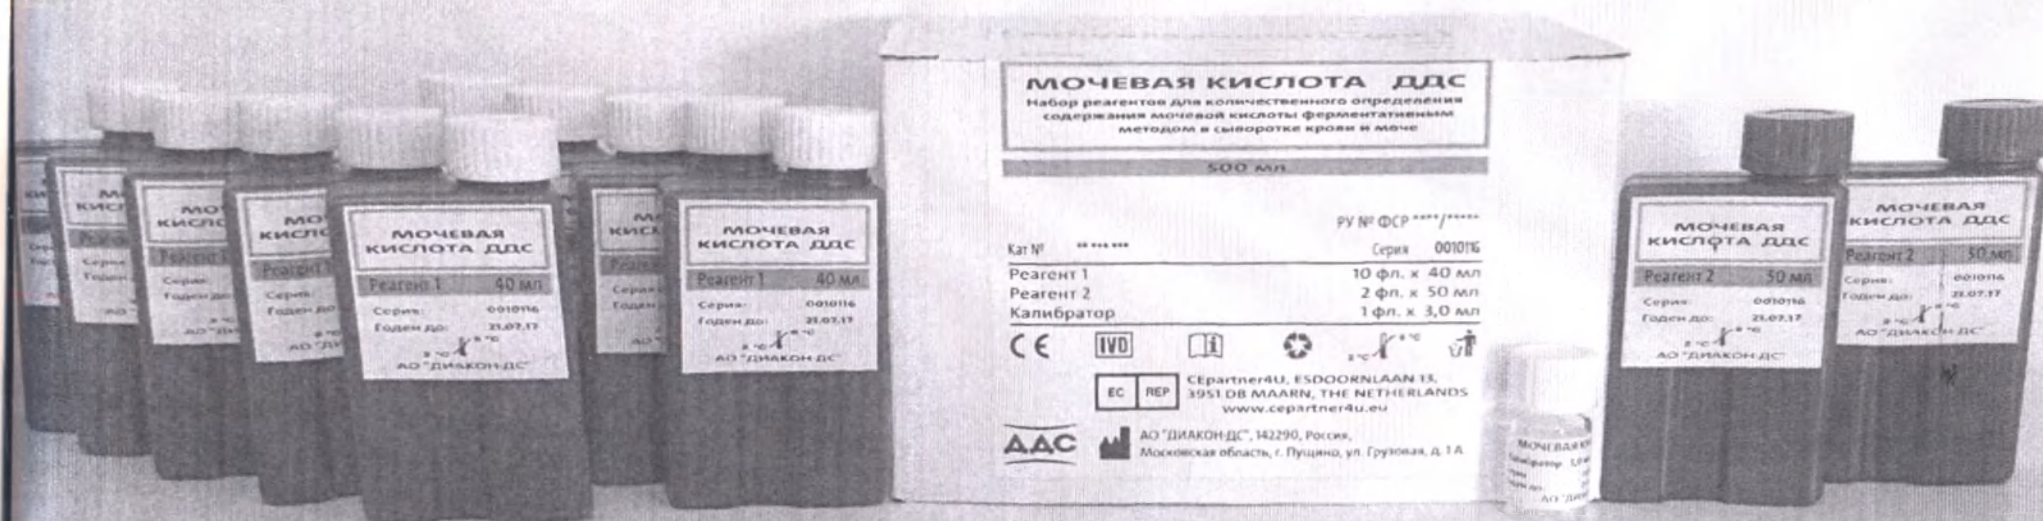


Внешний вид (в соответствии с регистрационным досье № РД-14995/79944 от 22.12.2016)
Набора реагентов для количественного определения содержания мочевой кислоты ферментативным методом в сыворотке крови и моче
(МОЧЕВАЯ КИСЛОТА ДДС)

Вариант 1, Комплектация 16

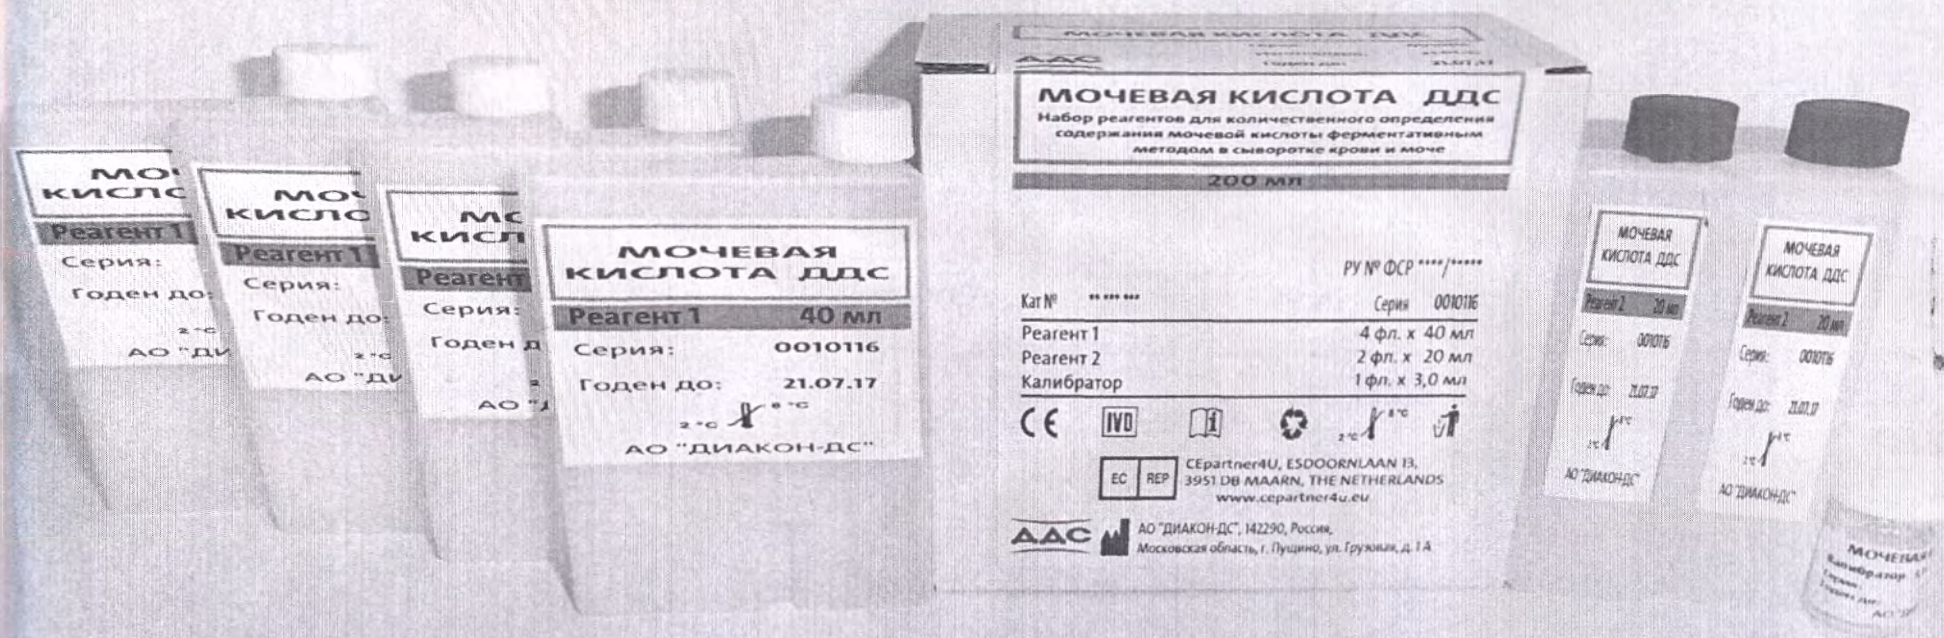


Внешний вид (в соответствии с регистрационным досье № РД-14995/79944 от 22.12.2016)
Набора реагентов для количественного определения содержания мочевой кислоты ферментативным методом в сыворотке крови и моче
(МОЧЕВАЯ КИСЛОТА ДДС)

риант 1, Комплектация 17

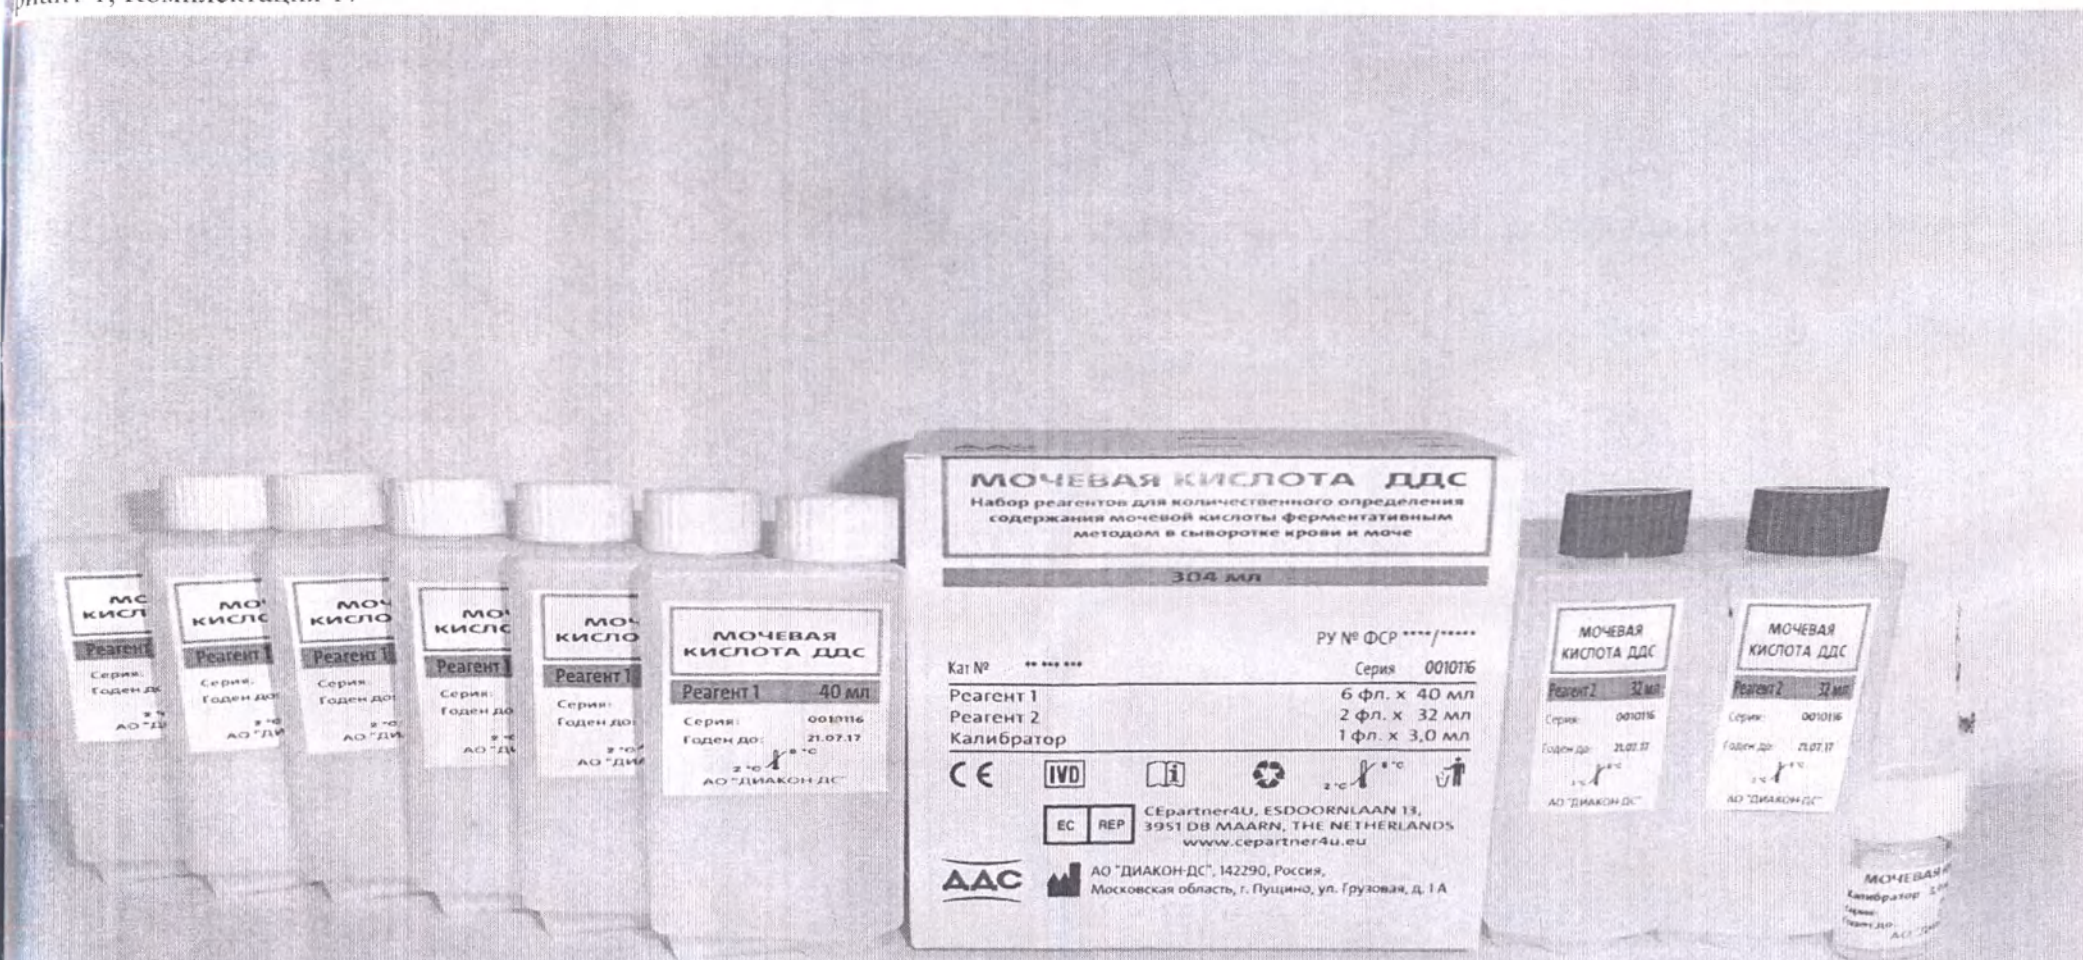

Внешний вид (в соответствии с регистрационным досье № РД-14995/79944 от 22.12.2016)
Набора реагентов для количественного определения содержания мочевого кислоты ферментативным методом в сыворотке крови и моче
(МОЧЕВАЯ КИСЛОТА ДДС)

риант 1, Комплектация 18

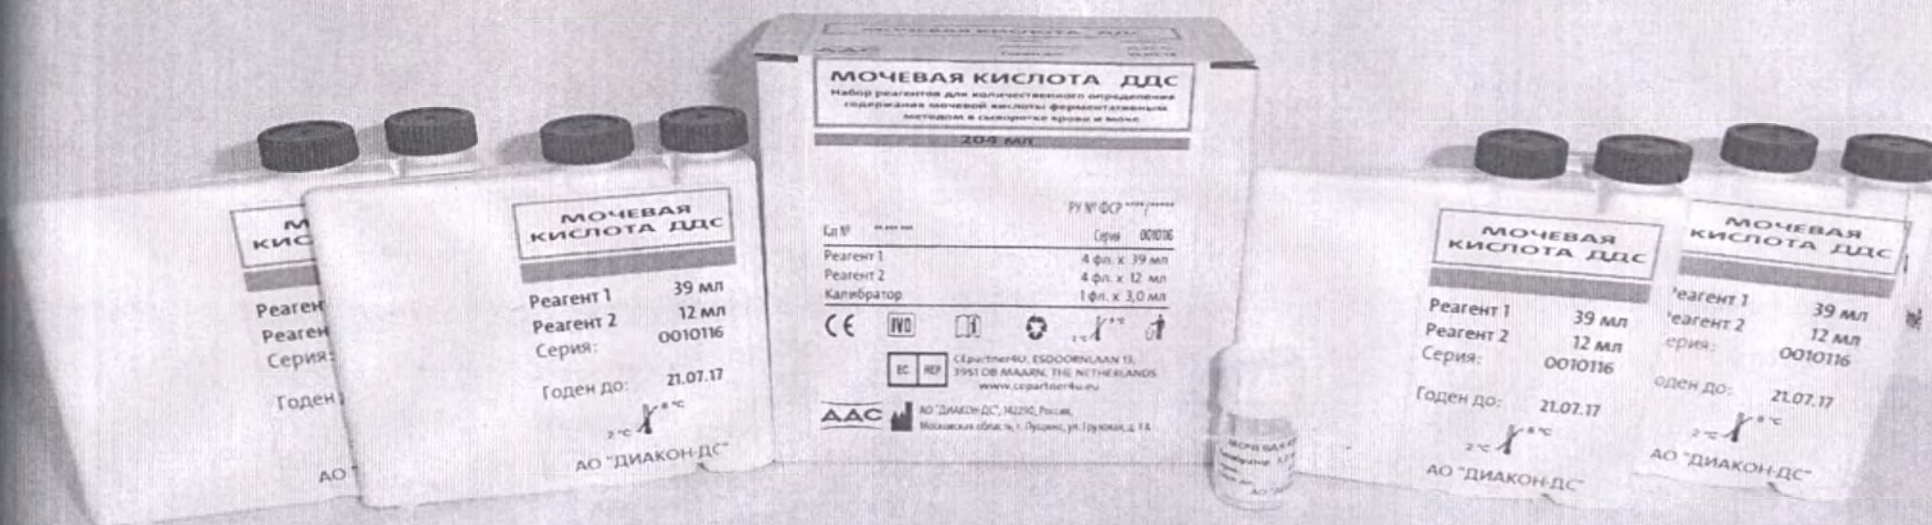

Внешний вид (в соответствии с регистрационным досье № РД-14995/79944 от 22.12.2016)
Набора реагентов для количественного определения содержания мочевой кислоты ферментативным методом в сыворотке крови и моче
(МОЧЕВАЯ КИСЛОТА ДДС)

риант 1, Комплектация 19



Набора реагентов для количественного определения содержания мочевой кислоты ферментативным методом в сыворотке крови и моче
(МОЧЕВАЯ КИСЛОТА ДДС)

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА ДДС
Набор реагентов для количественного определения содержания мочевой кислоты ферментативным методом в сыворотке крови и моче

по ТУ 21.64 РУ № 007/01439 от 27.05.2007

50 мл
Кат № 510 141
Реагент 1
Реагент 2
Калибратор

Серия: 0010116
4 фл. x 10 мл
1 фл. x 10 мл
1 фл. x 1,0 мл

CE IVD REP

CEpartner4U, ESDOORNLAAN 13,
3951 DB MAARN, THE NETHERLANDS
www.cepartner4u.eu

АО "ДИАКОН-ДС", 142790, Россия,
Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д. 1 А

Мочевая Кислота ДДС
Реагент 1 10 мл
Серия: 0010116
Годен до: 21.07.17
20°C ± 5°C
IVD

Мочевая Кислота ДДС
Реагент 1 10 мл
Серия: 0010116
Годен до: 21.07.17
20°C ± 5°C
IVD

Мочевая Кислота ДДС
Реагент 1 10 мл
Серия: 0010116
Годен до: 21.07.17
20°C ± 5°C
IVD

Мочевая Кислота ДДС
Реагент 1 10 мл
Серия: 0010116
Годен до: 21.07.17
20°C ± 5°C
IVD

Мочевая Кислота ДДС
Реагент 2 10 мл
Серия: 0010116
Годен до: 21.07.17
20°C ± 5°C
IVD

Мочевая Кислота ДДС
Калибратор 1,0 мл
Серия: 0010116
Годен до: 21.07.17
20°C ± 5°C
IVD

АО "ДИАКОН-ДС"

Внешний вид (в соответствии с регистрационным досье № РД-14995/79944 от 22.12.2016)
Набора реагентов для количественного определения содержания мочевой кислоты ферментативным методом в сыворотке крови и моче
(МОЧЕВАЯ КИСЛОТА ДДС)

[illegible]


Внешний вид (в соответствии с регистрационным досье № РД-14995/79944 от 22.12.2016)
Набора реагентов для количественного определения содержания мочевой кислоты ферментативным методом в сыворотке крови и моче
(МОЧЕВАЯ КИСЛОТА ДДС)

Вариант 1, Комплектация 22



Внешний вид (в соответствии с регистрационным досье № РД-14995/79944 от 22.12.2016)
Набора реагентов для количественного определения содержания мочевой кислоты ферментативным методом в сыворотке крови и моче
(МОЧЕВАЯ КИСЛОТА ДДС)

вариант 1, Комплектация 23

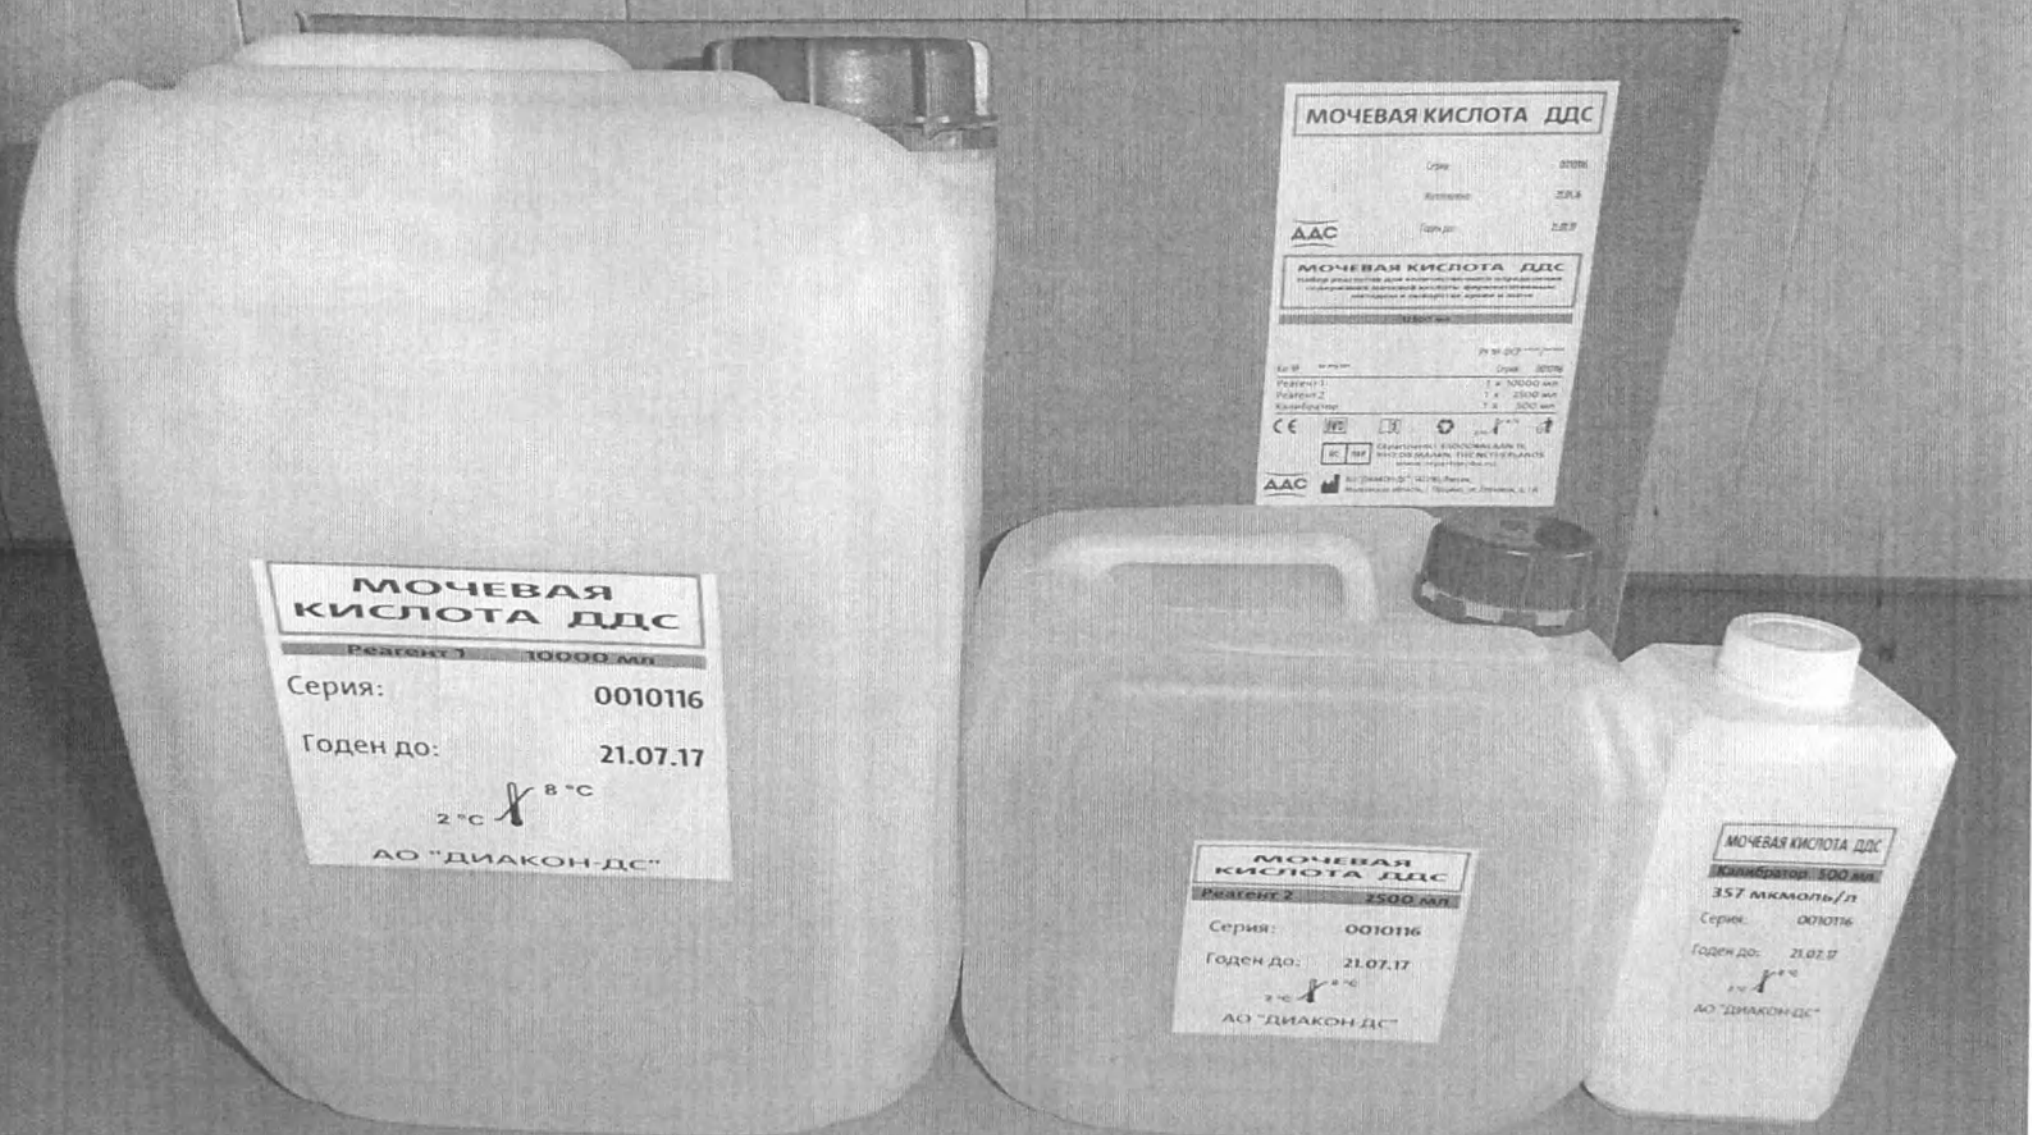

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 23
Генеральный директор
АО «ДИАКОН-ДС»



Т.Ю. Корзун