

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
АО «Эрба Рус»

Иконников М. В.

« 09 » сентября 2021г.




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Антитело моноклональное мышинное к PD-L1 человека, клон 22C3, для выявления клеток,
экспрессирующих PD-L1, иммуногистохимическим методом
(Monoclonal Mouse Anti-Human PD-L1 Clone 22C3)**



изображение медицинского изделия: «Антитело моноклональное мышиное к PD-L1 человека, клон 22C3, для выявления клеток, экспрессирующих PD-L1, иммуногистохимическим методом (Monoclonal Mouse Anti-Human PD-L1 clone 22C3)».


ИФ (номер по каталогу) М 3653 лот (код партии) 11146263

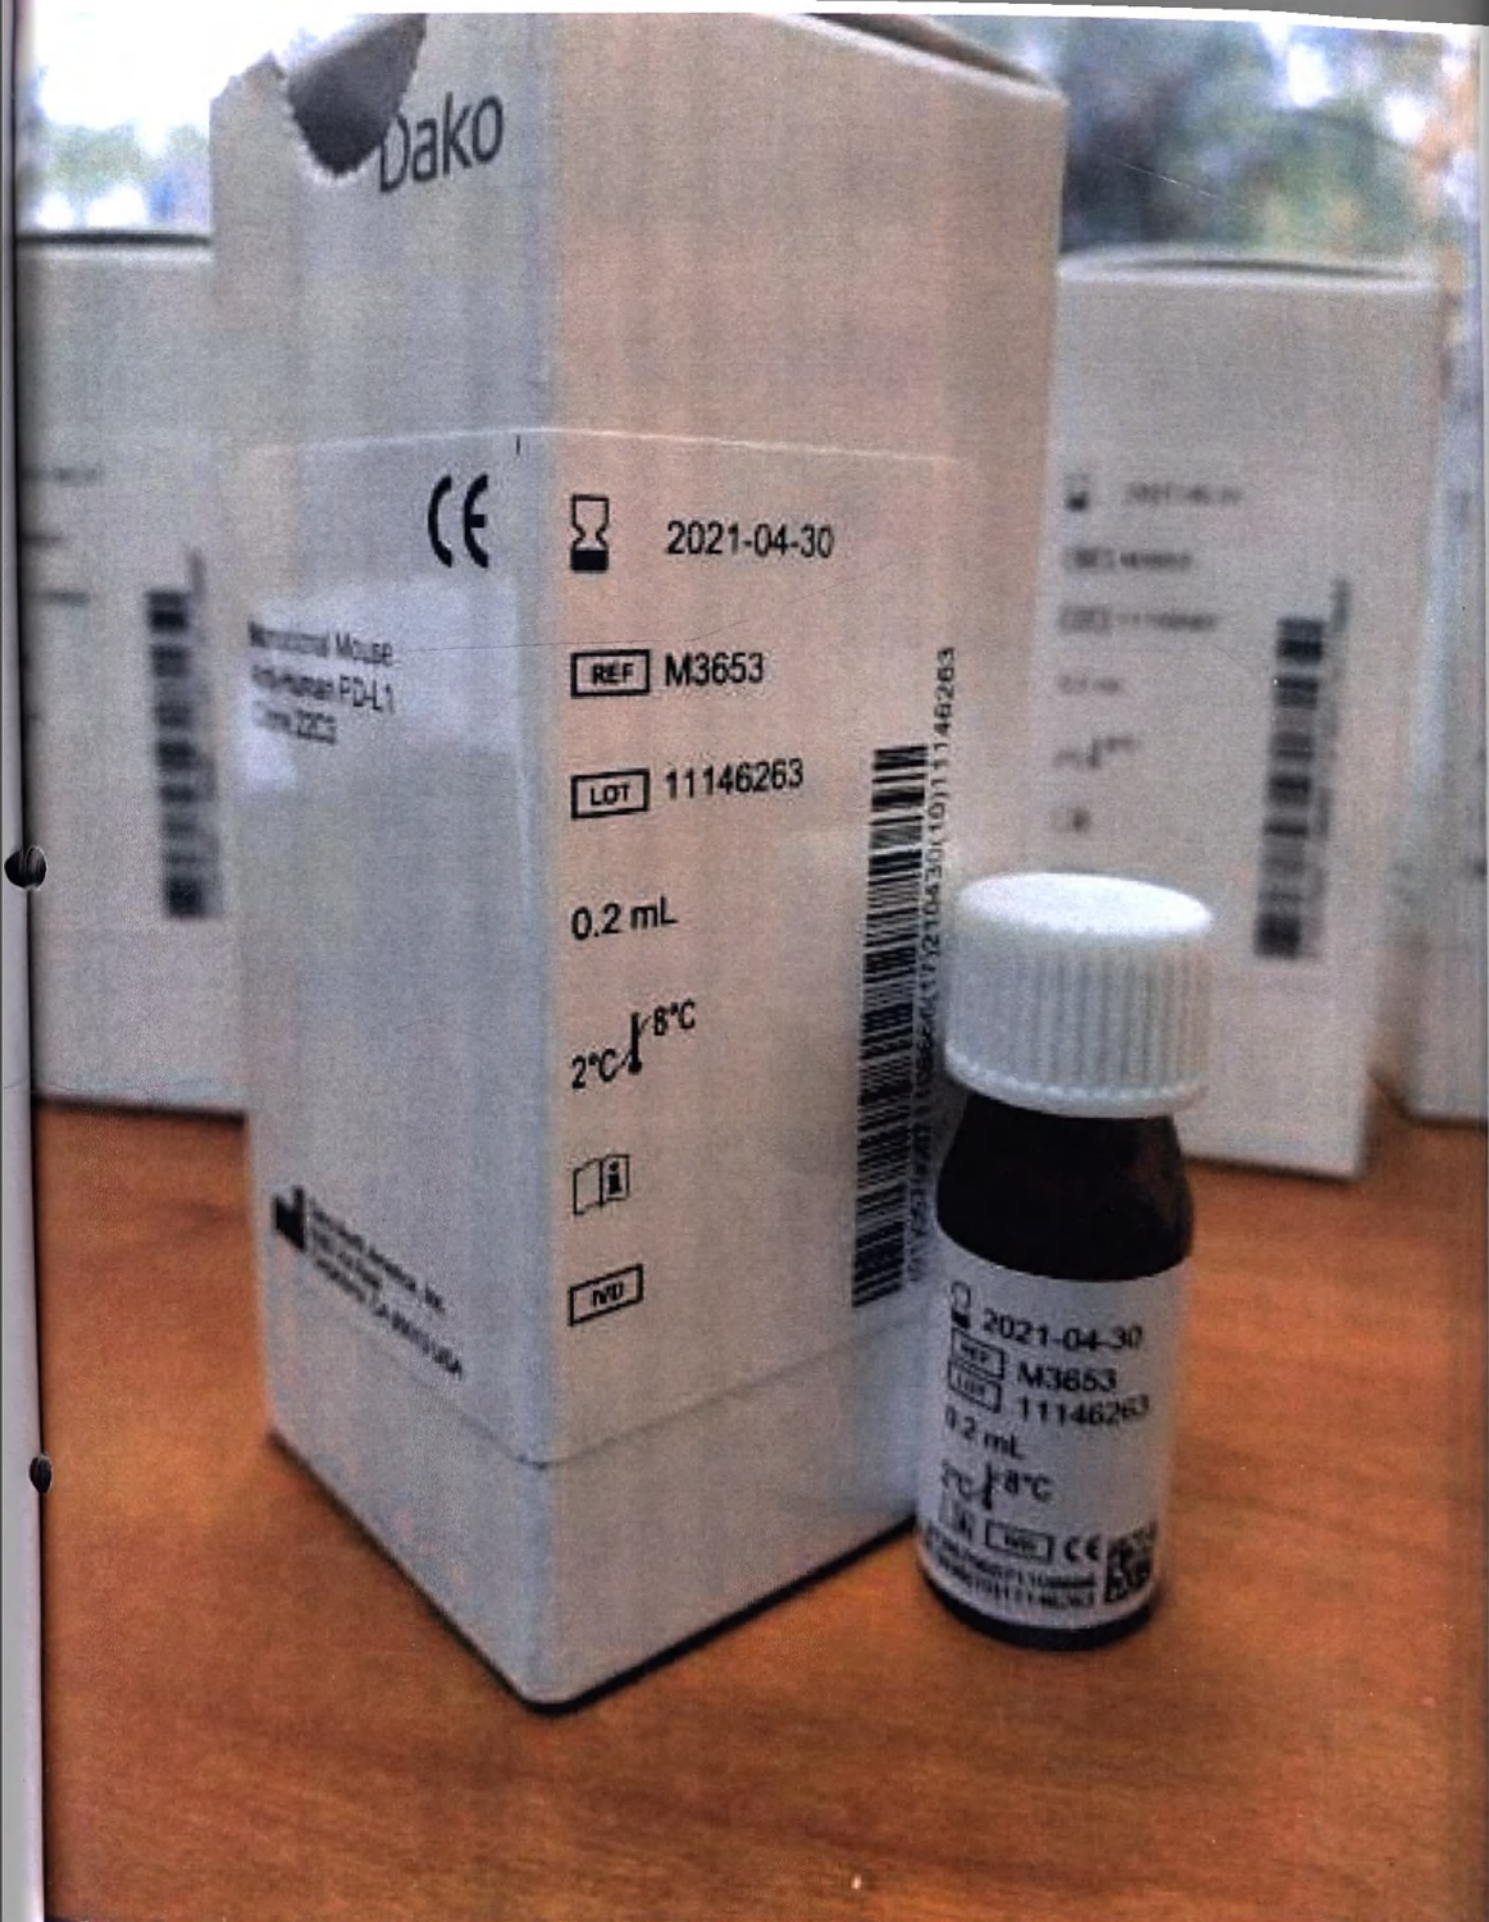

ображение медицинского изделия: «Антитело моноклональное мышиное к PD-L1 человека, клон 22C3, для выявления клеток, экспрессирующих PD-L1, иммуногистохимическим методом (Monoclonal Mouse Anti-Human PD-L1 clone 22C3)»

F (номер по каталогу) M 3653 лот (код партии) 11146263

MAZARI

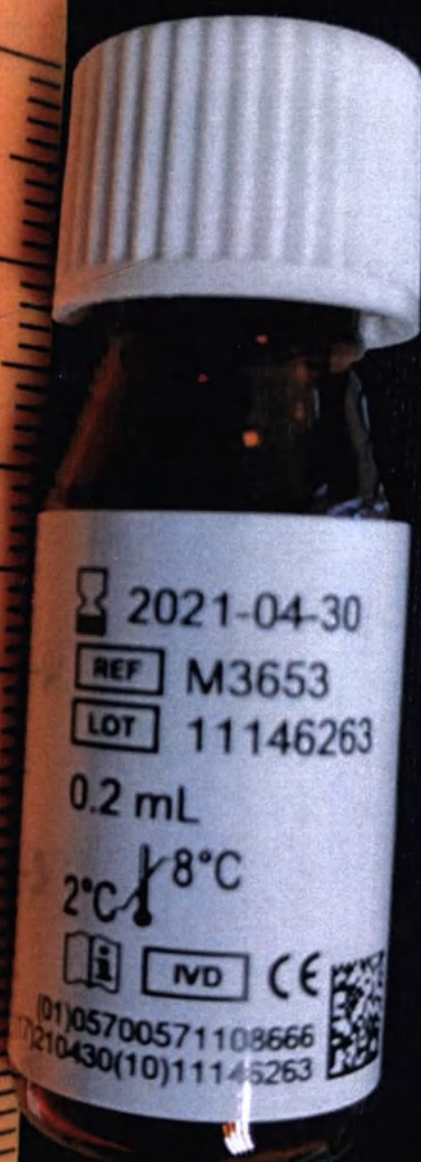

Изображение флакона с раствором мышиного моноклонального антитела к PD-L1 человека, клон 22C3 для медицинского изделия: «Антитело моноклональное мышиное к PD-L1 человека, клон 22C3, для выявления клеток, экспрессирующих PD-L1, иммуногистохимическим методом (Monoclonal Mouse Anti-Human PD-L1 Clone 22C3)».



2021-04-30



M3653



11146263

0.2 mL

2°C / 8°C



(01)05700571108666(17)210430(10)11146263



2021-04-30

REF M3653


LOT 11146263

0.2 mL

2°C / 8°C



(01)05700571108666
210430(10)11146263



PG4435_02



Intended use




MAZARI

Изображение флакона с раствором мышиного моноклонального антитела к PD-L1 человека, клон 22C3 для медицинского изделия: «Антитело моноклональное мышиное к PD-L1 человека, клон 22C3, для выявления клеток, экспрессирующих PD-L1, иммуногистохимическим методом (Monoclonal Mouse Anti-Human PD-L1 Clone 22C3)».

Изображение медицинского изделия: «Антитело моноклональное мышинное к PD-L1 человека, клон 22C3, для выявления клеток, экспрессирующих PD-L1, иммуногистохимическим методом (Monoclonal Mouse Anti-Human PD-L1 clone 22C3)».

REF (номер по каталогу) M 3653 лот (код партии) 11146263

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

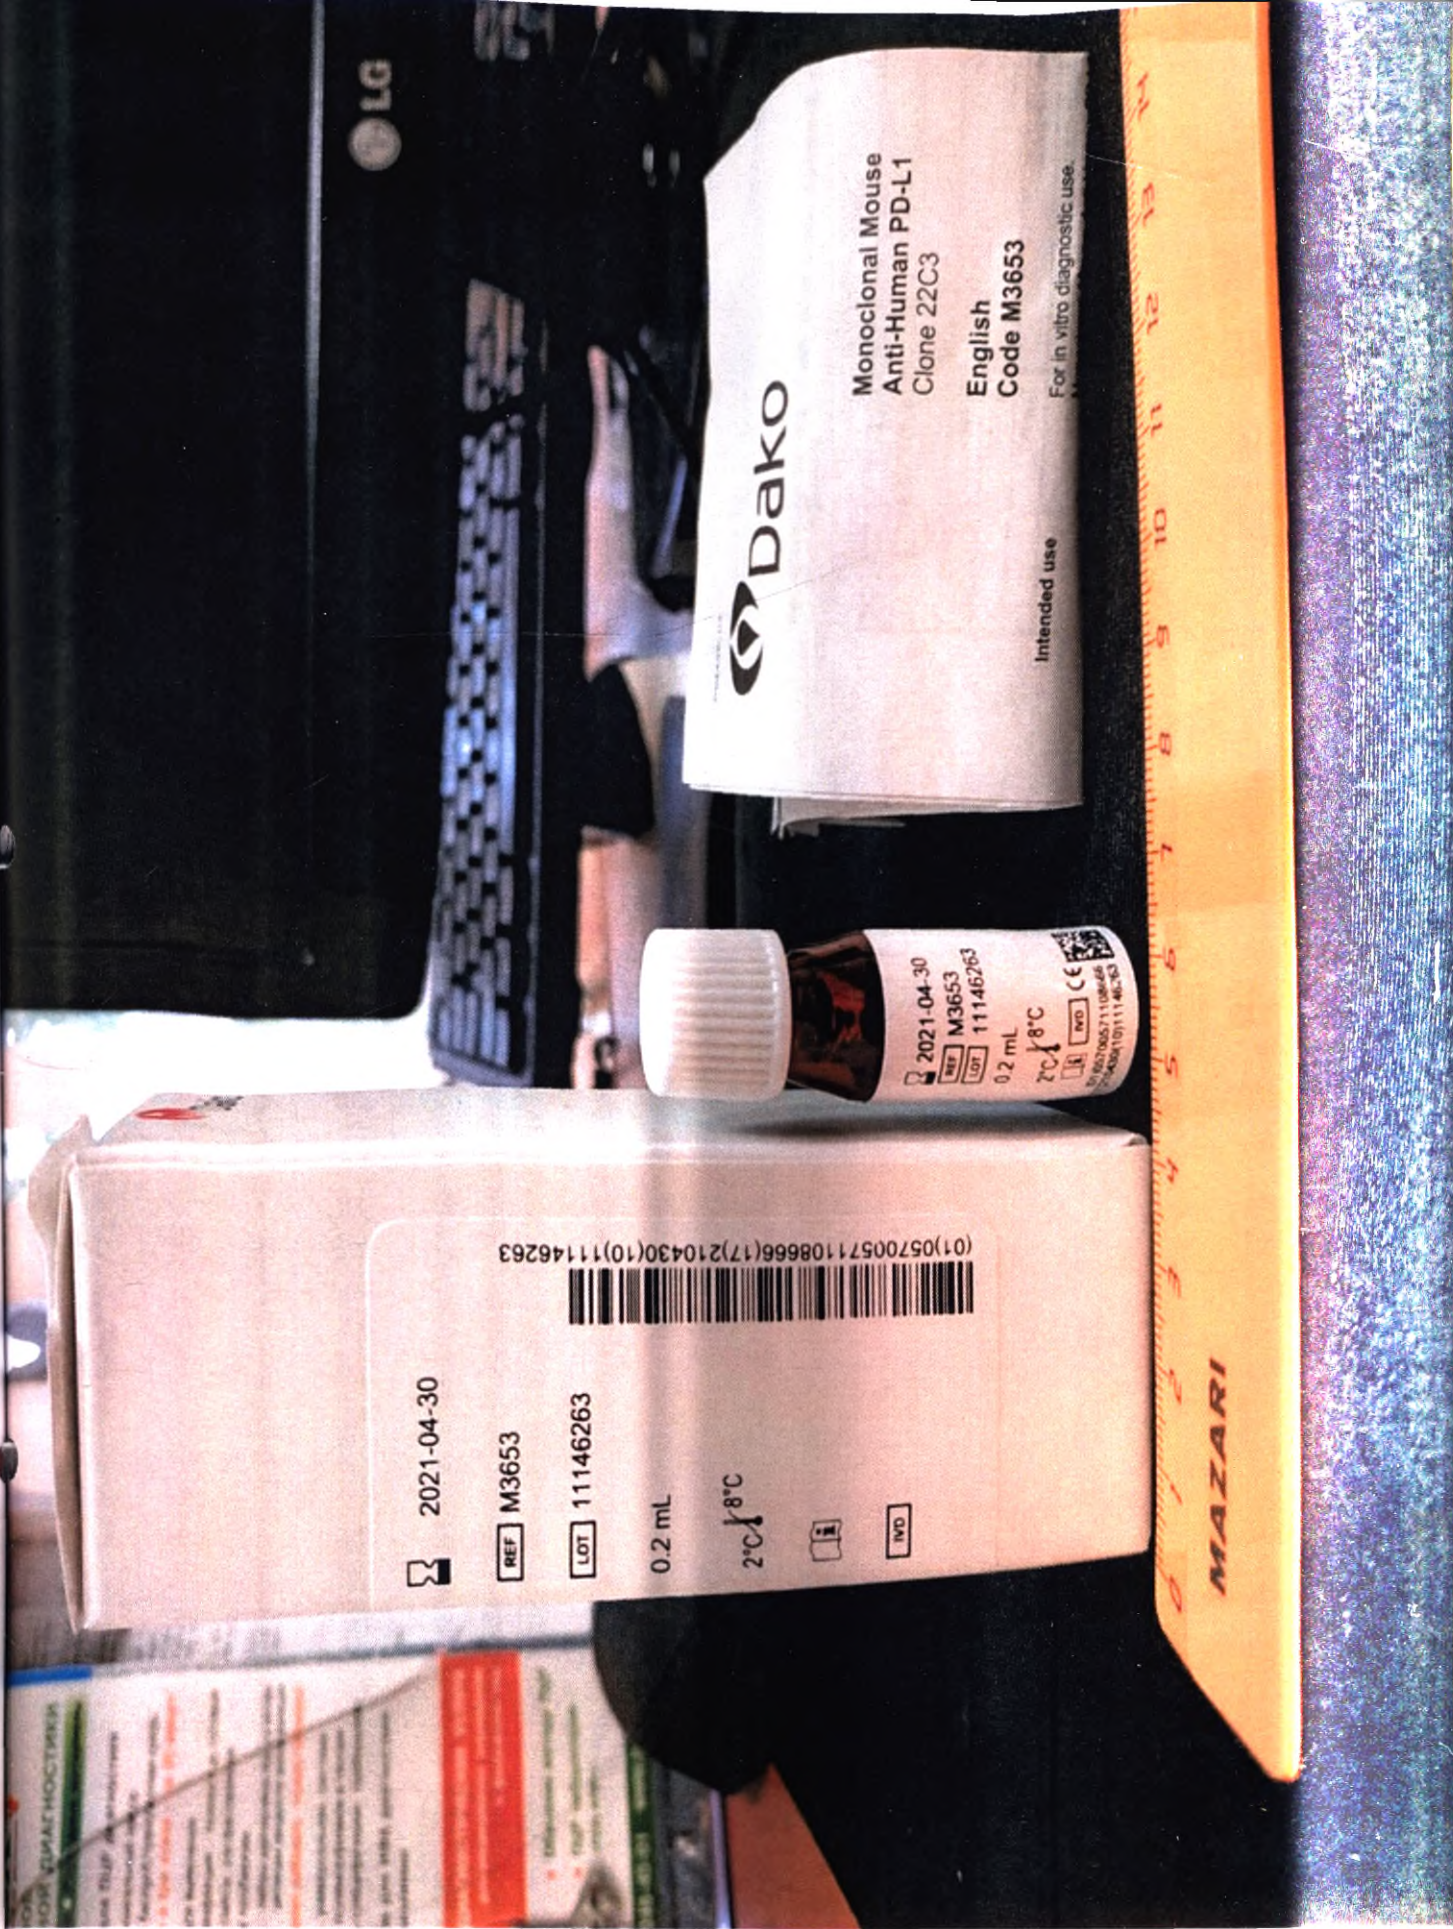



Изображение медицинского изделия: «Антитело моноклональное мышинное к PD-L1 человека, клон 22C3, для окрашивания клеток, экспрессирующих PD-L1, иммуногистохимическим методом (Monoclonal Mouse Anti-Human PD-L1 Clone 22C3)».

(номер по каталогу) М 3653 лот (код партии) 11146263

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

P04435_02




Monoclonal M
Anti-Human P
Clone 22C3

English
Code M3653

Intended use

For in vitro diagnostic
Monoclonal Mouse Ar
PD-L1 in normal and n

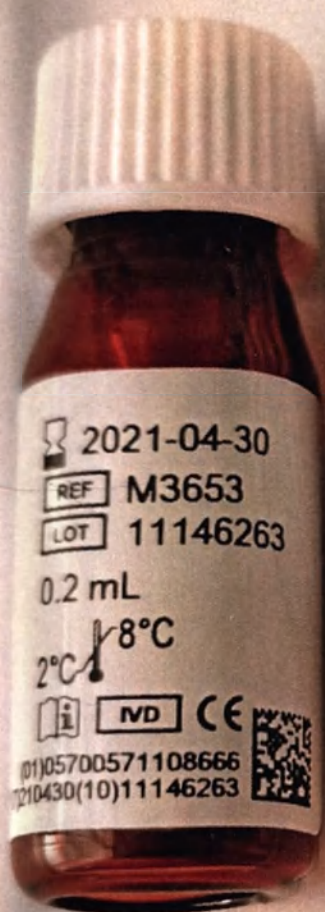

изображение флакона с раствором мышиного моноклонального антитела к PD-L1 человека, клон 22C3 (0,2 мл) и инструкции по применению медицинского изделия «Антитело моноклональное мышиное к PD-L1 человека, клон 22C3, для выявления клеток, экспрессирующих PD-L1, иммуногистохимическим методом (Monoclonal Mouse Anti-Human PD-L1 Clone 22C3)».

ИФ (номер по каталогу) М 3653 лот (код партии) 11146263



Dako




Monoclonal Mouse
Anti-Human PD-L1
Clone 22C3

 Dako North America, Inc.
6392 Via Real
Carpinteria, CA 93013 USA

Изображение упаковки медицинского изделия: «Антитело моноклональное мышиное к PD-L1 человека, клон 22C3, для выявления клеток, экспрессирующих PD-L1, иммуногистохимическим методом (Monoclonal Mouse Anti-Human PD-L1 Clone 22C3)».



Изображение упаковки из картона для медицинского изделия: «Антитело моноклональное мышиное к PD-L1 человека, клон 22C3, для выявления клеток, экспрессирующих PD-L1, иммуногистохимическим методом (Monoclonal Mouse Anti-Human PD-L1 Clone 22C3)».

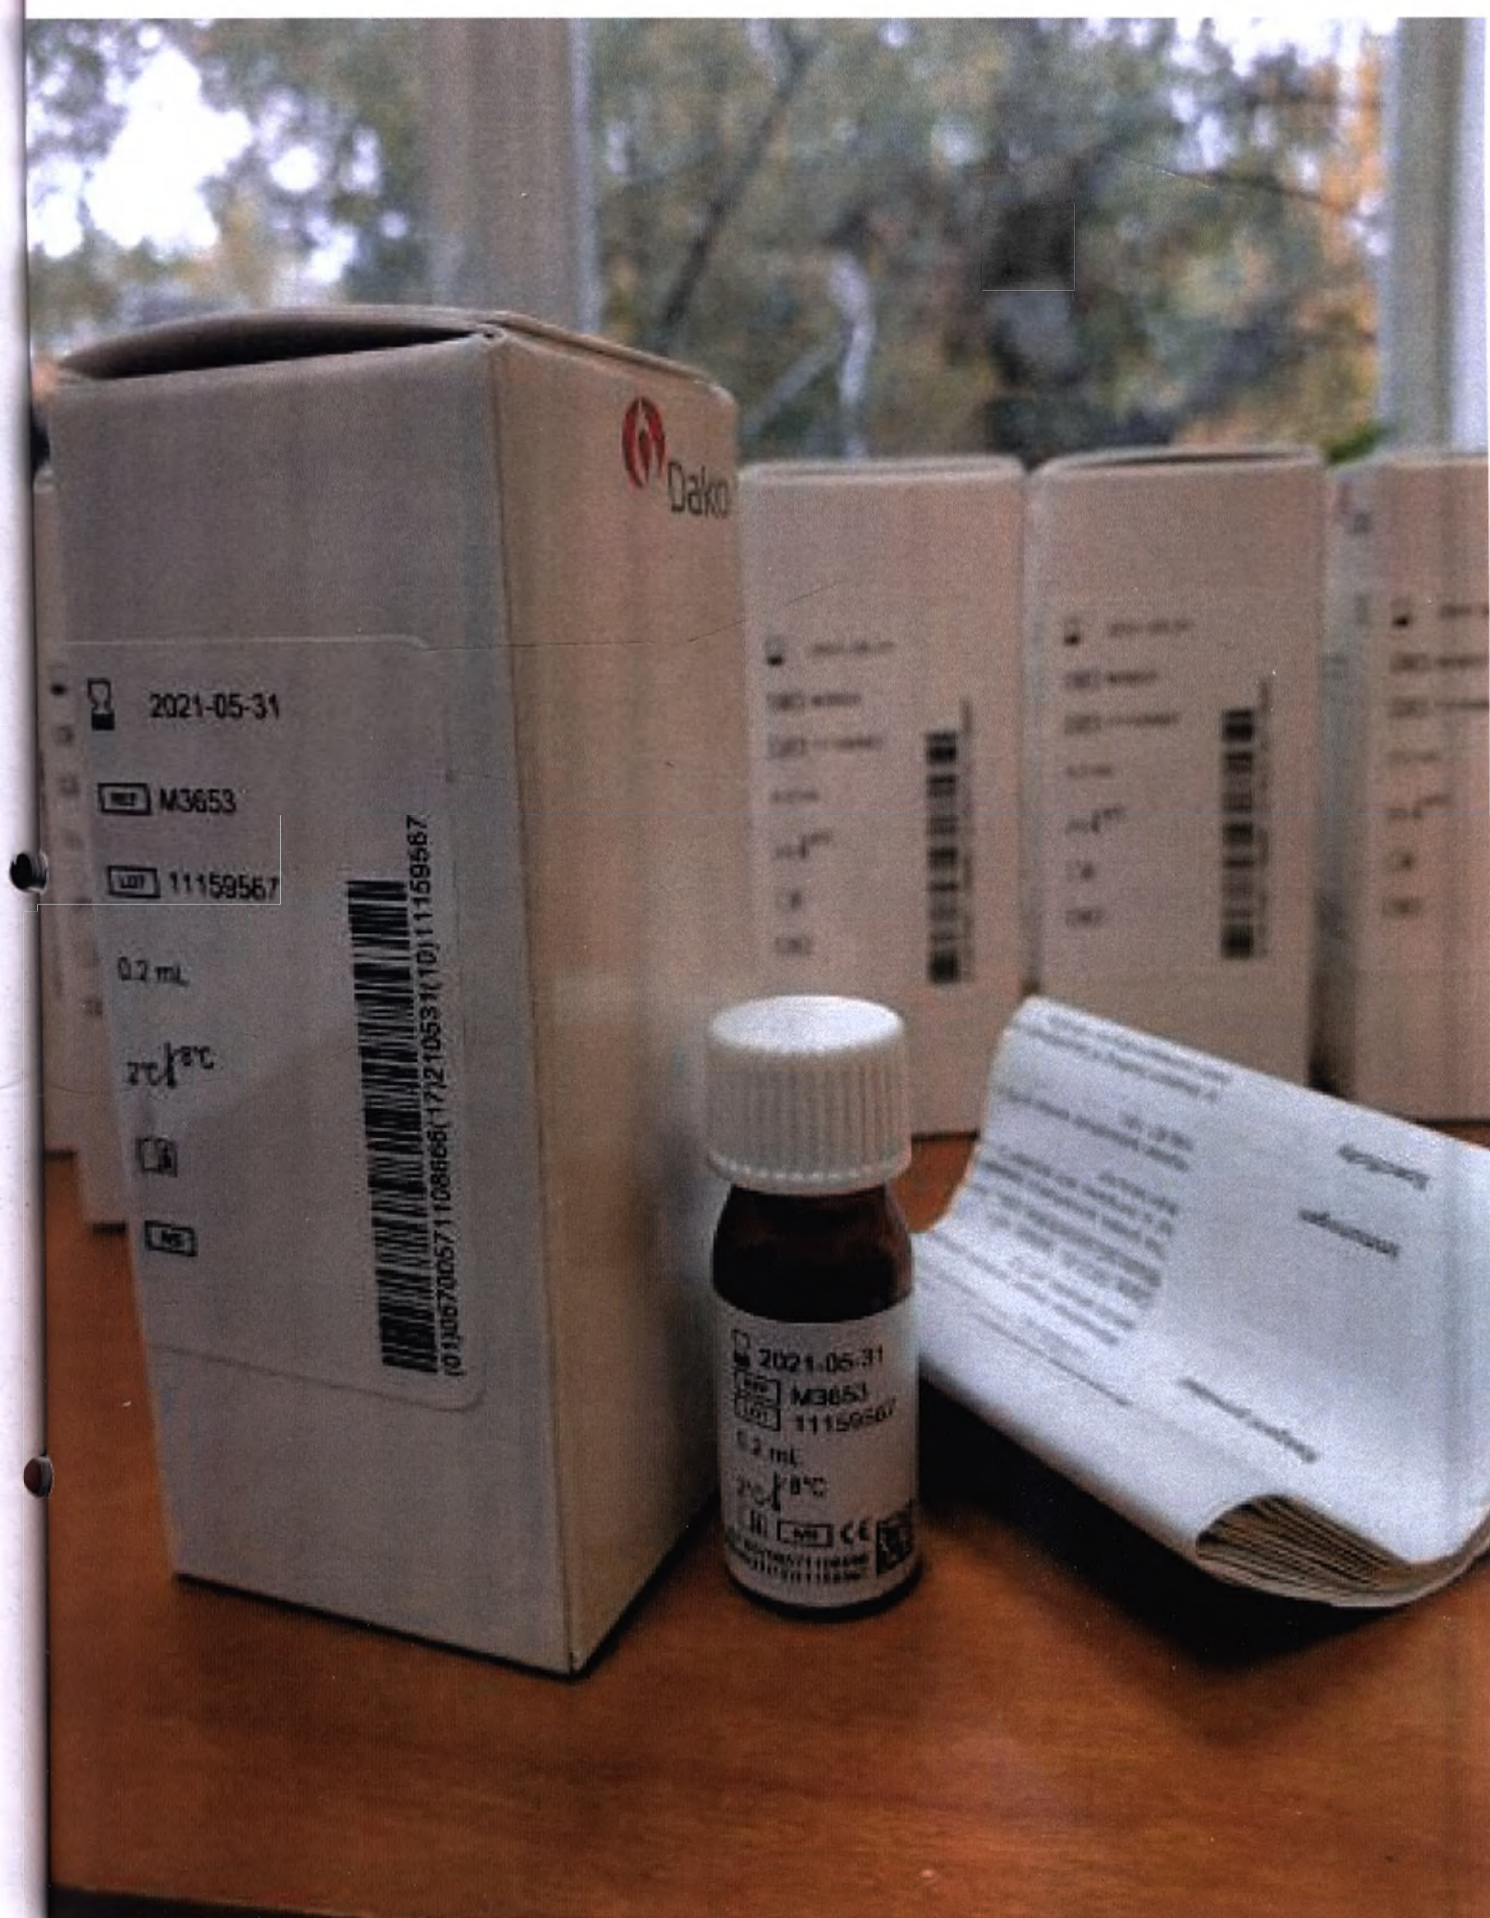

изображение медицинского изделия: «Антитело моноклональное мышиное к PD-L1 человека, клон 22C3, для выявления клеток, экспрессирующих PD-L1, иммуногистохимическим методом (Monoclonal Mouse Anti-Human PD-L1 clone 22C3)».

№ (номер по каталогу) М 3653 лот (код партии) 11159567

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU


CE

Monoclonal Mouse
Anti-Human PD-L1
Clone 22C3

 Dako North America, Inc.
6392 Via Real
Carpinteria, CA 93013 USA



Изображение флакона. Медицинское изделие: «Антитело моноклональное мышиное к PD-L1 человека, клон 22C3, для выявления клеток, экспрессирующих PD-L1, иммуногистохимическим методом (Monoclonal Mouse Anti-Human PD-L1 Clone 22C3)».

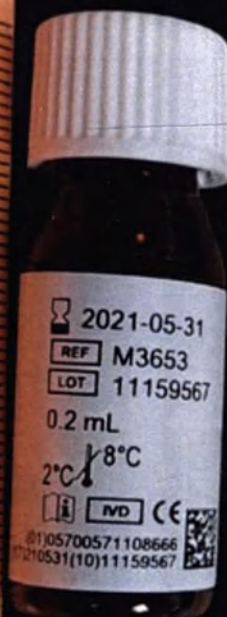


Описание флакона. Медицинское изделие: «Антитело моноклональное мышиное к PD-L1 человека, клон 22C3, для окрашивания клеток, экспрессирующих PD-L1, иммуногистохимическим методом (Monoclonal Mouse Anti-Human PD-L1 Clone 22C3)».



CE

Monoclonal Mouse
Anti-Human PD-L1
Clone 22C3

 Dako North America, Inc.
6392 Via Real
Carpinteria, CA 93013 USA

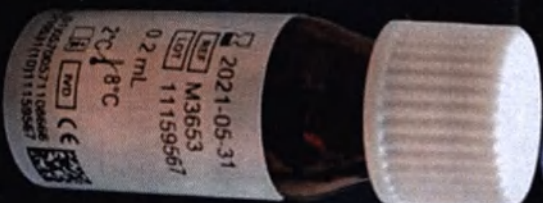

Изображение медицинского изделия: «Антитело моноклональное мышиное к PD-L1 человека, клон 22C3, для выявления клеток, экспрессирующих PD-L1, иммуногистохимическим методом (Monoclonal Mouse Anti-Human PD-L1 clone 22C3)».

MAZARI


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15




Описание медицинского изделия: «Антитело моноклональное мышиное к PD-L1 человека, клон 22C3, для окрашивания клеток, экспрессирующих PD-L1, иммуногистохимическим методом (Monoclonal Mouse Anti-Human PD-L1 clone 22C3)».



2021-05-31





M3653




11159567

0.2 mL


2°C / 8°C

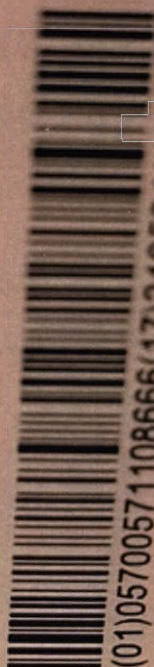

(01)05700571108666(17)210531(10)11159567

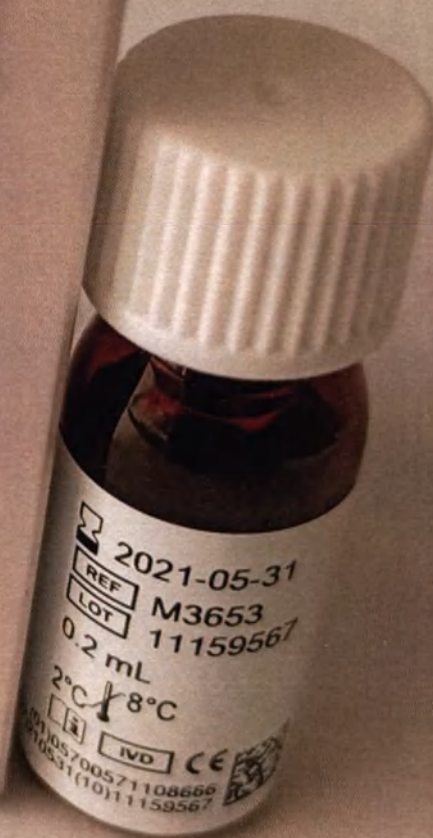

Изображение медицинского изделия: «Антитело моноклональное мышиное к PD-L1 человека, клон 22C3, для выявления клеток, экспрессирующих PD-L1, иммуногистохимическим методом (Monoclonal Mouse Anti-Human PD-L1 clone 22C3)».

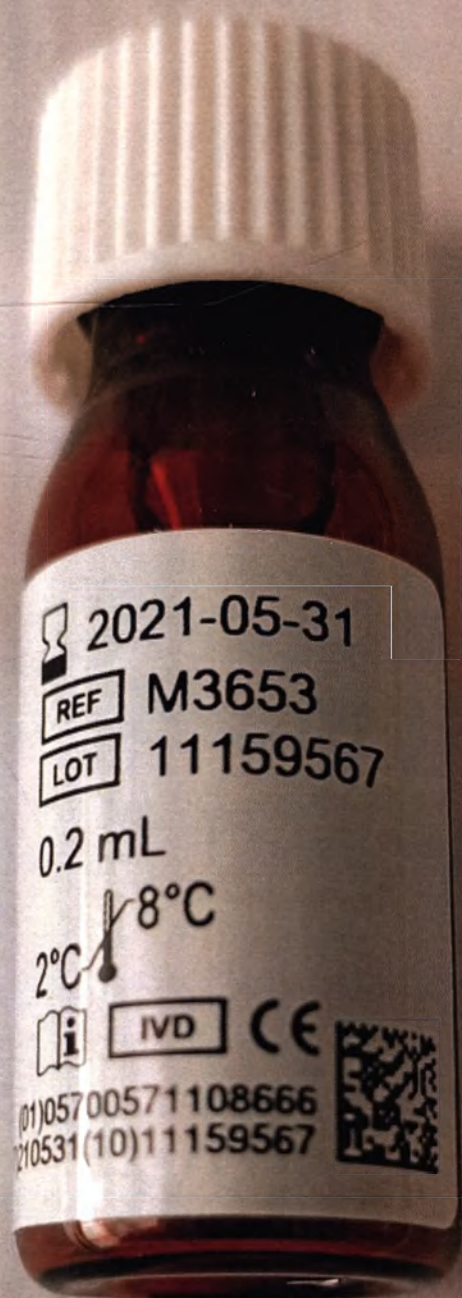

2021-05-31
REF M3653
LOT 11159567


0.2 mL
2°C - 8°C

IVD CE
01)057 00571108666
210531(10)11159567



Изображение флакона с раствором мышиного моноклонального антитела к PD-L1 человека, клон 22C3 для
медицинского изделия: «Антитело моноклональное мышиное к PD-L1 человека, клон 22C3, для выявления клеток,
экспрессирующих PD-L1, иммуногистохимическим методом (Monoclonal Mouse Anti-Human PD-L1 Clone 22C3)».

MAZARİ

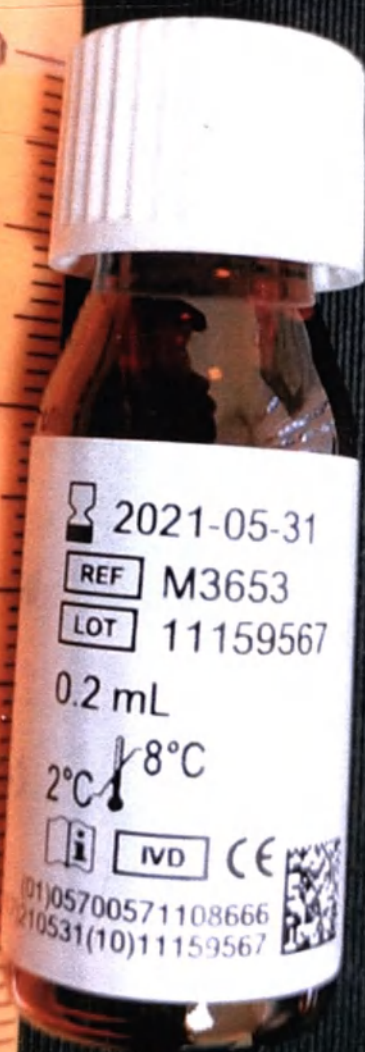

Изображение флакона с раствором мышиного моноклонального антитела к PD-L1 человека, клон 22C3 для
медицинского изделия: «Антитело моноклональное мышиное к PD-L1 человека, клон 22C3, для выявления клеток,
прессурующих PD-L1, иммуногистохимическим методом (Monoclonal Mouse Anti-Human PD-L1 Clone 22C3)».



2021-05-31

REF

M3653

LOT

11159567

0.2 mL

2°C ~~8°C~~



IVD



MAZARI

Изображение упаковки медицинского изделия: «Антитело моноклональное мышиное к PD-L1 человека, клон 22C3, для выявления клеток, экспрессирующих PD-L1, иммуногистохимическим методом (Monoclonal Mouse Anti-Human PD-L1 clone 22C3)».

MAZARI



2021-05-31




REF M3653



LOT 11159567


0.2 mL

2°C 8°C



(01)05700571108666(17)210531(10)11159567

изображение упаковки медицинского изделия: «Антитело моноклональное мышиное к PD-L1 человека, клон 22C3, для выявления клеток, экспрессирующих PD-L1, иммуногистохимическим методом (Monoclonal Mouse Anti-Human PD-L1 clone 22C3)».

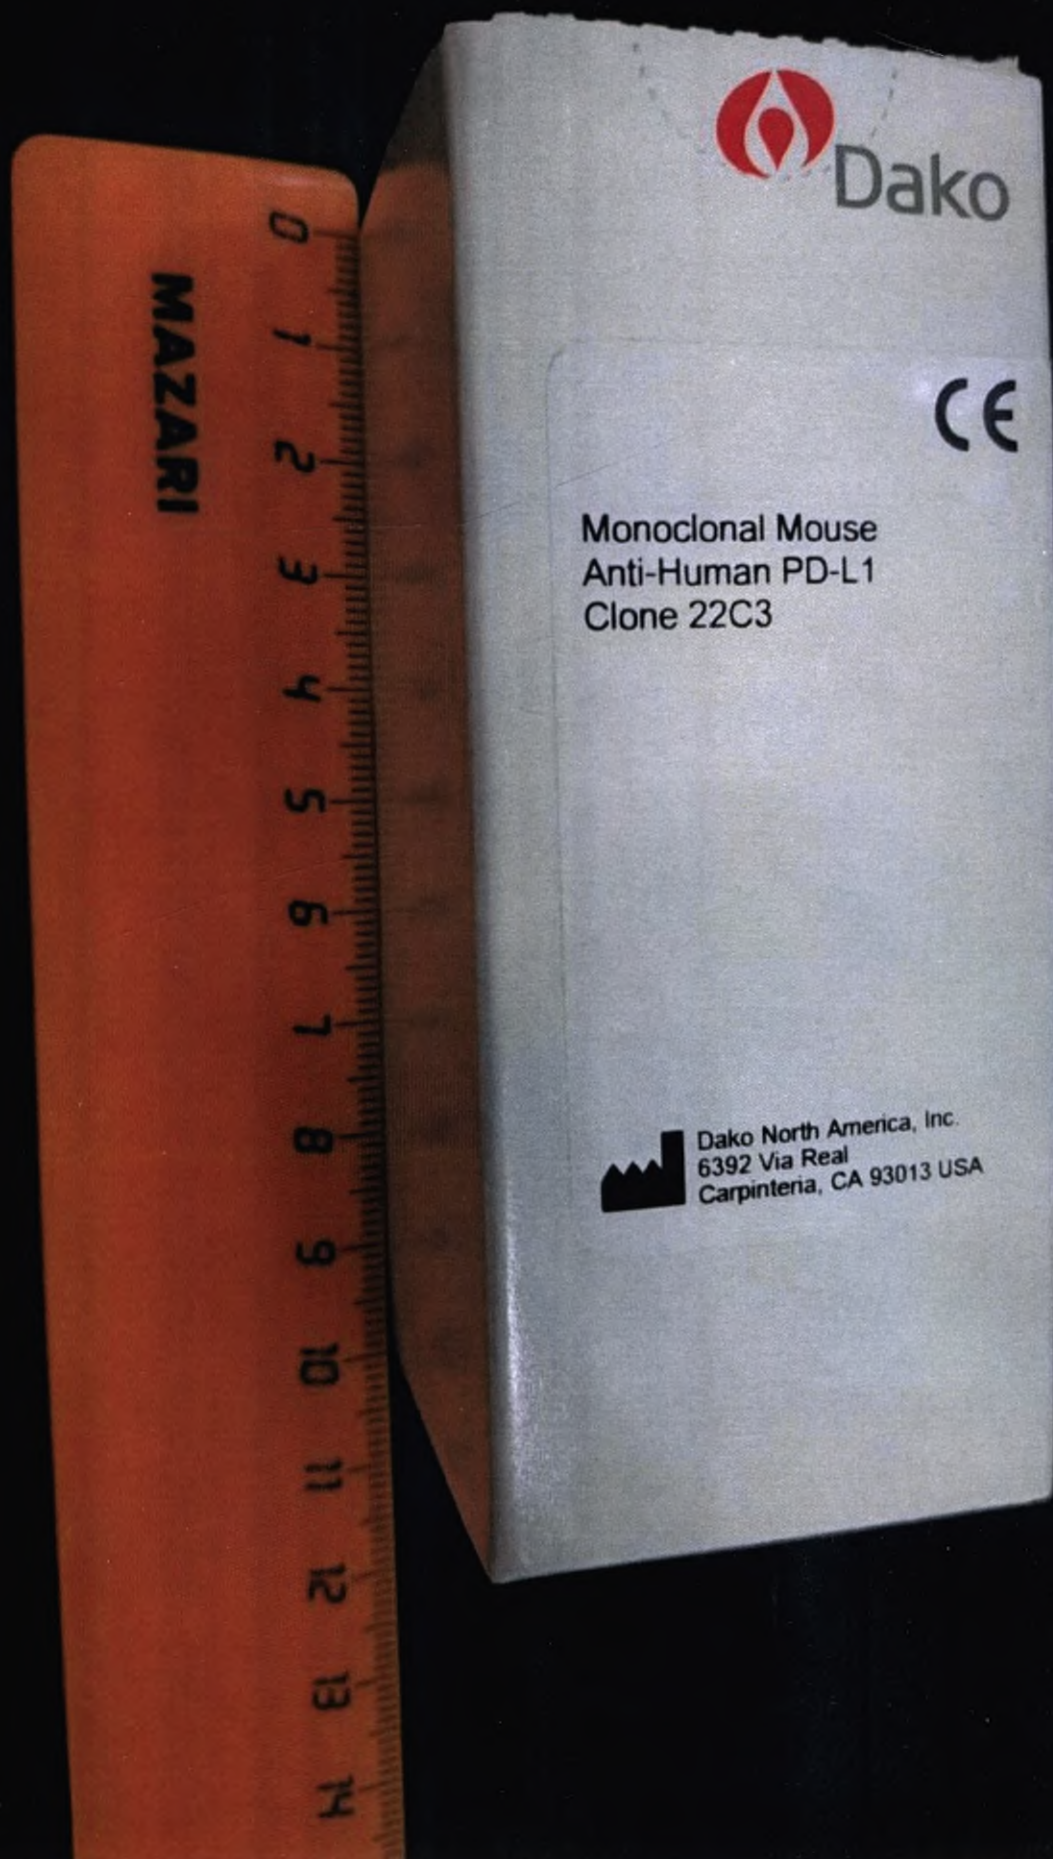


ображение упаковки медицинского изделия: «Антитело моноклональное мышиное к PD-L1 человека, клон 22C3, для выявления клеток, экспрессирующих PD-L1, иммуногистохимическим методом (Monoclonal Mouse Anti-Human PD-L1 clone 22C3)».


MAZARI



2021-05-31





M3653



11159567

0.2 mL

2°C  8°C



(01)05700571108666(17)210531(10)11159567

изображение упаковки медицинского изделия: «Антитело моноклональное мышиное к PD-L1 человека, клон 22C3, для выявления клеток, экспрессирующих PD-L1, иммуногистохимическим методом (Monoclonal Mouse Anti-Human PD-L1 clone 22C3)».

Макет маркировки на русском языке

Антитело моноклональное мышиное к PD-L1 человека, клон 22C3, для выявления клеток, экспрессирующих PD-L1, иммуногистохимическим методом (Monoclonal Mouse Anti-Human PD-L1 Clone 22C3).

Состав:

1. Раствор мышиного моноклонального антитела к PD-L1 человека, клон 22C3 (0,2 мл) -1 флакон;
2. Инструкция по применению.



50 «только для профессионального применения»

Регистрационное удостоверение № _____

Срок годности см. на упаковке (изделие стабильно 24

мес. с момента производства. После первого вскрытия флакона с изделием, сохраняет свои свойства до окончания срока годности (указано на этикетке) при соблюдении условий хранения. Срок годности предварительно разведенного антитела моноклонального мышиного к PD-L1 человека, клон 22C3, готового к использованию (1X), составляет 30 дней при хранении при 2-8°C). Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Концентрация белка см. на упаковке.

Производитель: Agilent Technologies, Inc. («Аджилент Текнолоджис, Инк.»)

5301 Stevens Creek Blvd. Santa Clara, CA 95051 United States (США)

Место производства:

1. Agilent Technologies, Inc. («Аджилент Текнолоджис, Инк.»)

6392 Via Real Carpinteria, CA 93013 United States

(6392 Виа Риал Карпинтерия, Калифорния 93013 США)

2. Agilent Technologies, Inc. («Аджилент Текнолоджис, Инк.»)

1170 Mark Ave., Carpinteria, CA 93013 United States

(1170 Марк Авеню Карпинтерия, Калифорния 93013, США)

3. Agilent Technologies Denmark ApS (Аджилент Текнолоджис Денмарк АпС)

Produktionsvej 42 2600 Glostrup Denmark

(Продуктионсвей 42 ДК-2600 Глоструп, Дания)

Осторожно, содержит азид натрия.

Содержит вещества животного происхождения.

Изделие предназначено для диагностики in-vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории

РФ: Акционерное общество «Эрба Рус» (АО «Эрба Рус»)

РФ, 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32 строение 15, эт. 5 пом I ком 35А, 37, 38, 39

Тел.: +7 (495) 755-78-81, +7 (495) 755-78-92. E-mail: sale@erbamannheim.com



Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
цифрами 23 (двадцать три) листа (ов)
прописью

Должность Генеральный директор АО «Эрба Рус»
Ф.И.О. Иконников М.В.

Подпись _____

КОПИЯ ВЕРНА

