


Внешний вид (комплектаций по РД -9896/66933 от 14.01.2016)

Набора реагентов для количественного определения содержания прямого билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови
(БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ ФС ДДС)


Вариант 1, Комплектация 1

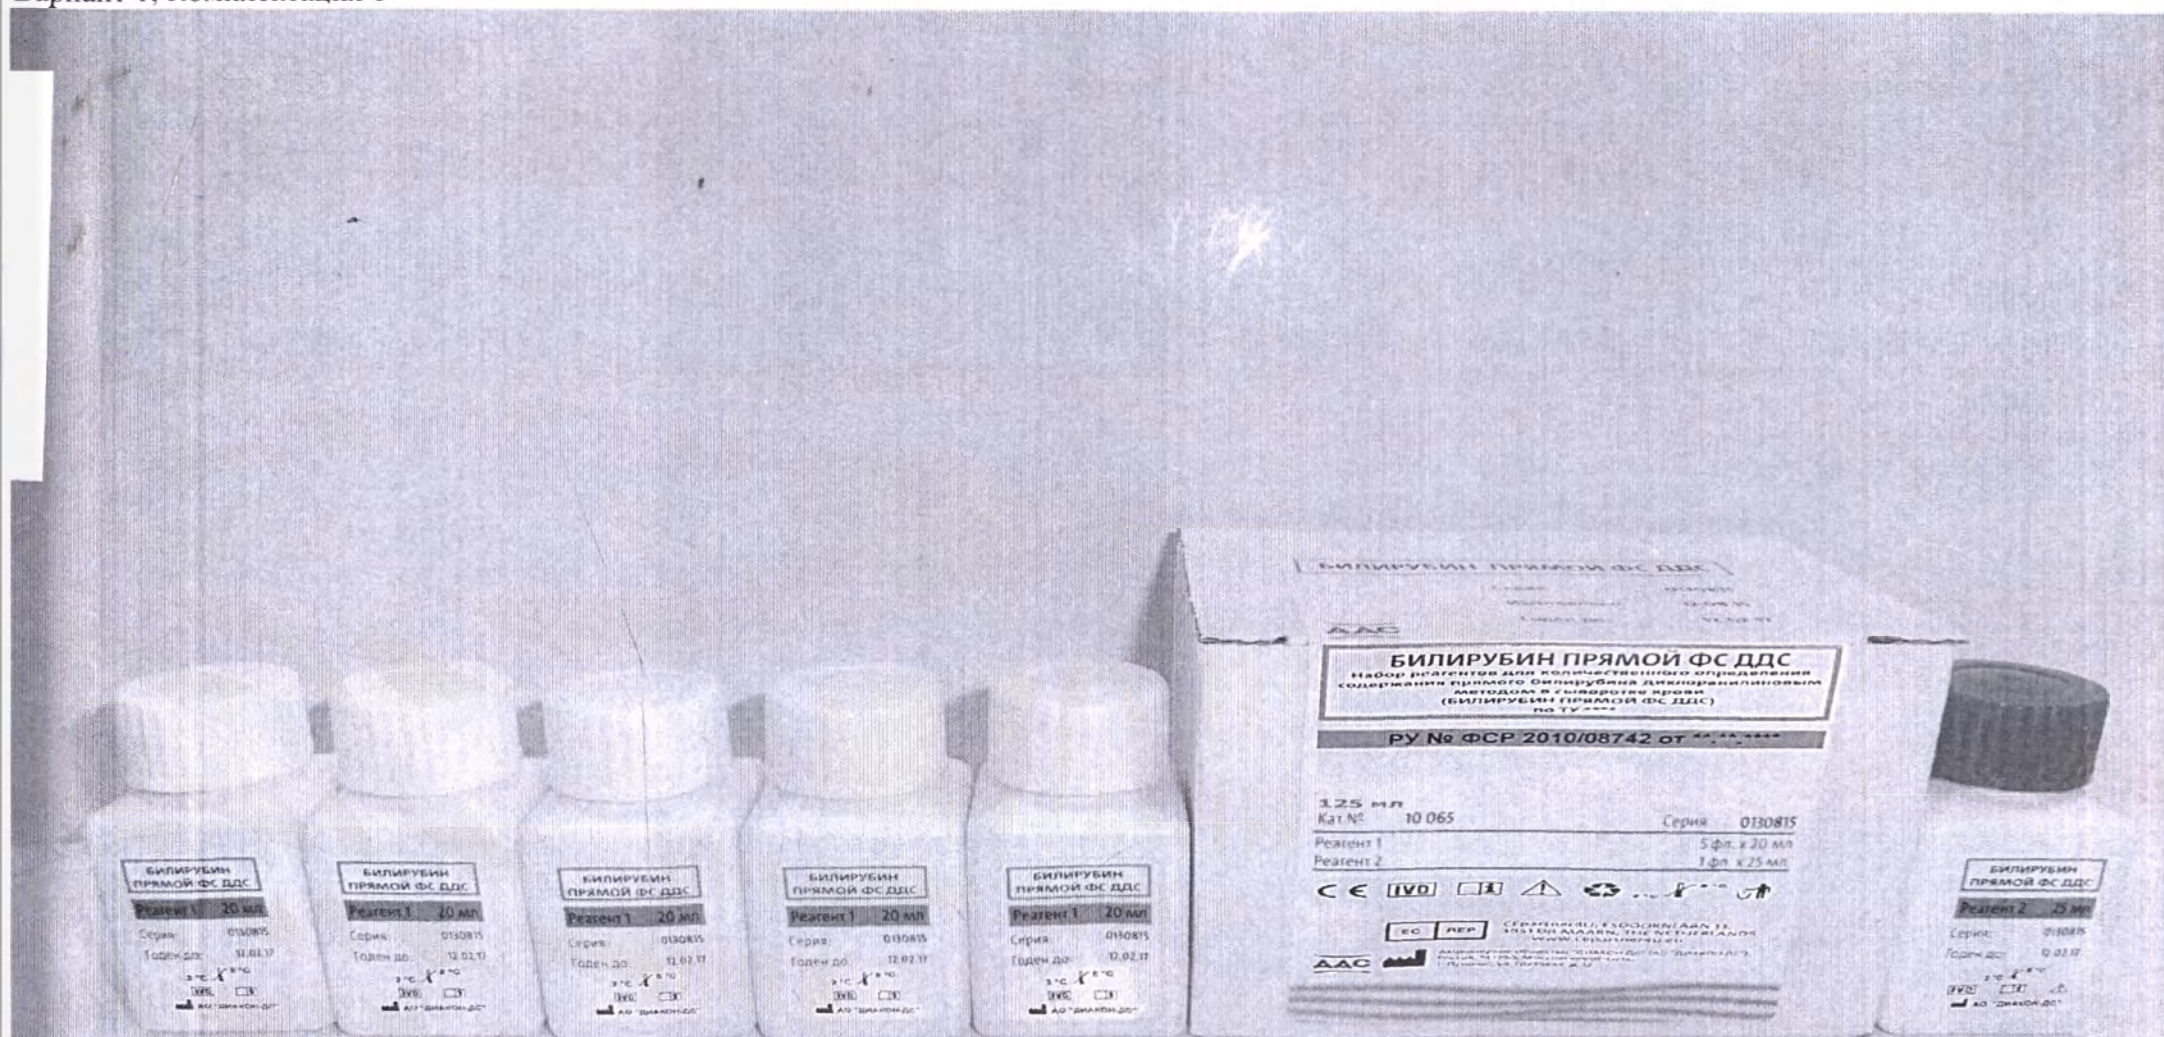

Внешний вид (комплектаций по РД -9896/66933 от 14.01.2016)

Набора реагентов для количественного определения содержания прямого билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови
(БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ ФС ДДС)


ант 1, Комплектация 2

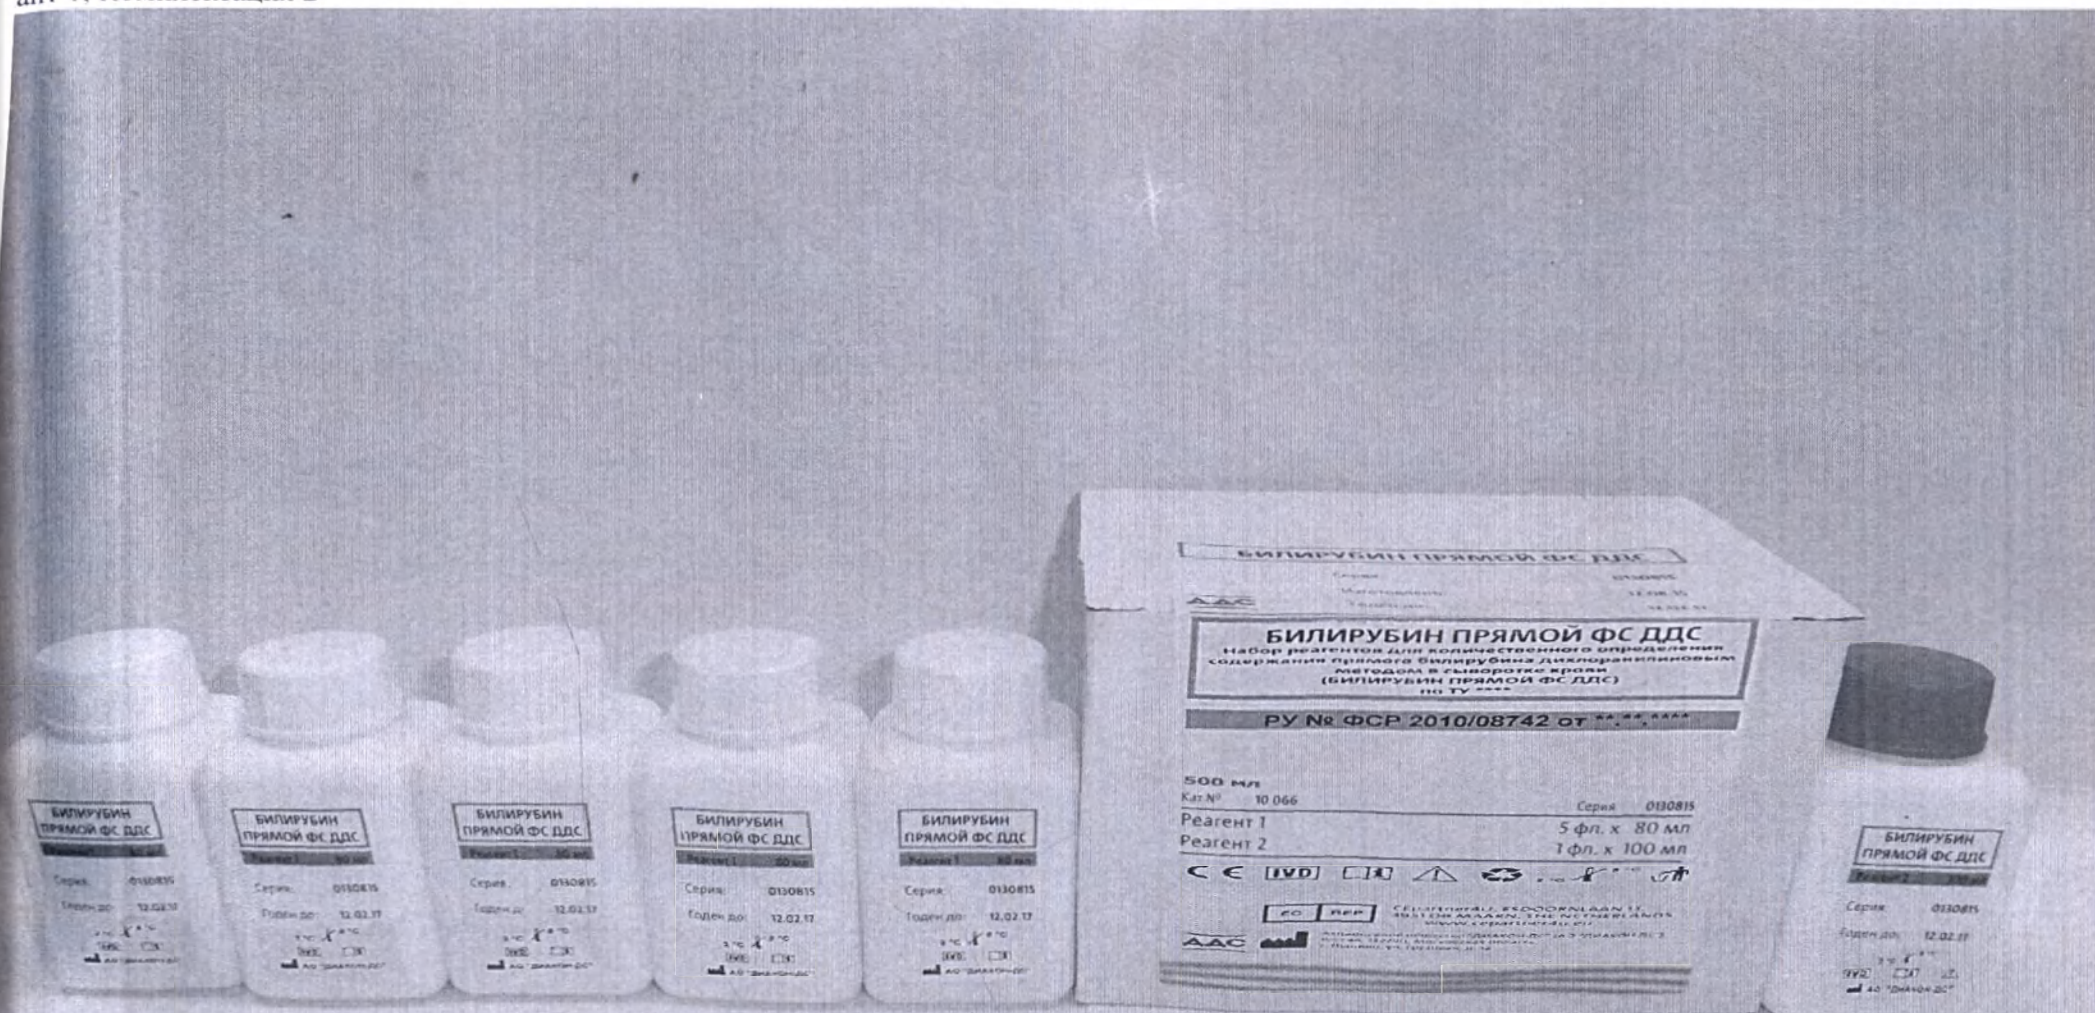

Внешний вид (комплектаций по РД -9896/66933 от 14.01.2016)

Набора реагентов для количественного определения содержания прямого билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови
(БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ ФС ДДС)


ИНТ 1, Комплектация 3

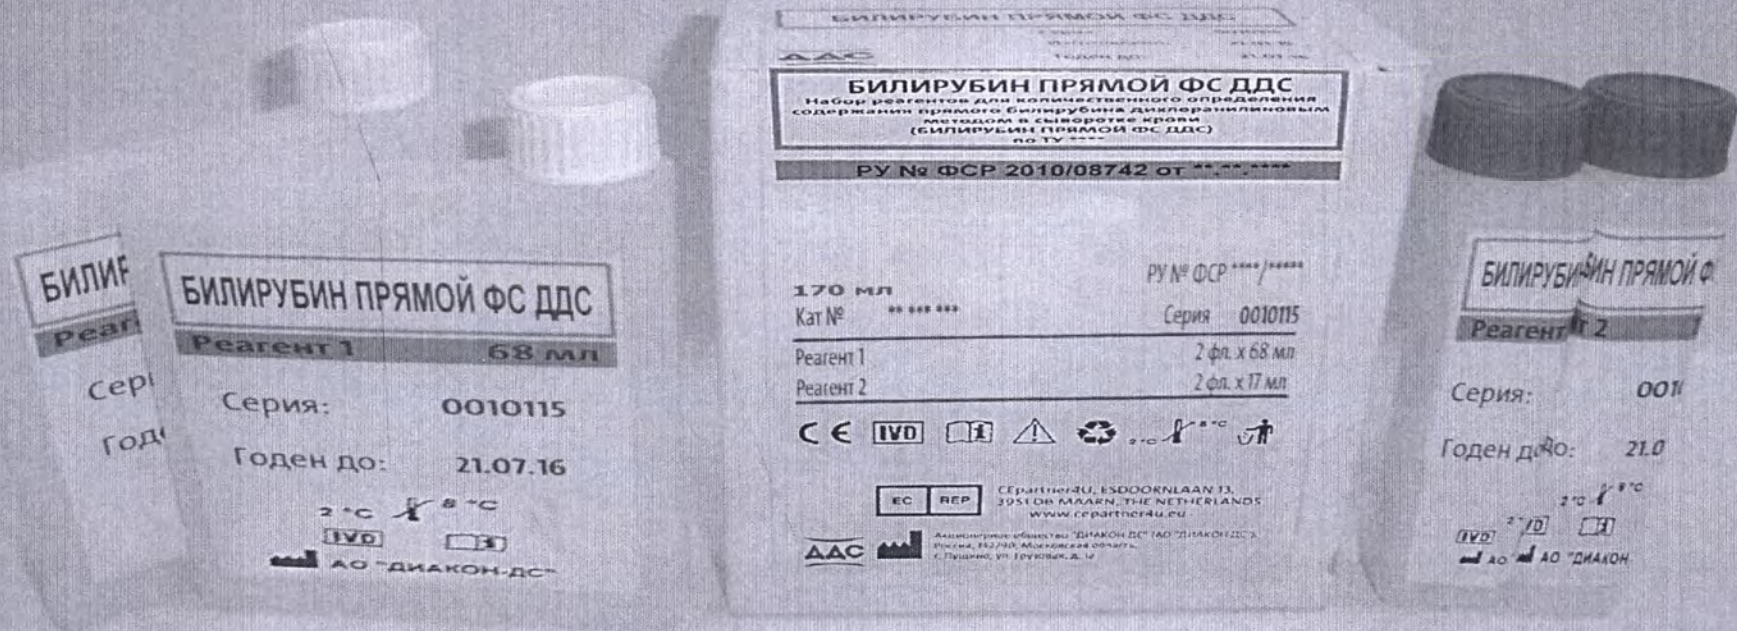

Внешний вид (комплектаций по РД -9896/66933 от 14.01.2016)




Набора реагентов для количественного определения содержания прямого билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови
(БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ ФС ДДС)

инт 1, Комплектация 4

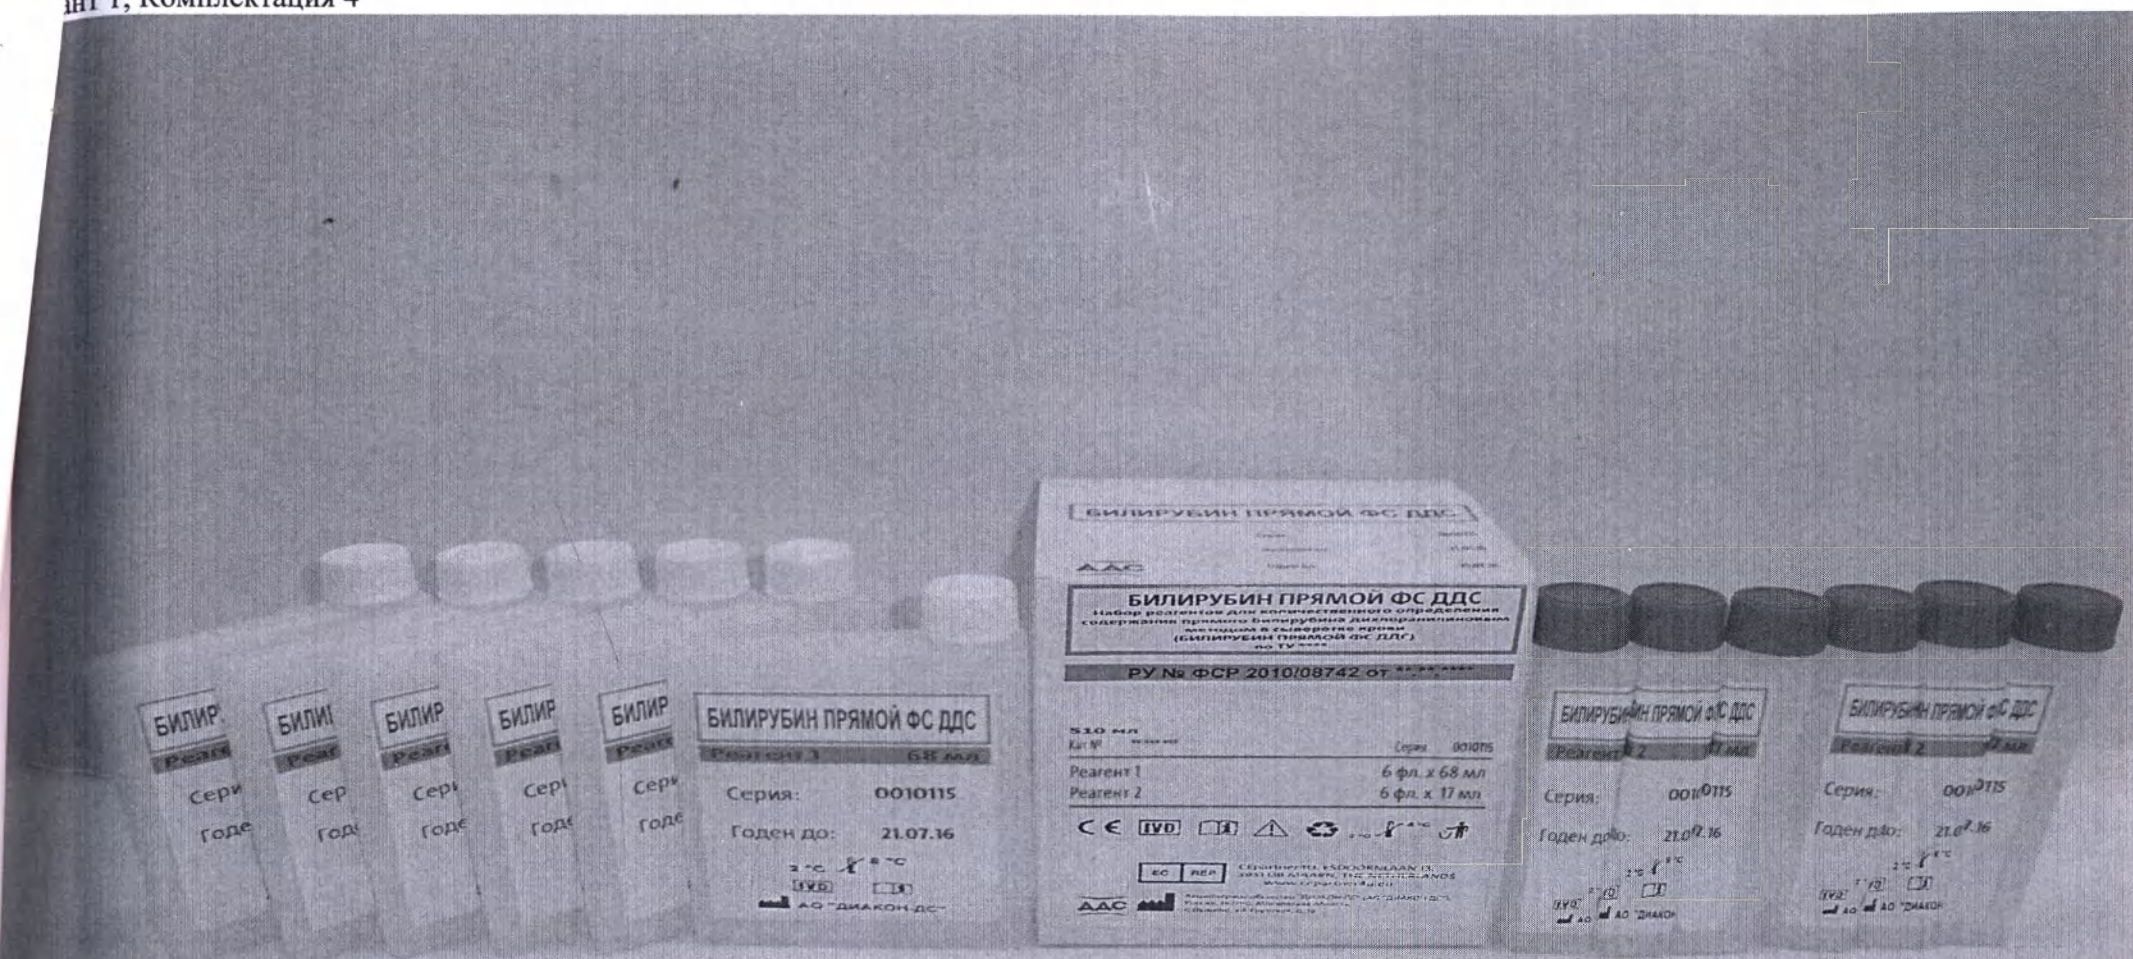

Набора реагентов для количественного определения содержания прямого билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови
(БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ ФС ДДС)


шт 1, Комплектация 5

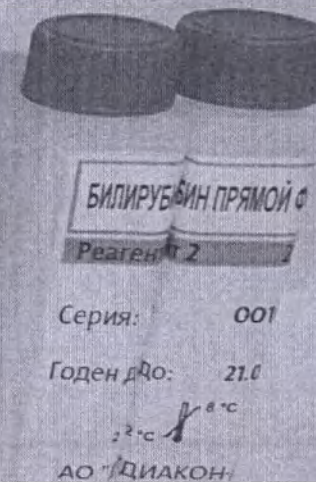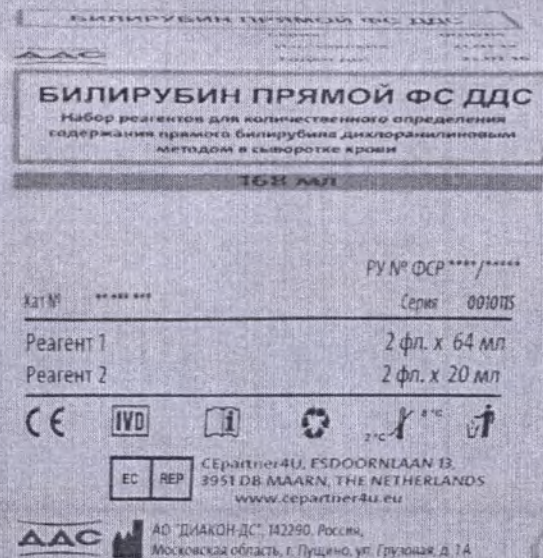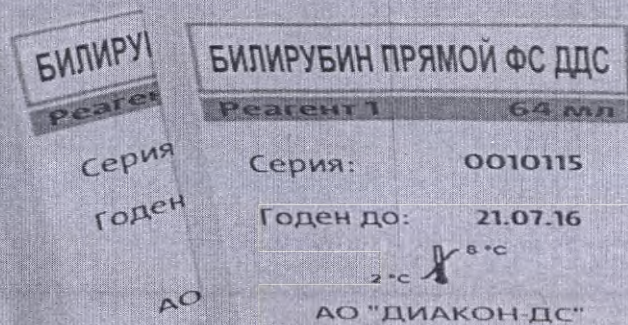

Внешний вид (комплектаций по РД -9896/66933 от 14.01.2016)

Набора реагентов для количественного определения содержания прямого билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови
(БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ ФС ДДС)

нт 1, Комплектация 6

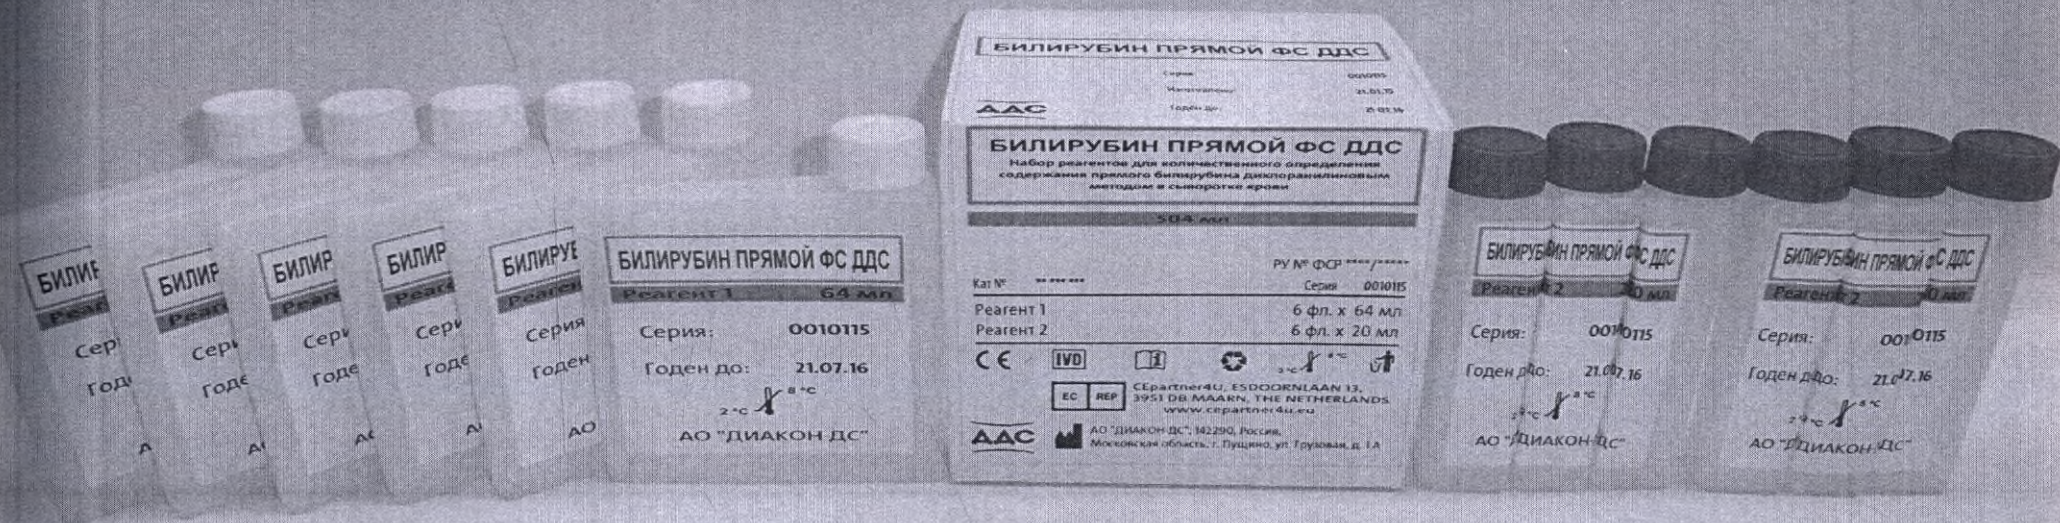

Набор реагентов для количественного определения содержания прямого билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови
(БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ ФС ДДС)

Лист 1, Комплектация 7

БИЛИ
Реаг

Сер
год

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ ФС ДДС

Реагент 1 65 мл

Серия: 0010115

Годен до: 21.07.16

2°C 8°C

АО "ДИАКОН-ДС"

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ ФС ДДС
Набор реагентов для количественного определения
содержания прямого билирубина дихлоранилиновым
методом в сыворотке крови

170 мл

Кат №

Р/У № ОСР

Серия 0010115

Реагент 1

2 фл. х 65 мл

Реагент 2

2 фл. х 20 мл

CE

IVD

IF

2°C 8°C

IF

EC REP

CEpartther4U, ESDOORNLAAN 13,
3951 DH MAAK, THE NETHERLANDS
www.cepartther4u.eu

ДДС

IF

АО "ДИАКОН-ДС", 142290, Россия,
Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д. 1А

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ ФС

Реагент 2 20

Серия: 0010

Годен до: 21.07


2°C 8°C

АО "ДИАКОН-ДС"

Внешний вид (комплектаций по РД -9896/66933 от 14.01.2016)

Набора реагентов для количественного определения содержания прямого билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови
(БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ ФС ДДС)


Вариант 1, Комплектация 8

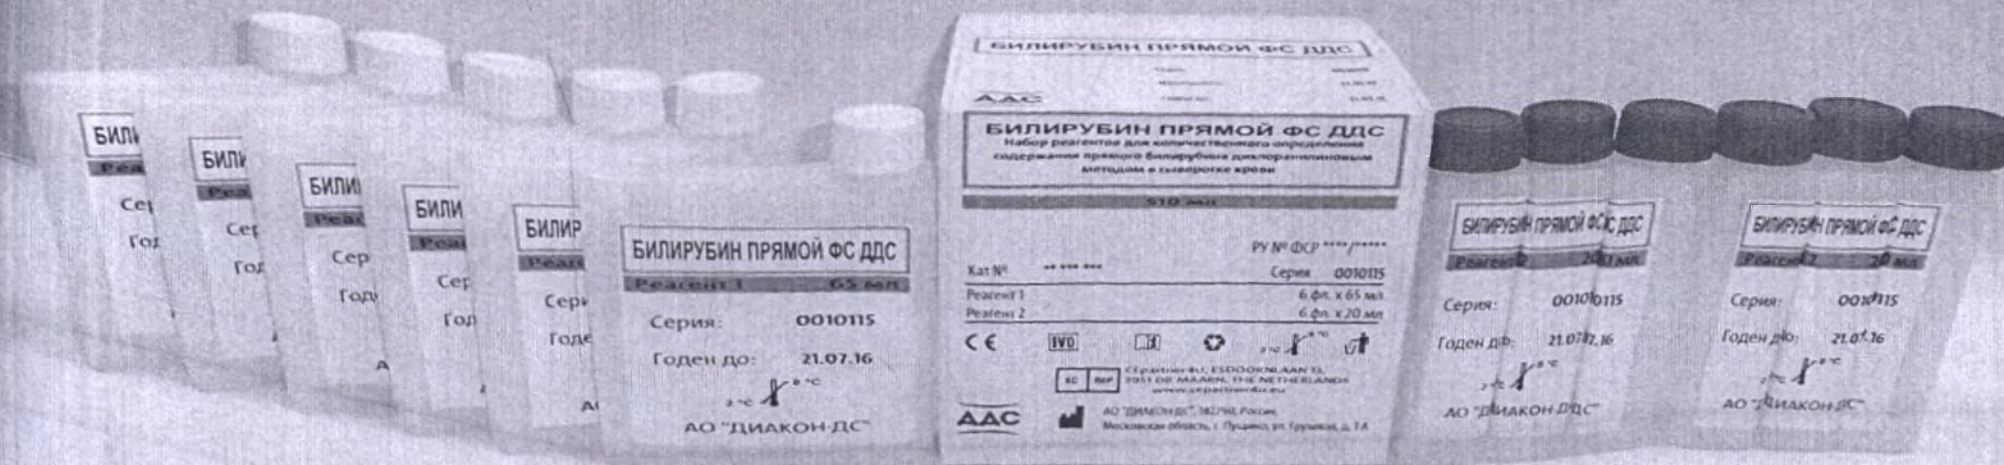

Внешний вид (комплектаций по РД -9896/66933 от 14.01.2016)

Набора реагентов для количественного определения содержания прямого билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови
(БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ ФС ДДС)


АНТ 1, Комплектация 9

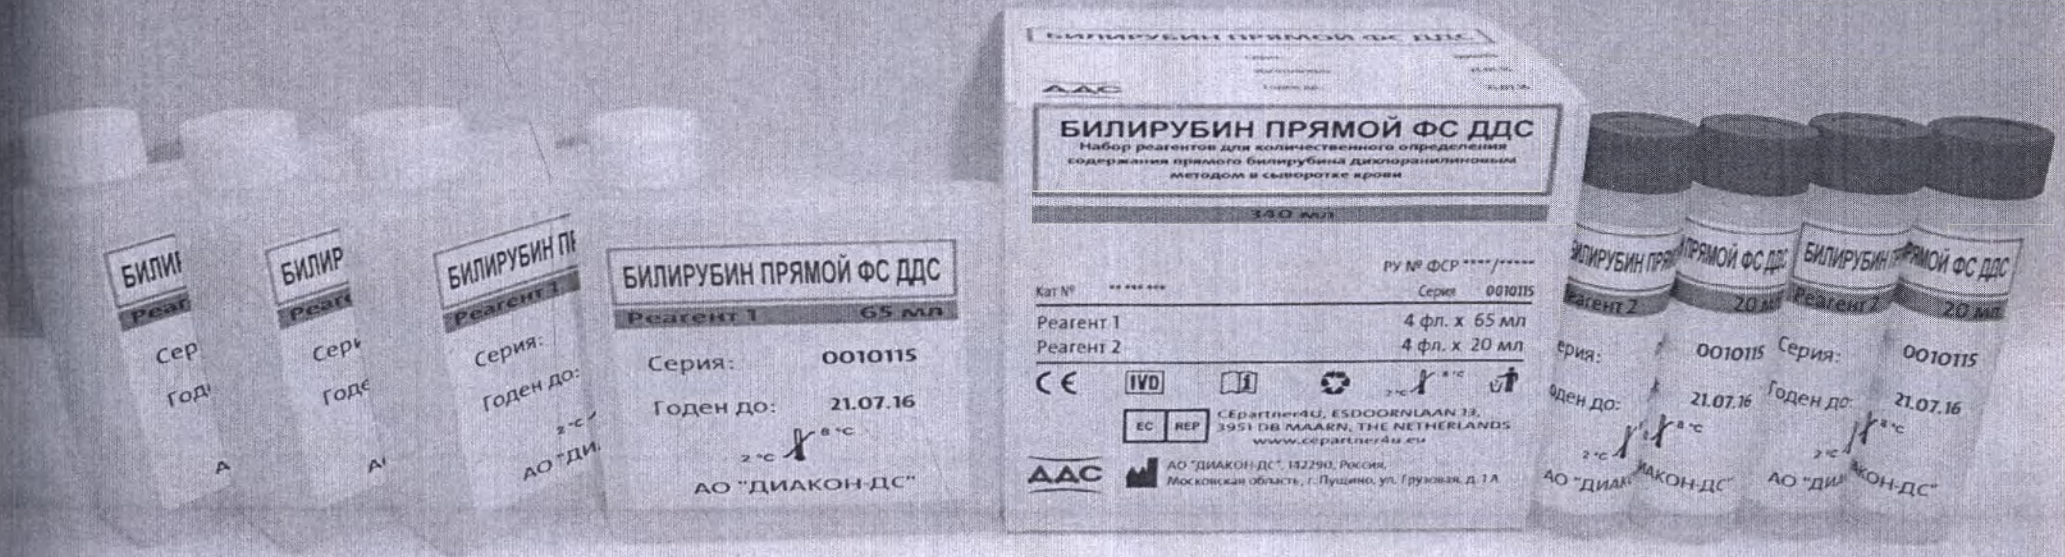

Внешний вид (комплектаций по РД -9896/66933 от 14.01.2016)

Набора реагентов для количественного определения содержания прямого билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови
(БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ ФС ДДС)


Вариант 1, Комплектация 10

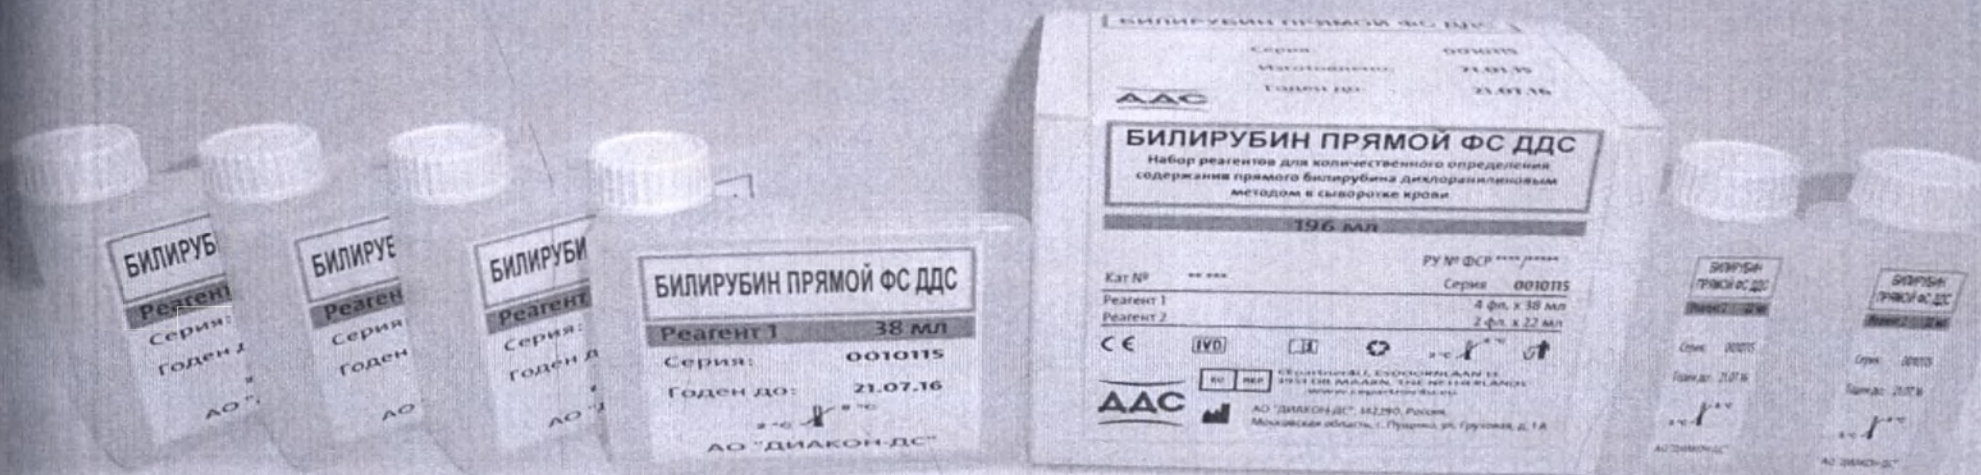

Внешний вид (комплектаций по РД -9896/66933 от 14.01.2016)

Набора реагентов для количественного определения содержания прямого билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови
(БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ ФС ДДС)




Вариант 1, Комплектация 11

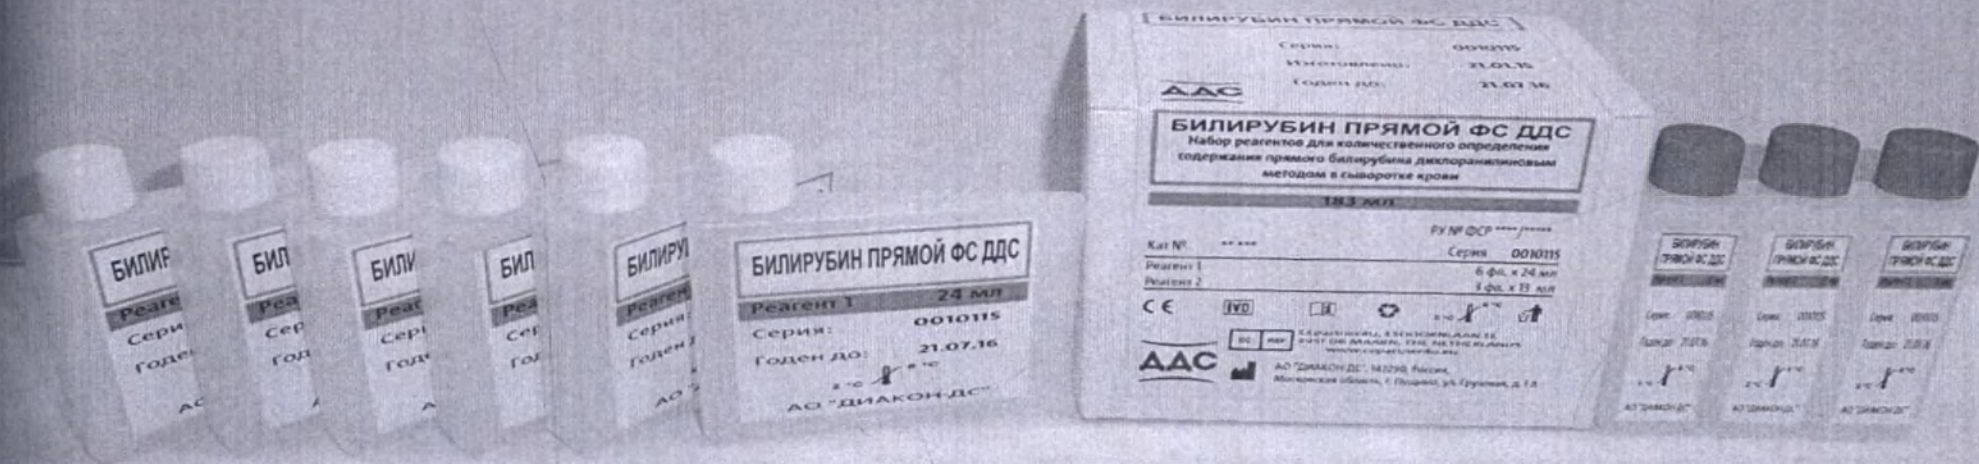

Внешний вид (комплектаций по РД -9896/66933 от 14.01.2016)

Набора реагентов для количественного определения содержания прямого билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови
(БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ ФС ДДС)

АНТ 1, Комплектация 12

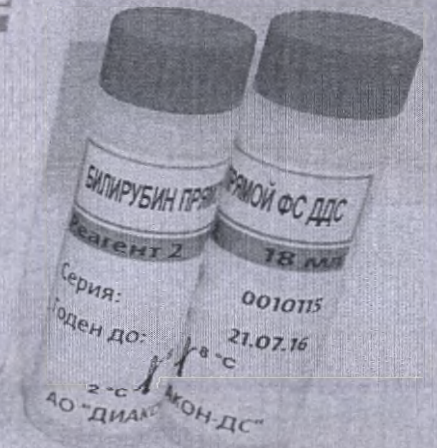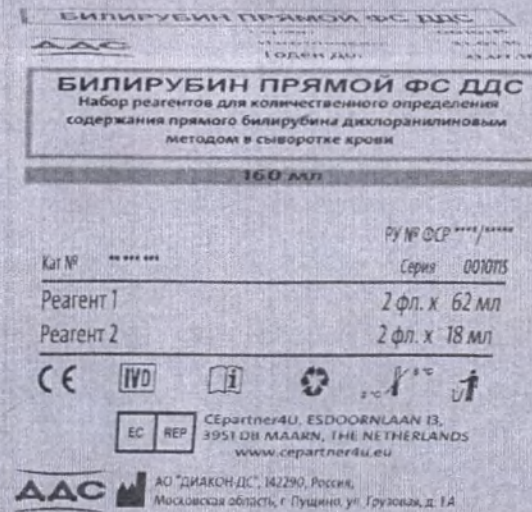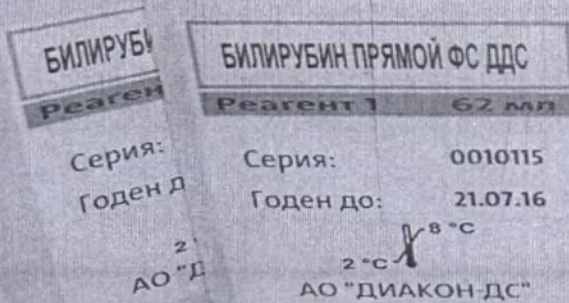

**Набора реагентов для количественного определения содержания прямого билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови
(БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ ФС ДДС)**

The image shows a laboratory reagent kit for bilirubin determination. The central box is labeled "БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ ФС ДДС" and contains a "Набор реагентов для количественного определения содержания прямого билирубина диклоранилиновым методом в сыворотке крови". The box also displays the AAC logo, a barcode, and various certification marks (CE, IVD, etc.). The box is surrounded by several small vials, some labeled "БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ ФС ДДС" and others "Реагент 1" and "Реагент 2". The vials are white with black labels and caps. The labels on the vials also include the AAC logo and the text "АО 'ДИАКОН-ДС'".

Внешний вид (комплектаций по РД -9896/66933 от 14.01.2016)
Набора реагентов для количественного определения содержания прямого билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови
(БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ ФС ДДС)

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ ФС ДДС

Набор реагентов для количественного определения содержания прямого билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови

250 мл

Кар №: ****

Серия: 0010115

Реагент 1 50 мл

Серия: 0010115

Годен до: 31.07.16

Реагент 2 25 мл

Серия: 0010115

Годен до: 31.07.16

АО "ДИАКОН-ЛС"

CE IVD

EC REP





Cepartner4U, ESDOORNLAAN 13, 3951 DB MAAEN, THE NETHERLANDS
www.cepartner4u.eu

АО "ДИАКОН-ЛС", 142290, Россия, Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д. 1А

Внешний вид (комплектаций по РД -9896/66933 от 14.01.2016)

Набора реагентов для количественного определения содержания прямого билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови
(БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ ФС ДДС)


Лист 1, Комплектация 15

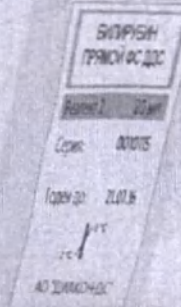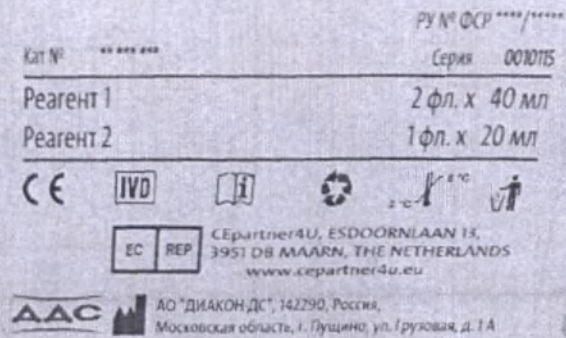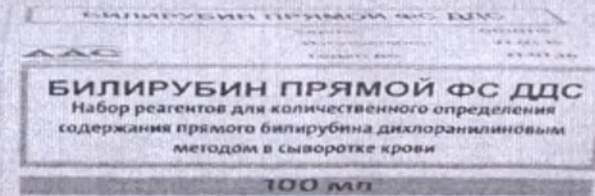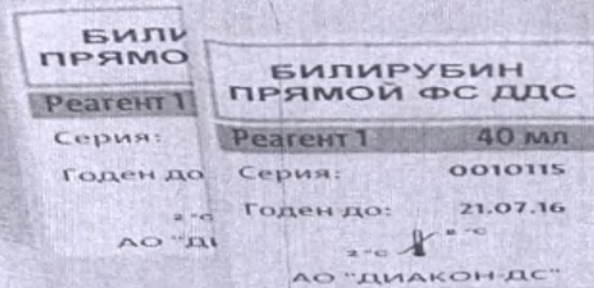

Внешний вид (комплектаций по РД -9896/66933 от 14.01.2016)

Набора реагентов для количественного определения содержания прямого билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови
(БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ ФС ДДС)


ит 1, Комплектация 16

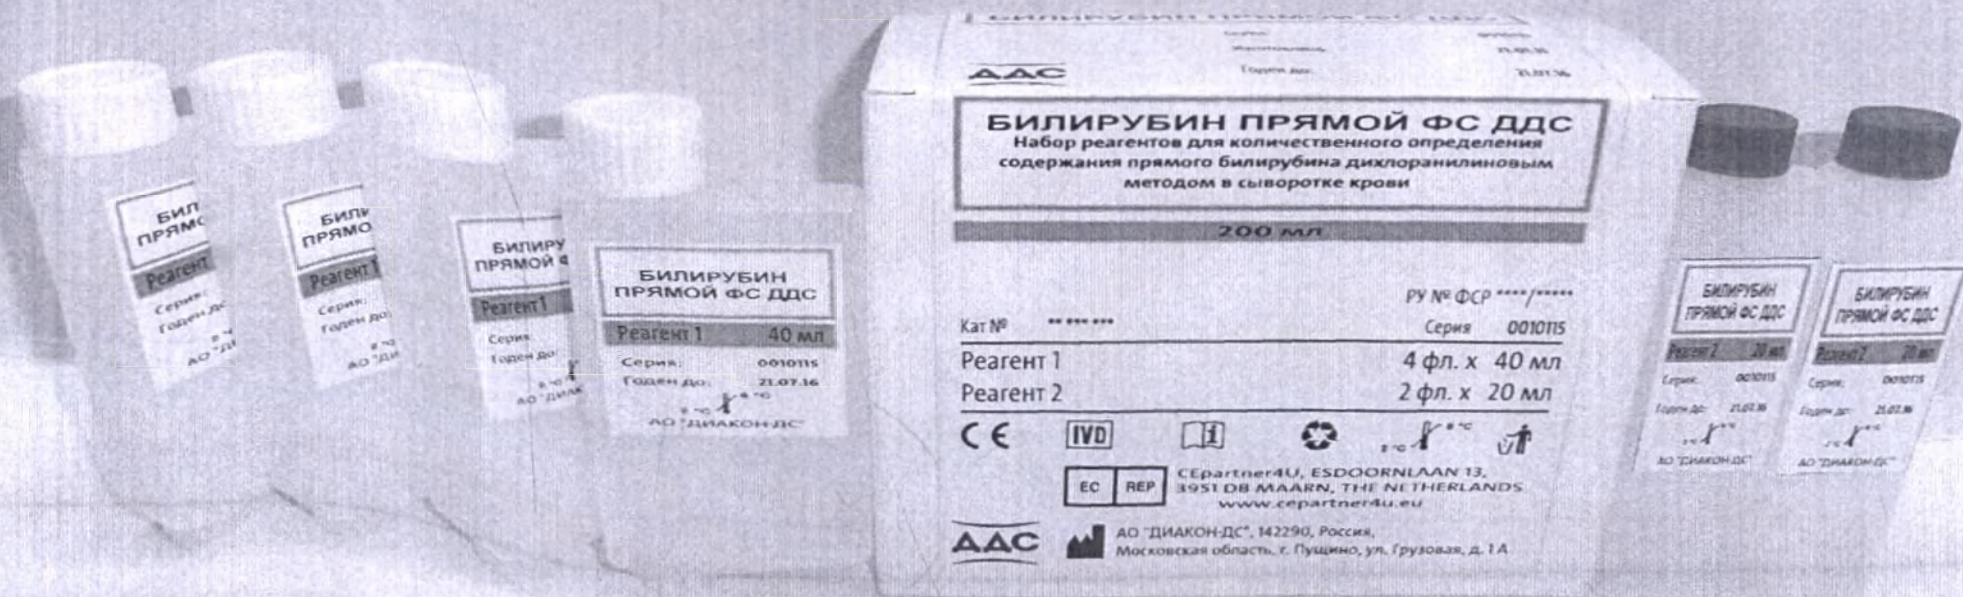

Внешний вид (комплектаций по РД -9896/66933 от 14.01.2016)



Набора реагентов для количественного определения содержания прямого билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови
(БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ ФС ДДС)

Лист 1, Комплектация 17

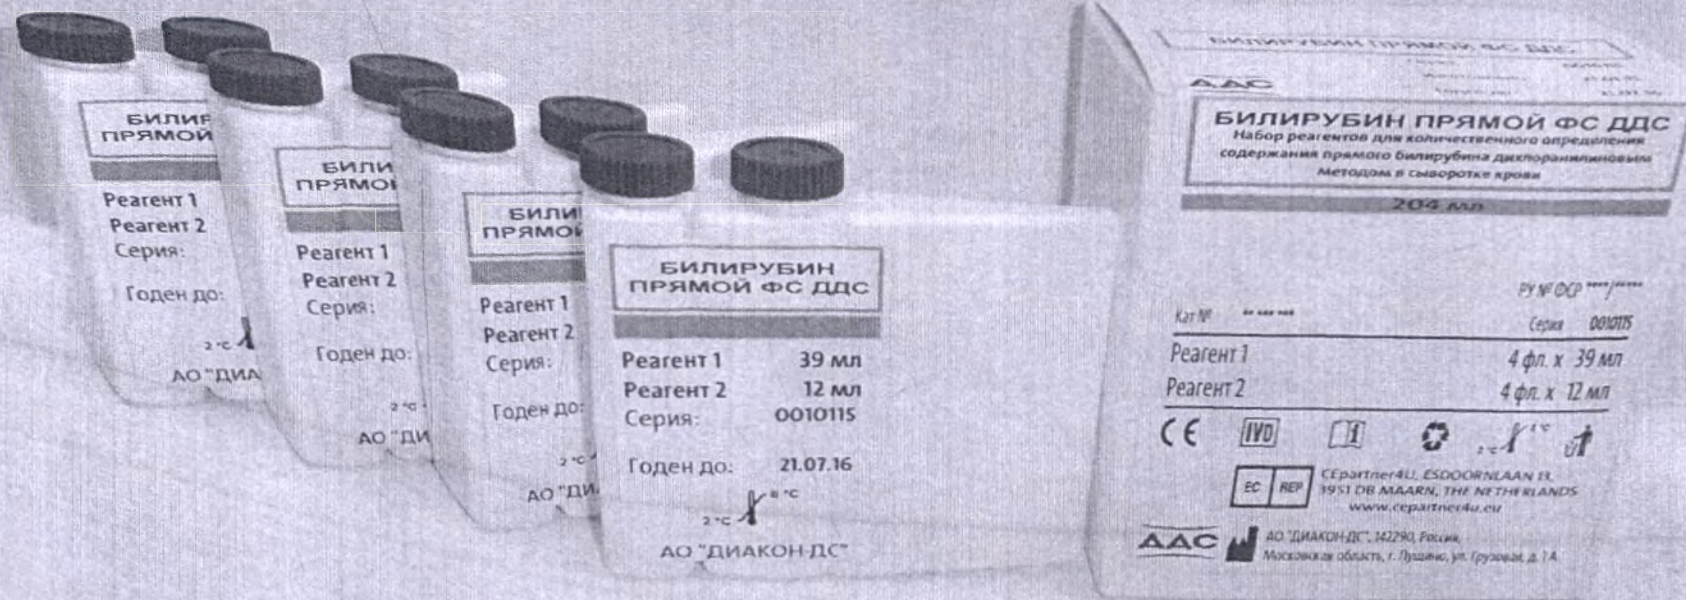




Набора реагентов для количественного определения содержания прямого билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови
(БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ ФС ДДС)

Ст 1, Комплектация 18

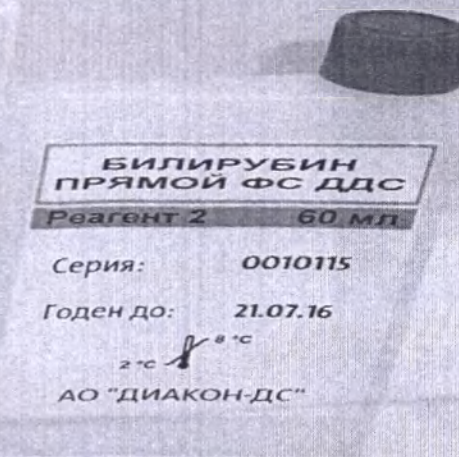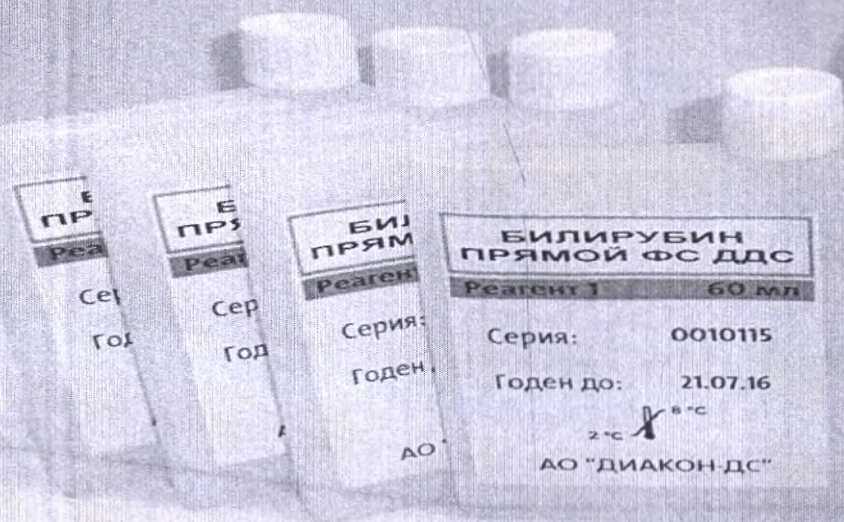

Набора реагентов для количественного определения содержания прямого билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови
(БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ ФС ДДС)


ант 1, Комплектация 19

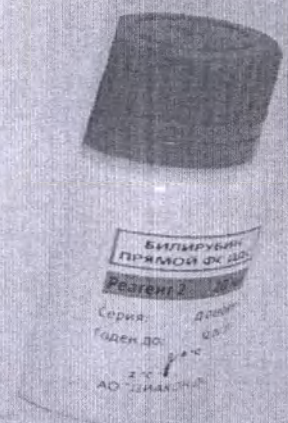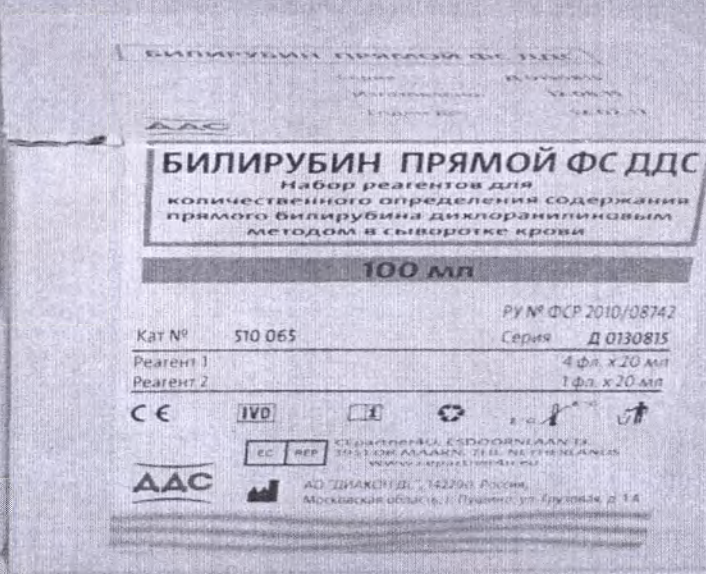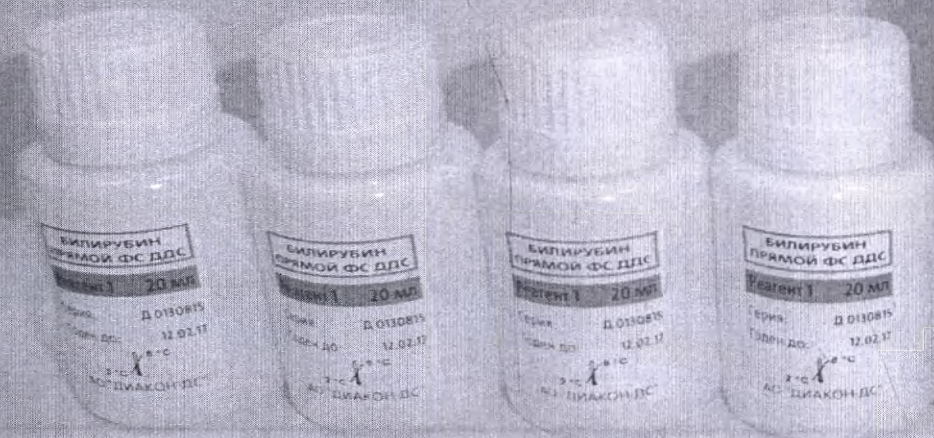

Внешний вид (комплектаций по РД -9896/66933 от 14.01.2016)

Набора реагентов для количественного определения содержания прямого билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови
(БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ ФС ДДС)


Лист 1, Комплектация 20

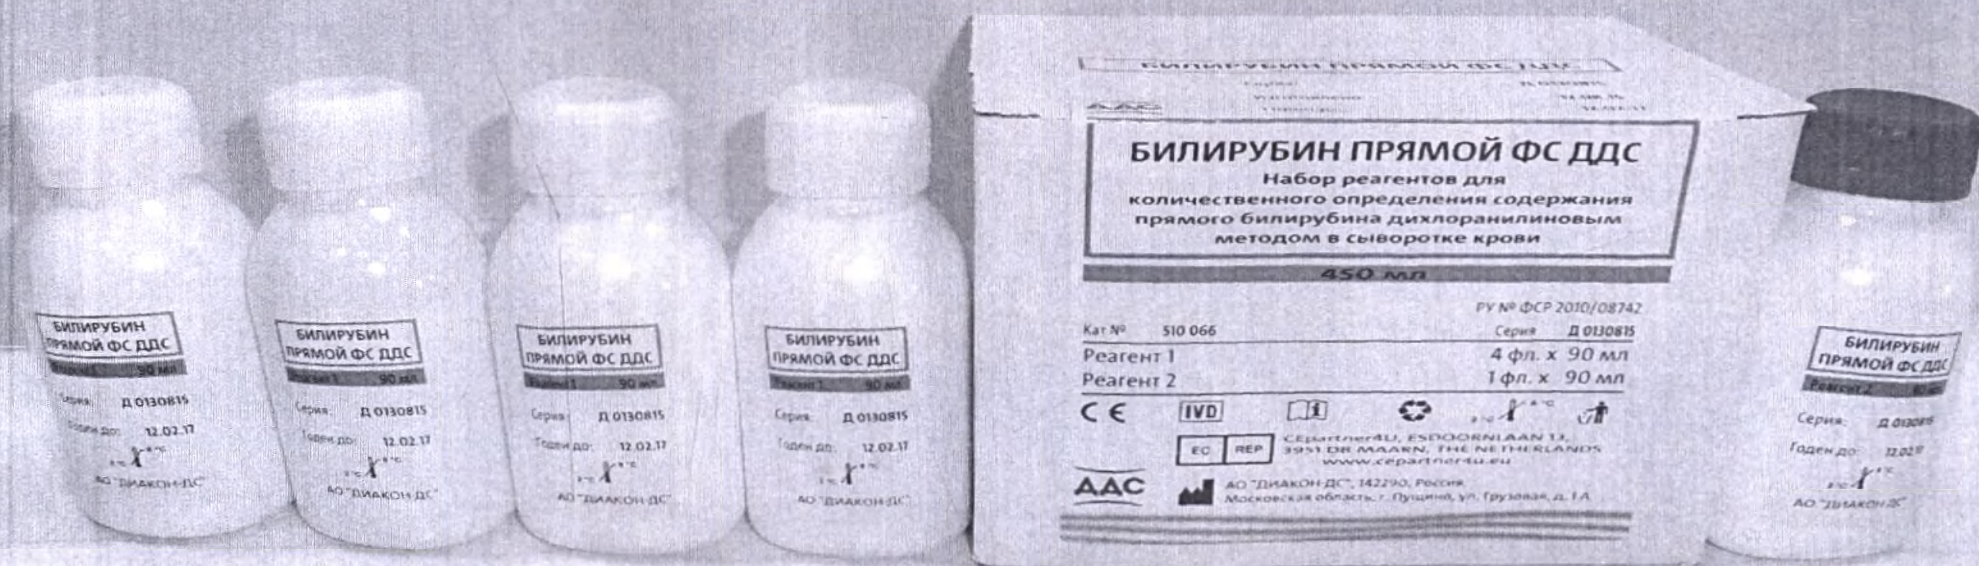

Внешний вид (комплектаций по РД -9896/66933 от 14.01.2016)


Набора реагентов для количественного определения содержания прямого билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови
(БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ ФС ДДС)

АНТ 1, Комплектация 21

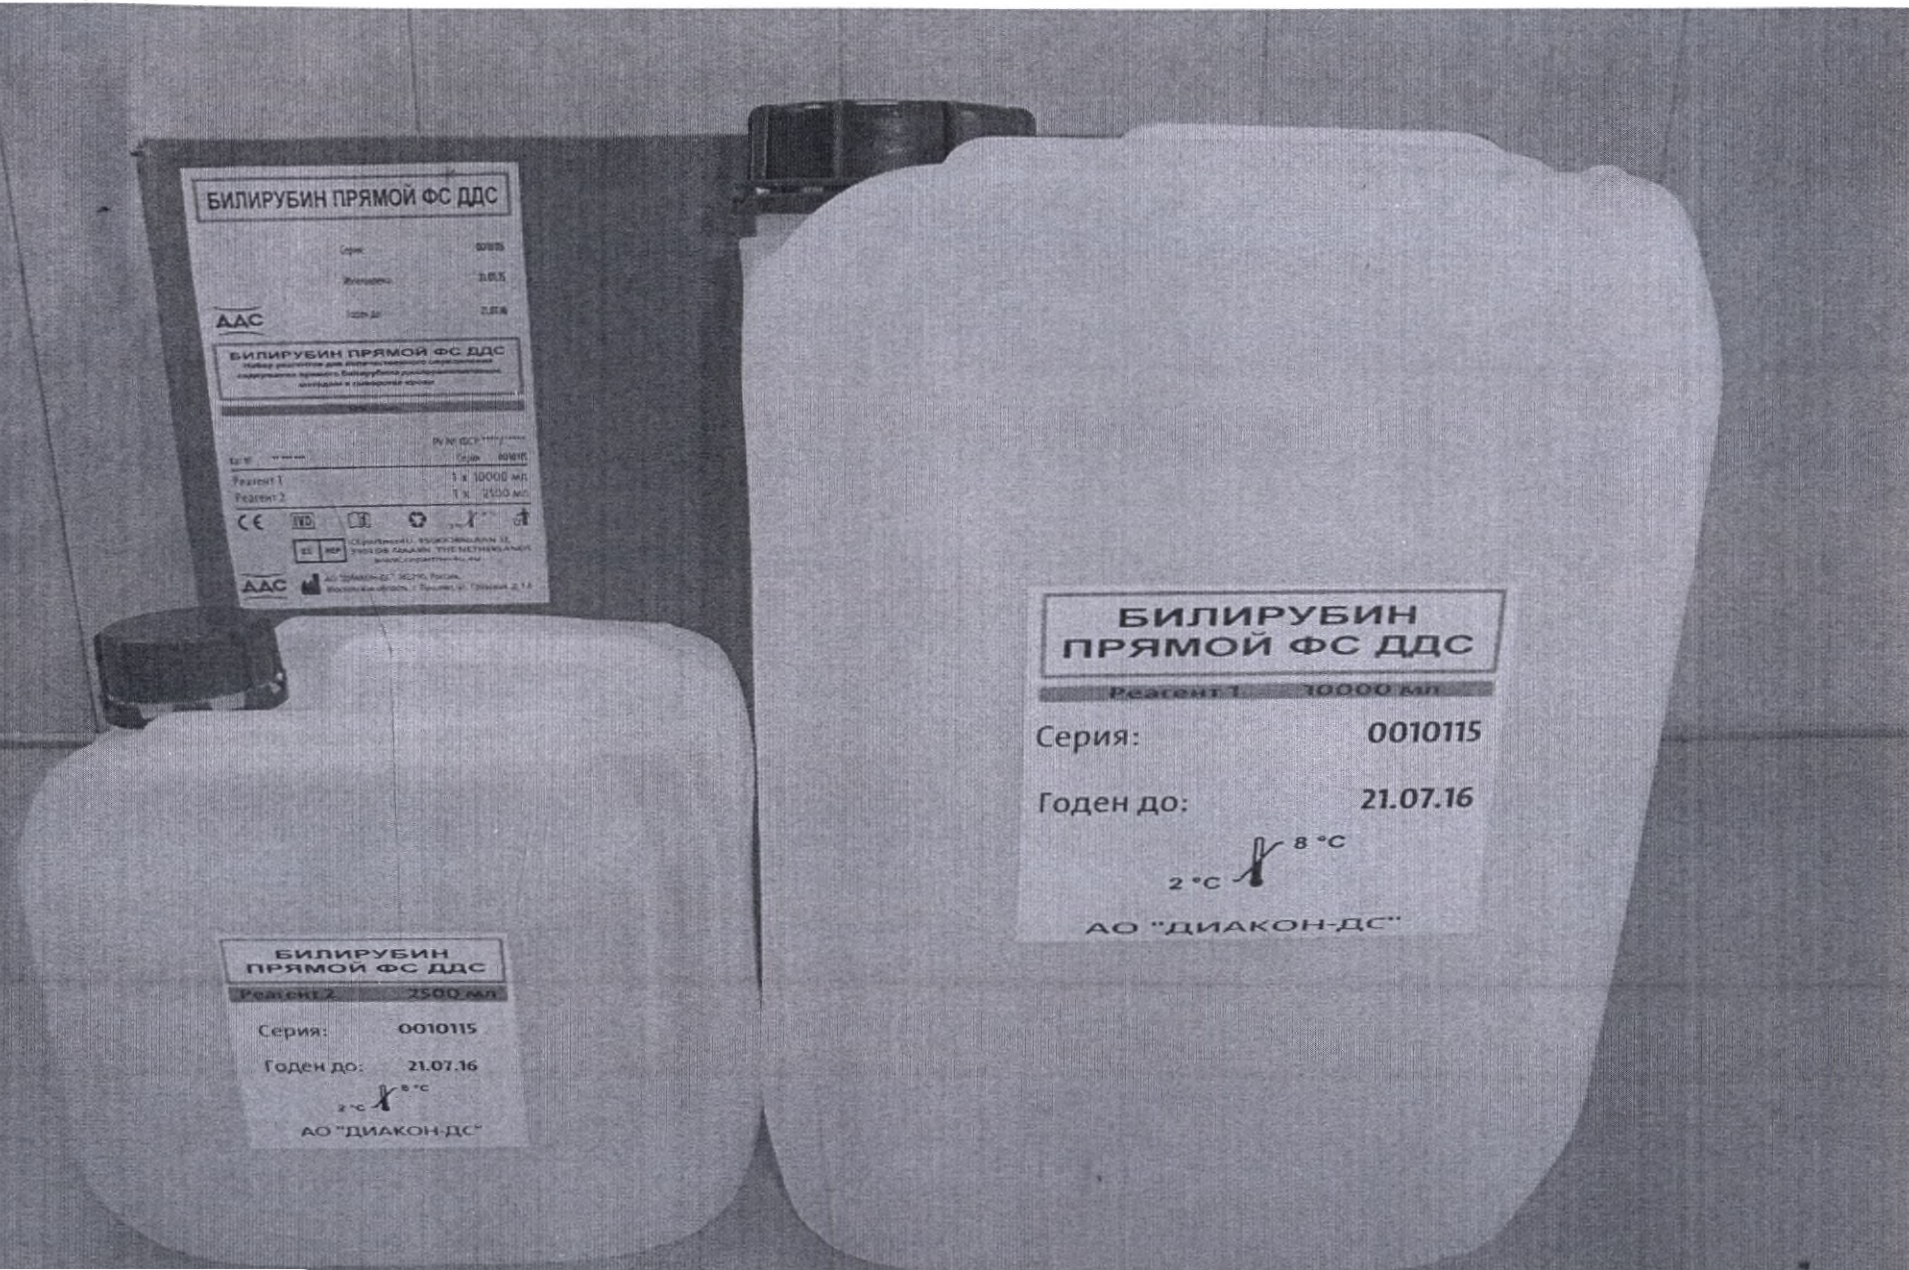




Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 29
Генеральный директор
АО «ДИАКОН-ДС»

 Т.Ю. Корзун

Внешний вид

Набора реагентов для количественного определения содержания прямого билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови
(БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ ФС ДДС)

Вариант 1, Комплектация 22

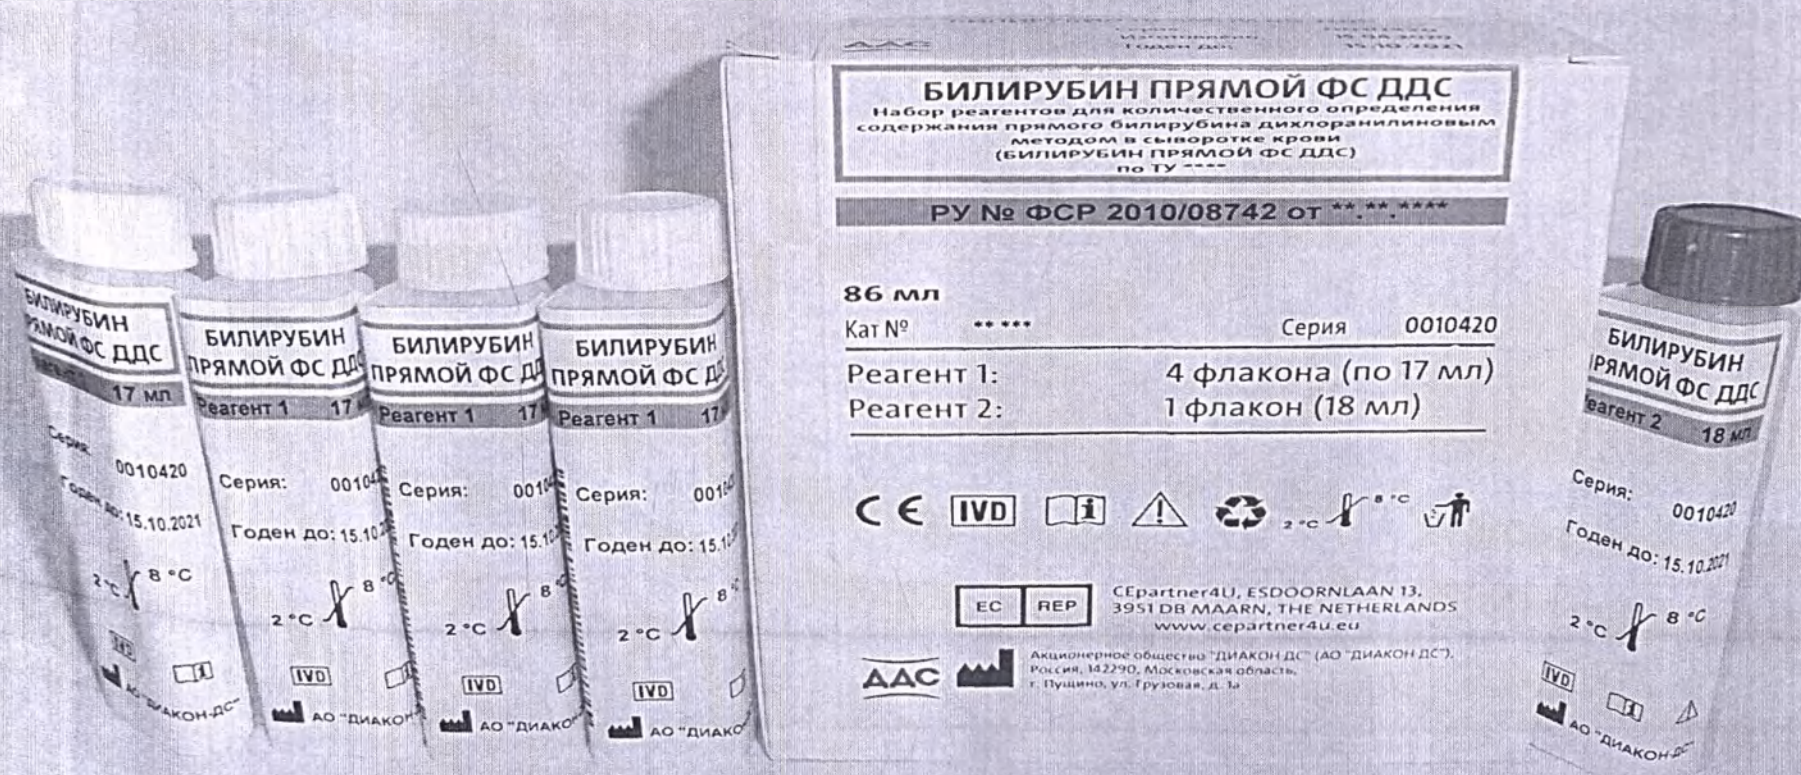

**Набора реагентов для количественного определения содержания прямого билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови
(БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ ФС ДДС)**

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ ФС ДДС

Серия: 0010420
Изм. 001
Годен до: 15.10.2021

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ ФС ДДС
Набор реагентов для количественного определения содержания прямого билирубина диклоранилиновым методом в сыворотке крови (БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ ФС ДДС) по ТУ 9140-001-001-001-001-001

ПУ № ФСР 2010/08742 от 15.10.2021

Кат № **** Серия 0010420

Реагент 1: 4 флакона (по 31 мл)
Реагент 2: 2 флакона (по 16 мл)

CE, IVD, EC REP, CEpartner4U, ESDOORNLAAN 13, 3951 DB MAAARN, THE NETHERLANDS, www.cepartner4u.eu

Акционерное общество "ДИАКОН ДС" (АО "ДИАКОН ДС"), Россия, 142290, Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, д. 10

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ ФС ДДС
Реагент 1 31 мл
Серия: 0010420
Годен до: 15.10.2021
2°C

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ ФС ДДС
Реагент 2 16 мл
Серия: 0010420
Годен до: 15.10.2021
2°C


Вариант 2, Комплектация 1



Внешний вид

Набора реагентов для количественного определения содержания прямого билирубина дихлоранилиновым методом в сыворотке крови
(БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ ФС ДДС)

Вариант 2, Комплектация 2

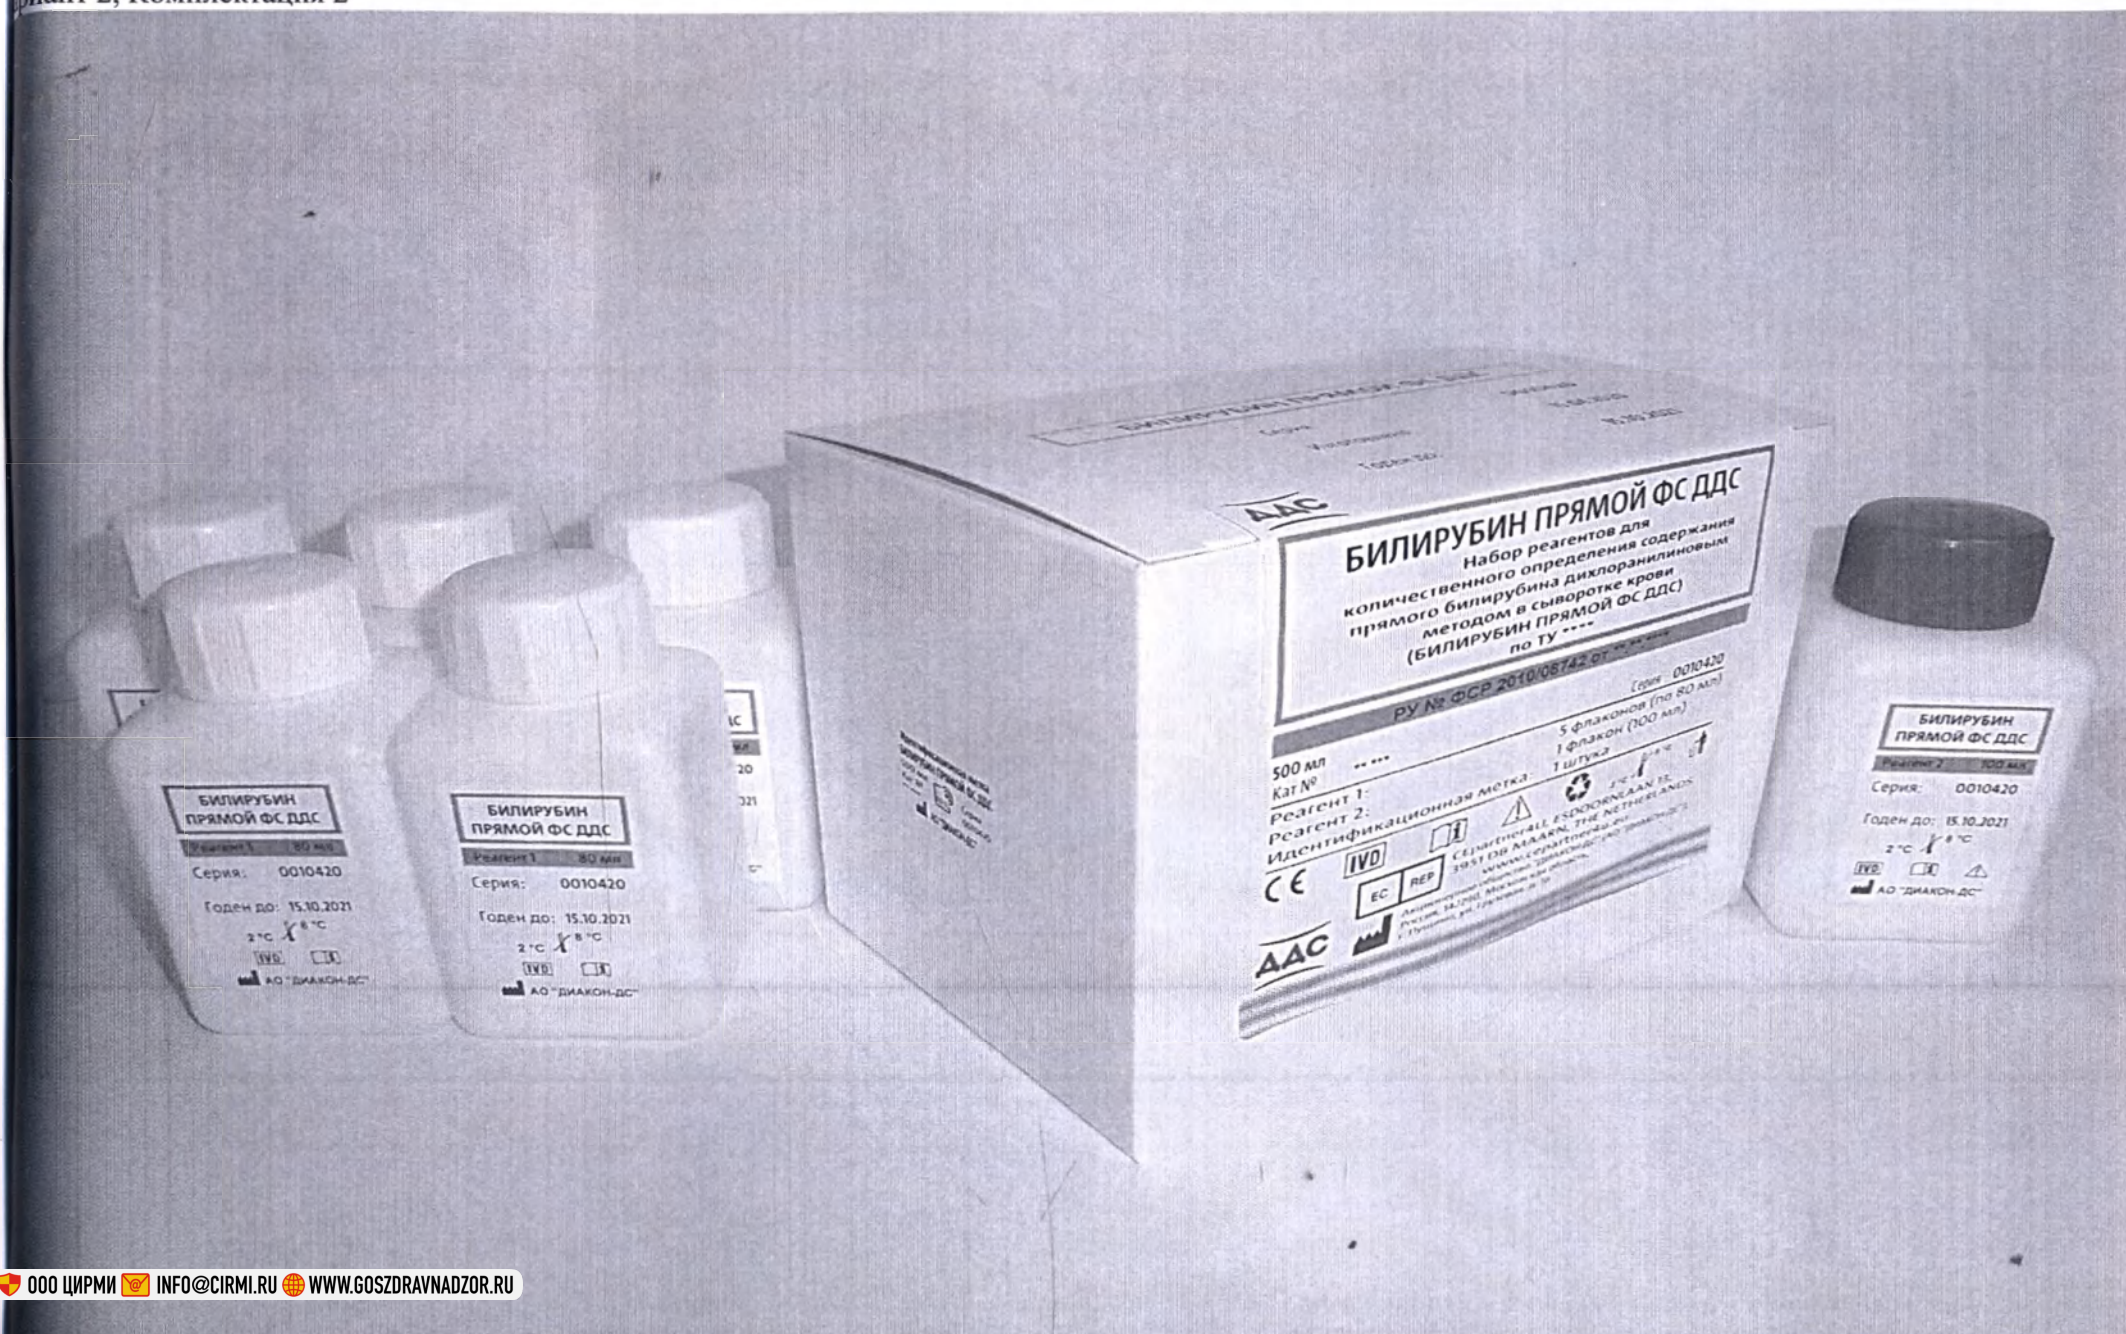

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 4
Генеральный директор
АО «ДИАКОН-ДС»



Т.Ю. Корзун