



1. УЗ датчик с переходником

2. ТОКО датчик

3. Устройство приема/передачи и отображения данных

4. Зарядное устройство

5. Гель

6. Ремень



Ультразвуковой (УЗ) датчик с переходником

1. УЗ датчик
2. Переходник
3. Маркировка



Ультразвуковой (УЗ) датчик с переходником

1. Кнопка включения / выключения
2. Индикатор
3. Кнопка крепления к ремню
4. Переходник




Ультразвуковой (УЗ) датчик с переходником

1. Разъем для подключения ТОКО датчика



Ультразвуковой (УЗ) датчик с переходником

1. Разъем для подключения зарядного устройства

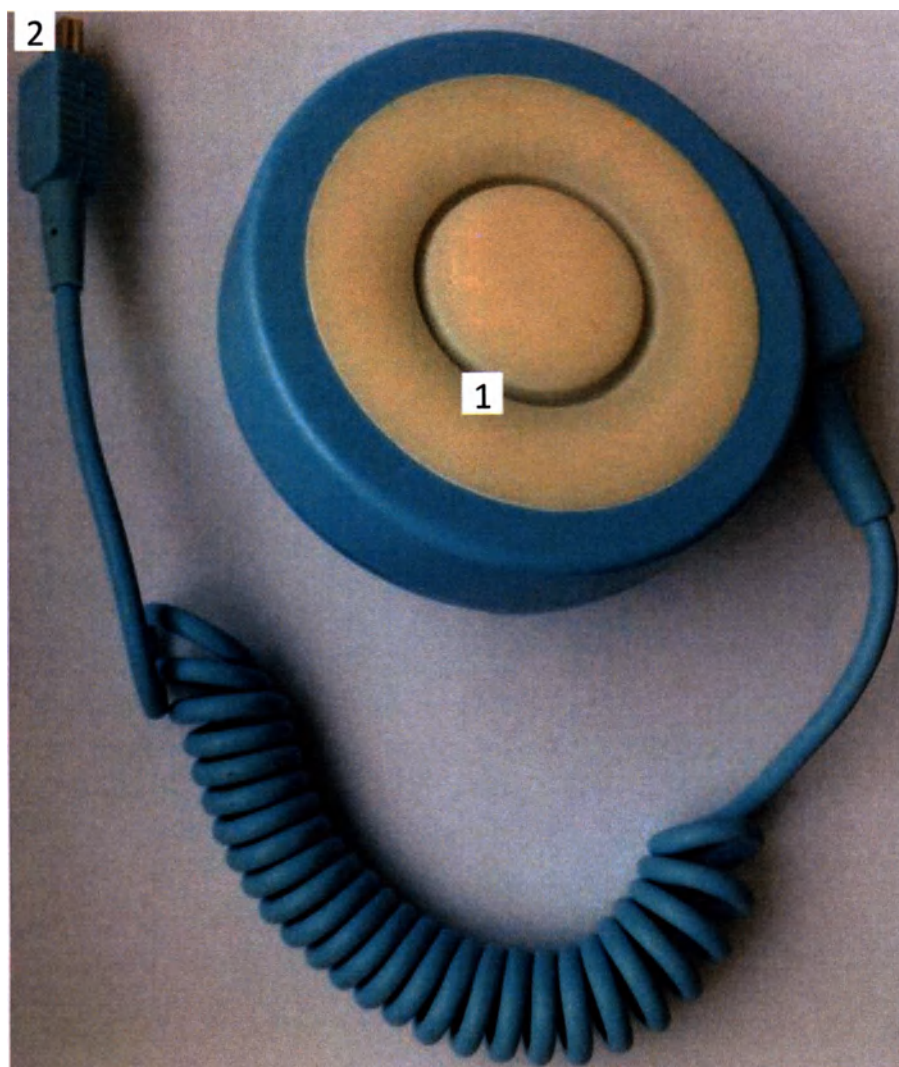

Тензометрический (ТОКО) датчик

1. ТОКО датчик
2. Разъем для подключения к «УЗ датчику»




Тензометрический (ТОКО) датчик, маркировка

1. Маркировка
2. Кнопка крепления к ремню



Ремень крепления датчиков

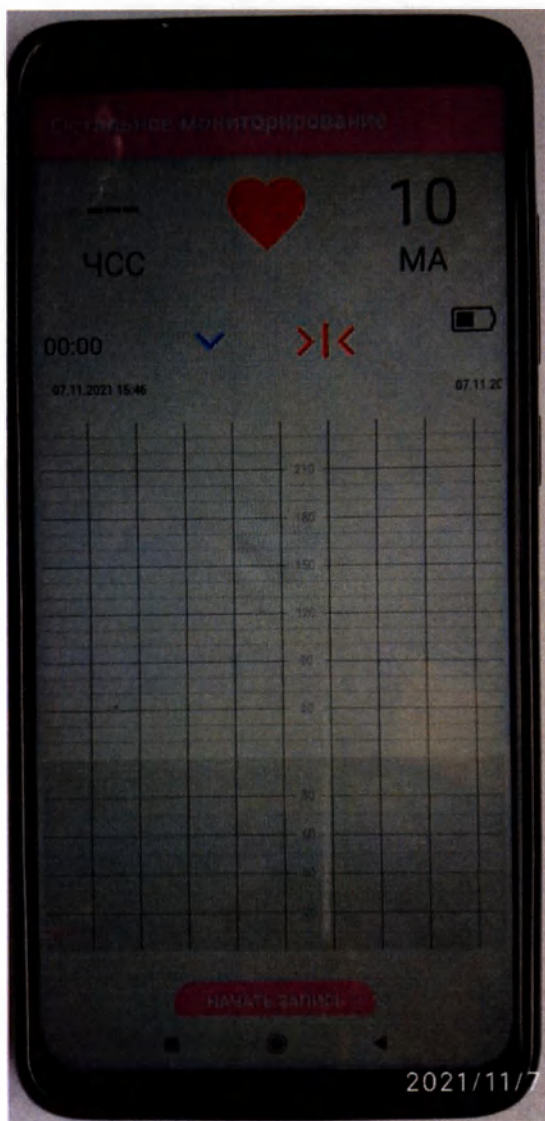

**Устройство приема/передачи и отображения данных
(Смартфон)**



Зарядное устройство в комплекте с кабелем USB

1. Зарядное устройство
2. Кабель USB



Гель для ультразвуковых исследований

**СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО
КАРДИОТОКОГРАФИЧЕСКОГО
МОНИТОРИРОВАНИЯ
«ФМП»**

Руководство по эксплуатации
БНАС.941339.001РЭ

2019 г.

Эксплуатационная документация – Руководство по эксплуатации БНАС.941339.001РЭ

**«СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО
КАРДИОТОКОГРАФИЧЕСКОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ
«ФМП»**



по ТУ 26.60.12-001-95560246-2019

Паспорт
(БНАС.941339.001 ПС)

На изделие № _____

2019 г.

Эксплуатационная документация – Паспорт на изделие БНАС.941339.001ПС

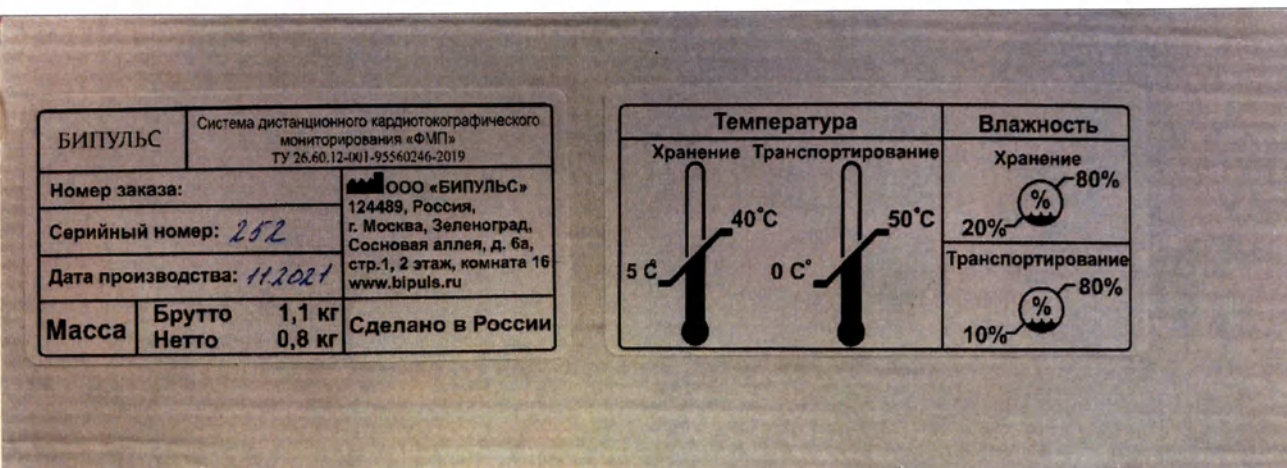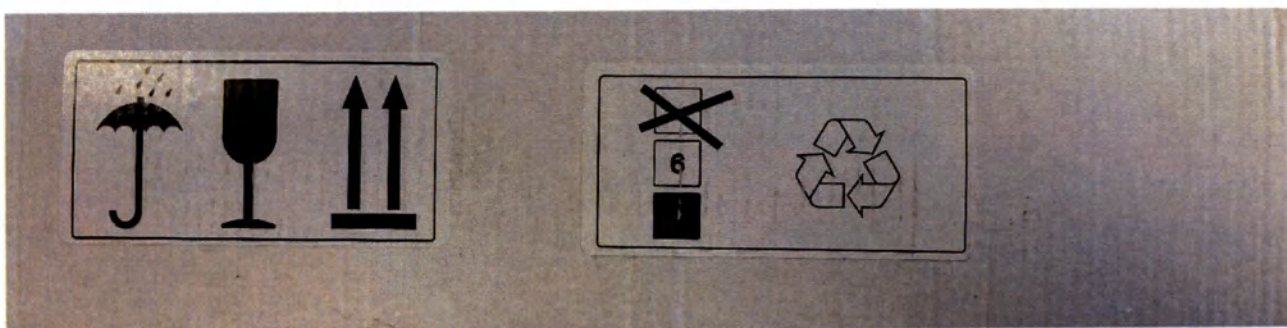


Маркировка упаковки



Упаковка

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью -15- листов
Генеральный директор
ООО «БИПУЛЬС»
Облонский Ю.Л.



М.П.

