

УТВЕРЖДАЮ
Дмитриев Д.В.

Генеральный директор
ООО «РАЙФАРМ»




«05» мая 2022 г.

Фотографические изображения медицинского изделия:


Набор реагентов для генотипирования вируса папилломы человека (Aptima HPV 16 18/45 Genotype Assay) в цервикальных мазках человека методом амплификации нуклеиновых кислот

Hologic, Inc., 10210 Genetic Center Drive San Diego, CA 92121, USA (США)

Упаковка реагентов для генотипирования вируса папилломы человека (Aptima HPV 16 18/45 Genotype Assay) для хранения в холодильнике (внешняя упаковка)

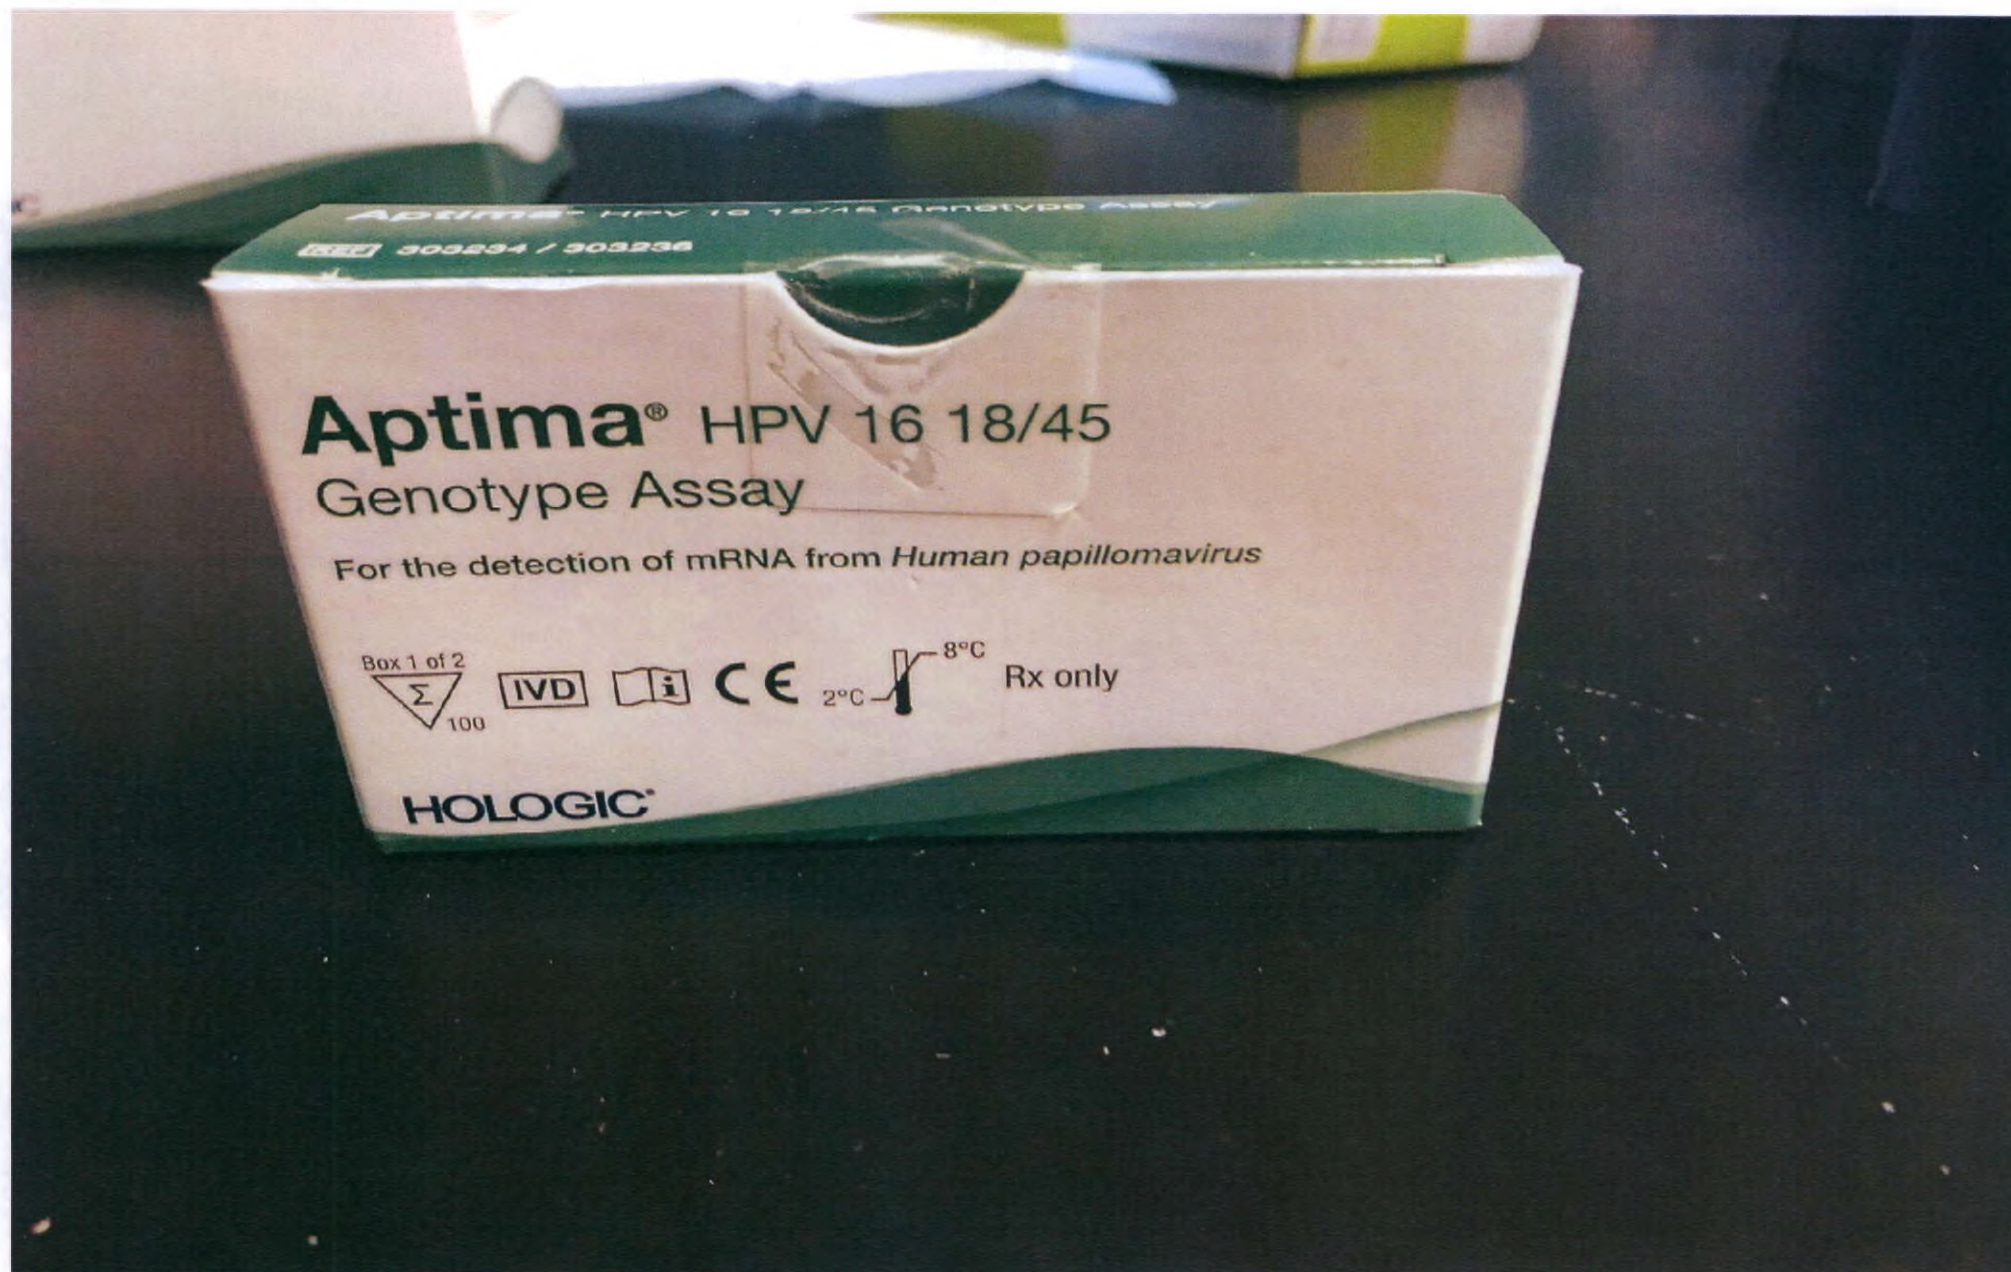


Упаковка реагентов для генотипирования вируса папилломы человека (Aptima HPV 16 18/45 Genotype Assay) для хранения в холодильнике (открытая внешняя упаковка)

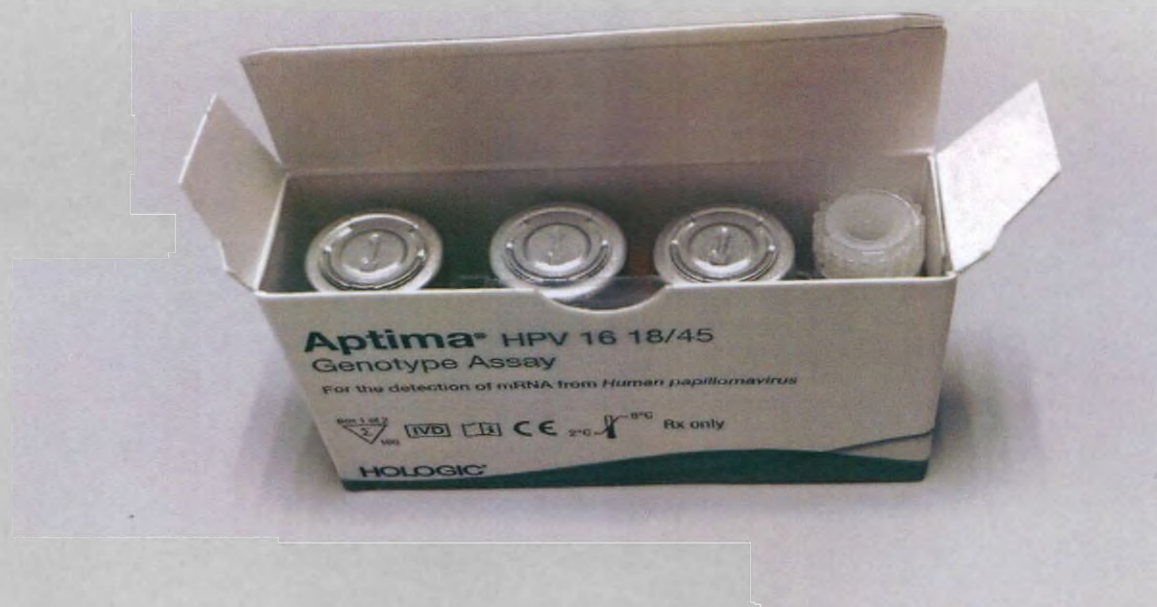


Компоненты упаковки реагентов для генотипирования вируса папилломы человека (Aptima HPV 16 18/45 Genotype Assay) для хранения в холодильнике: 1) реактив для амплификации ВПЧ 16 18/45 — 1 флакон ; 2) ферментный реактив ВПЧ 16 18/45 — 1 флакон; 3) зондовый реактив ВПЧ 16 18/45 — 1 флакон ; 4) реактив для внутреннего контроля ВПЧ 16 18/45 — 1 флакон.




1) Реактив для амплификации ВПЧ 16/18/45 – 1 флакон

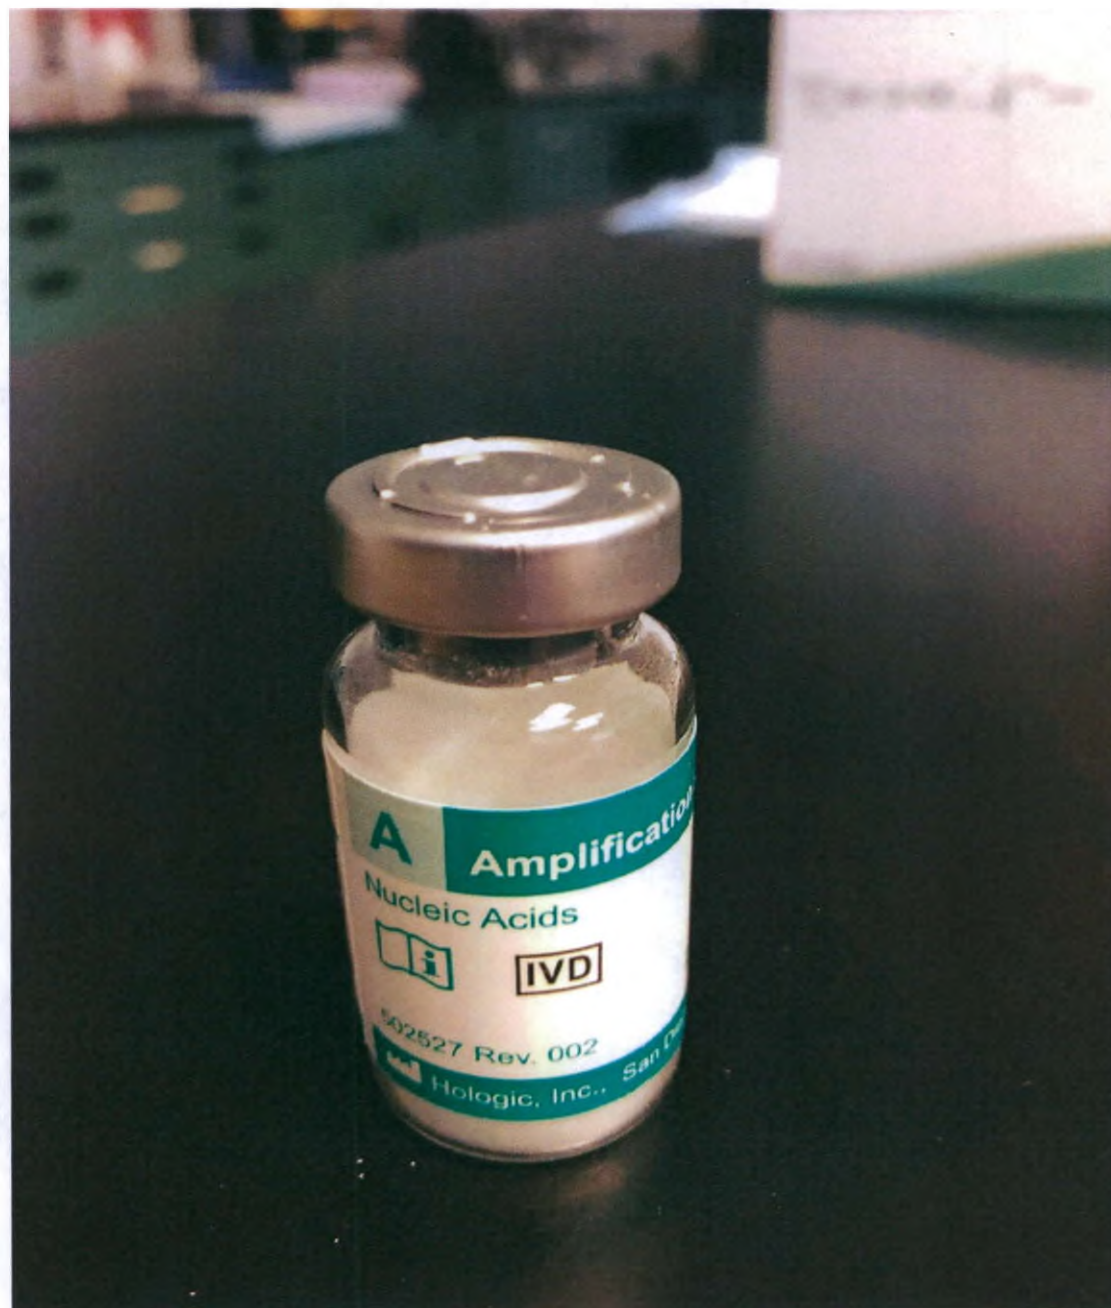


2) Ферментный реактив ВПЧ 16 18/45 – 1 флакон

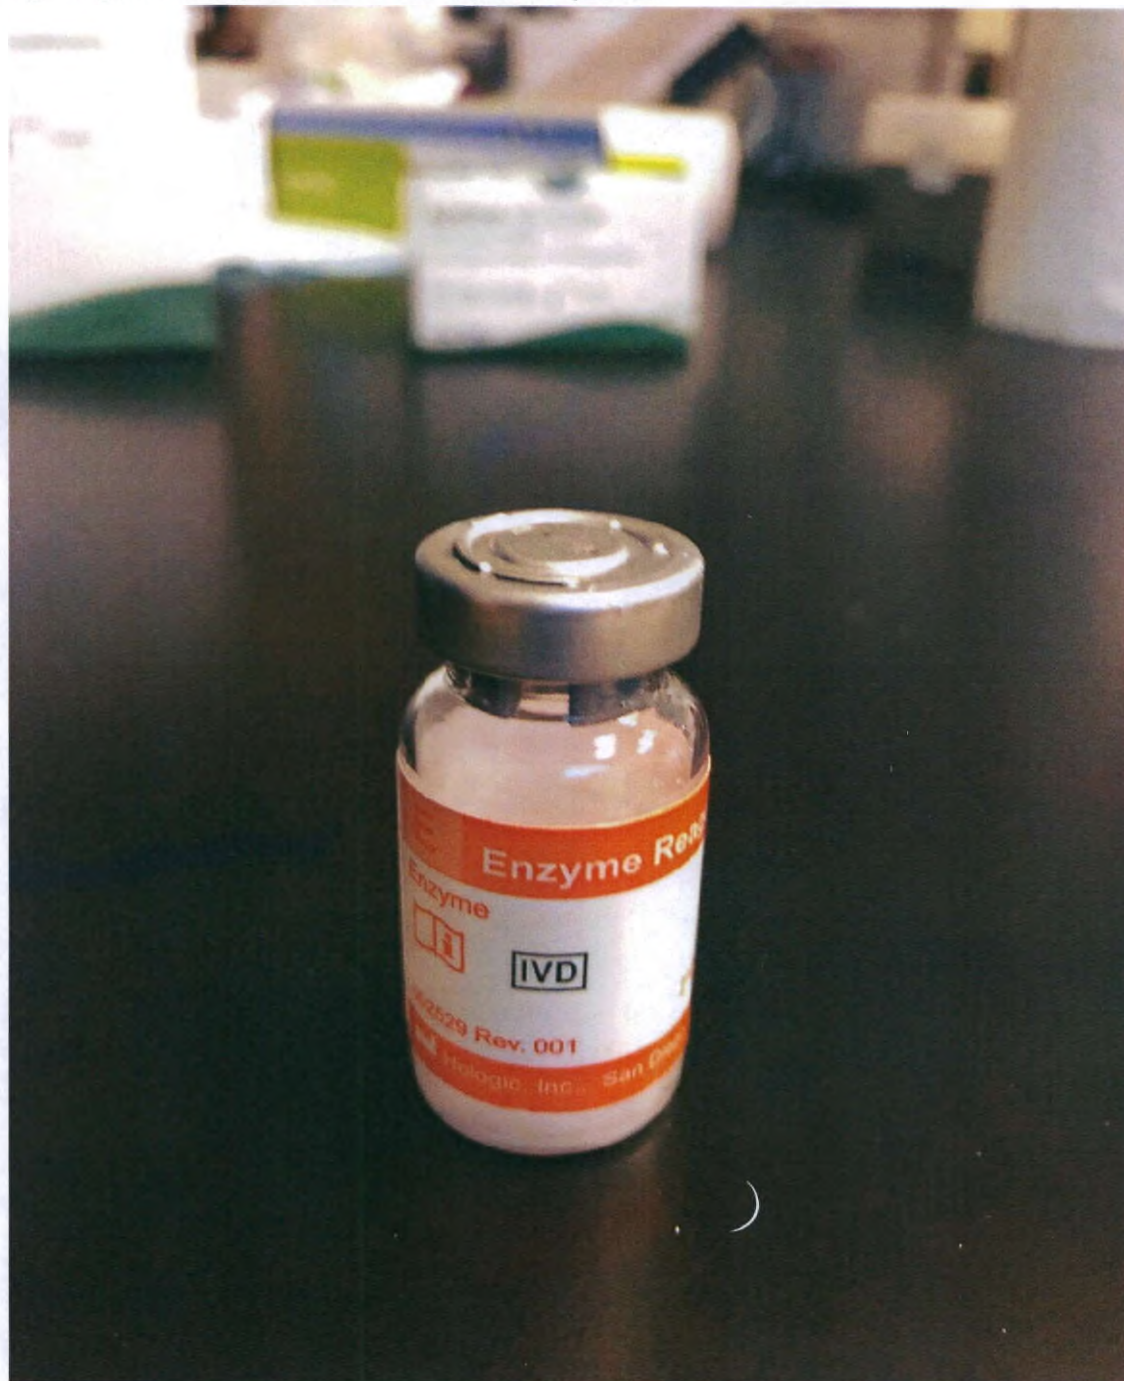


3) Зондовый реагент ВПЧ 16 18/45 – 1 флакон

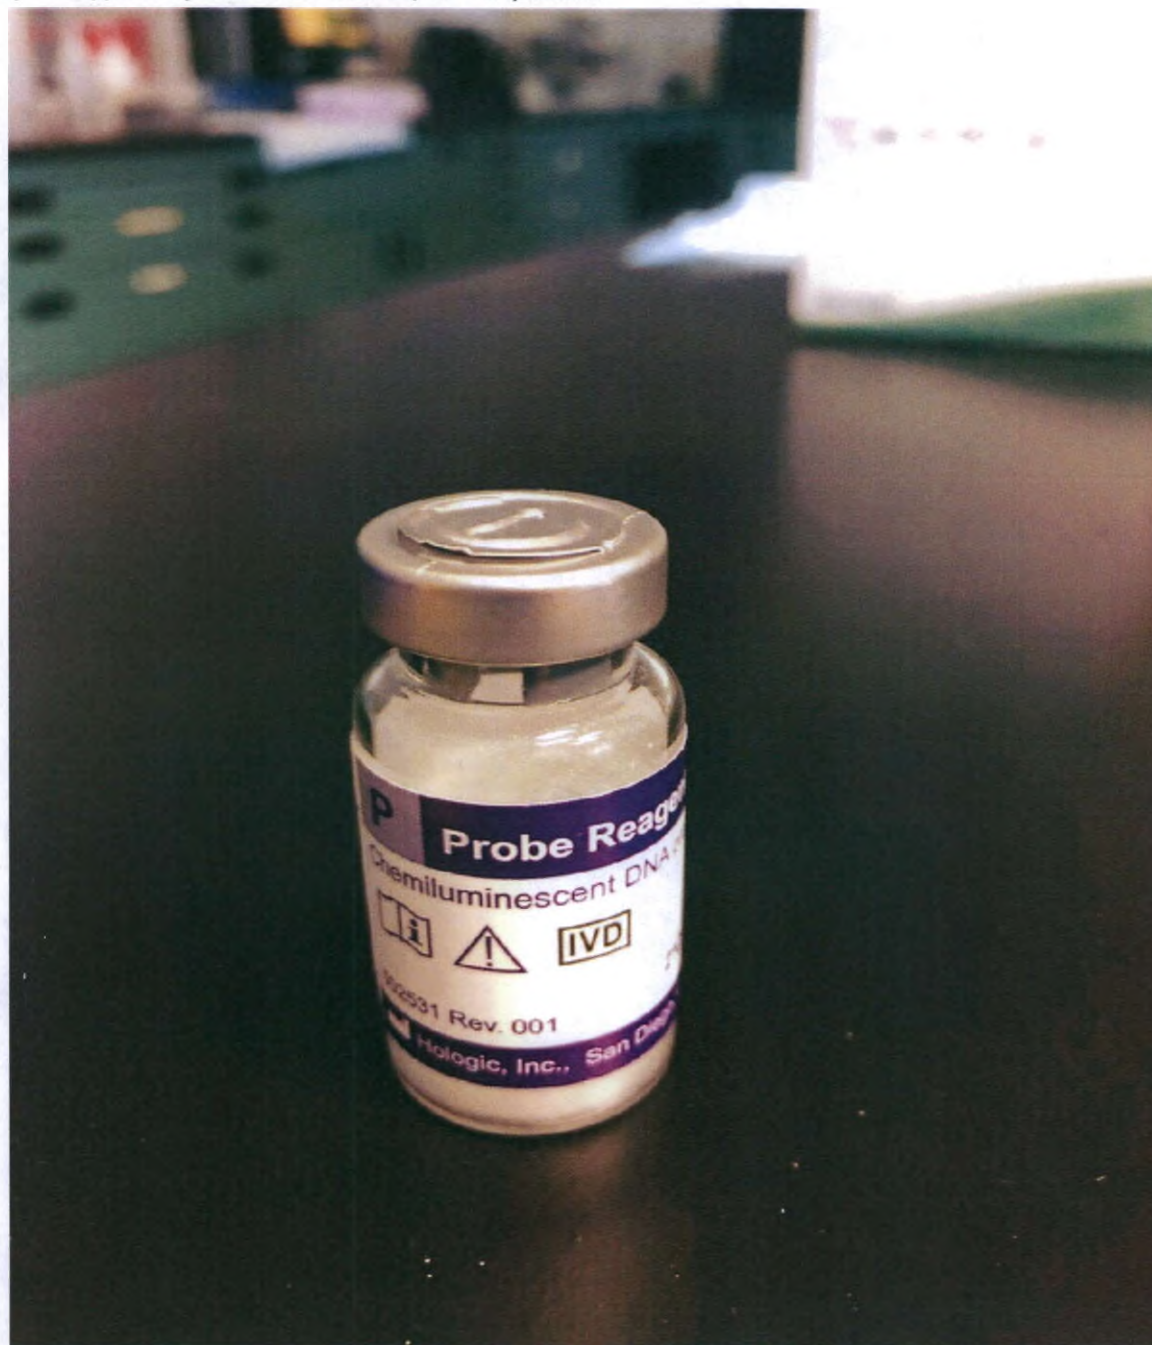


4) Реактив для внутреннего контроля ВПЧ 16/18/45 – 1 флакон

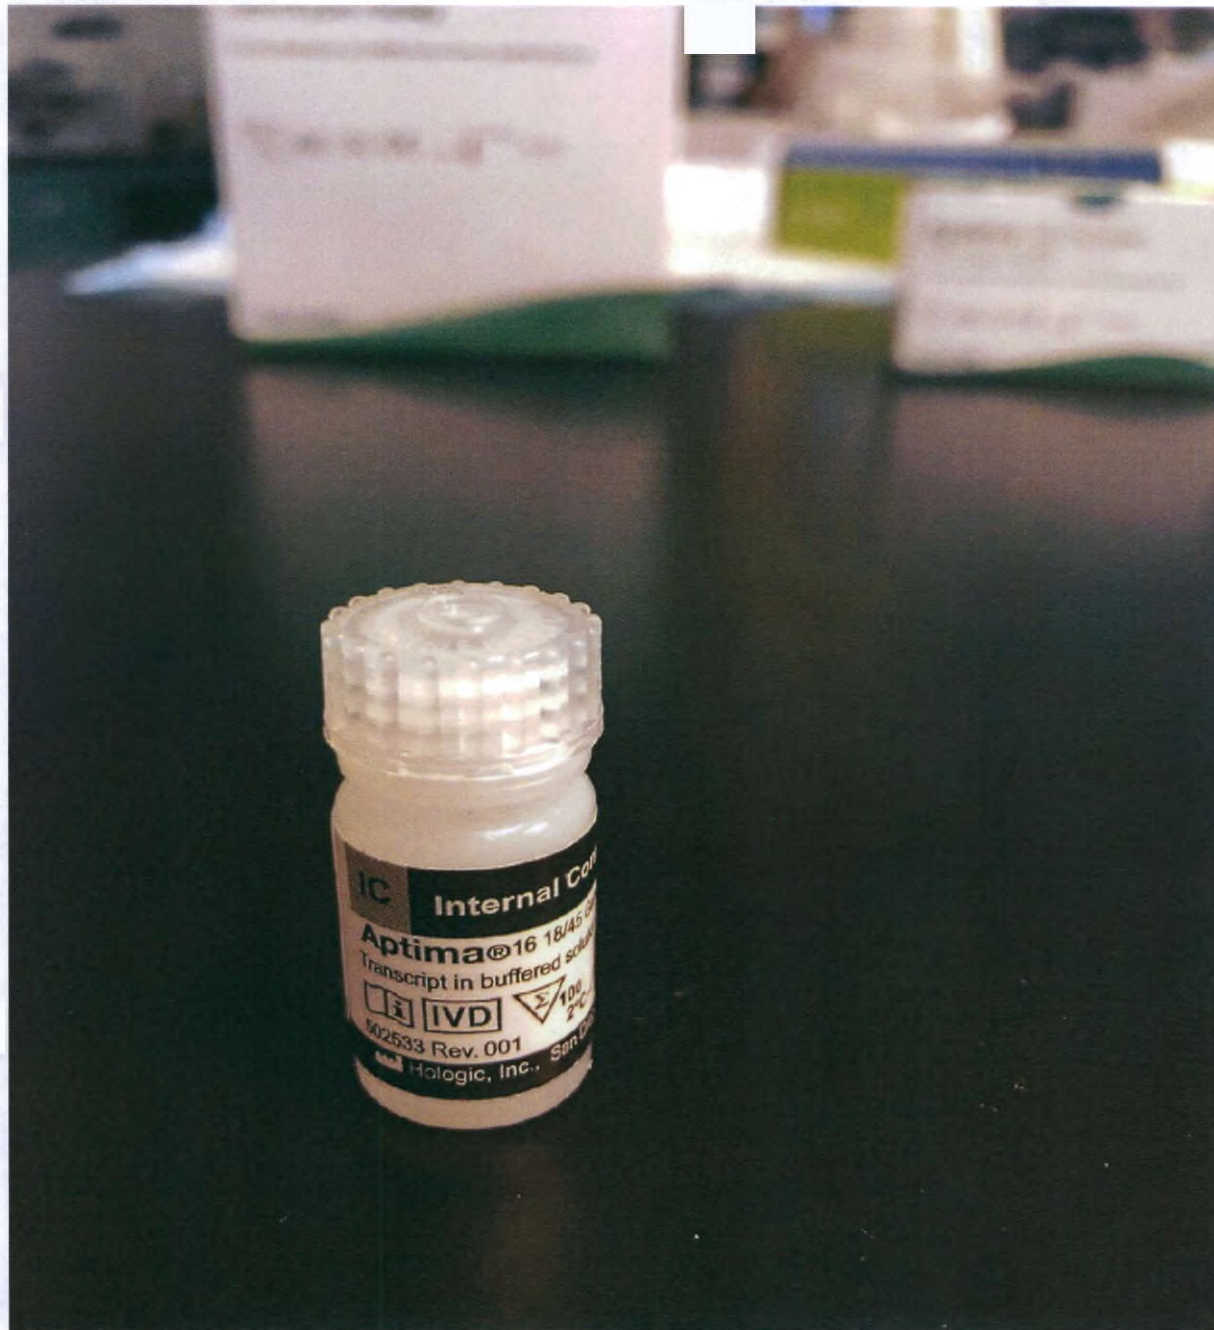


Упаковка реагентов для генотипирования вируса папилломы человека (Aptima HPV 16 18/45 Genotype Assay) для хранения при комнатной температуре (внешняя упаковка)

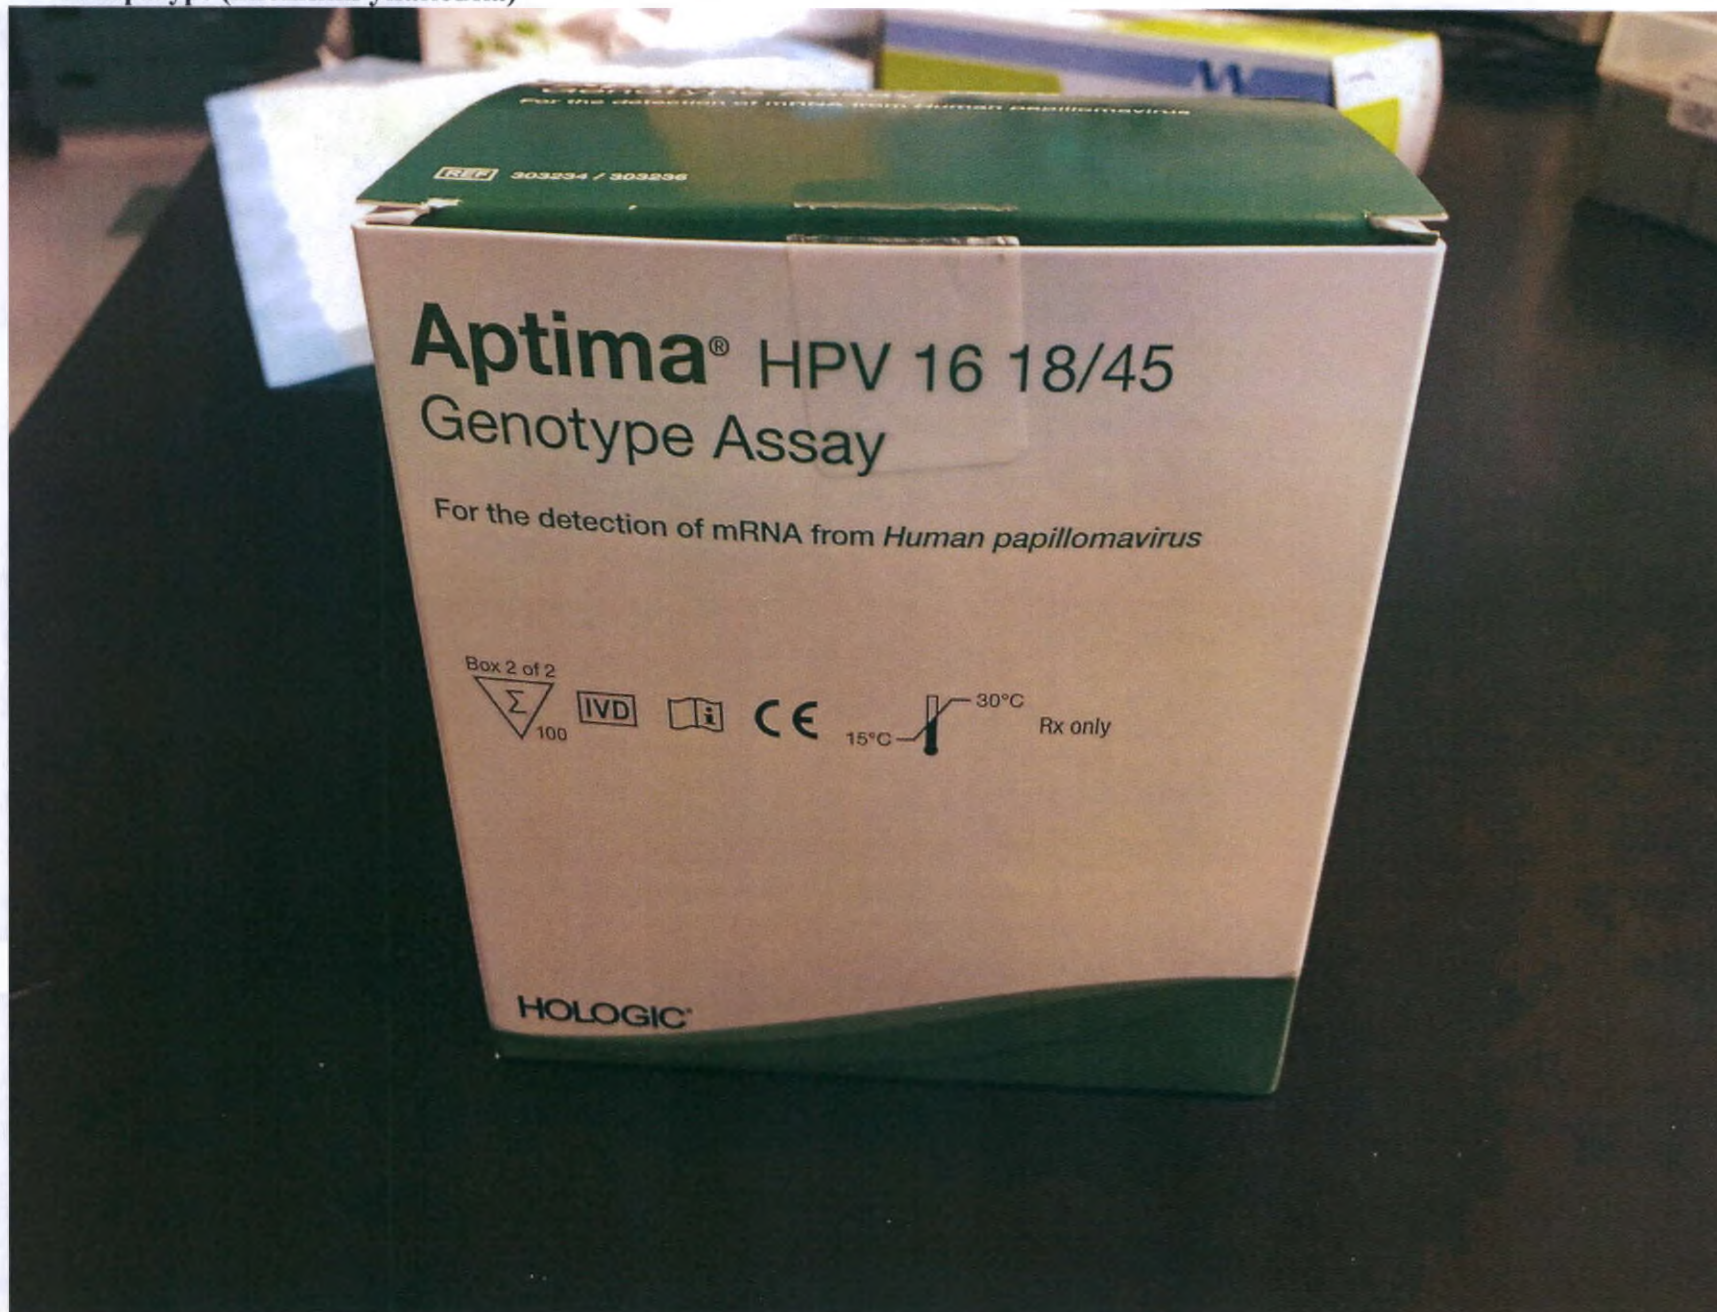


Упаковка реагентов для генотипирования вируса папилломы человека (Aptima HPV 16 18/45 Genotype Assay) для хранения при комнатной температуре (открытая внешняя упаковка)

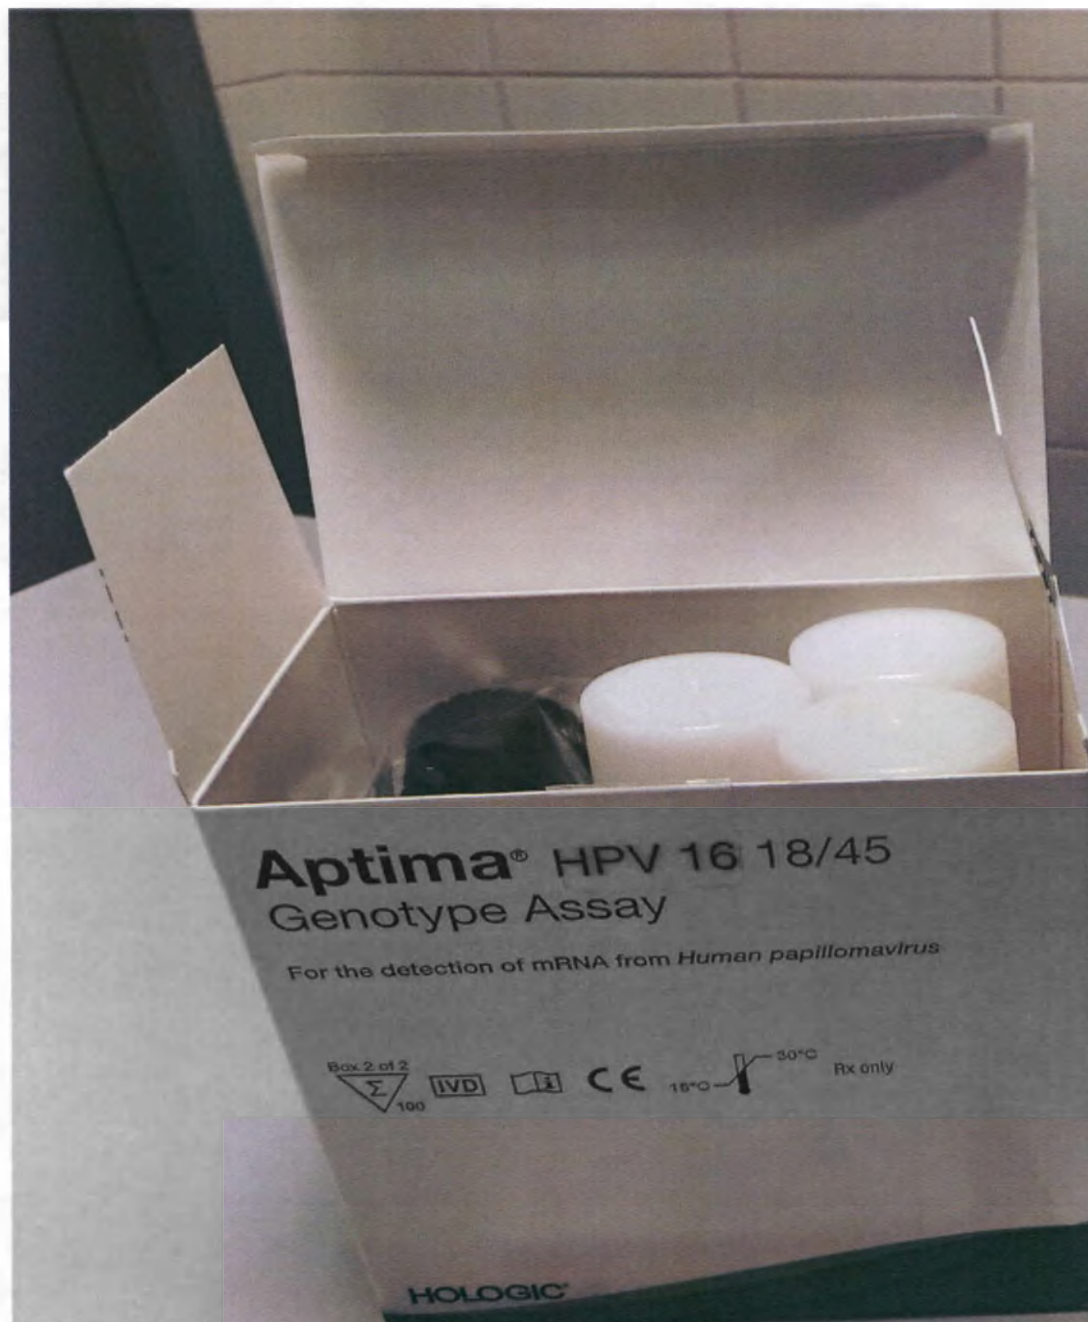


Компоненты упаковки реагентов для генотипирования вируса папилломы человека (Aptima HPV 16 18/45 Genotype Assay) для хранения при комнатной температуре: 1) раствор для разведения реактива для амплификации ВПЧ 16 18/45 — 1 флакон; 2) раствор для разведения ферментного реактива ВПЧ 16 18/45 — 1 флакон; 3) раствор для разведения зондового реагента ВПЧ 16 18/45 — 1 флакон; 4) реактив для селекции ВПЧ 16 18/45 — 1 флакон; 5) реактив для захвата мишени ВПЧ 16 18/45 — 1 флакон; 6) муфты для разведения — 3 шт.; 7) этикетки со штрихкодами — 1 лист.

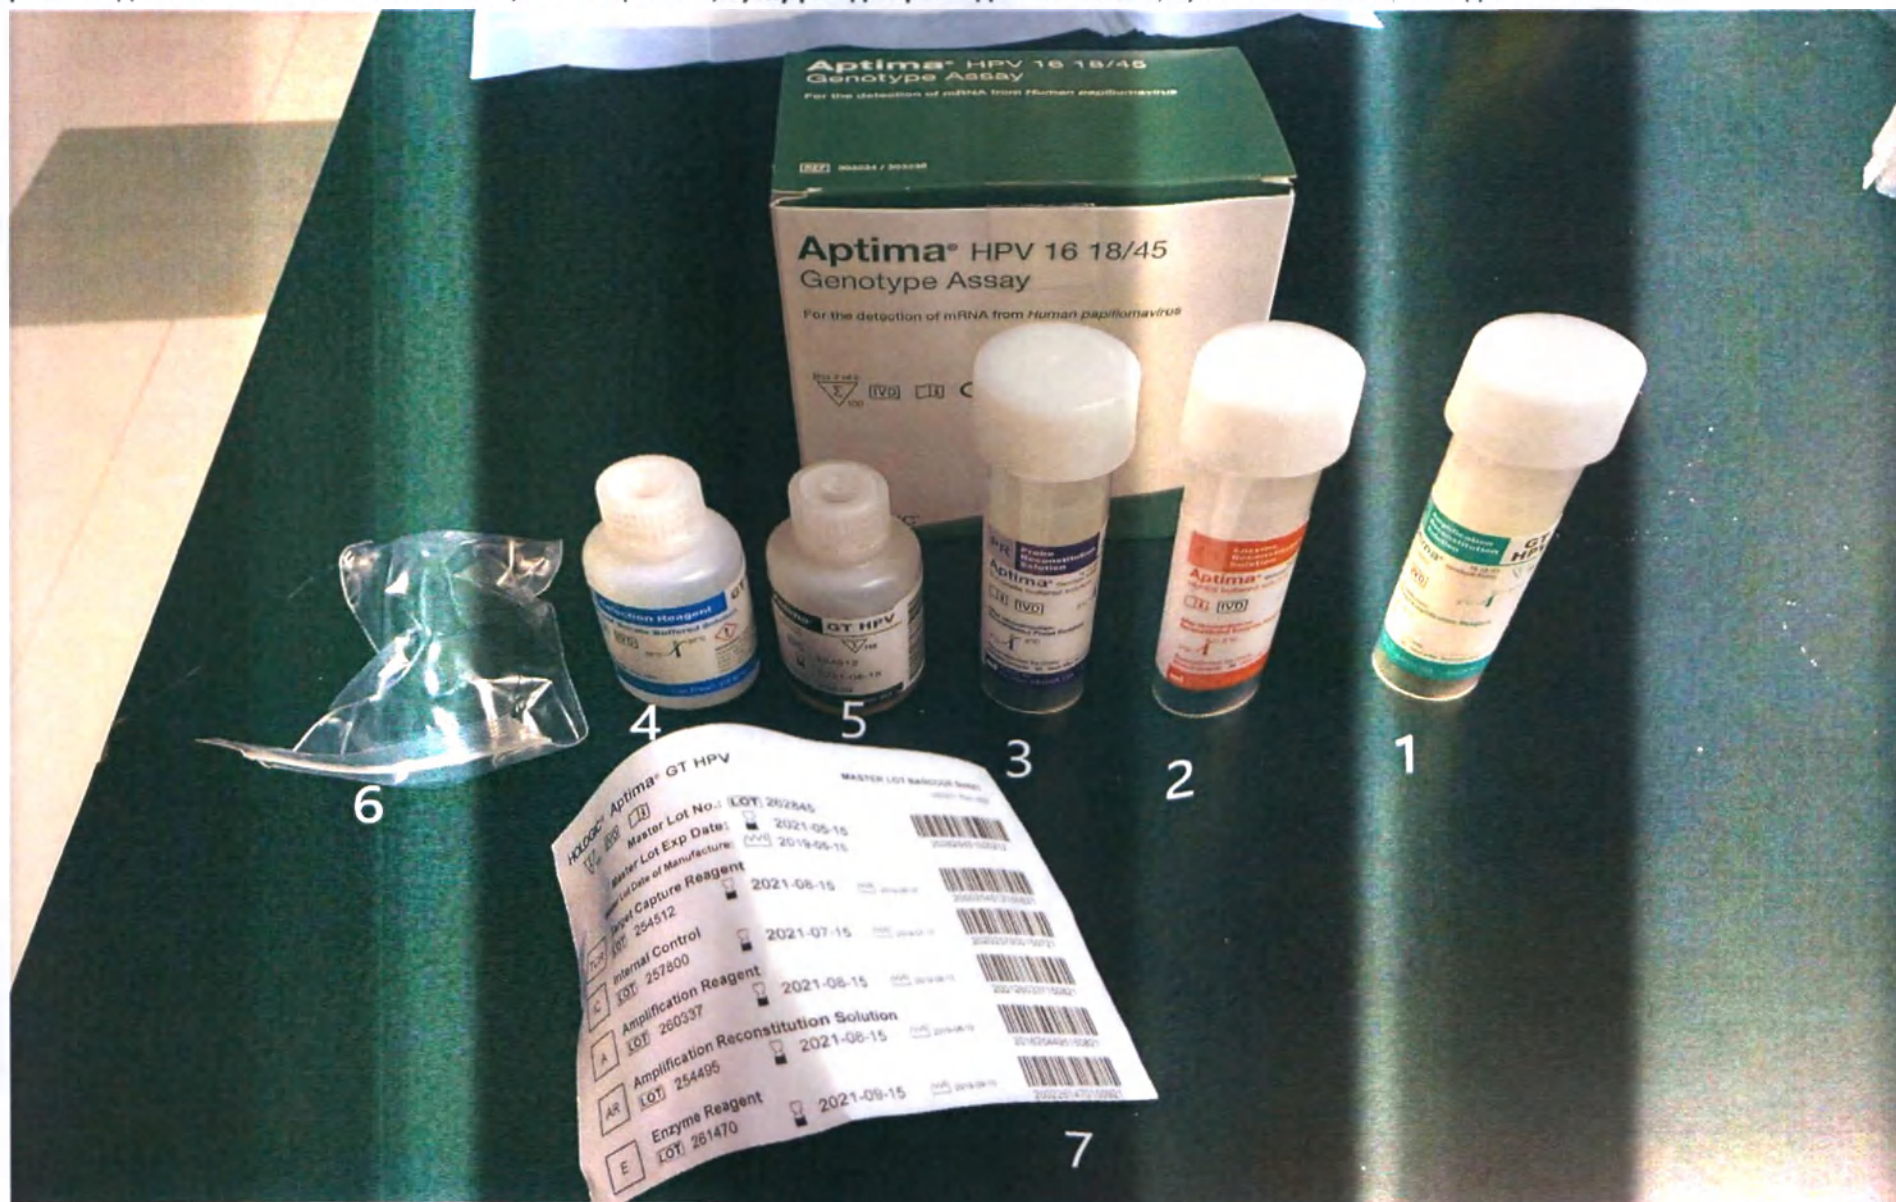


1) Раствор для разведения реактива для амплификации ВПЧ 16 18/45 – 1 флакон

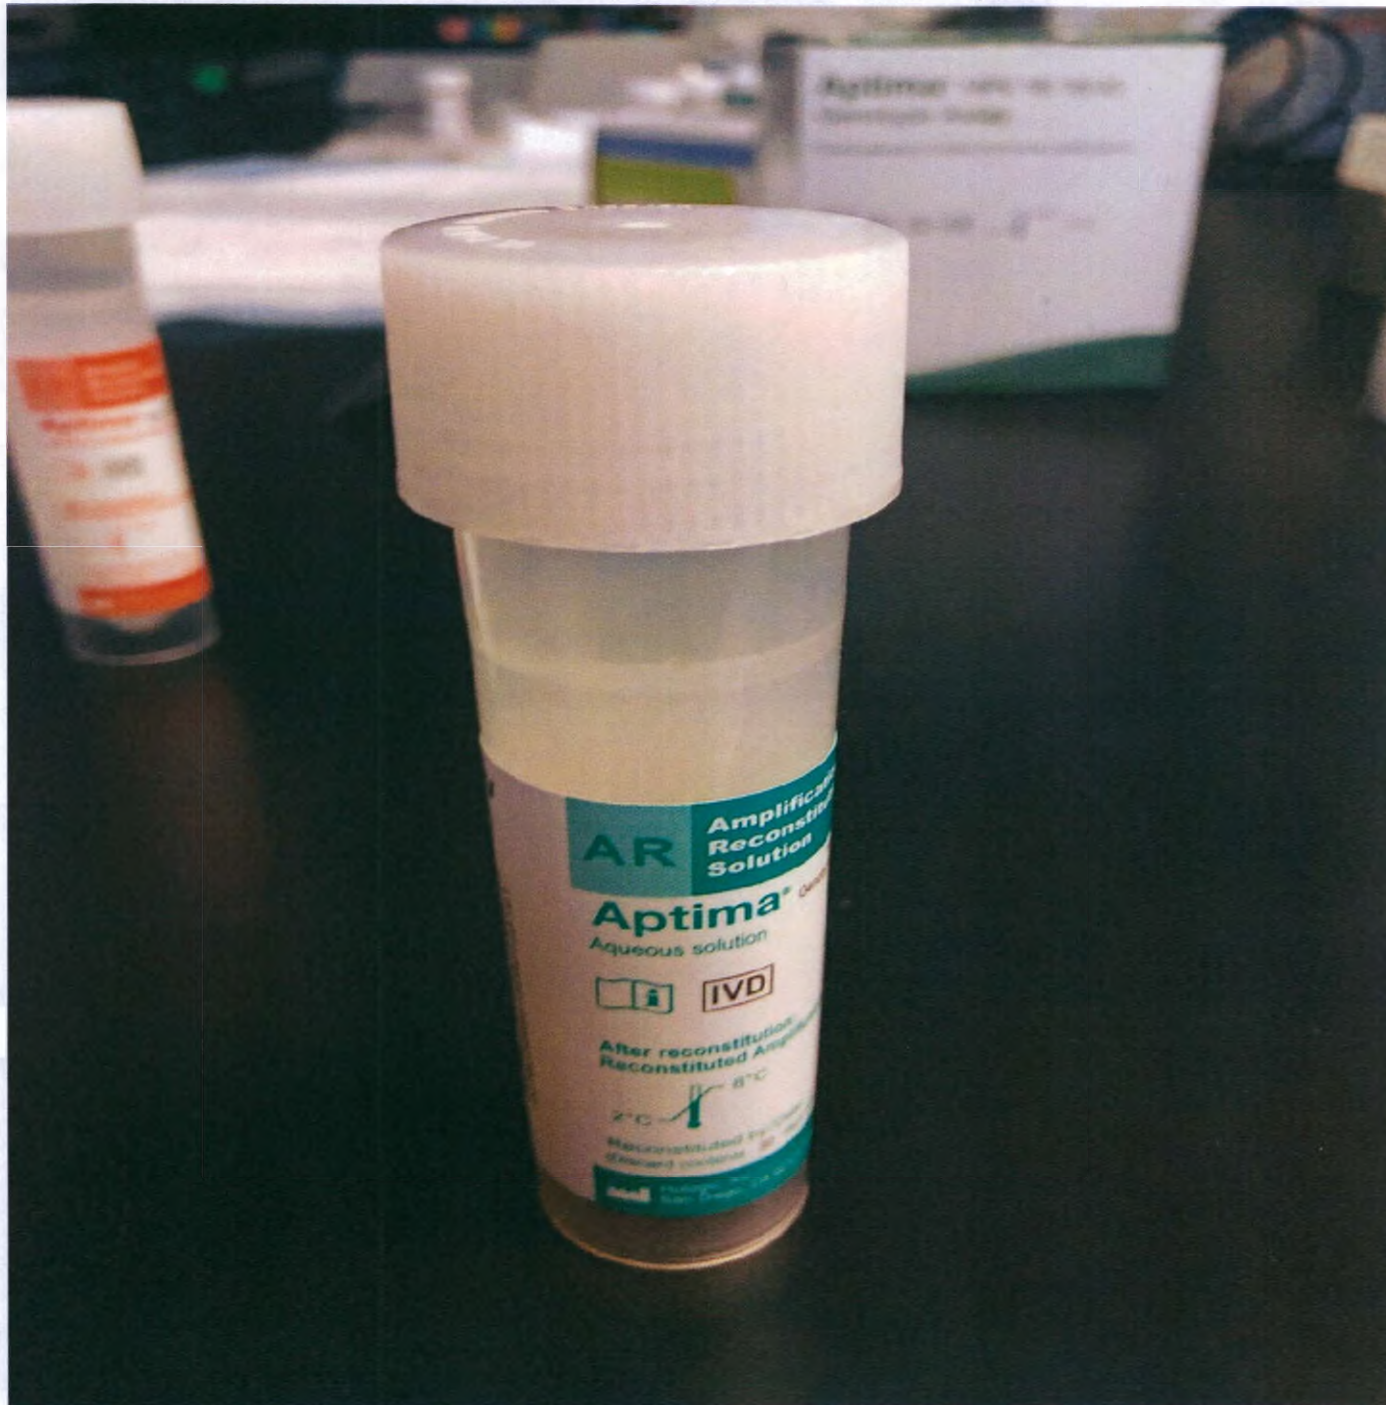


2) Раствор для разведения ферментного реактива ВПЧ 16 18/45 – 1 флакон

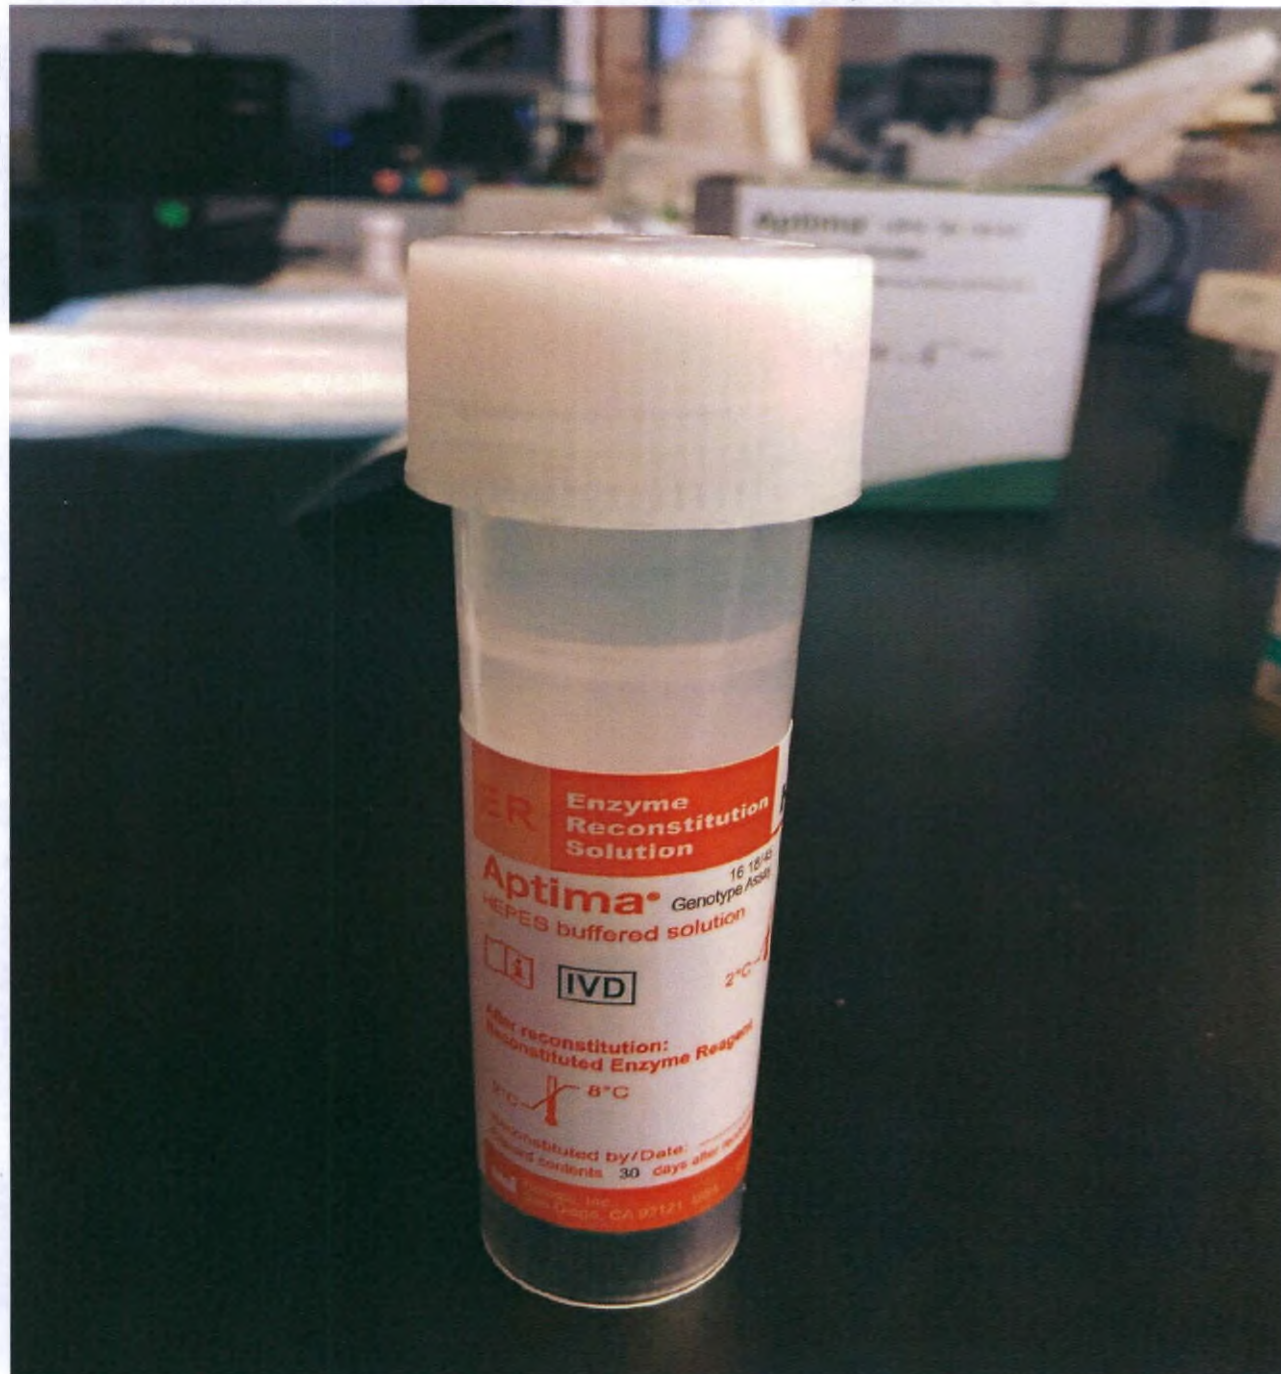

3) Раствор для разведения зондового реагента ВПЧ 16/18/45 – 1 флакон

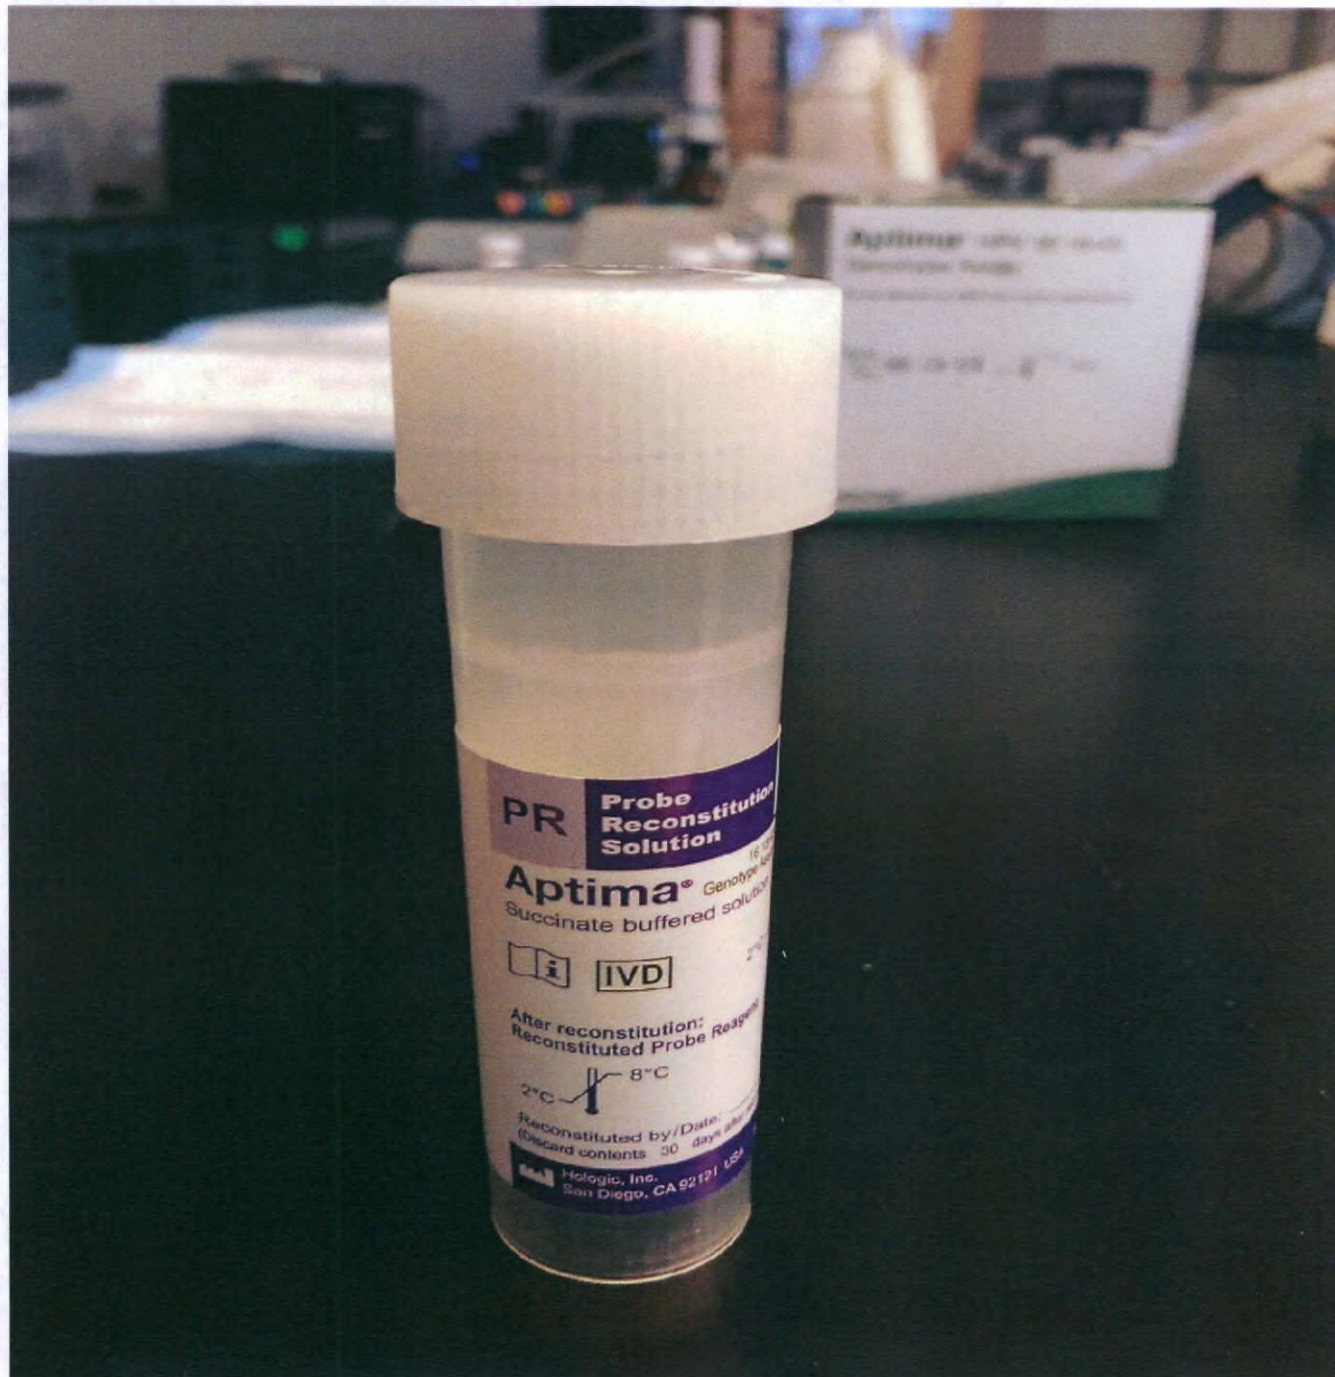

4) Реактив для селекции ВПЧ 16 18/45 – 1 флакон

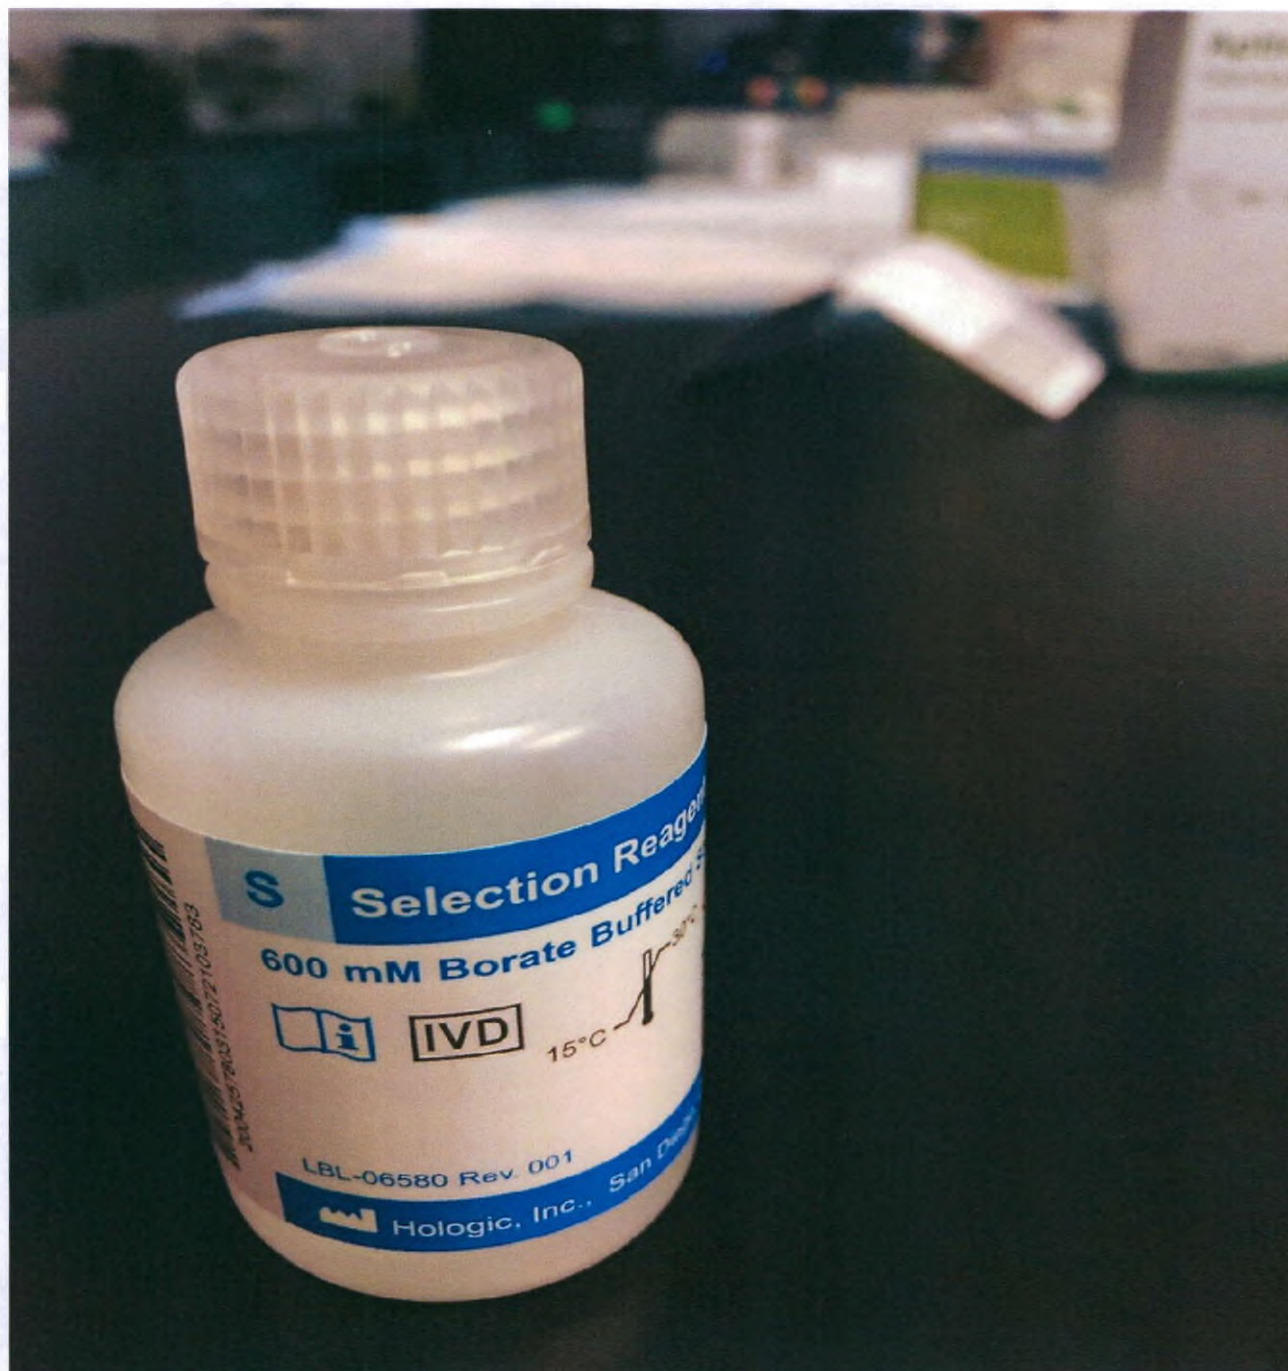


5) Реактив для захвата мишени ВПЧ 16 18/45 – 1 флакон




6) муфты для разведения – 3 шт.



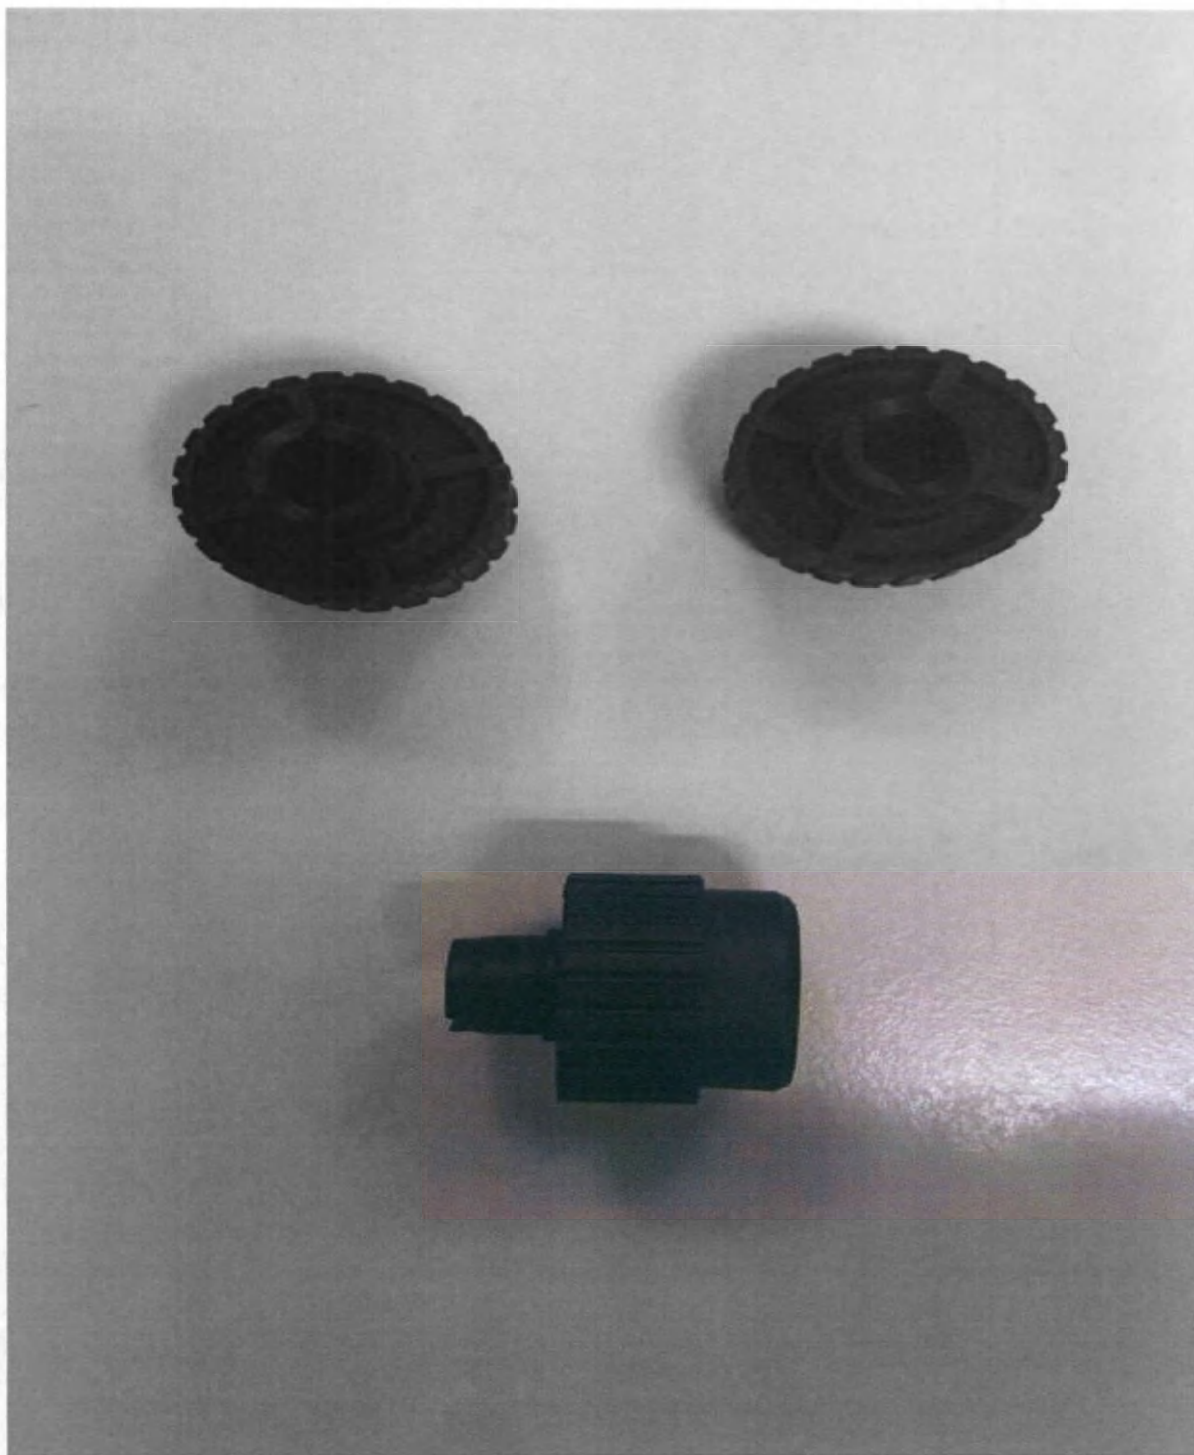

Принадлежности:

1) Крышки для флаконов с растворами для разведения реактивов амплификации/зондового/ферментного в упаковках по 100 шт.

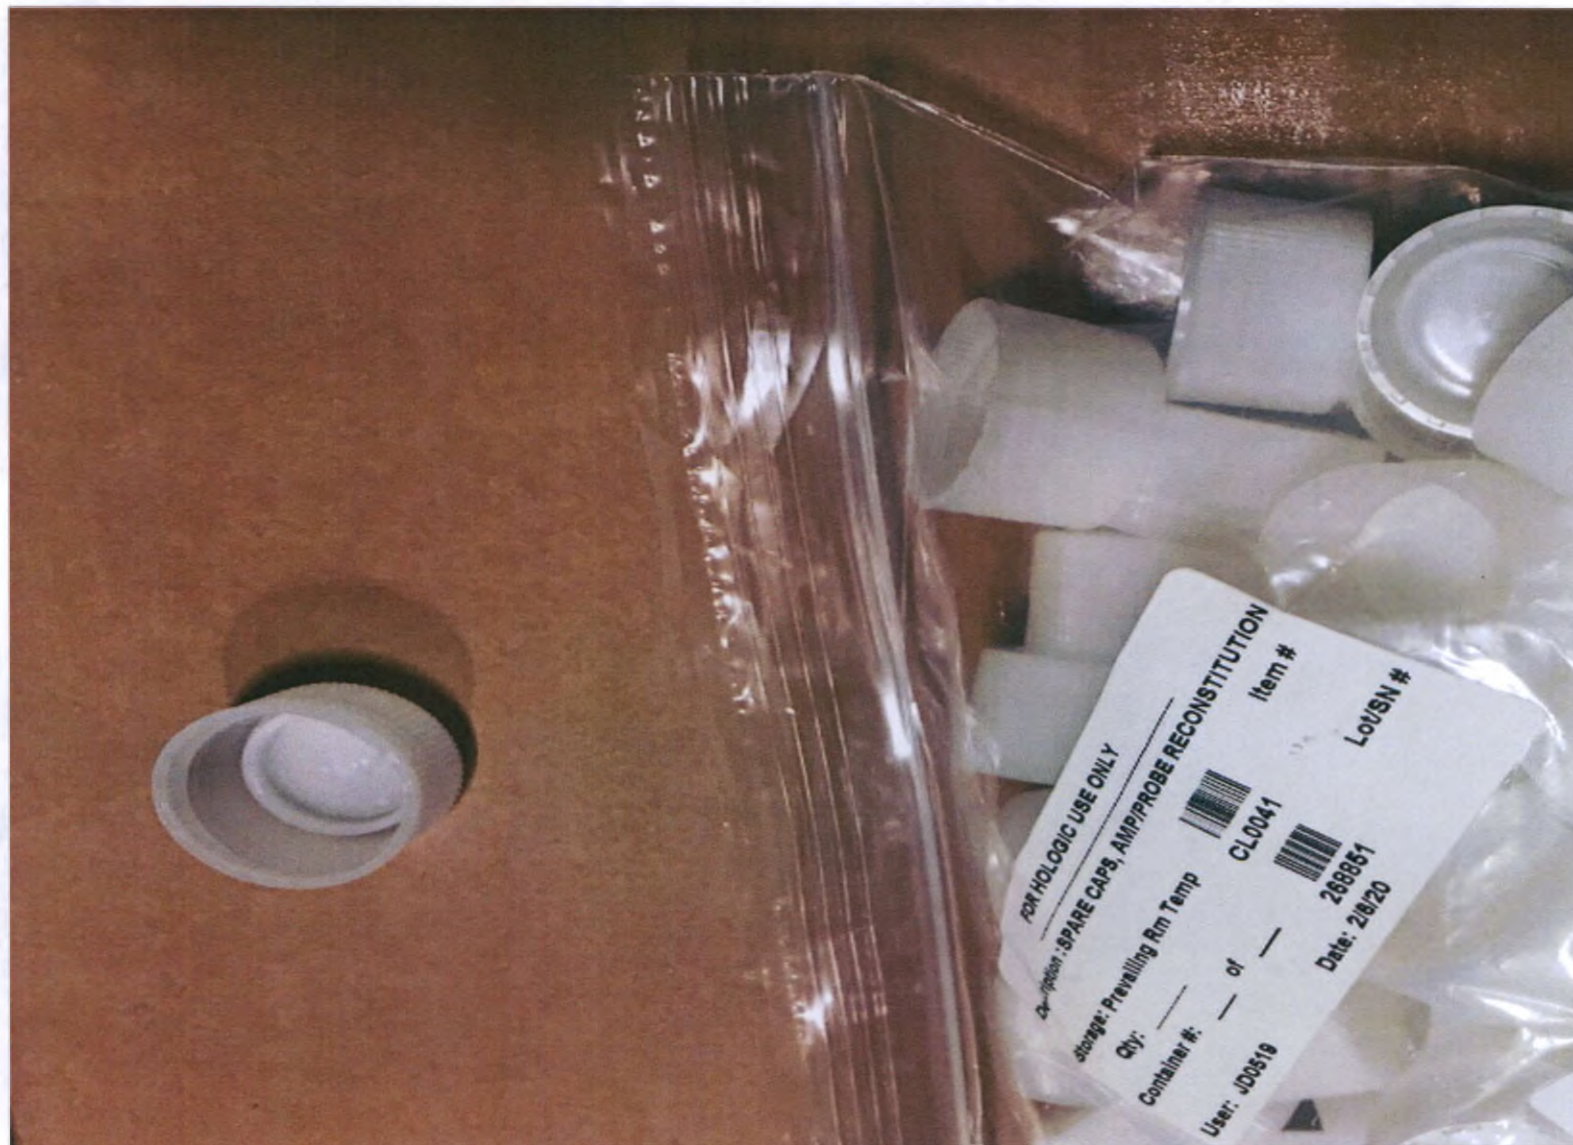

Принадлежности:

2) Крышки для флаконов с растворами для разведения реактивов выделения/захвата мишени в упаковках по 100 шт.



78

Прошито и пронумеровано
и скреплено печатью 21 листа(ов).

Генеральный директор ООО «Райфарм»
Д.В. Дмитриев

(подпись)

« 05 » мая 2022 года

