



Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие

**Набор реагентов для количественного определения прокальцитонина (PCT)
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на
иммунохимических анализаторах ARCHITECT i "B·R·A·H·M·S Прокальцитонин
Реагенты (ARCHITECT B·R·A·H·M·S PCT Reagent Kit)"**


(размером не менее 18 x 24 сантиметра)

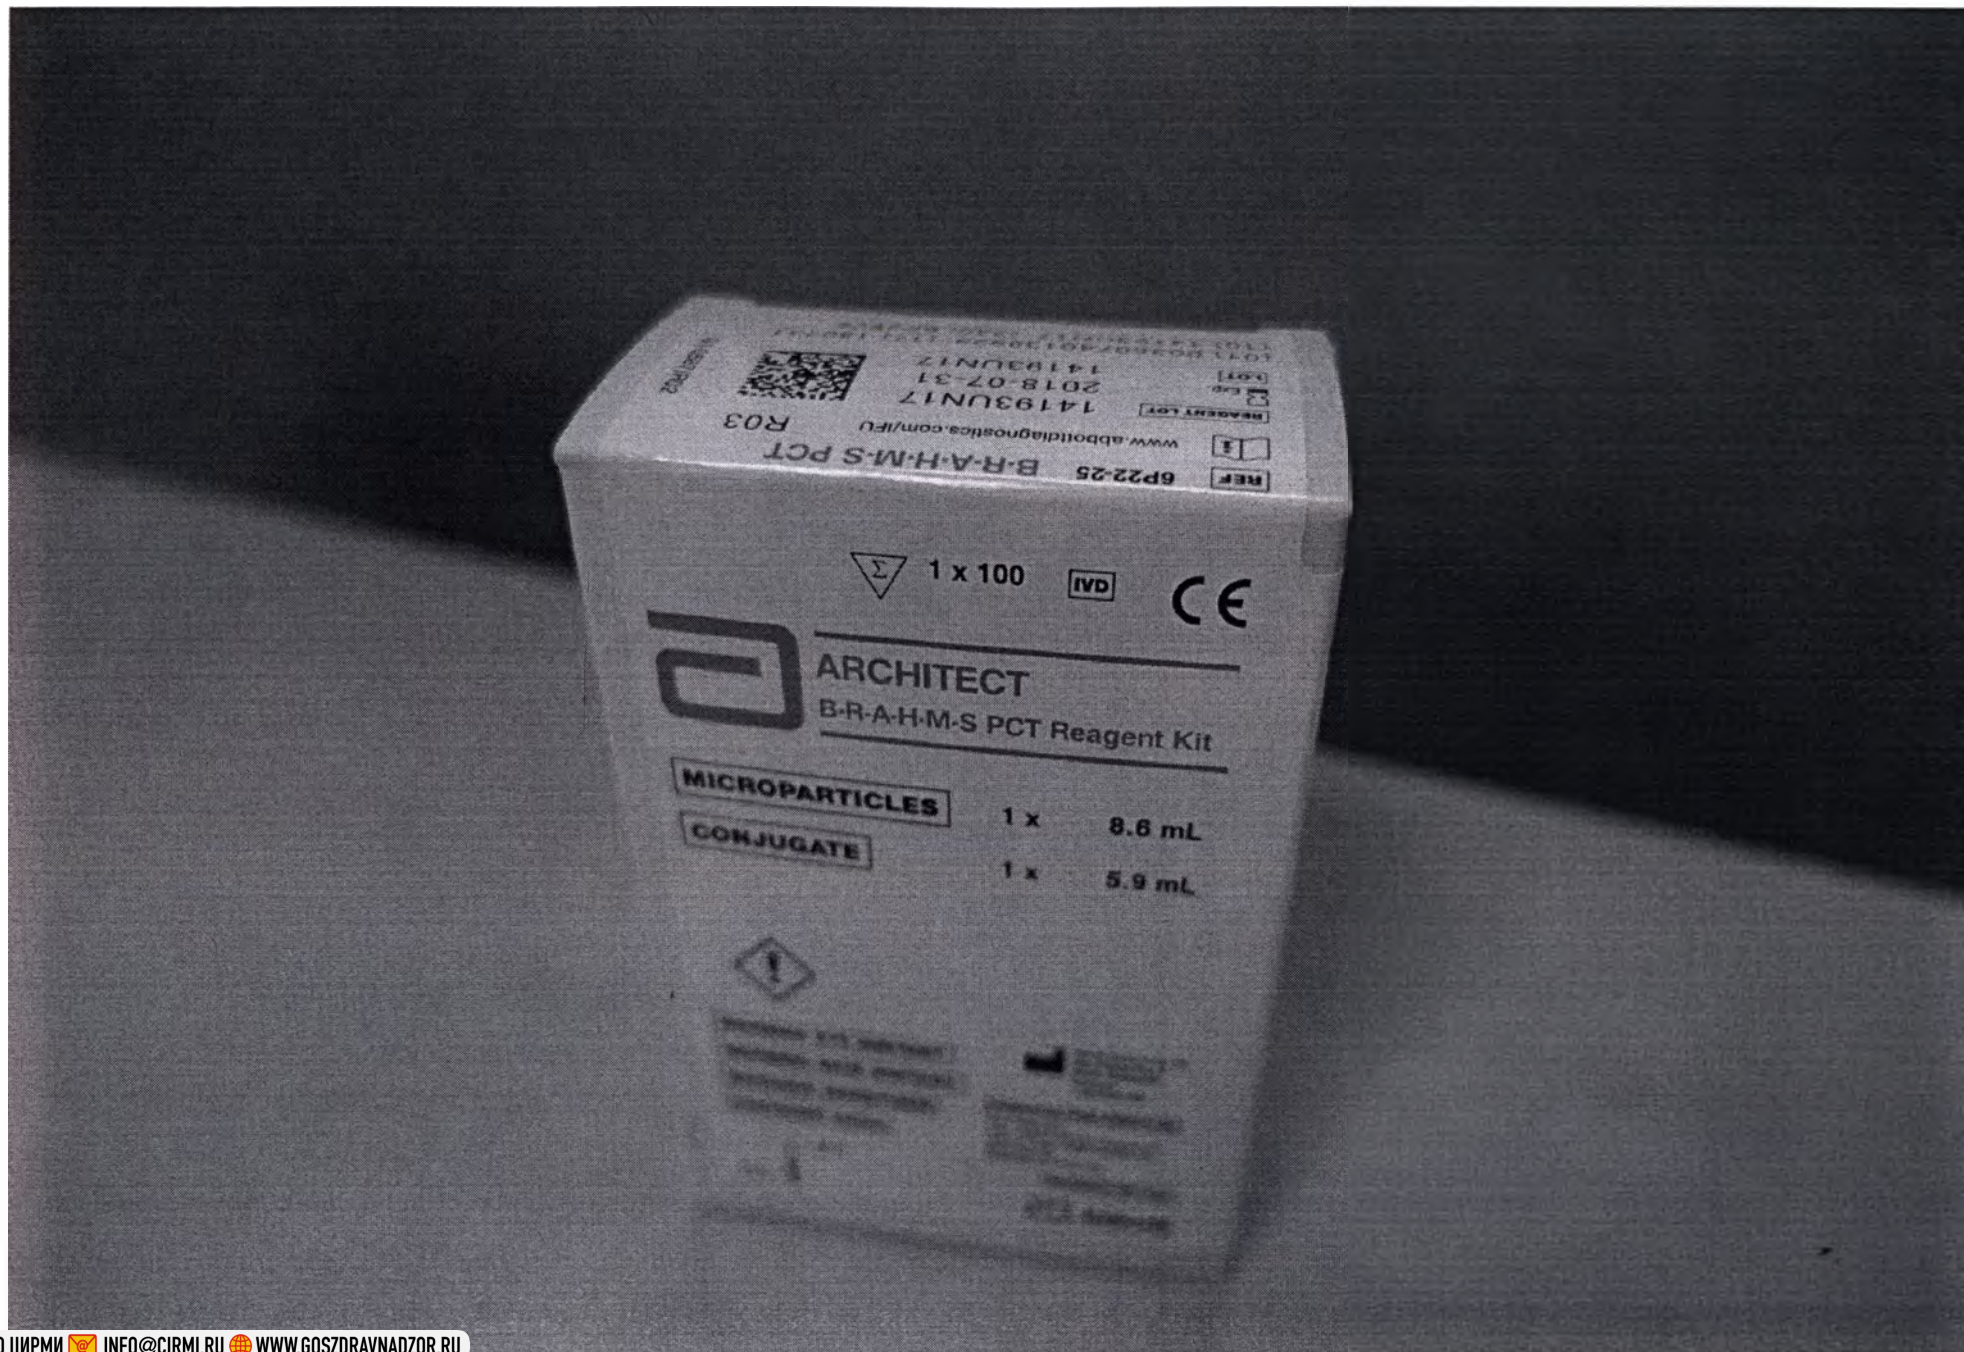


Фотографическое изображение открытой упаковки упаковки В·Р·А·Н·М·S Прокальцитонин Реагенты (ARCHITECT В·Р·А·Н·М·S PCT Reagent Kit), вариант исполнения на 100 тестов

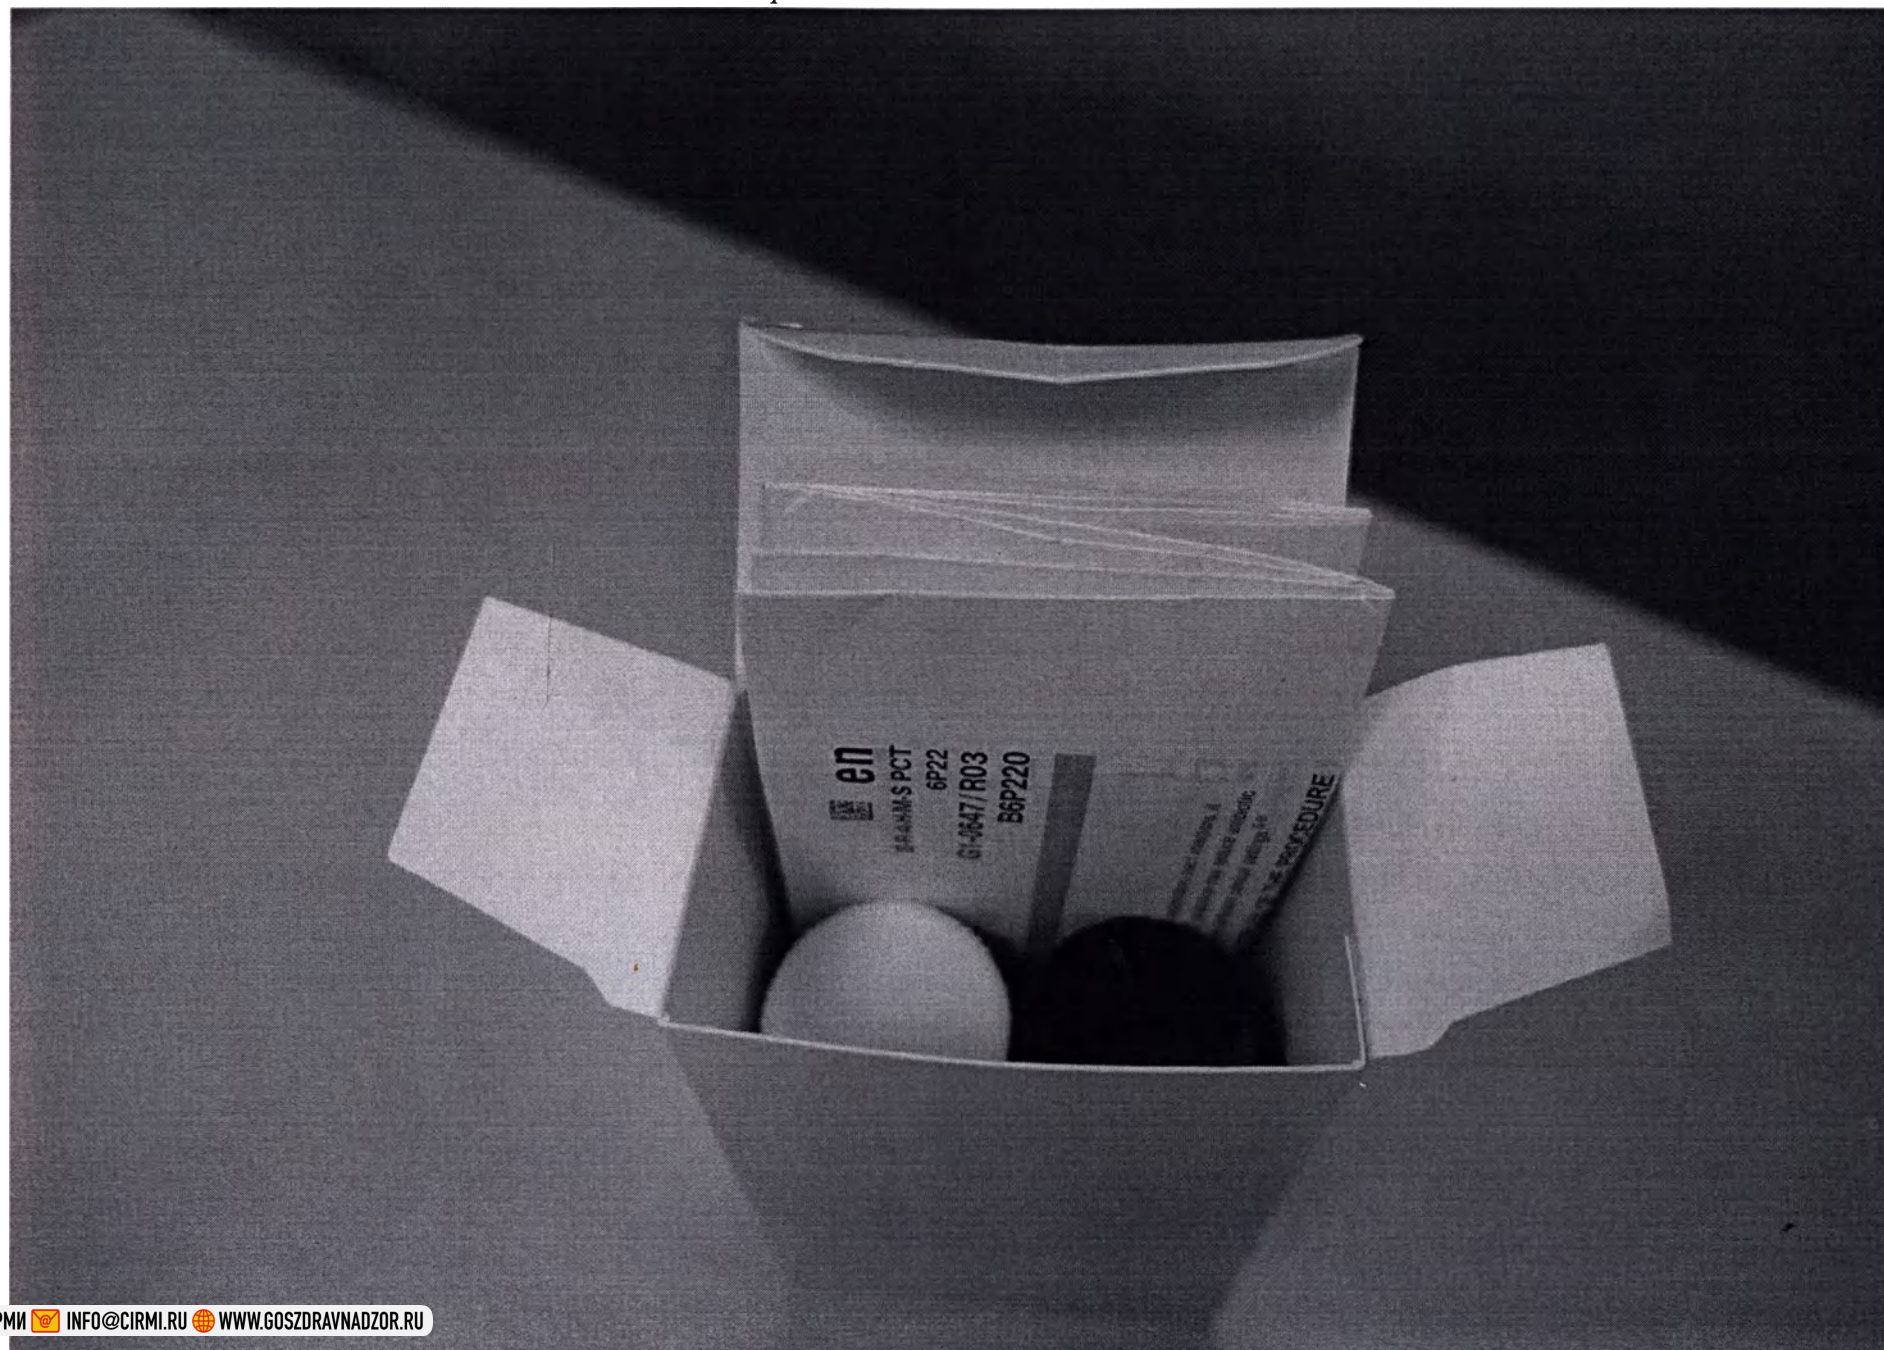



Фотографическое изображение упаковки и флаконов упаковки В·Р·А·Н·М·S Прокальцитонин Реагенты (ARCHITECT В·Р·А·Н·М·S PCT Reagent Kit), вариант исполнения на 100 тестов

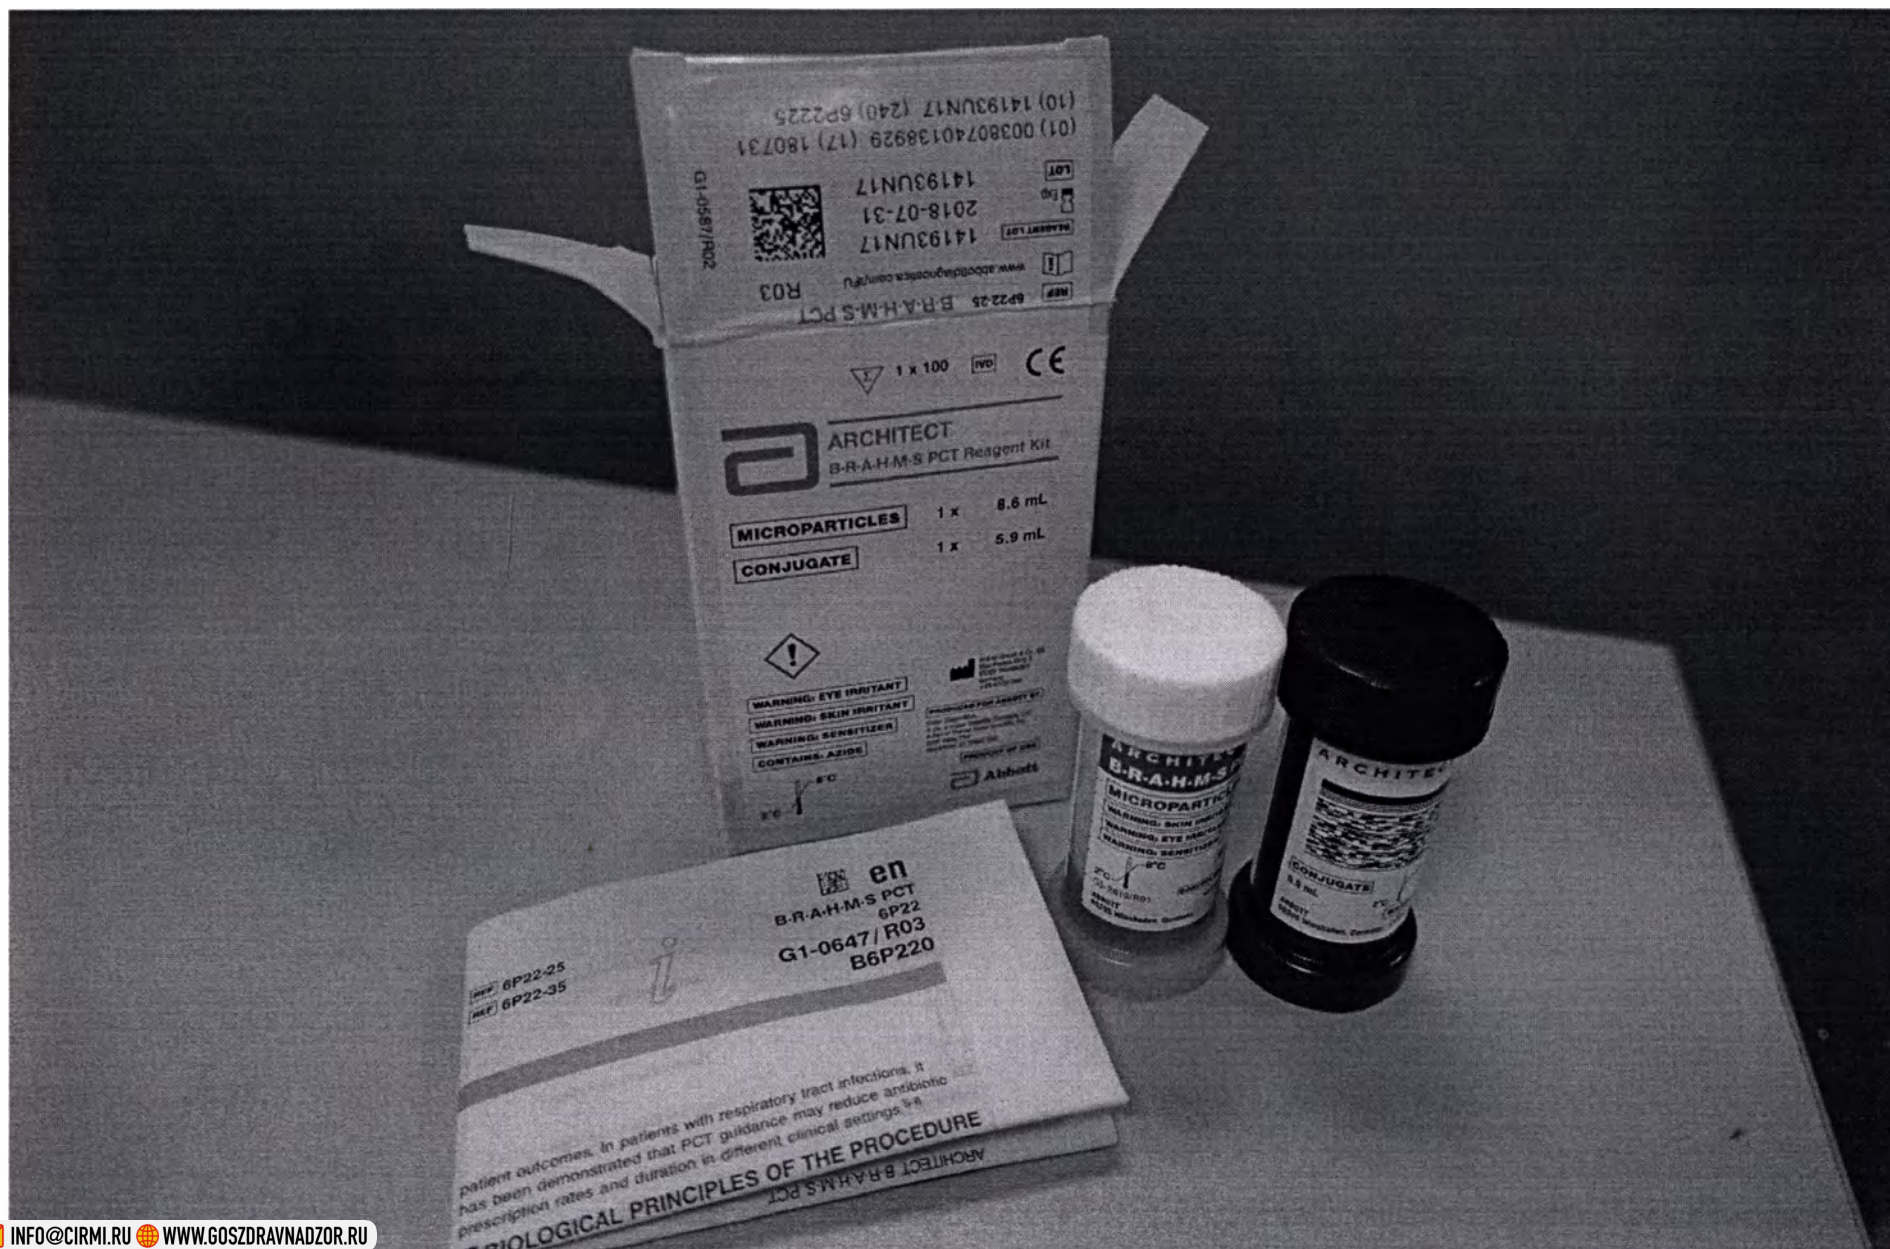



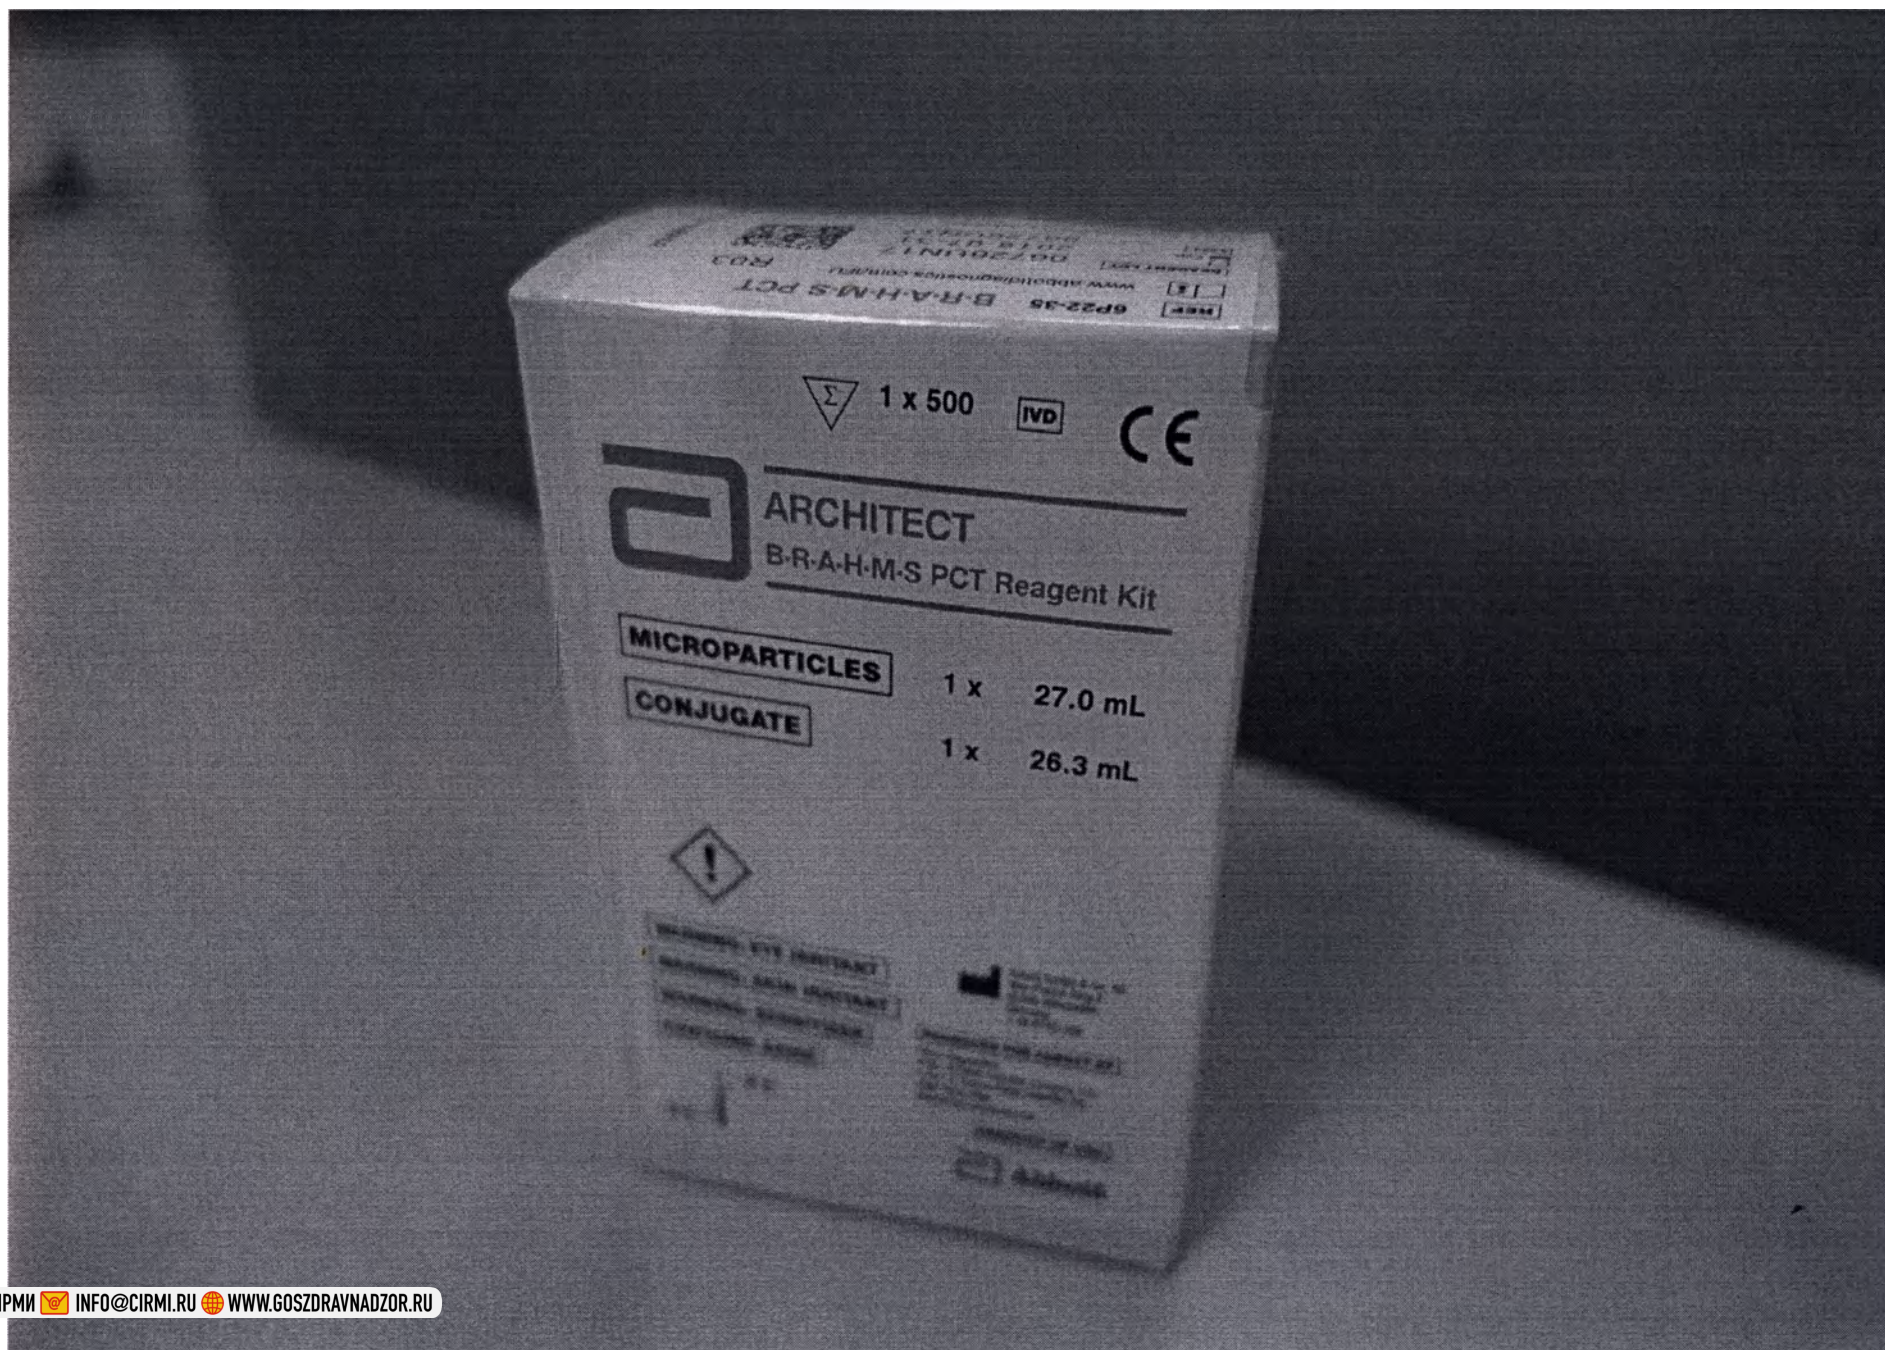

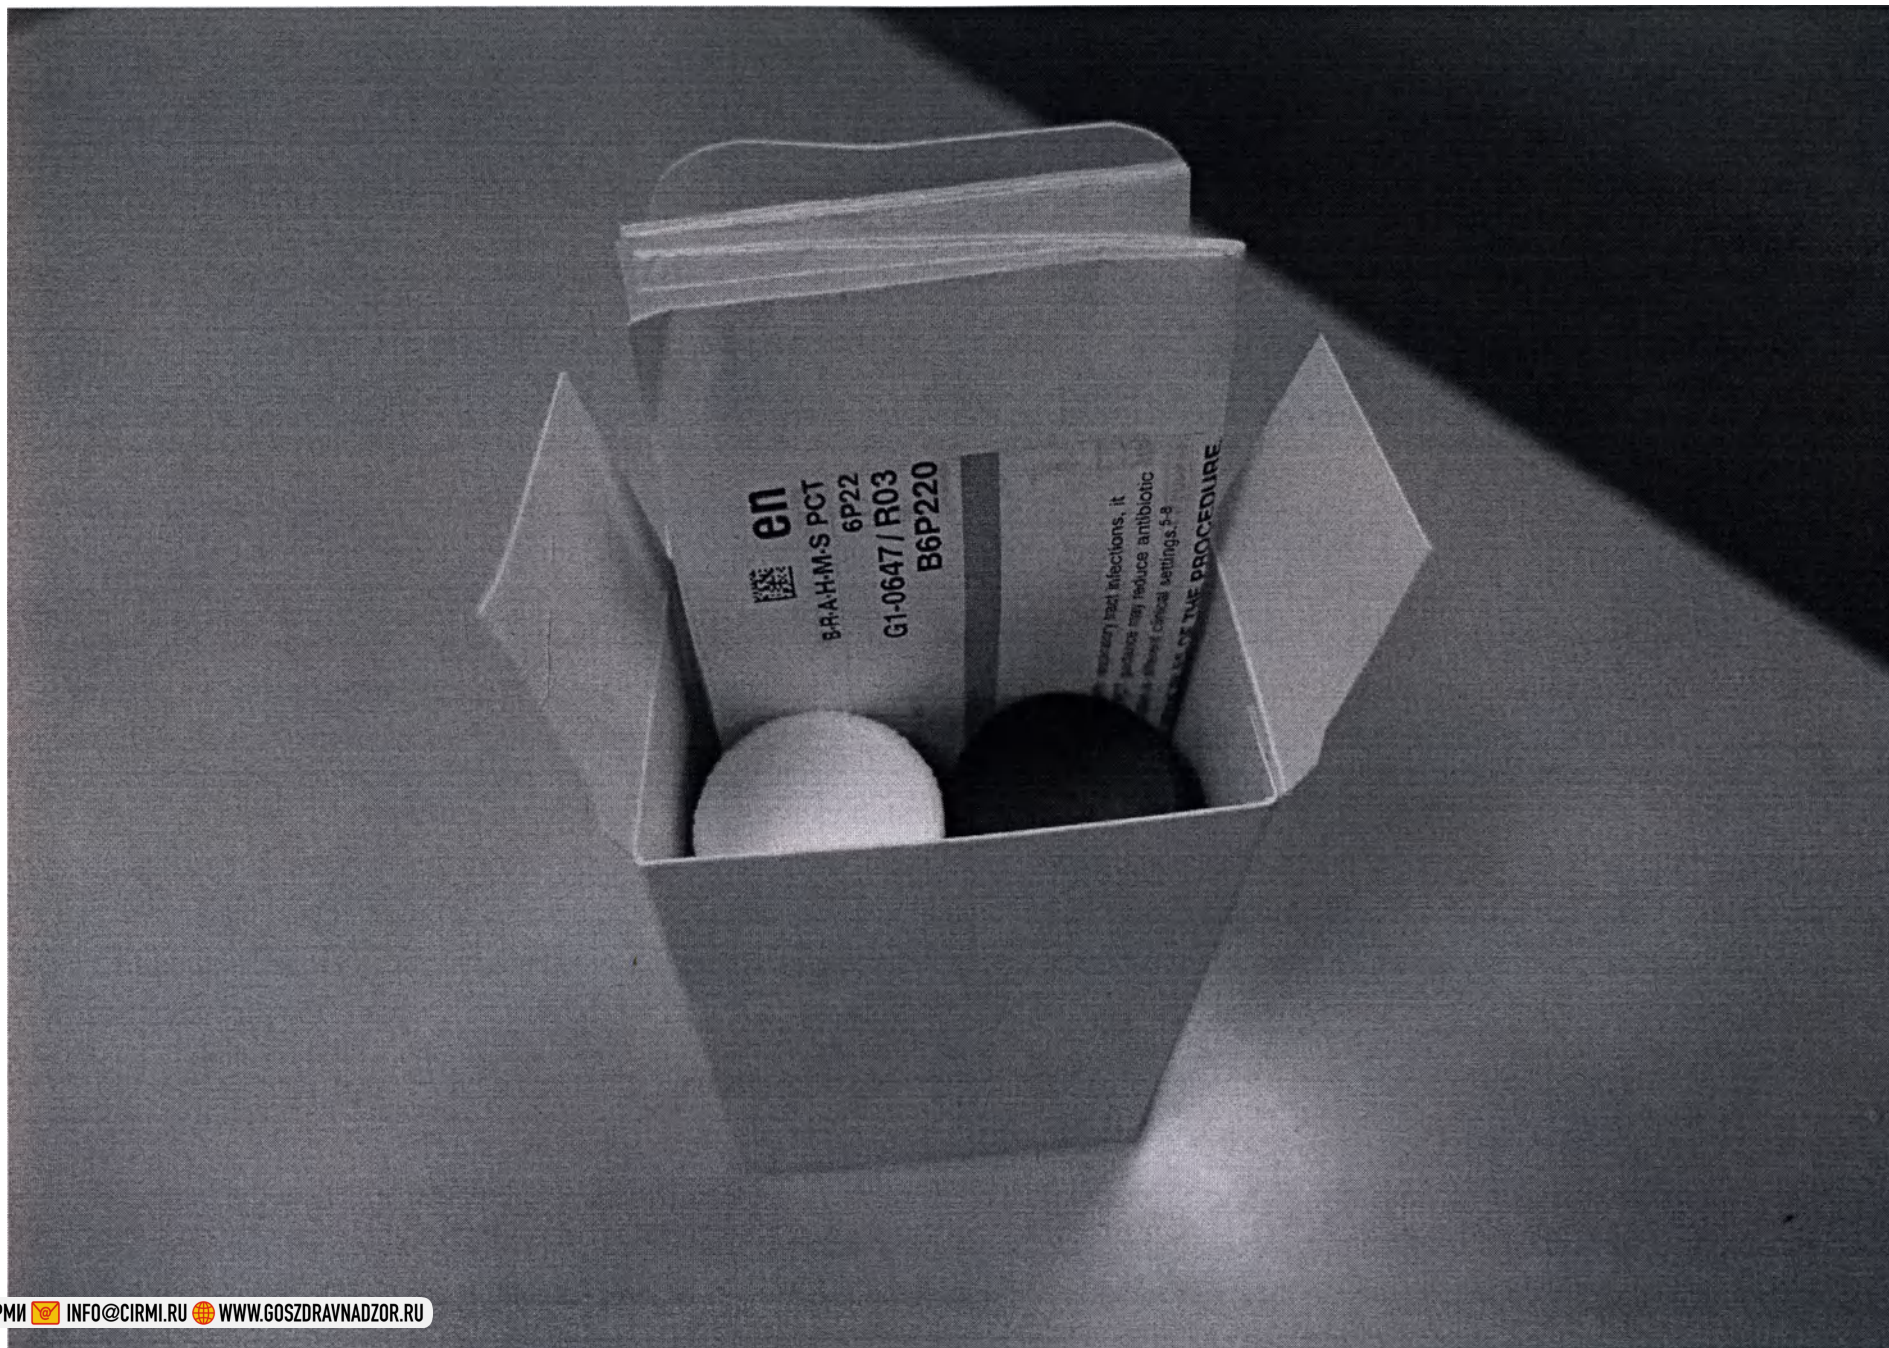

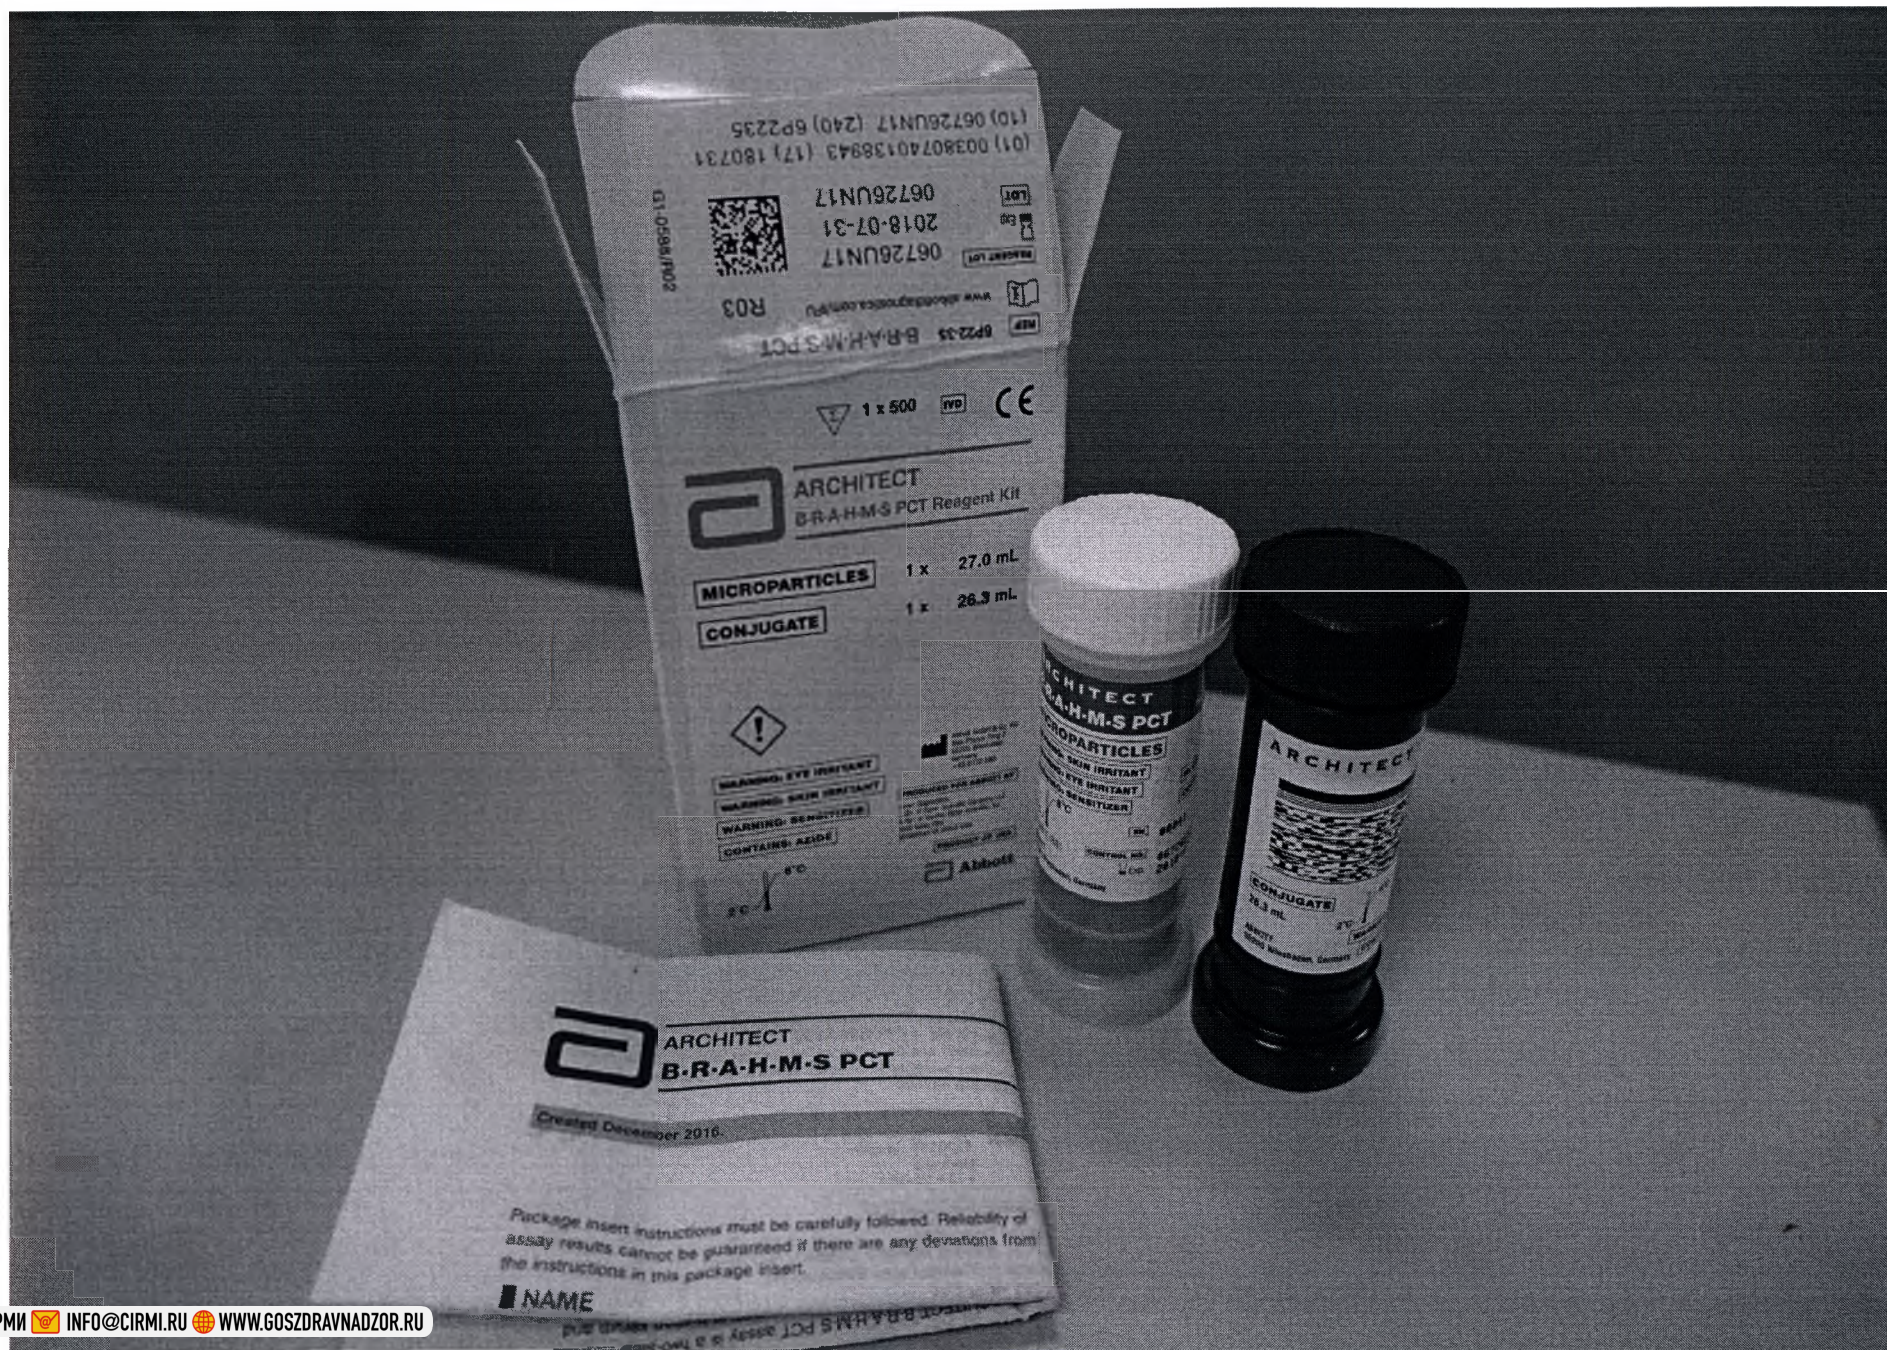



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

9/Декабрь листов

Подпись _____



Макеты маркировки на медицинское изделие

Набор реагентов для количественного определения прокальцитонина (PCT) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах ARCHITECT i "B·R·A·H·M·S Прокальцитонин Реагенты (ARCHITECT B·R·A·H·M·S PCT Reagent Kit)"



После получения регистрационного удостоверения на медицинское изделие маркировка будет введена в обращение и нанесена на медицинское изделие.

1. В·R·A·H·M·S Прокальцитонин Реагенты (ARCHITECT В·R·A·H·M·S PCT Reagent Kit), вариант исполнения на 100 тестов

1.1. Маркировка на внешней упаковке В·R·A·H·M·S Прокальцитонин реагенты (ARCHITECT В·R·A·H·M·S PCT Reagent Kit), вариант исполнения на 100 тестов

		6P22-25		
Набор реагентов для количественного определения <u>прокальцитонина</u> (PCT) <u>иммунохемилюминесцентным</u> методом в сыворотке и плазме крови человека на <u>иммунохимических анализаторах ARCHITECT i</u> "В·R·A·H·M·S <u>Прокальцитонин</u> Реагенты (ARCHITECT В·R·A·H·M·S PCT Reagent Kit)" на 100 тестов в составе: - Микрочастицы (ARCHITECT В·R·A·H·M·S PCT Microparticles) – 1 x 8,6 мл - <u>Конъюгат</u> (ARCHITECT В·R·A·H·M·S PCT Conjugate) – 1 x 5,9 мл - Инструкция по эксплуатации Производитель: Fisher Diagnostics, A Division of Fisher Scientific Company, LLC, A Part of <u>Thermo</u> Fisher Scientific, Inc. 8365 Valley Pike, Middletown, VA 22645 USA (США) для Abbott GmbH & Co. KG, <u>Max-Planck-Ring 2</u>, 65205 Wiesbaden, Germany (Германия) / РУ № _____ / _____ от _____ / Инструкцию по применению на русском языке: www.abbottdiagnostics.com/IFU/ Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции. Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ: Общество с ограниченной ответственностью «<u>Эбботт Лэбораториз</u>», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1, Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)				

1.3. Конъюгат (ARCHITECT В·R·А·Н·М·S PCT Conjugate) – 5,9 мл

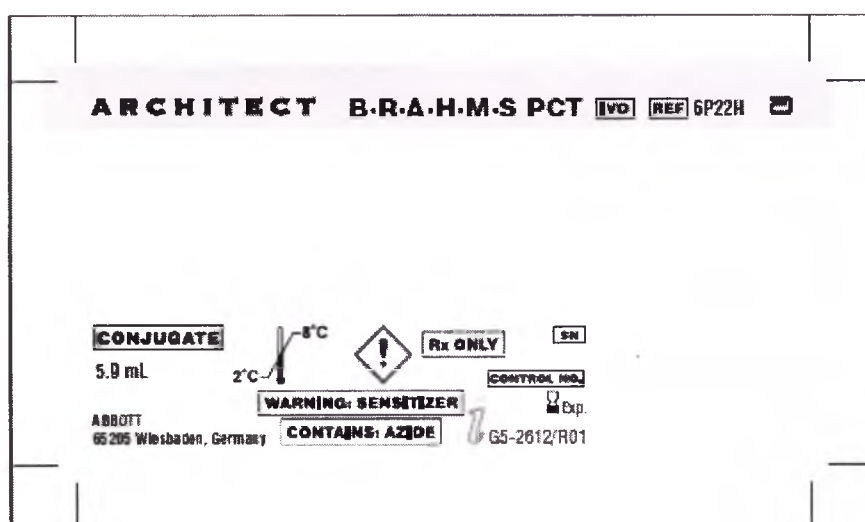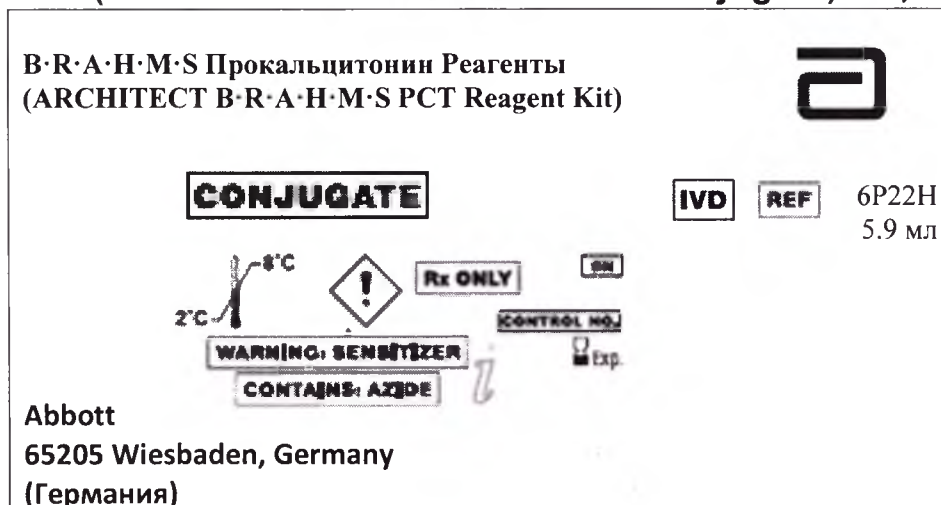

2. В·R·А·Н·М·S Прокальцитонин Реагенты (ARCHITECT В·R·А·Н·М·S PCT Reagent Kit), вариант исполнения на 500 тестов

2.1. Маркировка на внешней упаковке В·R·А·Н·М·S Прокальцитонин Реагенты (ARCHITECT В·R·А·Н·М·S PCT Reagent Kit), вариант исполнения на 500 тестов



6P22-35



Набор реагентов для количественного определения прокальцитонина (PCT)
иммунохемилюминисцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на
иммунохимических анализаторах ARCHITECT i

"B·R·A·H·M·S Прокальцитонин Реагенты (ARCHITECT B·R·A·H·M·S PCT
Reagent Kit)"

на 500 тестов в составе:

- Микрочастицы (ARCHITECT B·R·A·H·M·S PCT Microparticles) – 1 x 27,0 мл
- ~~Конъюгат~~ (ARCHITECT B·R·A·H·M·S PCT Conjugate) – 1 x 26,3 мл
- Инструкция по эксплуатации

Производитель: Fisher Diagnostics, A Division of Fisher Scientific Company, LLC, A
Part of Thermo Fisher Scientific, Inc. 8365 Valley Pike, Middletown, VA 22645 USA
(США) для Abbott GmbH & Co. KG, Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany
(Германия) / РУ № _____ / _____ от _____ / Инструкцию по применению на
русском языке: www.abbottdiagnostics.com/IFU/

Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах.
Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других
стран СНГ:

Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лабораториз», 125171,
Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,

Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

ARCHITECT
B·R·A·H·M·S PCT Reagent Kit

MICROPARTICLES	1 x	27.0 mL
CONJUGATE	1 x	26.3 mL

CE 009 x 1

REF 6P22-35 B·R·A·H·M·S PCT
www.abbottdiagnostics.com/IFU R03

REAGENT LOT 12345M101
Exp. 2099-12-31
LOT 12345M100

(01) 00380740138943 (17) 991231
(10) 12345M100 (240) 6P2235

G1-0588/R02

WARNING: EYE IRRITANT
WARNING: SKIN IRRITANT
WARNING: SENSITIZER
CONTAINS: AZIDE

2°C

8°C

PRODUCED FOR ABBOTT BY
Fisher Diagnostics
Fisher Diagnostics
A Division of Thermo Fisher Scientific, Inc.
8365 Valley Pike
Middletown VA 22645 USA

Abbott

B·R·A·H·M·S PCT

2.2. Микрочастицы (ARCHITECT B·R·A·H·M·S PCT Microparticles) – 27,0 мл

В·Р·А·Н·М·S Прокальцитонин Реагенты
(ARCHITECT B·R·A·H·M·S PCT Reagent Kit)

MICROPARTICLES

WARNING: SKIN IRRITANT

WARNING: EYE IRRITANT

WARNING: SENSITIZER

8°C

2°C

S/N

CONTROL NO.

Exp.

Abbott

65205 Wiesbaden, Germany

(Германия)

IVD

REF

6P22G

27.0 мл

Rx ONLY

CONTAINS: AZIDE

ARCHITECT
B·R·A·H·M·S PCT

IVD

REF

6P22G

27.0 mL

MICROPARTICLES

WARNING: SKIN IRRITANT

WARNING: EYE IRRITANT

WARNING: SENSITIZER

8°C

2°C

S/N

CONTROL NO.

Exp.

Abbott

65205 Wiesbaden, Germany

Rx ONLY

CONTAINS: AZIDE

2.3. Конъюгат (ARCHITECT B·R·A·H·M·S PCT Conjugate) – 26,3 мл

В·Р·А·Н·М·S Прокальцитонин Реагенты
(ARCHITECT B·R·A·H·M·S PCT Reagent Kit)

CONJUGATE

WARNING: SENSITIZER

CONTAINS: AZIDE

8°C

2°C

S/N

CONTROL NO.

Exp.

Abbott

65205 Wiesbaden, Germany

(Германия)

IVD

REF

6P22H

26.3 мл

Rx ONLY

ARCHITECT B.R.A.H.M.S PCT REF 6P22H

CONJUGATE 26.3 ml 2°C
WARNING: SENSITIZER
Rx ONLY
6P22H
65205 Wiesbaden, Germany
ABOTT
65-2013/R01

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

7/6мб листов

Подпись _____

