

Система транскутанная для мониторинга  $pO_2$ ,  $pCO_2$ ,  $sO_2$  серии TCM4 с принадлежностями  
I. Система транскутанная для мониторинга  $pO_2$ ,  $pCO_2$ ,  $sO_2$  серии TCM4, варианты исполнения:  
1. Система мониторинговая TCM400:- базовый блок с модулем для измерения  $O_2$  ( $O_2$  module)




Система мониторинговая TCM TOSCA/CombiM: базовый блок с модулем TCM CombiM (CombiM module);




2. Система мониторинговая TCM TOSCA/CombiM: базовый блок с модулем модуль TCM TOSCA (TOSCA module)




II. Принадлежности: 1. Датчик транскутанный TOSCA 92 (TOSCA Sensor 92)

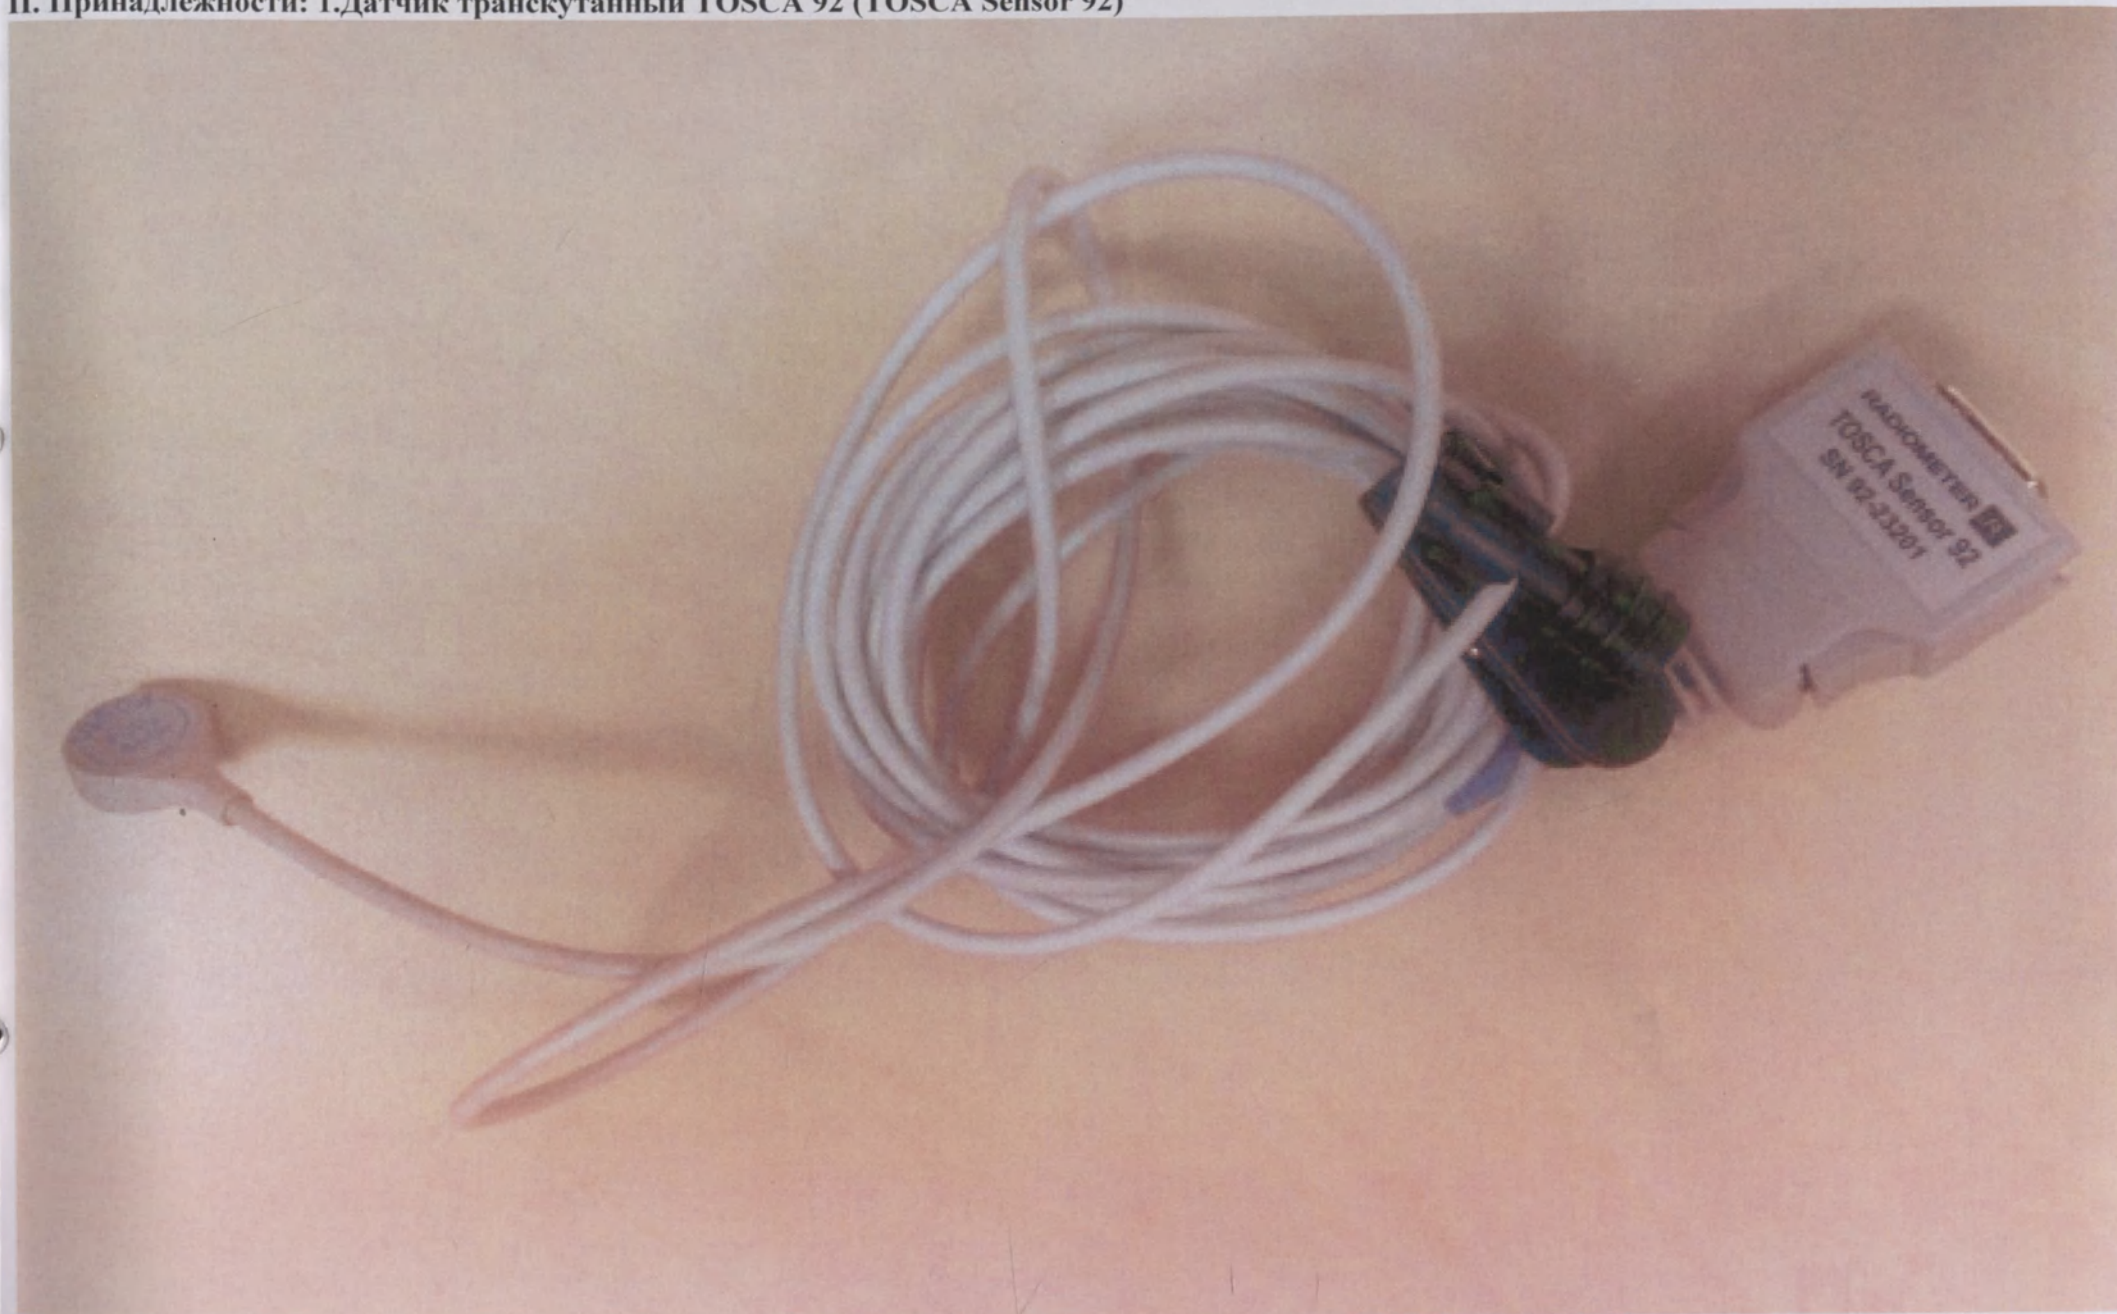


## 2. Датчик транскутанный 84 (tc Sensor 84)

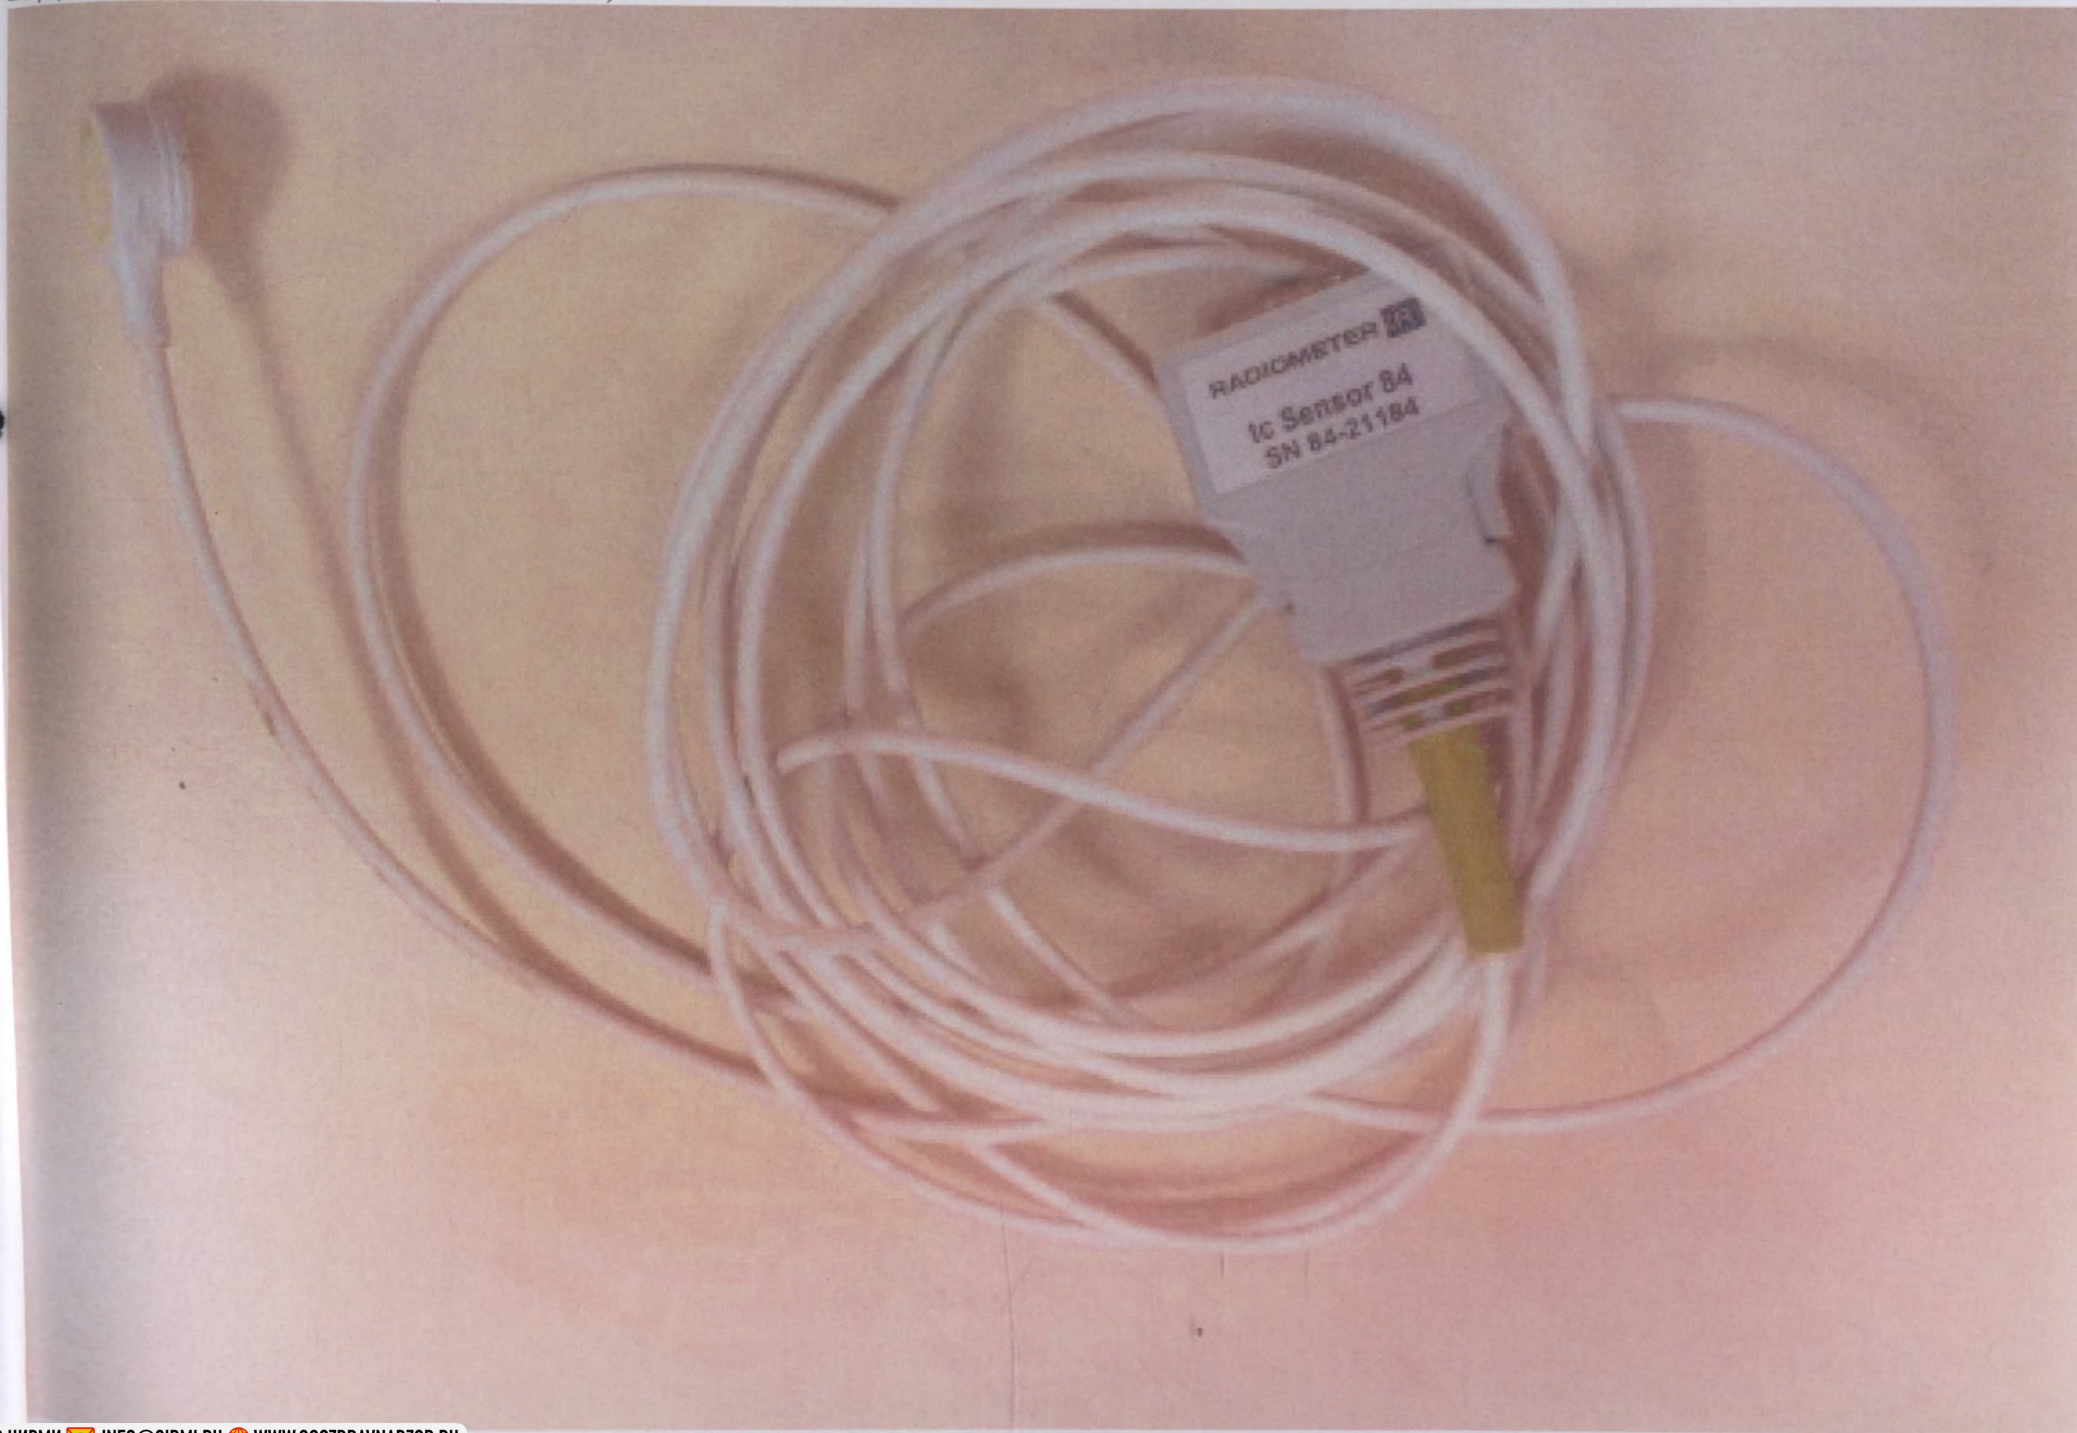

### 3. Датчик транскутанный 54 (tc Sensor 54)

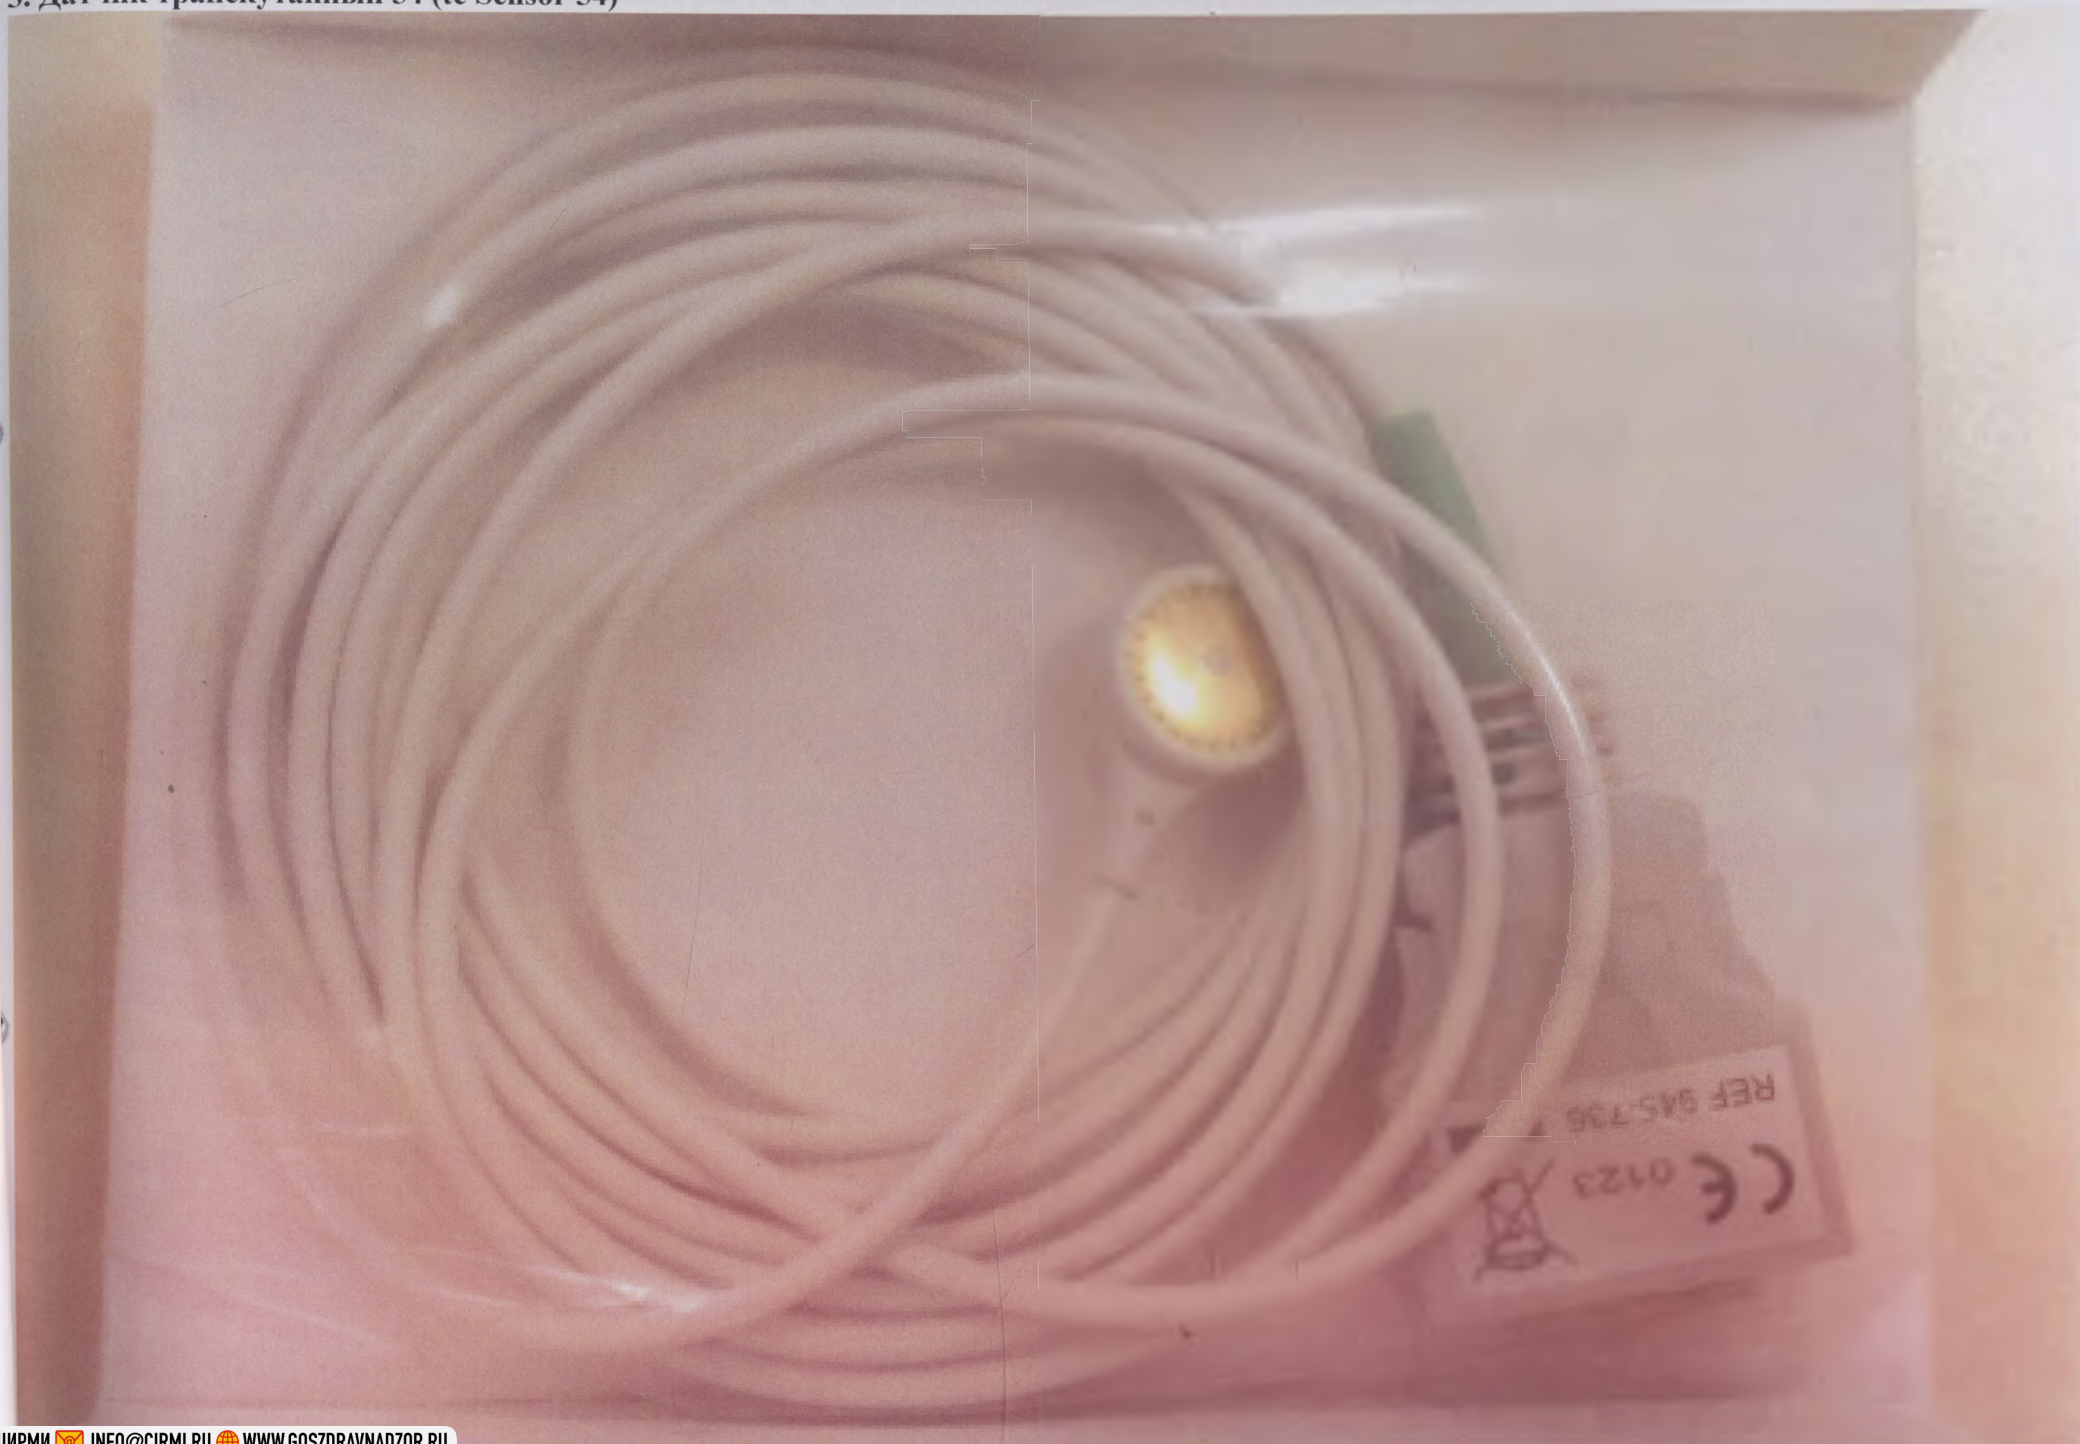

4. ETX-адаптер последовательный для мониторинговой системы TCM4xx (TCM4xx ETX Serial adaptor)

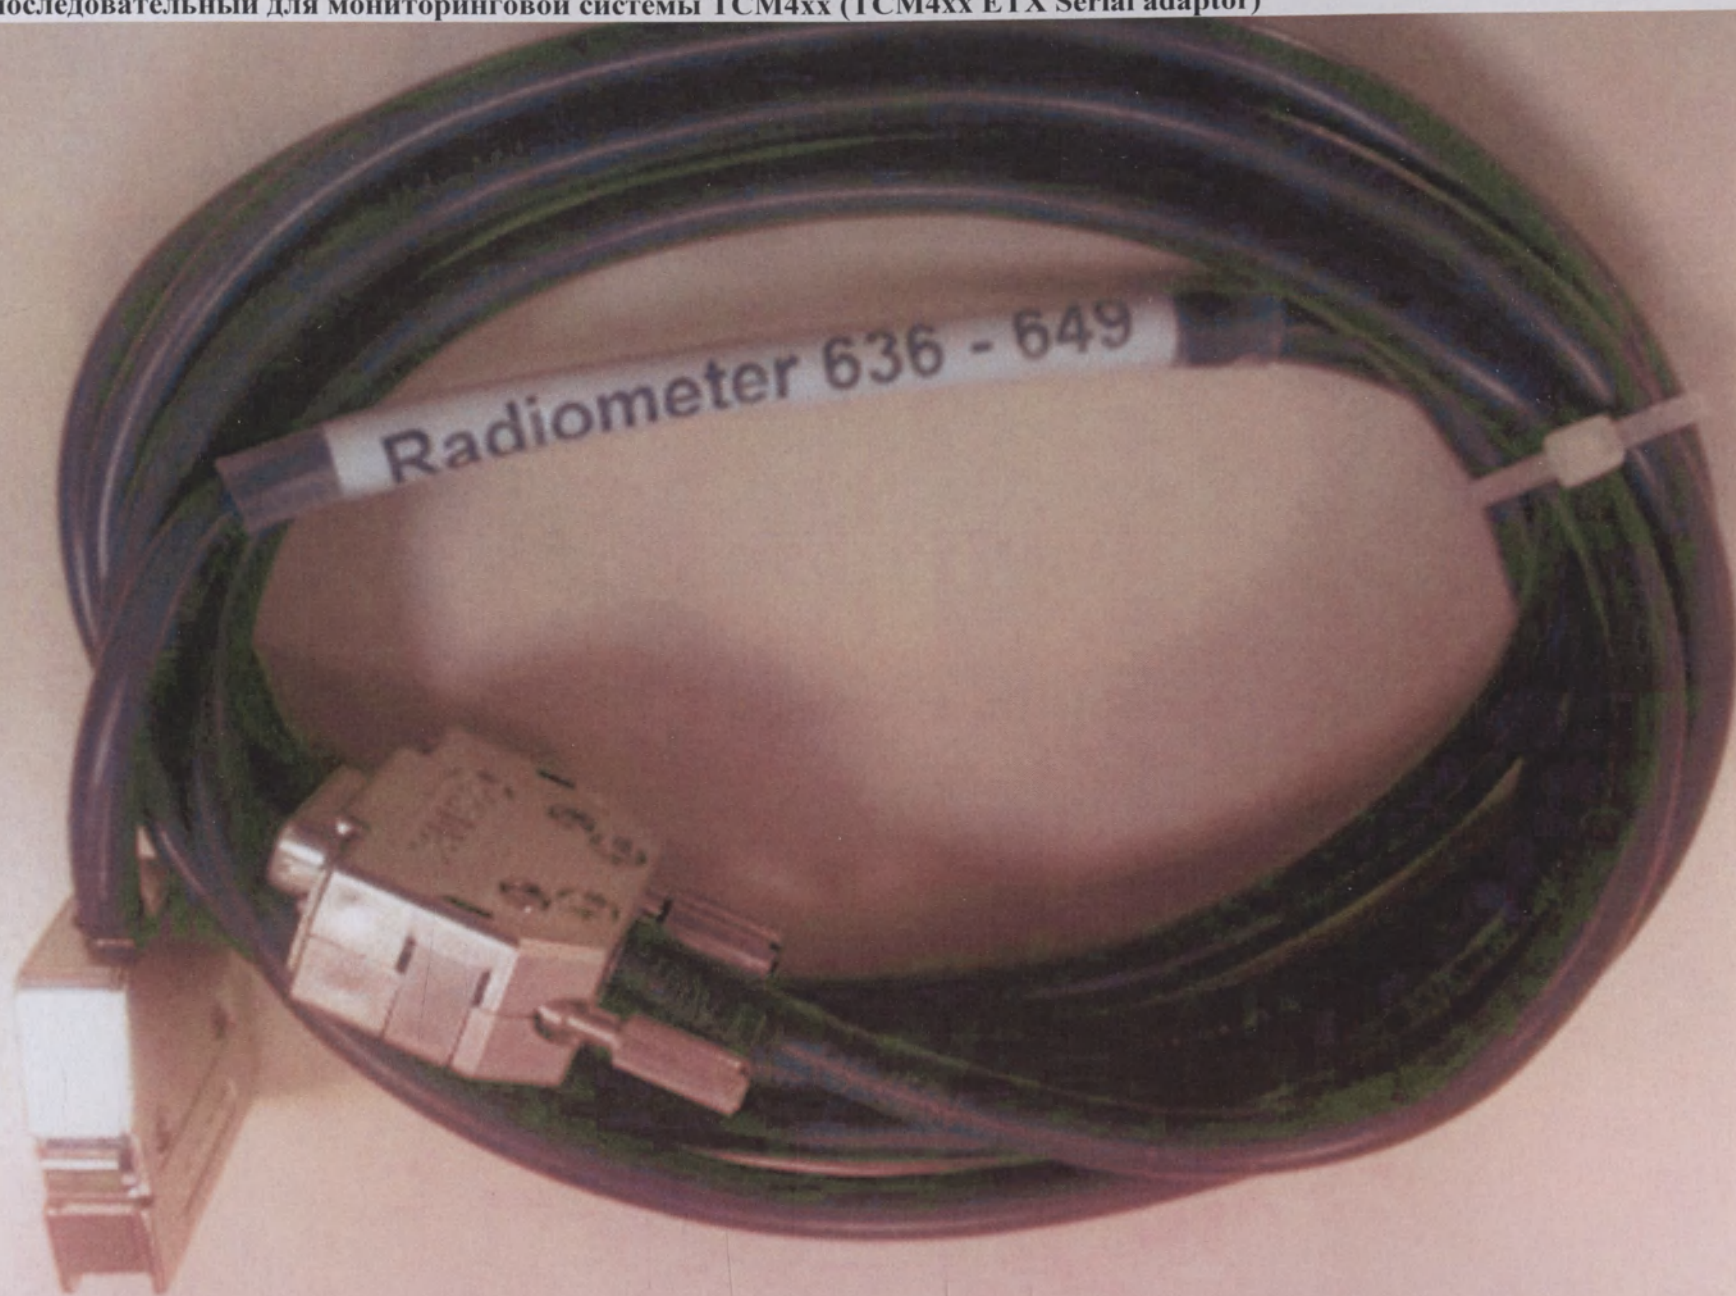

5. ETX-адаптер аналоговый для мониторинговой системы TCM4xx (TCM4xx ETX Analog adaptor)



6. Набор мембран для транскутанного датчика tc TOSCA (TOSCA preparation supplies), не более 5 уп., состоит из: - мембраны для транскутанного датчика tc TOSCA, 12 шт./уп., - электролит для датчика tc TOSCA, 1 шт./уп.



7. Набор мембран для транскутанного датчика tc 84 (Membraning kit for sensor tc 84), не более 5 уп., состоит из: - мембраны для транскутанного датчика tc 84, 12 шт./уп., - электролит для датчика tc 84, 1 шт./уп.



7. Набор мембран для транскутанного датчика tc 84 (Membraning kit for sensor tc 84), не более 5 уп., состоит из: - мембраны для транскутанного датчика tc 84, 12 шт./уп., - электролит для датчика tc 84, 1 шт./уп.



8. Набор мембран для транскутанного датчика tc 54 (Membraning kit for sensor tc 54), не более 5 уп., состоит из: - мембраны для транскутанного датчика tc 54, 12 шт./уп., - электролит для датчика tc 54, 1 шт./уп.




9. Набор крепёжных клипсов (Attachment clips), не более 5 уп., состоит из: - крепёжные клипсы, 40 шт./уп., - контактный гель, 1 шт./уп.




10. Набор клейких колец N20 (Application set Neonatal), не более 5 уп., состоит из: - клейкие кольца, 250 шт./уп., - контактный гель, 1 шт./уп.



11. Набор фиксирующих колец N20 (Sensor fixation kit N20), не более 5 уп., состоит из: - фиксирующие кольца, 60 шт./уп., - контактный гель, 1 шт./уп.

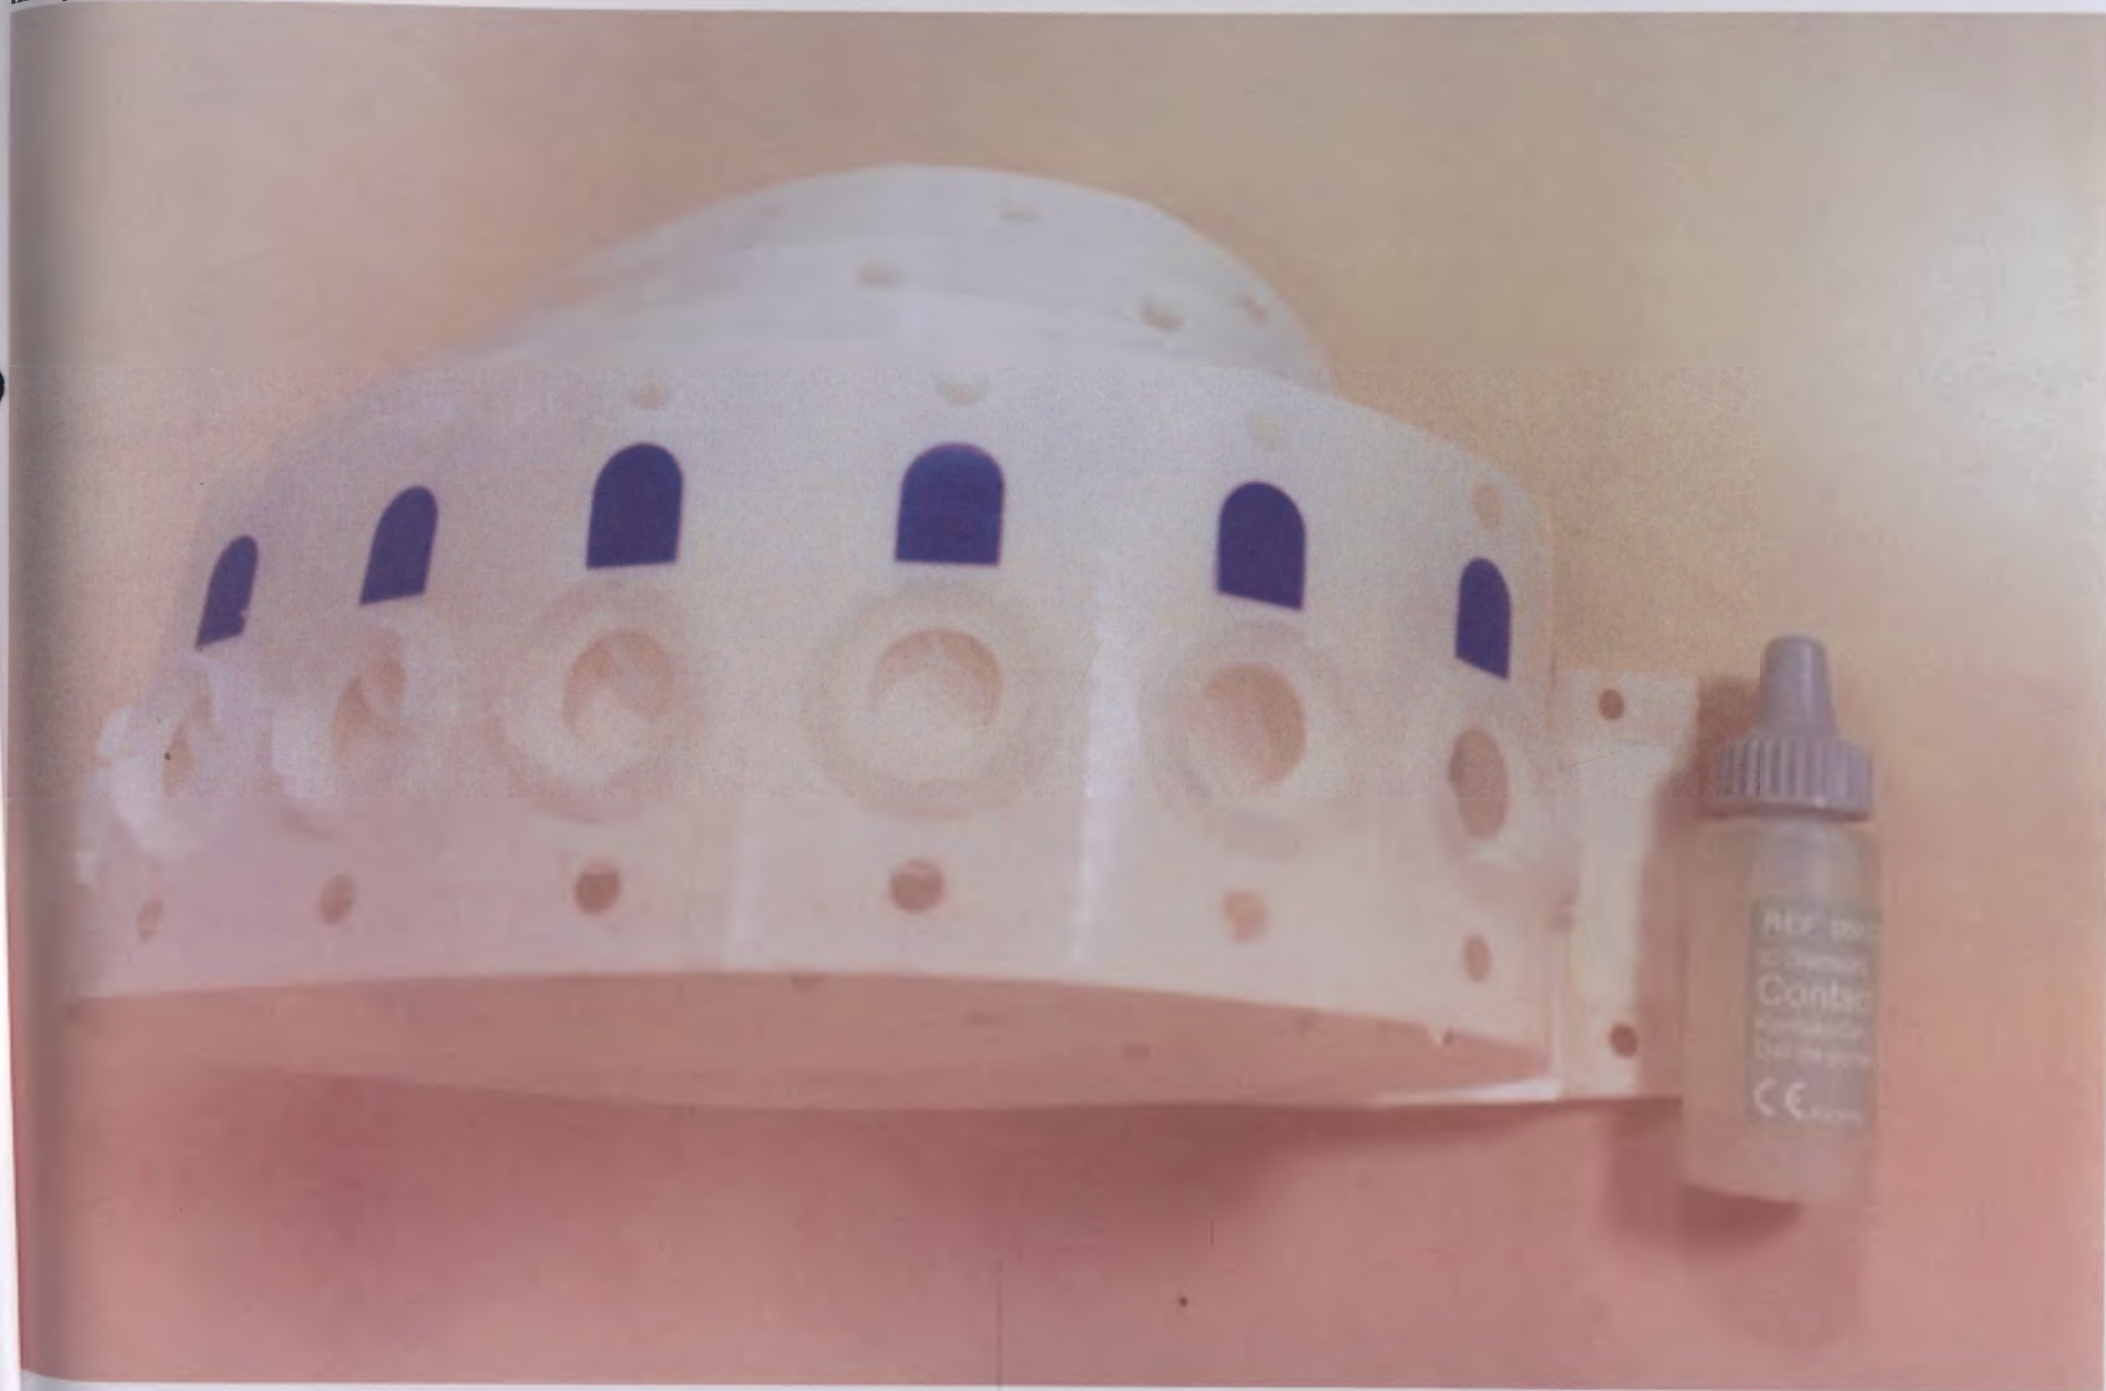

12. Набор фиксирующих колец 32 мм (fixation rings 32 mm), не более 5 уп., состоит из: - фиксирующие кольца, 60 шт./уп., - контактный гель, 1 шт./уп.

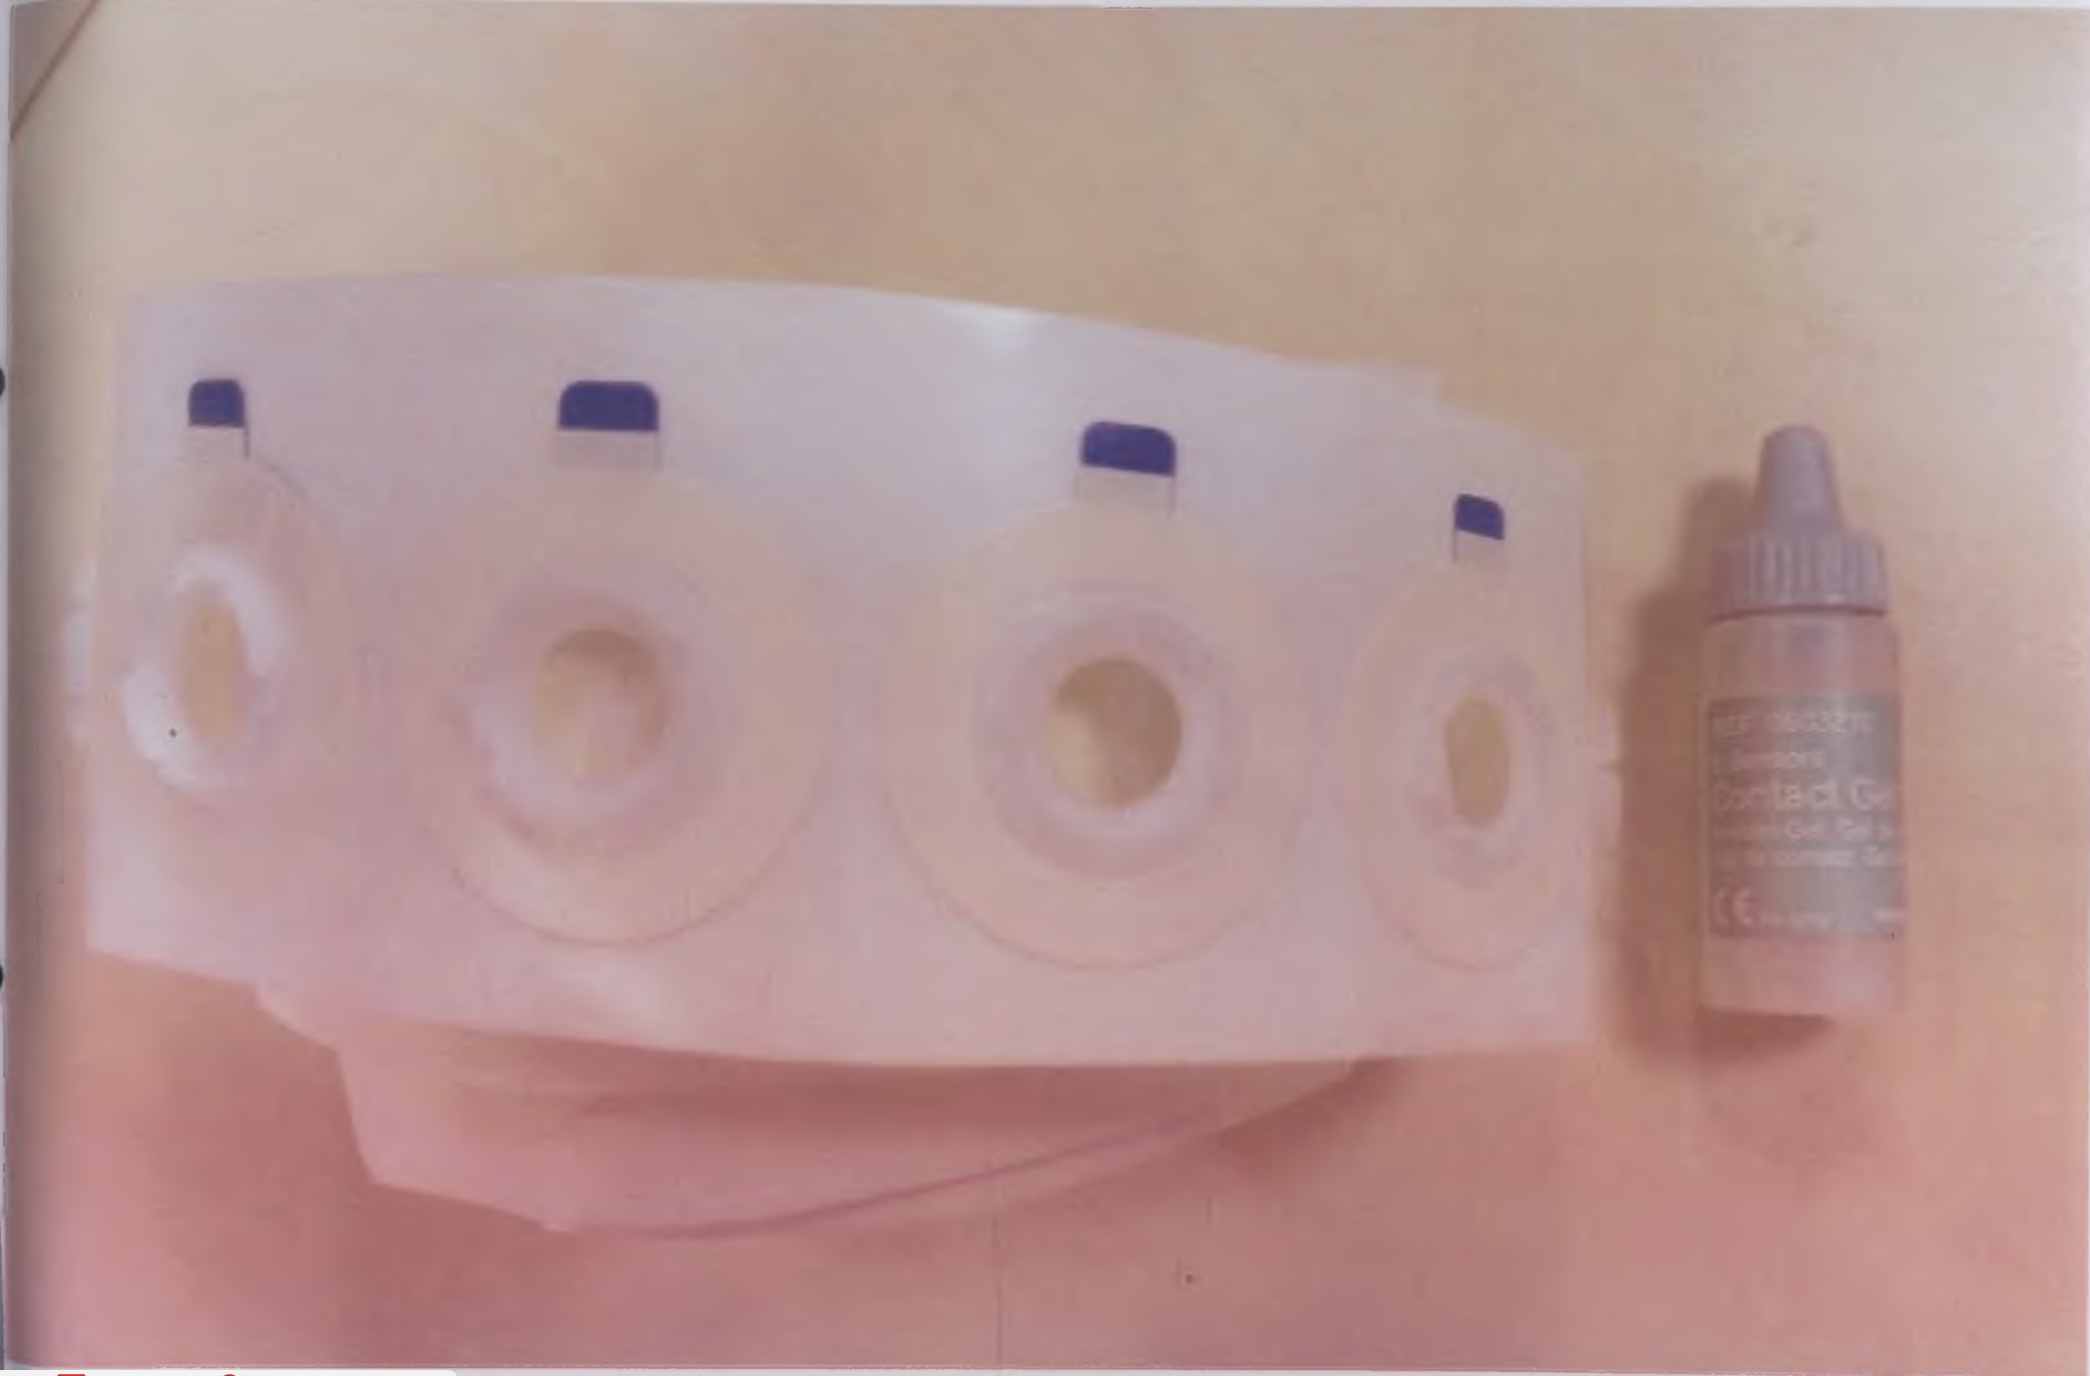

13. Прокладка для электродной камеры (Gasket for electrode holder)



14. Электролит для датчика tc 84 (Electrolyte for tc sensor 84), не более 5 шт.



15. Электролит для датчика tc 54 (Electrolyte for tc sensor 54), не более 5 шт.




16. Электролит для датчика tc TOSCA (Electrolyte for TOSCA sensor), не более 5 шт.



17. Контактный гель для датчиков tc (Contact gel for tc sensor), не более 5 шт.



18. Сетевой кабель для электропитания.

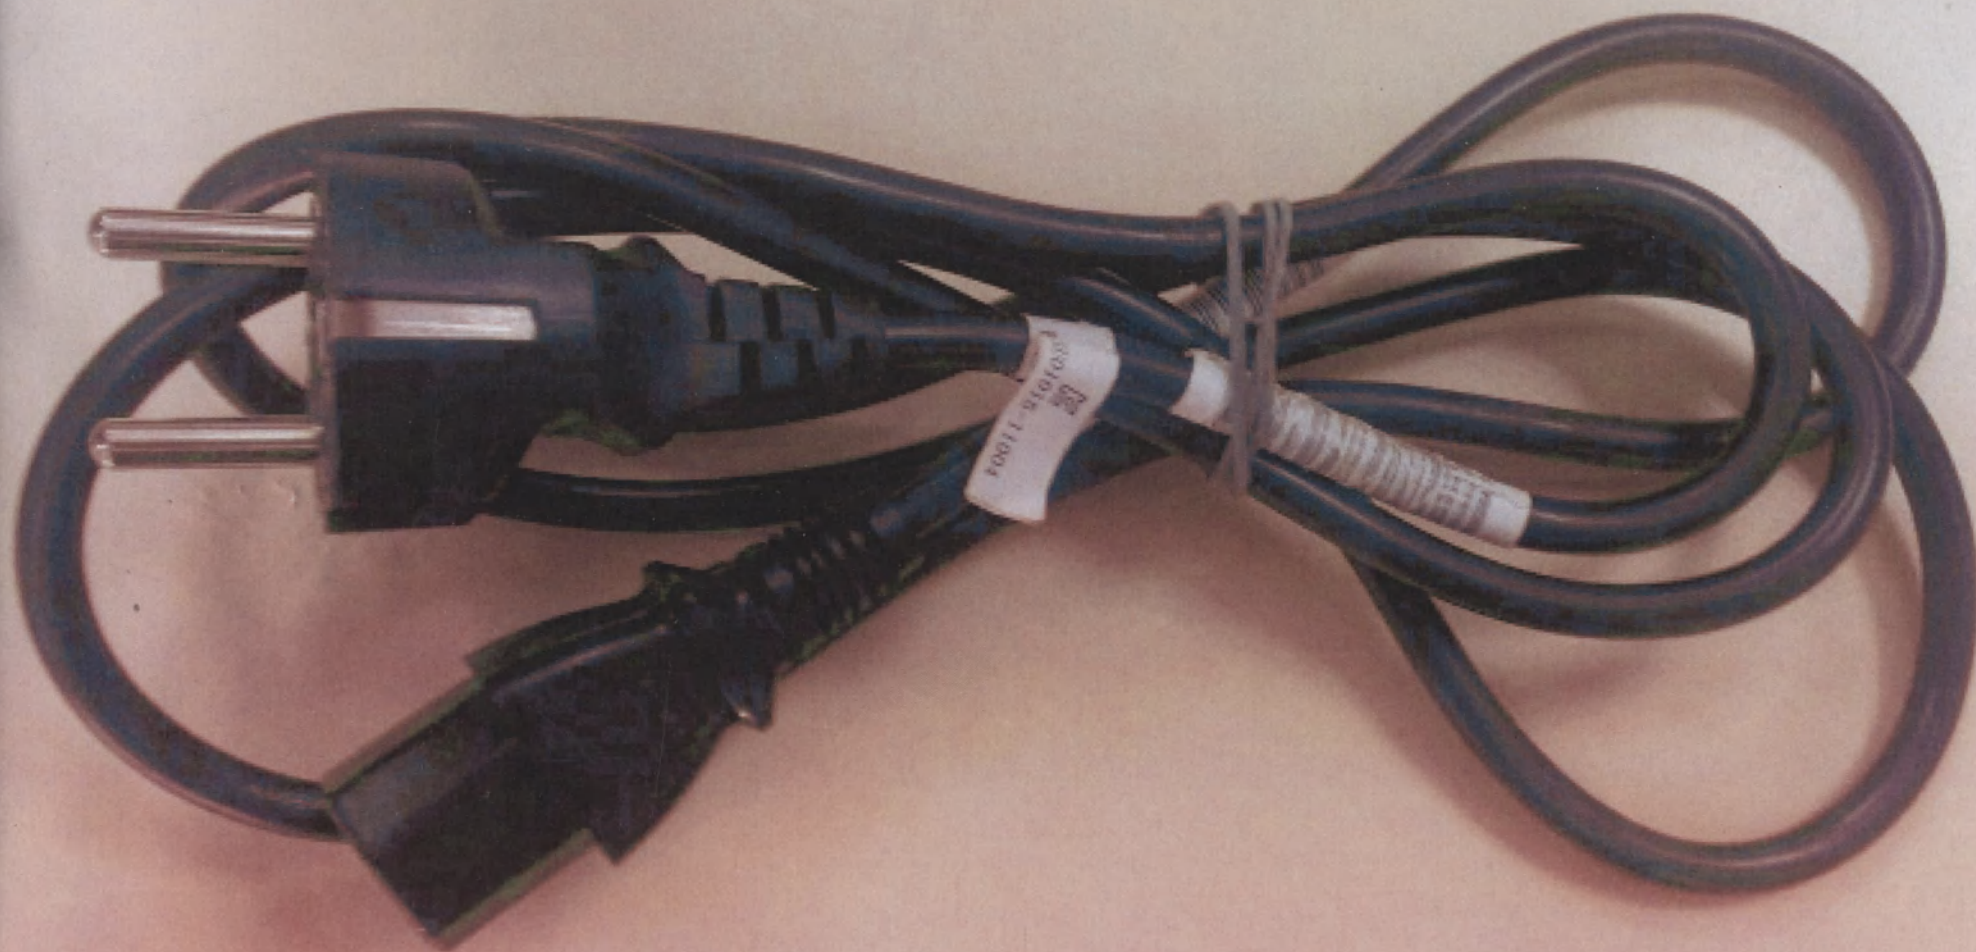

Прошнуровано и пронумеровано.

Всего 21 (двадцать один) лист(а)

Генеральный директор ООО «РАДИОМЕТЕР»



С.Р. Айрапетян

08 2014 г.