


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"МИКРОГЕН"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"МИКРОГЕН"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"МИКРОГЕН"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"МИКРОГЕН"

Рогов

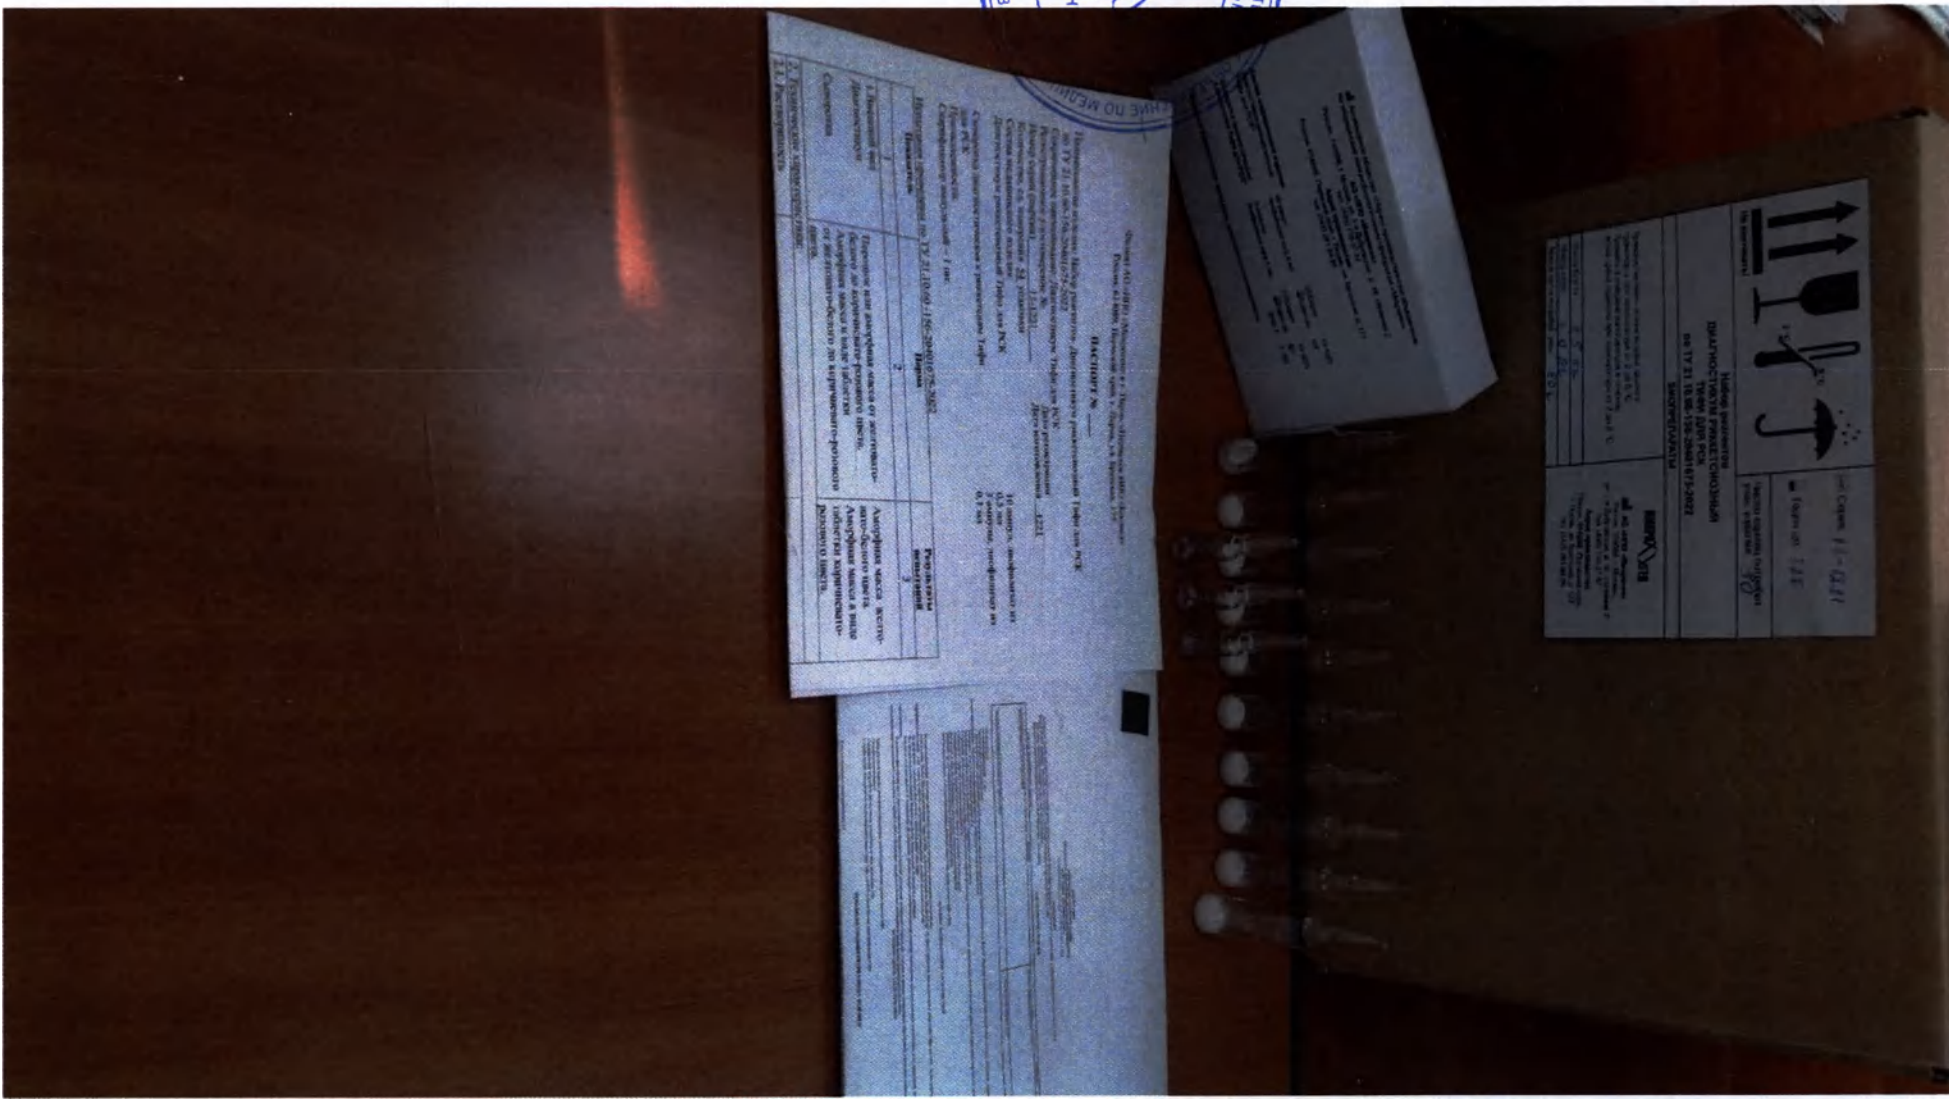

УТВЕРЖДАЮ

Главный специалист-эксперт
по направлению МИБП
Управления по регистрации
АО «НПО «Микроген»
по доверенности



О.М. Волощук

2022 г.

**Набор реагентов
Диагностикум риккетсиозный Тифи для РСК
по ТУ 21.10.60-156-20401675-2022**

1. Маркировка внутренней упаковки (ампулы):

МИКРОГЕН
ДИАГНОСТИКУМ
РИККЕТСИОЗНЫЙ
ТИФИ ДЛЯ РСК
РАСТВОРИТЬ В _____ МЛ
0,9 % РАСТВОРА
НАТРИЯ ХЛОРИДА
С
ГОДЕН ДО

МИКРОГЕН
СЫВОРОТКА ТИФИ
ДЛЯ РСК 0,1 МЛ
ТИТР 1:
С
ГОДЕН ДО

**Набор реагентов
Диагностикум риккетсиозный Тифи для РСК
по ТУ 21.10.60-156-20401675-2022**

2. Маркировка внешней упаковки (пачки):

Размер пачки: 140x30x90 мм




УТВЕРЖДАЮ
Главный специалист-эксперт
по направлению МИБП
Управления по регистрации
АО «НПО «Микроген»
по доверенности
О.М. Волощук
« 01 » 02 2022 г.

**Набор реагентов
Диагностикум риккетсиозный Тифи для РСК
по ТУ 21.10.60-156-20401675-2022**

3. Маркировка транспортной тары:

Размер этикетки: 148x115 мм

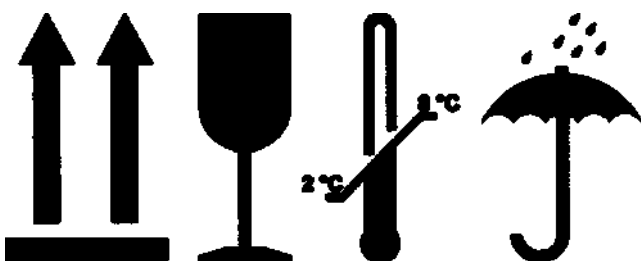 Не кантовать!	Lot Серия: Годен до: Число единиц потребит. упак. изделия:
Набор реагентов ДИАГНОСТИКУМ РИККЕТСИОЗНЫЙ ТИФИ ДЛЯ РСК по ТУ 21.10.60-156-20401675-2022	
БИОПРЕПАРАТЫ	
Транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре от 2 до 8 °С. Хранить в упаковке изготовителя в течение всего срока годности при температуре от 2 до 8 °С.	МИКРОХИТ АО «НПО «Микроген» Россия, 115068, г. Москва, ул. 1-я Дубровская, д. 15, строение 2 тел. (495) 710-37-87 Адрес производства: Россия, 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Британная, д. 177 тел. (342) 281-84-88
Масса брутто Масса нетто Масса нетто потребит. упак.	

УТВЕРЖДАЮ
Главный специалист-эксперт
по направлению МИБП
Управления по надзору
АО «НПО «Микроген»
по доверенности

О.М. Волощук
« 01 » 2022 г.

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

3 листа(ов)

КОПИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
АО НПО МИКРОТЕХНИКА
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
ОМ ВОЛОЩУК