


МАРКИРОВКА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Раствор бромелина «ID-Diluent 1» модифицированный для приготовления суспензии эритроцитов и проведения ферментативных методик для иммуногематологических исследований в in vitro диагностике, варианты исполнения, производства DiaMed GmbH / «ДиаМед ГмбХ»

Список символов


Следующие символы содержатся на маркировке.

Расшифровка символов на упаковке:

Символ	Значение
	Логотип производителя Био-Рад
	Изготовитель
	Медицинское изделие для диагностики <i>in vitro</i>
	Предел температуры (от 2°C до 8°C)
	Код партии
	Маркировка соответствия требованиям СЕ (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Использовать до
	Номер по каталогу
	Обратитесь к инструкции по применению
Id-n°	Идентификационный номер
	Упаковка пригодна для вторичной переработки
	Серийный номер
	Осторожно!
	Верх


Макет маркировки первичной упаковкиМакет маркировки

Раствор бромелина «ID-Diluent 1» модифицированный для приготовления суспензии эритроцитов и проведения ферментативных методик для иммуногематологических исследований в *in vitro* диагностике, 2 флакона × 100 мл./1 уп.:

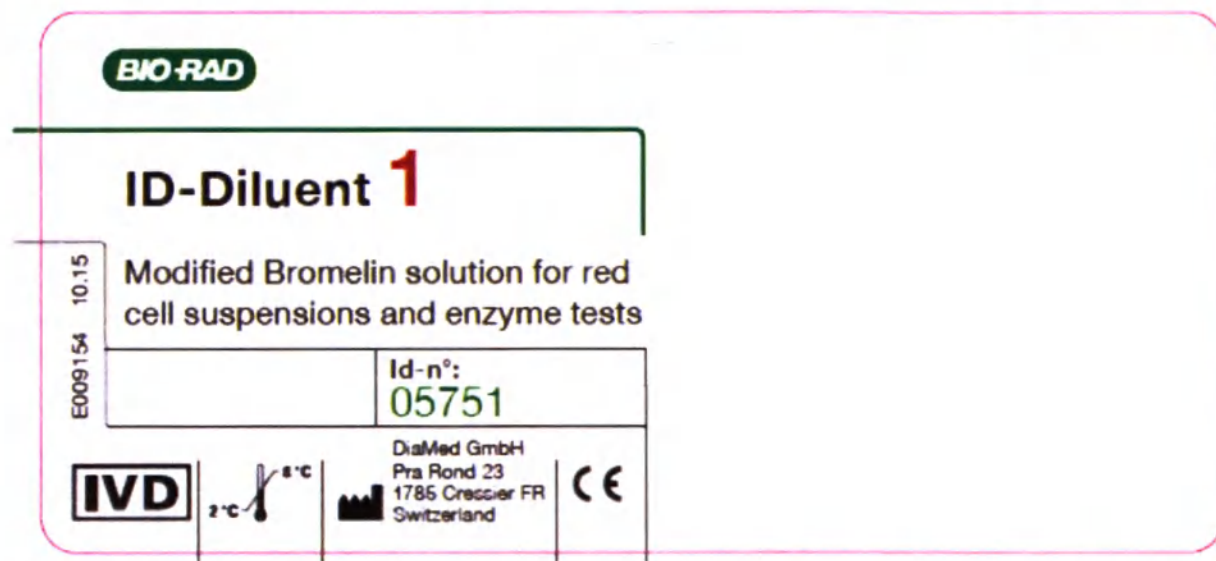

Примечание. Код партии, срок годности, штрих-код, серийный номер, объем флакона и двумерный матричный штрих-код наносятся в процессе наполнения флаконов.

Раствор бромелина «ID-Diluent 1» модифицированный для приготовления суспензии эритроцитов и проведения ферментативных методик для иммуногематологических исследований в *in vitro* диагностике, 1 штатив (60 лунок × 700 мкл.), 10 штативов /1 уп.:

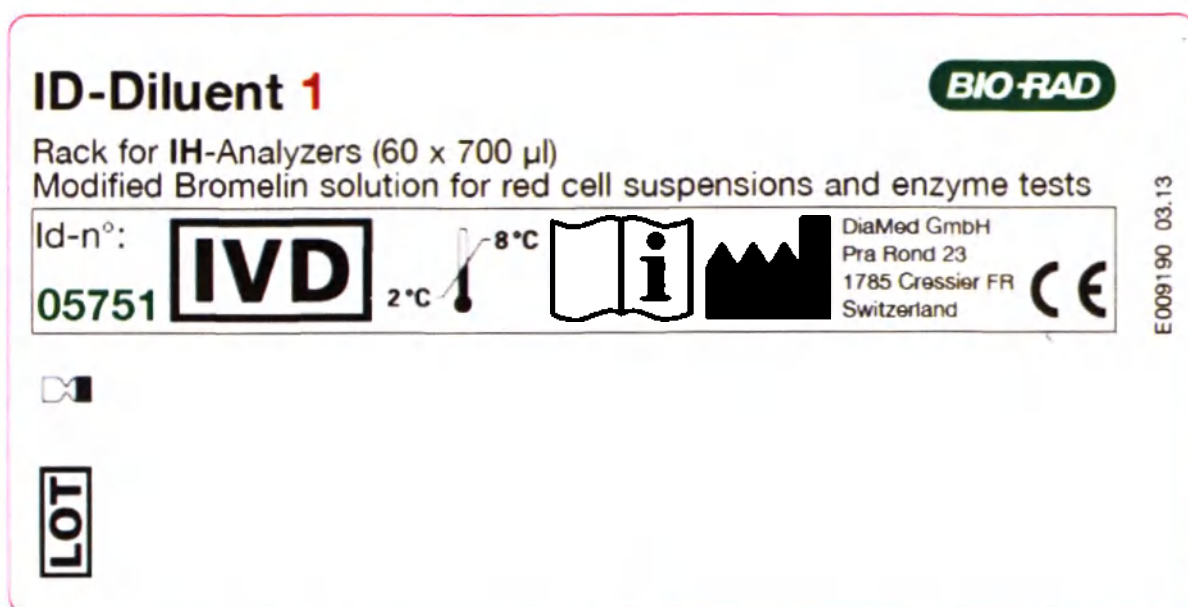

Примечание. Штрих-код наносится на готовый штатив.

Маркировка первичной упаковки содержит следующую информацию (в зависимости от варианта исполнения):


- наименование, адрес и логотип изготовителя;
- наименование медицинского изделия;
- объем и количество флаконов с раствором бромелина;
- количество и размер штативов;
- символ «Медицинское изделие для диагностики in vitro»;
- условия хранения - символ «Предел температуры»;
- маркировка соответствия требованиям СЕ.
- штрих-код;
- код партии;
- идентификационный номер;
- срок годности - символ «Использовать до»;
- двумерный матричный штрих-код;
- символ «Обратитесь к инструкции по применению»;
- серийный номер.

BIO-RAD

Макет маркировки картонной коробки (вторичная упаковка)


Макет маркировки

Раствор бромелина «ID-Diluent 1» модифицированный для приготовления суспензии эритроцитов и проведения ферментативных методик для иммуногематологических исследований в *in vitro* диагностике. 2 флакона × 100 мл/1 уп.:

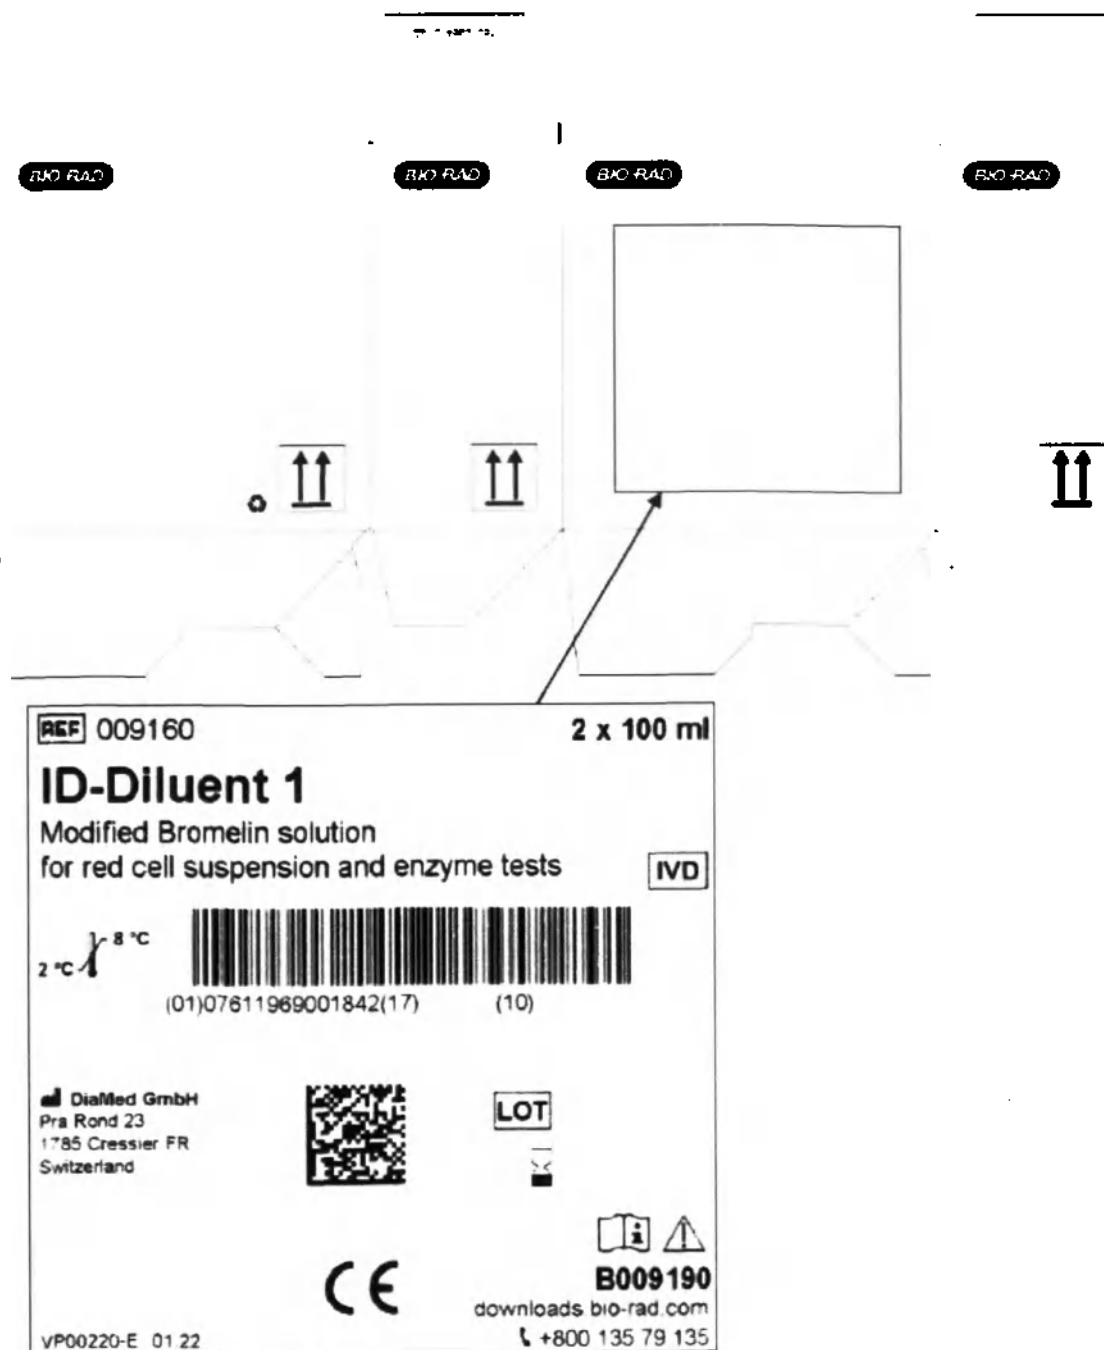

BIO-RAD

Раствор бромелина «ID-Diluent 1» модифицированный для приготовления суспензии эритроцитов и проведения ферментативных методик для иммуногематологических исследований в *in vitro* диагностике, 1 штатив (60 лунок × 700 мкл.), 10 штативов / 1 уп.:

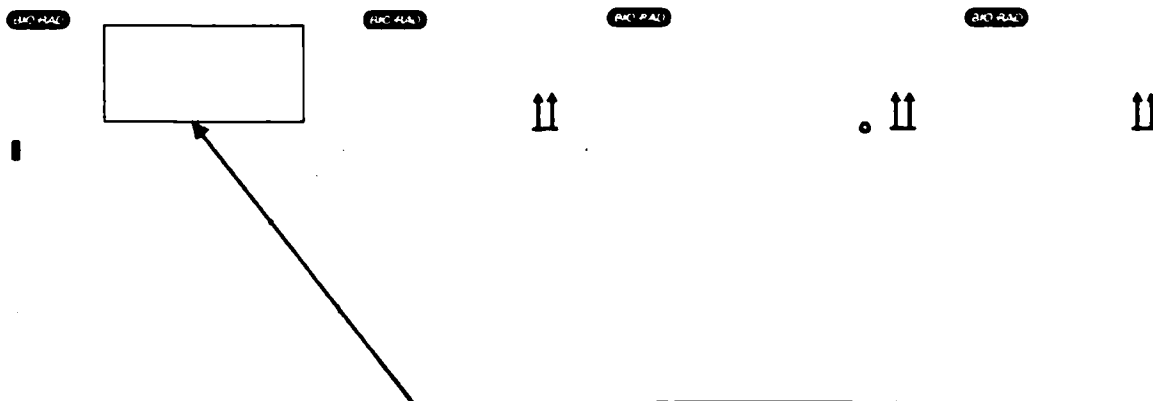

REF 009190

10 x 60 x 700 µl



LOT



ID-Diluent 1

Racks for IH-Analyzers (60 x 700 µl)
Modified Bromelin solution for red cell
suspensions and enzyme tests



B009190

downloads.bio-rad.com

+800 135 79 135



(01)07611969068623(17)

(10)

VP00268-E 01.22

IVD



2 °C 8 °C

DiaMed GmbH
Pra Rond 23
1785 Cressier FR
Switzerland

Маркировка каждой коробки содержит следующую информацию (в зависимости от варианта исполнения):

- наименование, адрес и логотип производителя;
- наименование медицинского изделия;
- объем и количество флаконов с раствором бромелина;
- количество и размер штативов;
- номер по каталогу;
- объем (размер) и количество в упаковке;
- символ «Медицинское изделие для диагностики in vitro»;
- символ «Обратитесь к инструкции по применению»;
- условия хранения - символ «Температурный диапазон»;
- маркировка соответствия требованиям СЕ;
- символ «Осторожно!»
- код партии;
- штрих-код;
- двумерный матричный штрих-код;
- срок годности - символ «Использовать до»;
- символ «Упаковка пригодна для вторичной переработки»;
- символ «Верх»;
- версия инструкции по применению;
- сайт для скачивания инструкции по применению;
- контактный телефон.

Макет маркировки на русском языке для обращения на территории Российской Федерации

REF 009160**IVD**

Раствор бромелина «ID-Diluent 1» модифицированный для приготовления суспензии эритроцитов и проведения ферментативных методик для иммуногематологических исследований в *in vitro* диагностике, 2 флакона × 100 мл./1 уп.

Только для диагностики *in vitro*

Для профессионального применения

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Серийный номер, номер по каталогу, срок годности, условия хранения и графические символы указаны на оригинальной упаковке

Производитель: DiaMed GmbH, Pra Rond 23, 1785 Cressier (FR), Switzerland (Швейцария)

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Био-Рад Лаборатории»

Адрес: 105064, г. Москва, Нижний Сусальный пер., д. 5, стр. 5А

Телефон: (495) 721 14 04

e-mail: ra_russia.cis@bio-rad.com

www.bio-rad.com

Место производства: Швейцария

REF 009190**IVD**

Раствор бромелина «ID-Diluent 1» модифицированный для приготовления суспензии эритроцитов и проведения ферментативных методик для иммуногематологических исследований в *in vitro* диагностике, 1 штатив (60 лунок × 700 мкл.), 10 штативов /1 уп.

Только для диагностики *in vitro*

Для профессионального применения

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Серийный номер, номер по каталогу, срок годности, условия хранения и графические символы указаны на оригинальной упаковке

Производитель: DiaMed GmbH, Pra Rond 23, 1785 Cressier (FR), Switzerland (Швейцария)

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Био-Рад Лаборатории»

Адрес: 105064, г. Москва, Нижний Сусальный пер., д. 5, стр. 5А

Телефон: (495) 721 14 04

e-mail: ra_russia.cis@bio-rad.com

www.bio-rad.com

Место производства: Швейцария

Всего пронумеровано,
прошнуровано и скреплено
печатью 8 листа (ов)




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Раствор бромелина «ID-Diluent 1» модифицированный для
приготовления суспензии эритроцитов и проведения
ферментативных методик для иммуногематологических
исследований в in vitro диагностике, варианты исполнения**




производства

DiaMed GmbH / «ДиаМед ГмбХ»

2022

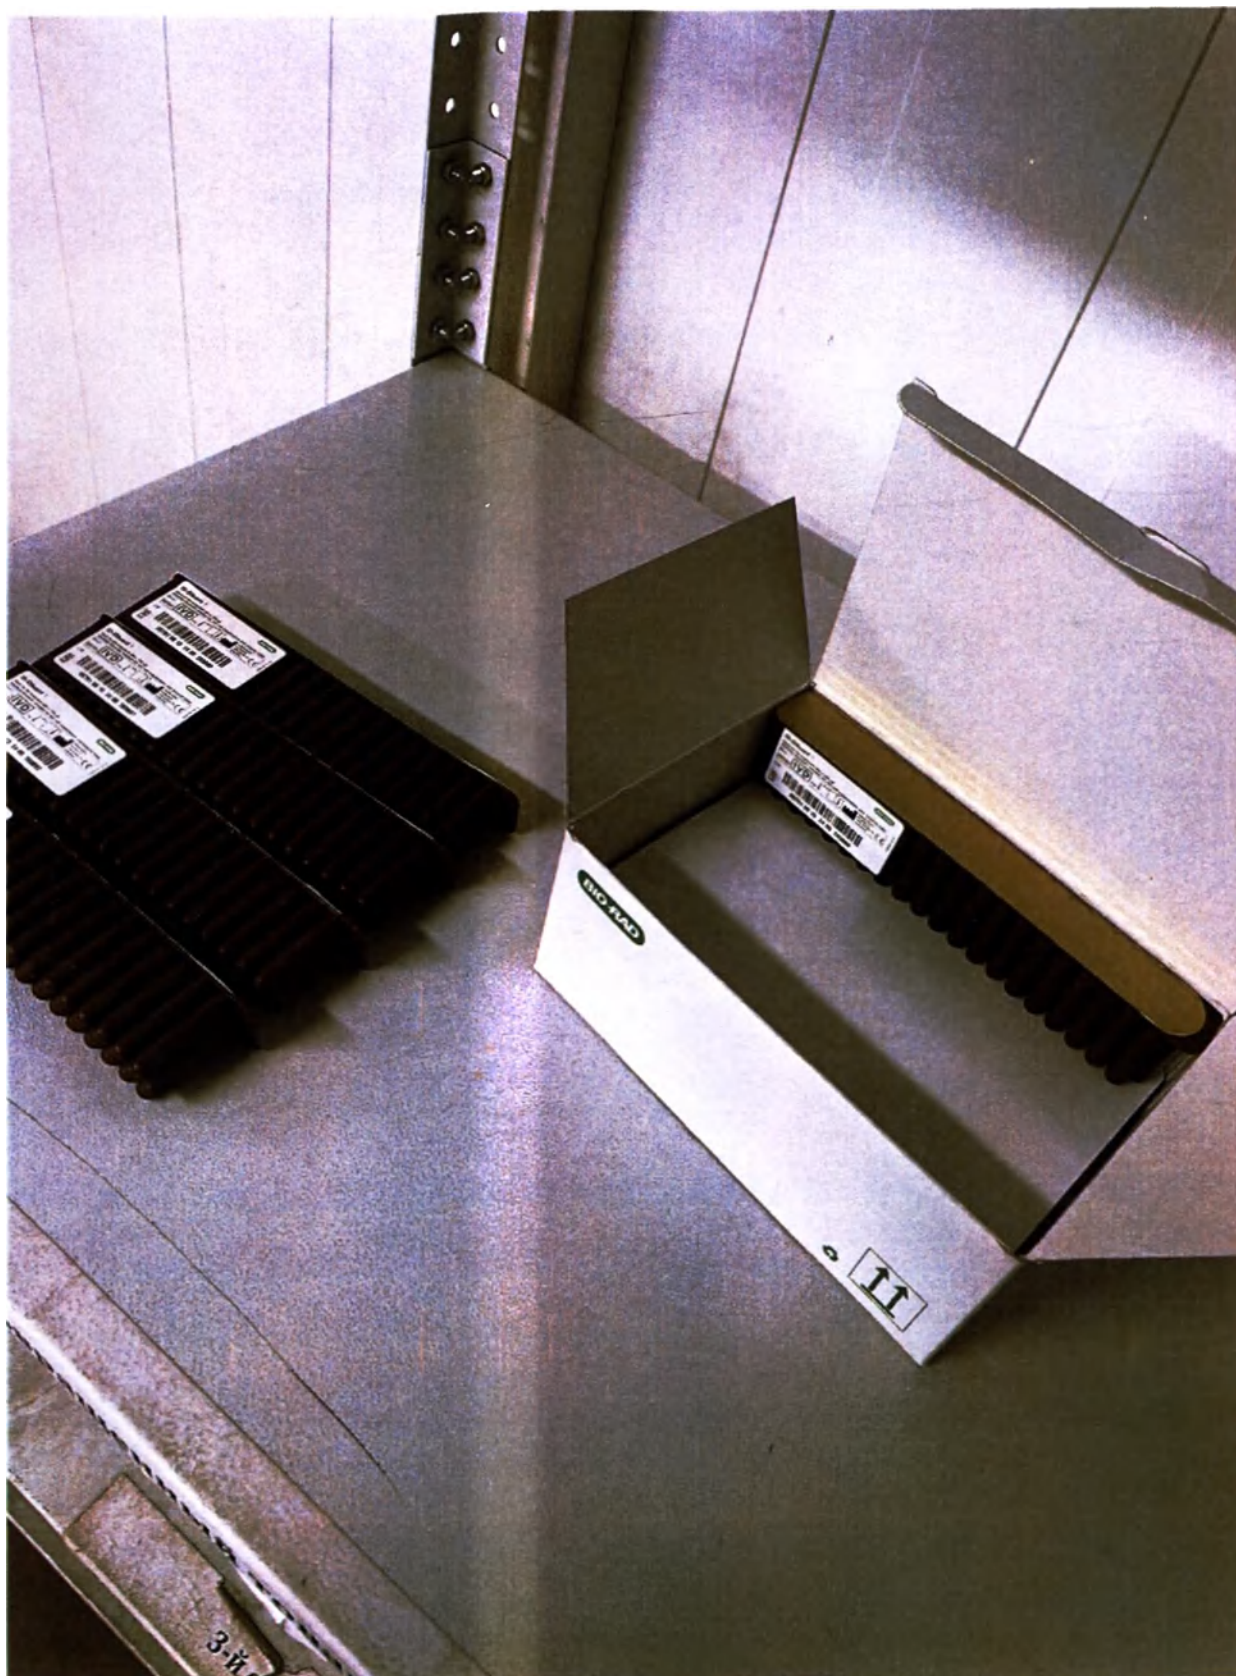


Общий вид на фоне коробки Раствора бромелина «ID-Diluent 1» модифицированный для приготовления суспензии эритроцитов и проведения ферментативных методик для иммуногематологических исследований в *in vitro* диагностике. 1 штатив (60 лунок × 700 мкл.), 10 штативов / 1 уп.

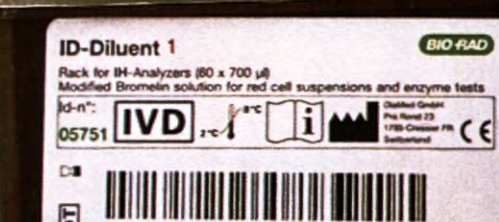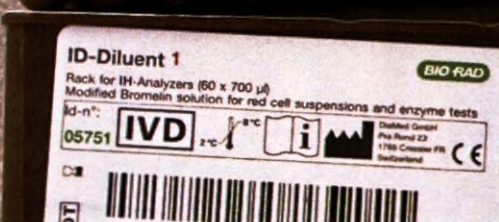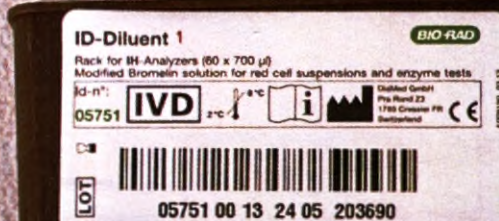

Общий вид штатива Раствора бромелина «ID-Diluent 1» модифицированный для приготовления суспензии эритроцитов и проведения ферментативных методик для иммуногематологических исследований в in vitro диагностике, 1 штатив (60 лунок × 700 мкл.), 10 штативов /1 уп.



Общий вид коробки Раствора бромелина «ID-Diluent 1» модифицированный для приготовления суспензии эритроцитов и проведения ферментативных методик для иммуногематологических исследований в *in vitro* диагностике, 1 штатив (60 лунок × 700 мкл.), 10 штативов / 1 уп.

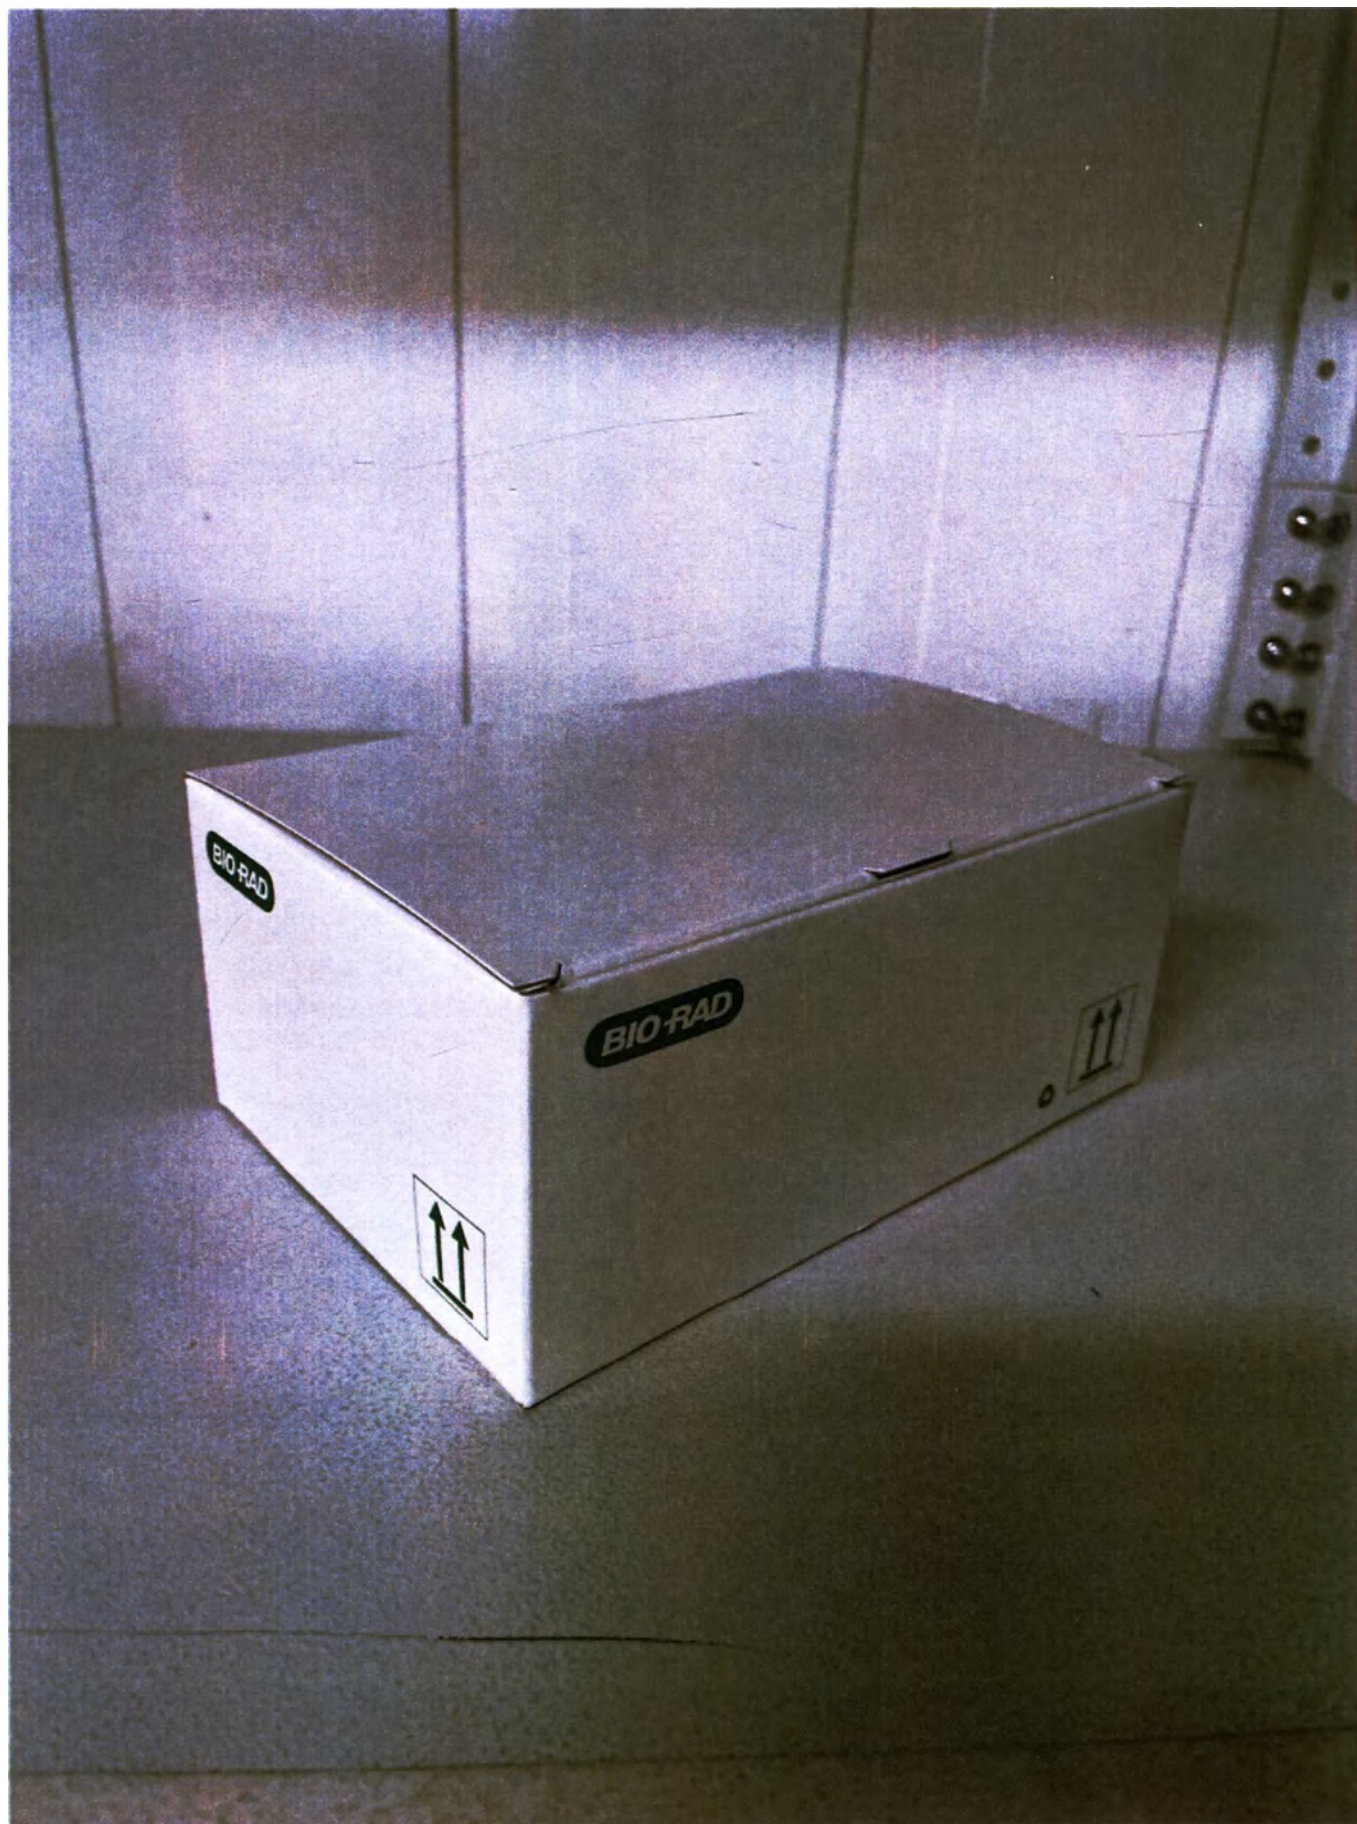

Общий вид коробки Раствора бромелина «ID-Diluent 1» модифицированный для приготовления суспензии эритроцитов и проведения ферментативных методик для иммуногематологических исследований в *in vitro* диагностике, 1 штатив (60 лунок × 700 мкл.), 10 штативов /1 уп.

BIO-RAD

REF 009190

10 x 60 x 700 µl



LOT

05751 00 13
730625 00 13



2024-05-31

ID-Diluent 1

Racks for IH-Analyzers (60 x 700 µl)
Modified Bromelain solution for red cell
suspensions and enzyme tests



B009190

downloads.bio-rad.com

+800 135 79 135



(01)07611969066823(17)240531(10)7306250013

VP00256-E 01.22



2°C - 8°C

DiaMed GmbH
Pra Rond 23
1785 Cressier FR
Switzerland

Общий вид коробки Раствора бромелина «ID-Diluent 1» модифицированный для приготовления суспензии эритроцитов и проведения ферментативных методик для иммуногематологических исследований в in vitro диагностике, 1 штатив (60 лунок × 700 мкл.), 10 штативов /1 уп.




Общий вид флаконов Раствора бромелина «ID-Diluent 1» модифицированный для приготовления суспензии эритроцитов и проведения ферментативных методик для иммуногематологических исследований в in vitro диагностике, 2 флакона × 100 мл./1 уп.



Общий вид флаконов Раствора бромелина «ID-Diluent 1» модифицированный для приготовления суспензии эритроцитов и проведения ферментативных методик для иммуногематологических исследований в *in vitro* диагностике, 2 флакона × 100 мл./1 уп.



Общий вид на фоне коробки Раствора бромелина «ID-Diluent 1» модифицированный для приготовления суспензии эритроцитов и проведения ферментативных методик для иммуногематологических исследований в in vitro диагностике, 2 флакона × 100 мл./1 уп.

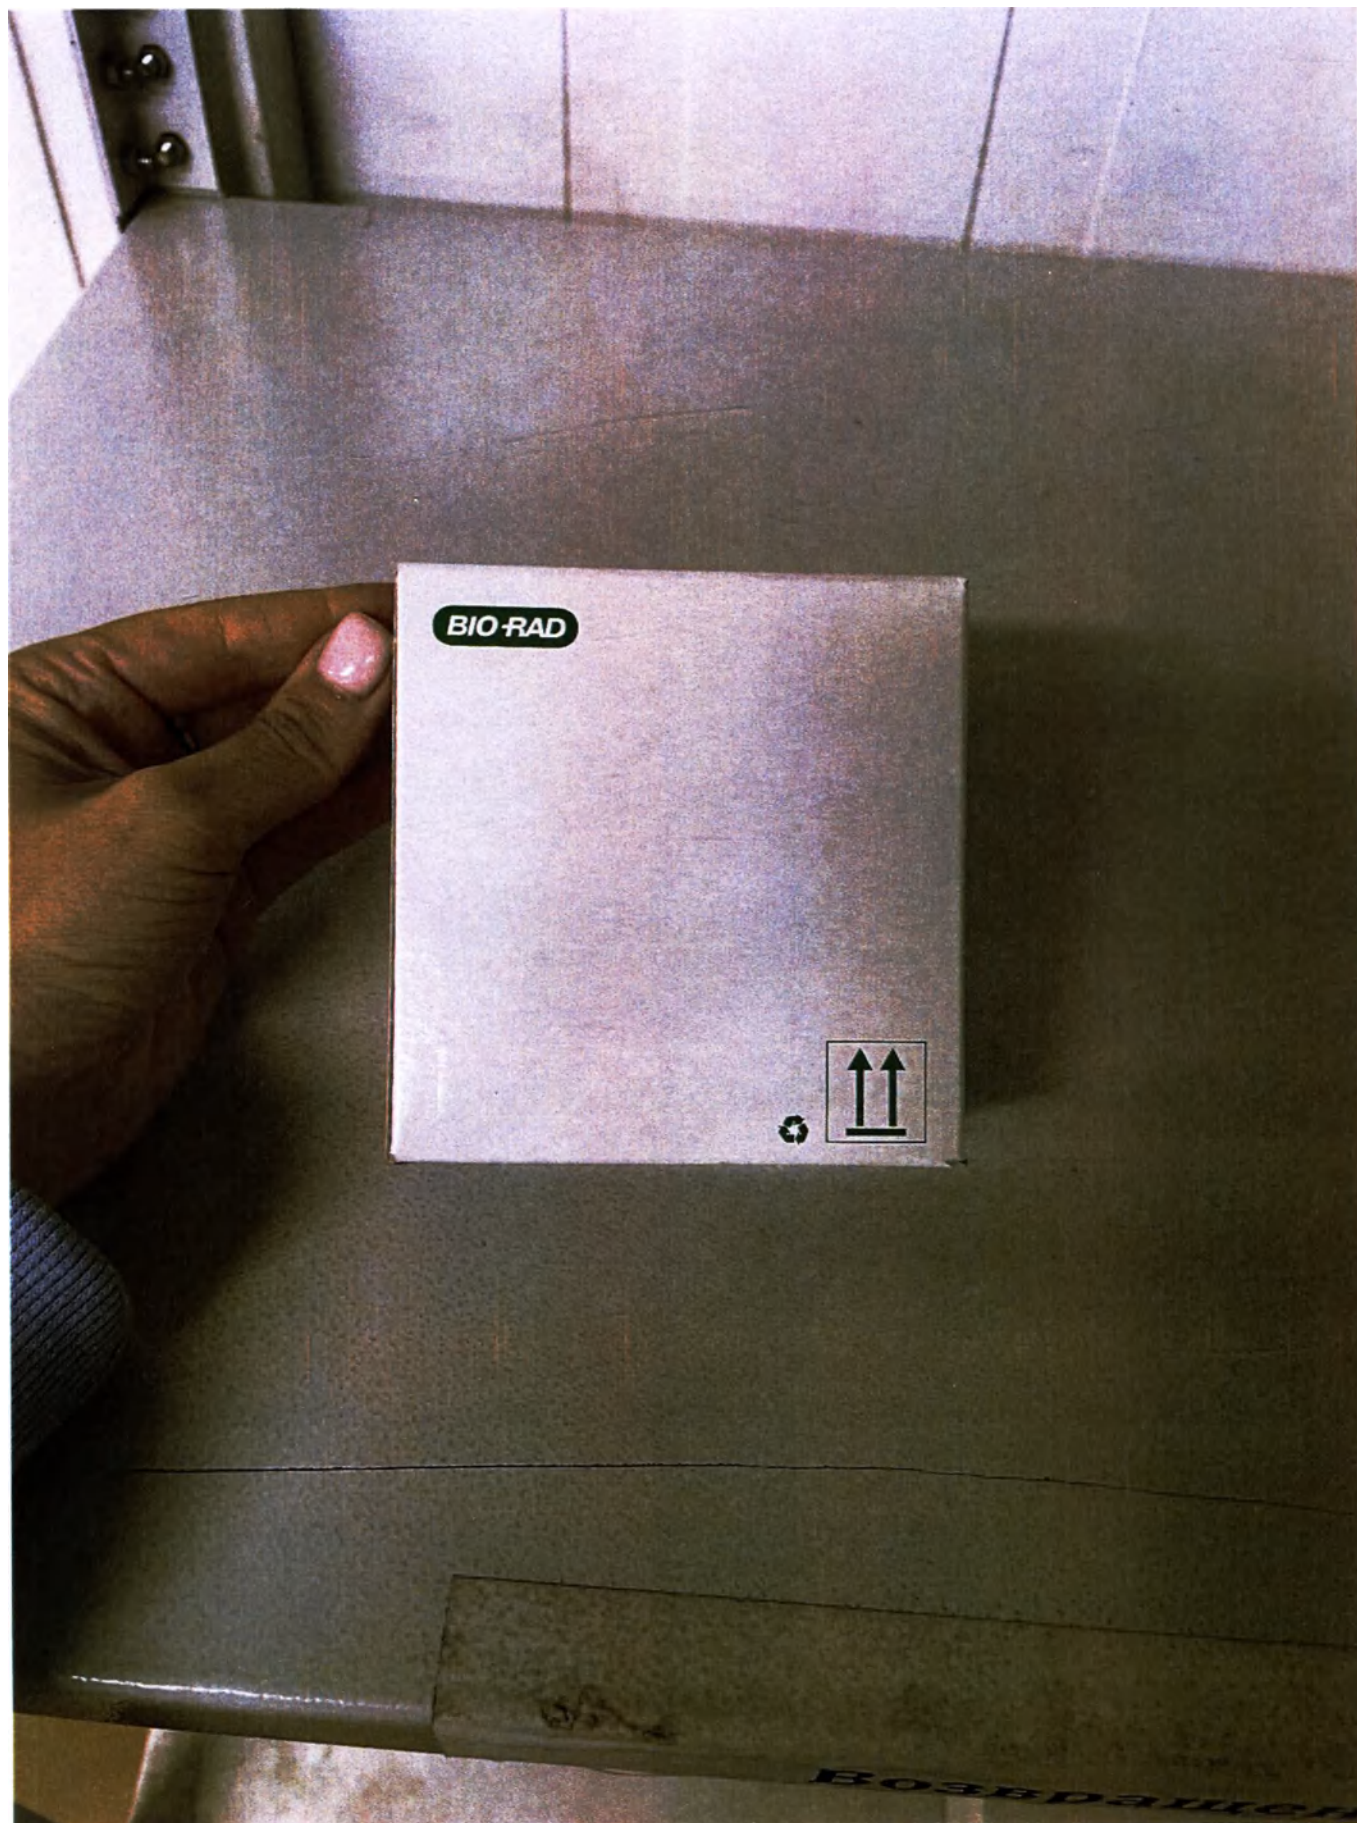

Общий вид коробки Раствора бромелина «ID-Diluent 1» модифицированный для приготовления суспензии эритроцитов и проведения ферментативных методик для иммуногематологических исследований в in vitro диагностике, 2 флакона × 100 мл./1 уп.



Общий вид коробки Раствора бромелина «ID-Diluent 1» модифицированный для приготовления суспензии эритроцитов и проведения ферментативных методик для иммуногематологических исследований в *in vitro* диагностике. 2 флакона × 100 мл./1 уп.

Всего пронумеровано,
прошнуровано и скреплено
печатью 11 листа (ов)

