



Общество с ограниченной ответственностью МЛТ


«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор ООО МЛТ
А.В. Безруков
«12» _____ 2021 г.

Фотографические изображения медицинского изделия
«Набор реагентов для быстрого окрашивания цитологических препаратов и мазков
крови по Романовскому «МЛТ-ДИФФ-КВИК»
по ТУ 21.20.23-002-23475651-2021»


Групповая упаковка




Реагент № 1 – Фиксатор

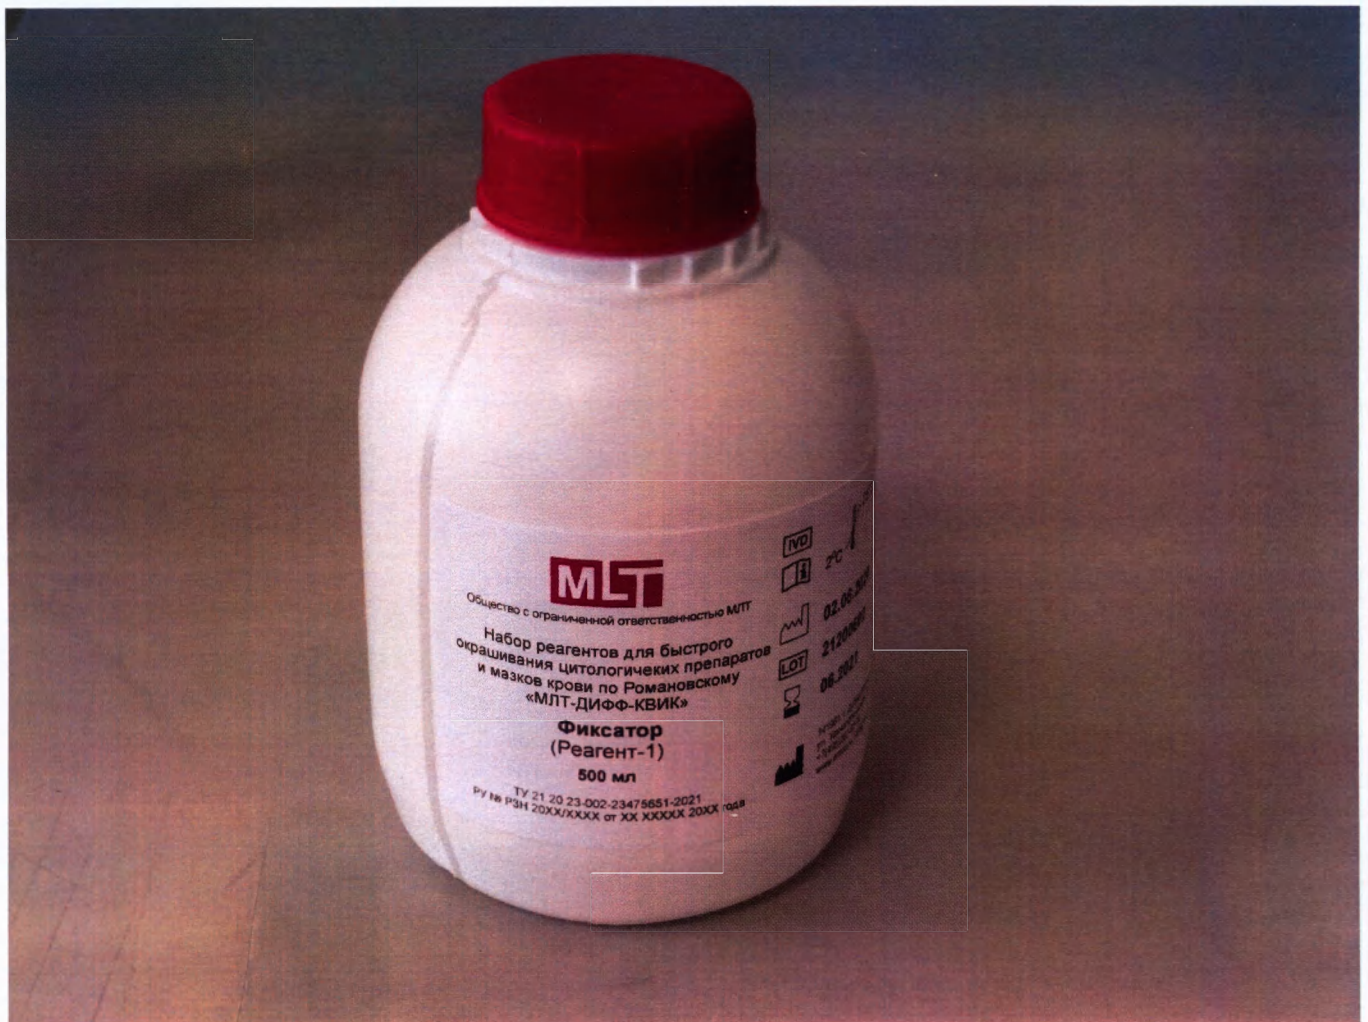

Реагент № 2 – Краска Эозин

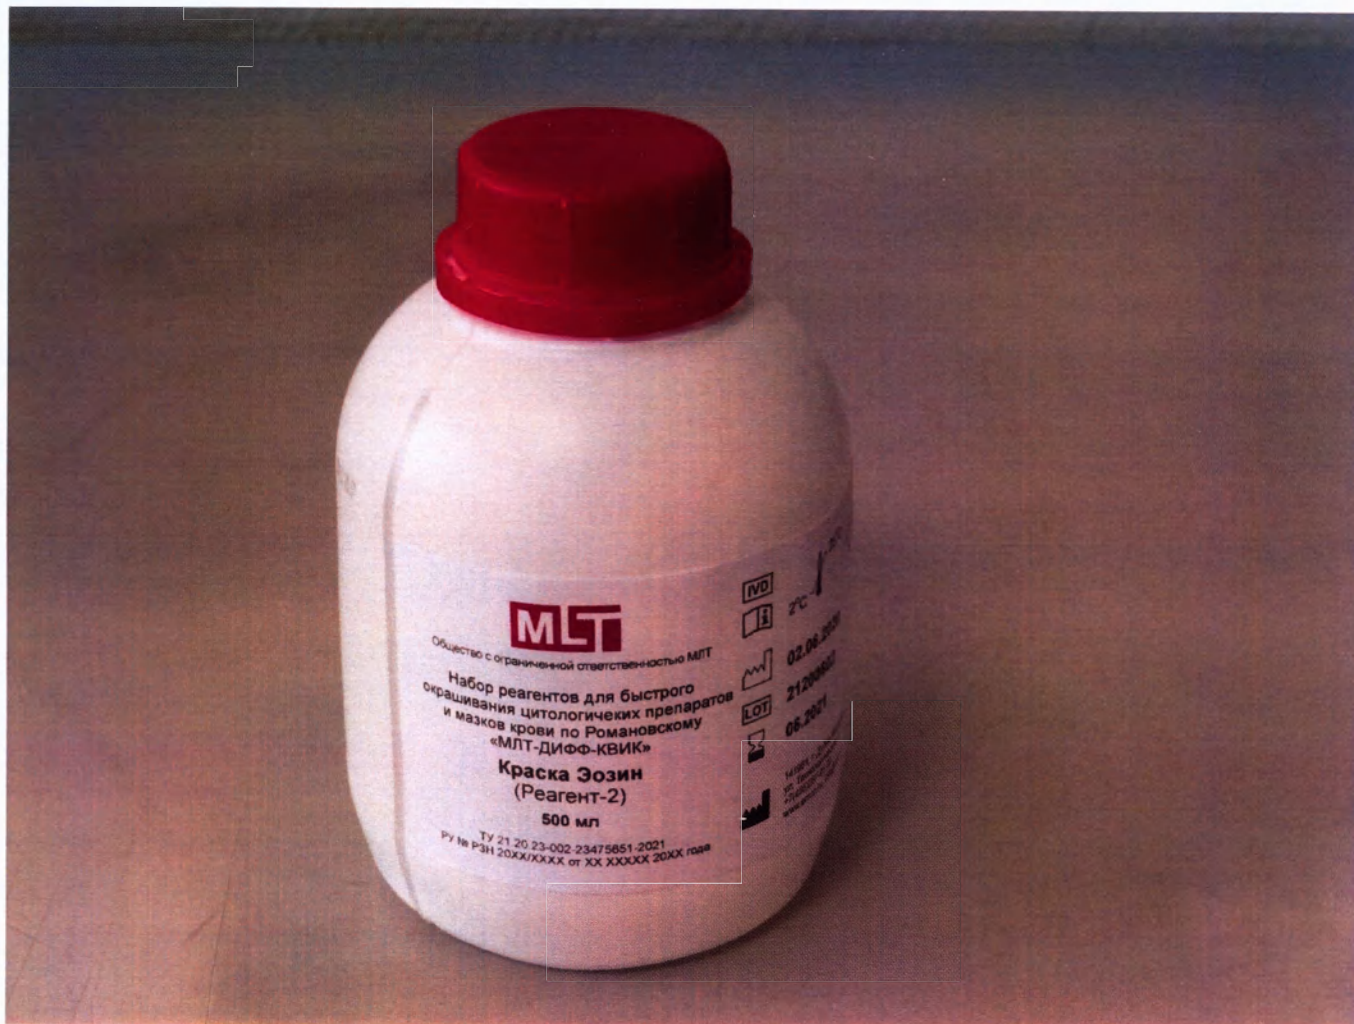

Реагент № 3 – Краска Азур

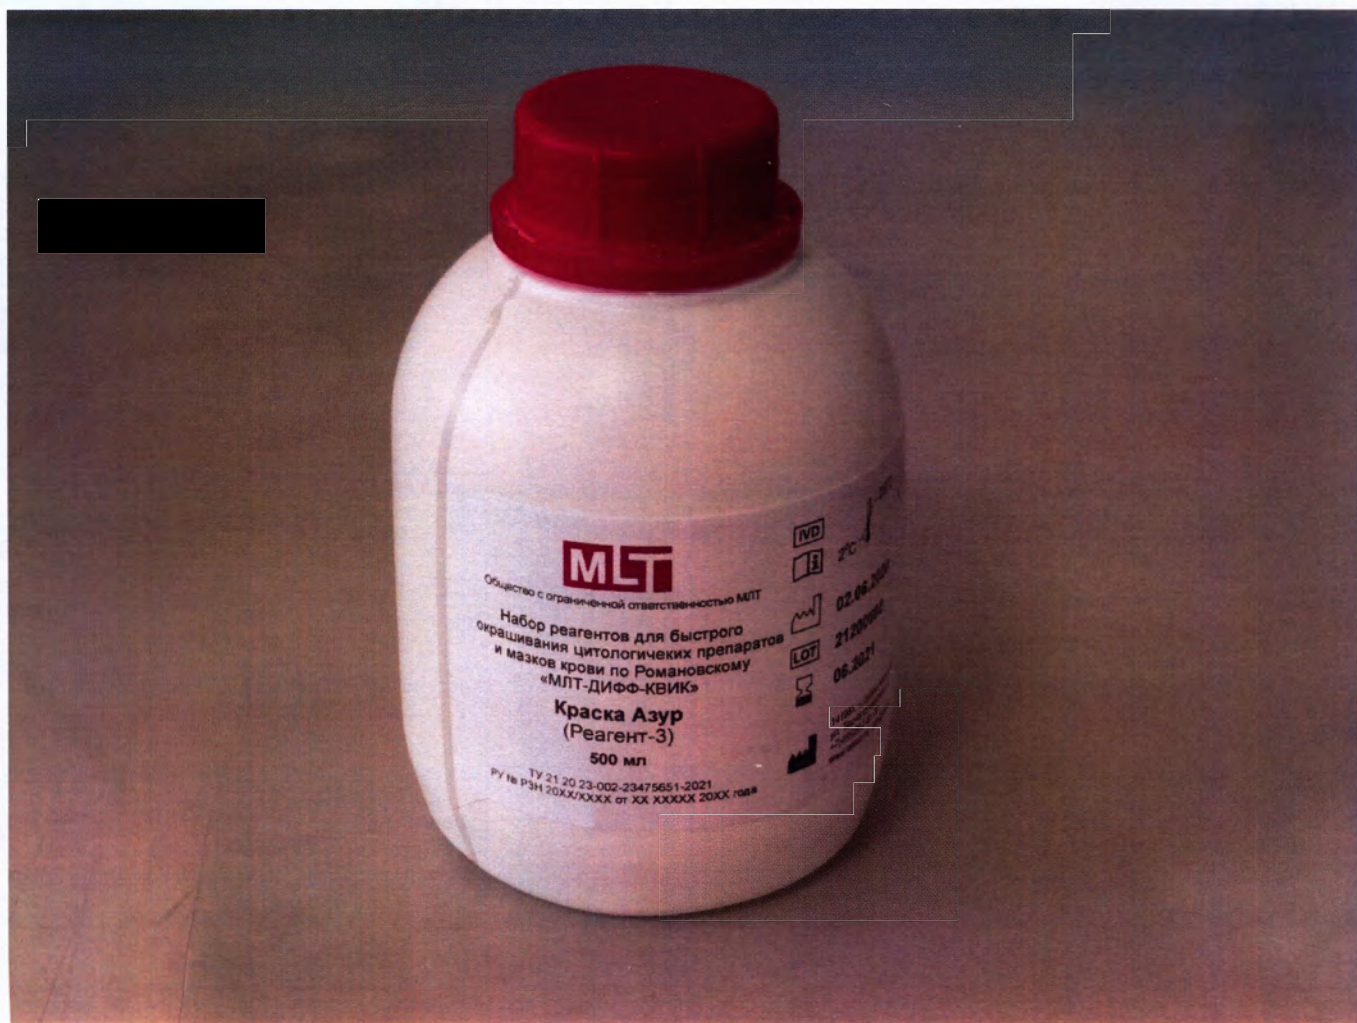

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 5
(нот) листов

Генеральный директор
ООО МЛТ



А.В. Безруков



Общество с ограниченной ответственностью МЛТ



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО МЛТ

А.В. Безруков

20 21 г.

Образцы маркировки медицинского изделия
«Набор реагентов для быстрого окрашивания цитологических препаратов и мазков
крови по Романовскому «МЛТ-ДИФФ-КВИК»
по ТУ 21.20.23-002-23475651-2021»

Групповая упаковка

 Общество с ограниченной ответственностью МЛТ Набор реагентов для быстрого окрашивания цитологических препаратов и мазков крови по Романовскому «МЛТ-ДИФФ-КВИК» 1. Фиксатор (Реагент-1) - 1 шт. 2. Краска Эозин (Реагент-2) - 1 шт. 3. Краска Азур (Реагент-3) - 1 шт. 4. Инструкция по применению. 5. Паспорт качества ТУ 21.20.23-002-23475651-2021 РУ № РЗН 20XX/XXXX от XX XXXXX 20XX года	      	25°C 2°C 02.06.2020 21200602 06.2021 500 141981, г. Дубна Московской обл. ул. Технологическая, д. 7 +7(495)287-81-00 www.emco.ru, info@mlt.ru	   
---	---	--	--

Символ	Описание
	Осторожно! Вредно при проглатывании, при попадании на кожу может вызывать раздражение, вредно при вдыхании.
	Осторожно! Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси
	Опасно! При вдыхании может вызвать аллергическую реакцию (астму или затруднение дыхания)
	Опасно при проглатывании
	Только для IVD
	Обратитесь к инструкции по применению
	Дата изготовления
	Код серии
	Использовать до
	Изготовитель
	Температурный диапазон хранения
	Содержимого достаточно для проведения n тестов

Реагент № 1 – Фиксатор

 Общество с ограниченной ответственностью МЛТ Набор реагентов для быстрого окрашивания цитологических препаратов и мазков крови по Романовскому «МЛТ-ДИФФ-КВИК» Фиксатор (Реагент-1) 500 мл ТУ 21.20.23-002-23475651-2021 РУ № РЭН 20XX/XXXX от XX XXXXX 20XX года		 25°C 2°C	
		02.06.2020	
		21200601	
		06.2021	
		141981, г. Дубна Московской обл. ул. Технологическая, д. 7 +7(495)287-81-00 www.emco.ru , info@mlt.ru	

Символ	Описание
	Опасно при проглатывании
	Опасно! При вдыхании может вызвать аллергическую реакцию (астму или затруднение дыхания)
	Осторожно! Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси
	Только для IVD
	Обратитесь к инструкции по применению
	Дата изготовления
	Код серии
	Использовать до
	Изготовитель
	Температурный диапазон хранения

Реагент № 2 – Краска Эозин

 Общество с ограниченной ответственностью МЛТ	 IVD	 25°C		Набор реагентов для быстрого окрашивания цитологических препаратов и мазков крови по Романовскому «МЛТ-ДИФФ-КВИК» Краска Эозин (Реагент-2) 500 мл ТУ 21.20 23-002-23475651-2021 РУ № РЗН 20XX/XXXX от XX XXXXX 20XX года
	 02.06.2020	 21200601		
	 06.2021			
		141981, г. Дубна Московской обл. ул. Технологическая, д. 7 +7(495)287-81-00 www.emco.ru , info@mlt.ru		

Символ	Описание
	Осторожно! Вредно при проглатывании, при попадании на кожу может вызывать раздражение, вредно при вдыхании.
	Только для IVD
	Обратитесь к инструкции по применению
	Дата изготовления
	Код серии
	Использовать до
	Изготовитель
	Температурный диапазон хранения

Реагент № 3 – Краска Азур

 Общество с ограниченной ответственностью МЛТ Набор реагентов для быстрого окрашивания цитологических препаратов и мазков крови по Романовскому «МЛТ-ДИФФ-КВИК» Краска Азур (Реагент-3) 500 мл ТУ 21.20.23-002-23475651-2021 РУ № РЗН 20XX/XXXX от XX XXXXX 20XX года	     	25°C 2°C 02.06.2020 21200601 06.2021 141981, г. Дубна Московской обл. ул. Технологическая, д.7 +7(485)287-81-00 www.emco.ru, info@mlt.ru	
---	--	--	---

Символ	Описание
	Осторожно! Вредно при проглатывании, при попадании на кожу может вызывать раздражение, вредно при вдыхании.
	Осторожно! Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси
	Только для IVD
	Обратитесь к инструкции по применению
	Дата изготовления
	Код серии
	Использовать до
	Изготовитель
	Температурный диапазон хранения

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 5

(подпись) листов

Генеральный директор
ООО МЛТ

А.В. Безруков

