

изделия на горизонтальной поверхности.

1.1.18 Корпус изделия должен быть симметричен. Отклонение центра венчика горловины от центра дна корпуса изделия не должно превышать 1,4 % от общей высоты изделия, при высоте до 350 мм включительно.

1.1.19 Плоскость торца венчика горловины корпуса изделия должна быть параллельна плоскости дна корпуса. Отклонение от параллельности не должно превышать:

- при наружном диаметре венчика горловины до 20 мм включительно – 0,4 мм;
- свыше 20 мм и до 30 мм включительно – 0,6 мм.

1.1.20 Резьба на венчике горловины изделия должна быть без острых выступов и обеспечивать свободное завинчивание и отвинчивание крышки.

1.1.21 Тара должна выдерживать не менее 2-х падений без разрушения и течи при испытании на удар при свободном падении с высоты 0,9 м.

1.2 Основные параметры и размеры

1.2.1 Корпус флакона вместимостью 65 мл должен иметь основные размеры и параметры, указанные на рисунке 1.

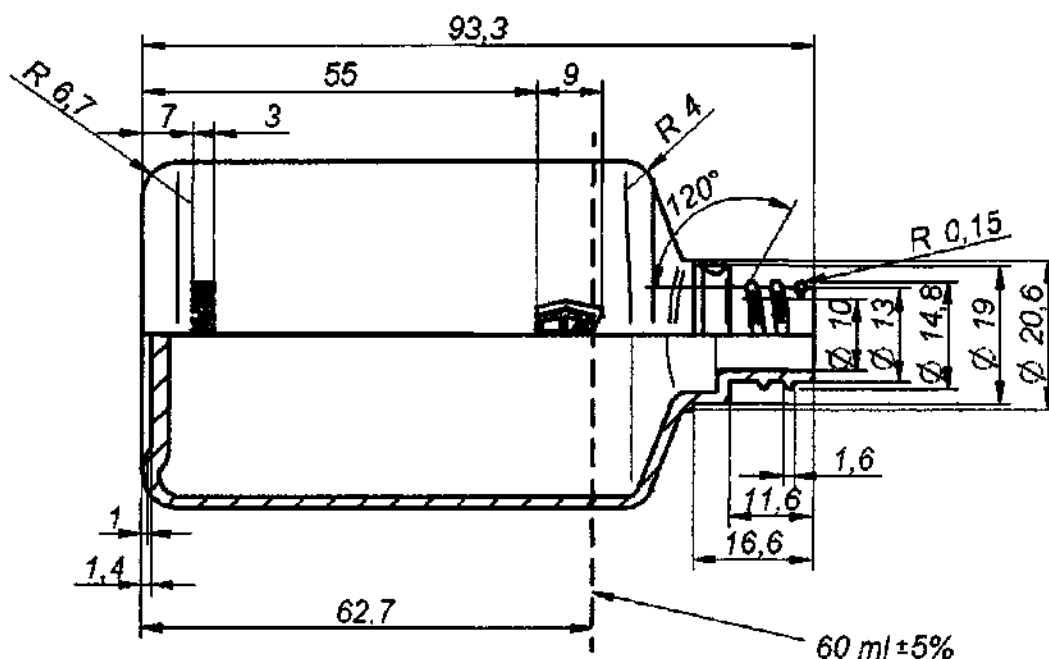


Рисунок 1

1.2.2. Корпус флакона вместимостью 130 мл должен иметь основные размеры и параметры, указанные на рисунке 2.

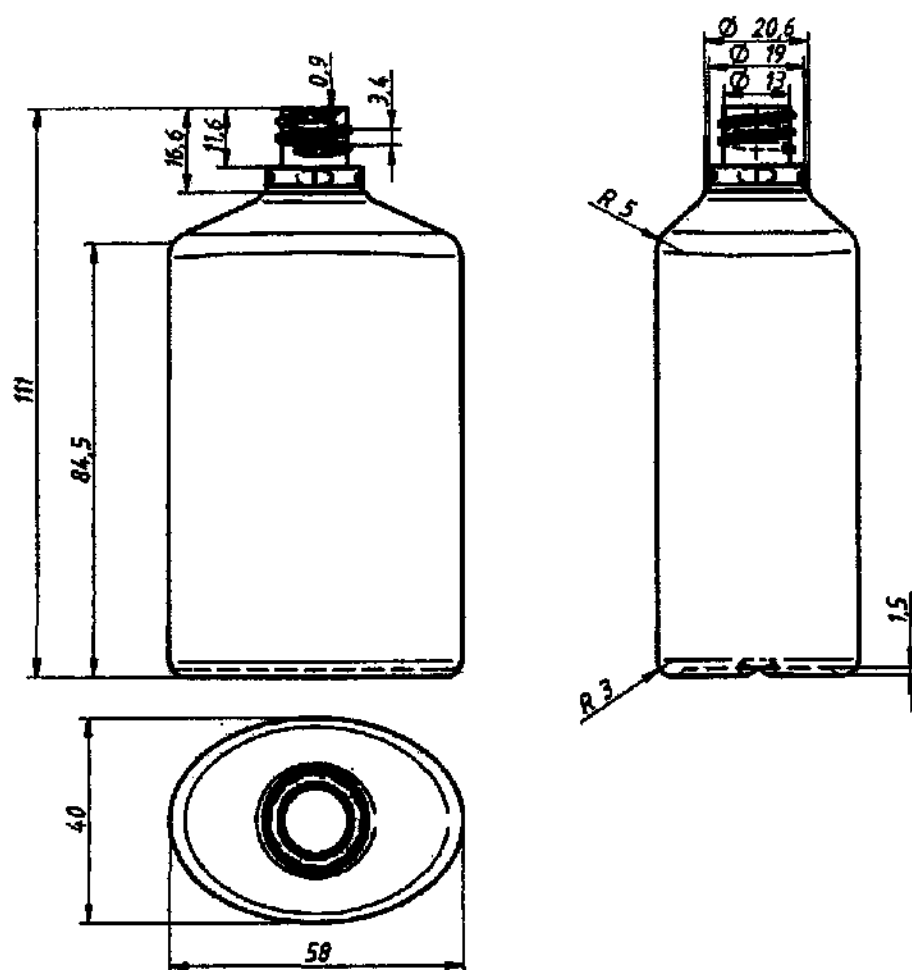


Рисунок 2

1.2.3 Корпус флакона вместимостью 190 мл должен иметь основные размеры и параметры, указанные на рисунке 3.

1.2.4 Крышка навинчиваемая для флакона 65 мл (130 мл), должна иметь основные размеры и параметры, указанные на рисунке 4.

1.2.5 Крышка навинчиваемая для флакона 190 мл, должна иметь основные размеры и параметры, указанные на рисунке 5.

1.2.6 Насадка-дозатор должна иметь основные размеры и параметры, указанные на рисунке 6.

Подпись и дата

Инт. Недост.

Взам. инв. №

Подпись и дата

В. №подл.

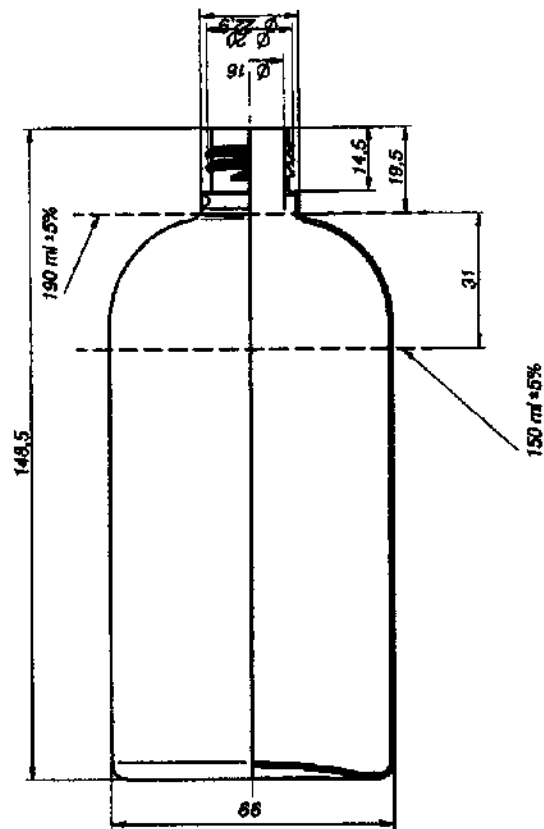


Рисунок 3

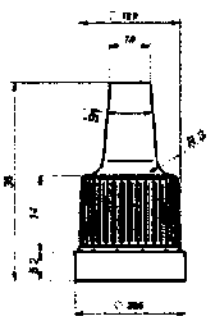


Рисунок 4

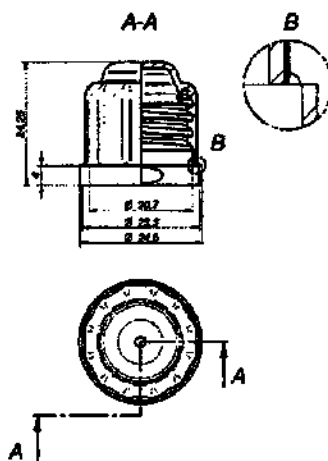


Рисунок 5




Рисунок 6

Подпись и дата

Изм. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

в. №

ТУ 9467-001-13640385-2010

Лист

8