



к005-4
из изделия с
информацией

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ



SK005-4



JCHL35-4-01

СК 005-4, ПУ.

Кнопки управления


по  ООО ЦРМИ  [INFO@CIRMI.RU](mailto:info@cirmi.ru)  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

SK005-4
Пульт управления
с блоком управления

и разъемами для
подключения

кабелей

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

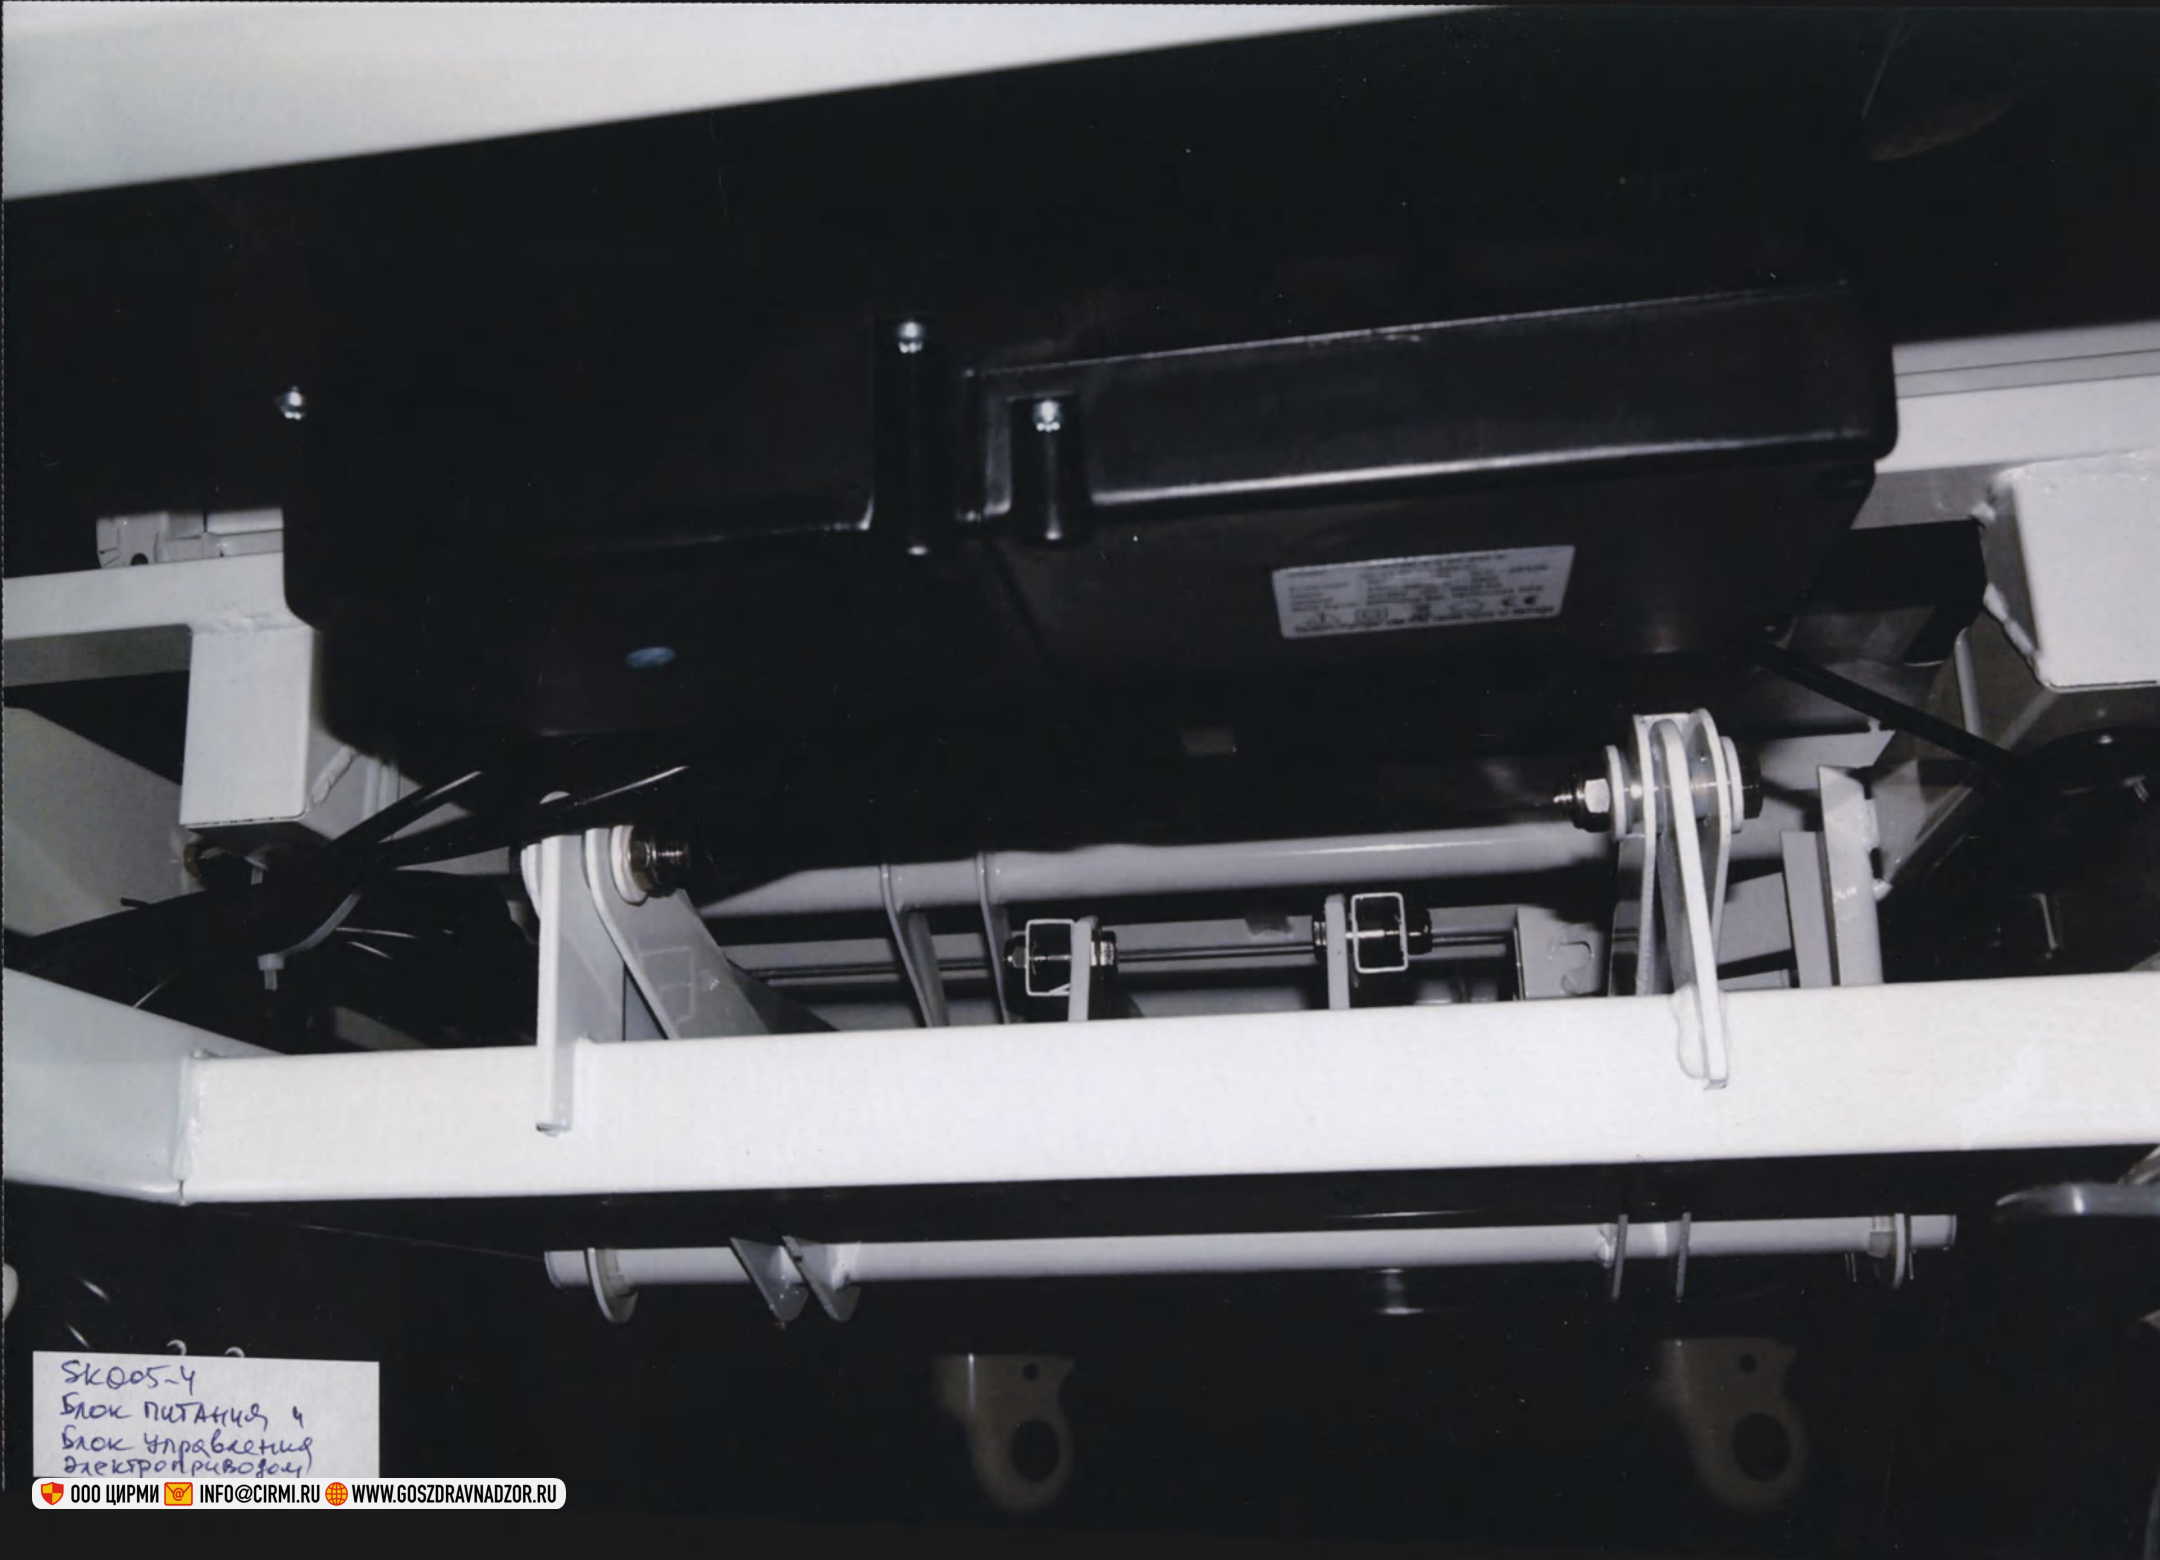


Label on the black component, likely containing technical specifications or a serial number.

SK005-4
Блок питания и
Блок управления
электроприводом

SK005-4
Брек. пускателя

Model
Prod. date
Input
Output
Duty Cycle
Caution: Improper use may cause injury or damage

: JCB35B-0-3-24-230-B
: 05-V1-86-C3-3D0-01
: 20140910-063
: DC24V
: 230V-50Hz, Max. 86W
: 2minutes ON, 18minutes OFF
: Max. 2.0A
: O.C : 28328

Кровать функциональная
четырёхсекционная
с электроприводом
SK005-4

ООО «СПИДЭ РУБНИН» г. Тула, ул. Октябрьская, 8-799

SK005-4

Model :JC35D1-0-6-3-24-100276
-V-B-G-T-K-0-00-2D0

Prod.date : 20140912-066

O.C:28328

Input : 24V AC

Max.load :6000N

Duty cycle : 2Minutes ON, 18Minutes OFF



Caution:improper use may cause injury or damage

8k005-4

Model : JC35D1-0-6-3-24-130/305
-V-B-G-T-K-0-00-2D0
Prod.date : 20140915-067 O.C:28594
Input : 24V 
Max.load : 6000N
Duty cycle : 2Minutes ON, 18Minutes OFF



Caution:improper use may cause injury or damage

SK005-4
Знакомство 3

 ООО ЦРПМ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Model :JC35D1-C 3-24-150/325
-V-B-G-T-K 0-00-2D0

Prod.date : 20140912-165 O.C:28328

Input : 24V ==

Max.load :6000N

Duty cycle : 2Minutes ON, 18Minutes OFF



Caution:improper use may cause injury or damage

81005-4
Электроника



SK005-4
КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ С

ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU
Крепления